

公用携帶電話外觀等説明

Front



Back





①ロック画面です。
ロック解除以外の操作が
できません。

②ロックNo.を入力します。
「0000」(ゼロを4回)

③ロックが解除されました。
電話等操作が可能になります。

電話のかけ方、受け方

1. 内線通話

1-1. 携帯電話→携帯電話 内線発信

通知番号

8


9

X

X

X

X

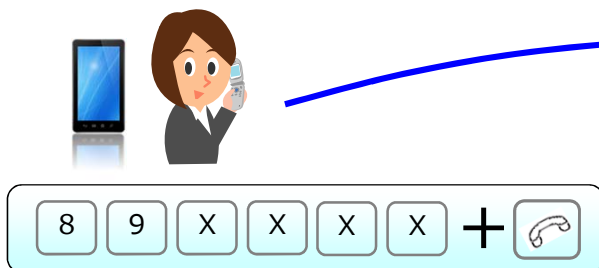

1-2. 携帯電話→固定電話機 内線発信

通知番号

8


9

X

X


X

X

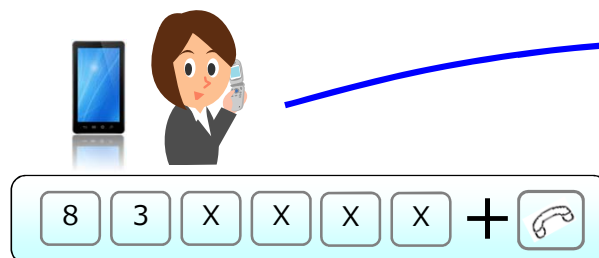


※もしくは82 x x x x、81 x x x x

1-3. 通話の終了

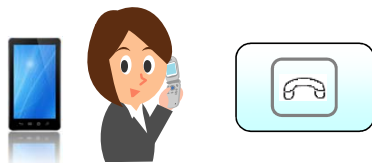


2. 携帯電話内線間の保留

2-1. 通話の保留

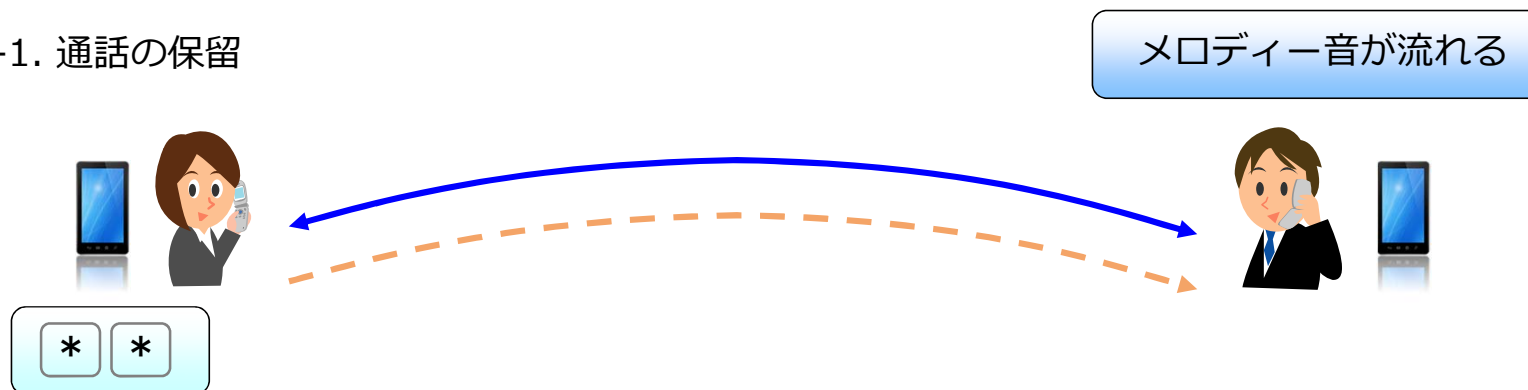

2-2. 保留の解除 (通話に戻る)

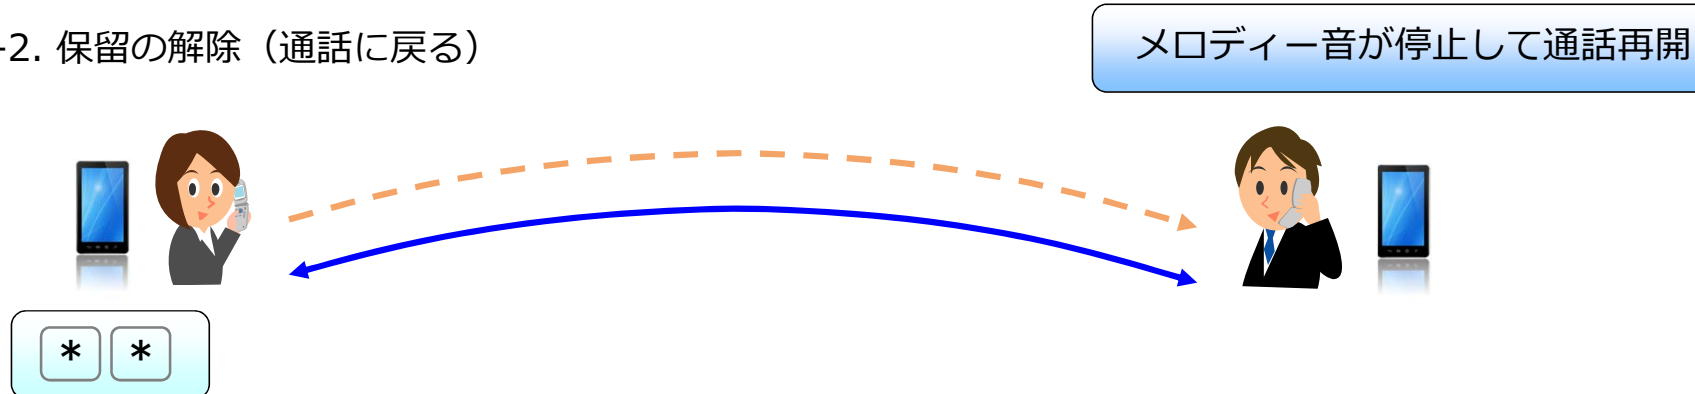

誤操作時のリセット方法 (通話に戻る)

- ① * 以外の操作をした場合




- ② * の後に他のボタンを押した場合




3. 携帯電話内線での保留転送

3-1-1. 保留転送

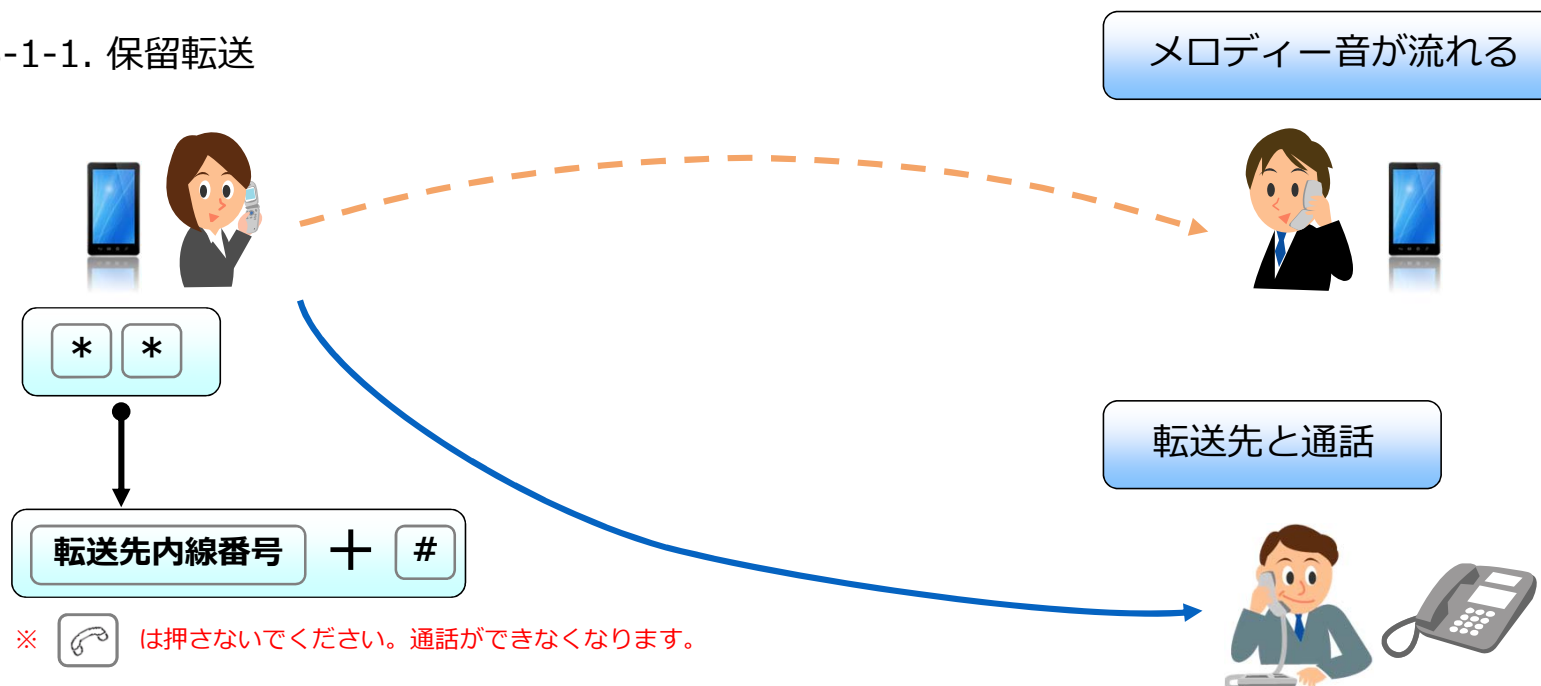

3-1-2. 転送実行

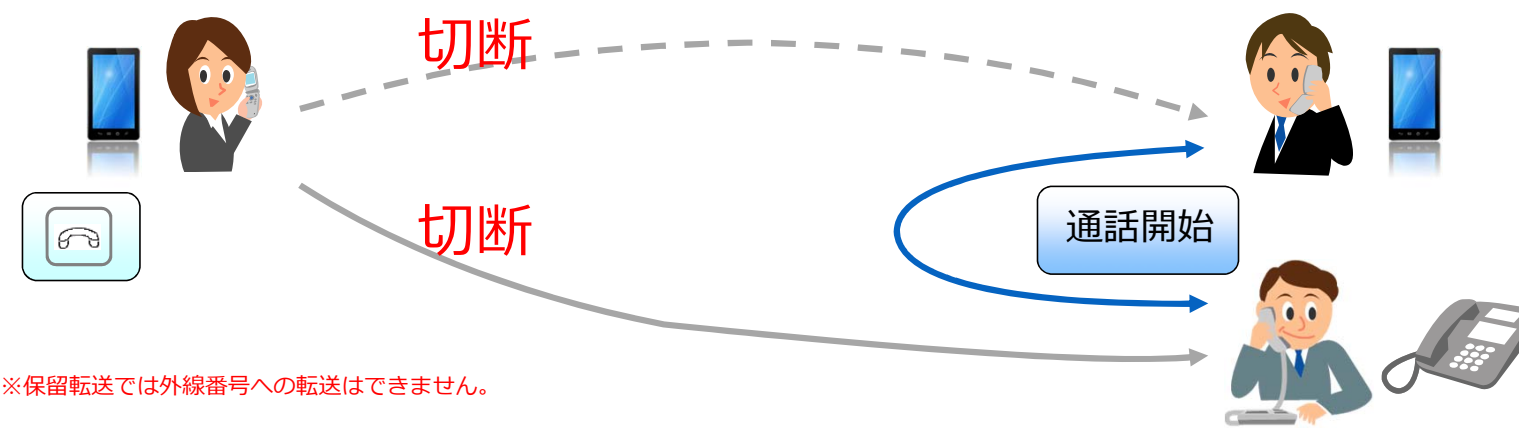

※保留転送では外線番号への転送はできません。

3. 携帯電話内線での保留転送

転送を中止する

- ① 転送先が拒否した場合

#

- ② 転送先が留守番センターに接続した場合

#

- ③ 転送先が圏外だった場合


* *

- ④ 転送先が応答しなかった場合

* *

4. 外線通話

5-1. 携帯電話番号を通知して外線発信

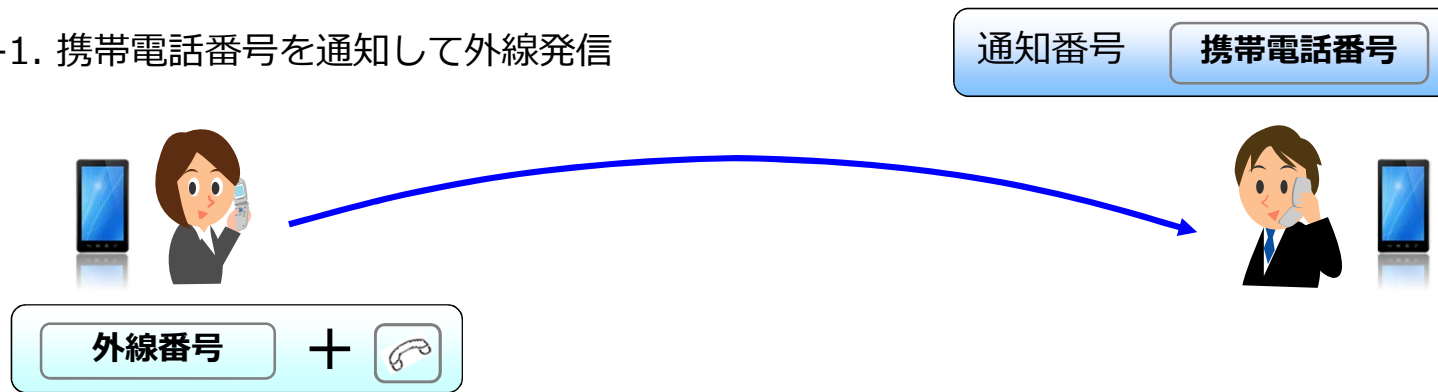

内線のかけ方、受け方 (6 / 6)

SoftBank for Biz

内線発信	89XXXX+
外線発信 携帯電話から直接発信	外線番号+
モバイル内線での保留・保留解除（通話に戻る）	** * 以外の操作をした場合 ***
モバイル内線での保留転送	**+ 転送先内線番号 #
モバイル内線での保留転送の中止	## または **

PHS→携帯電話 電波切替確認方法

①

PHS（旧端末）の 「圏外」確認



PHS（旧端末）が
「圏外」になった事を確認します。

②

公用携帯電話（新端末）の 電源ON



公用携帯電話（新端末）の
電源を入れます。

注意 事項

- ・ 新端末の電源は、PHS（旧端末）が“圏外”になってから入れてください
- ・ 切替予定時刻から30分を経過してもPHS（旧端末）が“圏外”にならない場合は、新端末の電源を入れてください

③


公用携帯電話の 電波確認



公用携帯電話の電波マークが
「4G」になった事を確認します。

④

発信及び通話の テスト

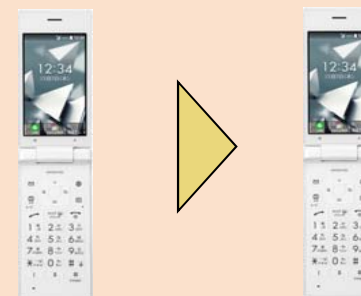

別の携帯電話に**発信し、
通話できる事**を確認してください。

問題がなければ、切替え完了です。
PHS（旧端末）の電源を切ってください。

※電波が切り替わった後18時までは内線番号での発着信が出来ません。
外線番号(0X0-XXXX-XXXX)で発信をお願い致します。

★切替日程について

○内線番号の下一桁が「偶数」の場合

切替日時：3月10日（火） 15:00～16:00

○内線番号の下一桁が「奇数」、救急「0202」の場合

切替日時：3月11日（水） 15:00～16:00

★切替後の問い合わせサポート

担当：ソフトバンク 徳島大学病院様お問合せサポート担当

受付時間：8:30～17:15（土曜・日曜・祝日は休み）

3/10（火）～3/12（木）	070-1809-9886 070-1809-9887 070-1809-9890	常駐
3/13（金）	070-1809-9886 070-1809-9887	常駐
3/16（月）～3/19（木）	070-1809-9886	常駐
3/24（月）～3/31（火）	070-1809-9886	電話

※3/12以降は、不具合・端末操作に関してのお問合せとなります。

※3/10～3/20は病院内にソフトバンク社員が常駐、3/24～3/31は電話での対応

通話料金について

通話料金がかかりません

公用携帯電話間の内線通話

公用携帯電話から院内の固定
電話への内線通話

院内PHSを含む

公用携帯電話からの
一般携帯電話への外線通話

公用携帯電話からの
一般固定電話への外線通話

通話料金がかかります

テレドーム（0180）

ナビダイヤル（0570）

番号案内（104）

ソフトバンク以外への
SMS送信

国際通話

※上記の他、ソフトバンクが定めた
電話番号

携帯電話故障・紛失時の ご連絡先

**携帯電話が故障・または紛失された場合は
調達係（内線：83-9297）までご連絡ください。**