# 徳島大学医学部、歯学部及び病院防火・防災管理に係る消防計画

令和２年１２月１５日策定

目次

第１章　総則（第１条―第９条）
第２章　予防的事項
第１節　共通的事項（第１０条―第２２条）
第２節　火災に特有の内容（第２３条－第３０条）
第３節　地震に特有の内容（第３１条－第３５条）
第３章　応急対策的事項
第１節　共通的事項（第３６条―第４４条）
第２節　火災に特有の内容（第４５条－第５１条）
第３節　地震に特有の内容
第１款　震災に備えての事前計画（地震災害予防措置）（第５２条－第５７条）
第２款　震災時の活動計画（第５８条－第６７条）
第３款　施設再開までの復旧計画（第６８条・第６９条）
第４款　南海トラフ地震対策（第７０条－第７９条）
第４節　大雨・強風等に特有の内容（第８０条－第９０条）
第５節　受傷事故等に特有の内容（第９１条－第９５条）
第６節　その他の災害（第９６条）
第４章　教育訓練
第１節　職員等の教育（第９７条－第１０２条）
第２節　訓練の実施（第１０３条－第１０８条）
附則

## 第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項及び第３６条に基づき、徳島大学医学部、歯学部及び病院の防火・防災管理上必要な業務に係る事項を定め、火災の予防、火災・大規模地震・その他災害による人命の安全、被害の軽減及び二次的災害発生の防止を目的とする。

（適用範囲）

第２条　この消防計画を適用する者の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴　徳島大学医学部、歯学部及び病院に勤務し、出入りするすべての者

⑵　防火・防災管理上必要な業務を受託している者

⑶　徳島大学医学部、歯学部及び病院の建物及び敷地内すべての場所

（管理権原者）

第３条　管理権原者は、国立大学法人徳島大学長とし、防火・防災管理上必要な業務のすべてについて責任を持つものとする。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火・防災管理上必要な業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任しなければならない。

３　管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合には、火災対応及び大規模地震対応等について必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、自衛消防組織の設置及び自衛消防活動の全般について責任を負うものとする。

（管理権原の及ぶ範囲）

第４条　管理権原の及ぶ範囲は、徳島大学医学部、歯学部及び病院部分であり、別表１「徳島大学医学部、歯学部及び病院の管理権原者が管理する棟の概要表」のとおりとする。

２　管理権原者は、防火対象物の管理形態及び権利形態を別表２「防火対象物実態把握表」により把握し、防火・防災管理者に防火・防災管理上必要な業務を適正に行わせなければならない。

（防火・防災管理者の業務と権限等）

第５条　防火・防災管理者は、病院事務部長とし、この計画の作成及び実行については、別表２「防火対象物実態把握表」により把握し、すべての権限を持って、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1)　消防計画の作成及び変更
(2)　自衛消防組織に係る事項
(3)　防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督
(4)　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検、整備及びその立会い
(5)　避難通路、避難口及びその他の避難施設の維持管理
(6)　収容人員の適正管理
(7)　職員等に対する防災教育・訓練の実施
(8)　火気の使用、取扱いの指導・監督
(9)　収容物等の落下・移動の防止措置
(10)　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(11)　放火防止対策の推進
(12)　関係機関との連絡
(13)　その他、防火・防災上必要な事項

（防火・防災管理業務の一部委託）

第６条　防火・防災管理業務の一部委託については、別表３「防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

２　管理権原者は、受託者が防火･防災管理業務について適正化を図るため、委託契約等の内容を、別表４「防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表（管理権原者の自己チェック表)」のとおり自己チェックする。

３　受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火･防災管理者、統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

４　受託者は、受託した防火・防災管理業務について、定期に防火・防災管理者に報告しなければな

らない。

（災害想定）

第７条　防火・防災管理者は、大規模地震発生（震度６強程度）時における別表５「災害想定」の災害を想定し、平素の検査、点検及び整備を行うとともに、職員に防火・防災についての意識を高めるため教育・訓練を行うものとする。

（消防計画を見直すための組織）

第８条　防火・防災管理上必要な業務について確実な実践を図るため、防火・防災管理委員会を設ける。

２　防火・防災管理委員会の構成は、別表６「防火・防災管理委員会構成表」のとおりとする。

３　防火・防災管理委員会長は、会議を必要に応じ開催するものとし、次の場合は、臨時に開催するものとする。

(1)　社会的反響の大きい災害が発生したとき。

(2)　防火・防災管理者などからの報告、提案により必要と認めたとき。

４　防火・防災管理委員会は、防火・防災管理上必要な業務の効果的な推進を図り、訓練の結果等を踏まえた本計画の見直し、改善を行うため、次の事項について審議する。

(1)　防火・避難施設及び消防用設備等の点検・維持管理に関すること。

(2)　自衛消防組織の運用体制・装備等に関すること。

(3)　自衛消防訓練に関すること。

(4)　職員の教育・訓練に関すること。

(5)　その他防火・防災管理上必要な事項

５　防火・防災管理者は、防火・防災管理委員会の審議結果を踏まえ、本計画を見直すものとする。

（相互応援）

第９条　徳島大学医学部、歯学部及び病院の管理権原者が管理する棟に入居する店舗等においては、管理権原者及び防火・防災管理者の指示、指揮命令の下、火災及び大規模地震時における相互応援体制を構築し、防火対象物の安全確保に努めるものとする。

## 第２章　予防的事項

### 第１節　共通的事項

（予防活動組織）

第１０条　管理権原者は、火災予防のための組織と点検・検査を実施するための組織として、予防管理組織を別表７「不動産監守計画表」のとおり定めるものとする。

２　火元取締責任者は、次の業務を行う。

(1)　担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2)　防火・防災管理者の補佐

３　火元責任者は、担当区域内において次の業務を行うものとする。

(1)　火気管理に関すること。

(2)　別表８「自主チェック表」などによる建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び

消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3)　地震火災の発生要因を踏まえた火気使用設備器具の安全確認に関すること。

(4)　火元取締責任者の補佐

（点検・検査）

第１１条　自主チェックに係る組織は、消防用設備等・特殊消防用設備等、建物及び火気使用設備器具などの設備・施設を適正に維持管理するため、施設点検責任者等より編成して行うものとする。

２　防火・防災管理者は、点検が計画通り行われているか否かを確認するとともに点検結果をチェックするものとする。

（建物等の自主検査）

第１２条　建物等の自主検査は、別表９「自主検査チェック表」に基づき別表７「不動産監守計画表」に掲げる施設点検責任者等が行うものとする。

（消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検）

第１３条　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、別表１０「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき、施設点検責任者等が行うものとする。

２　実施時期は、おおむね９月及び３月とする。

（消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検）

第１４条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、設備点検業者ニッタン株式会社に委託して、行うものとする。

２　防火・防災管理者は、点検実施時に立ち会うものとする。

（防火対象物及び防災管理の法定点検）

第１５条　防火対象物及び防災管理の法定点検は、資格者に委託して行うものとする。

２　防火・防災管理者は、点検実施時に立ち会うものとする。

（建物等の定期検査）

第１６条　建物等の定期検査を行い、建物の維持管理に努めるものとする。

２　防火・防災管理者は、点検、検査実施時に立ち会うものとする。

（報告・管理）

第１７条　自主点検・自主検査及び法定点検の実施者は、定期的に防火・防災管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに報告するものとする。

２　防火・防災管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修を図るものとする。

３　防火・防災管理者は、点検結果等を記録管理するものとする。

（関係機関との連絡）

第１８条　管理権原者又は防火・防災管理者は、各種報告、届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と事前相談等連絡を必要に応じて行い、防火・防災管理上必要な業務の適正な遂行に努める。

２　消防機関への各種届出等について、別表１１「消防機関への届出・連絡事項等一覧表」のとおり行うものとする。

（防火・防災管理維持台帳）

第１９条　管理権原者は、報告又は届出した書類及び防火・防災管理上必要な業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめ、防火・防災管理維持台帳を作成し、整備・保管しておくものとする。

２　防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は、別表１２「防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧」のとおりとする。

（休日・夜間等の対応）

第２０条　防火・防災管理者は、休日・夜間等で職員が少なくなる場合は、職員相互の連絡を十分に行い、安全対策に空白が生じないようにする。

２　休日・夜間等の防火・防災管理業務は、別表１３「勤務時間外等の防火・防災管理体制」による管理体制により行うものとする。

（工事中の安全対策）

第２１条　防火・防災管理者は、工事を行う時は、工事中の安全対策を樹立する。

２　防火・防災管理者は、次の各号掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。

(1)　建築基準法第７条の６の規定に基づき、特定行政庁に仮使用するための申請をしたとき。

(2)　改築・模様替え等の工事中の防火対象物で、消防用設備及び避難施設等の機能に影響を及ぼすとき。

２　防火・防災管理者は、工事部分の防火担当責任者については、各作業グループ別及び作業種別に各現場監督者を指定し、区域内の火気管理、喫煙管理及び危険物の管理等それぞれの場に応じた安全対策を行わせる。

３　防火・防災管理者は、前項の工事中の安全対策及び「工事中の消防計画」等の実施状況について、必要に応じ現場確認を行い法令適合や火気管理等、防火管理上の安全を確認するものとする。

４　防火・防災管理者は、工事人に対して次の各号に掲げる事項を周知し、遵守させるものとする。

(1)　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器などを準備して行うこと。

(2)　工事を行う場合は、指定された場所以外では、喫煙・火気の使用等を行わないこと。

(3)　危険物などを持ち込む場合は、その都度、防火・防災管理者に承認を受けること。

(4)　工事部分ごとに指定された防火担当責任者は、工事の状況について、定期に防火・防災管理者に報告すること。

（収容人員の管理）

第２２条　防火・防災管理者は、用途区分ごとに定められた収容人員を超えて入場させないものとする。

２　収容人員を超えるような事態になった場合は、掲示板・案内板・放送などにより新規入場を規制するものとする。

３　混雑が予想される場合は、避難経路の確保や避難誘導員の配置、増強等必要な措置をとるものとする。

## 第２節　火災に特有の内容

（出火防止）

第２３条　防火・防災管理者は、火気使用設備器具の種類・使用する燃料・構造等に応じた安全管理に努める。

（火気の使用制限等）

第２４条　防火・防災管理者は、火気等の使用の制限を行う。

２　火気設備器具等の使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除くすべての場所とする。

（臨時の火気使用等）

第２５条　臨時に火気を使用する者は、次の各号に掲げる事項を事前に防火・防災管理者に連絡し、承認を得るものとする。

(1)　指定場所以外で火気を使用するとき。

(2)　火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3)　催し物の開催及びその会場で火気を使用するとき。

(4)　危険物の貯蔵・取扱い・種類・数量等を変更するとき。

(5)　模様替え等の工事を行うとき。

(6)　火災予防条例に定める事項について消防機関に届け出、承認を受けるとき。

（火気の使用時）

第２６条　火気等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1)　火気使用器具を使用する場合は、事前に器具を点検してから使用すること。

(2)　火気使用器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。

(3)　火気使用器具を使用した後は、必ず器具を点検し、安全を確認すること。

(4)　喫煙場所以外では、喫煙してはならない。

（放火防止対策）

第２７条　防火・防災管理者は、次の各号に掲げる事項に留意して放火防止に努める。

(1)　廊下、階段室及び洗面所等の可燃物の整理・整頓又は除去を行う。

(2)　物置・空室・倉庫等の施錠管理及び関係者以外の者が入れない環境づくりを行う。

(3)　有期雇用職員・派遣職員などの関係者の明確化による不法侵入者の監視を行う。

(4)　監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の定期的な巡回監視を行う。

(5)　休日・夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理・整頓を行う。

(6)　最終退館者は、火気及び施錠の確認を確実に行う。

(7)　全職員等に対する放火防止意識の高揚を図る。

（危険物等の管理）

第２８条　防火・防災管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、危険物の安全管理を行う。

(1)　危険物施設の管理は、危険物取扱者又は危険物に関する必要な知識を有するものに行わせること。

(2)　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

(3)　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不

必要なものを置かないこと。

(4)　危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないようにすること。

(5)　定期的に点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

２　防火・防災管理者は、当該建物への持ち込みが禁止されている危険物品の持ち込み・使用が申請により認められた場合は、安全管理に努めるものとする。

（避難施設・防火上の構造等の管理）

第２９条　防火・防災管理者又は職員等は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1)　避難口・廊下・階段・避難通路その他の避難施設

イ　避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。

ロ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下・階段等の幅員を有効に保持すること。

ハ　床面は避難に際し、つまずき・すべり等を生じないように維持管理すること。

(2)　火災が発生したときの延焼を防止し、又は有効な活動を確保するための防火設備

イ　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となるくさびや物品を置かないこと。

ロ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　防火・防災管理者は、避難施設及び防火設備の役割を職員等に十分認識させるとともに、定期的に点検又は検査を実施し、施設・設備の機能の確保に努める。

（避難経路図の掲示）

第３０条　防火・防災管理者は、人命の安全を確保するため避難経路図を作成し、廊下等の見やすい場所に掲示するとともに、職員等に周知徹底する。

## 第３節　地震に特有の内容

（建物等の耐震診断等）

第３１条　防火・防災管理者は、建物・設備等の耐震診断を行い、建物・設備等の維持管理に努めるものとする。ただし、不備や不整合等がある場合は、速やかに管理権原者に報告し、改修を図るものとする。

２　管理権原者は、建物構造や消防用設備等に不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修を図るものとする。

（収容物等の転倒・移動・落下防止）

第３２条　防火・防災管理者は、事務室内、避難通路及び出入り口等の収容物の転倒・移動・落下防止に努めるものとする。

２　火元責任者及び各点検・検査員は、各種点検等に合わせ、収容物の転倒・落下防止等が行われていることを確認し、行われていない場合は、滑り止め等の必要な措置を講じるものとする。

（地域防災計画等との調整）

第３３条　防火・防災管理者は、徳島県及び徳島市が作成・公表する地域防災計画、震災の被害予測

及び防災マップ等を定期的に確認し、消防計画との整合性に努めるものとする。

２　管理権原者は、必要に応じ隣接建物等との応援協定を行い、防火対象物の存する地域の安全確保に努めるものとする。

（非常用物品の確保）

第３４条　管理権原者は、地震その他の災害等に備えて非常用物品等を３日分をめどに確保するように努めるものとする。

２　防火・防災管理者は、自ら実施するか又は防火・防災担当者に非常用物品の点検整備を定期に実施するものとする。

３　非常用物品の点検は、地震想定訓練実施時等に合わせて行うものとする。

（ライフラインの途絶に対する措置）

第３５条　電気・ガス・上下水道・電話等のライフラインが途絶する場合の措置として、次の各号に掲げる対応を行うものとする。

(1)　停電への対応

非常電源、携帯用照明器具、自家発電機、蓄電池等の確保を図る。

(2)　ガスの供給停止への対応

プロパンガスボンベ・灯油・カセットコンロ・ボンベ・炭等の確保を図る。

(3)　断水への対応

建物全体が保有する水量の把握とともに、生活用水の確保及びトイレ用具等の確保を図る。

(4)　通信不全への対応

電話回線の複線化、無線機、拡声器及びトランシーバー等、非常時の通信手段の確保を図るとともに、平素からの訓練に努める。

## 第３章　応急対策的事項

### 第１節　共通的事項

（自衛消防組織の編成）

第３６条　管理権原者は、火災、地震及びその他の災害等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防組織を編成するものとする。

２　自衛消防組織には、統括管理者を置き、本部隊及び地区隊を編成するものとする。

３　統括管理者は、本部隊長として本部隊で任務を行い、次の各号に掲げる責務を負う。

(1)　統括管理者には、自衛消防業務講習受講者等の法定資格者がその任にあたる。

(2)　統括管理者は、その任務の代行者（以下「統括管理者の代行者」という。）を定める。

４　本部隊に、統括管理者並びに通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班及び応急救護班を置き、各班に班長を置く。

５　防災センターを本部隊の活動拠点とし、防災センター勤務員を本部隊の中核として配置する。

６　地区隊に、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班及び応急救護班を置き、各班に班長を置くものとする。

７　地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに、統括管理者への報告・連絡を密

に行わなければならない。

８　自衛消防組織の編成及び主たる任務は、別表１４－①「自衛消防組織の編成と任務（編成表）」及び別表１４－②「自衛消防組織の編成と任務（任務表）」のとおりとする。ただし、南海トラフ地震等の広域大規模災害が発生した場合は、病院においては、徳島大学病院災害対策マニュアルに規定する「大規模災害発生時における対応組織・班」別表１４－③を組織する。

（自衛消防組織の活動範囲）

第３７条　自衛消防組織の活動範囲は、防火対象物全体とする。

２　隣接する防火対象物からの災害を阻止する必要がある場合は、統括管理者の判断に基づき活動する。

３　隣接する建物等に対する応援出場は、隣接する建物等との応援協定の範囲内とする。

４　前項の協定は、管理権原者が行うものとする。

（統括管理者の権限）

第３８条　統括管理者は、火災、地震及びその他の災害が発生した場合の自衛消防活動において、その指揮・命令・監督等、一切の権限を有する。

２　管理権原者は、統括管理者の代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要な指揮・命令・監督等の権限を付与する。

（統括管理者の責務）

第３９条　統括管理者は、管理権原者の命を受け、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう隊を統括する。

２　統括管理者は、消防隊へ必要な情報提供等を行い消防隊との連携を密にしなければならない。

３　地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに、統括管理者への報告・連絡を密に行わなければならない。

（本部隊の任務）

第４０条　本部隊は、自衛消防組織の管理する区域で発生する災害においては、強力なリーダーシップを発揮し初動対応及び全体の統制を行うものとする。

２　本部隊は、防災センター勤務員を中核として、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

⑴　本部隊の指揮班及び通報連絡（情報）班は、本部員として活動拠点（防災センター）における次の各号に掲げる任務にあたる。

イ　自衛消防活動の指揮統制及び状況の把握

ロ　消防機関への情報や資料の提供及び消防機関の本部との連絡

ハ　在館者に対する指示

ニ　関係機関や関係者への連絡

ホ　消防用設備等の操作運用

ヘ　避難状況の把握

ト　地区隊への指揮や指示

チ　その他必要な事項

(2)　本部隊の初期消火班、避難誘導班、安全防護班及び応急救護班は、地区隊長の指揮の下で現場員として災害発生場所における任務にあたる。

(3)　統括管理者は、地区隊長が不在となった区域で災害が発生した場合、現場に駆けつける本部隊員のうち１名を指揮担当に指名し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

(4)　本部隊は、地区隊長から応援要請があった場合は、他の地区隊に対して支援を要請し、応援地区隊の下で活動にあたらせる。

（地区隊の任務）

第４１条　地区隊は、地区隊の管理する区域で発生する災害においては、地区隊が中心となり地区隊長の指揮の下に初動措置を行うものとする。

２　病院地区隊については、病院災害対策マニュアルに定める大規模災害発生時における対応組織の各班と協力して活動を行う。

３　地区隊は、地区隊長の指揮の下に、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1)　地区隊の通報連絡（情報）班は、以下の事項の任務にあたる。

イ　被害状況の把握及び情報の収集

ロ　災害発生場所及び状況等の本部隊への報告

ハ　消防機関への通報及び指定場所への連絡

(2)　地区隊の初期消火班は、消火器・屋内消火栓等を活用し、消火活動の任務にあたる。

(3)　地区隊の避難誘導班は、以下の事項の任務にあたる。

イ　携帯用拡声器・メガホン等を活用しての避難誘導

ロ　在館者のパニック防止措置

ハ　避難状況の確認及び本部隊への報告

(4)　地区隊の安全防護班は、以下の事項の任務にあたる。

イ　防火戸・防火シャッター等の操作

ロ　ガス・危険物・火気使用設備等に対する応急防護措置

ハ　倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置

ニ　スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

ホ　活動上支障となる物件の除去

(5)　地区隊の応急救護班は、救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置にあたる。

（自衛消防組織の運用）

第４２条　防火・防災管理者は、自衛消防組織を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、職員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

２　統括管理者は、自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる場合は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行うものとする。

３　勤務時間外における自衛消防組織は、別表１３「勤務時間外等の防火・防災管理体制」に示すとおり防災センターを中核とし、在館中の職員は防災センター勤務員等の指示の下に協力するものとする。

４　勤務時間外に災害が発生した場合は、消防機関に通報後、必要な初動措置を行うとともに管理権原者及び防火・防災管理者等に連絡し、指示・命令の下に行動するものとする。

５　通報連絡、情報収集、消火活動及び避難誘導等の自衛消防活動要領については、別記１のとおりとする。

６　防火・防災管理者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や職員等の参集計画を別に定めるものとする。

（自衛消防組織の装備）

第４３条　管理権原者は、自衛消防組織に必要な装備品を装備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。

２　自衛消防組織の装備品は、別表１５「自衛消防組織装備品リスト」のとおりとする。

３　自衛消防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（指揮命令体系）

第４４条　管理権原者は、災害発生の情報を受けた場合は、統括管理者に防災センター等への自衛消防本部の設置を指示するものとする。

２　統括管理者は、防災センターでの収集情報及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始時期を決定することとする。

３　統括管理者は、消防機関が到着したときは、自衛消防組織の活動状況及び被災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下での協力を行うものとする。

４　自衛消防組織の業務の一部を委託等により派遣されている警備員等は、本部隊又は地区隊の下で行動するものとする。

## 第２節　火災に特有の内容

（火災発見時の措置）

第４５条　火災の発見者は、大声で周囲の者に火災を知らせ、近くの非常ベル等を押すとともに、消防機関（１１９番）への通報及び防災センターへ連絡する。

２　火災の発見は、次の各号に掲げる場合において、防災センターはそれぞれに応じて適切な行動を行う。

(1)　機械による感知の場合

イ　自動火災報知設備等により感知した場合は、表示区域を確認して現場へ急行し、火災を確認後、通報・連絡する。

ロ　受信機に複数の警戒区域が表示された場合は、原則として火災と断定して通報・連絡する。

(2)　人為的に発見した場合

火災発見者から連絡を受けた場合は、直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに館内放送を行う等、所定の行動を行う。

（通報連絡）

第４６条　本部隊の通報連絡（情報）班は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)　本部員として、活動拠点における任務にあたる。
(2)　現場確認者等からの火災の連絡を受けたときは、直ちに消防機関（１１９番）へ通報する。
(3)　火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難放送を行う。
(4)　統括管理者、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。
(5)　避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

２　地区隊の通報連絡（情報）班は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)　出火場所、燃焼範囲、燃えているもの及び延焼危険の確認
(2)　消火活動状況及び活動人員の確認
(3)　逃げ遅れ・負傷者の有無及び状況
(4)　区画状況の確認
(5)　危険物等の有無の確認
(6)　前各号の情報について統括管理者又は地区隊長への連絡
(7)　情報収集内容の記録

３　消防機関への通報は、火災の内容が把握できない場合でも通報し、状況が確認できた内容を随時通報する。

（消火活動）

第４７条　本部隊の初期消火班は、地区隊と協力し消火器又は屋内消火栓等を活用して適切な初期消火を行うとともに、防火戸・防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　地区隊の初期消火班は、初期消火に主眼を置き活動する。

３　火災発生場所の直近にいる者は、身近に設置している消火器・水バケツ等により初期消火活動を行う。

（避難誘導）

第４８条　本部隊の避難誘導班は、地区隊と協力して出火階および上階の者を優先して避難誘導にあたる。

２　エレベーターによる避難は、原則として行わない。

３　屋上への避難は、原則として行わない。

４　避難誘導員の部署は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。

５　避難誘導の開始の指示命令は、統括管理者が出火場所、火災の程度及び消火活動状況等を総合的に、かつ短時間のうちに判断し責任を持って行う。

６　避難誘導にあたっては、携帯用拡声器・懐中電灯・警笛・ロープ等を活用して、避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱防止に留意し避難させること。また、視聴覚障害者・外国人等については、担当者を指定して避難させるものとする。

７　避難放送にあたっては、早口をさけ、落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努める。

８　負傷者及び逃げ遅れた者等についての情報を得たときは、直ちに自衛消防本部（防災センター）に連絡する。

９　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防本部（防災センター）に報告する。

１０　地区隊の避難誘導班は、避難者に対し前各号に従い避難誘導にあたる。

（安全防護）

第４９条　本部隊及び地区隊の安全防護班は、排煙口の操作を行うともに、防火戸・防火シャッター等の閉鎖を行う。

２　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖する。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく手動で閉鎖する。

４　空調設備は、空調ダクトに火や煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止する。

５　危険物等の消防活動に支障となる物件が、火災発生現場の近くにある場合は、できるだけ早く除去する。

６　エレベーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として停止する。

（応急救護）

第５０条　本部隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置する。

２　本部隊及び地区隊の応急救護班は、相互に協力して負傷者の応急手当を行うとともに、救急隊と連絡をとり、病院に搬送できるように適切な対応をする。

３　応急救護班は、負傷者の氏名、搬送病院及び負傷程度など必要な事項を記録する。

４　逃げ遅れた者の情報を得た場合、応急救護班は現場へ急行し、特別避難階段又は屋外避難階段等の安全な場所へ救出するものとする。

（消防機関への情報提供）

第５１条　本部隊は、自衛消防活動が消防機関に引き継がれ、消防隊の活動が効果的に行われるようにするため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)　消防隊進入門等の開放

(2)　火災現場への誘導

(3)　情報の提供

（出火場所、燃焼範囲、逃げ遅れた者の有無、避難誘導状況及び消防活動上支障となるものの有無など）

(4)　自衛消防本部等の設置場所

## 第３節　地震に特有の内容

### 第１款　震災に備えての事前計画（地震災害予防措置）

（ハザードマップ等の確認）

第５２条　防火・防災管理者は、徳島県が作成・公表する震災の被害予測や区市町村が作成する防災マップ等を定期的に確認し、防火対象物の存する地域の震災時の延焼、建物倒壊等の危険実態の把握に努める。また、訓練実施時や職員教育等の機会を活用し、職員等に対し、把握した危険実態等の啓発に努める。

（点検と安全措置等）

第５３条　防火・防災管理者は、地震時の災害を予防するために、第１２条及び第１３条に基づく各種施設、設備器具の自主点検・検査に合わせ次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1)　建築物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）の倒壊、転倒、落下を防止すること。

(2)　火気設備器具の上部及び周囲には、転倒落下のおそれのある物品、燃えやすい物品を置かないこと。

(3)　火気設備器具の自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査を行うこと。

(4)　危険物施設における危険物等の転倒、落下、浸水などによる発火防止及び送油管等の緩衝装置の検査を実施すること。

（オフィス家具等の転倒落下防止措置）

第５４条　防火・防災管理者は、倉庫、事務室内、避難通路、出入口等のオフィス家具等の転倒・落下防止に努めるものとする。

２　各点検・検査員及び火元責任者は、第１０条第３項に基づく各種点検に合わせ、別表１６のチェックリストを活用して、オフィス家具等の転倒・落下防止措置が行われていることを確認し、行われていない場合は必要な措置を講じる。

（非常用物品等の準備）

第５５条　管理権原者は、地震その他の災害等に備え非常用物品等を確保するよう努める。

２　防火･防災管理者は、非常用物品の点検整備を、定期に実施する。

（帰宅困難者対策）

第５６条　管理権原者は、帰宅困難となるおそれのある職員及び外来者等に対する情報の提供、保護支援手段の確保に努める。

(1)　ラジオ等、停電時にも正しい情報を入手できる手段を講じておく。

(2)　帰宅困難な者及び残留して活動を行う職員のための食料、飲料水（おおむね３日分）及び寝袋等を準備する。

(3)　職員や職員の家族の安否確認方法や連絡手段として、災害用伝言ダイヤル等の活用、及び緊急連絡網等を活用した連絡体制を確立する。

（周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立）

第５７条　管理権原者は、周辺地域と協議し、地震その他の災害発生時の応援体制について、消火活動及び救助・救護活動等に関する応援協定の締結等協力体制の確保に努める。

２　管理権原者は、協定締結事業所と合同で訓練を行うよう努める。

第２款　震災時の活動計画

（自衛消防組織の任務）

第５８条　震災により防火対象物内で火災が発生した場合は、第３章第１節の自衛消防活動を行う。

２　火災以外の災害が発生し、別表１４－①「自衛消防組織の編成と任務（編成表）」（以下「基本編成」という。）による活動では対応が困難と認められる場合は、統括管理者は、本部隊・地区隊の

各班の人員を増強若しくは移動し、又は初期消火班に救助を行う班としての任務を付与するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

（震災時の自衛消防活動の原則）

第５９条　震災時の自衛消防活動は、地区隊ごとでの活動を原則とする。

２　統括管理者は、各地区の被害状況及び活動状況の把握に努め、活動の必要がない又は活動の終了した地区隊から活動が必要な地区への応援を、必要に応じ行わせる。

３　防火対象物の活動が終了した後、統括管理者の指示により、第６２条に定める地区隊間の連携に基づく応援に移行する。

（地震発生時等の安全措置）

第６０条　地震が発生した場合は、次の各号に掲げる安全措置を行う。

(1)　地震発生直後は、自身の身の安全を確保することを第一とする。

(2)　火気設備器具付近にいる従業員は、揺れがおさまった後、電源、燃料等の遮断等を行う。

(3)　火元取締責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

２　防災センター職員は、在館者の安全確保のため、次の各号に掲げる内容を放送する。

(1)　エレベーターの使用制限

(2)　落下物からの身体防護の指示

(3)　屋外への飛び出しの禁止

（被害状況・活動状況の把握）

第６１条　統括管理者は、防火対象物全体の被害状況及び活動状況を速やかに把握するよう努める。

２　職員は、周囲の機器、物品等の転倒、落下等の有無と異常があった場合には、統括管理者に報告するものとする。

３　火元取締責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

（地区隊間の連携）

第６２条　統括管理者は、必要と認めたときは、被害のない地区又は活動の終了した地区から、活動が必要な地区の応援を行わせる。

（災害情報の収集と伝達）

第６３条　統括管理者は、テレビ、ラジオ等から情報を収集し、必要に応じ在館者に伝達する。特に、帰宅困難者の発生に備えた交通機関の運行等の状況、及び二次災害に備えた余震、津波等の発生危険について正確な情報の収集に努める。

（震災時の自衛消防活動）

第６４条　消防機関への通報、初期救助及び初期救護等の震災時の自衛消防活動は、別記２によるものとする。

（周辺地域の応援）

第６５条　統括管理者は、自己防火対象物内での活動が終了した後、自衛消防隊に周辺地域の消火活

動及び救助活動等を行わせる。

（帰宅困難者対応）

第６６条　統括管理者は、帰宅困難者の発生に備え、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)　統括管理者は、鉄道等交通機関の運行状況の把握に努め、館内放送等を活用して、在館者に適宜伝達する。

(2)　交通機関が停止し営業を停止する場合は、帰宅困難者を避難場所等まで避難誘導する。

（地震後点検と安全措置等）

第６７条　建物の点検担当者は、施設の点検を行い、亀裂や崩壊等を発見した場合は、速やかに統括管理者に報告するとともに応急措置を行う。

２　火気設備器具は、安全を確認した後、使用を再開する。

３　各点検、検査員及び火元責任者等は、地震後速やかに消防用設備等の点検を実施し異常の有無を統括管理者に報告しなければならない。点検の結果、使用不能な消防設備があった場合は、必要により代替措置を図るものとする。

第３款　施設再開までの復旧計画

（危険物、ガス、電気等に関する二次災害発生防止措置）

第６８条　震災後の二次災害発生を防止するために、各点検・検査員等は、次の各号に掲げる措置を行う。

(1)　火気設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

(2)　危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行う。

２　二次災害の発生に備えて、消防設備の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

（復旧作業等の実施）

第６９条　防火・防災管理者は、復旧又は建物を使用再開しようとするときは、次の各号に掲げる措置を講じる。

(1)　復旧作業に係わる工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

(2)　復旧作業に係わる立入禁止区域を指定するとともに職員等に周知させる。

(3)　復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

(4)　復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに職員に周知させる。

第４款　南海トラフ地震対策

（組織）

第７０条　南海トラフ地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次の各号に掲げるとおりとし、その編成及び任務を別表１７「地震防災隊構成表」のとおり指定する。ただし、病院においては、別表１４－③のとおり指定する。

(1)　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

(2)　隊長のもとに通報連絡（情報）班、避難誘導班及び応急救護班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第７１条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)　通報連絡（情報）班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

(2)　南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(3)　避難誘導班に患者等の避難誘導にあたらせること。

(4)　職員を医学部運動場又は立体駐車場の屋上に集合させ避難させること。

(5)　前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（職員の責務）

第７２条　南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した職員は、直ちに隊長及び通報連絡（情報）班にその旨を報告するものとする。

（通報連絡（情報）班の業務）

第７３条　通報連絡（情報）班は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1)　隊長の指示に基づき、ただちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。

(2)　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次項に定める手段を用い、患者、その他の職員に伝えること。

(3)　あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた患者等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第７４条　避難誘導班は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1)　地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図（避難経路図）により避難誘導につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

(2)　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、患者等を避難誘導すること。

(3)　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

(4)　患者等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

（応急救護班の業務）

第７５条　応急救護班は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1)　隊長の指示に基づき、ただちに応急救護所の設置につとめ、随時状況を隊長に報告すること。
(2)　隊長の指示に基づき、避難誘導班員が避難させた負傷者の応急処置に携わること。
(3)　隊長の指示に基づき、救急隊と連携し、情報提供と負傷者の移送につとめること。

（その他不測の事態）

第７６条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、ただちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第７７条　防火・防災管理者が行う防災訓練は次の各号に掲げるとおりとする。なお、訓練は年１回以上行うものとする。
(1)　情報収集・伝達に関する訓練
(2)　津波からの避難に関する訓練
(3)　その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第７８条　隊長が職員等に対して行う教育は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
(2)　地震及び津波に関する一般的な知識
(3)　南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
(4)　南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割
(5)　南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
(6)　南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第７９条　隊長が患者等に対して事前に行う広報は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)　南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、職員等が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識
(2)　正確な情報入手の方法
(3)　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
(4)　各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識
(5)　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

## 第４節　大雨・強風等に特有の内容

（ハザードマップ等の活用）

第８０条　防火・防災管理者は、徳島県が作成・公表する洪水ハザードマップ、浸水予想区域図などの被害予測を定期的に確認し、自己防火対象物の存する地域の、水害に対する危険実態の把握に努める。

（点検と安全措置）

第８１条　管理権原者は、大雨又は強風等に伴う災害を予防するため各種施設・設備の自主点検に合わせ次の各号に掲げる措置を行う。

(1)　普段使用しない部屋の窓の閉鎖の確認

(2)　建築物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）の、強風による落下を防止すること。

(3)　側溝、排水口の清掃状況の確認

(4)　水防資器材は、定期的に点検・整備を行う。

（自衛消防組織の任務）

第８２条　大雨又は強風等に伴う災害が発生した場合は、第３章第１節の自衛消防活動に準じて自衛消防活動を行う。

２　大雨又は強風等に伴う災害が発生し、基本編成による活動では困難と見られる場合は、統括管理者は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強若しくは移動し、又は初期消火班、避難誘導班を安全防護班の任務にあたらせるなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

（地区隊間の連携）

第８３条　大雨又は強風等に伴う災害に対する自衛消防活動は、自衛消防組織本部隊、地区隊の活動を基本とするが、人員が不足する場合は、統括管理者は他の統括管理者に応援要請を行う。

（情報の収集及び伝達）

第８４条　台風の接近、大雨、洪水、暴風等により被害の発生が予想される場合、統括管理者は、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、気象情報や行政機関からの情報収集を行い、必要に応じ在館者に伝達する。

（資器材の点検整備）

第８５条　被害の発生が予想される場合、安全防護班は、資器材の確認、点検等を行い、速やかに使用可能な体制をとる。

（定期巡回の実施）

第８６条　通報連絡（情報）班は、定期的に建物内外の巡回を行い、被害状況の把握に努めるとともに、窓や外部に通じる扉の閉鎖を確認し、建物内への浸水や消防用設備の誤作動等の防止を図る。

（地下室等への立入り制限）

第８７条　統括管理者は、浸水等の被害が予想される場合、地下室への進入及びエレベーターの使用を制限する。地下室へ通じる通路、階段等に進入等の制限について掲示するなど、在館者への情報伝達を行う。

（浸水防止措置の実施）

第８８条　統括管理者は、浸水被害の発生が予想される場合、止水板、土のう等を活用し、浸水防止措置を行う。

２　人員が不足する場合、統括管理者は、必要に応じ、別の地区隊に協力を要請する。

（在館者の避難誘導）

第８９条　統括管理者が危険と判断した場合又は行政機関からの避難の指示等があった場合、防火・

防災管理者は避難誘導を実施する。

２　避難誘導班は、携帯用拡声器、ロープ等を携行し、所定の配置につき、混乱防止を主眼に適切な誘導、案内を行う。

（洪水時等の避難確保計画）

第９０条　洪水に伴う自衛水防組織及び避難にかかる事項については、別記３「徳島大学病院における洪水、津波及び高潮発生時の避難確保計画」によるものとする。

第５節　受傷事故等に特有の内容

（応急救護資器材）

第９１条　防火・防災管理者は、受傷事故等の発生に備え、自衛消防組織の装備として配置された応急救護資器材を、訓練等の機会を活用し保守点検を行い、常時使用可能な状態に保つものとする。

（自衛消防組織の任務）

第９２条　防火対象物内で受傷事故等が発生し、第３章第１節の自衛消防活動に準じて自衛消防活動を行う。

２　防火対象物内で受傷事故等が発生し、基本編成による活動では困難と見られる場合は、統括管理者は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどにより、効果的な自衛消防活動を行わせる。

３　前項の場合、自衛消防組織員は統括管理者の指示・命令による任務を行う。

（通報・連絡体制）

第９３条　統括管理者は、１１９番通報、応急救護等の対応が適切に行われているか確認し、救急隊到着時、受傷事故等の発生場所まで誘導を行う。

（応急救護所の設置の要請）

第９４条　多数傷病者が発生した場合、統括管理者は、応急救護所を設置する。

（二次災害の防止）

第９５条　統括管理者は、二次災害のおそれがある場合、エスカレーター等受傷事故の原因と考えられる工作物等の使用を、安全が確認されるまで中止する。

第６節　その他の災害

（その他の災害に対する対応）

第９６条　職員等（地区隊長）は、毒性物質の発散があった場合又は、発散のおそれを発見した場合は統括管理者に連絡するものとする。

２　統括管理者は、前項の情報を得た場合及び原因不明の多数の死傷者等が発生した場合は、本部員に周囲の立入禁止措置を行い、職員等を避難させる。

３　統括管理者は、第１項の情報を警察等に連絡し、その指示に従うものとする。

## 第４章　教育訓練

### 第１節　職員等の教育

（管理権原者の取り組み）

第９７条　管理権原者は、自らの防火・防災管理についての知識・認識を高めるため、防火・防災等

に関するセミナー等に参加するものとする。

２　管理権原者は、防火・防災管理者及び職員等の法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について必要な措置を講ずるものとする。

（防火・防災管理者の教育）

第９８条　防火・防災管理者は、消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するとともに、職員に対する防火防災研修会等を随時開催するものとする。

２　防火・防災管理者は、防火・防災管理再講習を期限内に受講する。

３　管理権原者は、前項の受講に際して、必要な措置を講ずる。

（ポスター、パンフレットの作成及び掲示）

第９９条　防火・防災管理者は、防災管理業務に関するパンフレットその他の資料を作成するとともに、消防機関から配布されたポスター等を見やすい場所に掲示する。

（自衛消防組織の要員に対する教育）

第１００条　自衛消防業務に従事する者への教育は、防火・防災管理者が実施計画を作成し、個人・集合・部分教育等を実施し記録しておくものとする。

２　本部隊の班長への教育は、自衛消防業務講習を受講させるものとする。

３　本部隊の班長以外の自衛消防組織の要員については、法定資格を努めて取得するよう指導するものとする。

（統括管理者等の資格管理）

第１０１条　防火・防災管理者は、本部隊の自衛消防業務に従事する者の受講状況を把握し、別表１８「資格管理票（防火・防災管理者及び自衛消防業務講習）」により管理し、計画的に受講させるものとする。

（防火・防災教育の内容）

第１０２条　防火・防災教育は、教育の対象となる者の特性等をふまえ、防火・防災管理者が実施担当者、実施時期を判断し、おおむね次の各号に掲げる内容について実施するものとする。

(1)　防火・防災管理に係る消防計画について

(2)　職員の守るべき事項について

(3)　火災発生時の対応について

(4)　地震時の対応について

(5)　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

## 第２節　訓練の実施

（訓練の実施）

第１０３条　防火・防災管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合、自衛消防隊が迅速かつ的確に所定の行動ができるよう、定期的に自衛消防訓練を実施するものとする。

（訓練の実施時期等）

第１０４条　防火･防災管理者は、次により訓練を行うものとする。

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 避難、消火、通報訓練他 | 夏季 | 病院単独の防火・防災訓練 |
| 避難、消火、通報訓練他 | 冬季 | 蔵本地区全体での総合防火・防災訓練 |

２　防火・防災管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせるものとする。

（訓練の内容）

第１０５条　訓練は、種別ごとに次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1)　総合訓練

イ　火災総合訓練

第２号に規定する部分訓練である消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成できるような想定とする。避難を要する者、介助、救助を要する者は、災害の程度に応じて決める。

ロ　地震火災総合訓練

震度６強以上の地震の発生を想定して、予想される被害を決め、(2)に示す部分訓練である消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成できるようにする。また、災害の程度に応じ、救助事象の対応を取り入れる。

(2)　部分訓練

イ　消火訓練

出火場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲を決め、各種消火設備の取扱いについて確認を行う。

ロ　通報訓練

想定する災害等の発生場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲のほか、けが人や避難を要する者の数を決めておく。また、災害の発生を在館者等に知らせるとともに、消防機関への通報を行う。

ハ　避難訓練

想定する災害、出火場所及び避難経路のほか、けが人や避難を要する者の数を決めておく。また、放送設備等で避難の開始と避難経路を具体的に指示する。

(3)　その他の訓練

イ　応急救護訓練

受傷者の数、受傷内容、受傷程度を決め、容態観察や応急手当を実施する。

ロ　安全防護訓練

出火場所、延焼範囲を決め、防火設備や排煙操作、空調の停止等を行う。

ハ　地震想定訓練（地震火災を含まない。）

震度６強以上の地震を想定して、予想される被害を決め、身体防護、火気設備器具等の熱源遮断措置等を行う。

ニ　指揮訓練

各種訓練の仮想想定のもとに隊長、地区隊長、指揮担当等による指揮訓練を実施する。

ホ　消防隊の誘導・情報提供訓練

各種訓練の仮想想定のもとに本部隊による消防隊の誘導・情報提供訓練を実施する。

ヘ　大雨、強風等に伴う災害に係る訓練

時間雨量５０mm以上の豪雨の際に予想される被害を決め、気象情報等の情報収集体制を整え、必要に応じ在館者に伝える。また、並行して配置している資器材を速やかに使用できる状態にする。

（訓練時の安全対策）

第１０６条　防火・防災管理者は、訓練を実施する際、訓練指導者及び安全管理担当者を決め、次の各号に掲げる事項に留意し、安全管理に努めるものとする。

(1)　訓練実施前

イ　訓練に使用する施設、資器材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。

ロ　事前に防火対象物自衛消防隊員の服装及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。

(2)　訓練実施中

イ　安全管理担当者を、訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者を安全管理上必要な箇所に配置し、各操作及び動作の安全を確認する。

ロ　訓練中において、使用資器材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止して、是正措置等を講じる。

(3)　訓練終了後、資器材収納時について、十分に安全を確保させる。

（訓練実施結果の検討）

第１０７条　防火・防災管理者は、自衛消防訓練終了後、訓練実施結果について検討会を開催するとともに、別表１９「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し、以後の訓練及び消防計画の見直しに反映させるものとする。

２　防火・防災管理者は、訓練結果を記録した自衛消防訓練実施結果記録書を防火・防災管理維持台帳に綴じて、訓練を行った日から３年間保管しておくものとする。

（自衛消防訓練の通知）

第１０８条　防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとする時は、あらかじめ所轄消防署へ通報するものとし、実施日時・訓練内容等について職員等に周知徹底する。

附　則

この消防計画は、令和２年１２月１５日から実施する。

附　則

この消防計画は、令和４年３月１５日から実施する。

附　則

この消防計画は、令和５年１月２４日から実施する。

附　則

この消防計画は、令和５年１０月１１日から実施する。

附　則

この消防計画は、令和６年８月１日から実施する。

附　則

この消防計画は、令和７年７月２８日から実施する。

附　則（令和８年８月７日改正）

この消防計画は、令和８年８月７日から実施する。

別表一覧

別表１　01　徳島大学医学部，歯学部及び病院の管理権原者が管理する棟の概要表
別表２　02-1【医学部】防火対象物実態把握表
02-2【歯学部】防火対象物実態把握表
02-3【病院】防火対象物実態把握表
別表３　03 防火管理業務の一部委託状況表
別表４　04 防火管理業務一部委託契約書等の内容チェック表(管理権原者の自己チェック表)
別表５　05 災害想定
別表６　06 防火・防災管理委員会構成表
別表７　07 不動産監守計画表
別表８　08 自主チェック表
別表９　09 自主検査チェック表
別表 10　10 消防用設備等自主点検チェック表
別表 11　11 消防機関への届出・連絡事項等一覧表
別表 12　12 防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧
別表 13　13 勤務時間外等の防火・防災管理体制
別表 14　14-①自衛消防組織の編成と任務(編成表)
14-②自衛消防組織の編成と任務(任務表)
14-③大規模災害発生時における対応組織・班編制
別表 15　15 自衛消防組織装備品リスト
別表 16　16 オフィス家具の転倒・落下防止対策チェックリスト
別表 17　17 地震防災隊構成表
別表 18　18 資格管理票（防火・防災管理者及び自衛消防業務講習）
別表 19　19 自衛消防訓練実施結果記録書

別表1

## 徳島大学医学部，歯学部及び病院の管理権原者が管理する棟の概要表

R8.7.1現在

### 医学部

| 名　　称 | 構　　造 | 階数 | 建て面積 | 延べ面積 | 直通階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学基礎A棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 2,007 | 9,181 | 1 |
| 医学基礎B棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,676 | 6,259 | 1 |
| 栄養学棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 865 | 4,443 | 1 |
| 医学臨床A棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 8階 | 750 | 6,015 | 2 |
| 臨床講義棟 | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 463 | 833 | 0 |
| 保健学C棟 | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 1,167 | 1,824 | 1 |
| 薬品庫 | ブロック造 | 1階 | 20 | 20 | 0 |
| 薬品庫 | ブロック造 | 1階 | 30 | 30 | 0 |
| 保健学A棟・B棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,495 | 7,061 | 2 |
| ポンプ室 | 鉄筋コンクリート造 | 1階 | 72 | 72 | 0 |
| 医学臨床B棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 8階 | 1,493 | 10,889 | 1 |
| 青藍会館 | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 401 | 772 | 0 |
| 課外活動施設 | 鉄骨造 | 1階 | 77 | 77 | 0 |
| 総合研究棟（病院部分除く。） | 鉄筋コンクリート造 | 4階 | 358 | 1,083 | 2 |
| 医歯薬学共同利用棟（病院、厚仁会部分除く。） | 鉄骨造 | 3階 | 868 | 919 | 2 |
| 運動用具庫 | ブロック造 | 1階 | 17 | 17 | 0 |
| 納骨堂 | | | 10 | 10 | 0 |
| 青藍講堂 | 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 363 | 889 | 0 |
| 学生控室 | 鉄骨造 | 2階 | 66 | 132 | 0 |
| 大塚講堂 | 上部鉄骨、下部鉄筋コンクリート造の混構 | 2階 | 1,773 | 2,747 | 3 |
| 立体駐車場（西側） | 鉄骨造 | 6階 | 2,885 | 14,253 | 4 |
| 合　　計 | | | 16,856 | 50,526 | 13 |

### 歯学部

| 名　　称 | 構　　造 | 階数 | 建て面積 | 延べ面積 | 直通階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部校舎 | 鉄骨造 | 6階 | 4,669 | 22,243 | 2 |
| 合　　計 | | | 4,669 | 22,243 | 2 |

**病院**

| 名　　称 | 構　　造 | 階数 | 延べ面積 | 病院占有 | 直通階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来診療棟 | 鉄骨造 | 5階 | 19,200 | 18,693 | 4 |
| 西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分） | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 3,053 | 3,053 | 1 |
| 西外来診療棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 2,032 | 2,032 | 1 |
| 西外来診療棟（保健学科C棟病院部分） | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 1,011 | 1,011 | 1 |
| サイクロトロン棟 | 鉄筋コンクリート造 | 1階 | 138 | 138 | 0 |
| SPDセンター棟 | 鉄骨造 | 1階 | 277 | 277 | 0 |
| 中央診療棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 21,346 | 17,907 | 3 |
| 東病棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 8階 | 19,494 | 17,131 | 2 |
| 西病棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 11階 | 19,098 | 18,176 | 2 |
| 医歯薬学共同利用棟（病院部分） | 鉄骨造 | 3階 | 2,530 | 839 | 2 |
| 総合研究棟（病院部分） | 鉄筋コンクリート造 | 4階 | 1,359 | 306 | 2 |
| 立体駐車場（国道側） | 鉄骨造 | 2階 | 5,666 | 5,666 | 3 |
| 立体駐車場（県中側） | 鉄骨造 | 2階 | 2,858 | 2,858 | 1 |
| 身体障害者用駐車場（平面） | | | 1,948 | 1,948 | 0 |
| 維持管理センター | 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 1,300 | 0 | 1 |
| 特高受電室 | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 806 | 0 | 0 |
| 廃棄物集積場 | 鉄骨造 | 1階 | 510 | 0 | 0 |
| 宿舎棟（保育園含む） | 鉄骨造 | 4階 | 2,921 | 735 | 2 |
| 園舎 | 鉄骨造 | 1階 | 206 | 0 | 0 |
| ポンプ室 | コンクリートブロック造 | 1階 | 48 | 0 | 0 |
| 駐車整理部事務所 | 鉄骨造 | 2階 | 143 | 0 | 1 |
| 災害・感染症トリアージ棟 | 鉄筋コンクリート造 | 2階 | 418 | 418 | 1 |
| 西外来診療棟（旧外来診療棟部分） | 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 360 | 360 | 0 |
| 合　　計 | | | 106,362 | 91,188 | 27 |

別表２（医学部）

# 防火対象物実態把握表

（令和８年７月１日現在）

**管理権原者氏名**｛　　河村　保彦　　｝

**防火・防災管理者氏名**｛　　浦田　明宏　　｝

**防火対象物の現状**

| 規模 | 項目 | 内容 | 構造等 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 建築年月日 | Ｓ４０年２月２５日 | | 建物構造 | [耐火]・準耐火・防火・木造 |
| | 階層 | 地上８階、地下　階 | | 直通階段 | 屋内15本・屋外17本 |
| | 全体の用途 | 学校(７)項 | | 建物内事業所数 | 1 |
| | 事業所床面積（所有・占有） | 別紙のとおり | | その他 | |
| | 事業所の使用階数 | ８階 | | | |
| | 事業所の用途 | 学校(７)項 | | | |

**所有・貸借状況**

| 項目 | | 内容 |
|---|---|---|
| 建物所有状況 | 法人名 | 国立大学法人徳島大学 |
| | 職・氏名 | 学長　河村保彦 |
| | 所有形態 | 単独・[共有]・区分所有・その他（　　） |
| 当該事業所と建物所有者との関係 | 貸借形態 | 賃借・転借・その他（　　） |
| 共同防火・防災管理 | 設置の対象 | [該]・否 |
| | 協議会の有無 | [有]・無 |
| 防火・防災管理業務の一部委託状況 | 有・[無]<br>委託内容（　　） | |

**建物の所有について複数の事業者が権原を有する場合は、下記項目をチェックし、該当する項目に事業者名を記入する。**

形態種別（不動産証券化[　]・指定管理者制度[　]・ＰＦＩ事業[　]・その他[　]（　　））

| 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産証券化 | 信託銀行等 | | 指定管理者制度 | 公共施設の管理者 | | ＰＦＩ事業・その他 | 公共施設の管理者 | |
| | ＳＰＣ（特定目的会社等） | | | 指定管理者 | | | ＰＦＩ事業者 | |
| | Ａ　Ｍ（アセットマネージャー） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |
| | 他（　　） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |

**使用状況**

| | | |
|---|---|---|
| 収容人員 | 建物全体 | ２，２５８名（内・従業員449名） |
| | 当該事業所 | ２，２５８名（内・従業員449名） |
| 事業所の従業時間・勤務人員等 | 従業時間 | 24時間・[その他]（８：３０～１７：１５） |
| | 勤務人員（最多時） | 時間帯（８：３０～１７：１５）<br>449名（正社員317名、非正社員132名） |
| | 勤務人員（最少時） | 時間帯（１７：１５～　８：３０）<br>0名（正社員0名、非正社員0名） |
| 主な利用者の状況 | 特定（従業者のみなど）・[不特定]（客など） | |

# 防火対象物実態把握表

| | 項　　目 | | 内　　容 |
|---|---|---|---|
| 火気等の使用状況 | 裸火の使用 | 使用場所等 | 各階の給湯室など<br>（各階の実験室） |
| | | 設備・器具の種類 | ガスこんろ・厨房設備など<br>（ガス栓・厨房設備） |
| | 危険物及び指定可燃物等の貯蔵・取扱い | 保管場所 | １階の倉庫など<br>（医学臨床Ｂ棟１階電気室、大塚講堂屋上自家発電機設置場所、薬品庫） |
| | | 品名等 | 灯油100Lなど<br>（軽油：525ℓ、ｱﾙｺｰﾙ：1,062ℓ） |
| | | 届出・許可等 | 有　使用目的（　自家発電/教育研究用　） |
| | 喫煙管理 | 場所 | 敷地内禁煙 |
| | | 吸殻処理方法 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防用設備等の設置状況 | 建築関係 | 非常用エレベーター | | 該・否　設置数（　　） | | |
| | | その他 | | | | |
| | 消防用設備等 | 消火設備 | 設　備　名 | 設置該否 | 設　備　名 | 設置該否 |
| | | | 消火器 | ○ | ハロゲン化物消火設備 | |
| | | | 屋内消火栓設備 | ○ | 粉末消火設備立体駐車場 | |
| | | | スプリンクラー設備 | ○ | 屋外消火栓設備 | |
| | | | 水噴霧消火設備 | | 動力消防ポンプ設備 | |
| | | | 泡消火設備 | | | |
| | | | 不活性ガス消火設備 | | | |
| | | 警報設備 | 自動火災報知設備 | ○ | 非常ベル | |
| | | | ガス漏れ火災警報設備 | | 放送設備 | ○ |
| | | | 漏電火災警報器 | | | |
| | | 避難設備 | 避難器具 | ○ | 誘導灯 | ○ |
| | | 消火活動上必要な設備 | 排煙設備 | ○ | 非常コンセント設備 | ○ |
| | | | 連結散水設備 | | 無線通信補助設備 | |
| | | | 連結送水管 | ○ | | |
| | ※設置該否欄については、該当する項目に○を記入する。　なお、自主的な設置の場合は、「自」、特例適用の場合は「特」と記入する。 | 特殊消防用設備等 | | | | |
| | | | | | | |
| | 維持管理責任範囲該否 | （　無[自主点検のみ]、法定点検、軽微な修理、設置、　） | | | | |

※　本紙は、防火対象物の実態把握を行い、その内容を消防計画の作成に活用するものである。

※　提出する消防計画作成（変更）届出書に添えて提出する。

別表２（歯学部）

# 防火対象物実態把握表

（令和８年７月１日現在）

**管理権原者氏名**｛　　河村　保彦　　｝

**防火・防災管理者氏名**｛　　浦田　明宏　　｝

**防火対象物の現状**

**規模**

| 項　目 | 内　容 |
|---|---|
| 建築年月日 | Ｓ５４年２月２５日 |
| 階　層 | 地上6階、地下1階 |
| 全体の用途 | 学校(７)項 |
| 事業所床面積（所有・占有） | 別紙のとおり |
| 事業所の使用階数 | ６階 |
| 事業所の用途 | 学校(７)項 |

**構造等**

| 項　目 | 内　容 |
|---|---|
| 建物構造 | [耐火]・準耐火・防火・木造 |
| 直通階段 | 屋内（２本）、屋外（１本） |
| 建物内事業所数 | 1 |
| その他 | |

**所有・貸借状況**

| 項　目 | | 内　容 |
|---|---|---|
| 建物所有状況 | 法人名 | 国立大学法人　徳島大学 |
| | 職・氏名 | 学長　河村　保彦 |
| | 所有形態 | 単独・[共有]・区分所有・その他（　　） |
| 当該事業所と建物所有者との関係 | 貸借形態 | 賃借・転借・その他（　　） |
| 共同防火・防災管理 | 設置の対象 | [該]・否 |
| | 協議会の有無 | [有]・無 |
| 防火・防災管理業務の一部委託状況 | 有・[無]<br>委託内容（　　） | |

建物の所有について複数の事業者が権原を有する場合は、下記項目をチェックし、該当する項目に事業者名を記入する。

形態種別（不動産証券化[　]・指定管理者制度[　]・ＰＦＩ事業[　]・その他[　]（　　）

| 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産証券化 | 信託銀行等 | | 指定管理者制度 | 公共施設の管理者 | | ＰＦＩ事業・その他 | 公共施設の管理者 | |
| | ＳＰＣ（特定目的会社等） | | | 指定管理者 | | | ＰＦＩ事業者 | |
| | ＡＭ（アセットマネージャー） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |
| | 他（　　） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |

**使用状況**

| | | |
|---|---|---|
| 収容人員 | 建物全体 | ６３０名（内・従業員240名） |
| | 当該事業所 | ６３０名（内・従業員240名） |
| 事業所の従業時間・勤務人員等 | 従業時間 | 24時間・[その他]（8：30～17：15） |
| | 勤務人員（最多時） | 時間帯（　８：３０～１７：１５）<br>240名（正社員122名、非正社員118名） |
| | 勤務人員（最少時） | 時間帯（１７：１５～　８：３０）<br>0名（正社員0名、非正社員0名） |
| 主な利用者の状況 | 特定（従業者のみなど）・[不特定]（客など） | |

# 防火対象物実態把握表

<table>
<tr><td rowspan="6">火気等の使用状況</td><td colspan="2">項　　目</td><td colspan="4">内　　容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">裸火の使用</td><td>使用場所等</td><td colspan="4">各階の給湯室など<br>（　各階の実験室　）</td></tr>
<tr><td>設備・器具の種類</td><td colspan="4">ガスコンロ・厨房設備など<br>（　ガスコンロ　）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">危険物及び指定可燃物等の貯蔵・取扱い</td><td>保管場所</td><td colspan="4">１階の倉庫など<br>（　１階機械室　）</td></tr>
<tr><td>品名等</td><td colspan="4">灯油100Lなど<br>（　ガソリン10L　）</td></tr>
<tr><td>届出・許可等</td><td colspan="4">有　使用目的（　簡易発電気　）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">喫煙管理</td><td>場所</td><td colspan="4">敷地内禁煙</td></tr>
<tr><td>吸殻処理方法</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">消防用設備等の設置状況</td><td rowspan="2">建築関係</td><td colspan="2">非常用エレベーター</td><td colspan="3">該・否　設置数（　２　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">その他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">消防用設備等<br><br>※設置該否欄については、該当する項目に○を記入する。<br>なお、自主的な設置の場合は、「自」、特例適用の場合は「特」と記入する。</td><td rowspan="6">消火設備</td><td>設　備　名</td><td>設置該否</td><td>設　備　名</td><td>設置該否</td></tr>
<tr><td>消火器</td><td>○</td><td>ハロゲン化物消火設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>屋内消火栓設備</td><td>○</td><td>粉末消火設備立体駐車場</td><td></td></tr>
<tr><td>スプリンクラー設備</td><td>○</td><td>屋外消火栓設備</td><td></td></tr>
<tr><td>水噴霧消火設備</td><td></td><td>動力消防ポンプ設備</td><td></td></tr>
<tr><td>泡消火設備</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>不活性ガス消火設備</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">警報設備</td><td>自動火災報知設備</td><td>○</td><td>非常ベル</td><td></td></tr>
<tr><td>ガス漏れ火災警報設備</td><td></td><td>放送設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>漏電火災警報器</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>避難設備</td><td>避難器具</td><td>○</td><td>誘導灯</td><td>○</td></tr>
<tr><td rowspan="3">消火活動上必要な設備</td><td>排煙設備</td><td>○</td><td>非常コンセント設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>連結散水設備</td><td></td><td>無線通信補助設備</td><td></td></tr>
<tr><td>連結送水管</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">特殊消防用設備等</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>維持管理責任範囲該否</td><td colspan="5">（　無[自主点検のみ]、法定点検、軽微な修理、設置、　）</td></tr>
</table>

※　本紙は、防火対象物の実態把握を行い、その内容を消防計画の作成に活用するものである。

※　提出する消防計画作成（変更）届出書に添えて提出する

別表２（病院）

# 防火対象物実態把握表

（令和８年７月１日現在）

**管理権原者氏名**｛　　河村　保彦　　｝

**防火・防災管理者氏名**｛　　浦田　明宏　　｝

**防火対象物の現状**

**規模**

| 項　目 | 内　容 |
|---|---|
| 建築年月日 | Ｓ３６年３月１日 |
| 階　層 | 地上１１階、地下１階 |
| 全体の用途 | 〈病院（６）項イ〉<br>〈学校（７）項〉 |
| 事業所床面積<br>（所有・占有） | 別紙のとおり |
| 事業所の使用階数 | １１階 |
| 事業所の用途 | 病院（６）項イ |

**構造等**

| 項　目 | 内　容 |
|---|---|
| 建物構造 | [耐火]・準耐火・防火・木造 |
| 直通階段 | 下記のその他の欄に記載 |
| 建物内事業所数 | 1 |
| その他 | 直通階段について<br>①外来診療棟屋外４本<br>②西外来診療棟屋内３本<br>③宿舎棟　屋内１本、屋外１本<br>④維持管理ｾﾝﾀｰ屋内１本<br>⑤東病棟屋内１本、屋外１本<br>⑥中央診療棟屋内３本<br>⑦西病棟屋内１本、屋外１本 |

**所有・貸借状況**

| 項　目 | | 内　容 |
|---|---|---|
| 建物所有状況 | 法人名 | 国立大学法人　徳島大学 |
| | 職・氏名 | 学長　河村保彦 |
| | 所有形態 | [単独]・共有・区分所有・その他（　　） |
| 当該事業所と建物所有者との関係 | 貸借形態 | 賃借・転借・その他（　　） |
| 共同防火・防災管理 | 設置の対象 | [該]・否 |
| | 協議会の有無 | [有]・無 |
| 防火・防災管理業務の一部委託状況 | [有]・無<br>委託内容（　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理等　） | |

**建物の所有について複数の事業者が権原を有する場合は、下記項目をチェックし、該当する項目に事業者名を記入する。**

形態種別（不動産証券化□・指定管理者制度□・ＰＦＩ事業□・その他□（　　））

| 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 | 分類 | | 事業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産証券化 | 信託銀行等 | | 指定管理者制度 | 公共施設の管理者 | | ＰＦＩ事業・その他 | 公共施設の管理者 | |
| | ＳＰＣ（特定目的会社等） | | | 指定管理者 | | | ＰＦＩ事業者 | |
| | ＡＭ（アセットマネージャー） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |
| | 他（　　） | | | 他（　　） | | | 他（　　） | |

**使用状況**

| | | |
|---|---|---|
| 収容人員 | 建物全体 | ４，７０８名（内・従業員1,942名） |
| | 当該事業所 | ４，７０８名（内・従業員1,942名） |
| 事業所の従業時間・勤務人員等 | 従業時間 | [24時間]・その他（　：　～　：　） |
| | 勤務人員（最多時） | 時間帯（　８：３０　～　１７：１５）<br>1,942名（正職員1,429名、非常勤職員513名） |
| | 勤務人員（最少時） | 時間帯（１７：１５　～　８：３０）<br>574名（正職員424名、非常勤職員150名） |
| 主な利用者の状況 | 特定（従業者のみなど）　・　[不特定]（客など） | |

# 防火対象物実態把握表

<table>
<tr><td rowspan="6">火気等の使用状況</td><td colspan="2">項　　目</td><td colspan="4">内　　容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">裸火の使用</td><td>使用場所等</td><td colspan="4">各階の給湯室など<br>（東病棟１階厨房<br>西病棟１１階食堂）<br>各棟各階給湯室</td></tr>
<tr><td>設備・器具の種類</td><td colspan="4">ガスこんろ・厨房設備など<br>（ガスコンロ　ガスオーブン）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">危険物及び指定可燃物等の貯蔵・取扱い</td><td>保管場所</td><td colspan="4">１階の倉庫など<br>（地下タンク貯蔵所、特高受電室一般取扱所、１階発電機室）</td></tr>
<tr><td>品名等</td><td colspan="4">灯油100Lなど<br>（Ａ重油30,000L、80,000L、Ａ重油15,168L、<br>軽油490L、Ａ重油1,900L、潤滑油76L、Ａ重油16,560L）</td></tr>
<tr><td>届出・許可等</td><td colspan="4">有　使用目的（CO2対応自家電　）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">喫煙管理</td><td>場所</td><td colspan="4">無</td></tr>
<tr><td>吸殻処理方法</td><td colspan="4">全面禁煙</td></tr>
<tr><td rowspan="20">消防用設備等の設置状況</td><td rowspan="2">建築関係</td><td colspan="2">非常用エレベーター</td><td colspan="3">該・否　設置数（　４　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">その他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">消防用設備等<br><br>※設置該否欄については、該当する項目に○を記入する。<br>なお、自主的な設置の場合は、「自」、特例適用の場合は「特」と記入する。</td><td rowspan="6">消火設備</td><td>設　備　名</td><td>設置該否</td><td>設　備　名</td><td>設置該否</td></tr>
<tr><td>消火器</td><td>○</td><td>ハロゲン化物消火設備</td><td></td></tr>
<tr><td>屋内消火栓設備</td><td>○</td><td>粉末消火設備立体駐車場</td><td>○</td></tr>
<tr><td>スプリンクラー設備</td><td>○</td><td>屋外消火栓設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>水噴霧消火設備</td><td></td><td>動力消防ポンプ設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>泡消火設備</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>不活性ガス消火設備</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">警報設備</td><td>自動火災報知設備</td><td>○</td><td>非常ベル</td><td>○</td></tr>
<tr><td>ガス漏れ火災警報設備</td><td>○</td><td>放送設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>漏電火災警報器</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>避難設備</td><td>避難器具</td><td>○</td><td>誘導灯</td><td>○</td></tr>
<tr><td rowspan="3">消火活動上必要な設備</td><td>排煙設備</td><td>○</td><td>非常コンセント設備</td><td>○</td></tr>
<tr><td>連結散水設備</td><td>○</td><td>無線通信補助設備</td><td></td></tr>
<tr><td>連結送水管</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">特殊消防用設備等</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>維持管理責任範囲該否</td><td colspan="5">（　無[自主点検のみ]、法定点検、軽微な修理、設置、　）</td></tr>
</table>

※　本紙は、防火対象物の実態把握を行い、その内容を消防計画の作成に活用するものである。

※　提出する消防計画作成（変更）届出書に添えて提出する

別表３
令和８年７月１日現在

# 防火管理業務の一部委託状況表

## ★防火管理業務の一部委託　　（防火管理業務を第三者へ委託している場合）

| 再受託者の有無 | ■無　□一部有　□全部 | 通報承認 | ■無　□有（承認番号○○○○○） |
|---|---|---|---|

防火管理業務の一部受託者の氏名及び住所等

| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | | 受託者が再委託する場合記入 |
|---|---|---|
| 氏名（名称） | 太平ビルサービス㈱ | |
| 住所（所在地） | 徳島市寺島本町西１丁目７－１ | |
| 担当事務所（電話番号） | ０８８－６５３－２７３６ | |
| 所　在　地 | 徳島市蔵本町２丁目５０－１ | |
| 電話番号 | ０８８－６３３－７９７２ | |
| 〔教育担当者氏名〕 | 美馬　一仁 | |
| 〔講習等種別・番号〕 | 自衛消防業務講習　終了番号３４２号 | |
| 〔教育計画〕 | １２月に実施 | |

| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常駐方法 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など）<br>□避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理<br>☑消防・防災設備等の監視・操作業務 | | | □同左<br>□同左<br>□同左 | |
| | | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | | □同左 | |
| | | ☑火災　☑地震　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左 | |
| | | □初期消火　□避難誘導　□救出・応急救護<br>■通報連絡　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左<br>□同左　□同左 | |
| | | □自衛消防訓練指導<br>■その他（防災機器等の操作指導） | | | □同左<br>□その他（　　） | |
| | 方法 | 常駐場所 | 維持管理センター | | | |
| | | 常駐人員 | 平日昼間２名　休日・時間外１名 | | | |
| | | 委託する防火対象物の区域 | 全域 | | | |
| | | 委託する時間帯 | ２４時間 | | | |
| 巡回方式 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検など）<br>□避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理<br>□消防・防災設備等の監視・操作業務 | | | □同左<br>□同左<br>□同左 | |
| | | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | | □同左 | |
| | | □火災　□地震　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左 | |
| | | □初期消火　□避難誘導　□救出・応急救護<br>□通報連絡　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左<br>□同左　□同左 | |
| | | □自衛消防訓練指導<br>□その他（　　） | | | □同左<br>□その他（　　） | |
| | 方法 | 巡回回数 | | | | |
| | | 巡回人員 | | | | |
| | | 委託する防火対象物の区域 | | | | |
| | | 委託する時間帯 | | | | |
| 遠隔移報方式 | 通報登録番号 | | | | | |
| | 範囲 | ☑消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 | | | □同左 | |
| | | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | | □同左 | |
| | | ☑火災　☑地震　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左 | |
| | | □初期消火　□避難誘導　□救出・応急救護<br>☑通報連絡　□その他（　　） | | | □同左　□同左　□同左<br>□同左　□同左 | |
| | | □　その他（　　） | | | □　その他（　　） | |
| | 方法 | 現場確認要員の待機場所 | 維持管理センター | | | |
| | | 到着所要時間 | ５分 | | | |
| | | 委託する防火対象物の区域 | 全域 | | | |
| | | 委託する時間帯 | ２４時間 | | | |

（備考）１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。
　　２　法第３６条に該当する場合は、表中の項目における「防火管理」を「防火・防災管理」に書き換えて使用する。
（注）　　通報登録番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、東京消防庁の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

別表４

防火管理業務一部委託契約書等の内容チェック表（管理権原者の自己チェック表）

| 作　成　す　る　内　容 | チェック欄 |
|---|---|
| 1　名称・所在 | |
| 2　委託業務範囲等 | |
| (1)　範囲（階数、一部等） | |
| (2)　業務（一括、防災センター監視、警備、設備、清掃、駐車場等） | |
| (3)　契約期間 | |
| 3　受託者の厳守事項 | |
| (1)　契約内容を遵守すること。 | |
| (2)　消防法令に基づく管理権原者又は防火管理者の指揮、命令に従うこと。 | |
| (3)　消防計画に基づき業務を行うこと。 | |
| (4)　消防関係法令並びに館内規則を遵守すること。 | |
| (5)　勤務日報の記録及び報告をすること。 | |
| 4　勤務体制等 | |
| (1)　方法（常駐、巡回、遠隔移報等） | |
| (2)　常駐場所（防災センター、管理室、待機場所等） | |
| (3)　時間、人数、巡回回数、到着所要時間 | |
| (4)　休日、夜間の体制 | |
| (5)　消防用設備等の取扱いマニュアルの設置 | |
| (6)　資格保有者数（自衛消防技術認定証、防災センター要員講習等） | |
| 5　受託会社の行う派遣従業員への防火・防災教育、訓練の実施体制 | |
| (1)　教育担当者としての資格を有する者 | |
| (2)　教育担当者による計画的な防火・防災教育、訓練実施状況（教育計画等） | |
| 6<br>避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 | |
| (1)　防火設備、消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認 | |
| (2)　防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無並びに閉鎖状況 | |
| (3)　避難施設（非常口、通路、階段等）における避難障害の有無 | |
| (4)　消火器、消火栓、避難器具、自火報等の損傷又は使用障害の有無 | |
| (5)　防災システム異常・故障表示の対応（防災設備不作動表示を含む。） | |
| | |
| 7　火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | |
| (1)　火災の発見（人的、煙感知器、設備の起動表示等による発見） | |
| (2)　火災状況の把握（受信機の表示、非常電話等による情報収集） | |
| (3)　消防機関への通報（電話・火災通報装置等による通報） | |
| (4)　避難誘導（非常放送の活用、避難方向の指示、エレベーター使用禁止） | |
| (5)　空調設備の停止（給排気設備の停止）、エレベーターの呼び戻し（避難階への呼び戻しと停止）、排煙設備の起動（排煙設備の起動順位の設定）、非常口等の解錠（非常口扉の解錠）、防火戸閉鎖等（防火戸、防火ダンパー等の遠隔操作及び手動操作） | |
| (6)　消火設備の起動（各種消火設備の遠隔起動操作及び手動操作） | |
| (7)　火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置（□地震、　□その他の災害等（　　）） | |
| (8)　警戒宣言が発せられた場合の措置 | |
| 9　自衛消防訓練の実施 | |
| (1)　消防計画に基づく自衛消防訓練の実施 | |
| | |
| 10　その他 | |
| (1)　定期的な建物内外の巡回 | |
| (2)　その他防火管理上必要な事項 | |
| 11　再委託をする場合の契約内容等の確認 | |

※　契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか、該当する項目をチェックする。

別表５

# 災害想定

| 被害種類と考慮すべき態様<br>（標準的な付与条件） | 番号 | 災害想定<br>（被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
|---|---|---|---|
| １．建物等の基本被害<br>・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。<br>・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物構造の被害を一部確認。柱：病院玄関の壁にひびが入り小被害あり。壁：倒壊の問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を２０分以内に下す。 |
| | 2 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| | 3 | 1階廊下の天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害<br>・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。<br>・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | エレベーター最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が５件計１０名発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
| | 5 | 床の一部が陥没。負傷者無し。 | 転倒による負傷者を出さない。 |
| | 6 | 空調・換気設備の配管が折損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場はエアコンの復旧を出来るだけ早く行う。<br>ストーブの準備をする。 |
| | 7 | 一部重油燃料の漏洩はあったが、着火源はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | スローダン等の設備が緊急時にうまく操作できない。 | 避難器具を操作する担当者を現場に配置する。 |
| | | | |
| | | | |
| ４．消防用設備等 | 9 | 建物の損壊により、スプリンクラーが作動しない。 | 火災が発生していないか調査し迅速な初期消火を行う。 |
| | | | |
| | | | |
| ５．収容物等被害 | 10 | 医療用機器が破壊される。 | 火災の危険がないかを調査する。 |
| | | | |
| | | | |
| ６．ライフライン等被害 | 11 | 電話の不通により伝達事項が伝わらない。 | 的確な情報の伝達を迅速に行う。 |
| | | | |
| | | | |
| ７．派生的に生じる被害 | 12 | 構内外の道路で交通麻痺が起こる。 | 交通整理により誘導を行う。 |
| | | | |
| | | | |
| ８．人的被害14 | 13 | パニックにより出口に押しかけた人が負傷する。 | 避難誘導班が各部署で避難を手伝う。 |
| | 14 | 患者搬送に時間がかかる。 | 避難誘導班が各部署で避難を手伝う。 |
| | | | |

別表６

# 防火・防災管理委員会構成表

| | 徳島大学医学部、歯学部、病院 | 備考 |
|---|---|---|
| 委員長 | 徳島大学長　河村　保彦 | 管理権原者 |
| 副委員長 | 徳島大学病院事務部長　浦田　明宏 | 防火・防災管理者 |
| 副委員長 | 徳島大学蔵本事務部長　荒木　俊典 | 統括管理者 |
| 委　員 | 徳島大学蔵本事務部医学部総務課長　川野　真一 | |
| 委　員 | 徳島大学蔵本事務部歯学部事務課長　滝川　泰弘 | 歯学部地区隊長 |
| 委　員 | 徳島大学蔵本事務部医学部学務課長　白田　智子 | 医学部地区隊長 |
| 委　員 | 徳島大学病院総務課長　兒玉　実和 | 病院地区隊長 |
| 委　員 | 徳島大学病院総務課副課長　斉藤　憲市 | |
| 委　員 | 徳島大学蔵本事務部医学部学務課副課長<br>中川　志津子 | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 土地 | 敷地 | 50,315㎡ | | | | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 立木竹 | 樹木 | 63本 | | | | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 建物080 | 事務所建 | 46㎡ | 医学基礎A棟 | 1階 | 共同利用スペース101 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 生理学教授室 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 生理学研究室1 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 動物処置室 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 1階 | 生理学P2実験室 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 1階 | 前室 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 1階 | シールドルーム1（P2） | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | P2前室1 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 1階 | シールドルーム2（P2） | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 1階 | P2前室2 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 生理学研究室2 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 生理学セミナー室 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 共同利用スペース102 | 生理学分野教授 | 生理学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 1階 | 臨床検体保管管理室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | サーバー室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | セミナー室(1) | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 1階 | 旧チュートリアル室13 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 多目的室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 1階 | 第一カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 1階 | 蔵本会計課倉庫 | 経理部蔵本会計課長 | 経理部蔵本会計課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 209㎡ | 〃 | 1階 | 蔵本会計課 | 経理部蔵本会計課長 | 経理部蔵本会計課副課長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 23㎡ | 医学基礎A棟 | 1階 | 更衣室　ロッカー室 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 書庫 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 1階 | 事務部長室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 1階 | 管理係 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 222㎡ | 〃 | 1階 | 蔵本事務部医学部学務課 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 1階 | 教育支援センター | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 83㎡ | 〃 | 1階 | 第二会議室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 537㎡ | 〃 | 1階 | エントランスホール，風除室，<br>倉庫，廊下，階段，便所，多機能便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 131㎡ | 〃 | 1階 | 厨房（生協），ショップ（生協），<br>オープンハウス（生協） | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 1階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 2階 | 共同利用スペース201　実験室 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 2階 | セミナー室 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 生化学教授室 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 生化学事務室 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 112㎡ | 〃 | 2階 | 生化学実験室 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 生化学細胞機能解析室（P2実験室） | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 生化学培養室（P2実験室） | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 共同利用スペース202 | 生化学分野教授 | 生化学分野教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 先端医研受付 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 技術職員室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | センター長室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 分光光度計室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 遠心機室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 23㎡ | 医学基礎A棟 | 2階 | 蛋白試料作製室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 低温室前室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 低温室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 2階 | 暗室1 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 2階 | 暗室2 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 2階 | 暗室3 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 2階 | 前室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース224 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース235 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学教授室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学情報室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学企画室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学工作室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学第一研究室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学培養室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 2階 | 細胞生物学第二研究室 | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 細胞生物学分野教授代理<br>（微生物病原学分野教授） | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース225 | 消化器内科学分野教授代理<br>（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 2階 | 医学部長室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 2階 | 秘書室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 2階 | 研究部長室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 2階 | レセプションルーム | 医学部総務課長 | 総務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 283㎡ | 〃 | 2階 | 第一会議室，倉庫 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 2階 | 第五会議室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 2階 | 災害備蓄倉庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 126㎡ | 医学基礎A棟 | 2階 | 総務係 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 2階 | 印刷室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 412㎡ | 〃 | 2階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 2階 | EPS，PS，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 2階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 3階 | 共同利用スペース301<br>第二研究室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学教授室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学図書室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学第一研究室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 3階 | P2薬品庫 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学滅菌室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学細胞解析室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学培養室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 共同利用スペース302<br>セミナー室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学第三研究室<br>（フリーザー室） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学第三研究室<br>（P2実験室） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学第三研究室<br>（前室） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 3階 | 生体防御医学第四研究室 | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース328<br>（生体防御医学第五研究室） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース338<br>（生体防御医学第六研究室） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 3階 | P2実験室1 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 3階 | P2実験室2 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 3階 | P3実験室，前室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 電子顕微鏡室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 13㎡ | 医学基礎A棟 | 3階 | レーザー顕微鏡室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 3階 | 遺伝子解析実験室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | オープンラボ | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 顕微鏡試料作製室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | フローサイトメーター室1 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | フローサイトメーター室2 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 微生物病原学セミナー室 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 3階 | 微生物病原学研究室2 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | Student Lab | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース334<br>（形成外科学助講師室） | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科図書室（秘書室） | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科学教授室 | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科学医局 | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース332<br>（形成外科学） | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科学学生ゼミ室 | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科学大学院学生室 | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 3階 | 形成外科学実験室 | 形成外科学分野教授 | 形成外科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース333<br>（産科婦人科学医員室1） | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース333<br>（産科婦人科学医員室2） | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 364㎡ | 〃 | 3階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 3階 | EPS，PS，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 3階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 共同利用スペース404 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 遺伝情報医学解析室 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 23㎡ | 医学基礎A棟 | 4階 | 遺伝情報医学P2実験室 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 4階 | 遺伝情報医学実験室1 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 4階 | 遺伝情報医学実験室2 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 遺伝情報医学事務室 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 遺伝情報医学教授室 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 4階 | 共同利用スペース403 | 遺伝情報医学分野教授 | 遺伝情報医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 4階 | 共同利用スペース401<br>（微生物病原学実験室） | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 共同利用スペース402<br>（微生物病原学助教室） | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 微生物病原学教授室 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 微生物病原学事務室 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 4階 | 微生物病原学研究室1 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 4階 | 微生物病原学細胞実験室 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 4階 | 微生物病原学生化学実験室 | 微生物病原学分野教授 | 微生物病原学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 4階 | 先端医研情報室 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | 総合研究支援センター<br>先端医療研究部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンスサーバー室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | 排水施設の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス教授室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス事務室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス教職員室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 4階 | 共同利用スペース<br>（メディカルAIデータサイエンスセミナー室） | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス解析室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス実験室1 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | メディカルAIデータサイエンス貯蔵室 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース424<br>（メディカルAIデータサイエンス実験室2） | メディカルAIデータサイエンス分野<br>教授 | メディカルAIデータサイエンス分野<br>助教 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース433 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 26㎡ | 医学基礎A棟 | 4階 | 臨床神経科学教授室 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学事務室 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学研究室1 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学研究室2 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース438 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 4階 | 低温庫 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 4階 | 暗室 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学実験室1 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学実験室2 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学前室 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 4階 | 臨床神経科学研究室3 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース<br>（運動機能外科学第1研究室） | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース431<br>（運動機能外科学カンファレンス室） | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース431<br>（運動機能外科学准教授・講師室2） | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 348㎡ | 〃 | 4階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | EPS，PS，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 4階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 微生物実習準備室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 244㎡ | 〃 | 5階 | 微生物実習室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 更衣室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 5階 | 共同利用スペース501 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 共同利用スペース502 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 薬理学教授室 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 薬理学セミナー室 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 46㎡ | 医学基礎A棟 | 5階 | 薬理学研究室 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 5階 | 薬理学実験室1 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 薬理学実験室2 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 5階 | 薬理学実験室3 | 薬理学分野教授 | 薬理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 5階 | 徳島医学会事務局<br>医学雑誌編集室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 公衆衛生学スタッフ室 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 93㎡ | 〃 | 5階 | 公衆衛生学実験室 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース523 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース534（公衆衛生学） | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 公衆衛生学研究室 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 公衆衛生学教授室 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 5階 | 公衆衛生学事務室 | 公衆衛生学分野教授 | 公衆衛生学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学医員室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学助講室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学研修医室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学図書室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学医局 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学教授室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学更衣室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 5階 | 救急集中治療医学秘書室 | 救急集中治療医学分野教授 | 救急集中治療医学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース<br>（泌尿器科学医局） | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース528<br>（泌尿器科学培養室） | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース528<br>（泌尿器科学図書室） | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース530 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物080 | 事務所建 | 331㎡ | 医学基礎A棟 | 5階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 5階 | 清掃具倉庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 5階 | EPS，PS，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 5階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 屋階 | 倉庫，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物150 | 事務所建 | 109㎡ | 栄養学棟 | 1階 | 調理実習室101 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 1階 | 給食実習室102，AS | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 1階 | 実習食堂103 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 洗浄室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 下処理 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 前処理室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 1階 | 受入れ検収室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 1階 | 通路，前室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 手洗い | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 1階 | 更衣室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 1階 | 資料室104 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 78㎡ | 〃 | 1階 | 廊下，ゴミ置場 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 114㎡ | 〃 | 1階 | 実習室A　105 | 生体栄養学分野教授 | 生体栄養学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 準備室106 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 121㎡ | 〃 | 1階 | 実習室B　107 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 117㎡ | 〃 | 1階 | 玄関ホール，EVホール，階段，廊下，便所，多目的便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 1階 | 電気室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物150 | 事務所建 | 66㎡ | 栄養学棟 | 2階 | 実験室218 | 医科栄養学科長 | 栄養シグナル制御学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 研究員室219 | 医科栄養学科長 | 栄養シグナル制御学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 高次機能解析室A216，前室 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 高次機能解析室B217，前室 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 教員室214 | 疾患治療栄養学分野教授 | 疾患治療栄養学分野教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 教員室215 | 疾患治療栄養学分野教授 | 疾患治療栄養学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 2階 | コンピューター室201 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 116㎡ | 〃 | 2階 | 学習支援室202 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | ゼミ室203 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 栄養教育論実習室<br>チュートリアル室204 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 2階 | ロッカースペース205 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 2階 | 学生自習室207 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 2階 | サーバー室206 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 2階 | 資料室208 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 蛍光顕微鏡室210 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 恒温機器室211 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | ゼミ室212 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 遠心機測定室213 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 2階 | ミニキッチン，給湯209 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 2階 | 廊下，ゴミ置場 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 2階 | EVホール，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 2階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 研究員室311 | 医科栄養学科長 | 応用栄養学分野教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 教員室313，教務員室 | 応用栄養学分野教授 | 応用栄養学分野助教 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物150 | 事務所建 | 24㎡ | 栄養学棟 | 3階 | 教員室314，教務員室 | 応用栄養学分野教授 | 応用栄養学分野助教 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 3階 | 研究員室315，研究室 | 応用栄養学分野教授 | 応用栄養学分野助教 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 168㎡ | 〃 | 3階 | 分子生化学実験室(P2)316 | 応用栄養学分野教授 | 応用栄養学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 168㎡ | 〃 | 3階 | 細胞・組織実験室(P2)301 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3ー4)302，教務員室 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3ー3)303，教務員室 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 3階 | 研究員室304，研究室 | 代謝栄養学分野教授 | 代謝栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 3階 | ディスカッションスペース305 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3－4)306，教務員室 | 食品栄養学分野教授 | 食品栄養学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3－3)307，教務員室 | 食品栄養学分野教授 | 食品栄養学分野助教 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 3階 | 暗室308 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3－2)310，教務員室 | 生体栄養学分野教授 | 生体栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教員室(3－1)312，教務員室 | 生体栄養学分野教授 | 生体栄養学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 3階 | ミニキッチン，給湯309 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 3階 | 廊下，ゴミ置場 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 3階 | EVホール，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 3階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 4階 | 電気生理実験室(シールドルーム)410 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 4階 | 恒温室(ラット飼育室)411 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 恒温室(マウス飼育室)412 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 4階 | 恒温室(代謝ゲージ・トレッドミル)413 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 4階 | 研究員室414，研究室 | 生体栄養学分野教授 | 生体栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 168㎡ | 〃 | 4階 | 生理・動物実験室415 | 生体栄養学分野教授 | 生体栄養学分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 4階 | 冷凍庫室409 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物150 | 事務所建 | 69㎡ | 栄養学棟 | 4階 | 栄養学科共通機器室401 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 99㎡ | 〃 | 4階 | 化学分析実験室402 | 食品栄養学分野教授 | 食品栄養学分野助教 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 4階 | 細胞培養室(P2)403 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 4階 | 研究員室404，研究室 | 食品栄養学分野教授 | 食品栄養学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 4階 | ディスカッションスペース405 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 4階 | 低温室406 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 4階 | コピー室407 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 4階 | ミニキッチン，給湯408 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 4階 | 廊下，ゴミ置場 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 4階 | EVホール，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 5階 | 栄養評価実験室(P2)501 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 99㎡ | 〃 | 5階 | 栄養統計情報解析室502 | 臨床食管理学分野教授 | 臨床食管理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 5階 | 研究員室503 | 臨床食管理学分野教授 | 臨床食管理学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 5階 | 研究員室504 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 5階 | ディスカッションスペース | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | ゼミ室506 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教員室(5ー3)507，教務員室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教員室(5ー2)510，教務員室 | 実践栄養学分野教授 | 実践栄養学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教員室(5ー3)511，教務員室 | 臨床食管理学分野教授 | 臨床食管理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教員室(5ー1)512，教務員室 | 臨床食管理学分野教授 | 臨床食管理学分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 5階 | 印刷室508 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 5階 | ミニキッチン，給湯509 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 教員室(5ー2)513，教務員室 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物150 | 事務所建 | 24㎡ | 栄養学棟 | 5階 | 教員室(5ー1)514，教務員室 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 5階 | 教務員室，研究室，研究員室515 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 微生物培養室(P2)516 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | メタボローム解析室(P2)517 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | BCR(P2)518 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 殺菌実験室(P2)519 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 5階 | 微生物実験室(P2)520，前室 | 予防環境栄養学分野教授 | 予防環境栄養学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 5階 | 廊下，ゴミ置場 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 5階 | EVホール，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 5階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 屋階 | 同窓会コーナー601 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 屋階 | 乾燥室602 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 屋階 | 暗室603 | 医科栄養学科長 | 学科長所属分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 屋階 | 階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 屋階 | ファンルーム | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 建物153 | 事務所建 | 626㎡ | 大塚講堂 | 1階 | 大ホール　観客席(655＋18席)，ステージ，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 220㎡ | 〃 | 1階 | ホワイエ | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 156㎡ | 〃 | 1階 | 正面玄関，玄関ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 1階 | ゲストルーム | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 1階 | 男子便所，女子便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 121㎡ | 〃 | 1階 | 廊下，スロープ | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 77㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫準備室 | 医学部総務課長 | 管理係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 1階 | 控室1，控室2 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物153 | 事務所建 | 130㎡ | 大塚講堂 | 1階 | 南玄関，玄関ホール，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 1階 | 男子便所，女子便所，多目的便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 152㎡ | 〃 | 1階 | 空調機械室，電気室，消火ポンプ室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | EV，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 202㎡ | 〃 | 2階 | 大ホール　観客席 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 215㎡ | 〃 | 2階 | ホワイエ | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 2階 | 廊下 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 157㎡ | 〃 | 2階 | 2Fホール，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 326㎡ | 〃 | 2階 | 小ホール1（108席），収納<br>小ホール2（108席），収納 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 2階 | 男子便所，女子便所，多目的便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 2階 | DS，PS，EPS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物162 | 事務所建 | 56㎡ | 医学臨床A棟 | 1階 | 第三会議室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 1階 | 研究共用スペース<br>研究支援・産官学連携センター蔵本分室 | 研究支援・産官学連携センター長 | 研究支援・産官学連携センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 1階 | 学生共用室<br>（スチューデント・コモンズ）1 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 1階 | 学生共用室<br>（スチューデント・コモンズ）2 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 1階 | 学生共用室<br>（スチューデント・コモンズ）3 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室1 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室2 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室3 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室4 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室5 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 50㎡ | 医学臨床A棟 | 1階 | 多目的共用講習室<br>（メディカルスタディ・コモンズ） | 医学部総務課長 | 総務係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 1階 | コモンエリア | 医学部総務課長 | 総務係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 145㎡ | 〃 | 1階 | 渡り廊下，廊下，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 1階 | 便所，多機能便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 1階 | 電気室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS，SK，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース<br>地域・家庭医療学/総合診療医学研究室A | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | 消火器具の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース<br>地域・家庭医療学/総合診療医学事務室 | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース<br>地域・家庭医療学/総合診療医学教授室 | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース1<br>地域・家庭医療学/総合診療医学スタッフ室 | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース2<br>地域・家庭医療学/総合診療医学研究室B | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 2階 | 法人運営部人事課 | 法人運営部人事課長 | 蔵本人事係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 女子更衣室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 2階 | 男子更衣室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 2階 | 書庫2 | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 2階 | 書庫3 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 2階 | 倉庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 2階 | 書庫 | 医学部総務課長 | 医学部総務課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 医学・医療教育学教授室 | 医学・医療教育学分野教授 | 医学・医療教育学分野教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 200㎡ | 〃 | 2階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 207㎡ | 〃 | 2階 | 青藍講堂 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 115㎡ | 〃 | 2階 | 学生自習室6 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | リモートラーニング室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 2階 | 中廊下，ホール（青藍講堂） | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 16㎡ | 医学臨床A棟 | 2階 | EPS，PS，EV，PS(青藍講堂) | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース1<br>臨床301 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース2<br>臨床302 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 3階 | 実験室1 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 3階 | 実験室2 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 3階 | 動物実験室 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 3階 | 倉庫 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 教授室 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 事務室 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 図書室 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 医局 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 冷凍庫室 | 産科婦人科学分野教授 | 産科婦人科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース臨床303<br>(糖尿病臨床・研究開発センター) | 糖尿病臨床・研究開発センター長 | 糖尿病臨床・研究開発センター長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース臨床303<br>(糖尿病臨床・研究開発センター) | 糖尿病臨床・研究開発センター長 | 糖尿病臨床・研究開発センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 101㎡ | 〃 | 3階 | 青藍講堂2階席，階段 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 173㎡ | 〃 | 3階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 3階 | アクティブラーニング室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | EPS，PS，EV，PS(青藍講堂) | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 4階 | 倉庫 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 4階 | 実験室1 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 4階 | 実験室2，暗室 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | 実験室3 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | 前室 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 25㎡ | 医学臨床A棟 | 4階 | 秘書室 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 4階 | 医局 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 4階 | 准教授・講師室1 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース<br>共通カンファレンス室 | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 4階 | 医局 | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 93㎡ | 〃 | 4階 | 研究室Ⅱ | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース<br>研究室Ⅲ | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 4階 | 研究室Ⅰ | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 4階 | 企画調整室 | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 心臓血管外科学分野教授 | 心臓血管外科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 172㎡ | 〃 | 4階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 4階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 5階 | 倉庫 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 5階 | カンファレンス室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 5階 | 実験室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース<br>ミーティング室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 助講室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 事務室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 泌尿器科学分野教授 | 泌尿器科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 5階 | 医局 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 5階 | 実験室1 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 5階 | 実験室2 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース　病理 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 講師室 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者 火元取締責任者 | 補助監守者 火元責任者 | 監守者等 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等 実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者 実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等 実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 25㎡ | 医学臨床A棟 | 5階 | 事務室 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 倉庫・図書室 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 5階 | 助教・医員室 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 教授 | 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 173㎡ | 〃 | 5階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 5階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部 蔵本施設課長 | 施設マネジメント部 蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 6階 | 倉庫 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 6階 | 第4研究室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 6階 | 第2研究室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | 教授室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | 事務室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | スタッフ室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | ミーティング室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | フリーザー室 | 血液・内分泌代謝内科学分野 教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野 准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 6階 | 医局員室1 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 6階 | 医局員室2 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 6階 | 倉庫 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 6階 | 医局員室3 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 6階 | 教授室 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 6階 | 医局長室 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 6階 | 図書室 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 6階 | 准教授室 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース 医局 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 6階 | 第10ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 275㎡ | 医学臨床A棟 | 6階 | 渡り廊下，EVホール，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検については定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 6階 | EPS，PS，EV，変圧 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 7階 | 倉庫 | 血液・内分泌代謝内科学分野教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 7階 | 第1研究室（実践地域医療・医科学） | 血液・内分泌代謝内科学分野教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 7階 | P2実験室 | 血液・内分泌代謝内科学分野教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>第1実験室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>第2実験室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 7階 | 培養室，P2実験室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 83㎡ | 〃 | 7階 | 第1研究室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 7階 | 第2研究室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>臨床702 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>臨床701 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>医員室2 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース<br>医局 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 図書室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 教授室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 7階 | 准教授・助講室 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 7階 | 医員室1 | 消化器内科学分野教授代理（呼吸器・膠原病内科学分野教授） | 消化器内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 7階 | 第11ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 262㎡ | 〃 | 7階 | 渡り廊下，EVホール，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 7階 | EPS，PS，EV，変圧 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 8階 | 第1研究室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 8階 | 教授室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 8階 | 事務室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物162 | 事務所建 | 25㎡ | 医学臨床A棟 | 8階 | 研究共用スペース<br>准教授・講師室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 8階 | 第2研究室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 8階 | 医局 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 8階 | 倉庫　2室 | 精神医学分野教授 | 精神医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 8階 | 第1研究室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 8階 | 第2研究室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 8階 | 医局 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 8階 | 図書室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 8階 | 研究共用スペース<br>臨床801 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 8階 | 研究共用スペース<br>細胞培養室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 8階 | 医局員室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 8階 | 准教授・講師室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 8階 | 教授室 | 皮膚科学分野教授 | 皮膚科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 8階 | 第12ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 266㎡ | 〃 | 8階 | 渡り廊下，EVホール，廊下，<br>階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 8階 | EPS，PS，EV，変圧 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 屋階 | 階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 107㎡ | 〃 | 屋階 | 機械室，EV機械室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物165 | 事務所建 | 25㎡ | 医学基礎B棟 | 1階 | 研究共用スペース1<br>（実験室2） | 分子病理学分野教授代理<br>（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 1階 | 実験室1 | 分子病理学分野教授代理<br>（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 培養室 | 分子病理学分野教授代理<br>（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 1階 | 染色室 | 分子病理学分野教授代理<br>（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物165 | 事務所建 | 15㎡ | 医学基礎B棟 | 1階 | 器材庫1 | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 「徳島大学病院等守衛業務請負契約」に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 1階 | 研究共用スペース2（サンプル保管室） | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 研究共用スペース3（教官室2） | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 教授室 | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 1階 | カンファレンス室 | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 教官室1 | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 1階 | 廊下 | 分子病理学分野教授代理（疾患病理学分野教授） | 分子病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 1階 | 法医解剖室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 1階 | 法医解剖準備室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 1階 | 法医解剖控室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 1階 | 通路，更衣室，便所，前室，SW | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 1階 | 解剖実習準備室3 | 口腔顎顔面形態学分野教授 | 口腔顎顔面形態学分野助教 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 297㎡ | 〃 | 1階 | 解剖実習室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 前室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 110㎡ | 〃 | 1階 | 解剖実習準備室1 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 1階 | 解剖実習準備室2 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 1階 | 器材庫2 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 器材庫3 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 180㎡ | 〃 | 1階 | 基礎第一講義室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 326㎡ | 〃 | 1階 | ホール，玄関，渡り廊下，廊下，階段，便所，多機能便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 107㎡ | 〃 | 1階 | 電気室，機械室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS，EV，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 2階 | 実験室1 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 2階 | 前室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 実験室2 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物165 | 事務所建 | 23㎡ | 医学基礎B棟 | 2階 | 実験室3 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 実験室4 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 実験室5 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 2階 | 器材庫1 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース1 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース2<br>（疾患病理学） | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース3 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 教授室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 事務室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 病理診断室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 教員室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 2階 | 廊下 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 2階 | 病理カンファレンス室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 101㎡ | 〃 | 2階 | 臓器保管室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 2階 | 切出・撮影室 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | プレパラートブロック保管庫 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 2階 | 器材庫2 | 機能解剖学分野教授 | 疾患病理学分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 301㎡ | 〃 | 2階 | 第一総合実習室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 111㎡ | 〃 | 2階 | 学生控室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 2階 | 準備室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 213㎡ | 〃 | 2階 | 基礎第二講義室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 331㎡ | 〃 | 2階 | ホール，渡り廊下，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース1<br>（法医学） | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物165 | 事務所建 | 19㎡ | 医学基礎B棟 | 3階 | 生化学実験室1 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 3階 | 実験準備室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 生化学実験室2 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 3階 | 中央実験室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 組織標本作成室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 3階 | 器材庫 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース2（法医学） | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース3 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 教授室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 3階 | カンファレンス | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 教員室 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 3階 | 廊下 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 旧チュートリアル室1 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 旧チュートリアル室2 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 3階 | 学生自習室2 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 3階 | 学生自習室3 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 301㎡ | 〃 | 3階 | 第二総合実習室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 3階 | 学生自習室1 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 3階 | 準備室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 3階 | 学務課書庫 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 252㎡ | 〃 | 3階 | ホール，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース1（顕微解剖学） | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 試料器具室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物165 | 事務所建 | 71㎡ | 医学基礎B棟 | 4階 | 実験室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 培養室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 4階 | 器材庫 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース2<br>（顕微解剖学） | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース3 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | セミナー室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 部員室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 解析室 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 4階 | 廊下 | 顕微解剖学分野教授 | 顕微解剖学分野講師 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室1<br>（旧チュートリアル室3） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室2<br>（旧チュートリアル室4） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 旧チュートリアル室5 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 旧チュートリアル室6 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 旧チュートリアル室7 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室3<br>（旧チュートリアル室8） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室4<br>（旧チュートリアル室9） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室5<br>（旧チュートリアル室10） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室6<br>（旧チュートリアル室11） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 4階 | グループ学習室7<br>（旧チュートリアル室12） | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 190㎡ | 〃 | 4階 | ホール，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース1<br>（機能解剖学） | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 標本作成室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物165 | 事務所建 | 35㎡ | 医学基礎B棟 | 5階 | 実験室1 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 5階 | 実験室2 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 5階 | 実験室3 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 5階 | 実験室4 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 実験準備室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 5階 | 器材庫 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース2<br>（機能解剖学） | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース3 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 5階 | カンファレンス室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 5階 | 教員室 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 5階 | 廊下 | 機能解剖学分野教授 | 機能解剖学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 266㎡ | 〃 | 5階 | 基礎第三講義室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 研究共用スペース4<br>（解剖教育支援室） | 解剖教育支援室長 | 解剖教育支援室員 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 104㎡ | 〃 | 5階 | ホール，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 5階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 屋階 | 標本保管室1 | 法医学分野教授 | 法医学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 屋階 | 標本保管室2 | 疾患病理学分野教授 | 疾患病理学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 屋階 | 階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 屋階 | PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 建物169 | 〃 | 59㎡ | 保健学C棟 | 1階 | 先端検査研究実習室 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 1階 | 操作室 | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 1階 | コンピューター断層撮影実習室 | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 1階 | 先端放射実習室 | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物169 | 事務所建 | 15㎡ | 保健学C棟 | 1階 | 先端放射実習準備室 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 1階 | 放射線科学実習室 | 画像医学・核医学分野教授 | 画像医学・核医学分野助教 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 242㎡ | 〃 | 1階 | 看護総合実習室C，前室 | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 準備室 | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 1階 | 器材室 | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 1階 | 看護セミナー室C1 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 1階 | 看護セミナー室C2 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 1階 | 学生控室C－1 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 1階 | 学生控室C－2 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 142㎡ | 〃 | 1階 | C－11 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 1階 | C－12 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 1階 | C－13 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 207㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫，廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 2階 | 学生控室C－3 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 学生控室C－4 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 2階 | 学生控室C－5 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 2階 | C－21 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 82㎡ | 〃 | 2階 | C－22 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 134㎡ | 〃 | 2階 | C－23 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 2階 | 学生自習室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 176㎡ | 〃 | 2階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 2階 | EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 47㎡ | 保健学A棟・B棟 | 1階 | 看護総合実習室A11 | 子どもの保健・看護学分野准教授 | 子どもの保健・看護学分野助教 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 1階 | 準備室A11 | 子どもの保健・看護学分野准教授 | 子どもの保健・看護学分野助教 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 1階 | 看護総合実習室A12 | ウィメンズヘルス支援学分野教授 | ウィメンズヘルス支援学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 1階 | 看護学講座教員研究室A11 | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 看護学講座教員研究室（岩佐） | 看護教育学分野教授 | 看護教育学分野教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 1階 | 看護教員実験室コ・ラボA11 | 看護教育学分野教授 | 看護教育学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 看護学講座教員実験室A11 | 看護教育学分野教授 | 看護教育学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 1階 | 印刷室 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 大学院生研究室A11 | 医用検査学系主任（生体機能解析学分野教授） | 医用検査学大学院担当（細胞・免疫解析学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 1階 | 大学院生研究室A12 | 保健学科長 | 看護学系主任（看護教育学分野教授） | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 1階 | 非常勤講師控室，湯沸 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 1階 | 看護学専攻学生自習室A11 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | X線撮影実習室 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 操作室 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 1階 | 中廊下 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | X線透視実習室 | 画像医学・核医学分野教授 | 画像医学・核医学分野助教 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | X線CT実習室 | 放射線治療学分野教授 | 放射線治療学分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 1階 | X線計測実習室 | 医用画像物理学分野教授 | 医用画像物理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 画像解析室 | 画像医学・核医学分野教授 | 画像医学・核医学分野助教 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 1階 | 写真化学実習室，前室1，前室2 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 1階 | 画像工学実習室 | 医用画像物理学分野教授 | 医用画像物理学分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 大学院生研究室B11 | 保健学科長 | 放射線科学系主任（医用画像機器工学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 1階 | 大学院生研究室B12 | 保健学科長 | 放射線科学系主任（医用画像機器工学分野教授） | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 1階 | 学生ホール | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 24㎡ | 保健学A棟・B棟 | 1階 | 放射線生物・生理系実習室 | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検については定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 103㎡ | 〃 | 1階 | 放射線化学・物理系実習室 | 放射線理工学分野教授 | 放射線理工学分野教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫 | 放射線理工学分野教授 | 放射線理工学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 349㎡ | 〃 | 1階 | 玄関ホール，渡り廊下，廊下<br>階段，便所，ホール，多目的便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 1階 | 管理室，倉庫 | 医学部総務課長 | 総務係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 1階 | 機械室，電気室，消火ポンプ室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS，EV，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 2階 | 大学院生研究室A21 | 保健学科長 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 2階 | 大学院生研究室A22 | 保健学科長 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 2階 | 大学院生研究室A23 | 保健学科長 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座研究室A21 | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座研究室A22 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座研究室A23 | 画像医学・核医学分野教授 | 画像医学・核医学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 94㎡ | 〃 | 2階 | 放射線機器工学実習室 | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 2階 | 放射線機器工学実習準備室 | 放射線科学系主任<br>（医用画像機器工学分野教授） | 放射線科学系主任<br>（医用画像機器工学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 2階 | 光素子実験室 | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 2階 | 保健学科学生共用室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 2階 | バイオクリーンルーム | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 2階 | 情報処理室 | 保健学科長 | 放射線理工学分野教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 大学院生研究室B21 | 保健学科長 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座セミナー室 | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 助産学セミナー室 | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 2階 | 母子教育演習室，押入，収納，踏込 | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 2階 | 助産実習室 | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 24㎡ | 保健学A棟・B棟 | 2階 | 放射線科学講座教員研究室(森田) | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座教員研究室(吉永) | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座教員研究室(生島) | 放射線治療学分野教授 | 放射線治療学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座研究室B21 | 医用画像機器工学分野教授 | 医用画像機器工学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座研究室B22 | 医用画像解析学分野准教授 | 医用画像解析学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 放射線科学講座教員研究室(阪間) | 放射線理工学分野教授 | 放射線理工学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 助産学研究室B21 | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 助産学教員研究室(木戸) | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 助産学研究室B22 | 助産学分野教授 | 助産学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 2階 | 201講義室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 359㎡ | 〃 | 2階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 2階 | EPS，PS，EV，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 3階 | 看護総合実習室A31 | 学校保健学分野教授 | 学校保健学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 3階 | 実習準備室A31 | 学校保健学分野教授 | 学校保健学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室(奥田) | 学校保健学分野教授 | 学校保健学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室A31 | 学校保健学分野教授 | 学校保健学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室(山下) | 地元創成看護学分野教授 | 地元創成看護学分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室(安原) | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | 放射線科学講座研究室A32 | 医用画像物理学分野教授 | 医用画像物理学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 放射線科学講座研究室A31 | 放射線治療学分野教授 | 放射線治療学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 放射線科学講座教員研究室(芳賀) | 医用画像物理学分野教授 | 医用画像物理学分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 3階 | 物理実習室 | 医用画像物理学分野教授 | 医用画像物理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 3階 | セミナー室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 3階 | 放射線技術科学専攻学生自習室A31 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 76㎡ | 保健学A棟・B棟 | 3階 | 放射線技術科学専攻学生自習室A32 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座セミナー室B31 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室 | 子どもの保健・看護学分野准教授 | 子どもの保健・看護学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室（加地） | ウィメンズヘルス支援学分野教授 | ウィメンズヘルス支援学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室（友竹） | メンタルヘルス支援学分野教授 | メンタルヘルス支援学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室（鳥羽） | 臨床腫瘍医療学分野教授 | 臨床腫瘍医療学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 3階 | 教員実験室コ・ラボ | 臨床腫瘍医療学分野教授 | 臨床腫瘍医療学分野助教 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座セミナー室B32 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B38 | ウィメンズヘルス支援学分野教授 | ウィメンズヘルス支援学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B31 | 子どもの保健・看護学分野准教授 | 子どもの保健・看護学分野助教 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B32 | メンタルヘルス支援学分野教授 | メンタルヘルス支援学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室（今井） | がん看護学分野教授 | がん看護学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B34 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座教員研究室（岡久） | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B36 | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座研究室B37 | 地域看護学分野教授 | 地域看護学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座セミナー室B33 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座セミナー室B34 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 3階 | 看護学講座セミナー室B35 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 152㎡ | 〃 | 3階 | 合同看護研究室，学生指導コーナー，手洗いコーナー，湯沸かしコーナー | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 352㎡ | 〃 | 3階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 3階 | EPS，PS，EV，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 105㎡ | 〃 | 4階 | 401講義室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 4階 | 教員実験室，低温 | 医用理工学分野教授 | 医用理工学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 25㎡ | 保健学A棟・B棟 | 4階 | 生物実習準備室，暗室 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検については定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 看護学講座教員研究室 | 看護学系主任<br>（看護教育学分野教授） | 看護学系主任所属分野教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 看護学講座教員研究室（谷岡） | 看護管理学分野教授 | 看護管理学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 放射線科学講座教員研究室（大塚） | 画像医学・核医学分野教授 | 画像医学・核医学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 化学実習準備室 | 放射線理工学分野教授 | 放射線理工学分野教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 117㎡ | 〃 | 4階 | 化学生物実習室 | 放射線理工学分野教授 | 放射線理工学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 152㎡ | 〃 | 4階 | 大講義室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 254㎡ | 〃 | 4階 | 看護総合実習室B41，前室，車いす，ストレッチャー | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 4階 | 器材室1 | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 4階 | 準備室1 | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | リネン室 | 看護技術学分野教授 | 看護技術学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 器材室2 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 4階 | 準備室2 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 4階 | 演習室B41 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 演習室B42 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 103㎡ | 〃 | 4階 | 看護総合実習室B42 | 療養回復ケア看護学分野准教授 | 療養回復ケア看護学分野助教 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 254㎡ | 〃 | 4階 | 渡り廊下，廊下，階段，便所，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 4階 | EPS，PS，EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 105㎡ | 〃 | 5階 | 看護学専攻学生自習室A51 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 5階 | 検査技術科学専攻学生自習室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 5階 | 大学院生研究室A51 | 保健学科長 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | 教員実験室 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 5階 | 滅菌室 | 微生物・遺伝子解析学分野教授 | 微生物・遺伝子解析学分野助教 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 器材室 | 微生物・遺伝子解析学分野教授 | 微生物・遺伝子解析学分野助教 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 125㎡ | 保健学<br>A棟・B棟 | 5階 | 検査実習室A | 微生物・遺伝子解析学分野教授 | 微生物・遺伝子解析学分野助教 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 5階 | 検査実習準備室 | 微生物・遺伝子解析学分野教授 | 微生物・遺伝子解析学分野助教 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 5階 | 検査実習室B51 | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 5階 | シールドルーム | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 5階 | 検査実習室B52，学生研究室 | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 5階 | オープンスペース | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座教員研究室（片岡佳） | 微生物・遺伝子解析学分野教授 | 微生物・遺伝子解析学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座教員研究室（山下） | 病理解析学分野准教授 | 病理解析学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座教員研究室（冨永） | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座教員研究室（遠藤） | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座研究室B51 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 測定室 | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 準備室1 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 医用検査学系主任所属分野助教 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 準備室2 | 生体機能解析学分野教授 | 生体機能解析学分野助教 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | 医用検査学講座研究室B52 | 病理解析学分野准教授 | 病理解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 5階 | 薬品庫1 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 細胞・免疫解析学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 5階 | セミナー室，大学院講義室 | 保健学科長 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 5階 | 機器室 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 5階 | 検査実習室B53 | 細胞・免疫解析学分野教授 | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 5階 | 検査実習室B54 | 病理解析学分野准教授 | 病理解析学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 214㎡ | 〃 | 5階 | 廊下，階段，便所，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 5階 | EPS，PS，EV，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 屋階 | 薬品庫2 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 細胞・免疫解析学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 屋階 | 倉庫1 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 細胞・免疫解析学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物175 | 事務所建 | 12㎡ | 保健学<br>A棟・B棟 | 屋階 | 倉庫2 | 医用検査学系主任<br>（生体機能解析学分野教授） | 細胞・免疫解析学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 屋階 | 階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 屋階 | EV機械室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物190 | 〃 | 53㎡ | 医学臨床<br>B棟 | 1階 | イメージング解析室1 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 1階 | イメージング解析室2 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 1階 | イメージング解析室3，前室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 1階 | フリーザー室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 1階 | ESR室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 1階 | イメージング解析室4 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 1階 | 教員室 2室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 1階 | イメージング解析室5 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 1階 | イメージング解析室6 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 1階 | 培養室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 1階 | 共同実験室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 1階 | 産学連携実験室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 1階 | 画像収集・データ解析室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 1階 | 廊下 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 1階 | 物入 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫1，倉庫2 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室4 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 298㎡ | 〃 | 1階 | 西側玄関ホール，東側玄関ホール，ホール，廊下，階段，倉庫，便所，渡り廊下，多機能便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 265㎡ | 〃 | 1階 | EV，EPS，PS，電気室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 2階 | 第2研究室 | 歯科放射線学分野教授代理<br>（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 19㎡ | 医学臨床B棟 | 2階 | 医局 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 2階 | 第3研究室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 2階 | X線室1 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 2階 | 暗室，US | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 2階 | X線室2 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 2階 | シールド室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 2階 | 実験室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 第1研究室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 2階 | 多目的室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 2階 | 応接室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 2階 | 教授室 | 歯科放射線学分野教授代理（歯科麻酔科学分野教授） | 歯科放射線学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース201（医員室） | 血液・内分泌代謝内科学分野教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース203（更衣室） | 血液・内分泌代謝内科学分野教授 | 血液・内分泌代謝内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース204 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 2階 | 秘書室 | 医療情報学分野教授代理（放射線医学分野教授） | 医療情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 2階 | 教授室 | 医療情報学分野教授代理（放射線医学分野教授） | 医療情報学分野助教 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 2階 | 助講室 | 医療情報学分野教授代理（放射線医学分野教授） | 医療情報学分野助教 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 2階 | サーバー室 | 医療情報学分野教授代理（放射線医学分野教授） | 医療情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 2階 | 医局 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | 准教授室 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 2階 | 研究室（1） | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 2階 | 研究室（2） | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | 研究室（3） | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 2階 | 研究共用スペース202 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 17㎡ | 医学臨床B棟 | 2階 | 研究室(4) | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 2階 | 研究室(5) | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 実験室 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 2階 | 図書室 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 2階 | 秘書室 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 2階 | 教授室 | 放射線医学分野教授 | 放射線医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 2階 | 動物用PET/CT施設管理室 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門長 | 先端研究推進センター<br>バイオイメージング研究部門准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 2階 | 第三カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 387㎡ | 〃 | 2階 | 廊下，階段，便所，渡り廊下 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 2階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 3階 | 第1研究室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 3階 | 第2研究室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 3階 | 第3研究室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 3階 | 第4研究室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 3階 | 准・講室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 65㎡ | 〃 | 3階 | 医局 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 3階 | 教授室 | 歯科麻酔科学分野教授 | 歯科麻酔科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース304 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 3階 | 第4研究室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 3階 | 機器室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 3階 | 第3研究室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 3階 | 第2研究室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 3階 | 第1研究室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース305 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 23㎡ | 医学臨床B棟 | 3階 | 研究共用スペース301 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 3階 | 医局 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 3階 | 准教授・講師室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 3階 | 医員室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 3階 | 教授室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 3階 | 事務室 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 3階 | 倉庫 | 麻酔・疼痛治療医学分野教授<br>歯科麻酔科学分野教授 | 麻酔・疼痛治療医学分野准教授<br>歯科麻酔科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース302 | 地域・家庭医療学分野特任教授 | 総合診療医学分野特任助教 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース303 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野教授 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース306 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 3階 | 研究共用スペース307 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 3階 | B3ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 3階 | 教員室 | 医学部長<br>（形成外科学分野教授） | 医学部総務課長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 3階 | 第四カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 342㎡ | 〃 | 3階 | 廊下，階段，便所，渡り廊下 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 排水施設の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 65㎡ | 〃 | 3階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 4階 | 第1実験室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 4階 | 第2実験室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | 第3実験室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 4階 | 第4実験室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 4階 | 医局 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 4階 | 研究室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | 助講室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 22㎡ | 医学臨床B棟 | 4階 | 図書室 | 口腔外科学分野教授 | 口腔外科学分野助教 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 4階 | 第1研究室(西) | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 4階 | 第1研究室(東) | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 4階 | 第2研究室 | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 4階 | 第3研究室 | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 顎口腔疾患制御学図書室 | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 4階 | 医局(1) | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 4階 | 医局(2) | 顎口腔疾患制御学分野教授 | 顎口腔疾患制御学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース 402 | 臨床神経科学分野教授 | 臨床神経科学分野教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 4階 | 実験室(3) | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 4階 | 実験室(2) | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 4階 | 実験室(1) | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 4階 | 動物飼育室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 4階 | フリーザ室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 4階 | P2実験室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース 403 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 4階 | 助講室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 4階 | 助教室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 4階 | 医員室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 4階 | 医局 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 4階 | 教授室 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 4階 | 研究共用スペース401 | 循環器内科学分野教授 | 循環器内科学分野講師 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 4階 | 倉庫 | 循環器内科学分野教授<br>顎口腔疾患制御学分野教授<br>口腔外科学分野教授 | 循環器内科学分野講師<br>顎口腔疾患制御学分野講師<br>口腔外科学分野助教 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 327㎡ | 医学臨床B棟 | 4階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 65㎡ | 〃 | 4階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 5階 | 細胞培養実験室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 5階 | 情報解析研究室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 5階 | 薬品保管庫 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 5階 | 測定解析実験室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 5階 | 情報薬局 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 5階 | 教員室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 5階 | サーバー室 | 医薬品情報学分野教授 | 医薬品情報学分野助教 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 5階 | 生化学実験室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 5階 | ゼミ室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 5階 | P2実験室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 5階 | 動物実験室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 5階 | 学生自習室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 5階 | 教員室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 医薬品病態生化学分野教授 | 医薬品病態生化学分野教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 5階 | 第1研究室 | 臨床薬理学分野教授 | 臨床薬理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 5階 | 第2研究室 | 臨床薬理学分野教授 | 臨床薬理学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 5階 | 第1研究室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 5階 | P2実験室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 5階 | 暗室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 5階 | 動物・細胞実験室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 5階 | 第2研究室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 9㎡ | 医学臨床B棟 | 5階 | 教員室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 5階 | 図書室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 5階 | 教授室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 5階 | ミーティング室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 5階 | 第3研究室 | 医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品機能生化学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | B5ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 5階 | B6ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 5階 | 倉庫 | 医薬品情報学分野教授<br>医薬品病態生化学分野教授<br>臨床薬理学分野教授<br>医薬品機能生化学分野教授 | 医薬品情報学分野助教<br>医薬品病態生化学分野教授<br>臨床薬理学分野講師<br>医薬品機能生化学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 311㎡ | 〃 | 5階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 5階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 6階 | 実験室(1) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 6階 | 実験室(2) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 6階 | 暗室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 6階 | 実験室(3) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 6階 | 先端脳機能研究開発分野 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース　604 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース　605 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース606<br>(地域脳神経外科診療部教授室・講師室) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 6階 | 教授室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 6階 | 医局・医局員室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 6階 | 医局長室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 6階 | 准教授・講師室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 6階 | スタッフ室(1) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 34㎡ | 医学臨床B棟 | 6階 | スタッフ室(2) | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース601 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 6階 | 資料室 | 脳神経外科学分野教授 | 脳神経外科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース602 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 6階 | 医員室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 6階 | 細胞培養室，前室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 6階 | PCR室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 6階 | 暗室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 6階 | 免染室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 6階 | 研究共用スペース603<br>(低侵襲・遠隔治療学セミナー室) | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 6階 | 資料室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 6階 | 図書室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 6階 | スタッフルーム | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 6階 | 准教授・講師室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 6階 | 医局長・秘書室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 6階 | 教授室 | 消化器・移植外科学分野教授 | 消化器・移植外科学分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 6階 | B8ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 6階 | 第五カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 334㎡ | 〃 | 6階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 6階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 7階 | 医局 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 7階 | 第2研究室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 7階 | 第1研究室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 7階 | 教員室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 20㎡ | 医学臨床B棟 | 7階 | 培養室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース704 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース705 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 7階 | 会議室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 秘書室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 教授室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 7階 | 顕微鏡室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 7階 | 第3研究室 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース702 | 腎臓内科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース701 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 7階 | 第1研究室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 7階 | 第2研究室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 7階 | 第3研究室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 7階 | 暗室，前室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 7階 | 研究共用スペース703 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 7階 | 医局 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 7階 | 助講室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 7階 | 図書室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 7階 | 教授室 | 小児科学分野教授 | 小児科学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 7階 | 倉庫 | 腎臓内科学分野教授<br>小児科学分野教授 | 腎臓内科学分野准教授<br>小児科学分野講師 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 7階 | B9ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 7階 | B10ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 7階 | 第六カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 332㎡ | 〃 | 7階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 65㎡ | 医学臨床B棟 | 7階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 8階 | スタッフ室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 8階 | 第2研究室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 8階 | 第3研究室（西） | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 8階 | 第3研究室（東） | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 8階 | 第4研究室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 8階 | 無菌室，前室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 8階 | 研究共用スペース802 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 8階 | 研究共用スペース803 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 8階 | 医局員室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 8階 | 図書室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 8階 | 事務室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 8階 | 教授室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 8階 | 第1研究室 | 眼科学分野教授 | 眼科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 8階 | フリーザー室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 8階 | P2実験室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 8階 | 第1研究室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 8階 | スタッフルーム | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 8階 | 第2研究室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 8階 | 暗室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 8階 | 研究共用スペース801 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 8階 | 地域呼吸器・総合内科学分野<br>地域リウマチ・総合内科学分野 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 8階 | 准教授・講師室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 8階 | 事務室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物190 | 事務所建 | 30㎡ | 医学臨床B棟 | 8階 | 教授室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 8階 | 第3研究室 | 呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 8階 | 倉庫 | 眼科学分野教授<br>呼吸器・膠原病内科学分野教授 | 眼科学分野准教授<br>呼吸器・膠原病内科学分野准教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 8階 | B11ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 8階 | B12ゼミナール室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 8階 | 第七カンファレンス室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 329㎡ | 〃 | 8階 | 廊下，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 8階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 屋階 | 器材室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 屋階 | 器材室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 屋階 | ホール，階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 屋階 | EV，EPS，PS，DS，機械室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | PH<br>2階 | PS，DS，機械室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 建物195 | 事務所建 | 177㎡ | 臨床講義棟 | 1階 | 第一臨床講堂 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 1階 | 学生自習室5 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 1階 | ホール，廊下，前室，多目的便所，男子便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 1階 | 機械室，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 316㎡ | 〃 | 2階 | 第二臨床講堂（240席），映写室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 2階 | 白衣交換室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | 女子更衣室 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 2階 | 渡り廊下，廊下，女子便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 2階 | DS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物197 | 事務所建 | 56㎡ | 青藍会館 | 1階 | 小会議室 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫，湯沸，リネン，便所，廊下 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 1階 | ゲストルーム1，2，3，UB | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 1階 | 玄関・ホール，階段，風除室 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 125㎡ | 〃 | 1階 | 大会議室，倉庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 1階 | 機械室，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 105㎡ | 〃 | 2階 | 食堂 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 2階 | 喫茶室，厨房，食品庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 2階 | 更衣室，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 2階 | デッキ，階段，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 2階 | 事務室，応接コーナー | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | 展望室 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 2階 | 展示コーナー，ロビー，倉庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 建物129 | 事務所建 | 17㎡ | 運動用具庫 | 全館 | 用具庫 | 医学部学務課長 | 学生係長 | | | | | | | | |
| 建物171 | 事務所建 | 20㎡ | 薬品庫 | 全館 | 薬品庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 建物172 | 事務所建 | 30㎡ | 薬品庫 | 全館 | 薬品庫 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 建物188 | 事務所建 | 72㎡ | ポンプ室 | 全館 | ポンプ室 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 建物 ／ | 事務所建 | 10㎡ | 納骨堂 | 全館 | 納骨堂 | 医学部学務課長 | 専門職員 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 建物206 | 事務所建 | 77㎡ | 課外活動施設 | 全館 | 自習室 | 医学部学務課長 | 学生係長 | | | | | | | | |
| 建物218 | 事務所建 | 66㎡ | 学生控室 | 1階 | 倉庫 | 医学部学務課長 | 学生係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 2階 | 委員会室 | 医学部学務課長 | 学生係長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物222 | 事務所建 | 2824㎡ | 立体駐車場 | 1階 | 駐車スペース | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検についてに定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 1階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 1階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2824㎡ | 〃 | 2階 | 駐車スペース | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 2階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 2階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2824㎡ | 〃 | 3階 | 駐車スペース | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 3階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 3階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2824㎡ | 〃 | 4階 | 駐車スペース | 医学部総務課長 | 管理係長 | 避雷装置の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 4階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 土地の境界標その他標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 4階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2786㎡ | 〃 | 5階 | 駐車スペース | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 5階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 5階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 屋階 | 階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 屋階 | EV | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物224 | 事務所建 | 104㎡ | 総合研究棟 | 2階 | 小ホールD－21 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 2階 | 小ホールD－22 | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 129㎡ | 〃 | 2階 | 廊下，渡り廊下，階段，ホール，スロープ，便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 2階 | EV，EPS，PS，DS，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 99㎡ | 〃 | 3階 | 小ホールD－31 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 3階 | 小ホールD－32 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物224 | 事務所建 | 47㎡ | 総合研究棟 | 3階 | 小ホールD－33 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 3階 | 学生自習室 | 医学部学務課長 | 第二教務係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 3階 | 廊下，階段，ホール | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 3階 | EV，EPS，PS，DS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 229㎡ | 〃 | 4階 | 大ホール | 医学部学務課長 | 第一教務係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 81㎡ | 〃 | 4階 | 廊下，階段，ホール，便所，多目的便所 | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 4階 | EV，EPS，PS，DS，SK | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | PH階 | 階段 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物229 | 事務所建 | 170㎡ | 医歯薬学共同利用棟 | 1階 | すだちホール，展示コーナー | 医学部総務課長 | 管理係長 | 消火器具の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 131㎡ | 〃 | 1階 | 階段，ホール，前室，WWC，HWC，MWC | 医学部総務課長 | 管理係長 | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 1階 | EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（1） | 医学部総務課長 | 総務係長 | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（2） | 地域呼吸器・総合内科学分野<br>特任教授 | 地域呼吸器・総合内科学分野<br>特任助教 | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（3） | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（4） | 研究・産学連携部<br>研究・産学企画課長（J-PEAKS担当） | 研究・産学企画課<br>副課長（J-PEAKS担当） | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（5） | 運動機能外科学分野教授 | 運動機能外科学分野准教授 | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（6） | 実践地域診療・医科学<br>特任教授 | 実践地域診療・医科学<br>特任教授 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（7） | 口腔顎顔面矯正学分野教授 | 口腔顎顔面矯正学分野准教授 | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（8） | 医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（9） | 研究・産学連携部<br>研究・産学企画課長（J-PEAKS担当） | 研究・産学企画課<br>副課長（J-PEAKS担当） | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 2階 | レンタルブース（10） | 臨床薬理学分野教授 | 臨床薬理学分野講師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 2階 | レンタルルーム（1） | 生体防御医学分野教授 | 生体防御医学分野准教授 | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 95㎡ | 〃 | 2階 | レンタルルーム（2） | 医学部総務課長 | 管理係長 | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学医学部

所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

令和8年7月1日現在

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等 | 学内消防 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 隊の構成 |
| 建物229 | 事務所建 | 102㎡ | 医歯薬学共同利用棟 | 2階 | レンタルルーム（3） | 医学部総務課長 | 管理係長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学医学部自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 2階 | ミーティングルーム，受付 | 医学部総務課長 | 管理係長 | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 362㎡ | 〃 | 2階 | 倉庫，廊下，階段，MWC，HWC，WWC | 医学部総務課長 | 管理係長 | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 2階 | EV，EPS，PS | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課長 | 施設マネジメント部<br>蔵本施設課副課長 | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |

# 不 動 産 監 守 計 画 書

資産管理単位　　徳島大学歯学部

所在地　　徳島県徳島市蔵本町3丁目18番地の15

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 学内消防隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| 土地 | 6,636 ㎡ | | | | | | 1　不動産の利用状況の点検<br>2　火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3　化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4　電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5　消火器具の点検<br>6　防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| 立木竹 | 59 本 | | | | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| 棟番号184 | 164 ㎡ | 歯学部校舎 | 1階 | スキルス・ラボ101 | 医療教育開発センター長 | 医療教育開発センター副センター長 | | | | | | | |
| | 66 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ102 | | | | | | | | | |
| | 63 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ103 | | | | | | | | | |
| | 66 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ104 | | | | | | | | | |
| | 68 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ105 | | | | | | | | | |
| | 66 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ106 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ準備室・器具室1 | | | 1　屋根及びといのき損状況の点検<br>2　排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ準備室・器具室2 | | | | | | | | | |
| | 62 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センター事務室 | | | | | | | | | |
| | 31 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センターセンター長室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センター教員室1 | | | 1　避雷装置の点検<br>2　土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センター教員室2 | | | | | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センター教員室3 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 医療教育開発センターミーティング室 | | | | | | | | | |
| | 119 ㎡ | | 〃 | 人体解剖と骨のミュージアム | 口腔顎顔面形態学教授 | 口腔顎顔面形態学助教 | | | | | | | |
| | 728 ㎡ | | 〃 | 廊下等，ホール，階段，風除室，玄関 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1　大学行事等の使用後の点検<br>2　大雨，台風等の前後の点検<br>3　その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 227 ㎡ | | 〃 | 事務室 | | | | | | | | | |
| | 96 ㎡ | | 〃 | 学部長室 | | | | | | | | | |
| | 112 ㎡ | | 〃 | 第1会議室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 準備室 | | | | | | | | | |
| | 114 ㎡ | | 〃 | 第2会議室 | | | | | | | | | |
| | 53 ㎡ | | 〃 | 物品庫2 | | | | | | | | | |
| | 61 ㎡ | | 〃 | 書庫 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | |
| | 6 ㎡ | | 〃 | 多目的便所 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防計画の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 89 ㎡ | | 〃 | 101講義室 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 学務係長 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 64 ㎡ | | 〃 | 医と食のステーション | | | | | | | | | |
| | 43 ㎡ | | 〃 | 一診控室（男） | | | | | | | | | |
| | 46 ㎡ | | 〃 | 一診控室（女） | | | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | 作業室 | | | | | | | | | |
| | 40 ㎡ | | 〃 | 物品庫1 | | | | | | | | | |
| | 65 ㎡ | | 〃 | IFR | 国際交流担当副学部長 | 国際口腔健康推進学講師 | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 多目的室 | | | | | | | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | 和室 | | | | | | | | | |
| | 252 ㎡ | | 〃 | 機械室、ハロゲンボンベ庫 | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | 1 屋根及びといのき損状況の点検 | 回1に月 | | | | | |
| | 123 ㎡ | | 〃 | 電気室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 電気設備スペース | | | | | | | | | |
| | 101 ㎡ | | 〃 | 監視室兼センター員詰所 | | | | | | | | | |
| | 154 ㎡ | | 〃 | エネルギーセンター | | | | | | | | | |
| | 42 ㎡ | | 〃 | 廃棄物品倉庫 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 2 排水施設の点検 | | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | 清掃作業準備室 | | | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 実施回年1 | | | | | |
| | 41 ㎡ | | 〃 | トイレ（男）（女） | 蔵本事務部歯学部事務課長 | 総務係長 | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | DPS，EPS，EV，PS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | EPS，EV，PS | | | | | | | | | |
| | 99 ㎡ | | 〃 | EP，EPS×2，PS×13 | | | | | | | | | |
| | 85 ㎡ | | 〃 | 凍結遺体保管室 | クリニカルアナトミー教育・研究センター長 | クリニカルアナトミー教育・研究センター副センター長 | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 棺保管室 | | | | | | | | | |
| | 14 ㎡ | | 〃 | 機器保管室（1） | | | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | CT室 | | | | | | | | | |
| | 8 ㎡ | | 〃 | ﾎﾟｰﾁ | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 前室 | | | | | | | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | 女性更衣室 | | | | | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | 男子更衣室 | | | | | | | | | |
| | 116 ㎡ | | 〃 | 解剖室1（凍結法解剖室） | | | | | | | | | |
| | 65 ㎡ | | 〃 | 解剖室2（チール法解剖遺体保管室） | | | | | | | | | |
| | 55 ㎡ | | 〃 | 機器保管室(2) | | | | | | | | | |
| | 4 ㎡ | | 〃 | ゴミ置場 | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | ホール | | | | | | | | | |
| | 66 ㎡ | | 〃 | 空調機械室PS・DS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | EPS | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防学内隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 809 ㎡ | | 2階 | 廊下等,階段,ホール | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1　不動産の利用状況の点検<br>2　火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3　化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4　電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5　消火器具の点検<br>6　防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 41 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 103 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ201 | 医療教育開発センター長 | 医療教育開発センター副センター長 | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 103 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ202 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ203 | | | | | | | | | |
| | 57 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ204 | | | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ205 | | | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ206 | | | 1　屋根及びといのき損状況の点検<br>2　排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ207 | | | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ208 | | | | | | | | | |
| | 99 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ209 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ準備室・器具室3 | | | | | | | | | |
| | 123 ㎡ | | 〃 | 第2技工室 | ※病院へ貸与中 | | 1　避雷装置の点検<br>2　土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 157 ㎡ | | 〃 | 第4実習室 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 学務係長 | | | | | | | |
| | 186 ㎡ | | 〃 | 第5実習室 | | | | | | | | | |
| | 153 ㎡ | | 〃 | 第1実習室 | | | 1　大学行事等の使用後の点検<br>2　大雨，台風等の前後の点検<br>3　その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 78 ㎡ | | 〃 | 実習準備室 | | | | | | | | | |
| | 129 ㎡ | | 〃 | 第2実習室 | | | | | | | | | |
| | 168 ㎡ | | 〃 | 第3実習室 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防計画の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 石膏重合室1 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 学務係長 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 81 ㎡ | | 〃 | 石膏重合室2 | | | | | | | | | |
| | 111 ㎡ | | 〃 | 第1技工室 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 準備室1 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 準備室2 | | | | | | | | | |
| | 10 ㎡ | | 〃 | 準備室3 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 実習準備室1 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 実習準備室2 | | | | | | | | | |
| | 98 ㎡ | | 〃 | 201講義室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 101 ㎡ | | 〃 | 202講義室 | | | | | | | | | |
| | 101 ㎡ | | 〃 | 203講義室 | | | | | | | | | |
| | 98 ㎡ | | 〃 | 204講義室 | | | | | | | | | |
| | 87 ㎡ | | 〃 | コンピューター室 | | | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 8 ㎡ | | 〃 | サーバー室 | | | | | | | | | |
| | 93 ㎡ | | 〃 | スキルスラボ | | | | | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | 実習準備室 | | | | | | | | | |
| | 67 ㎡ | | 〃 | 学生自習室1 | | | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 42 ㎡ | | 〃 | 学生自習室2 | | | | | | | | | |
| | 60 ㎡ | | 〃 | 学生控室(男) | | | | | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 学生控室(女) | | | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS，DPS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | |
| | 122 ㎡ | | 〃 | DPS，EPS×3，PS×19 | | | | | | | | | |
| | 31 ㎡ | | 〃 | スキルスラボ準備室・器具室4 | 医療教育開発センター長 | 医療教育開発センター副センター長 | | | | | | | |
| | 144 ㎡ | | 〃 | 共通講義室 | 蔵本事務部薬学部事務課長 | 薬学部学務係長 | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室1 | 蔵本事務部<br>医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室2 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室3 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室4 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室5 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室6 | | | | | | | | | |
| | 6 ㎡ | | 〃 | 前室1 | | | | | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | 前室2 | | | | | | | | | |
| | 8 ㎡ | | 〃 | 放送アンプ室 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | PS・DS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | EPS | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 学内消防隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 25 ㎡ | | 3階 | 教授室 | 総合診療歯科学教授 | 総合診療歯科学講師 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 22 ㎡ | | 〃 | カンファレンス室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 47 ㎡ | | 〃 | 第1実験室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | 睡眠測定室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 第3研究室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 60 ㎡ | | 〃 | 共同研究室 | 歯周歯内治療学教授，総合診療歯科学教授 | 歯周歯内治療学助教，総合診療歯科学講師 | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 歯周歯内治療学教授 | 歯周歯内治療学助教 | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 82 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 82 ㎡ | | 〃 | 第3研究室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔顎顔面補綴学教授 | 口腔顎顔面補綴学准教授 | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 128 ㎡ | | 〃 | 研究室 | | | | | | | | | |
| | 32 ㎡ | | 〃 | 実験室 | | | | | | | | | |
| | 14 ㎡ | | 〃 | 資料保管室 | | | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 顎機能咬合再建学教授 | 顎機能咬合再建学准教授 | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 87 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | 第3研究室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 実験室 | | | | | | | | | |
| | 86 ㎡ | | 〃 | 共通細胞実験室 | 歯周歯内治療学教授，口腔顎顔面補綴学教授，顎機能咬合再建学教授 | 歯周歯内治療学助教，口腔顎顔面補綴学准教授，顎機能咬合再建学准教授 | | | | | | | |
| | 33 ㎡ | | 〃 | 4科共通ME室 | 総合診療歯科学教授，歯周歯内治療学教授，口腔顎顔面補綴学教授，顎機能咬合再建学教授 | 総合診療歯科学講師，歯周歯内治療学助教，口腔顎顔面補綴学准教授，顎機能咬合再建学准教授 | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔顎顔面矯正学教授 | 口腔顎顔面矯正学准教授 | | | | | | | |
| | 110 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | 工作室 | | | | | | | | | |
| | 80 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 歯科保存学教授 | 歯科保存学准教授 | | | | | | | |
| | 85 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 104 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | 肉眼解剖標本室 | 口腔顎顔面形態学教授 | 口腔顎顔面形態学助教 | | | | | | | |
| | 43 ㎡ | | 〃 | 解剖・病理標本実習室 | 口腔病理学教授 | 口腔病理学教授 | | | | | | | |
| | 33 ㎡ | | 〃 | 共通機器室6（RRC302室） | 総合研究室長 | 総合研究室技術員 | | | | | | | |
| | 2 ㎡ | | 〃 | 製氷機室 | | | | | | | | | |
| | 10 ㎡ | | 〃 | 試料作製室 | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | 電顕室 | | | | | | | | | |
| | 33 ㎡ | | 〃 | レンタルラボ電顕準備室（RRC301室） | | | | | | | | | |
| | 31 ㎡ | | 〃 | 総研・倉庫 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 天秤室 | | | | | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | 顕微鏡室（RRC303室） | | | | | | | | | |
| | 44 ㎡ | | 〃 | 総研・共通機器室3（RRC303室） | | | | | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | レンタルラボ（RRC304室） | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防学内隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 854 ㎡ | | 〃 | 廊下等，階段，ホール | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1　不動産の利用状況の点検<br>2　火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3　化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4　電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5　消火器具の点検<br>6　防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 41 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女) | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 87 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 男性更衣室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 女性更衣室 | | | | | | | | | |
| | 54 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ301 | 医療教育開発センター長 | 医療教育開発センター副センター長 | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 153 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ302 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ303 | | | 1　屋根及びといのき損状況の点検<br>2　排水施設の点検 | 実施回数1ヶ月3回 | | | | | |
| | 57 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ304 | | | | | | | | | |
| | 72 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ305 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | スキルス・ラボ306 | | | | | | | | | |
| | 51 ㎡ | | 〃 | AWAサポートセンター事務室 | 法人運営部人事課長 | 蔵本人事係長 | 1　避雷装置の点検<br>2　土地の境界標その他標識類の点検 | 実施回数年1回 | | | | | |
| | 130 ㎡ | | 〃 | いきいきチャレンジセンター事務室 | 法人運営部人事課長 | 蔵本人事係長 | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | いきいきチャレンジセンター物品庫1 | | | | | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | いきいきチャレンジセンター物品庫2 | | | | | | | | | |
| | 188 ㎡ | | 〃 | 講堂 | 蔵本事務部歯学部事務課長 | 学務係長 | 1　大学行事等の使用後の点検<br>2　大雨，台風等の前後の点検<br>3　その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS，DPS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | |
| | 122 ㎡ | | 〃 | PS×18，EPS×3，DPS | | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 研究室1(口腔インプラントセンター) | ※病院へ貸与中 | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 研究室2(口腔インプラントセンター) | | | | | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | 研究室3(口腔インプラントセンター) | | | | | | | | | |
| | 144 ㎡ | | 〃 | 講義室 | 看護リカレント教育センター長 | 看護リカレント教育センター副センター長 | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 講師控室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 前室1 | | | | | | | | | |
| | 28 ㎡ | | 〃 | 事務室 | | | | | | | | | |
| | 59 ㎡ | | 〃 | 教員室 | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | センター長室 | | | | | | | | | |
| | 56 ㎡ | | 〃 | 研修生自習室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | 実習準備室 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 前室2 | | | | | | | | | |
| | 4 ㎡ | | 〃 | 給湯 | | | | | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | 洗面コーナー | | | | | | | | | |
| | 10 ㎡ | | 〃 | 物品庫1 | | | | | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | 物品庫2 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | PS・DS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | EPS | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防学内隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 15 ㎡ | | 4階 | 教授室 | 口腔顎顔面形態学教授 | 口腔顎顔面形態学助教 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 教員室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 40 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 8 ㎡ | | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | |
| | 71 ㎡ | | 〃 | 形態組織解析室 | | | | | | | | | |
| | 32 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 培養室 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 組織再生制御学教授 | 組織再生制御学講師 | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 1回に3ヶ月実施 | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 談話室 | | | | | | | | | |
| | 46 ㎡ | | 〃 | 学生教室 | | | | | | | | | |
| | 60 ㎡ | | 〃 | 実験室 | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | フリーザー室 | | | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | 動物解剖室 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 顕微鏡室(暗室) | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 組織細胞培養室 | | | | | | | | | |
| | 2 ㎡ | | 〃 | ボンベ室 | | | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | 通路 | | | | | | | | | |
| | 89 ㎡ | | 〃 | 共通機器室7(RRC401室)機器室 | 総合研究室長 | 総合研究室技術員 | | | | | | | |
| | 2 ㎡ | | 〃 | 機械室 | | | | | | | | | |
| | 98 ㎡ | | 〃 | 総研・共通機器室(RRC402室)遺伝子解析室 | | | | | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | 総研・共通機器室5(総研事務室) | | | | | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 総研倉庫 | | | | | | | | | |
| | 43 ㎡ | | 〃 | 総研・共通機器室4(RRC403室)細胞培養室，ボンベ庫 | | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | P2前室 | | | | | | | | | |
| | 34 ㎡ | | 〃 | P2実験室(RRC404室)，ボンベ庫 | | | | | | | | | |
| | 28 ㎡ | | 〃 | 総研・共通機器室6(RRC405室)洗浄・滅菌室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔生命科学教授 | 口腔生命科学准教授 | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | 中廊下 | | | | | | | | | |
| | 6 ㎡ | | 〃 | 暗室1 | | | | | | | | | |
| | 4 ㎡ | | 〃 | 暗室2 | | | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | | | | | | | |
| | 125 ㎡ | | 〃 | 実験室1 | | | | | | | | | |
| | 18 ㎡ | | 〃 | 機器室1 | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | 機器室2 | | | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | 細胞機能解析室3，ボンベ室 | | | | | | | | | |
| | 56 ㎡ | | 〃 | 実験室2 | | | | | | | | | |
| | 32 ㎡ | | 〃 | 実験室2 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 暗室実験室 | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | 前室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 給湯室 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔生理学教授 | 口腔生理学講師 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 生体信号計測室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 50 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | 第3研究室 | | | | | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | 第4研究室 | | | | | | | | | |
| | 77 ㎡ | | 〃 | 実験室 | | | | | | | | | |
| | 4 ㎡ | | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 細胞機能解析室1 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 細胞機能解析室2 | | | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 18 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔微生物学教授 | 口腔微生物学准教授 | | | | | | | |
| | 18 ㎡ | | 〃 | 培養室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | フリーザー室 | | | | | | | | | |
| | 50 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 85 ㎡ | | 〃 | 研究室 | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | 滅菌洗浄室 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | タンパク質解析室 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | P2培養室 | | | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 小児歯科学教授 | 小児歯科学講師 | | | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 医局エリア | | | | | | | | | |
| | 18 ㎡ | | 〃 | 教室1 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 准教授室 | | | | | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 研究室 | | | | | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | 給湯室 | | | | | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | 資材庫 | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | ロッカールーム1，ロッカールーム2 | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | 教室2 | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 研究室 | | | | | | | | | |
| | 5 ㎡ | | 〃 | ストックルーム | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | 生命科学解析室 | | | | | | | | | |
| | 4 ㎡ | | 〃 | 動物実験室 | | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 機器室 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 学内消防隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 771 ㎡ | | 〃 | 廊下等，ホール，階段 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1　不動産の利用状況の点検<br>2　火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3　化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4　電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5　消火器具の点検<br>6　防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 41 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | 男性更衣室，女性更衣室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 印刷室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 災害用備蓄品倉庫 | | | | | | | | | |
| | 49 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | AWAサポートセンター書庫 | 法人運営部人事課長 | 蔵本人事係長 | 1　屋根及びといのき損状況の点検<br>2　排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | チュートリアル準備室 | 蔵本事務部<br>医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル7 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル8 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル9 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル10 | | | 1　避雷装置の点検<br>2　土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル11 | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | チュートリアル12 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル13 | | | | | | | | | |
| | 99 ㎡ | | 〃 | 国際研修室 | 蔵本事務部<br>医学部総務課長 | 総務係長 | 1　大学行事等の使用後の点検<br>2　大雨，台風等の前後の点検<br>3　その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | 教員室 | | | | | | | | | |
| | 136 ㎡ | | 〃 | 国際交流室 | | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 相談室 | | | | | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 多目的室 | | | | | | | | | |
| | 30 ㎡ | | 〃 | ネット交流室 | | | | | | | | | |
| | 29 ㎡ | | 〃 | 器具室・倉庫 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS，DPS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | |
| | 122 ㎡ | | 〃 | PS×19，EPS×3，DPS | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 教員室1 | 蔵本事務部<br>医学部総務課長 | 総務係長 | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 教員室2 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教員室3 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教員室4 | | | | | | | | | |
| | 40 ㎡ | | 〃 | 前室 | | | | | | | | | |
| | 123 ㎡ | | 〃 | 研究開発スペース2 | | | | | | | | | |
| | 127 ㎡ | | 〃 | AI講習会・研究開発スペース1 | デザイン型AI教育研究センター長 | デザイン型AI教育研究センター副センター長 | | | | | | | |
| | 43 ㎡ | | 〃 | サーバールーム | | | | | | | | | |
| | 24 ㎡ | | 〃 | 教員室5 | | | | | | | | | |
| | 20 ㎡ | | 〃 | 管理作業室 | | | | | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 機器保管室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | PS・DS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 8 ㎡ | | 〃 | EPS | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防学内隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者 | | 勤務時間外等 | | |
| | | | | | | | | | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | | |
| | 26 ㎡ | | 5階 | 教授室 | 予防歯学教授 | 予防歯学准教授 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 准教授室 | | | | | | | | | |
| | 47 ㎡ | | 〃 | 研究室1 | | | | | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 研究室2 | | | | | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 研究室3 | | | | | | | | | |
| | 70 ㎡ | | 〃 | 生体体液機能解析室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 98 ㎡ | | 〃 | 研究室 | 生体材料工学教授 | 生体材料工学准教授 | | | | | | | |
| | 106 ㎡ | | 〃 | 材料評価室 | | | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 材料加工室 | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | 教授室 | 口腔病理学教授 | 口腔病理学教授 | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 免疫病理解析室 | | | | | | | | | |
| | 89 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | | | | | | | | | |
| | 14 ㎡ | | 〃 | 談話室 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 第6研究室 | | | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 15 ㎡ | | 〃 | 第7研究室 | | | | | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | 第5研究室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | | | | | | | | | |
| | 7 ㎡ | | 〃 | 第4研究室 | | | | | | | | | |
| | 6 ㎡ | | 〃 | 遺伝子組換実験室 | | | | | | | | | |
| | 21 ㎡ | | 〃 | 第3研究室 | | | | | | | | | |
| | 30 ㎡ | | 〃 | 共通機器室8（RRC501室），製氷機室 | 総合研究室長 | 総合研究室技術員 | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 第2研究室 | 歯学教育フロンティア教授 | 歯学教育フロンティア教授 | | | | | | | |
| | 70 ㎡ | | 〃 | 第1研究室 | 口腔保健学科長 | 口腔保健衛生学講座教授 | | | | | | | |
| | 64 ㎡ | | 〃 | 口腔保健学科演習室 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 学内消防隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 690 ㎡ | | 〃 | 廊下等，階段，ホール | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1　不動産の利用状況の点検<br>2　火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3　化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4　電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5　消火器具の点検<br>6　防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 29 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 28 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女)，掃除用具入 | | | | | | | | | |
| | 68 ㎡ | | 〃 | 教授室，第1研究室 | 歯学教育フロンティア教授 | 歯学教育フロンティア教授 | | | | | | | |
| | 60 ㎡ | | 〃 | 504講義室 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 学務係長 | | | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 60 ㎡ | | 〃 | 503講義室 | | | | | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 502講義室 | | | 1　屋根及びといのき損状況の点検<br>2　排水施設の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 501講義室 | | | | | | | | | |
| | 26 ㎡ | | 〃 | 505講義室 | | | 1　避雷装置の点検<br>2　土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 27 ㎡ | | 〃 | 506講義室 | | | | | | | | | |
| | 55 ㎡ | | 〃 | 学生ロッカー室 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室8 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室9 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室10 | | | 1　大学行事等の使用後の点検<br>2　大雨，台風等の前後の点検<br>3　その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | EV，EPS，PS，DPS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 118 ㎡ | | 〃 | EPS×3，PS×19，DPS | | | | | | | | | |
| | 9 ㎡ | | 〃 | EV | | | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室14 | 蔵本事務部<br>医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室15 | | | | | | | | | |
| | 48 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室16 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室17 | | | | | | | | | |
| | 38 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室18 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室19 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室20 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室21 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室22 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室23 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室24 | | | | | | | | | |
| | 39 ㎡ | | 〃 | チュートリアル室25 | | | | | | | | | |
| | 6 ㎡ | | 〃 | 放送アンプ室 | | | | | | | | | |
| | 58 ㎡ | | 〃 | 情報センター機器保管室 | 情報センター長 | 情報センター副センター長 | | | | | | | |
| | 73 ㎡ | | 〃 | 情報センター蔵本分室 | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 教員室1 | | | | | | | | | |
| | 12 ㎡ | | 〃 | 教員室2 | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 不動産監守者等の職名 | | 不動産監守の実施計画 | | 火災等防止措置 | | | 施設点検責任者 | 消防学内隊の編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物等番号 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 不動産監守者<br>火元取締責任者<br>施設点検責任者 | 不動産補助監守者<br>火元責任者<br>施設点検補助者 | 監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者<br>実施事項 | 火元取締責任者<br>実施時期 | 勤務時間外等<br>実施事項 | | |
| | 86 ㎡ | | 6階 | 第2研究室 | 口腔保健学科長 | 口腔保健衛生学講座教授 | 1 不動産の利用状況の点検<br>2 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底<br>3 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検<br>4 電気及びガス器具の管理状況の点検<br>5 消火器具の点検<br>6 防火用水の点検 | 毎月1回実施 | 火気の始末<br>電源，スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 徳島大学歯学部校舎機械警備業務請負による | 徳島大学歯学部地区施設点検責任表による | 徳島大学歯学部地区自衛消防責任組織による |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 解析機器室 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 研究室3 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 教授室1 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室2 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 研究室4 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 教授室3 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 教授室4 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室5 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 教授室6 | | | | | | | | | |
| | 23 ㎡ | | 〃 | 社会人大学院生控室 | | | | | | | | | |
| | 46 ㎡ | | 〃 | 研究室5 | | | | | | | | | |
| | 74 ㎡ | | 〃 | 研究室6・更衣室 | | | | | | | | | |
| | 25 ㎡ | | 〃 | 実習準備室 | | | | | | | | | |
| | 55 ㎡ | | 〃 | 共通機器室9（RRC601室） | 総合研究室長 | 総合研究室技術員 | 1 屋根及びといのき損状況の点検<br>2 排水施設の点検 | 3ヶ月に1回実施 | 火気取締 | 常時 | | | |
| | 13 ㎡ | | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | X線照射装置室 | | | | | | | | | |
| | 62 ㎡ | | 〃 | ﾚﾝﾀﾙﾗﾎﾞ（RRC603室）材料系機器室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | XRD室（RRC604室） | | | | | | | | | |
| | 11 ㎡ | | 〃 | 滅菌室（RRC604室） | | | | | | | | | |
| | 18 ㎡ | | 〃 | ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ（RRC605室） | | | | | | | | | |
| | 16 ㎡ | | 〃 | 倉庫（RRC605室） | | | | | | | | | |
| | 329 ㎡ | | 〃 | 廊下等,階段,ホール | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | 1 避雷装置の点検<br>2 土地の境界標その他標識類の点検 | 年1回実施 | | | | | |
| | 30 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女) | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | トイレ(男)(女) | | | | | | | | | |
| | 71 ㎡ | | 〃 | セミナー室 | | | | | | | | | |
| | 22 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS，DPS（東側） | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | 1 大学行事等の使用後の点検<br>2 大雨，台風等の前後の点検<br>3 その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | PS×7，EPS，DPS | | | | | | | | | |
| | 121 ㎡ | | 〃 | PCセンター（小） | 蔵本事務部<br>医学部学務課長 | 第一教務係長 | | | | | | | |
| | 447 ㎡ | | 〃 | PCセンター（大） | | | | | | | | | |
| | 62 ㎡ | | 〃 | サーバー室 | | | | | | | | | |
| | 37 ㎡ | | 〃 | PS | 施設マネジメント部長 | 蔵本施設課建築係長 | | | | | | | |
| | 19 ㎡ | | 〃 | EPS | | | | | | | | | |
| | 2 ㎡ | | 〃 | PS | | | | | | | | | |
| | 17 ㎡ | | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 屋階 | 階段 | 蔵本事務部<br>歯学部事務課長 | 総務係長 | | | | | | | |
| | 35 ㎡ | | 〃 | 階段 | | | | | | | | | |
| | 268 ㎡ | | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | |

# 不　動　産　監　守　計　画　書

R7.8年6月1日現在

| 資産管理単位等 | 徳島大学病院 |
|---|---|
| 所　在　地 | 徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の１ |

| 監　守　区　域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数　量 | 建物名称 | 階　数 | 室　名　等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 土地 | 土地 | 73107㎡ | | | | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 構築物 | 樹木 | ~~87本~~ 82本 | | | | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 電気設備，門・囲障<br>築庭，給排水・ｶｽ・<br>衛生設備，通信設備<br>舗床・橋梁，雑工作物<br>その他の構築物 | | | | | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 建物 | 建物 | 30㎡ | 園　舎 | | 保育室 | 総務課長 | 総務係長 |
| 〃 | 〃 | 157㎡ | | 2階 | 渡り廊下 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 特高受電室 | 1階 | 玄関，ホール | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課副課長 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課建築係長 |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | ポンペ | | |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 〃 | 〃 | 自家発電機室 | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 配電盤室 | | |
| 〃 | 〃 | 355㎡ | 〃 | 〃 | 発電機室、電気室 | | |
| 〃 | 〃 | 152㎡ | 〃 | 2階 | 倉庫、高圧機器室 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課副課長 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課建築係長 |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 作業室 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 宿直 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 給湯 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段 | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | ポンプ室 | | 全館 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課副課長 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築係長 |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 歯学部校舎 | 2階 | 第2技工室 | 技工室長 | 技工室技師長 |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 3階 | 研究室1 | 口腔インプラントセンター長 | 口腔ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 研究室2 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 研究室3 | | |
| 〃 | 〃 | 106㎡ | 維持管理センター | 1階 | 蔵本施設課建築係電気係機械係 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課副課長 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築係長 |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 清掃業者控室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 徳島大学教職員労働組合事務所 | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 医療ガス機械室 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |

| 監守の実施計画 | | 火　災　防　止　措　置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監　守　者　等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 15㎡ | 維持管理センター | 1階 | 休憩室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | ロッカー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 設備管理業者控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，浴室，湯沸 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 107㎡ | 〃 | 〃 | 監視室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 蓄電池室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 133㎡ | 〃 | 〃 | 玄関，ホール，テラス，廊下，WC，PD | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 2階 | 電話交換機室 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本施設課副課長 | 施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部蔵本建築係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 女子洗面，W･WC2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | M･WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段，W･WC1，PD | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 〃 | 外部委託業者控室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 郵便局倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 3階 | 倉庫 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ユノックス | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 139㎡ | 東病棟 | 地階 | 倉庫 | 医事課長 | 診療録管理係長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 113㎡ | 〃 | 〃 | 煙突，EVホール，廊下，EV，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 1階 | 栄養部 | 栄養部長 | 栄養部副部長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 栄養部管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 〃 | 栄養サポートチーム(NST室)･厨房事務室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 検食コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 集塵室，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 〃 | 〃 | 下処理コーナー，検収コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 食品倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 調味料倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 食品米庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 430㎡ | 〃 | 〃 | 治療食コーナー，一般食コーナー，盛付コーナー，配膳車プール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 〃 | 洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 消毒室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | ロッカーコーナー | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 4㎡ | 東病棟 | 1階 | 洗濯コーナー | 栄養部長 | 栄養部副部長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | ころによる徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めると | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 栄養研修室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 無菌食室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 調乳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 残菜処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 入院栄養指導室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 328㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，EV,階段，廊下，ﾎﾟｰﾁ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 霊安室1 | 医事課長 | 患者支援係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 家族控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 霊安室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 霊安前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 標本保存室 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 剖検前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 〃 | 剖検室，見学台 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 霊安廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 病理廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 売店倉庫 | 総務課長 | 総務係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 守衛室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 介護ｻﾎﾟｰﾄｼｮｯﾌﾟbonta | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 介護ｻﾎﾟｰﾄｼｮｯﾌﾟbonta | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 果物売場 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 117㎡ | 東病棟 | 1階 | リネン室，管理室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 58㎡ | 〃 | 〃 | ベッド消毒室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 〃 | ベッド置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 縫工室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 386㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 739㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 監視室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | ガス消火ボンベ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 医療ボンベ庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | 医療ガス機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 297㎡ | 〃 | 〃 | 電気室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 職員WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 風除室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 284㎡ | 〃 | 〃 | ごみ搬出ﾎｰﾙ，煙突，廊下，EVﾎｰﾙ，非常用EV，EV，階段，PS，EPS，DS，DW | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 157㎡ | 〃 | 2階 | 看護師更衣室 | 看護部長 | 副看護部長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 看護師更衣室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠通路 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 履替コーナー，化粧コーナー，洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 看護師休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 看護師仮眠室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 看護師当直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | SWU | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 7㎡ | 東病棟 | 2階 | 休憩室2 | 総務課長 | 総務係長 | 建物等利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 仮眠室(1) | | | 火気使用箇所及びその周辺の点検 | | | | 電気,ガス,水道,蒸気等異常確認 | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | ~~ME管理当直室~~ 臨床工学部当直室 | | | 薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | 巡回警備による防災,防犯業務 | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 看護部仮眠室(2) | | | 電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 〃 | 事務室 | | | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 専任スタッフ室 | | 卒後臨床研修係長 | 屋根及びといのき損状況 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 176㎡ | 〃 | 〃 | 研修医室 | | | 排水施設の点検 | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室1 | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室2 | | | 標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 休憩室 | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，SU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 〃 | 研修室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 83㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 病室PICU | 東病棟2階看護師長 | 東病棟2階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 病室PICU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 汚室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | 医師カンファレンス室，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 防音シールド室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 脳波検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 108㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 34㎡ | 東病棟 | 2階 | 病室 | 東病棟2階看護師長 | 東病棟2階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 111㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 処置コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 多目的コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 160㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム，畳コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | NS休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | ~~218㎡~~ 220㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理･管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | ~~84㎡~~ 83㎡ | 〃 | 〃 | EV非常用，EV，WC，PS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 3階 | NS休憩室 | 西病棟3階看護師長 | 西病棟3階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 準備室 | 東病棟3階看護師長 | 東病棟3階副看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 19㎡ | 東病棟 | 3階 | 重症病室 | 東病棟3階看護師長 | 東病棟3階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | WC,汚室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | MFICUナースステーション | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 108㎡ | 〃 | 〃 | MFICU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 採卵室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 事務室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 培養室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 採精室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | ボンベ庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 周産母子センター物品庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室3，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 専攻科当直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | WC,シャワー，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 分娩室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 汚物室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 指導室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 分娩室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 92㎡ | 〃 | 〃 | NS分娩記録室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室1，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室2，SWU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 33㎡ | 東病棟 | 3階 | カンファレンス室 | 東病棟3階看護師長 | 東病棟3階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 副直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | スキルラボ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | NICU監視室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 産科監視室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | NS休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 回復室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 超音波検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 病院学級教室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 病院学級教諭室，車椅子WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス，師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 58㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 内科処置室 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 授乳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 新生児面会室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 沐浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 多目的コーナー，洗面コーナー，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | GCU | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 128㎡ | 〃 | 〃 | NICU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 788㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 陣痛室1，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 陣痛室2，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 79㎡ | 〃 | 〃 | EV非常用，EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 4階 | 臨床工学技術部門スタッフ室 | ~~ME管理センター長~~ 臨床工学部長 | 臨床工学技術部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 116㎡ | 〃 | 〃 | 救急集中治療科スタッフ室 | 救急集中治療科長 | 救急集中治療科副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ控室 | 救急集中治療科長 | 救急集中治療科副部長 | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 11㎡ | 東病棟 | 4階 | 前室 | 輸血・細胞治療部長 | 輸血・細胞治療部副部長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 血液照射室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 細胞保存室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | バッファエリア | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 1次ガウニング | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 2次ガウニング | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 2次ガウニング | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 空調スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | サプライ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 細胞調整室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 細胞調整室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | NS休憩室 | 西病棟4階看護師長 | 西病棟4階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 透析室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | ホール | 東病棟4階看護師長 | 東病棟4階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 医療機器管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室HCU，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室HCU，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室HCU，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室HCU，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 病室HCU，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | HCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | HCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | HCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | HCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | HCU－NS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | HWC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 洗浄滅菌室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | ICU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | ICU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | ICU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 〃 | E401 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 器材スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 81㎡ | 〃 | 〃 | ICU－NS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | シャワー，脱衣室，WCU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 49㎡ | 東病棟 | 4階 | カンファレンス室 | 東病棟4階看護師長 | 東病棟4階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 男子看護休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 医師当直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 医師休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 男性看護師更衣室･休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 学生控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | NS休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | ナース更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 受付 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 履替コーナー，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | ナース更衣休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 休憩コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 化粧コーナー，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 看護師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 画像処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 面談室，SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | SCU－NS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 初療室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 熱傷処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | SCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | SCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | SCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | SCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 器材スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | SCU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 135㎡ | 〃 | 〃 | ICU病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 639㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，ホール，廊下，階段，クリーン廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理･管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 〃 | 中央廊下，階段，EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 5階 | NS休憩室 | 西病棟5階看護師長 | 西病棟5階副看護師長 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 19㎡ | 東病棟 | 5階 | 病室，SWU | 東病棟5階看護師長 | 東病棟5階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院におけるところによる火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定め | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 病室，器材スペース，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | NS休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 汚室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 男子WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 女子WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | WC，汚室，前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 34㎡ | 東病棟 | 5階 | 病室 | 東病棟5階看護師長 | 東病棟5階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 脳神経外科休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 医師カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 脳神経外科休憩室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム，インターネットコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション，CPUコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗面，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 546㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，ホール，廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 118㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 6階 | 食道乳腺甲状腺外科・呼吸器外科休憩室 | 東病棟6階看護師長 | 東病棟6階副看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 食道乳腺甲状腺外科・呼吸器外科休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 19㎡ | 東病棟 | 6階 | 病室，SWU | 東病棟6階看護師長 | 東病棟6階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | 医師室カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | WC，前室，汚室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 東病棟 | 6階 | 配膳室 | 東病棟6階看護師長 | 東病棟6階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム，インターネットコーナー | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション，CPUコーナー | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 師長室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗面，WC | | |
| 〃 | 〃 | 521㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，ホール，廊下，階段 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 美容室 | 総務課長 | 総務係長 |
| 〃 | 〃 | 84㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 7階 | 消化器・移植外科休憩室，SWU | 東病棟7階看護師長 | 東病棟7階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 消化器・移植外科休憩室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 病室，WCU，UB | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | WC，前室，汚室 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | SU | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 34㎡ | 東病棟 | 7階 | 病室 | 東病棟7階看護師長 | 東病棟7階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム，インターネットコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション，CPUコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 処置コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗面，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 521㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，ホール，廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 84㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 8階 | NS休憩室 | 西病棟8階看護師長 | 西病棟8階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | WC | 東病棟8階看護師長 | 東病棟8階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | SK | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 整形外科休憩室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 重症病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 整形外科スタッフ室 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 12㎡ | 東病棟 | 8階 | 清拭室 | 東病棟8階看護師長 | 東病棟8階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | WC，前室，汚室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | SU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | ストレッチャー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 配膳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 医師カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 特殊浴槽 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 〃 | 食堂デイルーム，タオル置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション，CPUコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ごみ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗面，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 504㎡ | 〃 | 〃 | 中央ホール，EVホール，ホール，廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | P1階 | 西NS休憩室 | 西病棟9階看護師長 | 西病棟9階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 442㎡ | 〃 | 〃 | 機械室，EV機械室，EV，EVホール，階段 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | P2階 | EV，機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 720㎡ | 中央診療棟 | 地下2階 | 感染処理槽置場，RI貯留槽置場 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 116㎡ | 〃 | 地下1階 | 窒素マニホールド室，サブステーション | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 中央診療棟 | 1階 | 風除室 | 物流センター長 | 看護部長補佐 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びガス器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 〃 | ディスポ保管庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | カート準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 既滅菌室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | オートクレーブ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | オートクレーブ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 166㎡ | 〃 | 〃 | 組立室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 140㎡ | 〃 | 〃 | 洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 機材保管室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | カート洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | カート保管室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 看護師長室 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | 物流センター長 | 看護部長補佐 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | ~~女子更衣室~~ 臨床工学部女子更衣室 | ~~ME管理センター長~~ 臨床工学部長 | 臨床工学技術部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | 物流センター長 | 看護部長補佐 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 388㎡ | 〃 | 〃 | EVホール，廊下，階段，通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | ~~ME管理センター機器保管室~~ 臨床工学部機器保管室 | ~~ME管理センター長~~ 臨床工学部長 | 臨床工学技術部門長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | ME機器洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | ~~ME管理センター/機器貸出室~~ 臨床工学部/機器貸出室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 臨床工学技術部門長/技師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | ~~休憩室+~~ 臨床工学部男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | VIP待合室 | 医事課長 | 医事係長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 体外測定室2 | 放射線部技師長 | 副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 操作室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 患者用便所2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 看護管理室，UB | 看護部長 | 放射線科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 第1診察室 | 放射線部技師長 | 放射線科外来看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 第2診察室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 第3診察室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 技師室 | | 副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | プランニングルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 117㎡ | 〃 | 〃 | 第1リニアック治療室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 110㎡ | 〃 | 〃 | 第2リニアック治療室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 〃 | リモートアフターローディング室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 33㎡ | 中央診療棟 | 1階 | リモートアフターローディング操作室 | 放射線部技師長 | 副診療放射線技師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 〃 | リニアック操作室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | CT･X線室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 陽電子診療室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 〃 | 陽電子診療室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | 操作室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 〃 | 体外計測室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 準備室兼処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 貯蔵室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 読影診断室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 技師控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 患者更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 患者用便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 汚染除去室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 受付･管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 試料計測室 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 操作室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | X線シミュレーター室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 休憩コーナー | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | I-131 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | Cs-137(A) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 治療準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 貯蔵室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 廃棄物保管室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 〃 | 前室，更衣 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 陽電子診療室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | 陽電子待機室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | RI倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 回復室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 待合室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 多目的便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 〃 | 画像サーバー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 〃 | 読影･カンファレンス室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 196㎡ | 中央診療棟 | 1階 | 操作ホール，更衣 | 放射線部技師長 | 副診療放射線技師長 |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | 第1MRI検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 58㎡ | 〃 | 〃 | 第2MRI検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | 第3MRI検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | CPU室 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | CPU室1 | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | CPU室2 | | |
| 〃 | 〃 | 1,035㎡ | 〃 | 〃 | ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄ，待合ﾎｰﾙ，RI廊下，廊下，渡り廊下，EVﾎｰﾙ | | |
| 〃 | 〃 | 407㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫，階段，通路，EV，PS，EPS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 2階 | 技師長室 | 放射線部技師長 | 副診療放射線技師長 |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | 放射線部女子部員室 | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 看護師長室・看護師休憩室 | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 透視室1，WC | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 透析室前室，更衣 | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 透視室2，WC | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 準備室 | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 受付 | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 〃 | 光ディスク保管・読影室 | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 〃 | デジタル画像処理室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | CPU室 | | |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 〃 | IVR室 | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 単純X線撮影室1 | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 単純X線撮影室2 | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 単純X線撮影室3 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 乳房撮影室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 77㎡ | 〃 | 〃 | 技師室 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 当直室，UB | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 骨密度検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 便所 | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 泌尿器婦人科撮影室 | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 透視室3 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | CPU室1 | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 〃 | 血管撮影室1 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | CPU室2 | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 〃 | 血管撮影室2 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 火気使用箇所及びその周辺の点検 | | | | 電気,ガス,水道,蒸気等異常確認 | | | |
| 薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | 巡回警備による防災,防犯業務 | | | |
| 電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 屋根及びといのき損状況 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 標識類の点検 | | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 11㎡ | 中央診療棟 | 2階 | 処理室 | 放射線部技師長 | 放射線部副診療放射線技師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 多目的便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | CT室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | CPU室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | CPU室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | CT室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | CT室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | CPU室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 放射線部画像解析室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 111㎡ | 〃 | 〃 | 操作ホール1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 111㎡ | 〃 | 〃 | 操作ホール2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 130㎡ | 〃 | 〃 | 操作ホール3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 器材準備コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 放射線部副部長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1,104㎡ | 〃 | 〃 | ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄ，待合ﾎｰﾙ，廊下，階段，EVﾎｰﾙ，渡り廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 歯科特殊撮影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | CPU室4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 機材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ男子更衣 | 内視鏡センター長 | 内視鏡ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ女子更衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 情報室 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 説明室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 説明室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 説明室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 説明室4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | リカバリー室，受付 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 検査室1 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 検査室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 検査室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 検査室4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 検査室5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 前処理室，洗面所，更衣(男)(女) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 〃 | 作業スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 内廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 71㎡ | 〃 | 〃 | 内視鏡洗浄室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 103㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | 機械室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 〃 | 〃 | 機械室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 125㎡ | 〃 | 〃 | 電気室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 173㎡ | 中央診療棟 | 2階 | 機械室4 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 215㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 3階 | 輸血検査室，DW | 輸血・細胞治療部長 | 輸血・細胞治療部<br>主任臨床検査技師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 輸血・細胞治療部スタッフ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 輸血・細胞治療部技師室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 201㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 輸血・細胞治療部副部長室 | | 輸血・細胞治療部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 部員室 | 病理部長 | 病理部主任臨床検査技師 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 病理部受付・切出室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 〃 | 薄切染色室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 病理遺伝子検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 免疫染色室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 顕微鏡・画像診断室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 65㎡ | 〃 | 〃 | セミナー室・学生控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 標本保存室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 部長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 171㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 高次脳センター | 高次脳センター長 | 高次脳センター副センター長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 高次脳センター | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 高次脳センター | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | ゼミ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 95㎡ | 〃 | 〃 | 超音波センター1 | 超音波センター長 | 超音波センター副センター長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 超音波センター説明室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 超音波ロッカー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 超音波センター2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | 検査部技師長 | 検査部副臨床検査技師長（A） | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 〃 | 緊急検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 当直室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 臨床検査技師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 検査部品質管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 特殊検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 遺伝子検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 163㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 81㎡ | 〃 | 〃 | 技師室 | | 検査部副臨床検査技師長（B） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 49㎡ | 中央診療棟 | 3階 | カンファレンスルーム | 検査部技師長 | 検査部副臨床検査技師長(B) | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 744㎡ | 〃 | 〃 | ワンフロアー検査室 | | 検査部主任臨床検査技師（一般検査担当） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 345㎡ | 〃 | 〃 | ホスピタルストリート，渡り廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 〃 | 一般細菌室 | | 検査部主任臨床検査技師（細菌検査担当） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 培地作製室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 真菌・結核菌検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 滅菌室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 検体保管室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 器材室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 搬送室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 運動負荷検査室 | | 検査部主任臨床検査技師（細菌検査担当） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 呼吸機能検査室 | | 検査部主任臨床検査技師（細菌検査担当） | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 心電図検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | ホルター解析室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 脳波検査室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 脳波検査室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 操作室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | サーモグラフィー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 生理検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | サーバールーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 恒温室 | | 検査部主任臨床検査技師（臨床化学検査担当） | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 冷凍室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 冷蔵室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 78㎡ | 〃 | 〃 | 受付，中央採血室 | | 検査部主任臨床検査技師（採血担当） | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 待合ホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 多目的便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 検査情報室 | | 検査部主任臨床検査技師 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 電算室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 細胞保存室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | 移植免疫検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | 機械室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 〃 | 機械室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 149㎡ | 〃 | 〃 | 連絡橋 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 207㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 中央診療棟 | 4階 | 副部長室 | 手術部長 | 手術部副部長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンスルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 〃 | 手術部医局 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | サーバー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 手術部控室 | | 手術部看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室，男子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室，女子便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | モニター／ME控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 薬品庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 機器保管室,エアシューター | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 前室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 〃 | 機器保管室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 廃棄物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 滅菌室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 病理標本室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 手洗いホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 画像処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 〃 | OP1A1B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | OP2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | OP3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 〃 | OP4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 〃 | OP5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 〃 | OP6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 96㎡ | 〃 | 〃 | OP7 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | OP8 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 79㎡ | 〃 | 〃 | OP9 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 〃 | OP10 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 〃 | OP11,OP12 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 〃 | OP13、 DW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 師長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 看護師更衣室(女子)、通路 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 40㎡ | 中央診療棟 | 4階 | 看護師控室(女子) | 手術部長 | 手術部看護師長 |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 看護師控室(男子) | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 階段前室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 手術前室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 患者更衣 | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | ナースステーション | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | ミーティング室 | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | リカバリールーム | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 材料保管室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 家族控室 | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 機器保管室1 | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | リネン室 | | |
| 〃 | 〃 | 154㎡ | 〃 | 〃 | 機器保管室1 | | |
| 〃 | 〃 | 58㎡ | 〃 | 〃 | 乗替ホール | | |
| 〃 | 〃 | 109㎡ | 〃 | 〃 | 手洗いホール | | |
| 〃 | 〃 | 244㎡ | 〃 | 〃 | クリーンサプライホール | | |
| 〃 | 〃 | 115㎡ | 〃 | 〃 | サプライ廊下 | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 乗替ホール2 | | |
| 〃 | 〃 | 1,070㎡ | 〃 | 〃 | ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄ，渡り廊下，手術廊下，階段 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 麻酔科当直室 | 麻酔科長 | 麻酔科副科長 |
| 〃 | 〃 | 111㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | 機械室2 | | |
| 〃 | 〃 | 115㎡ | 〃 | 〃 | 機械室3 | | |
| 〃 | 〃 | 191㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 5階 | 病院情報センター作業室 | 病院情報センター部長 | 病院情報センター副部長 |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センターサーバー室A | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センター部長室 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センターICT地域連携プロジェクト室 | | |
| 〃 | 〃 | 84㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センター | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 湯沸 | | |
| 〃 | 〃 | 103㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センターヘルプデスク | | |
| 〃 | 〃 | 127㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センターサーバー室B | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 〃 | 病院情報センター研修室 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 197㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，階段 | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫1 | 薬剤部長 | 薬剤部副部長 |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | キャリア形成支援センター相談・サロン | 看護部長 | 看護師長 |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 〃 | キャリア形成支援センタースタッフ室 | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | キャリア形成支援センターミーティング室 | 総務課長 | 専門研修係長 |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 〃 | 安全管理部・感染制御部 | 安全管理部長 | 安全管理部GRM |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 感染制御部スタッフ室 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 安全管理部部長室 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫2 | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 50㎡ | 中央診療棟 | 5階 | 安全管理部・感染制御部会議室 | 安全管理部長 | 安全管理部GRM |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 機械室2 | | |
| 〃 | 〃 | 102㎡ | 〃 | 〃 | 機械室3 | | |
| 〃 | 〃 | 303㎡ | 〃 | 〃 | 機械室4 | | |
| 〃 | 〃 | 362㎡ | 〃 | 〃 | 機械室5 | | |
| 〃 | 〃 | 209㎡ | 〃 | 〃 | 機械室6 | | |
| 〃 | 〃 | 196㎡ | 〃 | 〃 | 電気室 | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 〃 | RI機械室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 多目的便所 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 323㎡ | 〃 | 〃 | ホール，EV，PS，EPS | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | R階 | ホール | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 80㎡ | 〃 | 〃 | 階段，EV，PS | | |
| 〃 | 〃 | | 〃 | PH階 | 全域 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 136㎡ | 西病棟 | 地階 | 薬品排水処理室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 1階 | 受付・事務室搬送ステーション | リハビリテーション部長 | リハビリテーション部技師長 |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 555㎡ | 〃 | 〃 | 総合リハビリテーションセンター | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 集団療法室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 個別療法室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | ギプス室 | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 義肢装具調整室 | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 診察室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 医員室 | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 診療分析室 | | |
| 〃 | 〃 | 85㎡ | 〃 | 〃 | リハビリスタッフ室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 通路 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 訓練用トイレ（1） | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 訓練用トイレ（2） | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 水湯治療室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 15㎡ | 西病棟 | 1階 | 救急受付室 | 救急外来科長 | 救急外来看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 診察室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 診察室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 診察室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 73㎡ | 〃 | 〃 | 救急処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 救急待合 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 面談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 診察室5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 前前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 感染用ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | W101感染症病室1，SU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | W102感染症病室2，SU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | CR室 | 放射線部技師長 | 放射線部副診療放射線技師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 風除室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 風除室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 102㎡ | 〃 | 〃 | 機械室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 機械室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 407㎡ | 〃 | 〃 | 待合ホール，廊下，乗降ロビー，EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 2階 | 多目的室A（クリニカルクラークシップ） | 西病棟2階看護師長 | 西病棟2階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W201病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W202病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W203病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W205病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W206病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W207病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W208病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W210病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W211病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W212病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 11㎡ | 西病棟 | 2階 | 汚物処理室 | 西病棟2階看護師長 | 西病棟2階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室（1），SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室（2），SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W213病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W215病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W216病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W217病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W218病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W220病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W221病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W222病室，SWU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W223病室，SWU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | W224病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | W225病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W226病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，情報コーナー，カート，ゴミ置き場 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 西病棟 | 2階 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | 西病棟2階看護師長 | 西病棟2階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 492㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール，デイコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 126㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 3階 | 多目的室A | 西病棟3階看護師長 | 西病棟3階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W301病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W302病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W303病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W305病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W306病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W307病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W308病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W310病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W311病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W312病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 沐浴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室（1），SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室（2），SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W313病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W315病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W316病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W317病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W318病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W320病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W321病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W322病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W323病室 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| | | | | | | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 9㎡ | 西病棟 | 3階 | 前室 | 西病棟3階看護師長 | 西病棟3階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W324病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W325病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W326病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | プレイルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，情報コーナー，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 器材室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 466㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 127㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 4階 | 多目的室A | 西病棟4階看護師長 | 西病棟4階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室A | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W401病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W402病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W403病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W405病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W406病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W407病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W408病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W410病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W411病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W412病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 8㎡ | 西病棟 | 4階 | シャワー室(1)，SW | 西病棟4階看護師長 | 西病棟4階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室(2)，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 113㎡ | 〃 | 〃 | 透析室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W417病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W418病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W420病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W421(重症)病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W422(重症)病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W423病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W425病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 器材スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 面談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 透析機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 処置室(1) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 処置室(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 処置室(3) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子･ストレッチャー･ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子･ストレッチャー･ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 473㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 125㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理･管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 5階 | 多目的室A | 西病棟5階看護師長 | 西病棟5階副看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫1 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 16㎡ | 西病棟 | 5階 | W501病室，SWU | 西病棟5階看護師長 | 西病棟5階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W502病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W503病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W505病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W506病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W507病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W508病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W510病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W511病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W512病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | BU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | ﾄｲﾚ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室1，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室2，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W513病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W515病室 | | | | | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W516病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W517病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W518病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W520病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W521(重症)病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W522(重症)病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W523病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W525病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 89㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室1 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 9㎡ | 西病棟 | 5階 | 面談室2 | 西病棟5階看護師長 | 西病棟5階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 眼科処置室1 | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 眼科処置室2 | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 皮膚科処置室 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫2 | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | |
| 〃 | 〃 | 507㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | |
| 〃 | 〃 | 126㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 6階 | 多目的室A | 西病棟6階看護師長 | 西病棟6階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 呼吸器内視鏡室 | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | W601病室，ミニキッチン，UB，WC | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W602病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W603病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W605病室，前室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W606病室，前室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W607病室，前室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W608病室，前室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W610病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 前前室 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W611病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC(1) | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC(2) | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室，SW | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室，SW | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W612病室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W613病室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W615病室 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 2㎡ | 西病棟 | 6階 | 器材庫 | 西病棟6階看護師長 | 西病棟6階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W616病室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W617病室 | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W618病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W620病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W621（重症）病室，WC | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W622（重症）病室，WC | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W623病室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W625病室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | W626病室 | | |
| 〃 | 〃 | 70㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | |
| 〃 | 〃 | 87㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，情報コーナー，カート，ゴミ置き場 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（1） | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（2） | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 臨床検査室 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（1） | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（2） | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | |
| 〃 | 〃 | 485㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | |
| 〃 | 〃 | 126㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 7階 | 多目的室A | 西病棟7階看護師長 | 西病棟7階副看護師長 |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室A | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W701病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W702病室，SWU | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W703病室，SWU | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 16㎡ | 西病棟 | 7階 | W705病室，SWU | 西病棟7階看護師長 | 西病棟7階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W706病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W707病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W708病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W710病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W711病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W712病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室1，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室2，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W713病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W715病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W716病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W717病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W718病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W720病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W721（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W722（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W723病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W725病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 面談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 西病棟 | 7階 | スタッフ室A，BWU | 西病棟7階看護師長 | 西病棟7階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子･ストレッチャー･ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子･ストレッチャー･ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 504㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 126㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理･管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 8階 | 多目的室A | 西病棟8階看護師長 | 西病棟8階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W801病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W802病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W803病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W805病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W806病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W807病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W808病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W810病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W811病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W812病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室1，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室2，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W813病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W815病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W816病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W817病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W818病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W820病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W821（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W822（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W823病室 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 5㎡ | 西病棟 | 8階 | WC | 西病棟8階看護師長 | 西病棟8階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W825病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 泌尿器科処置室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 泌尿器科処置室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 泌尿器科処置室（3） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 耳鼻咽喉科頭頸部外科処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | 耳鼻咽喉科頭頸部外科処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 504㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 135㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 9階 | 多目的室A | 西病棟9階看護師長 | 西病棟9階副看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンスB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W901病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W902病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W903病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W905病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W906病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W907病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W908病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W910病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W911病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | W912病室，WC，UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 4㎡ | 西病棟 | 9階 | 車椅子WC(1) | 西病棟9階看護師長 | 西病棟9階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子WC(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室1，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | シャワー室2，SW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W913病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W915病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W916病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W917病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | W918病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | W920病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W921（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W922（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | W923（重症）病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | W925病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | W926病室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，情報コーナー，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンスA | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 87㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 処置室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室（2） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫（1） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子･ストレッチャー･ゴミ置場 | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 西病棟 | 9階 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | 西病棟9階看護師長 | 西病棟9階副看護師長 | 建物等利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | 火気使用箇所及びその周辺の点検 | | | | 電気,ガス,水道,蒸気等異常確認 | | | |
| 〃 | 〃 | 506㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | 薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | 巡回警備による防災,防犯業務 | | | |
| 〃 | 〃 | 132㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 10階 | カンファレンス室 | 西病棟10階看護師長 | 西病棟10階副看護部長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1001病室，SWU | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1002病室，SWU | | | 屋根及びといのき損状況 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1003病室，SWU | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1005病室，SWU | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1006病室，SWU | | | 標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1007病室，SWU | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1008病室，SWU | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1010病室，SWU | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1011病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1012病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1013病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | W1015病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 清拭室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 汚物処理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子ﾄｲﾚ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫２ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1016病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1017病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1018病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1020病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1021病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1022病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1023病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1025病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1026病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1027病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1028病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1030病室，SWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1031（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1032（重症）病室，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | フェレーシス，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | W1033病室，SU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | W1035病室，SU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | デイルーム，給湯室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | プレイルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 10㎡ | 西病棟 | 10階 | 男子トイレ | 西病棟10階看護師長 | 西病棟10階副看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | スタッフステーション，カート，ゴミ置き場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室B | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 面談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 面談室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室A | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室A，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室B，BWU | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 下部車椅子・ストレッチャー・ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 490㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，廊下，EVホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 127㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS，DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 11階 | ナースコーナー | 西病棟11階看護師長 | 西病棟11階副看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | W1101病室，BU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | W1102病室，BU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | W1103病室，BU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 〃 | W1105病室，BU，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 192㎡ | 〃 | 〃 | 日亜メディカルホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 談話室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 男子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 女子トイレ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | レストラン事務所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 食品庫，WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 検収ホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 81㎡ | 〃 | 〃 | 厨房 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 263㎡ | 〃 | 〃 | レストラン | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 243㎡ | 〃 | 〃 | 乗降ロビー，EVホール，ロビー，廊下，階段，テラス | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 146㎡ | 〃 | 〃 | 電気室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 275㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | EV，PS，EPS | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 72㎡ | 西病棟 | 塔屋 | 機械室(1) | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | EV機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | EV機械室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 機械室(1) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 階段 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 510㎡ | 廃棄物集積場 | | 全域 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | サイクロトロン棟 | 1階 | 汚染除去室 | 放射線部技師長 | 放射線部副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 汚染検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 廃棄物保管室 | 放射線部技師長 | 副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | サイクロトロン室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 陽電子準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 階段，DW | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 277㎡ | SPDセンター棟 | 1階 | 全域 | 経理調達課長 | 調達係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 園舎 | 1階 | 舞台 | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 控室・倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 92㎡ | 〃 | 〃 | 遊戯室，保育室4，5歳児 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2,858㎡ | 立体駐車場 | 1～屋階 | 全域 | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5,666㎡ | 立体駐車場 | 1～屋階 | 全域 | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 総合研究棟 | 地階 | 階段 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 1階 | CT室 | ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰ教育・研究ｾﾝﾀｰ長 | ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰ教育・研究ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | ゴミ置場 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | 準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 〃 | 解剖室(ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰﾗﾎﾞ：CAL) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | MRI室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 洗面・脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | US | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 洗面・脱衣 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 便所 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | US | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | ホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 階段，EV，EPS，DS，PS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 19㎡ | 外来診療棟 | ﾋﾟｯﾄ階 | 階段 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | A受付 | 脳神経外科長 | 脳神経外科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 予診室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室A-6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 151㎡ | 〃 | 〃 | 待合等 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 151㎡ | 〃 | 〃 | 第3リニアック室 | 放射線部技師長 | 放射線部副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 66㎡ | 〃 | 〃 | 放射線治療品室管理室　第3リニアック室操作室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 器材庫2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 待合ホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | おくすり窓口　薬局カート置場 | 薬剤部長 | 調剤室長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 外来栄養相談室 | 栄養部長 | 栄養部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 155㎡ | 〃 | 〃 | 待合等 | 医事課長 | 患者支援係長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 測定室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 相談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 相談室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 相談室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 看護相談･在宅指導室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 88㎡ | 〃 | 〃 | 患者支援センター事務 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 126㎡ | 〃 | 〃 | 患者支援センター事務 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 湯沸コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 授乳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 218㎡ | 〃 | 〃 | ローソン | 総務課長 | 総務係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 112㎡ | 〃 | 〃 | 天吉うどん | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 81㎡ | 外来診療棟 | 1階 | タリーズコーヒー | 総務課長 | 総務係長 | 建物等利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 82㎡ | 〃 | 〃 | 郵便局 | | | 火気使用箇所及びその周辺の点検 | | | | 電気,ガス,水道,蒸気等異常確認 | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | ATM | | | 薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | 巡回警備による防災,防犯業務 | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | 電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 384㎡ | 〃 | 〃 | 医事課 | 医事課長 | 医事係長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 69㎡ | 〃 | 〃 | 受付・会計 | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 診断書窓口 | | | 屋根及びといのき損状況 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 61㎡ | 〃 | 〃 | レセプト作業室 | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | ミーティングルーム | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | | 標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 車椅子置場 | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 風除室1 | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | サンルーム | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 風除室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 〃 | 待合ロビー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 223㎡ | 〃 | 〃 | 総合案内、再来受付コーナー、ホスピタルストリート | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 227㎡ | 〃 | 〃 | 待合コーナー等 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 138㎡ | 〃 | 〃 | 通路 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 491㎡ | 〃 | 〃 | アメニティテラス | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 138㎡ | 〃 | 〃 | ホスピタルストリート | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 170㎡ | 〃 | 〃 | ホスピタルストリート | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 72㎡ | 〃 | 〃 | エスカレーター | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | WC(男) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | WC(女) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | WC(男) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | WC(女) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 226㎡ | 〃 | 〃 | 階段、EV,EPS,PS,DS,光庭,汚物用EV | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 2階 | B受付(眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科) | 眼科長<br>耳鼻咽喉科・頭頸部外科長 | 眼科外来<br>耳鼻咽喉科・頭頸部外科看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-1 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科長 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-2 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 16㎡ | 外来診療棟 | 2階 | 診察室B-3 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科長 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 平衡機能検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 点滴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 嗅覚検査室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 嗅覚検査室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-11 | 眼科長 | 眼科外来看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-12 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-13 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-14 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-15 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-16 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-17 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-18 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-19 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | レーザー治療室 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 造影検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 視野検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 網膜電図測定室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 斜視弱視訓練室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 診察室B-20 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 視力検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 視機能検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 53㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | C受付（産科婦人科・泌尿器科） | 産科婦人科長<br>泌尿器科長 | 産科婦人科外来看護師長<br>泌尿器科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-1 | 泌尿器科長 | 泌尿器科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 16㎡ | 外来診療棟 | 2階 | 処置室2 | 泌尿器科長 | 泌尿器科外来看護師長 | 建物等利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 検査用トイレ | | | 火気使用箇所及びその周辺の点検 | | | | 電気,ガス,水道,蒸気等異常確認 | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | IVF検査室 | | | 薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | 巡回警備による防災,防犯業務 | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | 電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-11 | 産科婦人科長 | 産科婦人科外来看護師長 | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-12 | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-13 | | | 屋根及びといのき損状況 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-14 | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-15 | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-16 | | | 標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-17 | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-18 | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室C-19 | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 点滴処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 54㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 197㎡ | 〃 | 〃 | 待合、収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | エコー室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | エコー室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 助産師外来3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 助産師外来1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 助産師外来2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | D受付 | 小児科長 | 小児科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 診察室D-1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室D-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室D-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室D-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室D-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 予診室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 検査・カウンセリング室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 特別診察室 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 8㎡ | 外来診療棟 | 2階 | 待機室 | 小児科長 | 小児科外来看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 授乳室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 小児科プレイルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 小児診療支援室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 点滴室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 点滴室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 点滴室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | E受付(整形外科・麻酔科) | 整形外科長 | 整形外科外来看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-7 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-8 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-9 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-11 | 麻酔科長 | 麻酔科外来看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-12 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室E-13 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 身障者麻酔コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 麻酔処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1199㎡ | 〃 | 〃 | 2階待合 | 2階各診療科長 | 2階各外来看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下1 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | WC(男) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | WC(女) | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 6㎡ | 外来診療棟 | 2階 | 多目的WC | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 335㎡ | 〃 | 〃 | ホール,エスカレーター,EV,階段,EPS,PS,DS,SK,汚物用EV | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 3階 | F受付 | 外科長 | 外科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-7 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-8 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-9 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 診察室F-10 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 予診室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 予診室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 器材コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 点滴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 78㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | G受付（皮膚科・形成外科・美容外科・美容センター） | 皮膚科長<br>形成外科・美容外科長 | 皮膚科外来<br>形成外科・美容外科外来看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-1 | 皮膚科長 | 皮膚科外来看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 写真室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 処置点滴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-11 | 形成外科・美容外科長 | 形成外科・美容外科外来看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-12 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-13 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-14 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 日帰り手術待機室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 処置室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室G-15 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 4㎡ | 外来診療棟 | 3階 | 器材庫 | 形成外科・美容外科長 | 形成外科・美容外科外来看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 処置室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | カウンセラー室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 処置室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 外来手術室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 手術前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 待合室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 待合室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 紫外線療法室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 67㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医療ｾﾝﾀｰ待合室 | ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医療センター長 | ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医療センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医療ｾﾝﾀｰ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | フットケア外来1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | フットケア外来2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 治験外来 | ~~総合臨床研究センター長~~<br>臨床研究推進部長 | ~~総合臨床研究センター副センター長~~<br>臨床研究推進部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 筋電図室 | 脳神経内科長 | 内科外来看護師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 脳神経内科検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | H受付 | 内科長 | 内科外来看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 予診室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 外来エコー室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 外来エコー室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | アストグラフ検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-7 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-8 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-9 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-10 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-11 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-12 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-13 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 13㎡ | 外来診療棟 | 3階 | 診察室H-15 | 内科長 | 内科外来看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-16 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-17 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-18 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-19 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-20 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 診察室H-21 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 74㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 等理室　準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 点滴･処置コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 注射薬調整室1 | 薬剤部長 | 調剤室長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 注射薬調整室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 前室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 前室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 233㎡ | 〃 | 〃 | 外来化学療法室 | 外来化学療法室長 | 外来化学療法室看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 治療室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 相談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1292㎡ | 〃 | 〃 | 3階待合 | 3階各診療科長 | 3階各外来看護師長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | 経理調達課長 | 経理･管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下1 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 55㎡ | 外来診療棟 | 3階 | 渡り廊下2 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 一般ゴミ収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 感染ゴミ収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 343㎡ | 〃 | 〃 | ホール、エスカレーター、EV、階段、EPS、PS,DS、SK,汚物用EV | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 4階 | J歯科受付 | 歯科長 | 歯科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 口臭外来相談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 相談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 消毒・滅菌室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 顕微鏡1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 顕微鏡2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 相談室（金属アレルギー） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 車イス対応 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 車イス対応 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 顎機能検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 感染個室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 感染個室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 器具回収 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 410㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 131㎡ | 〃 | 〃 | 待合スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 器具回収 | 歯科教育長 | 歯科衛生室技師長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | ｻﾌﾟﾗｲｺｰﾅｰ/消毒・滅菌 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 相談室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 相談室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 325㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 43㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 矯正歯科・小児歯科受付、キッズスペース | 矯正歯科長<br>小児歯科長 | 外来看護師長<br>矯正歯科担当歯科衛生士 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 相談測定コーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 相談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | ブラッシングコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 器具回収 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 300㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 待合室 | 小児歯科長 | 小児歯科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 個室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 個室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 個室3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 14㎡ | 外来診療棟 | 4階 | 診断室 | 矯正歯科長 | 矯正歯科担当歯科衛生士 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 摂食訓練室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 顎機能検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | （室名なし） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 〃 | OP14 | 手術部長 | 手術部看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 83㎡ | 〃 | 〃 | OP15 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 60㎡ | 〃 | 〃 | 手術ホール | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 操作室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 展開室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 機器保管室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 診察室 | 歯科麻酔科長 | 歯科麻酔外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 麻酔1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 麻酔2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 歯科・会計 | 医事課長 | 収入係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 光線力学療法室 | 放射線部技師長 | 放射線部副診療放射線技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | M歯科放射線科受付 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 診療準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 撮影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 口内法撮影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 歯科一般撮影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 暗室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 読影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 口内法・パノラマ撮影室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 口内法撮影室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 口内法撮影室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 管理事務室 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 医師控室 | 総合歯科診療部長 | 総合歯科診療部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 多目的室 | 歯科各診療科長 | 各歯科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 器材管理室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | 歯科口腔外科長 | 歯科口腔外科副科長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | L歯科口腔外科受付 | 口腔外科長 | 口腔外科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 超音波検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 手洗いコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | ブラッシングコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 相談室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | サプライコーナー | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 12㎡ | 外来診療棟 | 4階 | 器材庫 | 口腔外科長 | 口腔外科外来看護師長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 回復室・検査・点滴室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 手洗いコーナー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 器具回収 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 相談室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 223㎡ | 〃 | 〃 | 待合スペース | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 116㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 235㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 技工材料室 | 技工室長 | 技工室技師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | ポーセレン室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 中央技工室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 中央技工室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 中央技工室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 中央技工室4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | CAD/CAM室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | CAD/CAM室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 38㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 91㎡ | 〃 | 〃 | 歯科機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 55㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 344㎡ | 〃 | 〃 | ホール、エスカレーター、EV、階段、EPS、PS,DS、SK,汚物用EV | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 216㎡ | 〃 | 5階 | 総務課 | 総務課長 | 総務係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | ミーティング室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 事務部長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 〃 | 秘書室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 病院長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | コピー室兼倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 228㎡ | 〃 | 〃 | 日亜ﾎｰﾙWhite ﾎｰﾙ大 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 日亜ﾎｰﾙWhiteﾎｰﾙ小 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 〃 | 日亜ホールGreen | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 90㎡ | 〃 | 〃 | 徳島県地域医療視線センター,キャリア形成支援センター,総務課専門研修係 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 徳島県地域医療視線センターセンター長室 | | 専門研修係長 | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 91㎡ | 外来診療棟 | 5階 | 日亜ホールBlue | がん診療連携センター長 | がん診療連携センター副センター長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 140㎡ | 〃 | 〃 | 経営企画課，施設企画管理連携室 | 経営企画課長 | 経営企画係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 〃 | 〃 | 看護部図書室・研修室 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 看護部管理室　更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 副部長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 看護部長室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | ミーティング室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | 看護部倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 医療技術部長室 | 医療技術部長 | 医療技術部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 教員室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 打合室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 129㎡ | 〃 | 〃 | 機械室2 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 197㎡ | 〃 | 〃 | 電気室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 141㎡ | 〃 | 〃 | 機械室3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 75㎡ | 〃 | 〃 | 機械室4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 〃 | 機械室5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 113㎡ | 〃 | 〃 | 機械室6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 172㎡ | 〃 | 〃 | 機械室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | WC（女） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | WC（男） | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 907㎡ | 〃 | 〃 | ホール、廊下、渡り廊下、階段、SK,EV,EPS,DS,PS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 屋階 | 機械室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 39㎡ | 〃 | 〃 | 排煙機械室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 排煙機械室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 62㎡ | 〃 | 〃 | ｽﾀｯﾌEVホール、EV、階段、DS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 西外来診療棟（旧外来診療棟部分） | 1階 | 診察室 | 総合診療部長 | 総合診療部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 〃 | 遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室 | ゲノム医療センター長 | ゲノム医療センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | がん診療連携センター長室 | がん診療連携センター長 | がん診療連携センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 相談室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 115㎡ | 〃 | 2階 | 医事課医療支援係医療支援センター | 医事課長 | 医療支援係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 96㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下,PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 3階 | 褥瘡対策室・専門認定看護師室 | 褥瘡対策室長 | 褥瘡対策室副室長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 清掃業者カート置場 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 清掃業者休憩室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 廊下，PS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 22㎡ | 西外来診療棟（旧外来診療棟部分） | 3階 | ~~教授室　輸血・細胞治療部部長室~~ | ~~病理部長　輸血・細胞治療部長~~ | ~~病理部長　輸血・細胞治療部長~~ | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びガス器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス，水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 医学臨床A棟・病院（青藍講堂部分） | 1階 | 倉庫 | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 医事課長 | 診療録管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 202㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 経理調達課長 | 調達係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 79㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫，通路，踏込，WC(女)，SK | | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 学生共用室 | 卒後臨床研修センター長 | 卒後臨床研修副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 西外来診療棟（医学臨床A棟・病院部分） | 1階 | 緩和ケアセンター | がん診療連携センター長 | がん診療連携センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 栄養部集団指導室 | 栄養部長 | 栄養部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 入札室・会議室 | 経理調達課長 | 調達係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 厚仁会事務室 | | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 厚仁会事務室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 〃 | 厚仁会事務室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 経理調達課経理・管理係 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 37㎡ | 〃 | 〃 | 経理調達課病院検収センター | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 233㎡ | 〃 | 〃 | 廊下、階段、EV,EPS,PS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 2階 | 医事課診療録管理係医療支援センター | 医事課長 | 診療録管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 栄養部長 | 栄養部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 厨房業者更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターIND室~~　臨床研究推進部IND室 | ~~総合臨床研究センター長~~<br>臨床研究推進部長 | ~~総合臨床研究センター副センター長~~<br>臨床研究推進部副部長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 歯科研修医女子更衣室 | 総務課長 | 卒後臨床研修係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 〃 | 歯科研修医男子更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 歯科研修医研修室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 〃 | 白衣保管室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | 看護師特定行為研修センタースタッフ室 | 看護部長 | 看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 看護部仮眠室(1) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 218㎡ | 〃 | 〃 | 物入れ，多目的WC，廊下，階段，EV,EPS,PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 3階 | 人工膵臓室 | 糖尿病臨床・研究開発センター長 | 糖尿病臨床・研究開発センター副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 人工膵臓準備室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | ~~糖尿病臨床・研究開発センター教員室（医学部へ貸与中）~~　更衣室 | ~~糖尿病臨床・研究開発センター長~~<br>看護部長 | ~~糖尿病臨床・研究開発センター副センター長~~<br>副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 〃 | 〃 | 受託実習生更衣室 | 医療技術部長 | 医療技術部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 45㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室・更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ室1 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 250㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC、廊下、階段、EV,EPS,PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | 火気取締 | 常時 | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 34㎡ | 西外来診療棟（医学臨床A棟・病院部分） | 4階 | 小児外科スタッフ室 | 小児外科長 | 小児外科副科長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 〃 | 歯科医療技術部門スタッフ室 | 歯科医療技術部門長 | 歯科医療技術部門副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 医療支援センターミーティング室 | 医事課長 | 医療支援係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 44㎡ | 〃 | 〃 | 医療支援センター更衣室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 76㎡ | 〃 | 〃 | デイケア室 | 精神科・神経科長 | 精神科・神経科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | キャリア形成支援センター教官室・ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰ教育・研究センター教員室 | ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰ教育・研究センター長 | ｸﾘﾆｶﾙｱﾅﾄﾐｰ教育・研究センター 副センター長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 235㎡ | 〃 | 〃 | 屋上、多目的WC、廊下、階段、EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 42㎡ | 〃 | 5階 | 診察室N－1 | 精神科・神経科長 | 精神科・神経科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室N－2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室N－3 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室N－4 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 診察室N－5 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 診察室N－6 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 問診室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 19㎡ | 〃 | 〃 | 受付・スタッフ控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 28㎡ | 〃 | 〃 | 処置室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 100㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 148㎡ | 〃 | 〃 | 廊下、階段、多目的WC、EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 84㎡ | 西外来診療棟（旧第1病棟部分） | 1階 | 患者図書室 | 総務課長 | 総務係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 140㎡ | 〃 | 〃 | 通路、WC(男)、物入れ、階段、EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 2階 | 看護師特定行為研修センターミーティング室 | 看護部長 | 副看護部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 〃 | 看護師特定行為研修センター研修室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 140㎡ | 〃 | 〃 | ホール、WC(男)、WC(女)、階段、EV,EPS、PS,SK | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 25㎡ | 〃 | 3階 | リハビリテーション部部長室 | リハビリテーション部長 | リハビリテーション部副部長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | 集団指導室 | 産科婦人科長 | 産科婦人科外来看護師長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 140㎡ | 〃 | 〃 | ホール、WC(男)、WC(女)、階段、SK,EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 4階 | 陶芸・皮・木工加工室 | 精神科・神経科長 | 精神科・神経科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ控室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 58㎡ | 〃 | 〃 | 作業療法室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | 和室、押入 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 120㎡ | 〃 | 〃 | ホール、WC(男)、WC(女)、階段、SK,EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 5階 | 診察室N-7 | 精神科・神経科長 | 精神科・神経科外来看護師長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 予診室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 予診室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 心理療法室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 心理検査室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 14㎡ | 〃 | 〃 | 待合 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 136㎡ | 〃 | 〃 | ホール、WC(男)、WC(女)、階段、SK,EV,EPS、PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 68㎡ | 〃 | 屋階 | 倉庫,通路,屋上 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | 精神科・神経科長 | 精神科・神経科副科長 | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 〃 | 〃 | 30㎡ | 西外来診療棟<br>（厨房・洗濯場部分） | 1階 | 試験研究室 | 薬剤部長 | 病院講師 |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | カンファレンス室 | | 薬剤部副部長 |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 副薬剤部長室 | | |
| 〃 | 〃 | 33㎡ | 〃 | 〃 | 製剤室 | | 製剤室長 |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | クリーンルーム | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 製剤滅菌室 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 135㎡ | 〃 | 〃 | 経理調達課調達係 | 経理調達課長 | 調達係長 |
| 〃 | 〃 | 156㎡ | 〃 | 〃 | 廊下、階段、PS | | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 180㎡ | 〃 | 2階 | 渡り廊下、階段、屋上 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 152㎡ | 〃 | 3階 | 渡り廊下 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 西外来診療棟<br>（保健学C棟・病院部分） | 1階 | 器材室 | 薬剤部長 | 麻薬室長 |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 麻薬管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 薬品安全対策室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 64㎡ | 〃 | 〃 | 積込ホール | | 調剤室長 |
| 〃 | 〃 | 172㎡ | 〃 | 〃 | 注射薬管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 34㎡ | 〃 | 〃 | 調剤室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 当直室 | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 105㎡ | 〃 | 〃 | 廊下、階段、EPS，PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 2階 | 臨床薬理学教授室　薬剤部長室 | 薬剤部長 | 病院講師 |
| 〃 | 〃 | 40㎡ | 〃 | 〃 | 教員室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 危険薬庫 | | 薬務室長 |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 酸素ボンベ | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 薬務室1 | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 薬務室2 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 薬務室3 | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 螺旋階段 | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 63㎡ | 〃 | 〃 | DI室 | | 薬品情報室長 |
| 〃 | 〃 | 115㎡ | 〃 | 〃 | 病棟業務管理室 | | 試験室長 |
| 〃 | 〃 | 106㎡ | 〃 | 〃 | 廊下,階段,EPS，PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 21㎡ | 〃 | 屋階 | 屋階全域 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 駐車整理部事務所 | 1階 | 事務所 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫1 | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫2 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 作業室兼事務所 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びガス器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 33㎡ | 駐車整理部事務所 | 2階 | 男子更衣室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 女子更衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 脱衣室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | ｼｬﾜｰ室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 駐車整理部倉庫 | 1階 | 倉庫 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 医歯薬学共同利用棟 | 1階 | 災害備蓄倉庫 | 総務課長 | 総務係長 |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | EV | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 3階 | ~~総合臨床研究センター備品庫~~ 臨床研究推進部備品庫 | ~~総合臨床研究センター長~~<br>臨床研究推進部長 | ~~総合臨床研究センター副センター長~~<br>臨床研究推進部副部長 |
| 〃 | 〃 | 36㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター対応室~~ 臨床研究推進部対応室 | | |
| 〃 | 〃 | 11㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター更衣室1~~ 臨床研究推進部更衣室1 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター更衣室2~~ 臨床研究推進部更衣室2 | | |
| 〃 | 〃 | 124㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター事務部門~~<br>臨床研究推進部 経理調達課臨床研究支援係 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターセンター長室~~ 臨床研究推進部部長室 | | |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターコンサルテーション室~~ 臨床研究推進部コンサルテーション室 | | |
| 〃 | 〃 | 29㎡ | 〃 | 〃 | 階段 | | |
| 〃 | 〃 | 136㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 16㎡ | 〃 | 〃 | MWC | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | HWC | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | WWC | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターモニタリング室~~ 臨床研究推進部モニタリング室 | | |
| 〃 | 〃 | 222㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター治験推進部門 臨床研究推進部門 社会実装推進部門 難病・希少疾患部門~~<br>臨床研究推進部 臨床研究コーディネーター部門 臨床研究管理部門<br>レギュラトリーサイエンス部門 難病・希少疾患部門 | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター治験資材準備室~~ 臨床研究推進部治験資材準備室 | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センター治験資材保管室~~ 臨床研究推進部治験資材保管室 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 階段 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターデータサイエンス室~~ 臨床研究推進部データサイエンス室 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | ~~総合臨床研究センターデータ管理室~~ 臨床研究推進部データ管理室 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | EV,EPS,PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 22㎡ | 宿舎棟 | 1階 | エントランスホール | 総務課長 | 総務係長 |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 教材庫 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | だれでもWC | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 事務室,靴箱・収納スペース | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 医務室 | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 17㎡ | 〃 | 〃 | 応接・会議室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 浴室 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 洗濯室 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 21㎡ | 宿舎棟 | 1階 | WC-4，消火栓,靴箱・収納スペース | 総務課長 | 総務係長 |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 23㎡ | 〃 | 〃 | 保育園用倉庫,靴箱・収納スペース | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 設備置場 | | |
| 〃 | 〃 | 41㎡ | 〃 | 〃 | 厨房，消火栓 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 下処理室 | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 食品庫 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 休憩室 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 休憩室WC | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 倉庫 | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 階段 | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 保育室0歳児(年少) | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 授乳スペース | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | (園児用)WC-1 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 35㎡ | 〃 | 〃 | 保育室0歳児(年長) | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 保育室1歳児(年少) | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 13㎡ | 〃 | 〃 | WC-2(園児用) | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 保育室1歳児(年長) | | |
| 〃 | 〃 | 31㎡ | 〃 | 〃 | 保育室2歳児(年少) | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 〃 | WC-3(園児用) | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | 保育室2歳児(年長) | | |
| 〃 | 〃 | 50㎡ | 〃 | 〃 | 保育室3歳児 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 56㎡ | 〃 | 〃 | 保育室4歳児 | | |
| 〃 | 〃 | 46㎡ | 〃 | 〃 | 縁側 | | |
| 〃 | 〃 | 124㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | |
| 〃 | 〃 | 10㎡ | 〃 | 〃 | 風除室 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 51㎡ | 〃 | 〃 | EVホール,EV,階段,EPS,PS | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 2階 | 201，バルコニー | 看護部長 | 副看護部長 |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | | | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 1㎡ | 宿舎棟 | 2階 | 収納 | 看護部長 | 副看護部長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 202，バルコニー | | | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 203，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 204，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 205，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 206，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 212，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 211，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 210，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 209，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 208，バルコニー | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び<br>火元取締責任者 | 補助監守者及び<br>火元責任者 |
| 建物 | 建物 | 3㎡ | 宿舎棟 | 2階 | UB | 看護部長 | 副看護部長 |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 207，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 47㎡ | 〃 | 〃 | 廊下 | | |
| 〃 | 〃 | 103㎡ | 〃 | 〃 | 研修室1 | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室2 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 更衣室1 | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | 指導員控室 | | |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 〃 | 研修室3 | | |
| 〃 | 〃 | 49㎡ | 〃 | 〃 | 研修室2 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |
| 〃 | 〃 | 8㎡ | 〃 | 〃 | 男子便所 | | |
| 〃 | 〃 | 24㎡ | 〃 | 〃 | 女子便所,パウダーコーナー | | |
| 〃 | 〃 | 123㎡ | 〃 | 〃 | 廊下,階段,EVホール,EV,EPS，PS,ﾊﾄ小屋、雨水排水PS,PS | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 4階 | 404，バルコニー | 卒後臨床研修センター長 | 卒後臨床研修センター副センター長 |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 405，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 406，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 407，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 408，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 409，バルコニー | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 玄関 | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 〃 | 収納 | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | UB | | |
| 〃 | 〃 | 18㎡ | 〃 | 〃 | 廊下,消火栓,PS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 |

| 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | | 監守者・火元取締責任者等の職名 | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 監守者等 | | 火元取締責任者等 | | 警備業務委託業者 | | 施設点検責任者等実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 大分類 | 中分類 | 数量 | 建物名称 | 階数 | 室名等 | 監守者及び火元取締責任者 | 補助監守者及び火元責任者 | 監守事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | 実施事項 | 実施時期 | | |
| 建物 | 建物 | 2㎡ | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟 | 1階 | アラーム弁室 | 総務課長 | 総務係長 | 建物等利用状況の点検<br>火気使用箇所及びその周辺の点検<br>薬品，燃料等の管理状況の点検<br>電気及びｶﾞｽ器具の管理状況の点検<br>消火器具の点検<br>防火用水の点検 | 毎月一回実施 | 電源スイッチ，ガスコックの安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気,ガス,水道,蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災,防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学病院における火災予防の施設の点検責任者の指定ならびに自主検査及び消防用の施設等の点検について定めるところによる | 徳島大学病院地区自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ待機室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 検体採取室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 〃 | 前室1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC1 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | WC2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 〃 | 感染廃棄物室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 前室2 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 〃 | 入口風除室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 59㎡ | 〃 | 〃 | 待合室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 診察室(1) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 診察室(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 〃 | 診察室(3) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 32㎡ | 〃 | 〃 | スタッフ作業室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 〃 | 出口風除室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 待機室(1) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 待機室(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 待機室(3) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 〃 | 待機室(4) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 多目的WC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 屋根及びといのき損状況<br>排水施設の点検 | 三ヶ月に一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 110㎡ | 〃 | 2階 | 災害倉庫(1) | 総務課長 | 総務係長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 48㎡ | 〃 | 〃 | 災害倉庫(2) | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 4㎡ | 〃 | 〃 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 20㎡ | 〃 | 〃 | EPS・PS・DS | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 避雷装置の点検<br>標識類の点検 | 年一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 27㎡ | 〃 | 〃 | 渡り廊下 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 0㎡ | 〃 | 屋階 | 屋上設備機械置場,ﾊﾄ小屋、渡り廊下屋根 | 経理調達課長 | 経理・管理係長 | 大学行事等の使用後の点検<br>大雨，台風等の前後の点検<br>その他監守上必要と認める事項 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | |

# 不動産監守計画書

資産管理単位　徳島大学
所在地　徳島市蔵本町3丁目18番地の15

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物229 | 事務所建 | 118㎡ | 医歯薬学共同利用棟 | 1階 | 待合室 | ㈱アインファーマシーズ<br>関西支店　関西運営二部　部長 | ㈱アインファーマシーズ<br>アイン薬局徳島大学病院店　薬局長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部施設点検責任者等による | 徳島大学医学部等自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 52㎡ | 〃 | 1階 | 調剤室 | | | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 26㎡ | 〃 | 1階 | 休憩室・更衣室 | | | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | 薬品庫 | | | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 12㎡ | 〃 | 1階 | ミーティングルーム | | | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 7㎡ | 〃 | 1階 | 無菌調剤室 | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 1階 | 風除室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 1階 | 前室 | | | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫 | | | 排水施設の況の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 1階 | 職員WC | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 1階 | HWC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 1階 | MWC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 1階 | WWC | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 1階 | 服薬支援ルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 1階 | PS | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 86㎡ | 〃 | 1階 | 待合室 | 一般財団法人厚仁会<br>薬局部長 | 一般財団法人厚仁会<br>薬局部管理係長 | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 65㎡ | 〃 | 1階 | 調剤スペース | | | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 15㎡ | 〃 | 1階 | スタッフルーム | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 1階 | 前室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 5㎡ | 〃 | 1階 | 風除室 | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 1階 | カウンセリング室 | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 2㎡ | 〃 | 1階 | WC | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 57㎡ | 〃 | 1階 | 売店 | 一般財団法人厚仁会<br>事業部長 | 一般財団法人厚仁会<br>事業部ローソン係店長 | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 3㎡ | 〃 | 1階 | 事務室 | | | | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 1㎡ | 〃 | 1階 | PS | | | | | | | | | | |

| 監守区域 | | | | | 監守者等火元取締責任者等の職名 | | | 監守の実施計画 | | 火災防止措置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟番号 | 種目構造 | 数量 | 建物名称 | 階 | 室名等 | 監守者<br>火元取締責任者 | 補助監守者<br>火元責任者 | 監守者等<br>監守事項 | 実施時期 | 火元取締責任者等<br>実施事項 | 実施時期 | 警備業務委託業者<br>実施事項 | 実施時期 | 施設点検責任者等<br>実施事項 | 学内消防隊の構成 |
| 建物229 | 事務所建 | 1㎡ | 医歯薬学共同利用棟 | 1階 | 倉庫1 | 一般財団法人厚仁会<br>事業部長 | 一般財団法人厚仁会<br>事業部ローソン係店長 | 不動産の利用状況の点検 | 毎月一回実施 | 火気の始末<br><br>電気機械類の電源及びガス器具の安全確認<br><br>照明器具の消灯確認及び冷暖房器具の安全確認 | 退庁時 | 火気の始末の確認<br><br>電気，ガス水道，蒸気等異常確認<br><br>巡回警備による防災，防犯業務 | 『徳島大学病院等守衛業務請負契約』に定めるところによる | 徳島大学医学部施設点検責任者等による | 徳島大学医学部等自衛消防組織による |
| 〃 | 〃 | 6㎡ | 〃 | 1階 | ゴミ庫 | | | 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 | | | | | | | |
| 〃 | 〃 | 9㎡ | 〃 | 1階 | 倉庫2 | | | 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 電気及びガス器具の管理状況の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 消火器具の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 防火用水の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 屋根及びといのき損状況の点検 | 三ヶ月に一回実施 | 火気取締 | 常時 | | | | |
| | | | | | | | | 排水施設の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 避雷装置の点検 | 年一回実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 土地の境界標その他標識類の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 大学行事等の使用後の点検 | その都度実施 | | | | | | |
| | | | | | | | | 大雨，台風等の前後の点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | その他監守上必要と認める事項 | | | | | | | |

**別表8**

# 自　主　チ　ェ　ッ　ク　表

令和　　年　　月　　分　　火元取締責任者　〇〇　〇〇

部署名（　　）　　火元責任者　〇〇　〇〇

| 点検日 | 点検事項 | | | | | | | | 病棟以外 | | | | 病棟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 開錠 | | 施錠 | | |
| | A 避難通路等障害 | B 防火戸等の閉鎖障害 | C 火気の使用状況 | D 消火器の員数等 | E 机上の状態 | F キャビネット等の施錠 | G パソコンの電源 | | 時間 | 開錠者名 | 時間 | 施錠者名 | チェック者名 |
| 1 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 2 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 3 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 4 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 5 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 6 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 7 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 8 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 9 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 10 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 11 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 12 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 13 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 14 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 15 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 16 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 17 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 18 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 19 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 20 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 21 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 22 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 23 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 24 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 25 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 26 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 27 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 28 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 29 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 30 | | | | | | | | | : | | : | | |
| 31 | | | | | | | | | : | | : | | |

A 避難通路等障害 ： 階段、廊下、避難口等の避難障害及び消防用設備等に係る機能障害はないか。

B 防火戸等の閉鎖障害 ： 防火区画内の防火戸、防火シャッターの閉鎖障害はないか。

C 火気の使用状況 ： 火気使用設備、器具に異常はないか。指定された場所以外で使用していないか。たばこの吸い殻は落ちていないか。

D 消火器の員数 ： 定められた消火器の数はあるか。指定された位置に設置されているか。

E 机上の状態 ： 個人情報文書等が机上に放置されたいないか。

F キャビネット等の施錠 ： 個人情報を保管するキャビネット等に施錠を行ったか。

G パソコンの電源 ： 使用したパソコン（室内に固定）をシャットダウンしたか。

● 最終退出者は施錠する際に点検事項欄の該当する欄にチェックを行い、時間、氏名を施錠欄に記入する。

● 点検事項欄は、各部署に応じ適宜必要事項を追加等し使用する。

# 自主検査チェック表　　別表９

| 実施項目及び確認箇所 | | | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | ⑴ | **柱・はり・壁・床**<br>コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 | |
| | ⑵ | **天井**<br>仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 | |
| | ⑶ | **窓枠・サッシ・ガラス**<br>窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 | |
| | ⑷ | **外壁・ひさし・パラペット**<br>貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 | |
| 避難施設 | ⑴ | **避難通路**<br>① 避難通路の幅員が確保されているか。 | |
| | | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 | |
| | ⑵ | **階段**<br>階段室に物品が置かれていないか。 | |
| | ⑶ | **避難階の避難口（出入口）**<br>① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 | |
| | | ② 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 | |
| | | ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 | |
| 火気使用設備器具 | ⑴ | **厨房設備**<br>① 可燃物品からの保有距離は適正か。 | |
| | | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 | |
| | | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 | |
| | ⑵ | **ガスストーブ、石油ストーブ**<br>① 自動消火装置は、適正に機能するか。 | |
| | | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 | |
| 電気設備 | ⑴ | **電気器具**<br>① コードの亀裂、老化、損傷はないか。 | |
| | | ② タコ足の接続を行っていないか。 | |
| | | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 | |
| その他 | 危険物<br>① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。<br>② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。<br>③ 整理清掃状況は適正か。 | | |

| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 |
|---|---|---|---|---|
| 構造関係<br>避難関係 | 年　月　日<br>年　月　日 | 火気使用設備器具<br>電気器具 | 年　月　日<br>年　月　日 | |

（備考）検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は⊗を付する。
なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告するものとする。

別表１０

## 消防用設備等自主点検チェック表　①

| 実施設備 | 確　　認　　箇　　所 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 消火器<br>（　年　月　日実施） | （１）設置場所に置いてあるか。 | |
| | （２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 | |
| | （３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 | |
| | （４）ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 | |
| | （５）圧力計が指示範囲内にあるか。 | |
| 屋内消火栓設備<br>（　年　月　日実施） | （１）使用上の障害となる物品はないか。 | |
| | （２）消火栓扉は確実に開閉できるか。 | |
| | （３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 | |
| | （４）表示灯は点灯しているか。 | |
| スプリンクラー設備<br>（　年　月　日実施） | （１）散水の障害はないか。 | |
| | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 | |
| | （３）送水口の変形及び操作障害はないか。 | |
| | （４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 | |
| | （５）制御弁は閉鎖されていないか。 | |
| 不活性ガス消火設備<br>ハロゲン化物消火設備<br>粉末消火設備<br>（　年　月　日実施） | （１）起動装置又はその直近に防護区画の名称、取り扱い方法、保安時用の注意事項等が明確に表示されているか。（手動起動装置） | |
| | （２）手動起動装置の直近の見やすい場所に「二酸化炭素消火設備」「ハロゲン化物消火設備」の表示が設けてあるか。 | |
| | （３）スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれはないか。 | |
| | （４）貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 | |
| 屋外消火設備<br>（　年　月　日実施） | （１）使用上の障害となる物品はないか。 | |
| | （２）消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 | |
| | （３）ホース、ノズルに変形、損傷がないか。 | |
| 動力消防ポンプ設備<br>（　年　月　日実施） | （１）スイッチ等に故障はないか。 | |
| | （２）必要なランプの点灯等、表示はなされているか。 | |
| | （３）水量は十分にあるか。 | |
| | （４）正常に作動するか。 | |
| 備　　考 | | |

| 検　査　実　施　者　氏　名 | 防火・防災管理者確認 |
|---|---|
| | |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。
（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　⊗…即時改修

別表１０

# 消防用設備等自主点検チェック表　②

| 実施設備 | 確　　認　　箇　　所 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備<br>（　年　月　日実施） | （１）表示灯は点灯しているか。 | |
| | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 | |
| | （３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 | |
| | （４）感知器の破損、変形、脱落はないか。 | |
| ガス漏れ火災警報設備<br>（　年　月　日実施） | （１）表示灯は点灯しているか。 | |
| | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 | |
| | （３）用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 | |
| | （４）ガス漏れ感知器の変形、損傷、腐食がないか。 | |
| 非常ベル<br>（　年　月　日実施） | （１）表示灯は点灯しているか。 | |
| | （２）操作上障害となる物品がないか。 | |
| | （３）押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等ないか。 | |
| | （４） | |
| 放送設備<br>（　年　月　日実施） | （１）必要なランプは点灯しているか。 | |
| | （２）音量等は十分に出ているか。 | |
| | （３） | |
| 避難器具<br>（　年　月　日実施） | （１）避難に際し、容易に接近できるか。 | |
| | （２）格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 | |
| | （３）開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 | |
| | （４）降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 | |
| | （５）標識に変形、脱落、汚損がないか。 | |
| 誘導灯<br>（　年　月　日実施） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 | |
| | （２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 | |
| | （３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 | |
| | （４）不点灯、ちらつき等がないか。 | |
| 備　　考 | | |

| 検　査　実　施　者　氏　名 | 防火・防災管理者確認 |
|---|---|
| | |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。
（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　⊗…即時改修

別表１０

## 消防用設備等自主点検チェック表　③

| 実施設備 | 確　　認　　箇　　所 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 排煙設備<br>（　年　月　日実施） | （１）ハンドルは正常に回るか。 | |
| | （２）設備に、変形、損傷、腐食等がないか。 | |
| | （３） | |
| | （４） | |
| 非常コンセント設備<br>（　年　月　日実施） | （１）周囲に使用上障害となる物品はないか。 | |
| | （２）保護箱は、変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 | |
| | （３）表示灯は、点灯しているか。 | |
| | （４） | |
| 連結送水管<br>（　年　月　日実施） | （１）送水管の周囲は、消防自動車の接近に支障はないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 | |
| | （２）送水管に変形、損傷、著しい腐食等はないか。 | |
| | （３）放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 | |
| | （４）放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食が無く、扉の開閉に異常がないか。 | |
| | （５）表示灯は点灯しているか。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 備　　考 | | |

| 検　査　実　施　者　氏　名 | 防火・防災管理者確認 |
|---|---|
| | |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。
（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　⊗…即時改修

別表１１

# 消防機関への届出・連絡事項等一覧表

| 種　別 | 届出の時期 | 届出者 |
|---|---|---|
| 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 防災管理者選任（解任）届出 | 防災管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 防火管理に係る消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者<br>防火管理者 |
| 防災管理に係る消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者<br>防災管理者 |
| 自衛消防組織設置（変更）届出 | 自衛消防組織を設置したとき | 管理権原者 |
| 自衛消防訓練の実施の通報 | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火・防災管理者 |
| 統括防火管理者選任（解任）届出 | 統括防火管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 統括防災管理者選任（解任）届出 | 統括防災管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 全体についての防火管理に係る消防計画作成（変更）届出 | 全体についての消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者<br>防火管理者 |
| 全体についての防災管理に係る消防計画作成（変更）届出 | 全体についての消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 管理権原者<br>防災管理者 |
| 消防用設備等点検結果の報告 | １年に１回 | 防火・防災管理者 |
| 防火対象物点検報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| 防災管理点検報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| 防火対象物使用開始届出 | 使用を開始する日の７日前まで | 管理権原者 |
| そ　の　他 | 法令に基づく諸手続きを行う場合 | 管理権原者又は<br>防火・防災管理者 |

別表１２

# 防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧

１　甲種防火管理講習（新規講習・再講習）の修了証の写し
　　防災管理講習（新規講習・再講習）の修了証の写し

２　（防火管理・防災管理）に係る消防計画の届出に係る書類の写し

３　防火管理者又は防災管理者の選解任に係る書類の写し

４　自衛消防業務講習（新規講習・再講習）の修了証の写し

５　自衛消防組織の設置の届出の写し

６　統括防火管理者又は統括防災管理者の選解任に係る書類の写し

７　全体についての（防火管理・防災管理）に係る消防計画の届出に係る書類の写し

８　防火対象物の点検結果及び防災管理の点検結果の報告書の写し

９　防火対象物の定期点検・防災管理の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し

１０　防火対象物の特例認定（防火対象物点検・防災管理点検）に係る認定決定通知及び不認定決定通知

１１　消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の届出に係る書類の写し

１２　消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の検査に係る検査済証

１３　消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書の写し

１４　消防計画に基づき実施される事項の状況を記録した書類


１５　消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事及び整備等の経過一覧表

１６　その他防火・防災管理上必要な書類

別表13

# 勤務時間外等の防火・防災管理体制

## 休日及び夜間の指揮体制

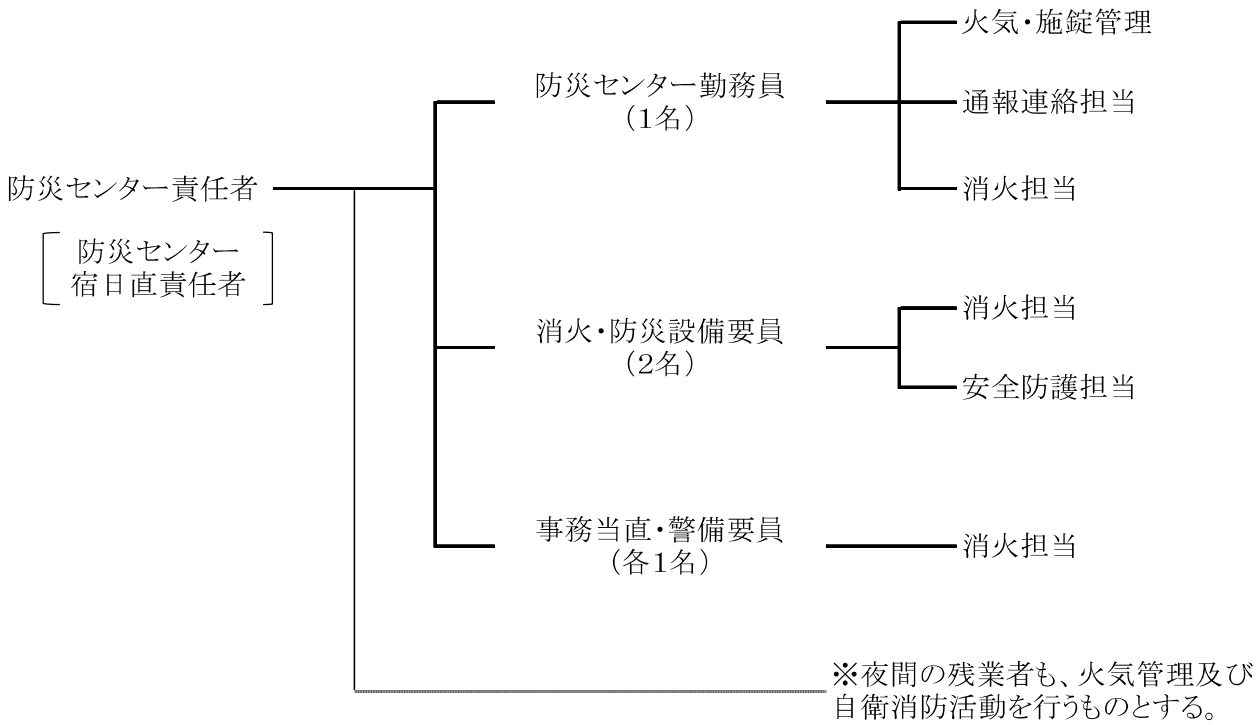

# 自衛消防組織の編成と任務(編成表)

別表14－①

自衛消防組織編成表(時間帯8時30分～8時30分)

防災センター該当 ((有)・無)

## 本部隊

管理権限者(徳島大学災害対策本部内)

各地区災害対策本部

統括管理者(本部隊長)
蔵本事務部長

統括管理者の代行者
(本部隊副隊長)
病院事務部長

- 通報連絡(情報)班
  班長:蔵本事務部
  医学部総務課長
- 初期消火班
  班長:経理部
  蔵本会計課長
- 避難誘導班
  班長:蔵本事務部
  医学部学務課副課長
- 安全防護班
  班長:法人運営部人事課副課長
- 応急救護班
  班長:救急集中治療部

〈地区隊〉

## 医学部地区隊

地区隊長:医学部学務課長

- 通報連絡(情報)班
  班長:総務課総務係長
  班員:総務課総務係員、
  医学雑誌編集室
- 初期消火班
  班長:経理部蔵本会計課副課長
  班員:蔵本会計課調達係員
- 避難誘導班
  班長:学務課第一教務係長
  班員:学務課第一教務係員、
  教育支援センター
- 安全防護班
  班長:法人運営部人事課蔵本人事係長
  班員:蔵本人事係員、
  蔵本職員係員
- 応急救護班
  班長:学務課第二教務係長
  班員:学務課第二教務係員、
  学生係員

〈地区隊〉

## 歯学部地区隊

地区隊長:歯学部事務課長

- 通報連絡(情報)班
  班長:総務係長
  班員:総務係員
- 初期消火班
  班長:学務係長
  班員:学務係員　他
- 避難誘導班
  班長:学務係員
  班員:教育研究支援室員
  他
- 安全防護班
  班長:総務係員
  班員:教育研究支援室員
  他
- 応急救護班
  班長:教育研究支援室技術専門職員
  班員:教育研究支援室員
  他

〈地区隊〉

## 病院地区隊

地区隊長:病院総務課長

- 通報連絡(情報)班
  班長:総務係長
  班員:総務係員 他
- 初期消火班
  班長:経営企画係長
  班員:経営企画係員　他
- 避難誘導班
  班長:医療支援係長
  班員:医事課員 他
- 安全防護班
  班長:施設企画係長
  班員:施設企画管理連携室員、
  経理調達課員　他
- 応急救護班
  班長:医事係長
  班員:医事課員　他

※ 各班は任務を適切に行うため、最低限2人以上の要員を確保する。人員については、状況に応じて割り振りを行う。

別表１４−②

# 自衛消防組織の編成と任務（任務表）

## １　本部隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
|---|---|---|---|
| 通報連絡（情報）班 | 1　消防機関への通報及び通報の確認<br>2　館内への非常放送及び指示命令の伝達<br>3　関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | 1　報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、事業所統括管理者に連絡する。<br>2　周辺地域の状況を把握する。<br>3　放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する周知を図る。<br>4　食料品、飲料水、医薬品等及び防災資機材の確認をする。<br>5　在館者の調査<br>6　その他 |
| 初期消火班 | 1　出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事<br>2　地区隊が行う消火作業への指揮指導<br>3　消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当として編成する。 | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 1　出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達<br>2　非常口の開放及び開放の確認<br>3　避難上障害となる物品の除去<br>4　未避難者、要救助者の確認及び本部への報告<br>5　ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 1　火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、排煙装置等の起動<br>2　非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止<br>3　エレベーターの非常時の措置 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務と同様とする。 |
| 応急救護班 | 1　応急救護所の設置<br>2　負傷者の応急処置<br>3　救急隊との連携、情報の提供 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする。 |

## ２　地区隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
|---|---|---|---|
| 通報連絡（情報）班 | 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護班は、点検担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務に同じ。 |
| 応急救護班 | 負傷者に対する応急処置 | 応急救護班は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強、整備を行う。 |

大規模災害発生時における対応組織・班編成　　別表１４－③

南海トラフ地震等の広域大規模災害が発生した場合は、病院においては、徳島大学病院災害対策マニュアルに規定する「大規模災害発生時における対応組織・班」を以下のとおり編成する。

| **災害対策本部**<br>**（外来診療棟５階日亜ホール White 大）** | **対応組織・班** | **班長、構成員等** |
|---|---|---|
| ○本部長：病院長<br>○副本部長<br>・副病院長<br>・災害対策室長<br>・救急集中治療部長<br>○本部員<br>・各担当病院長補佐<br>（※以下災害対策委員会委員）<br>・診療科長（医科系）２名<br>・診療科長（歯科系）１名<br>・病院情報センター部長<br>・薬剤部長<br>・医療技術部長<br>・その他病院長が必要と認める者<br>■内線<br>９９９９、９９９８<br>９９９７、９９９６ | トリアージセンター | 災害対策室長 |
| | 応急救護班 | 災害対策室長 |
| | 遺体安置（死体検案）班 | 法医学分野、病理部 |
| | ボランティアセンター | 医事課長 |
| | 中央診療施設班 | 各中央診療施設の長 |
| | 薬剤班 | 薬剤部長 |
| | 防災工作班 | 病院長特別補佐（施設整備・管理担当） |
| | 調達班 | 経理調達課長 |
| | 病院情報システム班 | 病院情報センター部長 |
| | 栄養部班 | 栄養部副部長 |
| | 情報収集・広報班 | 総務課長（時間外は防災センター責任者） |
| | 通報・連絡班 | 各部署の長（病棟においては、病棟医長、看護師長） |
| | 消火班 | 初期対応：各部署の長（応援：自衛消防組織） |
| | 非常持出班 | 各部署の長（病棟においては、病棟医長、看護師長） |
| | 避難誘導班 | 各部署の長（病棟においては、病棟医長、看護師長） |
| | ＲＩ安全管理班 | 放射線部長 |

※各組織・班の役割等については、徳島大学病院災害対策マニュアルを参照。

別表１５

# 自衛消防組織装備品リスト

| 任務別 | 品名 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 用意すべき資機材 | ○× | 用意が推奨される資機材 | ○× |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） | | 携帯用拡声器 | |
| | 建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） | | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） | |
| | 名簿（職員・入院者等） | | 照明器具（懐中電灯・投光器等） | |
| | | | 情報伝達機器（トランシーバー等） | |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 | | 携帯用拡声器 | |
| | | | 情報伝達機器（携帯電話等） | |
| 初期消火 | 防火衣又は作業衣 | | 可搬消防ポンプ | |
| | 消火器具 | | 破壊器具（とび口等） | |
| | | | 防水シート | |
| 避難誘導 | マスターキー | | ロープ | |
| | 切断器具（ドアチェーン等切断用） | | 誘導の標識（案内旗等） | |
| | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） | | | |
| | 携帯用拡声器 | | | |
| | 照明器具（懐中電灯等） | | | |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） | | エンジンカッター | |
| | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） | | 油圧式救助器具セット | |
| | 建物図面<br>（平面図・配管図・電気設備等） | | | |
| 応急救護 | 応急医薬品 | | 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等） | |
| | 担架 | | 受傷者記録用紙 | |
| | | | 車イス | |
| | | | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） | |
| 搬出 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） | | 防水シート | |
| | | | 保管標識 | |
| その他 | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 | | 携帯発電機 | |

※　資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※　食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　３リットル／１日）：必要日数×必要人数分

別表16


# オフィス家具の転倒・落下防止対策チェックリスト

| | 項　　目 | チェック |
|---|---|---|
| 1 | 背の高い家具を単独で置いていない | |
| 2 | 安定の悪い家具は背合わせに連結している | |
| 3 | 壁面収納は壁・床に固定している | |
| 4 | 二段重ね家具は上下連結している | |
| 5 | ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにしている | |
| 6 | OA機器は落下防止してある | |
| 7 | 引出し、扉の開き防止対策をしている | |
| 8 | 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定する | |
| 9 | ガラスには飛散防止フィルムを貼っている | |
| 10 | 床につまずきやすい障害物や凹凸はない | |
| 11 | 避難路に物を置いていない | |
| 12 | 避難路に倒れやすいものはない | |
| 13 | 避難出口は見えやすい | |
| 14 | 非常用進入口に障害物はない | |
| 15 | 家具類の天板上には物を置いていない | |
| 16 | 収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない | |
| 17 | 危険な収納物（薬品、可燃物）がない | |
| 18 | デスクの下に物を置いていない | |
| 19 | 引出し、扉は必ず閉めている | |
| 20 | ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない | |

別表17

# 地震防災隊構成表

地震防災隊構成表(時間帯8時30分～8時30分)　　防災センター該当　((有)・無)

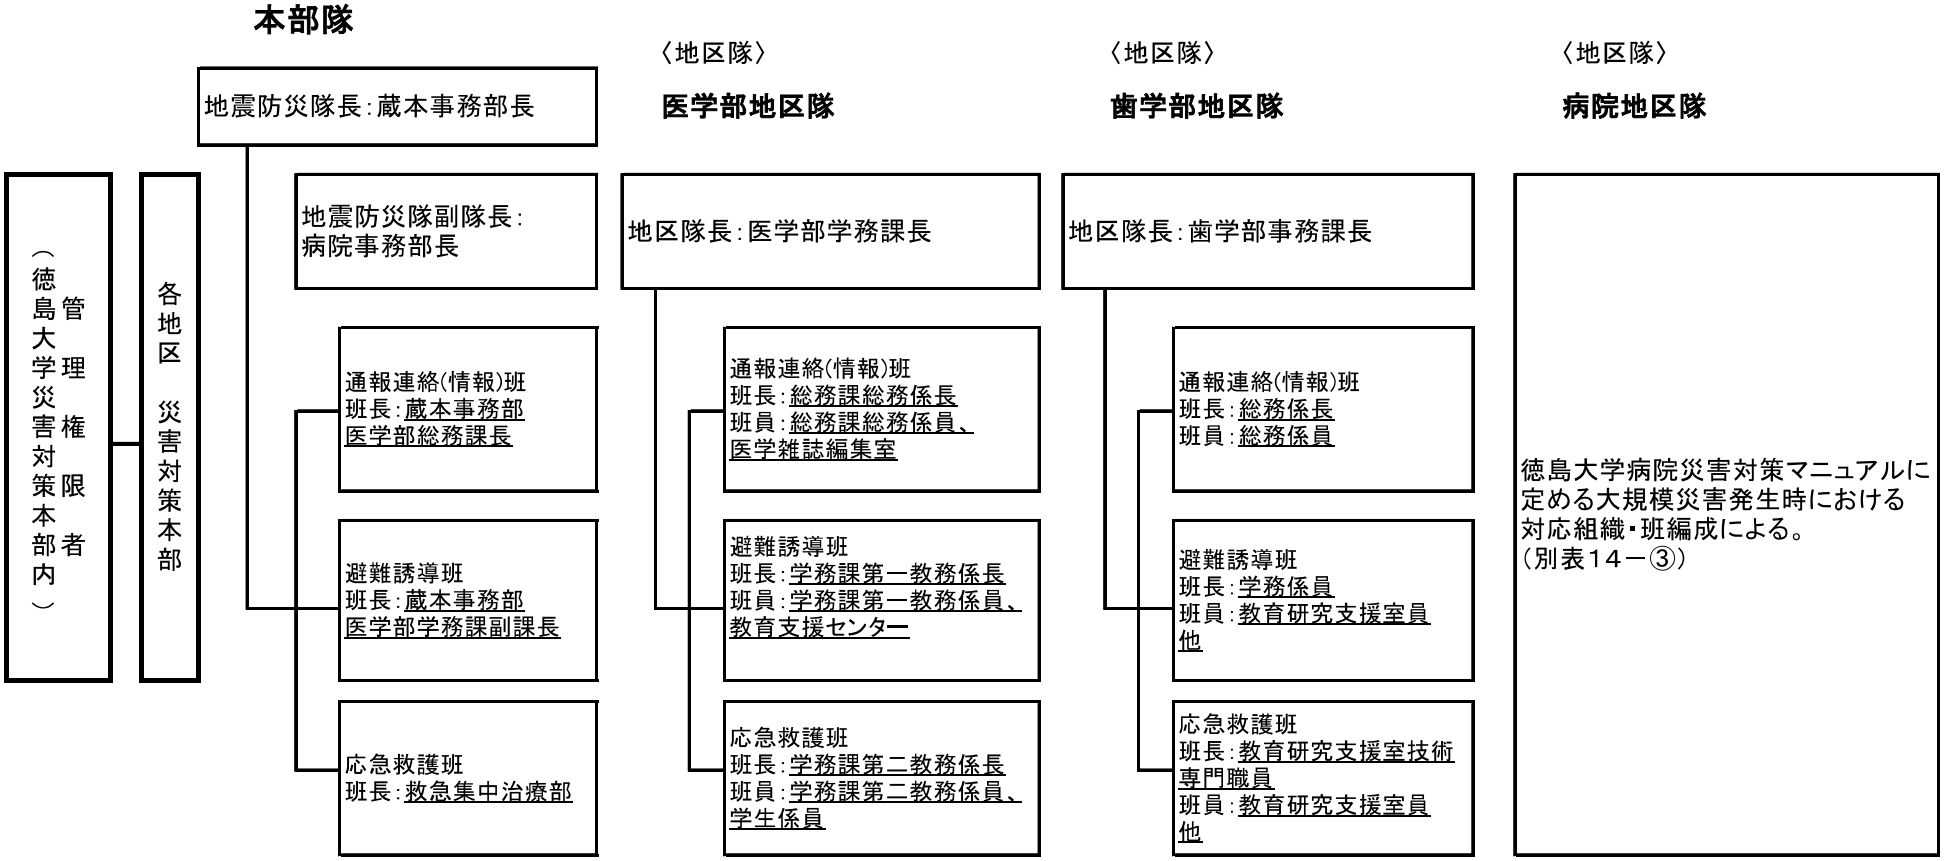


※ 各班は任務を適切に行うため、最低限2人以上の要員を確保する。人員については、状況に応じて割り振りを行う。

別表１８

# 資格管理票（防火・防災管理者及び自衛消防業務講習）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物名称 | 徳島大学医学部・歯学部・病院 | 所在地 | 徳島市蔵本町２丁目５０－１ | 建物用途 | (6)項イ<br>(7)項 |
| 防火・防災管理者　職・氏名 | 徳島大学病院事務部長　浦田　明宏 | | 電　話　番　号 | ０８８－６３３－９１１２ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 防火・防災管理者 | 選任届出日　令和7年7月28日 | 資格取得<br>防火管理者　平成27年5月27日<br>防災管理者　平成27年5月27日<br>自衛消防業務講習　平成30年11月22日 | 再講習受講日<br>防火防災管理講習　令和7年12月9日 | 再講習受講日 |
| 統括管理者<br>蔵本事務部長<br>荒木　俊典 | 届出日　令和7年7月28日 | 資格取得<br>防火管理者　令和4年7月15日<br>防災管理者　令和4年7月15日<br>自衛消防業務講習　平成28年6月24日 | 再講習受講日<br>自衛消防業務講習　令和7年5月16日 | 再講習受講日 |
| 統括管理者代行者<br>病院事務部長<br>浦田　明宏 | 届出日　令和7年7月28日 | 資格取得<br>防火管理者　平成27年5月27日<br>防災管理者　平成27年5月27日<br>自衛消防業務講習　平成30年11月22日 | 再講習受講日<br>防火防災管理講習　令和7年12月9日 | 再講習受講日 |
| 自　衛　消　防　組　織　・　本　部　隊　員（自衛消防業務講習修了者） | | | | |
| 通報連絡(情報)班 | 氏名<br>蔵本事務部医学部総務課長<br>川野　真一 | 資格取得日<br>令和8年10月下旬受講予定 | 再講習受講日 | 再講習受講日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初期消火班 | 氏名<br>経理部蔵本会計課長<br>垣添　裕之 | 資格取得日<br>令和7年10月30日 | 再講習受講日 | 再講習受講日 |
| 避難誘導班 | 氏名<br>蔵本事務部学務課副課長<br>中川　志津子 | 資格取得日<br>令和6年10月17日 | 再講習受講日 | 再講習受講日 |
| | | | | |
| 安全防護班 | 氏名<br>法人運営部人事課副課長<br>真田　浩志 | 資格取得日<br>令和8年6月18日 | 再講習受講日 | 再講習受講日 |
| | | | | |
| 業務講習終了者 | 氏名 | | 再講習受講日 | 再講習受講日 |
| | | | | |
| 教育担当者等<br>業務講習修了者 | 氏名・部署 | 資格取得日 | 再講習受講日 | 再講習受講日 |
| | | | | |

※　本表は、変更の都度修正し、消防計画を届け出た消防署へその変更内容を連絡する

別表１９

# 自衛消防訓練実施結果記録書

<table>
<tr><td>実　施　日　時</td><td colspan="5">年　　月　　日　　時　　分から　　時　　分まで</td></tr>
<tr><td>実　施　場　所</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>実　施　範　囲</td><td colspan="5">全　体　・　部　分　　（　　棟　　階）</td></tr>
<tr><td>訓　練　想　定<br>（該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。）</td><td colspan="5">□　火災　・□　地震　・　□　その他の災害（　　）<br>具体的な内容：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">訓　練　項　目　等<br>（該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。）</td><td colspan="4">□　総　合　訓　練</td><td>名</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個別訓練</td><td>□　消火訓練</td><td>名</td><td>□　通報訓練</td><td>名</td></tr>
<tr><td>□　避難訓練</td><td>名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">□　その他（　　）</td><td>名</td></tr>
<tr><td>訓　練　参　加　者<br>内　　訳</td><td colspan="5">従業者・居住者等（全員・一部）　　名<br>（うちパート・アルバイト　　名）<br>参加者内訳：自衛消防隊員　　名<br>自衛消防活動中核要員　　名<br>（うち　本部中核要員　　名（うち　防災センター要員　　名）<br>地区中核要員　　名）</td></tr>
<tr><td>訓　練　指　導　者</td><td colspan="5">職　　氏名</td></tr>
<tr><td rowspan="3">結　果　へ　の　意　見</td><td>全体の評価</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>推　奨　事　項</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>反　省　点</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>記　録　作　成　者</td><td colspan="5">職　　氏名</td></tr>
</table>

備考１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供などの一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。

３　自衛消防訓練実施結果記録書は、３年間保存すること。

別記一覧

別記１　01　自衛消防活動要領

別記２　02　震災時の自衛消防活動要領

別記３　03　徳島大学病院における洪水、津波及び高潮発生時の避難確保計画

別記１

# 自衛消防活動要領

**（通報連絡、情報収集）**

１　火災の発見者は、消防機関（119 番）への通報及び防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　本部隊の通報連絡（情報）班は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本部員として活動拠点における任務にあたる。

(2) 現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに 119 番通報する。

(3) 火災発生確認後、速やかに、避難が必要な階の在館者への避難誘導放送を行う。

(4) 本部隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

(5) 避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

３　地区隊の通報連絡（情報）班は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

(2) 消火活動状況、活動人員の確認

(3) 逃げ遅れ、傷者の有無及び状況の確認

(4) 区画形成状況の確認

(5) 危険物等の有無の確認

(6) 前(1)～(5)の情報の本部隊長又は地区隊長への伝達

(7) 情報収集内容の記録

**（消火活動）**

１　本部隊の初期消火班員は、地区隊と協力し、消火器または屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　地区隊における消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

なお、自己地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、地区隊長等の指示により行動するものとする。

**（避難誘導）**

１　本部隊の避難誘導班員は、火災が発生した場合、地区隊と協力して出火階及びその上階の者を優先して避難誘導にあたるものとする。

２　エレベーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　屋上への避難は原則として行わないものとする。

４　避難誘導班員の部署は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

６　負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに本部隊通報連絡（情報）班に連絡する。

７　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、本部隊通報連絡（情報）班に報告する。

８　地区隊の避難誘導班は、避難者に対し、前各項に従い誘導にあたるものとする。

**（安全防護措置）**

安全防護班員は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター等の閉鎖を行うものとする。

**（応急救護）**

１　本部隊は、必要に応じ　医学部運動場　の一時集合場所等に救護所を設置し、地区隊の応急救護班と連携して活動を行う。

２　地区隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置する。ただし、本部隊の応急救護班が、救護所を設けた場合は、本部隊と連携して本部隊の設けた救護所を活用し、必要な活動を行うものとする。

３　本部隊及び地区隊の応急救護班は、応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、速やかに負傷者を病院に搬送できるように適切な対応をとるものとする。

４　本部隊及び地区隊の応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢、住所、電話番号、搬送病院、負傷箇所及び負傷程度等必要な事項を記録すること。

５　逃げ遅れた者の情報を得た場合、現場へ急行し、特別避難階段、屋外避難階段等の安全な場所へ救出するものとする。

**（自動火災報知設備と音声警報鳴動方式の非常放送設備が連動している場合）**

**１　防災センター要員**

防災センター要員は次の各号に掲げる対応を行うものとする。

(1)　自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めた時は、１名以上の防災センター要員等を防災センター等に残し、他の者は消火器、マスターキー、携帯電話等を持って現場へ急行する。

(2)　現場へ急行した防災センター要員等は、自動火災報知設備の発信機を押すか又は非常電話等により防災センター等へ連絡する。

また、現場から防災センター等へ火災である旨の連絡があった場合は、直ちに消防機関（119 番）へ通報する。

(3)　防災センター等に残った防災センター要員等は、火災の状況によっては必要により非常放送設備を手動に切替え必要な事項を放送する。

別記２

震災時の自衛消防活動要領

**（消防機関への通報）**

１　消防機関への通報は、努めて自衛消防組織本部隊（以下「本部隊」という。）が行う。ただし、火災が発生した場合又は本部隊へ連絡がとれないなど、緊急を要する場合は、自衛消防組織地区隊（以下「地区隊」という。）の通報連絡(情報)班から通報し、通報後その旨を本部隊に通報する。

２　地震の被害状況により、電話回線が使用不能な場合は、近くの消防署へ駆け付け、火災等の発生状況、救出、救護が必要な状況を通報する。

**（初期救助、初期救護）**

地震時の初期救助、初期救護については、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)　応急救護班は負傷者が発生した場合、応急手当を行うとともに、地震の被害状況により緊急を要する場合は、救護所、医療機関に搬送する。

(2)　建物等の下敷きになっている者等救出が必要な者を発見した場合は、自衛消防組織地区隊長（以下「地区隊長」という。）に知らせるとともに、救出可能なときは、周囲の者と協力して救出を図る。

(3)　倒壊建物に挟まれたり、閉じ込められた人の救出にあたっては、状況を地区隊長等に知らせるとともに、救出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業を行うこと。

(4)　救助活動は、避難経路の安全を確保して実施すること。

(5)　倒壊現場付近では、消火器や水バケツ等を準備し、不測の事態に備えること。

(6)　救出の優先順位は、人命の危険が切迫している人から救出し、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先すること。

(7)　チェーンソー等危険が伴う救出資器材は、努めて機器の取扱いに習熟した者が担当すること。

(8)　救出した人に対しては、救出した時間、場所等を記入した傷病者カードを掲示すること。

**（エレベーターの閉じ込めの対応等）**

１　地区隊長は、エレベーターの閉じ込めの有無の確認等次の各号に掲げる活動を行う。

(1)　速やかにエレベーターの位置を確認するとともに、インターホンにより内部に呼び掛けを行い、閉じ込め者の有無を確認する。

(2)　閉じ込め者が発生している場合は、速やかにエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

(3)　閉じ込め者に対し、エレベーター管理会社へ連絡した旨、地震の状況等を適宜連絡し、落ち着かせる。

(4)　研修の受講修了者等救出活動を行う技術・資格等を有する者がおり、エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに、救出活動を行わせる。

(5)　エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーター停止位置等の情報を伝達し、現場まで誘導する。

２　職員等の対応

(1)　エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンにより防災センター等に閉じ込められた旨を早急に連絡するとともに、けが人の有無等を伝える。

(2)　エレベーターの閉じ込めを発見した者は、速やかに地区隊長に連絡する。

(3)　地区隊長は、エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている場合は、在館者に伝達するとともに、各階に掲示し、利用の自粛を図る。

**（避難）**

地震時の避難については、職員等の混乱防止に努めるほか次の各号に掲げるものとする。

(1)　建物からの避難

ア　地区隊長は、建物の倒壊危険等がある場合は、在館者を速やかに屋外へ避難させる。

イ　避難は原則として地区隊長の指示又は防災関係機関の避難命令により行う。

ウ　地区隊長は、避難の指示が出るまで、照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら柱の回りや、壁際など安全な場所で職員等を待機させる。

エ　営業の継続困難な場合は、救助活動等の自衛消防活動と並行して、~~客~~職員等を屋外その他の安全な場所へ避難させる。

オ　安全防護班は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

カ　地区隊長は、自衛消防組織本部隊長と連携し、防火対象物全体での避難誘導に努める。

(2)　避難場所等への避難

ア　職員等を避難場所等に誘導するときは、一時集合場所（　医学部運動場　）及び避難場所（　蔵本公園　）までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

イ　避難する際は、車両等を使用せず全員徒歩とする。

ウ　避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置する。

エ　避難経路は、道路状況、地域の被害状況等を考慮し、選定する。

オ　避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行うとともに地区隊長にその旨を報告する。

別記３

# 徳島大学病院における洪水，津波及び高潮発生時の避難確保計画

## 【徳島大学病院】
## 令和３年６月策定

【１．目的】

徳島大学病院（以下「病院」という。）における洪水時等の避難確保計画は，水防法（昭和２４年法律第１９３号）及び津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年１２月１４日法律第１２３号）第７１条第１項に基づき，施設における洪水，津波及び高潮の水害から施設利用者及び職員等の生命，身体及び財産を保護するため，津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。

【２．避難確保計画の適用範囲】

この避難確保計画は，病院職員及び患者等，施設を利用するすべての者（以下「利用者」という。）に適用する。

【３．自衛水防組織と役割分担】

徳島大学病院の自衛水防組織として，総務課長を地区隊長とし，次の任務分担により，組織活動を実施する。

地区隊長

| | 役職・氏名 | 任　務 |
|---|---|---|
| 通報連絡（情報）班 | 班長　総務係長<br>班員　総務係 | ・洪水予報・避難勧告等の情報収集<br>・関係者及び関係機関との調整<br>・館内放送による利用者への周知 |

| | 役職・氏名 | 任　務 |
|---|---|---|
| 避難誘導班 | 班長　医療支援係長<br>班員　医事課員 | ・避難誘導の実施<br>・未避難者，要救助者の確認 |

【４．自衛水防組織員の防災教育及び訓練】

自衛水防組織の班員に対しては，新規採用時や異動等の新任時において，防災に係る研修を受けさせるとともに，年１回以上，自衛水防組織を活用した訓練を実施する。

【５．洪水時等の防災体制】

（１）洪水予報時等においては，次の防災体制をとるものとする。

| | 体制確立の判断時期 | 活動内容 | 対応要員 |
|---|---|---|---|
| 注意体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・洪水注意報（吉野川，鮎喰川氾濫注意情報）発表<br>・吉野川，鮎喰川が氾濫注意水位到達<br>・大雨洪水注意報発令 | ・洪水注意報等の情報収集<br>・地区隊長への情報の報告 | 通報連絡（情報）班 |
| 警戒体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・避難準備情報の発令<br>・洪水警報（吉野川，鮎喰川氾濫警戒情報）発表<br>・吉野川・鮎喰川氾濫警戒情報<br>・吉野川・鮎喰川が避難判断水位超過<br>・大雨洪水警報発令 | 気象情報等の情報収集 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 使用する資器材の準備 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 避難に時間を要する人の避難開始（避難準備情報発令時）<br>※地区隊長の指示後開始 | 避難誘導班 |
| 非常体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・避難指示の発令<br>・吉野川・鮎喰川氾濫危険情報発令<br>・吉野川・鮎喰川が氾濫危険水位超過情報発令 | 避難誘導 | 全職員で対応 |

（２）津波予報時等においては，次の防災体制をとるものとする。

| | 体制確立の判断時期 | 活動内容 | 対応要員 |
|---|---|---|---|
| 注意体制 | 緊急地震速報 | ・津波注意報等の情報収集<br>・地区隊長への情報の報告 | 通報連絡（情報）班 |
| 警戒体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・津波注意報発表<br>・津波警報発表 | 津波情報等の情報収集 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 使用する資器材の準備 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 避難に時間を要する人の避難開始（避難準備情報発令時） | 避難誘導班 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ※管理権限者の指示後開始 | |
| 非常体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・避難指示の発令<br>・津波特別警報（大津波警報）発表<br>・危険の前兆を確認等 | 避難誘導 | 全職員で対応 |

（３）高潮予報時等においては，次の防災体制をとるものとする。

| | 体制確立の判断時期 | 活動内容 | 対応要員 |
|---|---|---|---|
| 注意体制 | 高潮注意報発表 | ・高潮注意報等の情報収集<br>・地区隊長への情報の報告 | 通報連絡（情報）班 |
| 警戒体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・避難準備情報の発令<br>・高潮警報発表 | 気象情報等の情報収集 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 使用する資器材の準備 | 通報連絡（情報）班 |
| | | 避難に時間を要する人の避難開始（避難準備情報発令時）<br>※地区隊長の指示後開始 | 避難誘導班 |
| 非常体制 | 以下のいずれかに該当する場合<br>・避難指示の発令<br>・暴風警報及び高潮警報発表<br>・高潮特別警報発表<br>・紀伊水道西沿岸高潮氾濫危険情報発表 | 避難誘導 | 全職員で対応 |

【６．情報収集及び伝達】

収集する主な情報及び収集方法は，以下のとおりとする。

| 収集する情報 | 収集方法 |
|---|---|
| 洪水・高潮・津波情報 | テレビ，ラジオ，インターネット，徳島気象台ホームページ，すだちくんメール，緊急速報メール |
| 避難準備・高齢者等避難開始<br>避難指示 | 防災行政無線，テレビ，ラジオ，インターネット，　緊急速報メール |

【７．情報伝達】

・情報の伝達については，通報連絡（情報）班が主として次の事項に定める伝達等を実施する。

・情報については，自衛水防団地区隊長に連絡するとともに，施設の緊急連絡網などを活用し，施設内関係者情報共有を行う。

【８．避難場所】

避難場所については，各階２階以上とする。

【９．設備等】

情報収集・伝達及び避難誘導に使用する設備等については，次のとおりとする。

なお，これら資器材については，日頃からその維持管理に努める。

| 活動内容 | 資器材等 |
|---|---|
| 情報収集･伝達 | テレビ, ラジオ, PC 等, 携帯電話 |
| 避難誘導 | 名簿(職員, 患者), 公用携帯, 携帯電話, メガホン, その他必要な用具 |

【１０．雑則】

その他ここに定めのない事項については徳島大学病院災害対策マニュアルの定めによることとする。

# 避難経路図及び消火器等配置図

| 徳島大学病院 | 医学部 |
|---|---|
| ①　　外来診療棟 | ⑲　　ポンプ室 |
| ②－１　西外来診療棟（医学臨床Ａ棟病院部分） | ⑳　　医学基礎Ａ棟 |
| ②－２　西外来診療棟（北） | ㉑　　医学基礎Ｂ棟 |
| ②－３　西外来診療棟（南） | ㉒　　医学臨床Ａ棟 |
| ②－４　西外来診療棟（保健学Ｃ棟病院部分） | ㉓　　医学臨床Ｂ棟 |
| ③サイクロトロン棟 | ㉔　　医歯薬学共同利用棟 |
| ④中央診療棟 | ㉕　　栄養学棟 |
| ⑤東病棟 | ㉖　　課外活動施設 |
| ⑥西病棟 | ㉗　　学生控室 |
| ⑦医歯薬学共同利用棟（３階病院部分） | ㉘　　青藍会館 |
| ⑧総合研究棟（１階病院部分） | ㉙　　総合研究棟 |
| ⑨立体駐車場（国道側） | ㉚　　大塚講堂 |
| ⑩立体駐車場（県中側） | ㉛　　保健学Ａ棟・保健学Ｂ棟 |
| ⑪維持管理センター | ㉜　　保健学Ｃ棟 |
| ⑫特高受電室 | ㉝　　薬品庫南側 |
| ⑬廃棄物集積場 | ㉞　　薬品庫北側 |
| ⑭宿舎棟（保育園含む） | ㉟　　立体駐車場 |
| ⑮園舎 | ㊱　　臨床講義棟 |
| ⑯駐車整理部事務所 | |
| ⑰ポンプ室 | 歯学部 |
| ⑱災害・感染症トリアージ棟 | ㊲　　歯学部校舎 |

平面図　表示内容


消火器　　消火栓　　ＡＥＤ　　避難経路

# ①外来診療棟

駐輪場

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 223 |

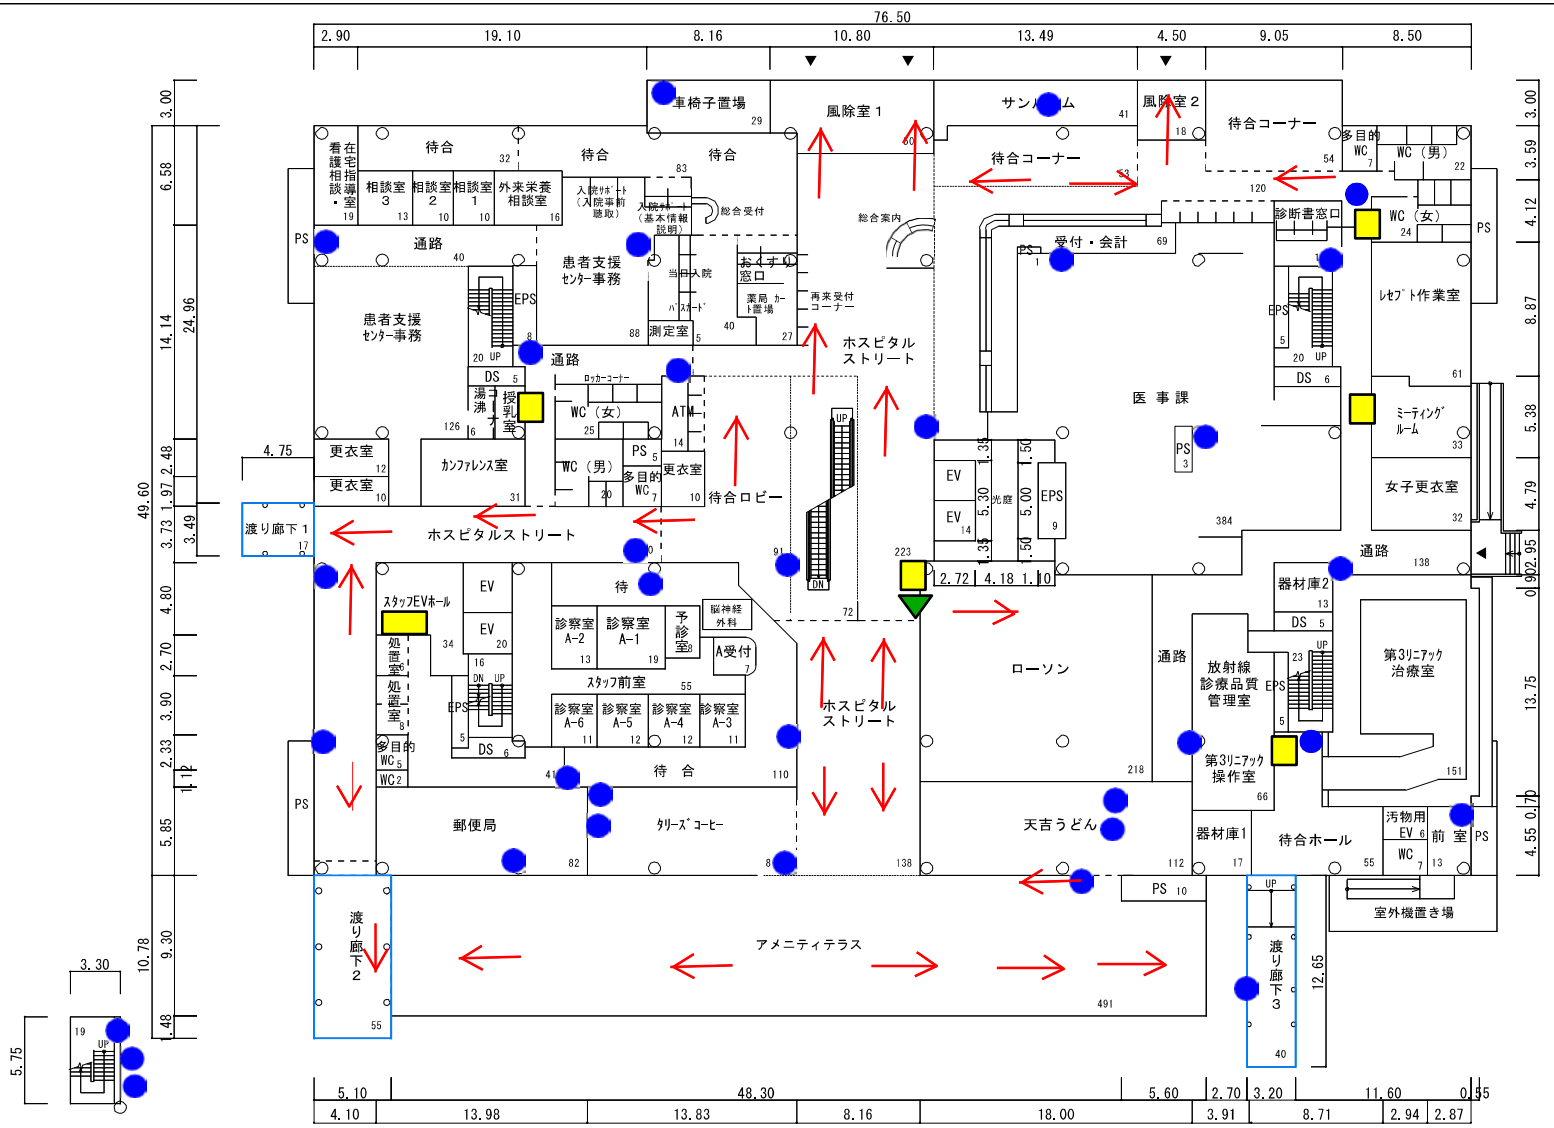


### ピット階平面図
S＝１／５００
（19㎡）


### １階平面図　S＝１／５００
（4,509㎡）
（実態用：4,039㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来診療棟 | 2015 | S５ | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | １４，６６６ |
| | | | ４２１０ | 歯学部附属病院 | | ３，２７２ |
| | | | ６８３０ | 病院等渡り廊下 | | ６０４ |
| | | | ６９４０ | 病院等設備室 | | １，０９７ |
| | | | | 棟計 | | １９，６３９ |

# ①外来診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

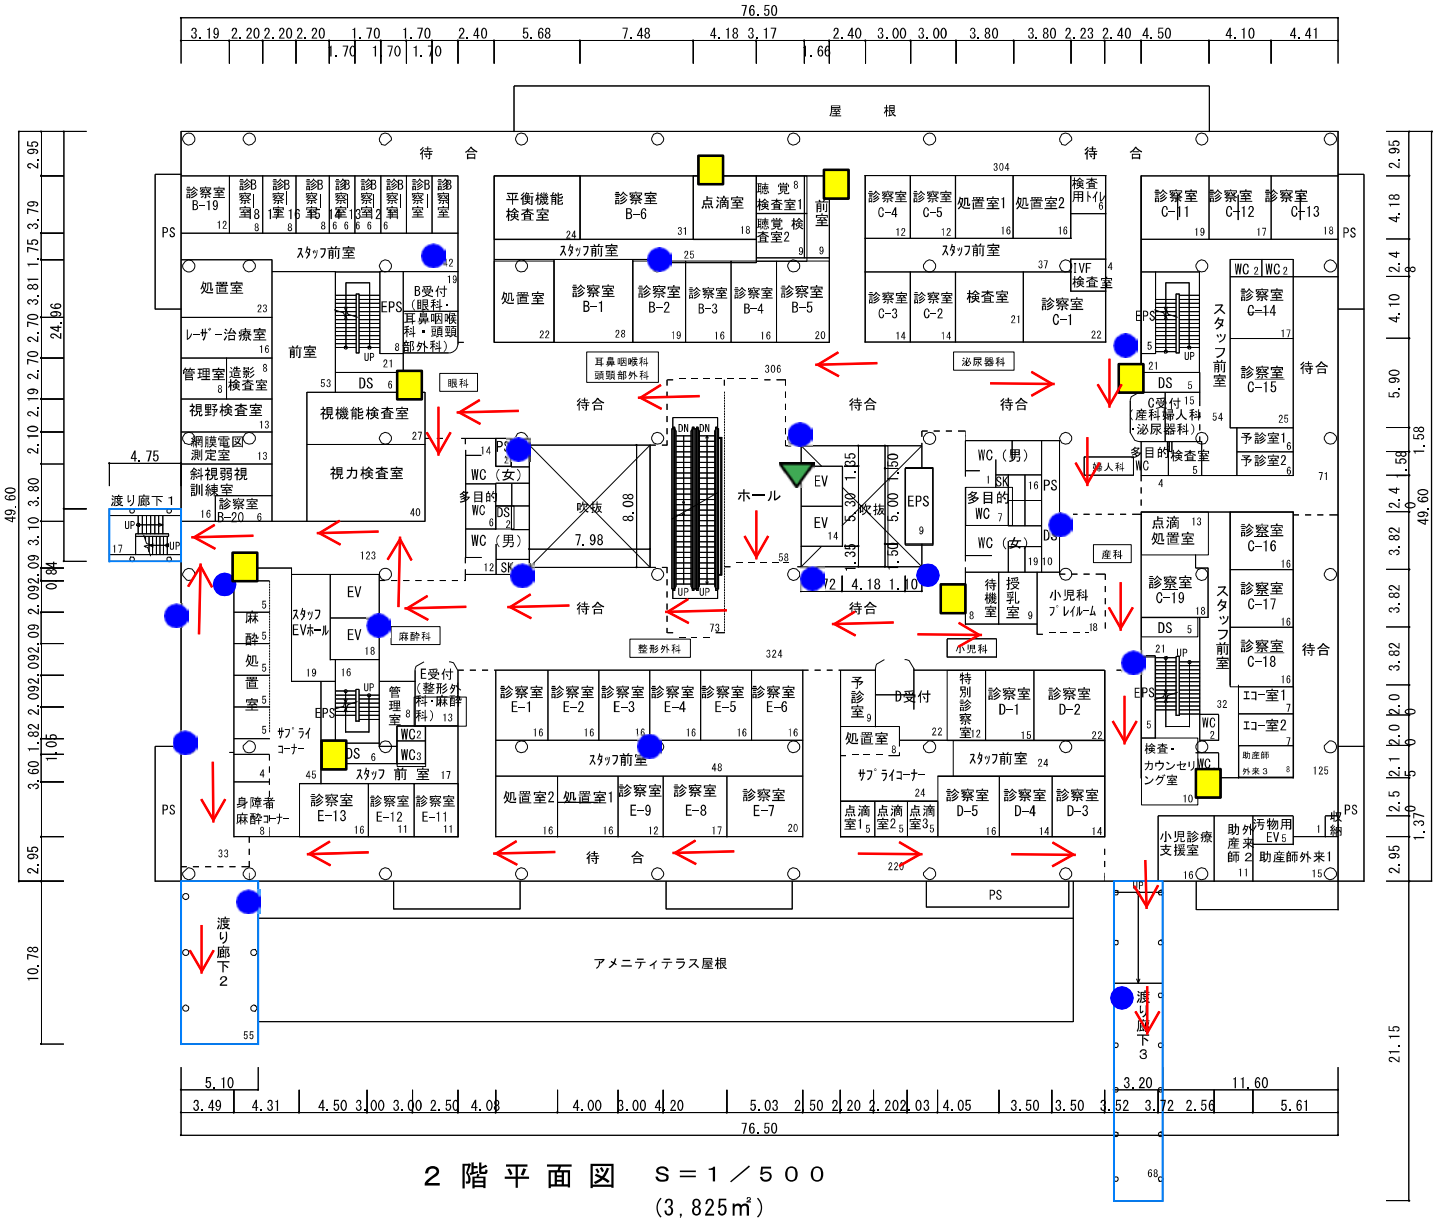


２階平面図　Ｓ＝１／５００


（3,825㎡）

（実態用：3,847㎡）

# ①外来診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

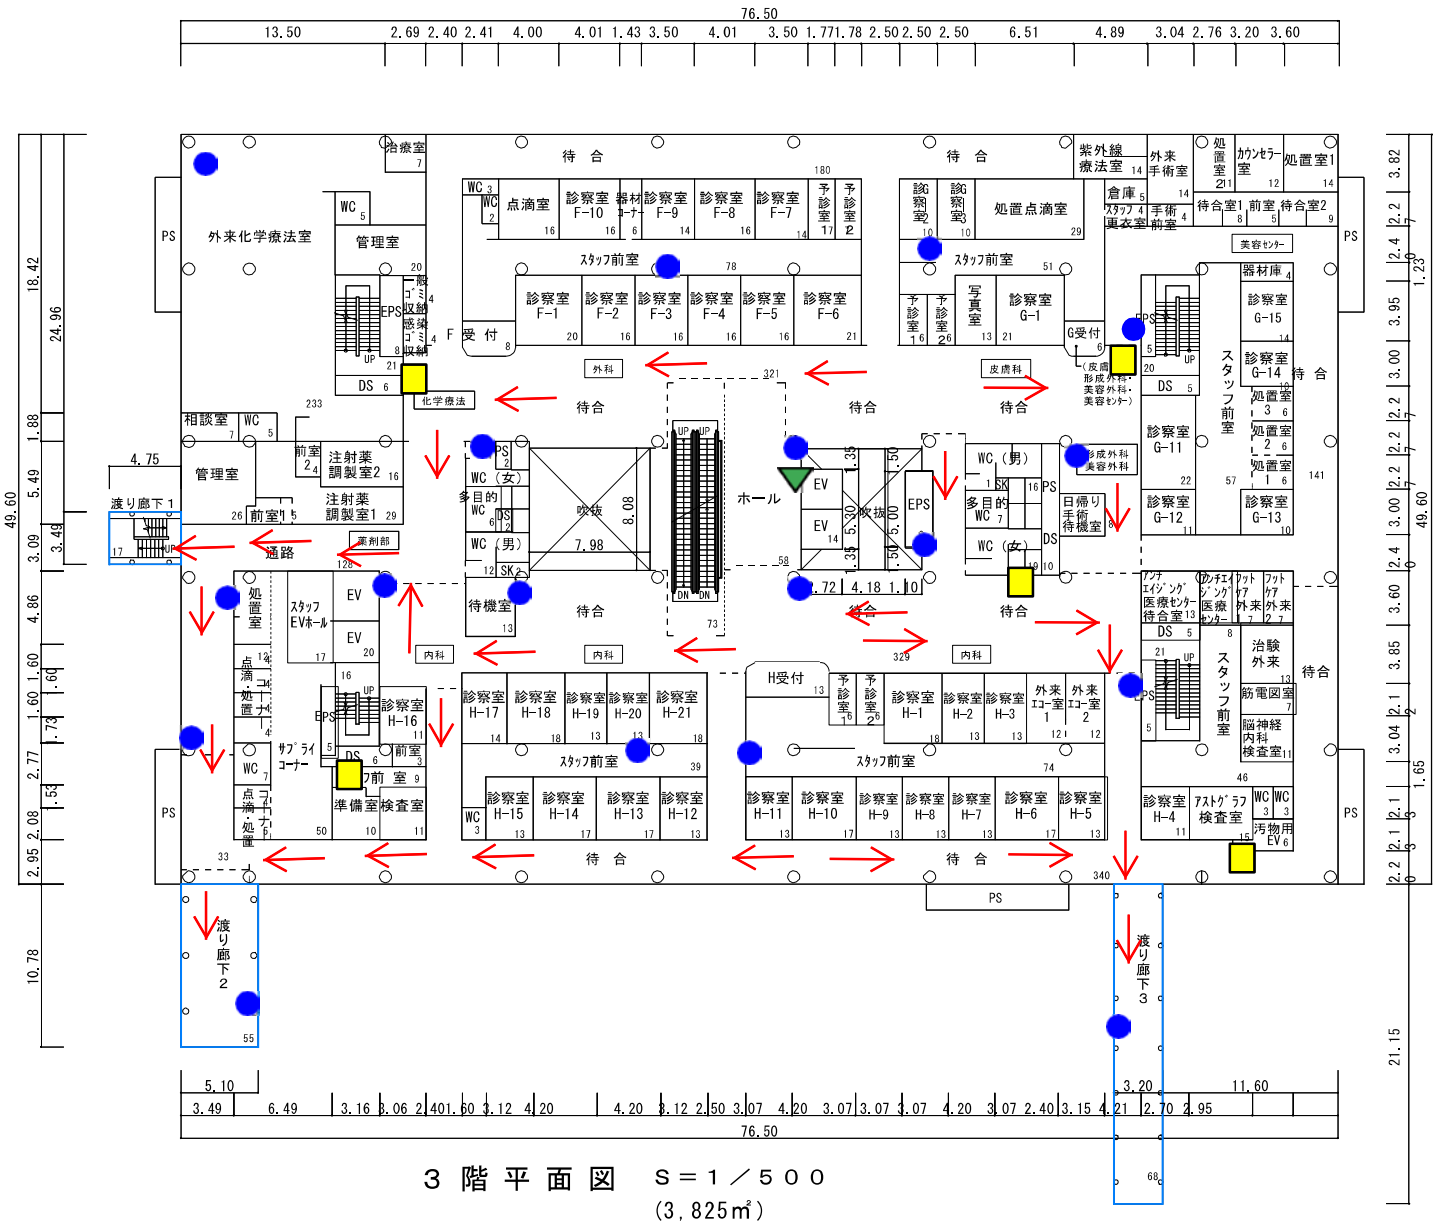


3 階 平 面 図　S＝1／500


(3,825㎡)

(実態用：3,847㎡)

# ①外来診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

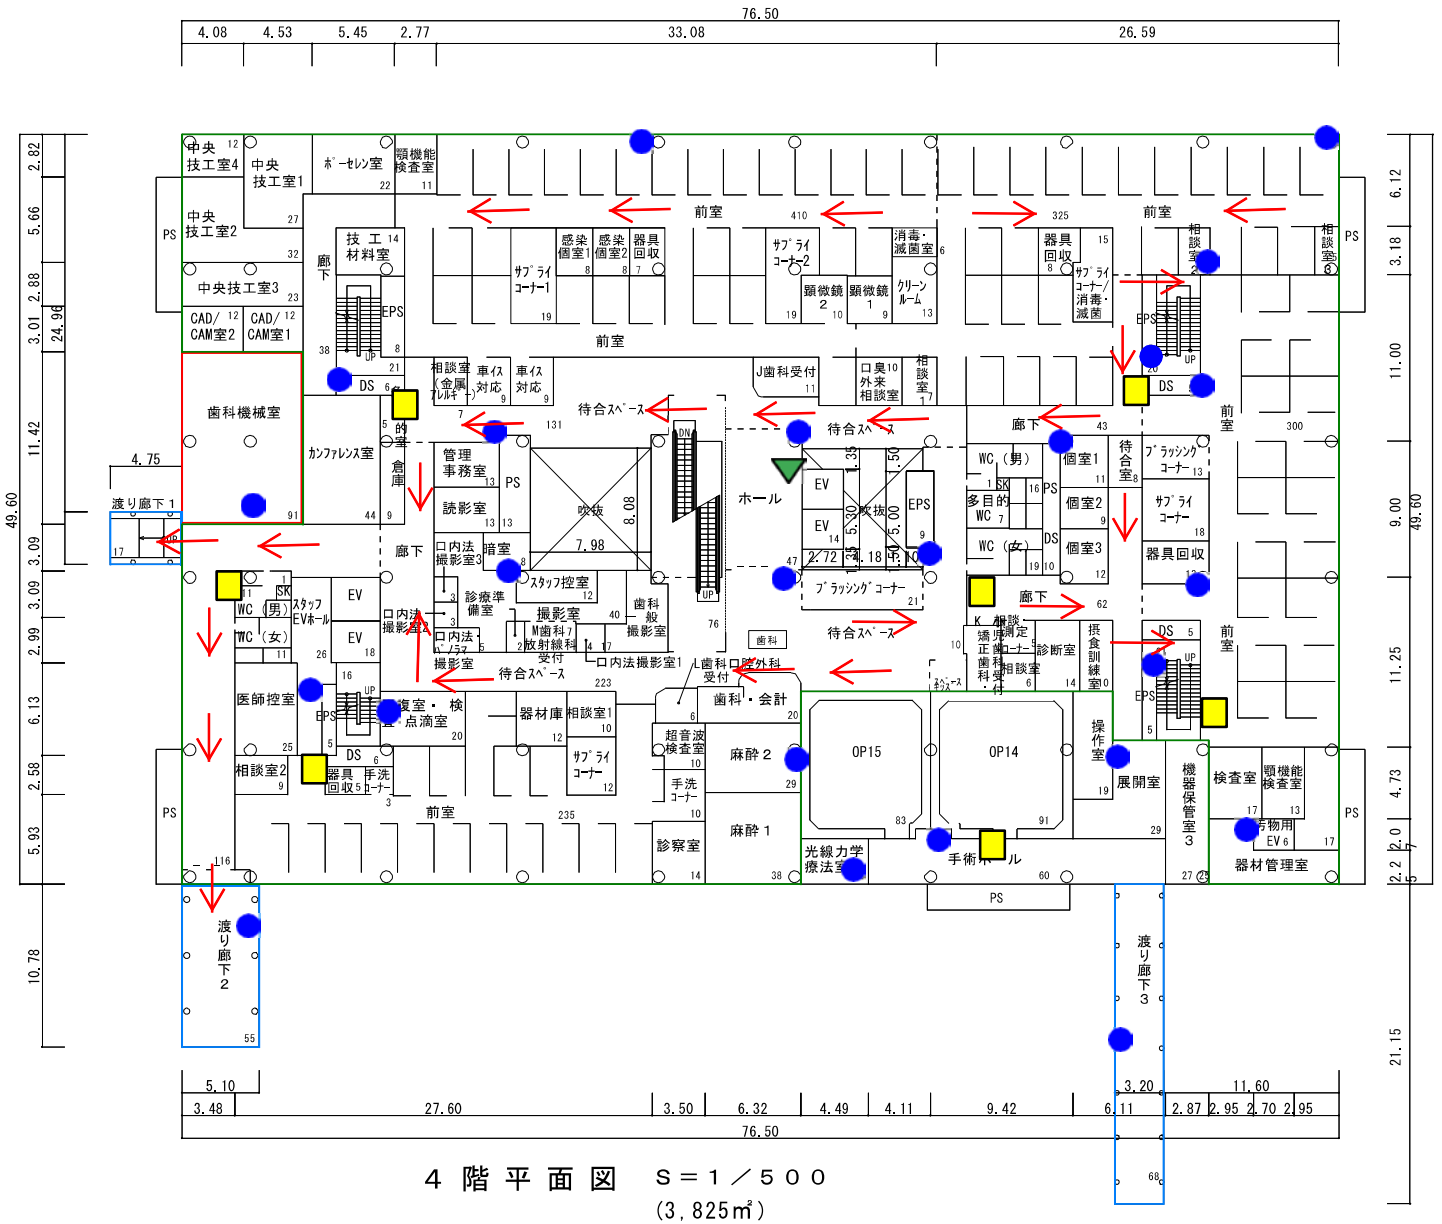


４階平面図　Ｓ＝１／５００


（3,825㎡）

（実態用：3,847㎡）

# ①外来診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

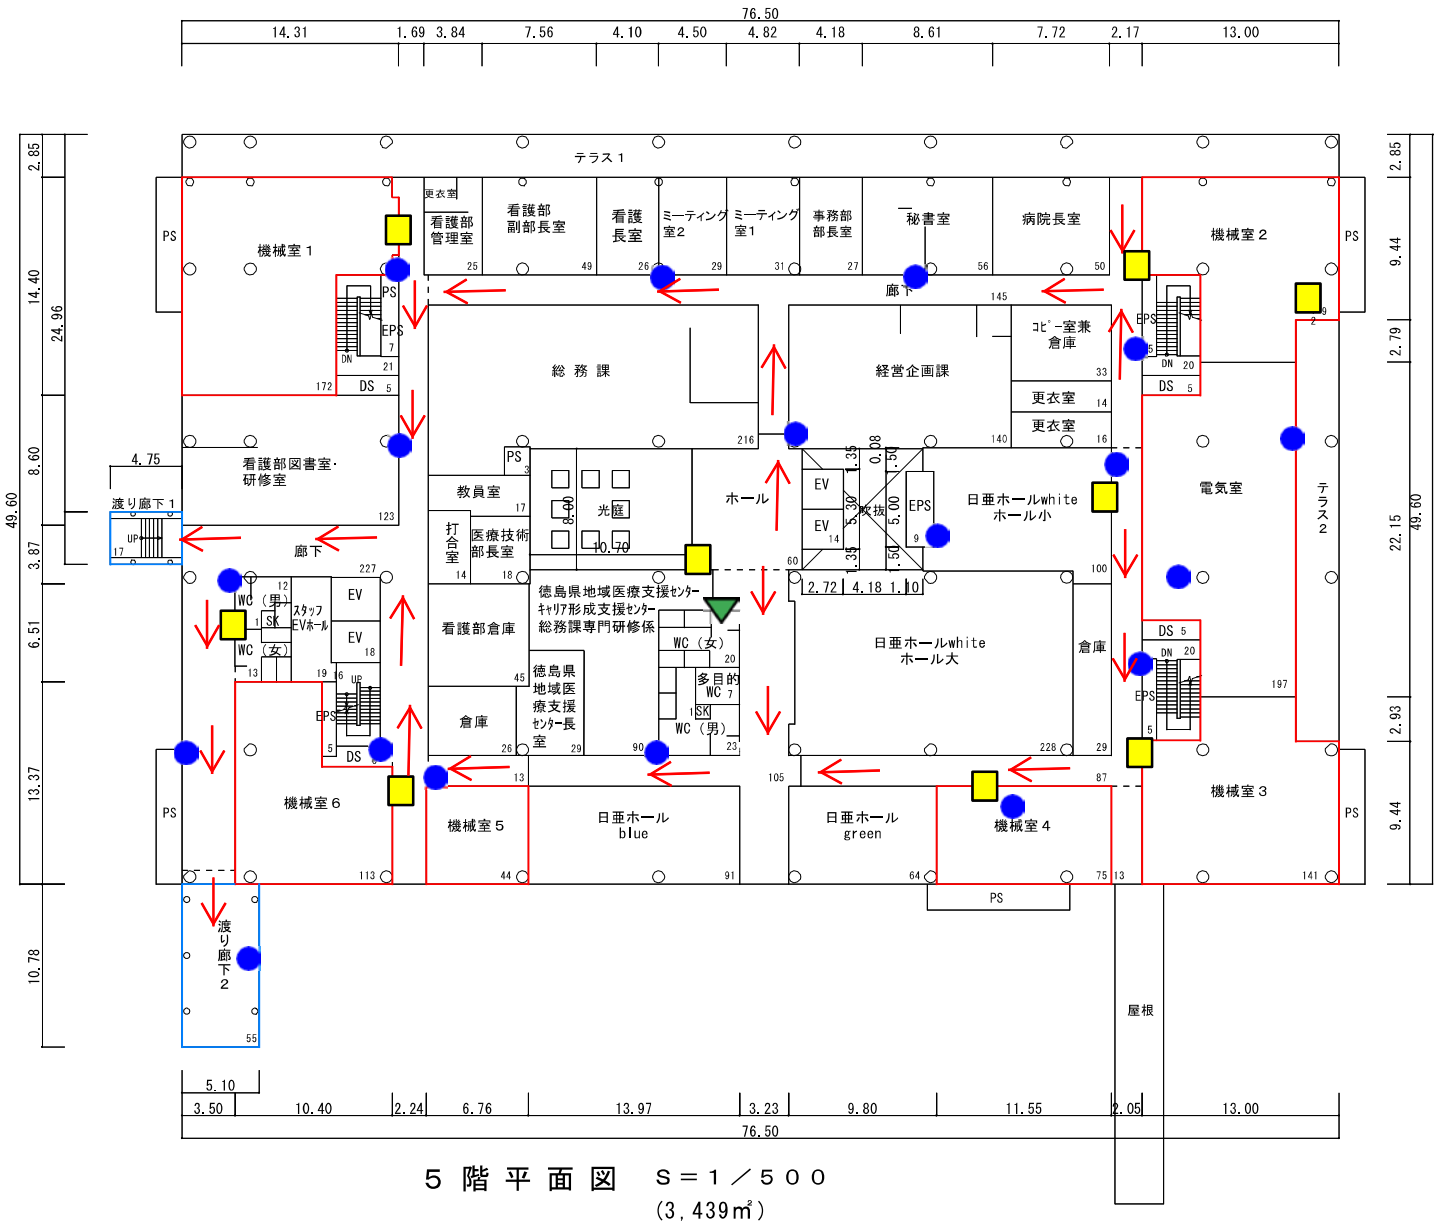


５階平面図　Ｓ＝１／５００


（3,439㎡）

（実態用：3,404㎡）

# ①外来診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

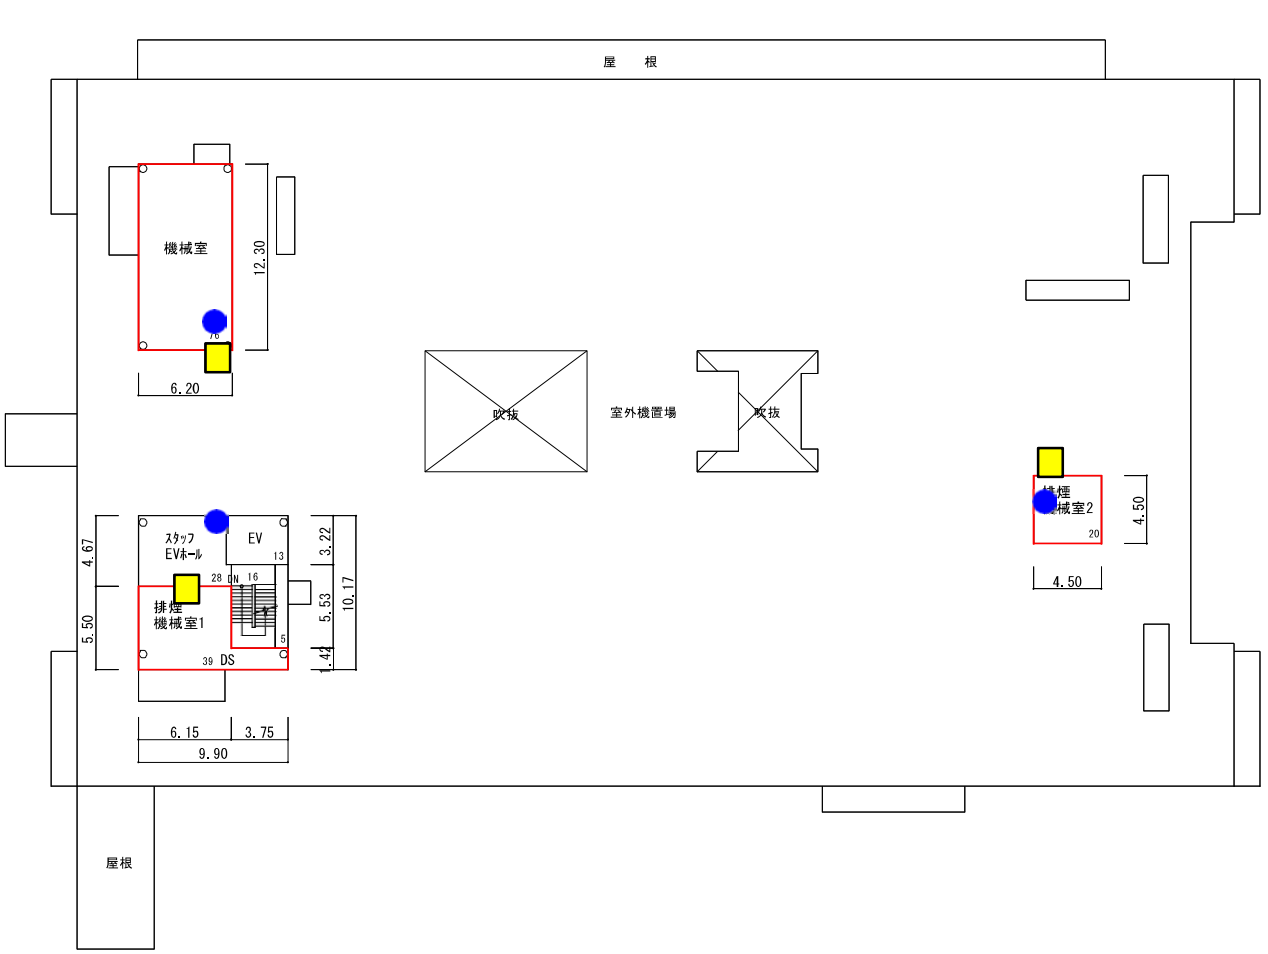


屋階平面図　Ｓ＝１／５００


（197㎡）

（実態用：197㎡）

# 棟　別　平　面　図

## ②−1西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

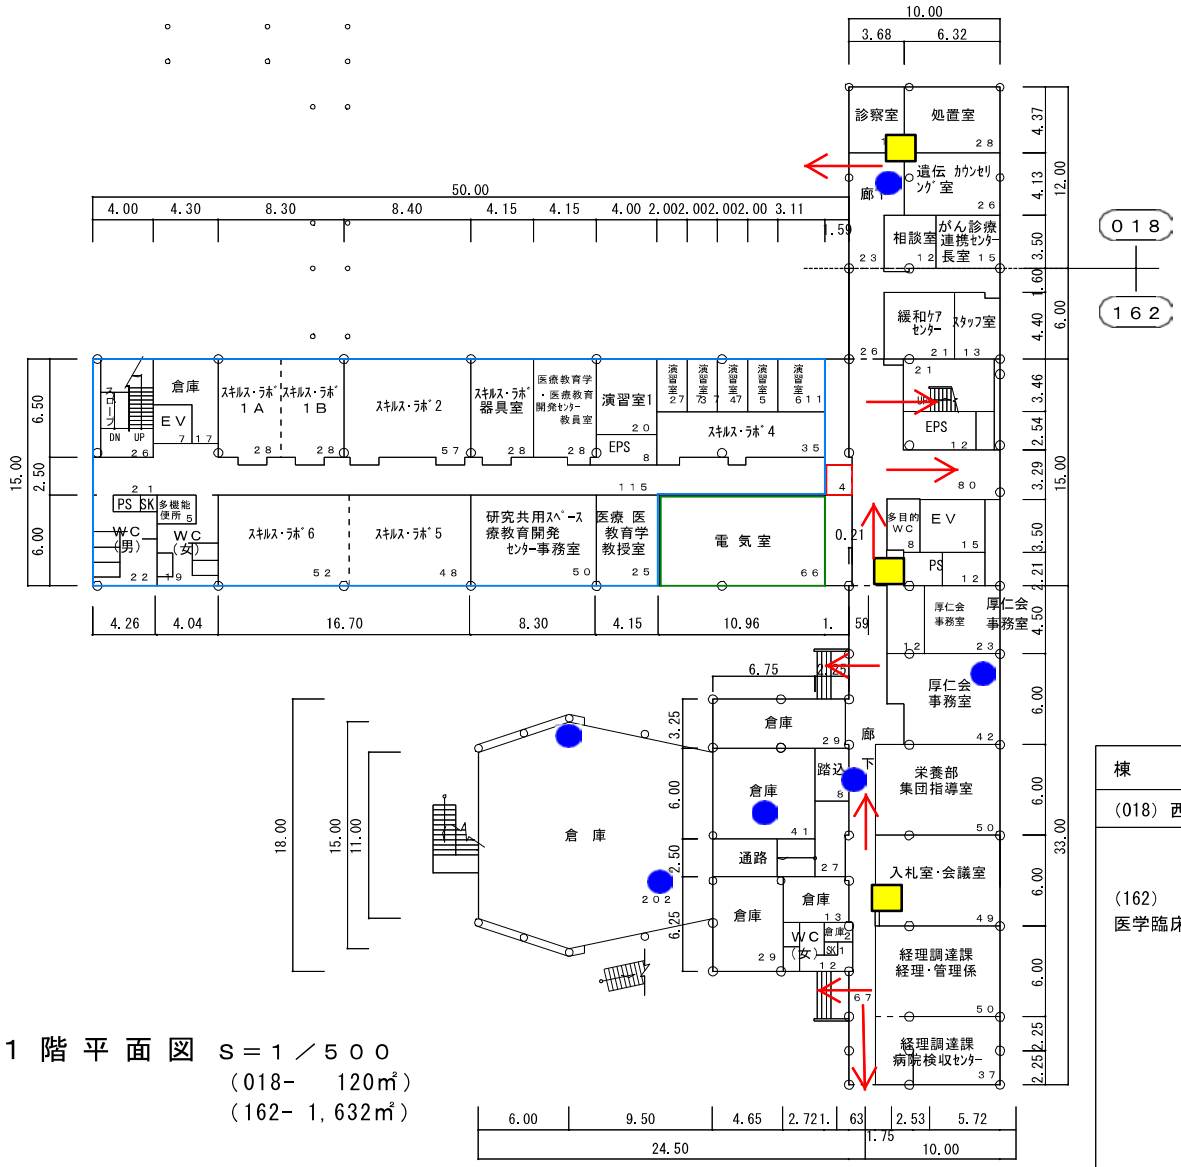



1 階 平 面 図　S＝1／500
（018-　120㎡）
（162-　1，632㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (018) 西外来診療棟 | 1966 | R3 | 4010 | 医学部附属病院 | | 360 |
| (162) 医学臨床A棟・病院 | 1968 | SR8 | 1615 | 医学部（医学科） | | 6，039 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院 | | 830 |
| | | | 6010 | 大学事務局施設 | | 89 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 32 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 173 |
| | | R5 | 4010 | 医学部附属病院 | | 1，694 |
| | | R3 | 1615 | 医学部（医学科） | | 459 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院 | | 557 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 54 |
| | 2017 | S2 | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 91 |
| | | | 棟計 | | | 10，018 |

# 棟　別　平　面　図

## ②-1西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

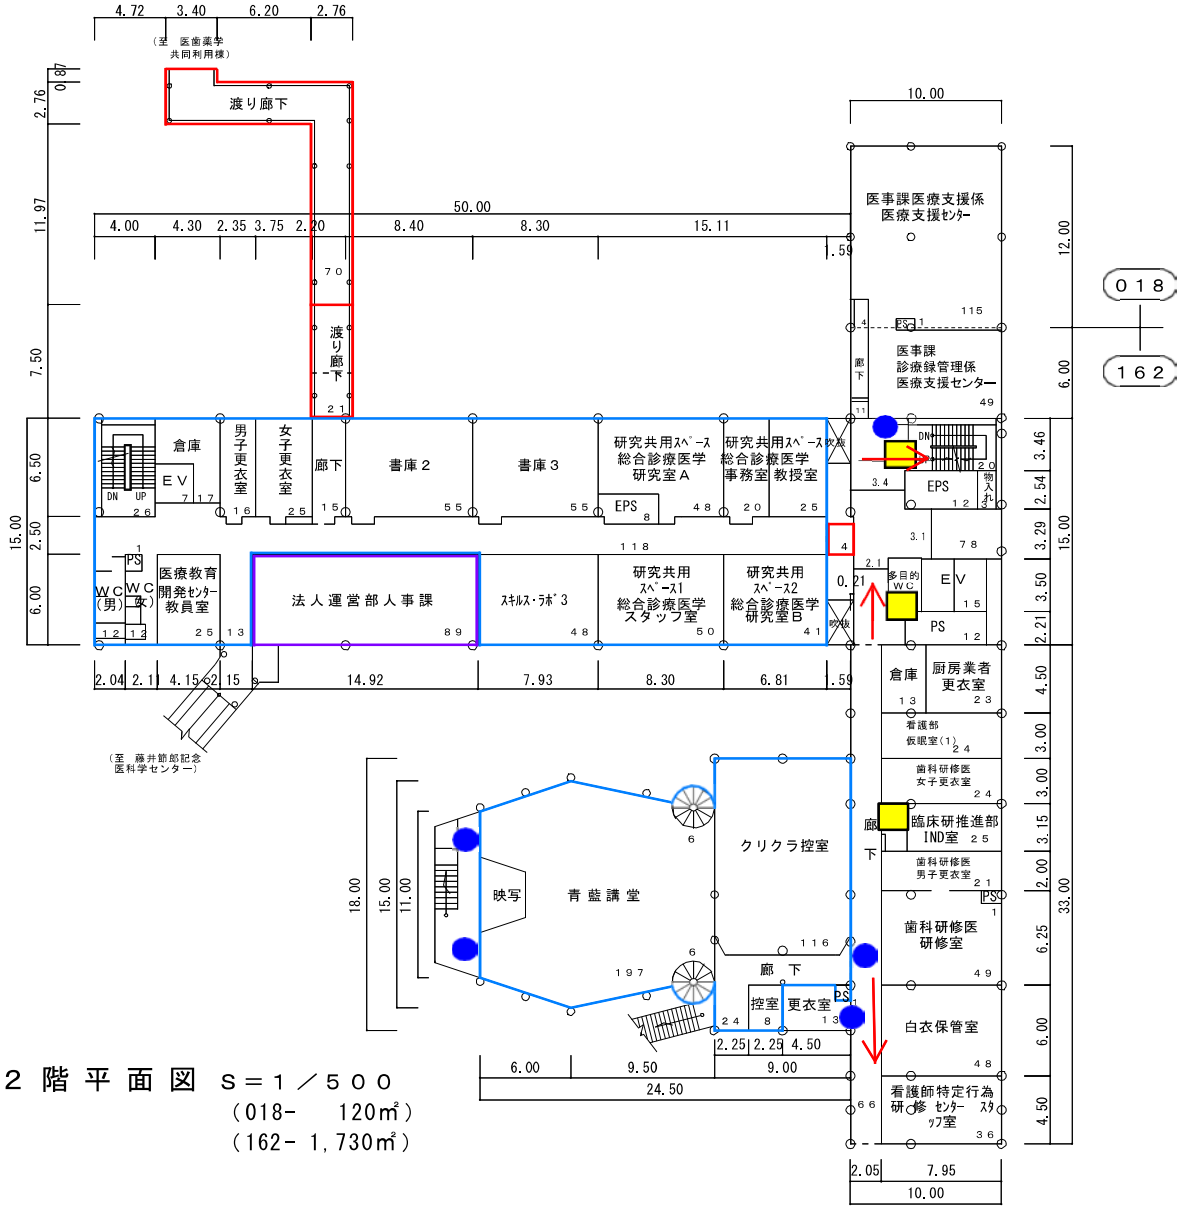


２階平面図　S＝１／５００


（018-　120㎡）

（162-　1,730㎡）

②-1西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

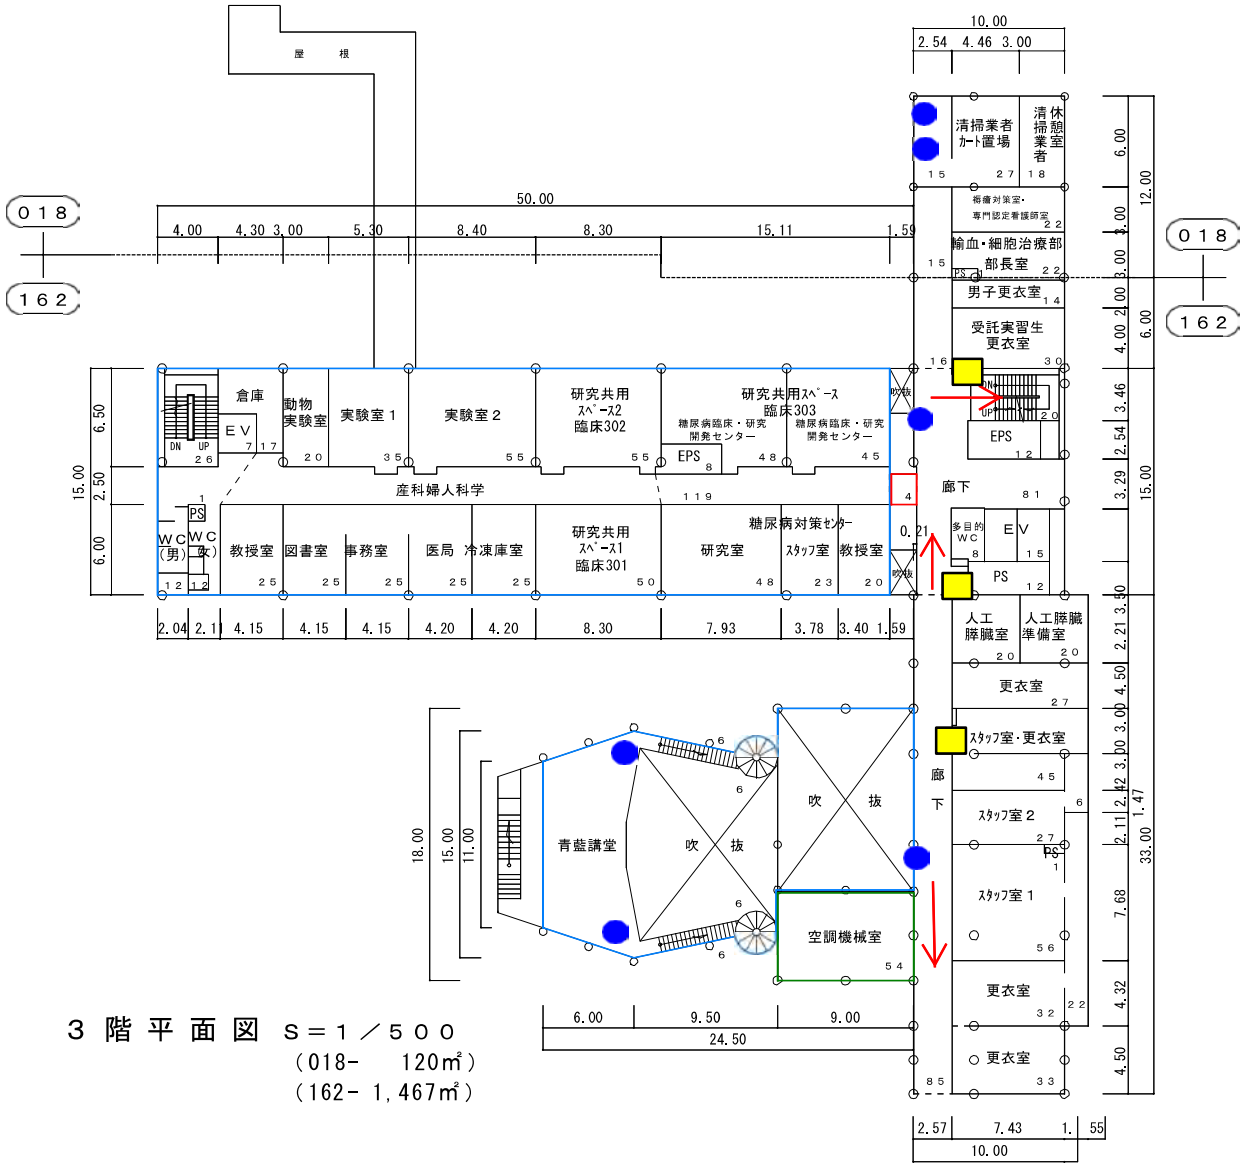


３階平面図　S＝１／５００


（018-　120㎡）

（162-　1,467㎡）

# 棟　別　平　面　図

②-1西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

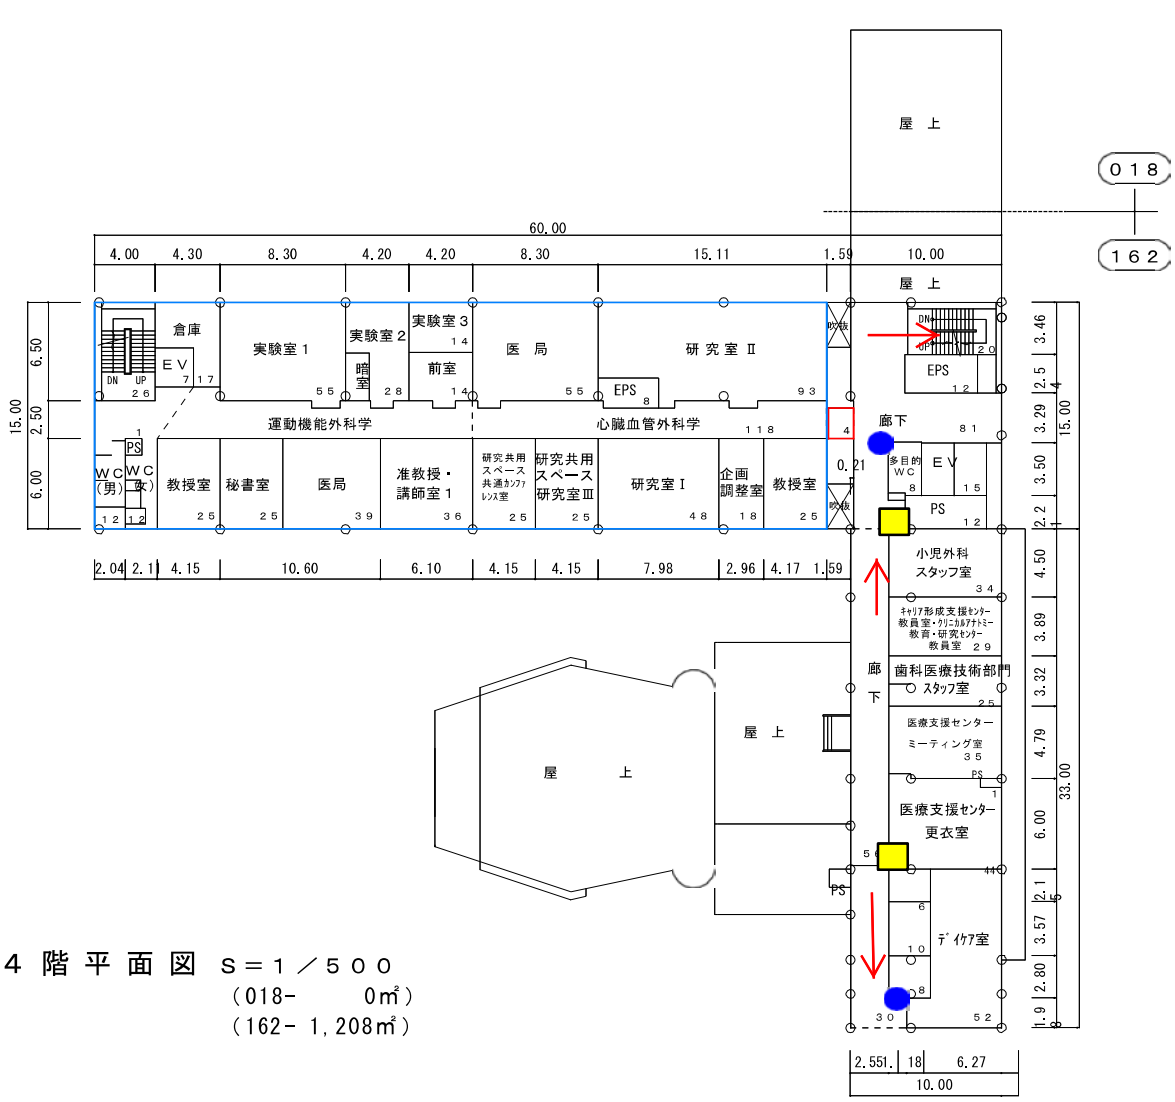


４階平面図　Ｓ＝１／５００


（018-　　0㎡）

（162-　1,208㎡）

# 棟　別　平　面　図

②-1西外来診療棟（医学臨床A棟病院部分）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

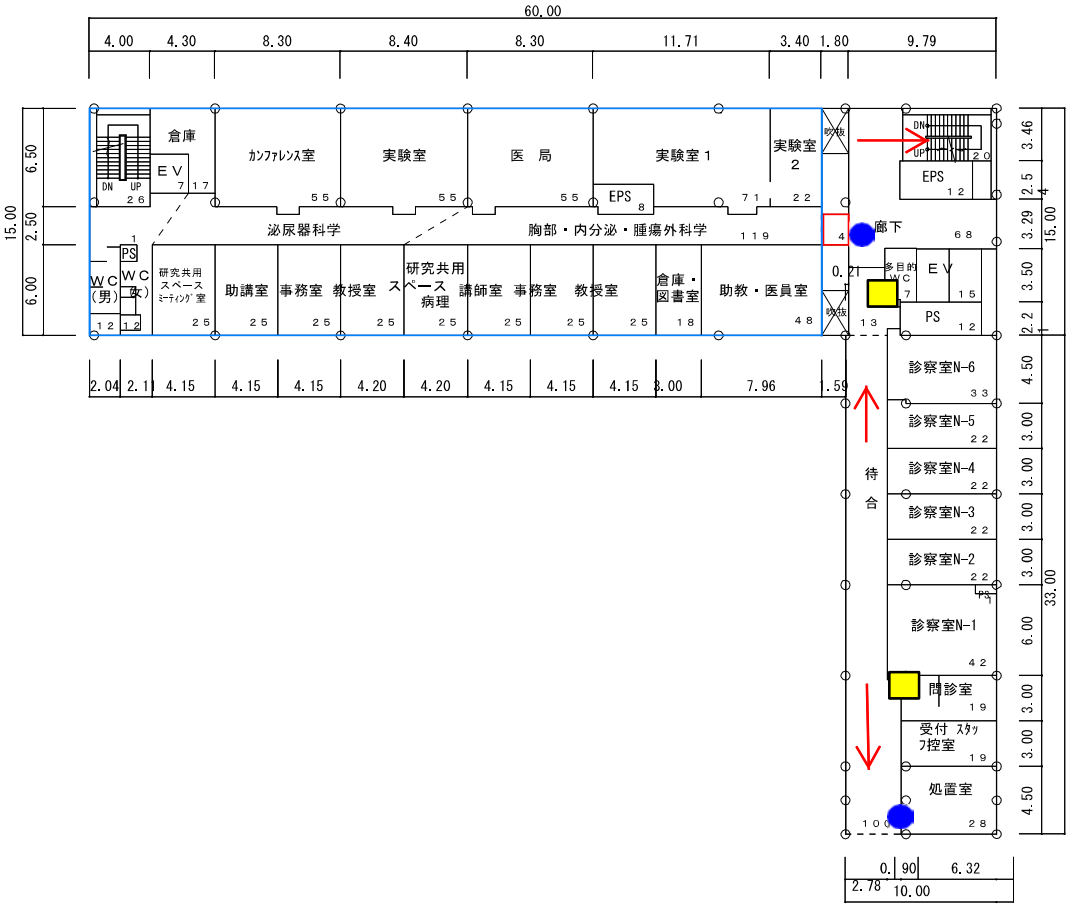


５ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００


（1,207㎡）

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

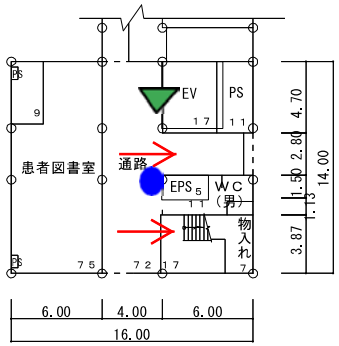


１階平面図　S=1／500
（224㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位名 番号 | 施設調査単位名 称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西外来診療棟 | 1965 | Ｒ５ | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | １，２１０ |

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

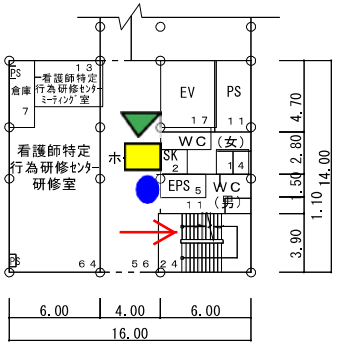


２階平面図　S=1／500


（224㎡）

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

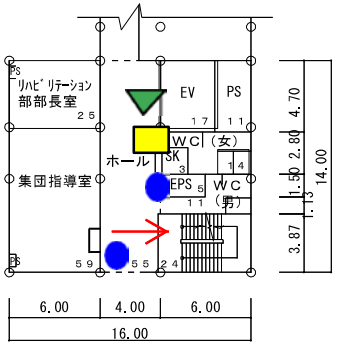


３階平面図　S=1／500


（224㎡）

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

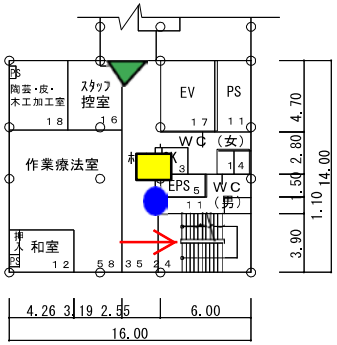


４階平面図　S=1／500


（224㎡）

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

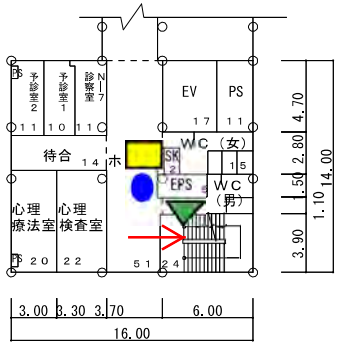


５階平面図　S=1／500


（224㎡）

# ②－2西外来診療棟（北）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０６８ |

N

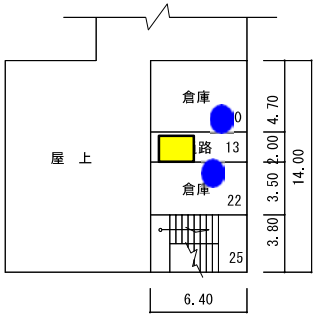



屋階平面図　S=1／500

（90㎡）


# ②－3西外来診療棟（南）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６６ |

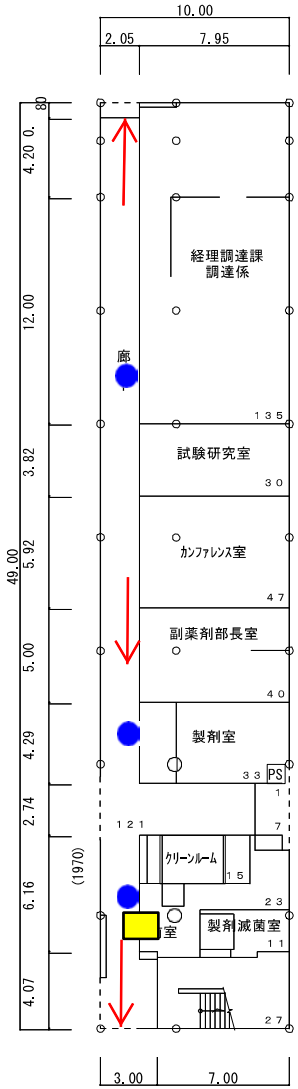


１階平面図　S=1/400
（490㎡）






| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西外来診療棟 | 1970 | ＲＳ１ | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | ４９０ |
| | 1981 | Ｒ＋１ | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | ２４ |
| | | | ６８３０ | 病院等渡り廊下 | | １６ |
| | 1984 | Ｒ＋１ | ６８３０ | 病院等渡り廊下 | | １３ |
| | | Ｓ＋２ | ６８３０ | 病院等渡り廊下 | | ２７９ |
| | | | 棟　計 | | | ８２２ |

# ②－3西外来診療棟（南）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６６ |

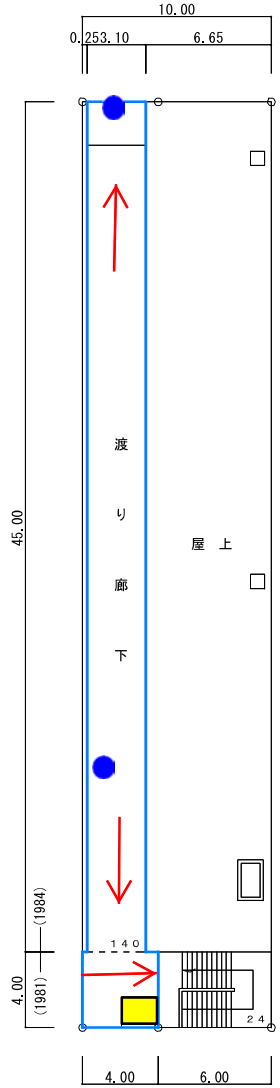







２階平面図　S=1/400
（180㎡）

# ②－3西外来診療棟（南）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６６ |

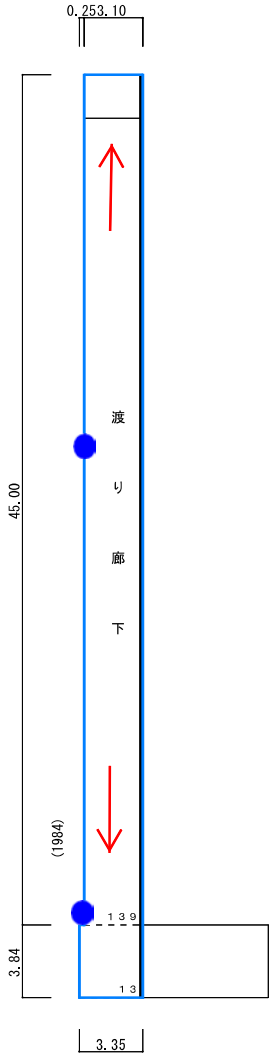






３階平面図　S=1/400
（152㎡）

# ②－４西外来診療棟（保健学C棟病院部分）

## 棟　別　平　面　図
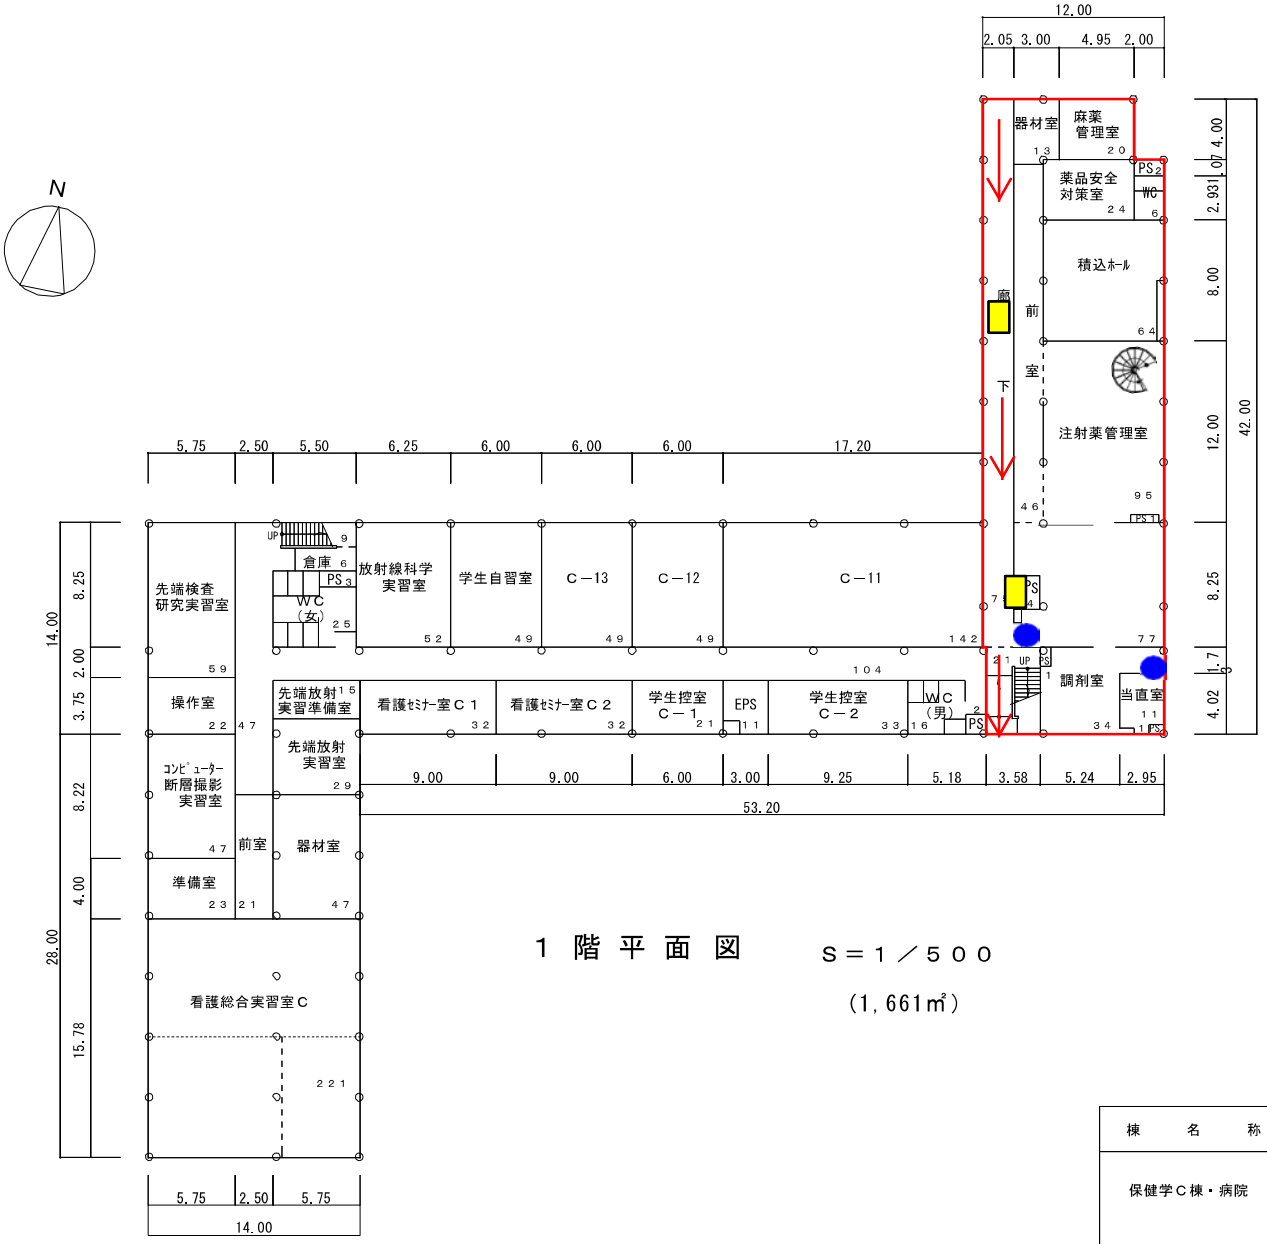
| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |




１　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００


（1,661㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位名 番号 | 施設調査単位名 称 | 施設調査単位名 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健学C棟・病院 | 1972 | R２ | １６２５ | 医学部（医学科以外の学科） | | １，８２４ |
| | | | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | １，０１１ |
| | | | 棟計 | | | ２，８３５ |

# ②－４西外来診療棟（保健学C棟病院部分）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |

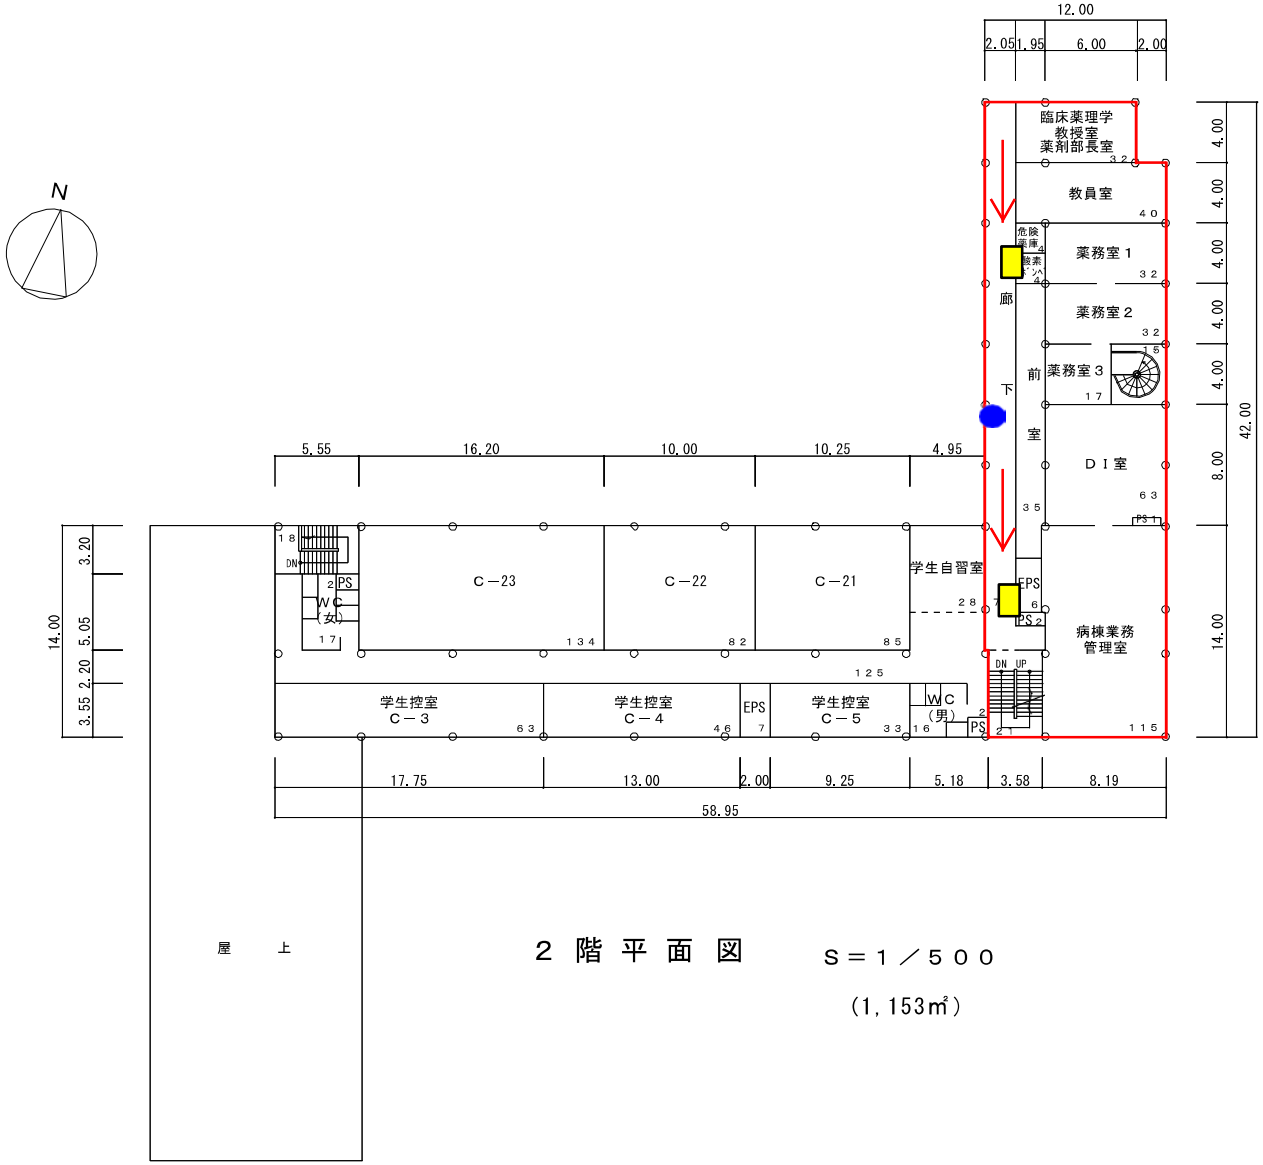


２階平面図　　Ｓ＝１／５００

（1,153㎡）

# ②－４西外来診療棟（保健学C棟病院部分）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |





屋階平面図　　S＝１／５００

（21㎡）

# ③サイクロトロン棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 190・215<br>216 |

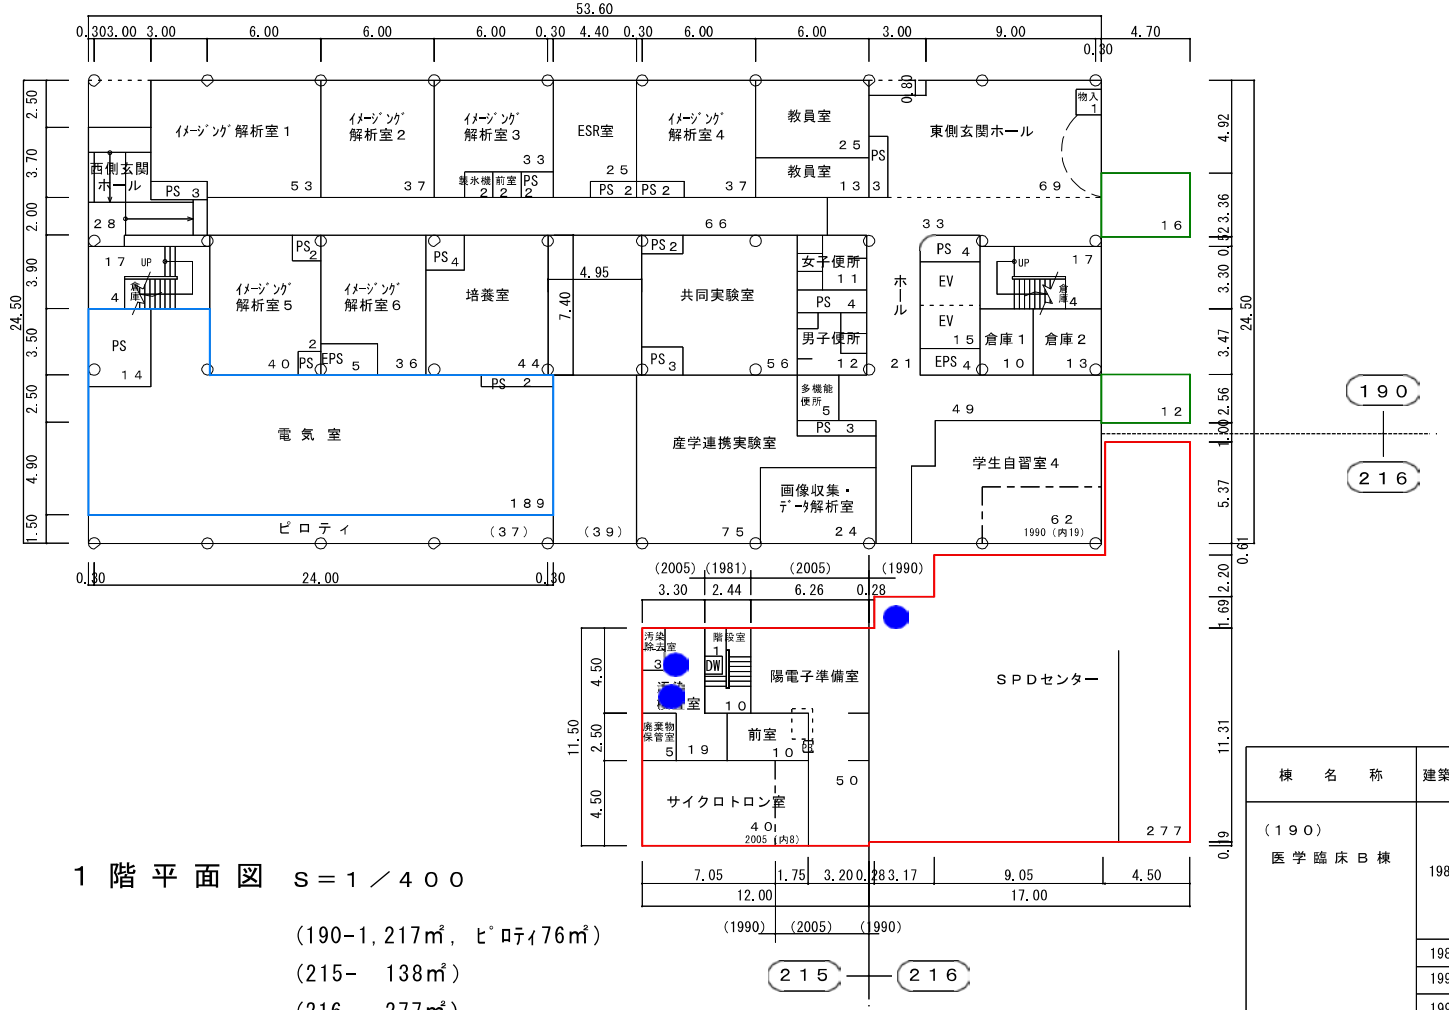


１階平面図　Ｓ＝１／４００

（190-1,217㎡，ﾋﾟﾛﾃｨ76㎡）

（215-　138㎡）


（216-　277㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造<br>階数 | 施設調査単位名<br>番号 | 称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （１９０）<br>医学臨床Ｂ棟 | 1981 | ＳＲ８ | 1615 | 医学部（医学科） | | ８，０９２ |
| | | | 1630 | 歯学部（歯学科） | | ８５０ |
| | | | 1650 | 薬学部 | | ７５５ |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | ４６ |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | ２５６ |
| | 1984 | Ｒ＋１ | 6810 | 学部等渡り廊下 | | １３ |
| | 1990 | ＳＲ１ | 1615 | 医学部（医学科） | | １９ |
| | 1994 | ＳＲ＋１ | 1615 | 医学部（医学科） | | ６２ |
| | | | 棟計 | | | １０，０９３ |
| （２１５）<br>サイクロトロン棟 | 1981 | Ｒ２ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | １１ |
| | | | 6705 | ＲＩ施設 | | １４５ |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | １ |
| | 1990 | Ｒ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | ３２ |
| | 2005 | Ｒ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | ９５ |
| | | | 棟計 | | | ２８４ |
| （２１６）ＳＰＤセンター棟 | 1990 | Ｓ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | ２７７ |

# ④中央診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

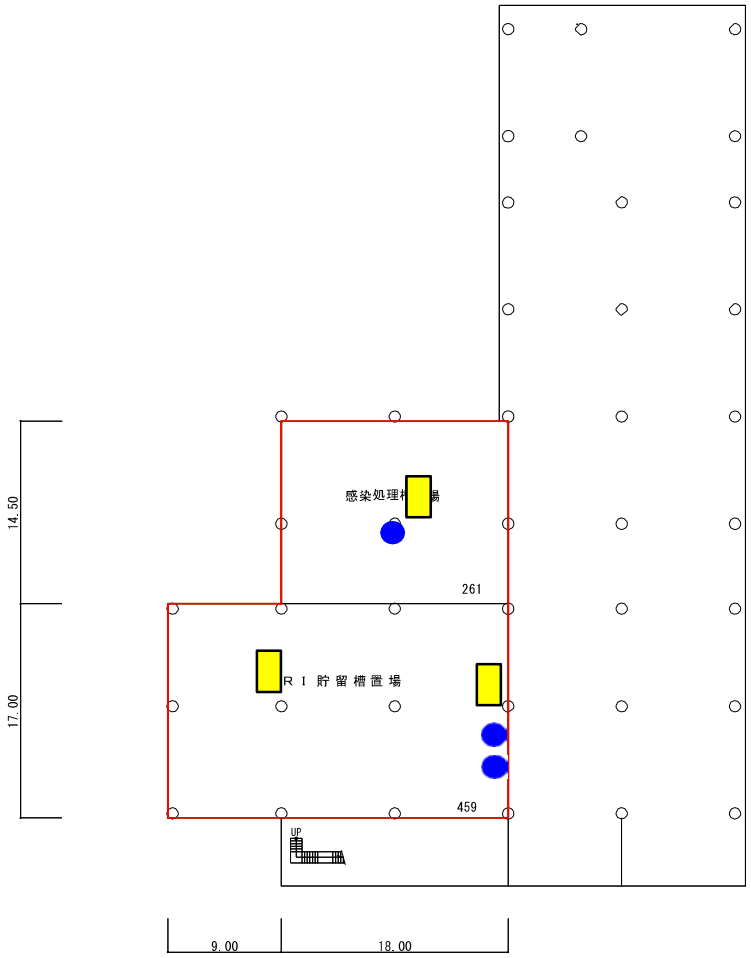


地下２階平面図　　S＝1/600　（720㎡）


（実態用：　0㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央診療棟 | 2003 | R５－２ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 17,581 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 259 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 2,761 |
| | | S１ | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 48 |
| | 2005 | R１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 211 |
| | 2007 | S＋１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 115 |
| | 2012 | S２ | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 149 |
| | 2015 | S５ | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 222 |
| | | | 棟計 | | | 21,346 |

# ④中央診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

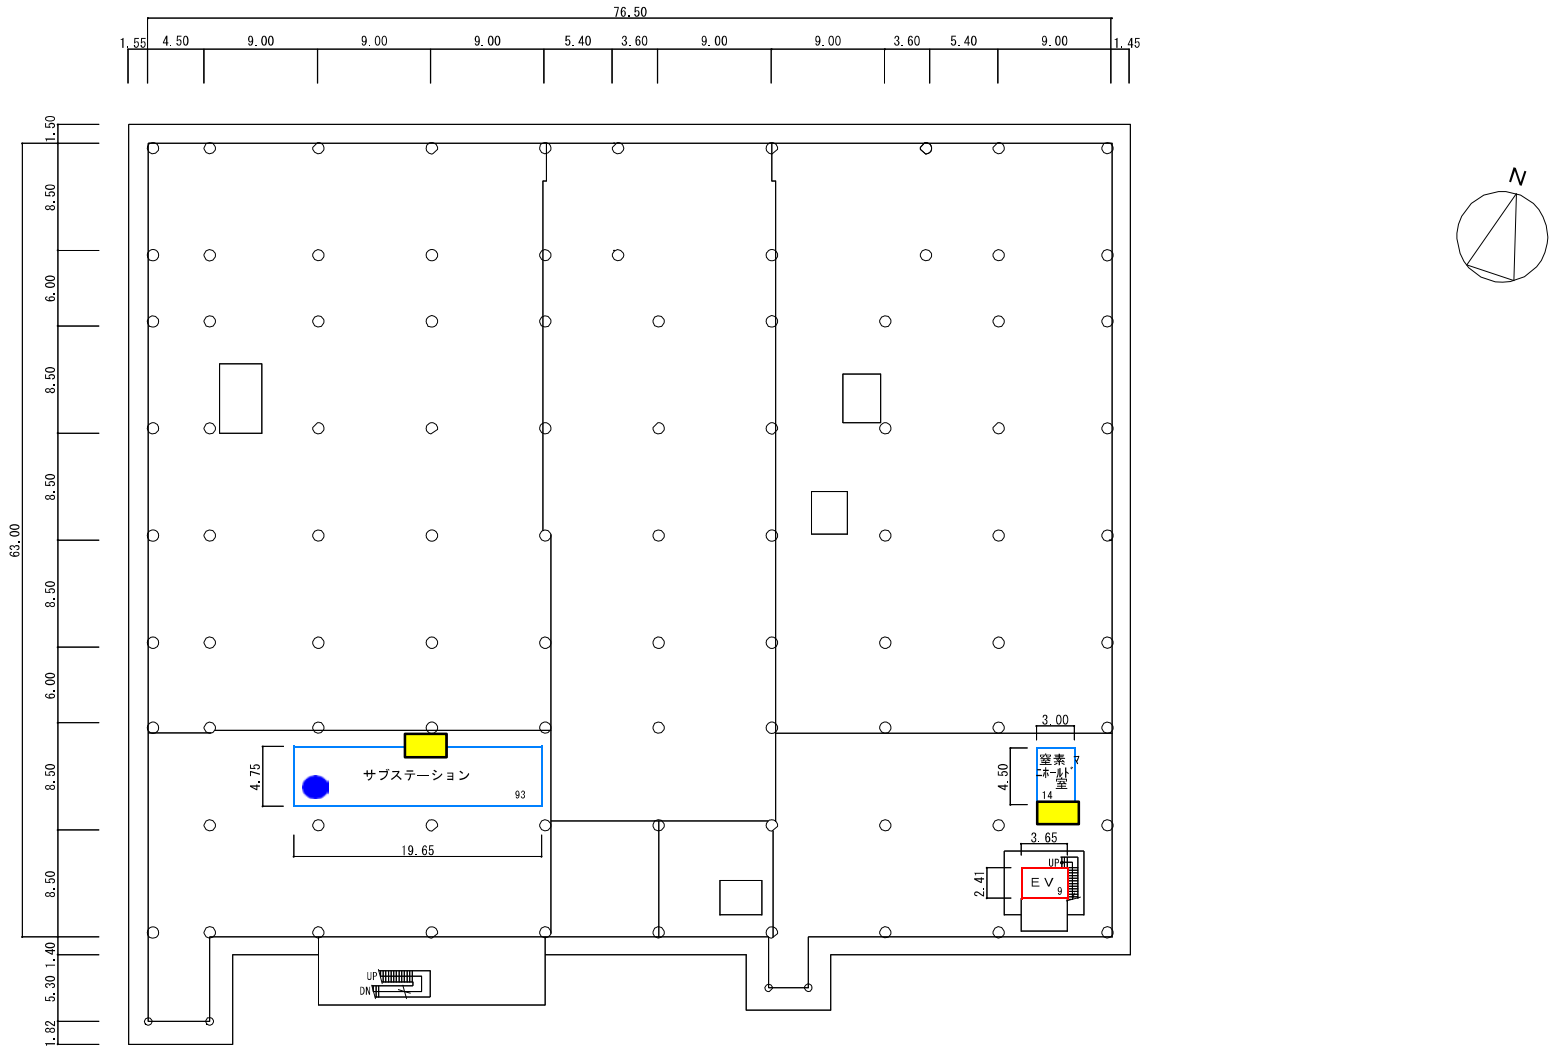



地下１階平面図　　S＝1/600　（116㎡）

（実態用：　0㎡）

# ④中央診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

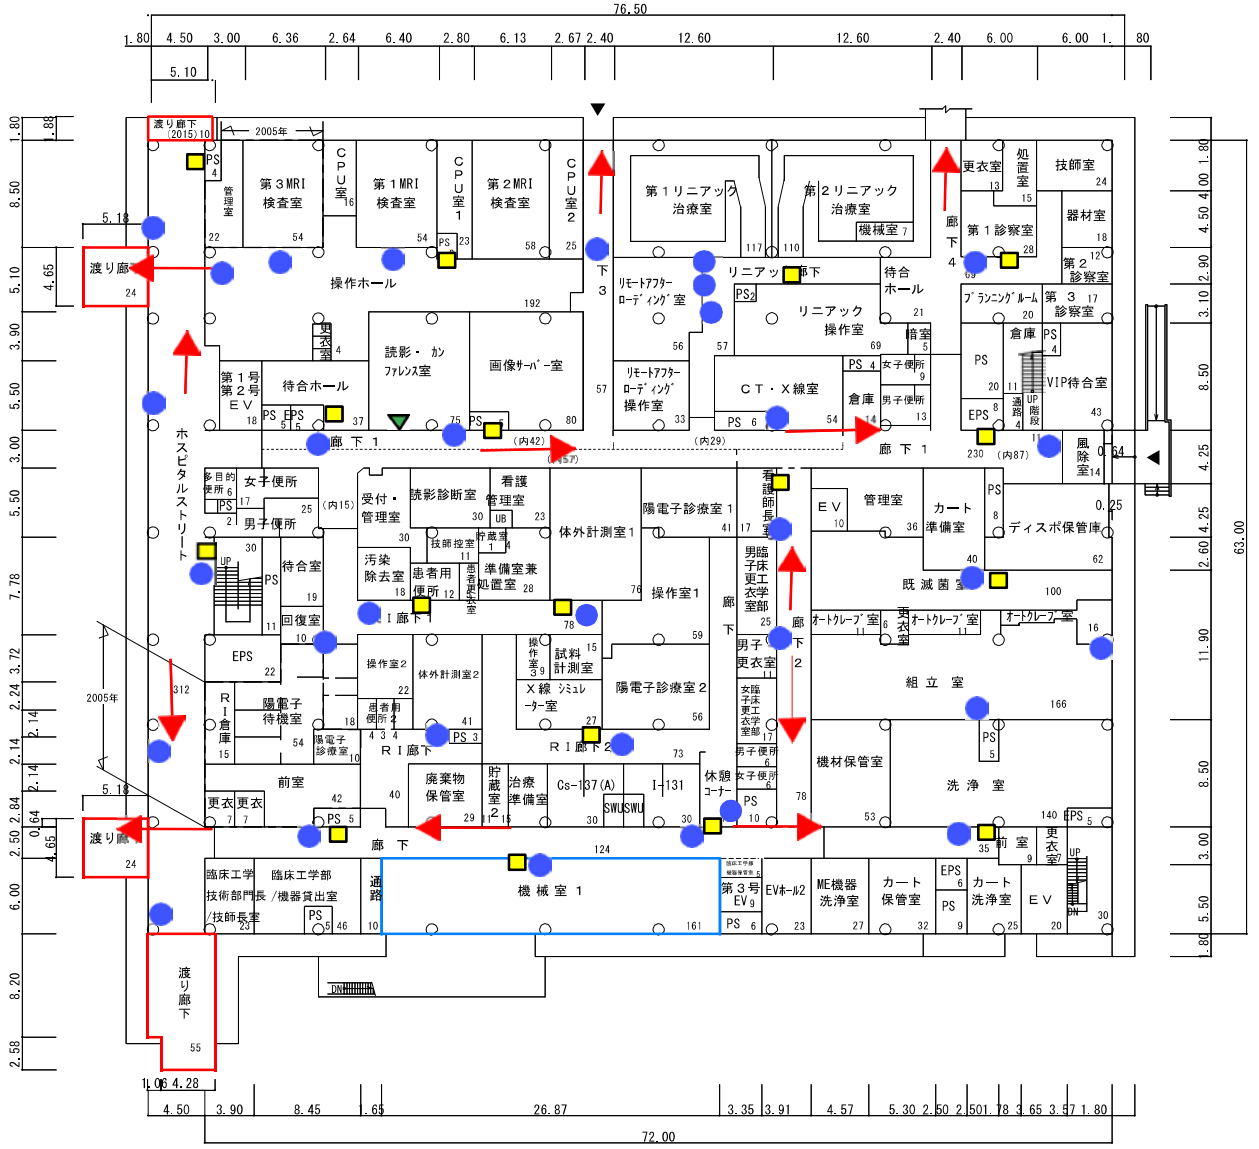



１　階　平　面　図　　Ｓ＝1/600　（4,929㎡）

（実態用：4,623㎡）

# ④中央診療棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

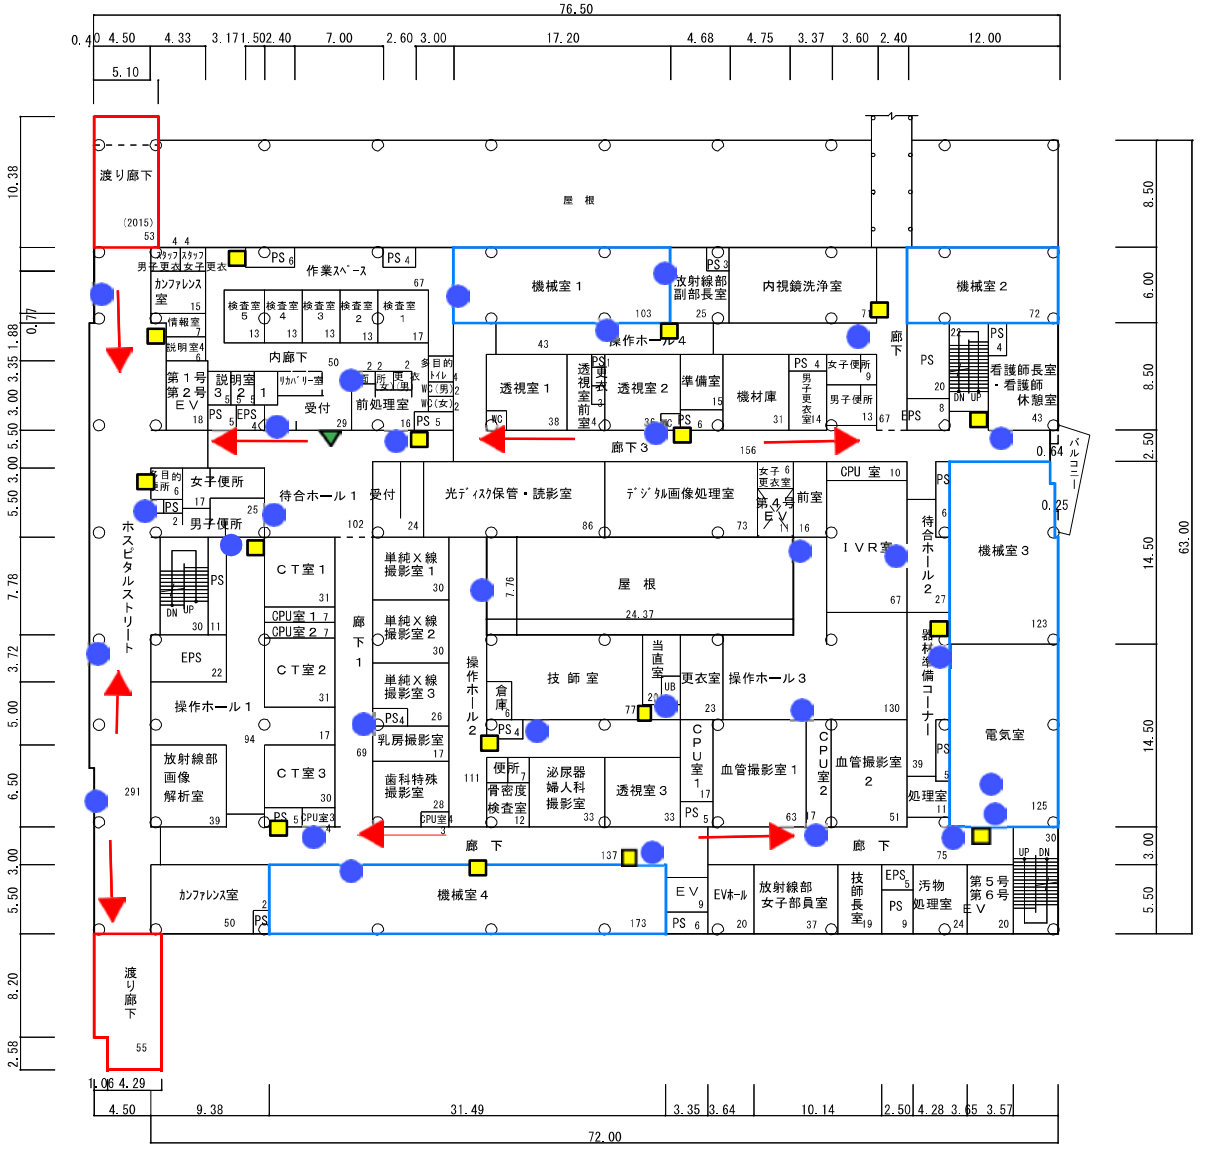



２階平面図　　S＝1/600　（4,098㎡）

（実態用：3,667㎡）

# ④中央診療棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

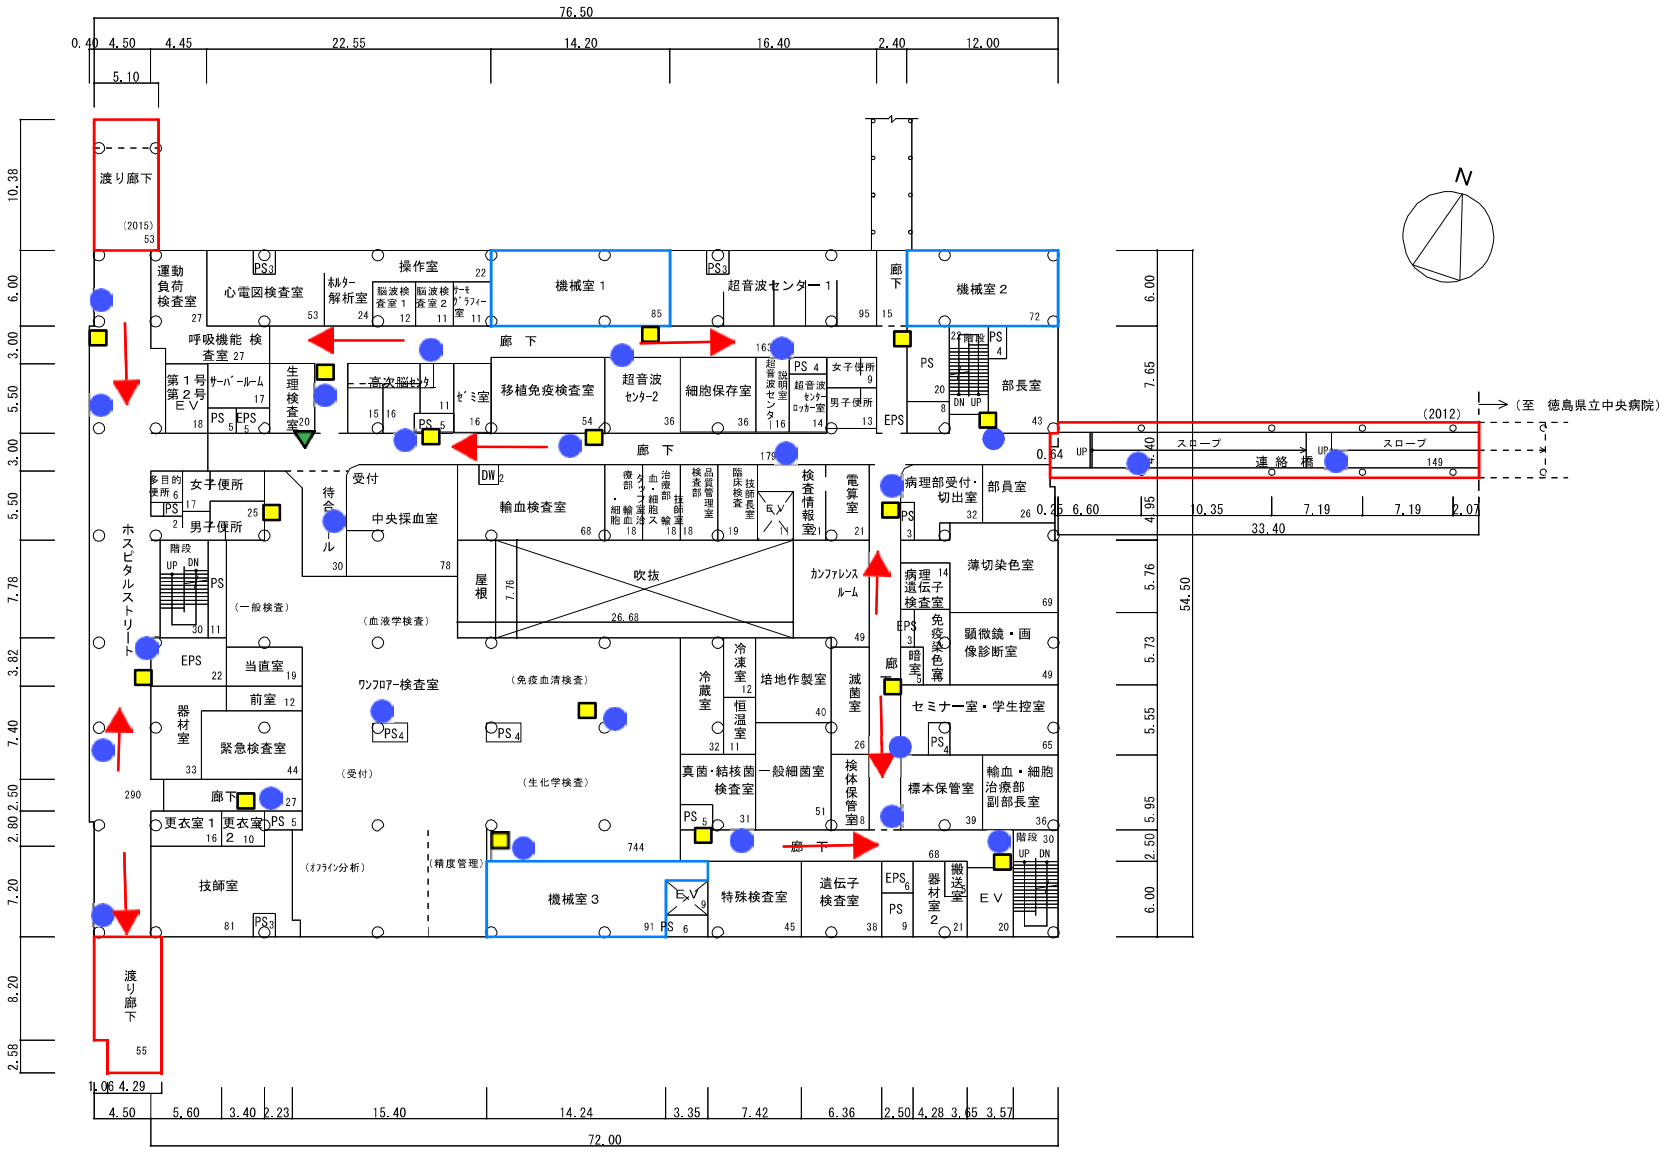



3 階 平 面 図　　S＝1/600　(4,231㎡)

(実態用：4,149㎡)

# ④中央診療棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

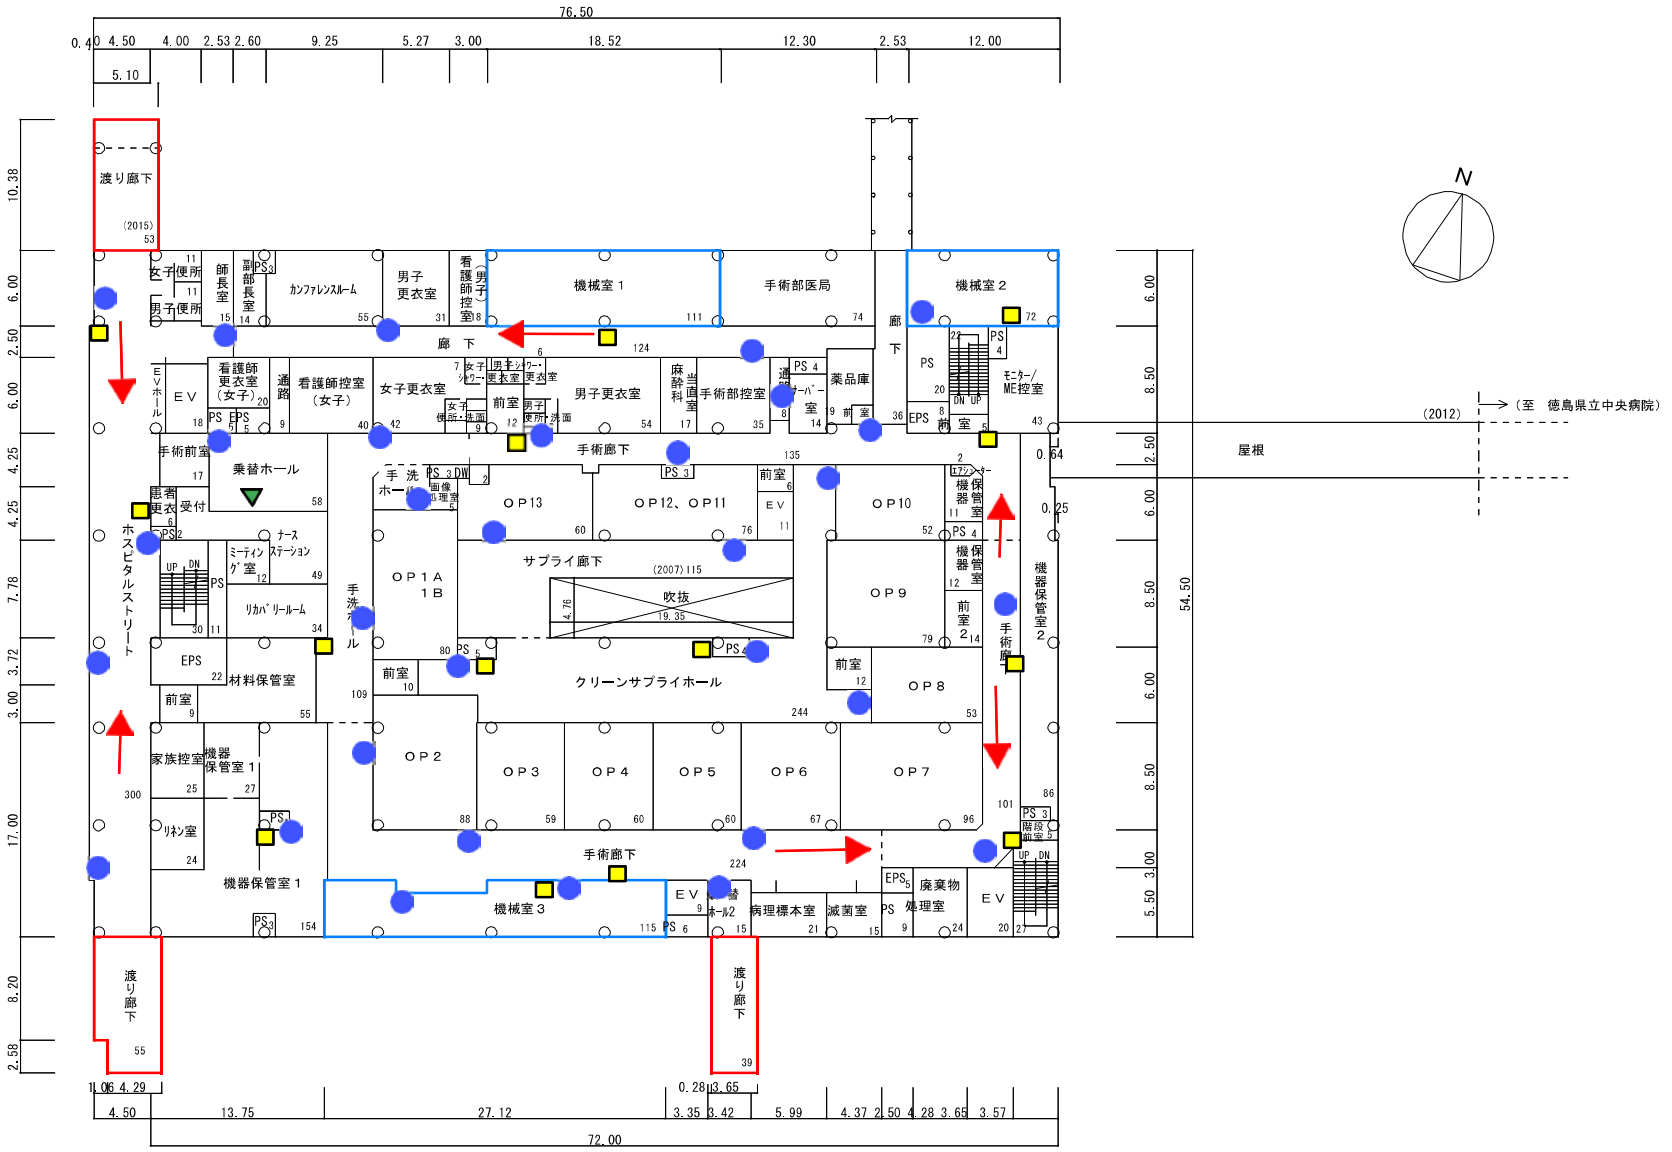



４　階　平　面　図　　Ｓ＝1/600　（4,238㎡）

（実態用：4,156㎡）

# ④中央診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

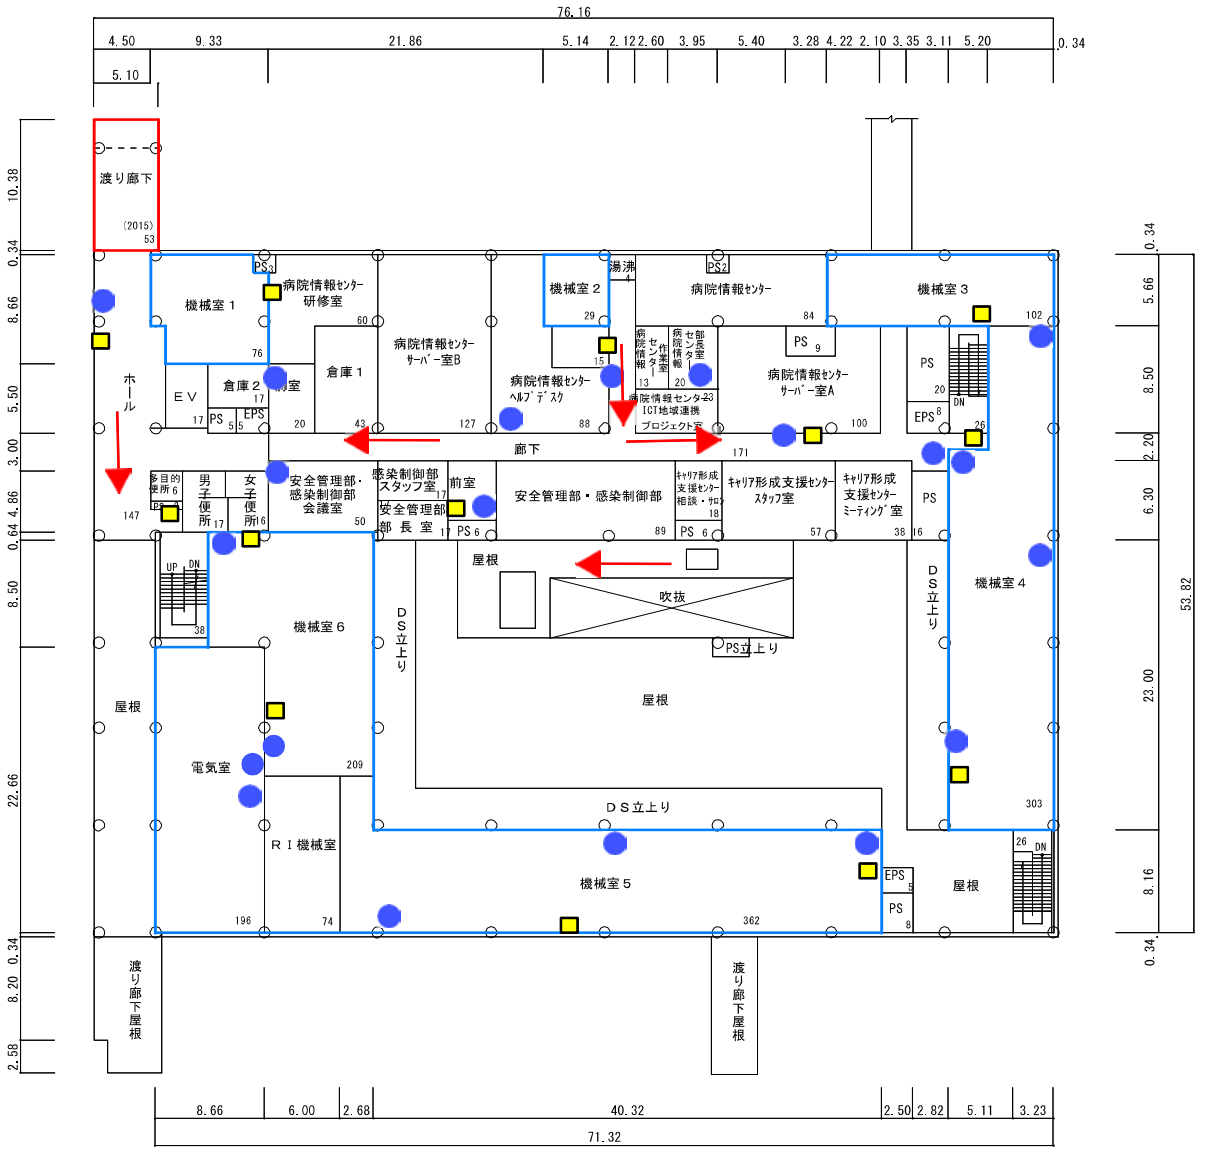



５ 階 平 面 図　　S＝1/600　（2,881㎡）

（実態用：　946㎡）

# ④中央診療棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

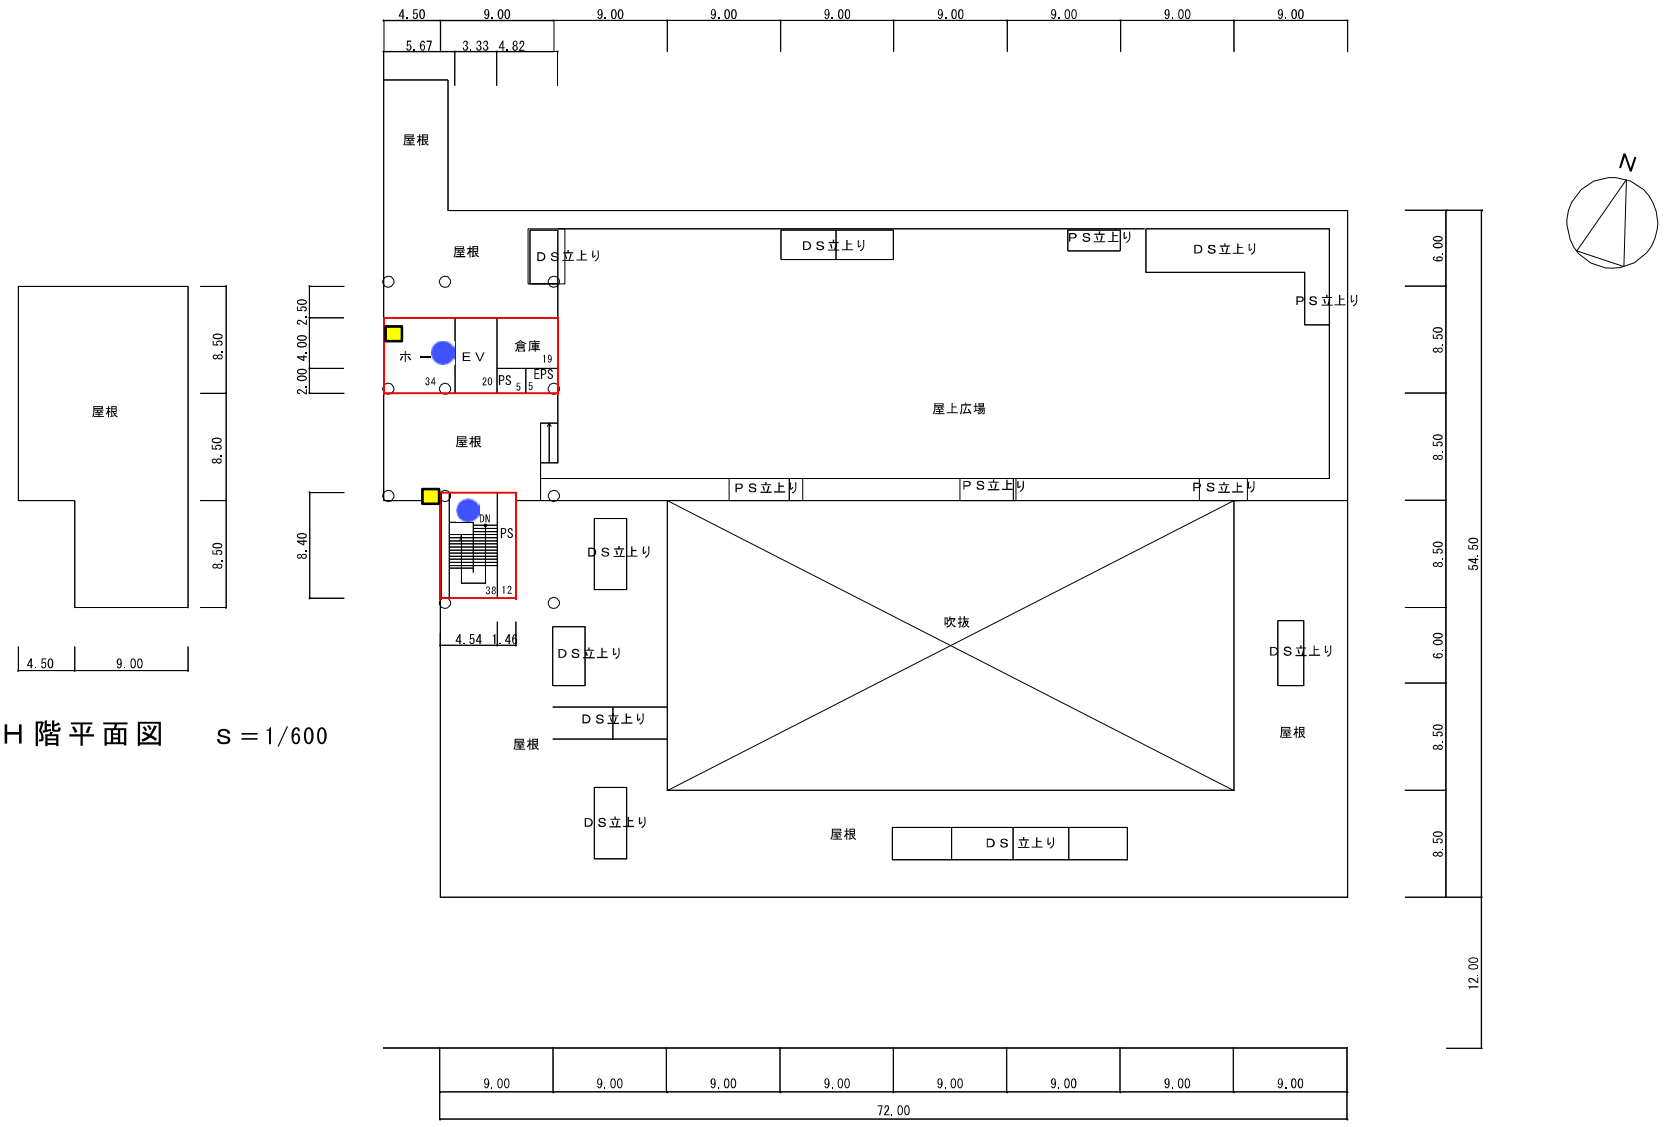



R 階 平 面 図　S＝1/600　(133㎡)

(実態用：　0㎡)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

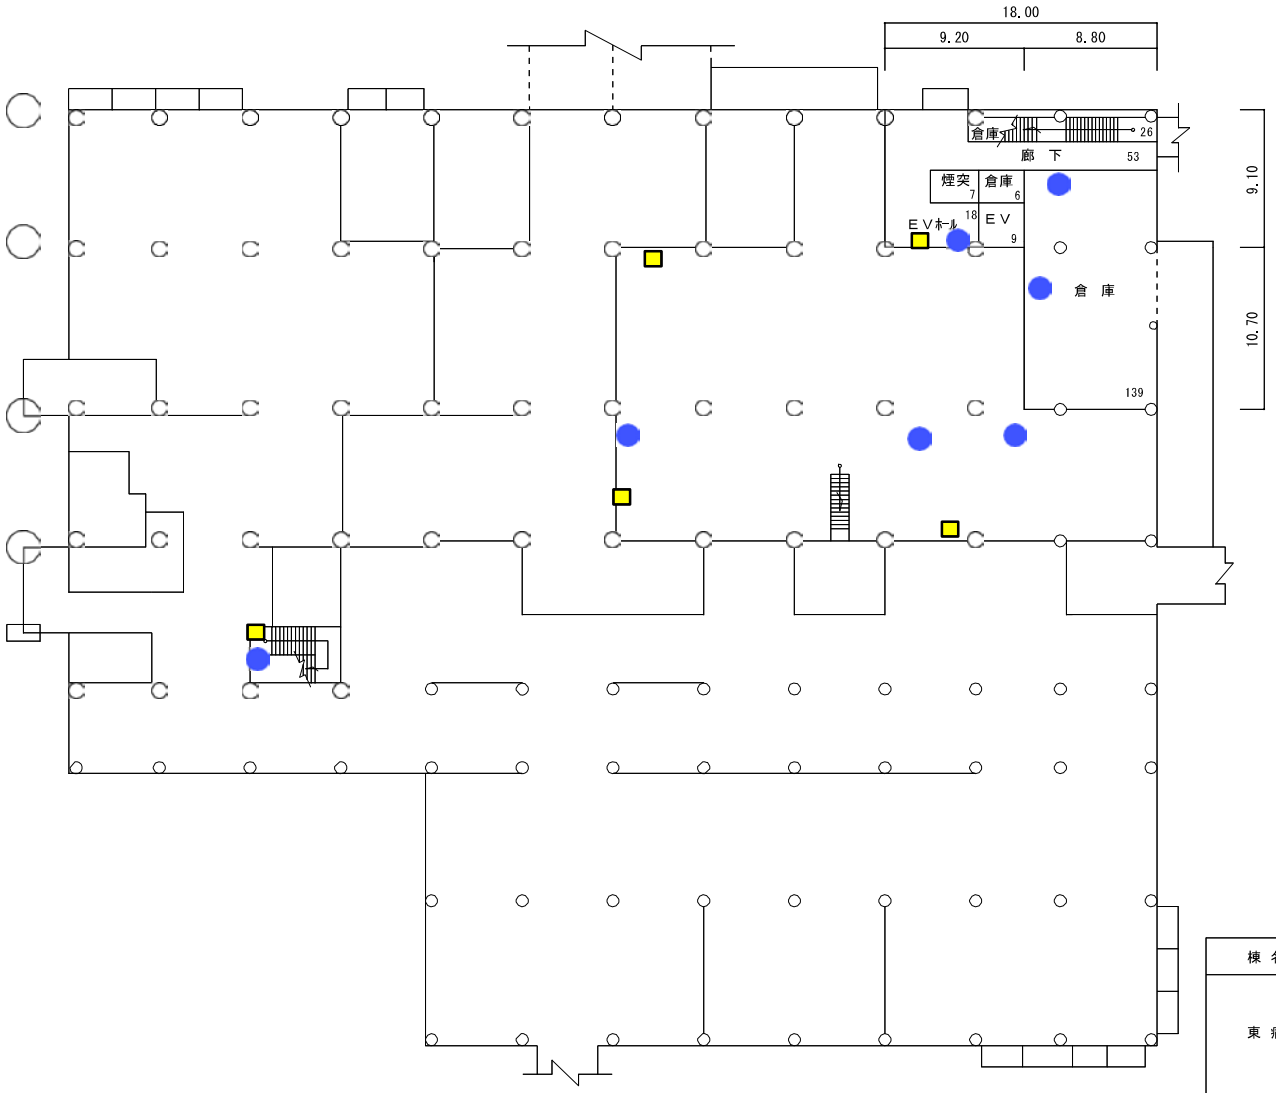



地階平面図　S=1／500　（1998- 258㎡）
（258㎡～実態用）

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位名 番号 | 施設調査単位名 名称 | 施設調査単位名 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東病棟 | 1998 | ＳＲ８－１ | ４０１０ | 医学部附属病院 | | 15,863 |
| | | | ６９１０ | 中央設備室 | | 1,170 |
| | | | ６９４０ | 病院等設備室 | | 1,193 |
| | 2001 | ＳＲ＋１ | ４０１０ | 医学部附属病院 | | 231 |
| | 2009 | ＳＲ８ | ４０１０ | 医学部附属病院 | | 996 |
| | 2010 | ＳＲ１ | ４０１０ | 医学部附属病院 | | 41 |
| | | | 棟　計 | | | 19,494 |

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

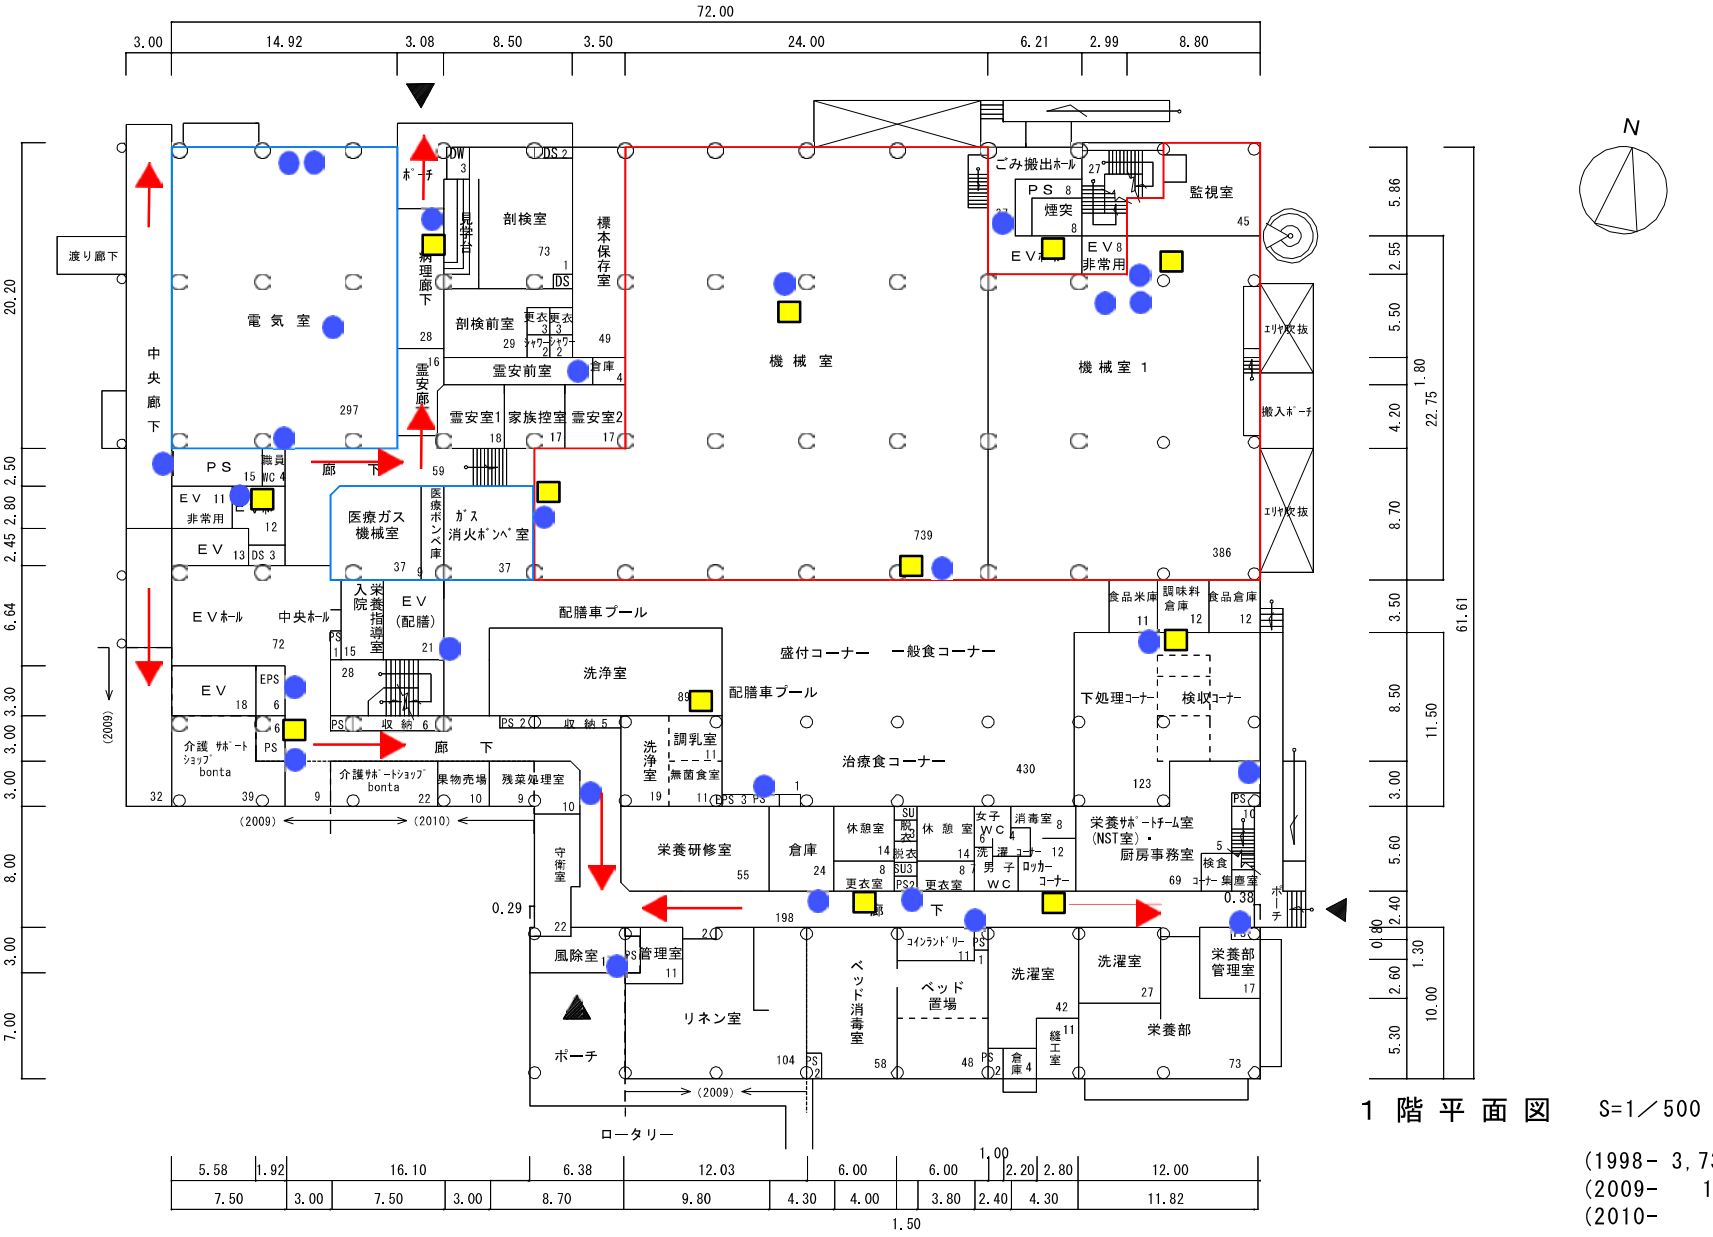

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

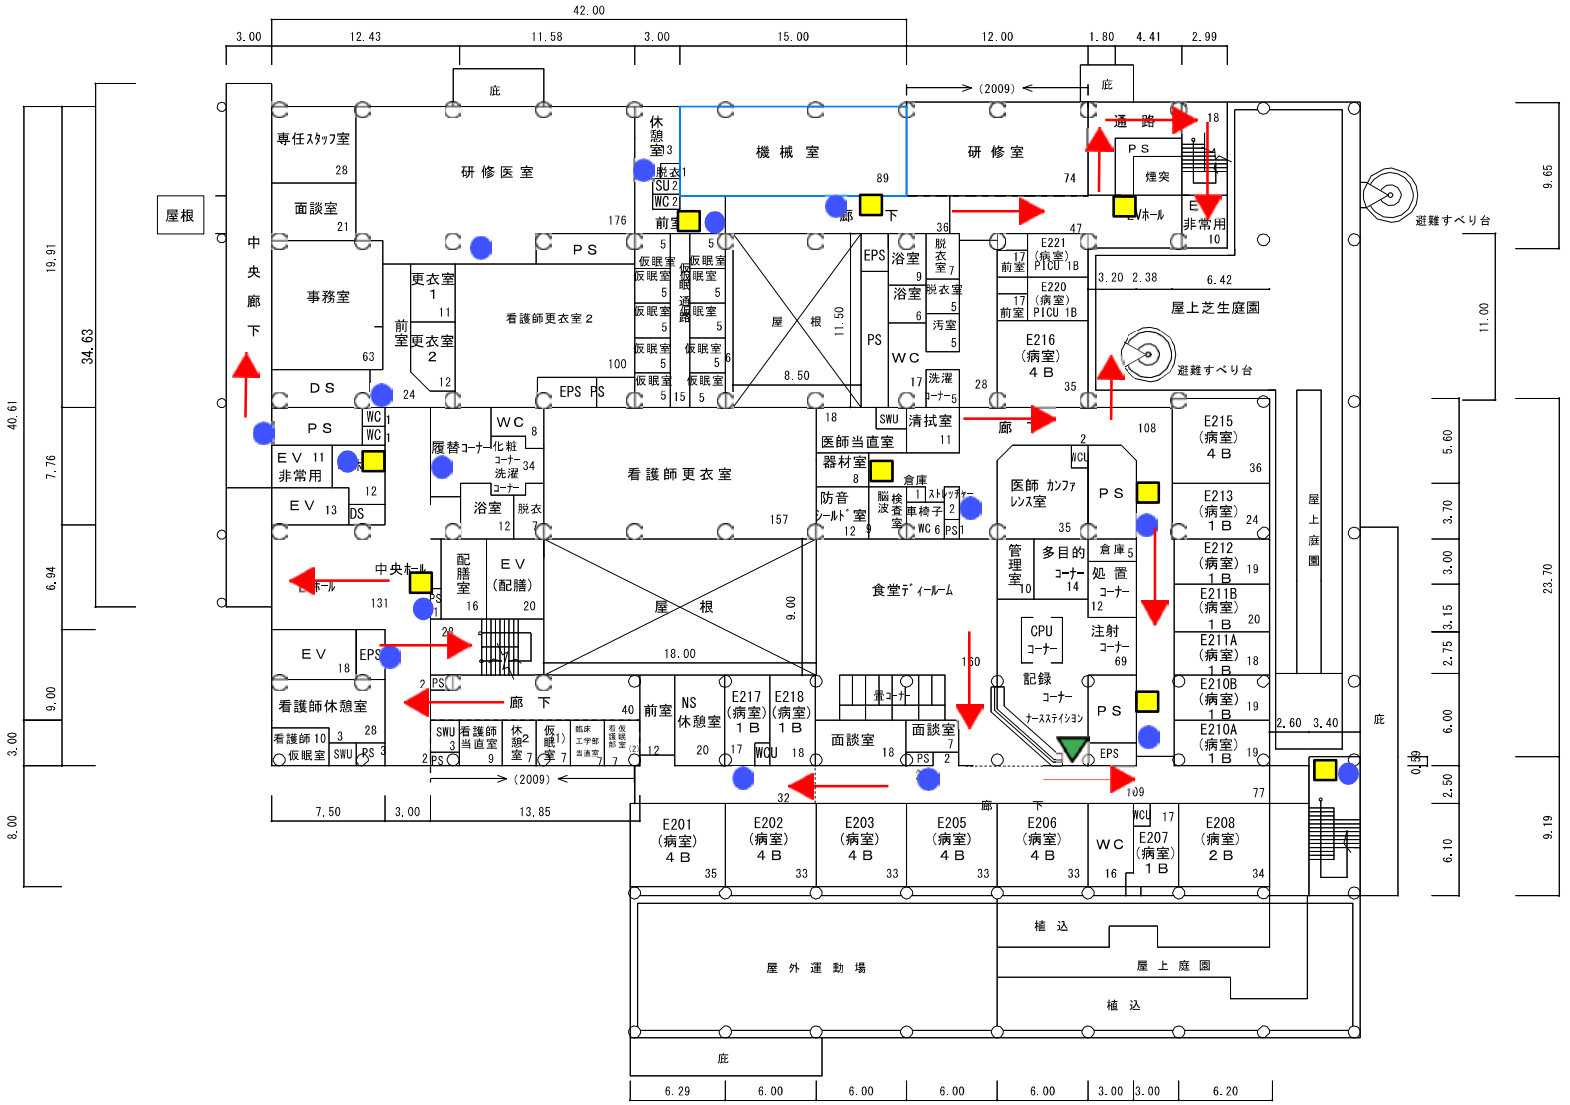



2 階 平 面 図　　S=1／500　　(1998- 2,554㎡)
(2009- 116㎡)
(2,554㎡～実態用)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

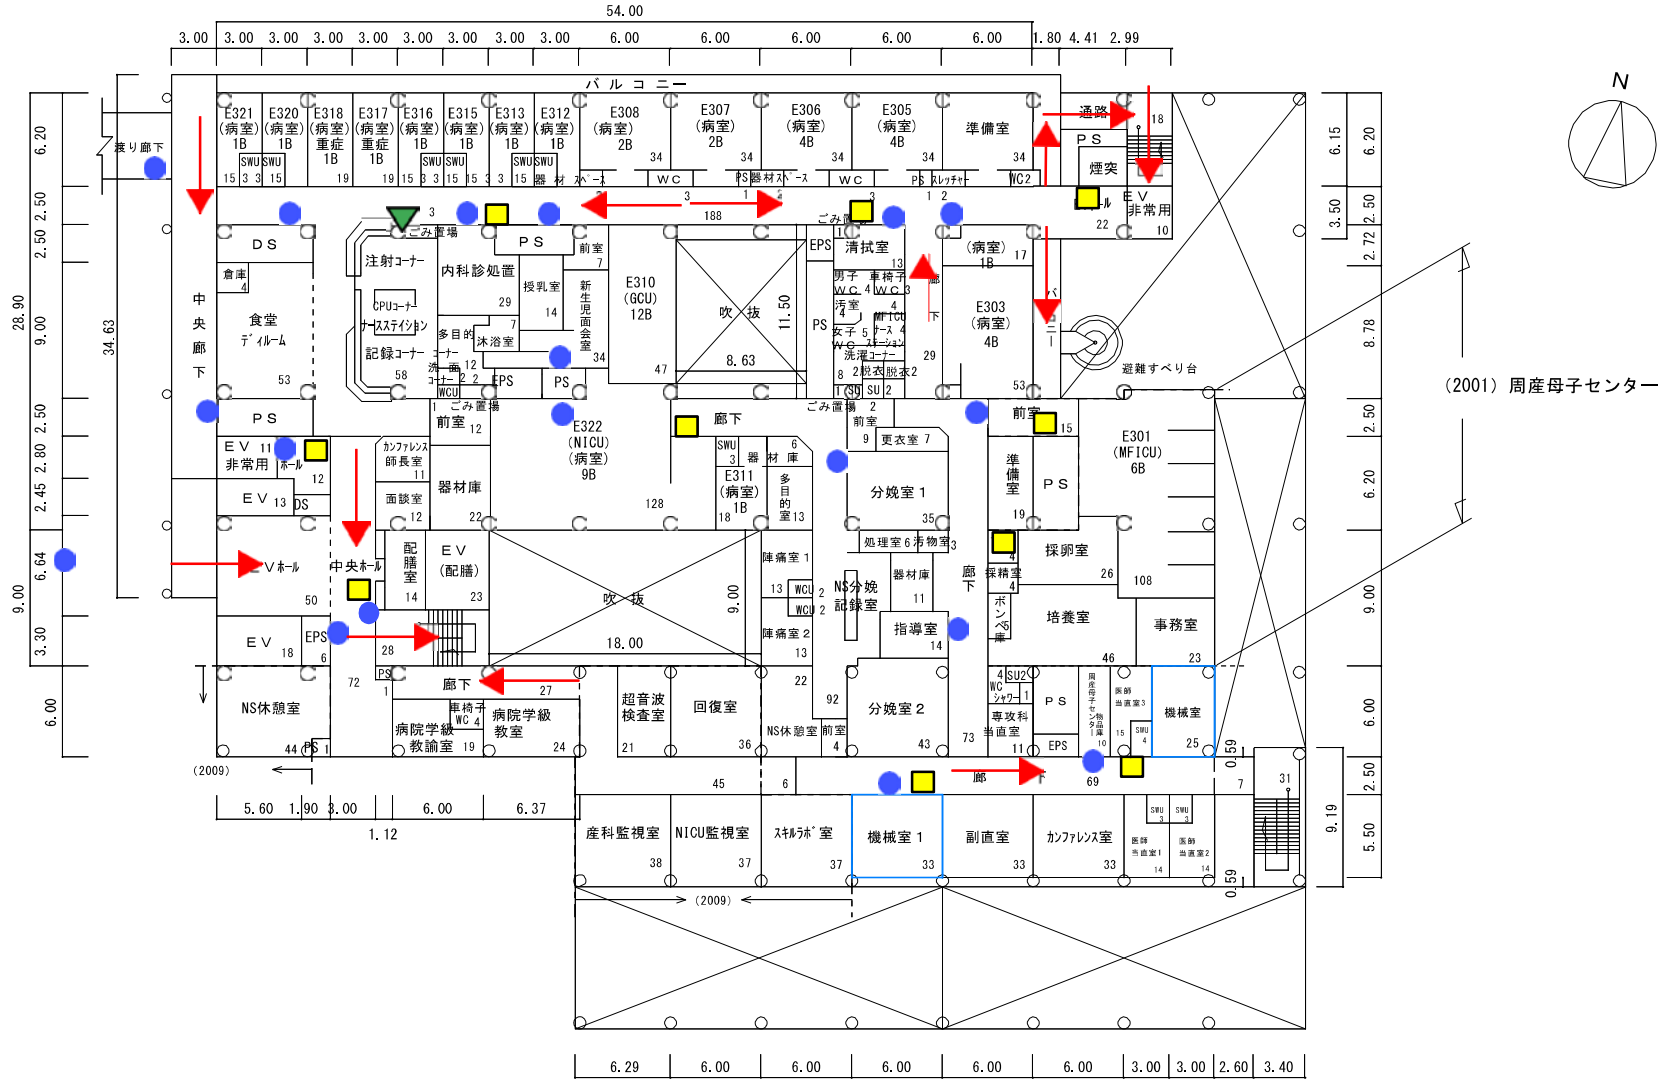



３階平面図　S=1／500　(1998- 2,226㎡)
(2001- 231㎡)
(2009- 258㎡)
(2,226㎡＋231㎡～実態用)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

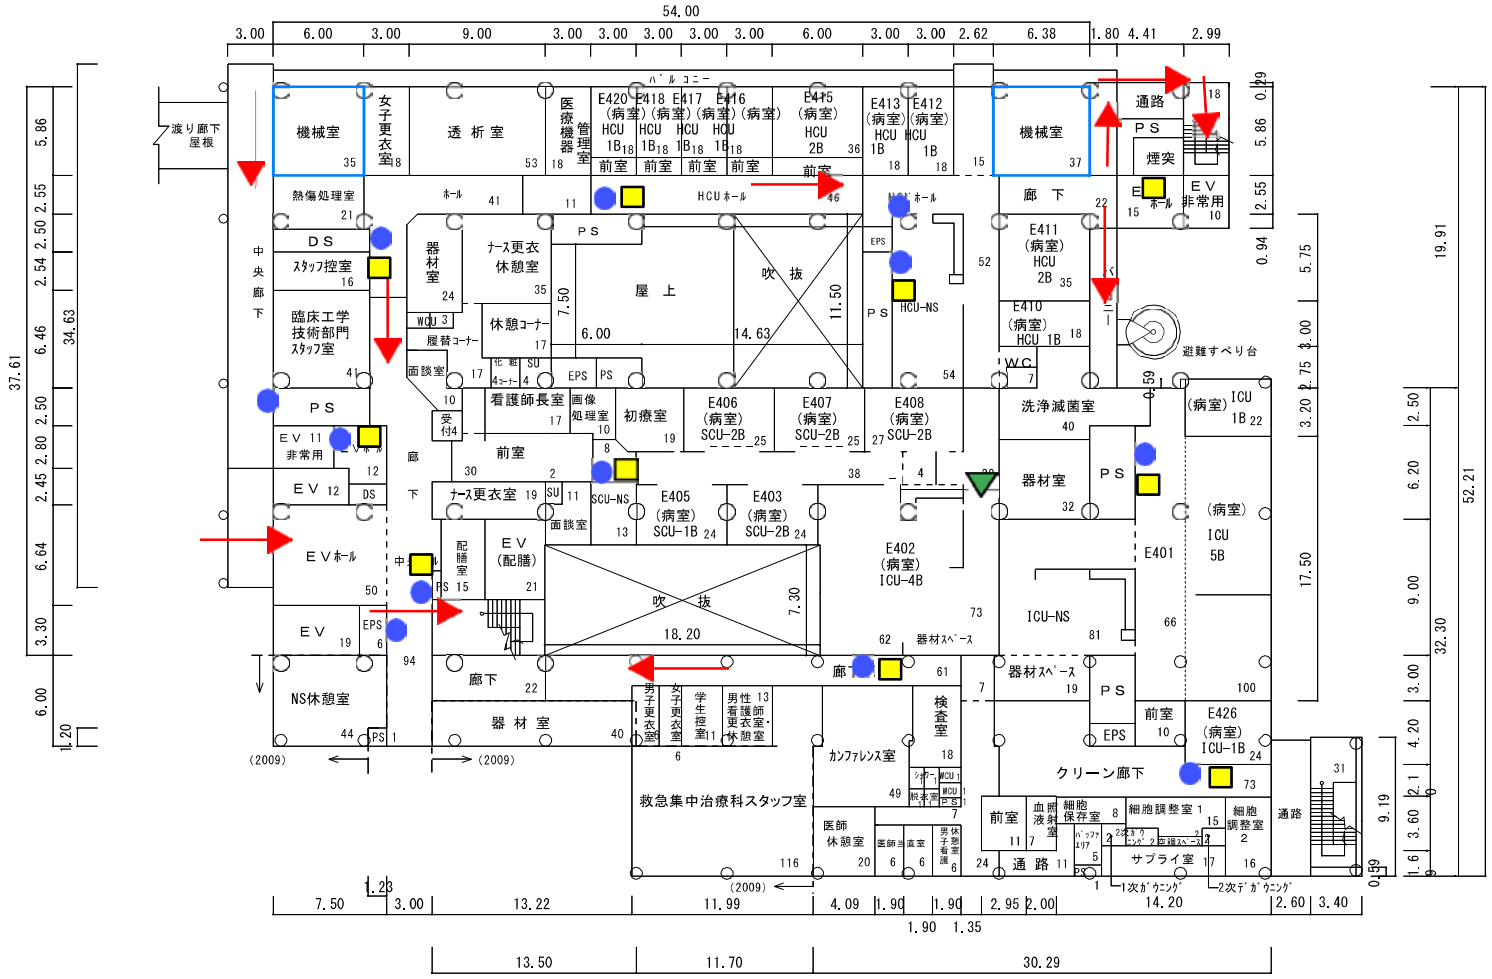



４階平面図　S=1／500　（1998－ 2,439㎡）
（2009－ 187㎡）
（2,439㎡～実態用）

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

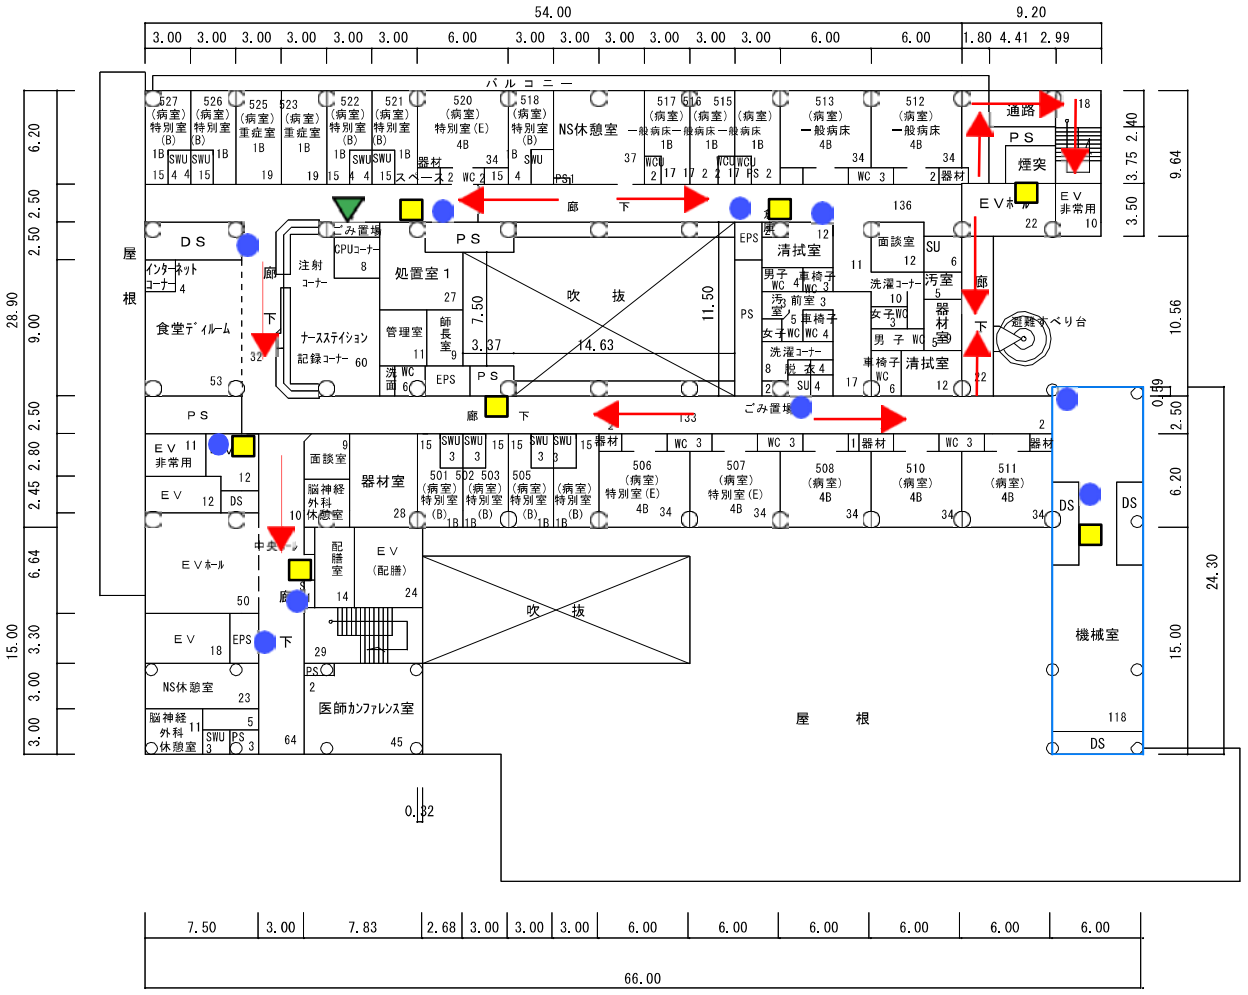



５階平面図　S=1／500　（1998－ 1,797㎡）

（1,797㎡～実態用）

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

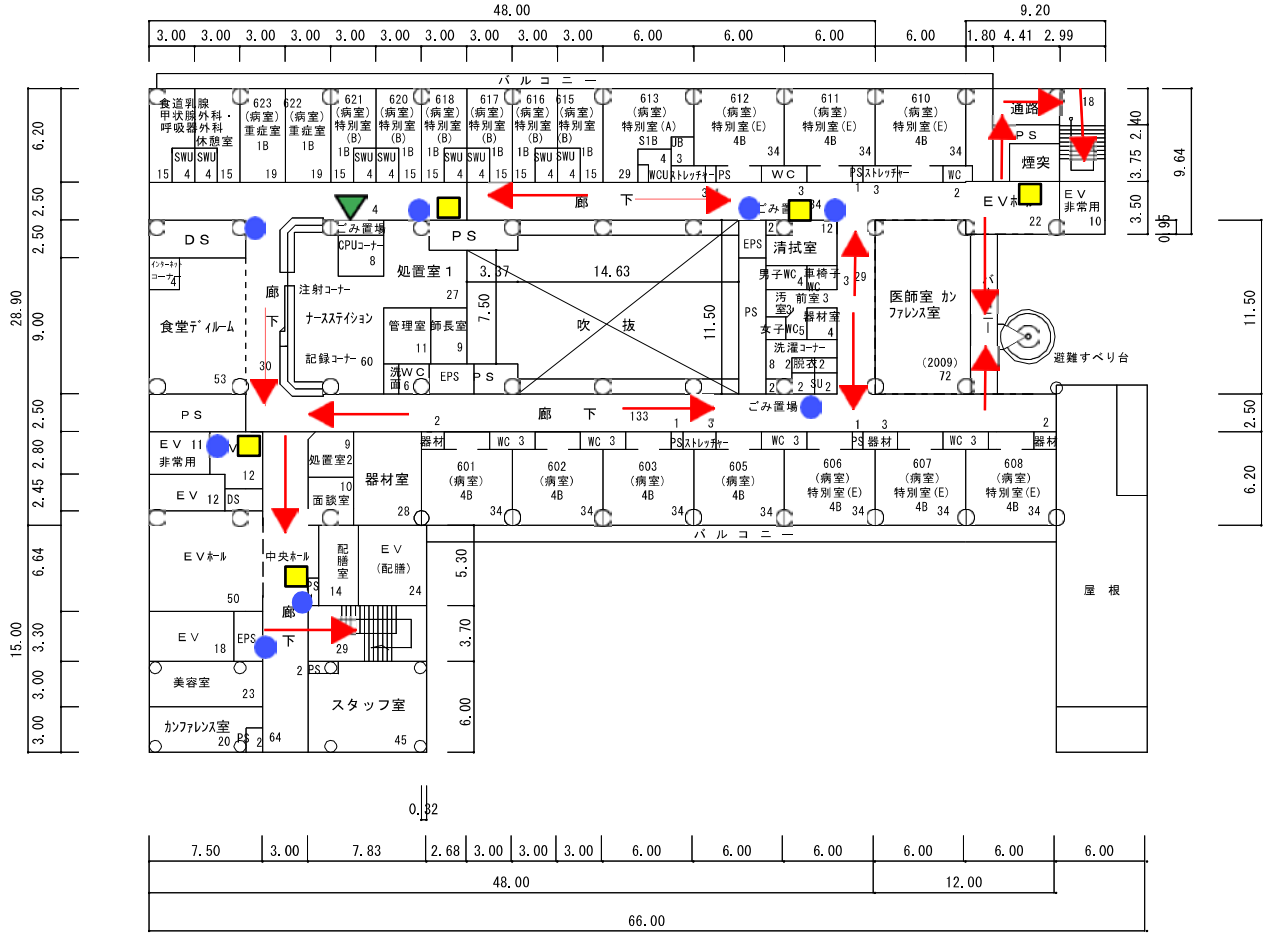



N

６階平面図　S=1／500　(1998- 1,589㎡)
(2009- 72㎡)
(1,589㎡～実態用)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

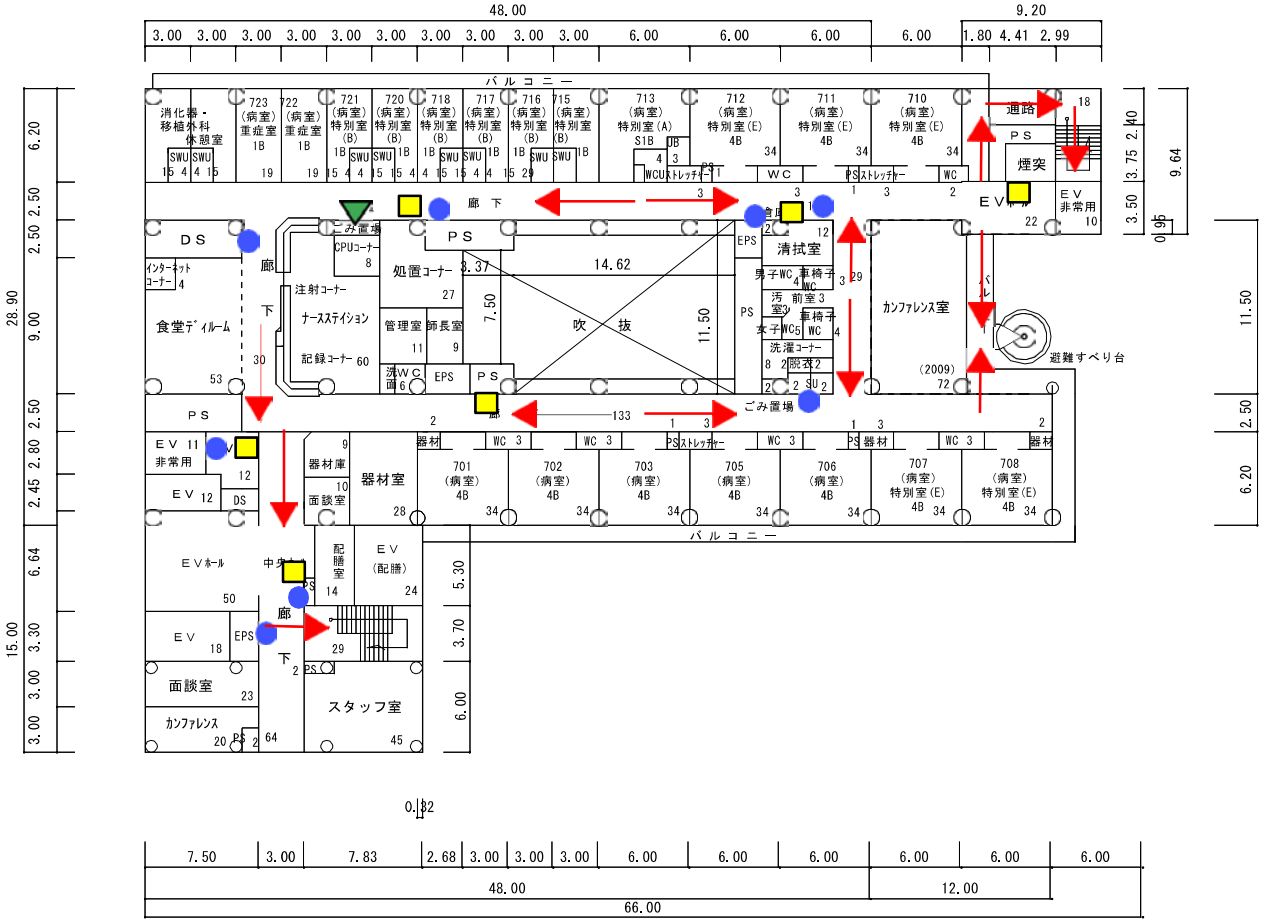



## 7 階 平 面 図　S=1／500　(1998- 1,589㎡)
(2009- 72㎡)
(1,589㎡～実態用)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

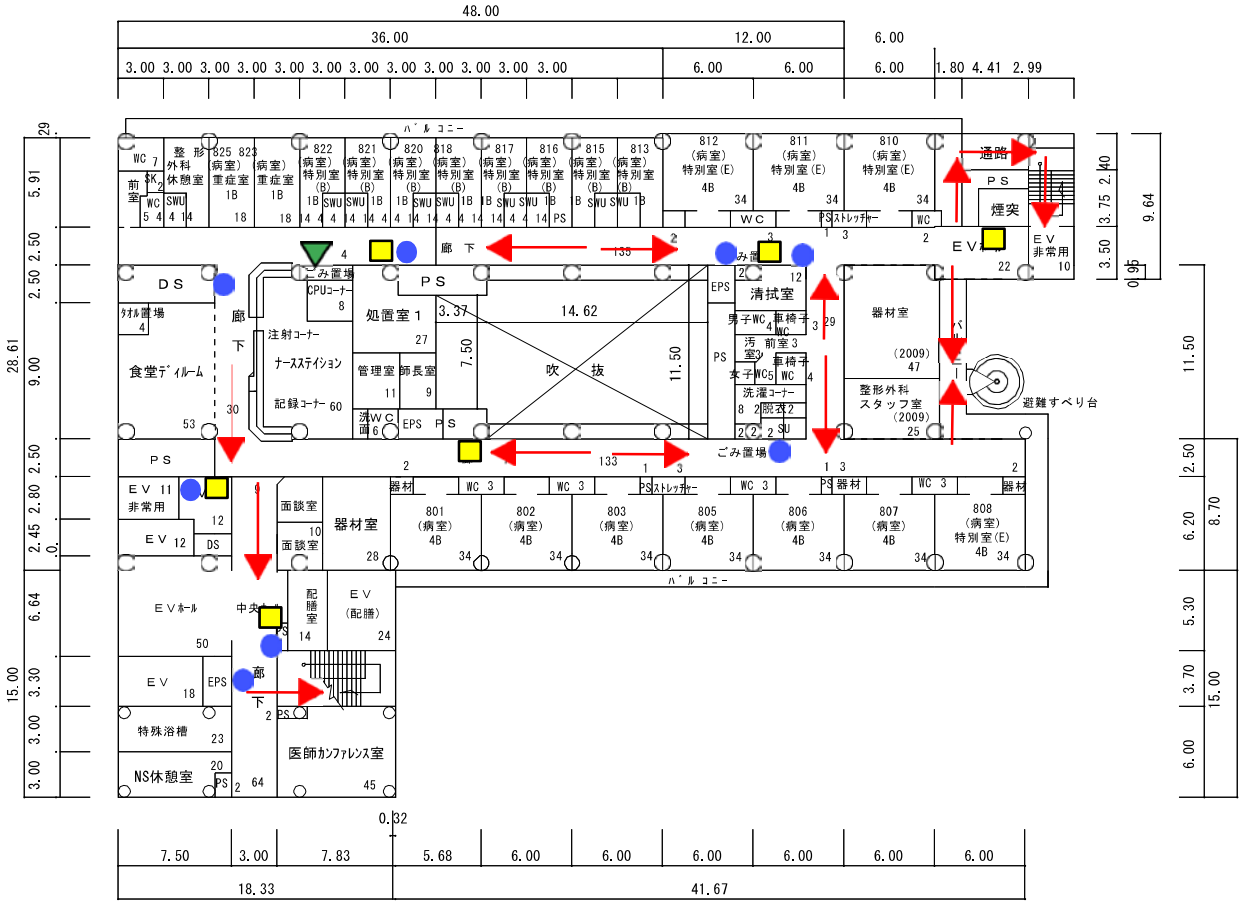



８階平面図　S=1／500　（1998- 1,560㎡）
（2009- 72㎡）
（1,560㎡～実態用）

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

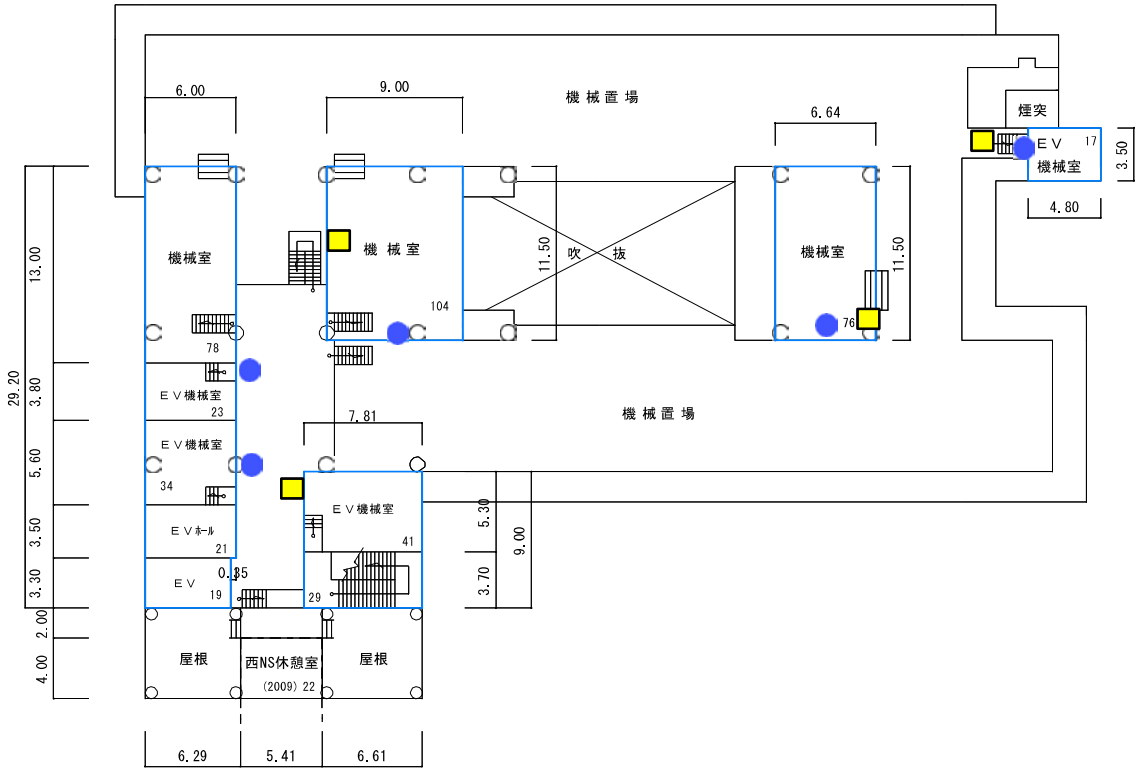



Ｐ１階平面図　S=1／500　(1998- 442㎡)
(2009- 22㎡)
(442㎡～実態用)

# ⑤東病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

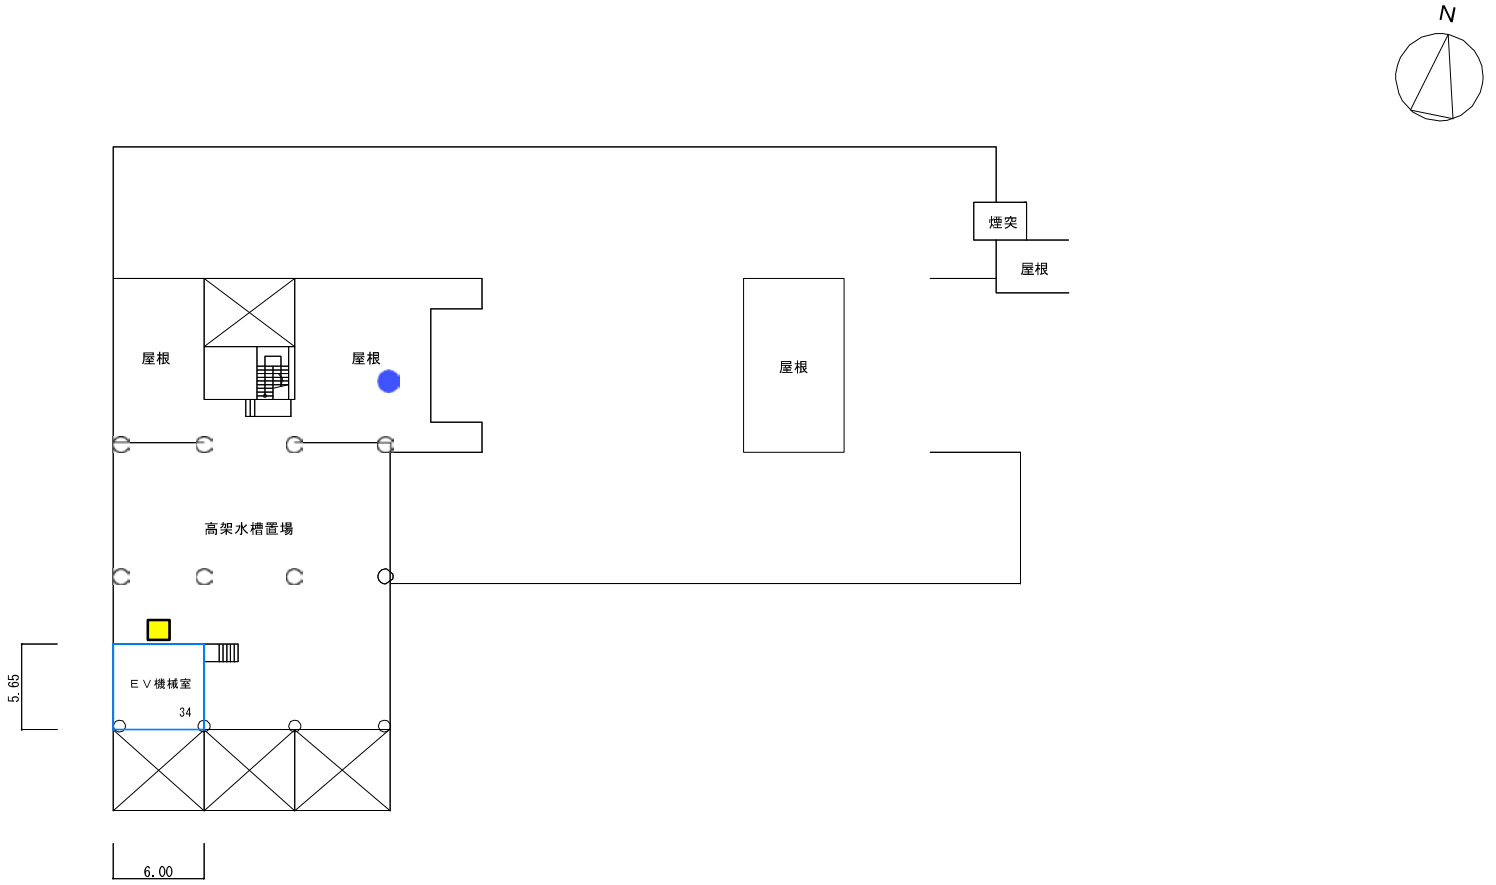



Ｐ２階平面図　S=1／500　（1998- 34㎡）

（0㎡～実態用）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

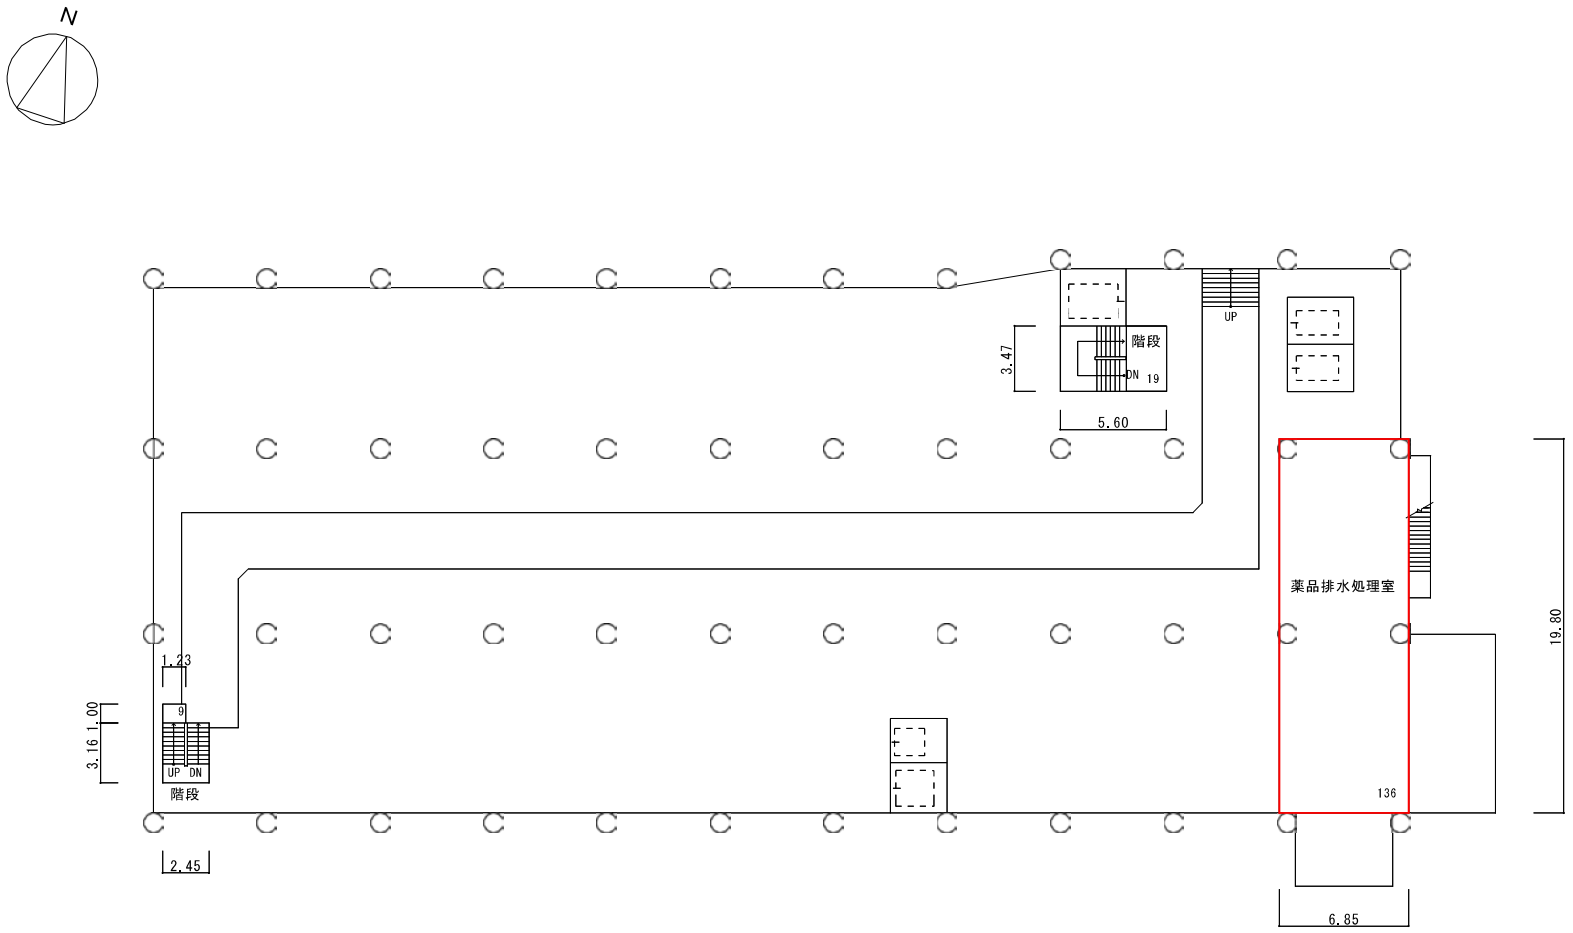



地階平面図　S＝1/400　（164㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位名 番号 | 施設調査単位名 称 | 施設調査単位名 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西病棟 | 2009 | SR11 | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | １８，１７６ |
| | | | ６８３０ | 病院等渡り廊下 | | ８０ |
| | | | ６９４０ | 病院等設備室 | | ８４２ |
| | | | | 棟計 | | １９，０９８ |

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

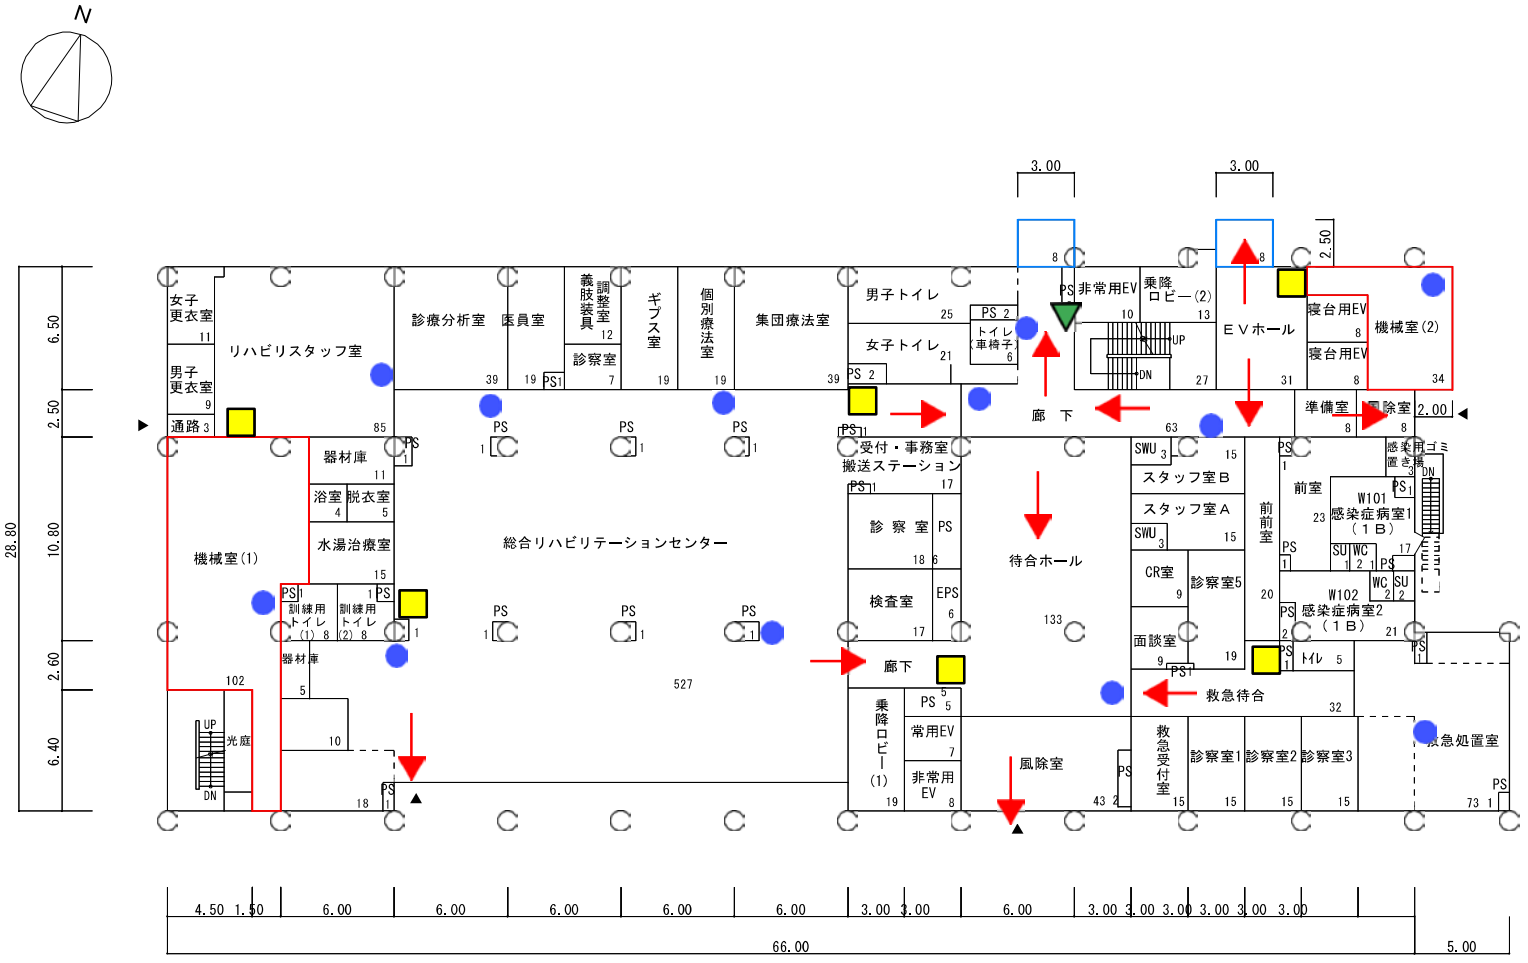



１ 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,913㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

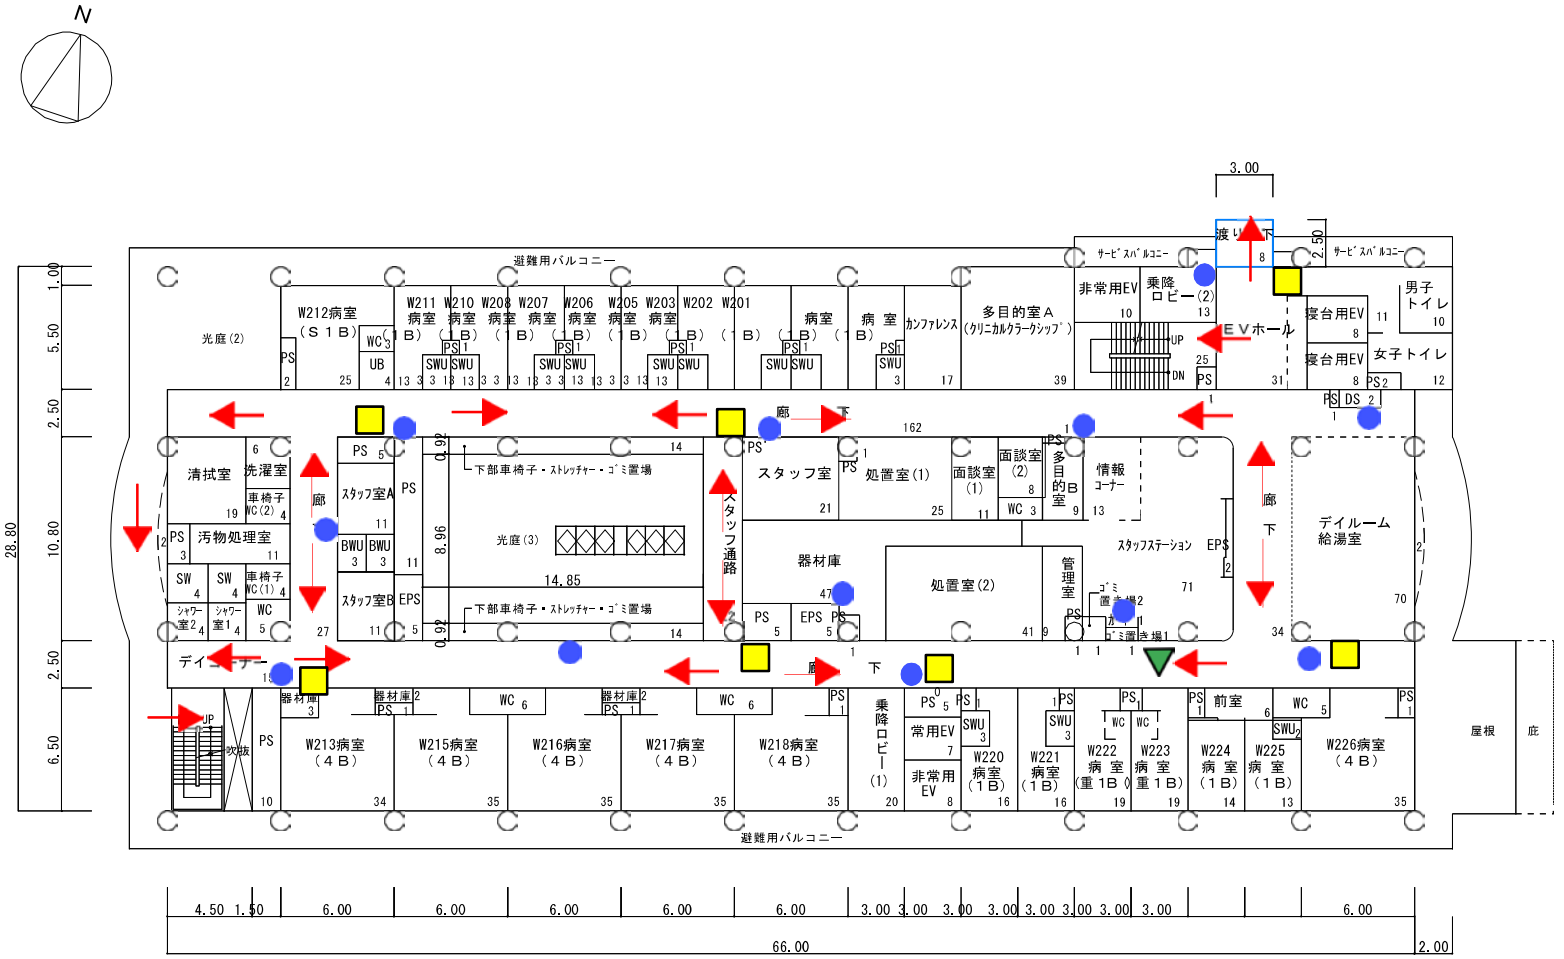



2 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

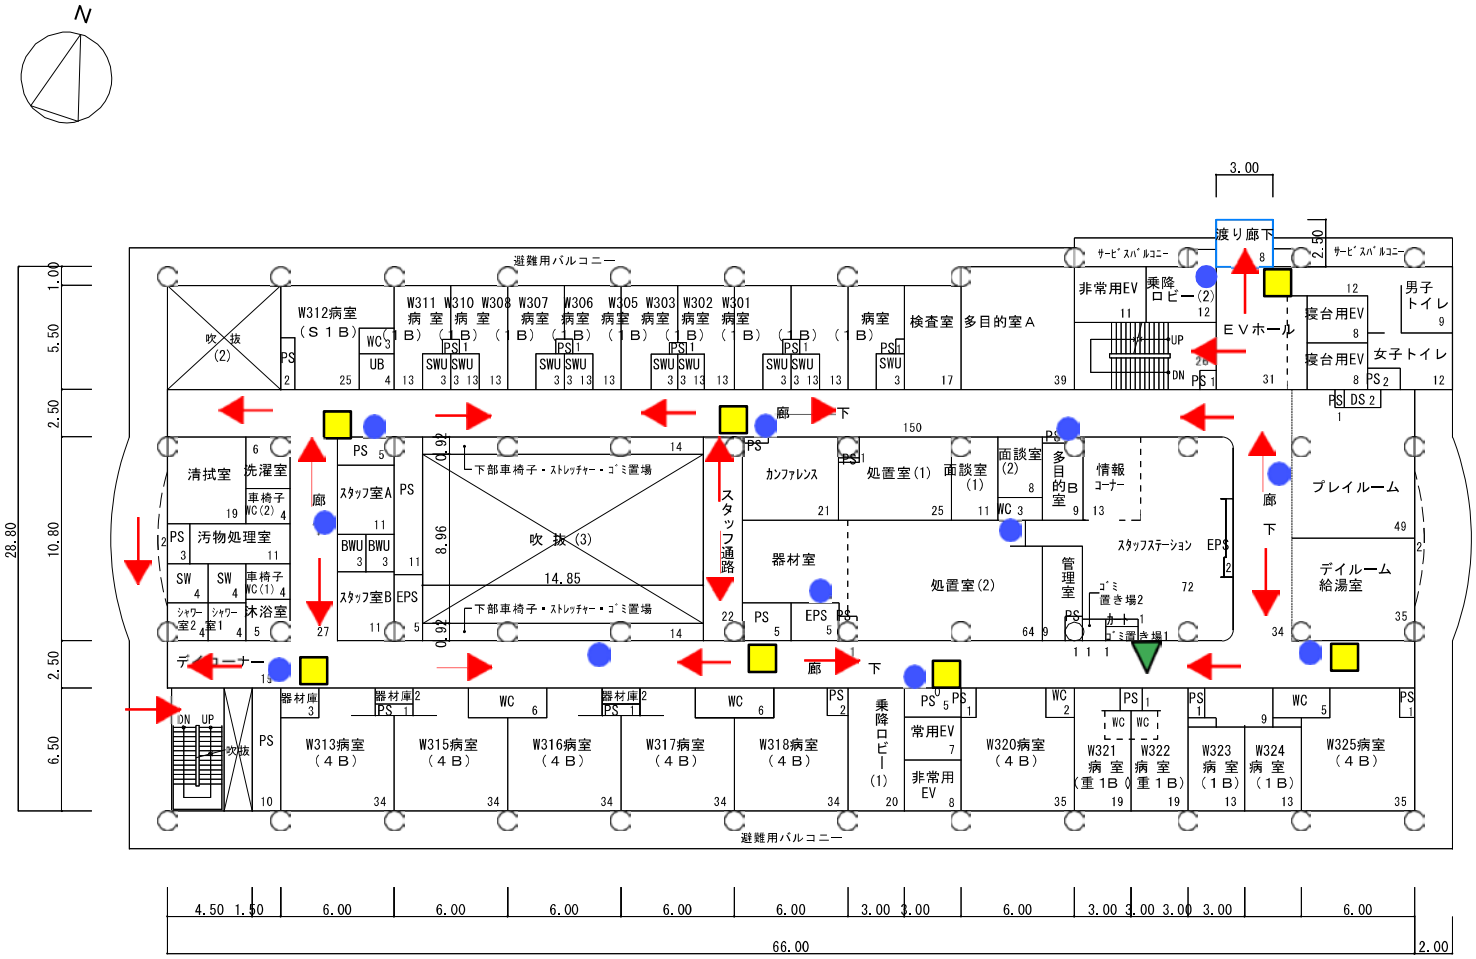



３階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

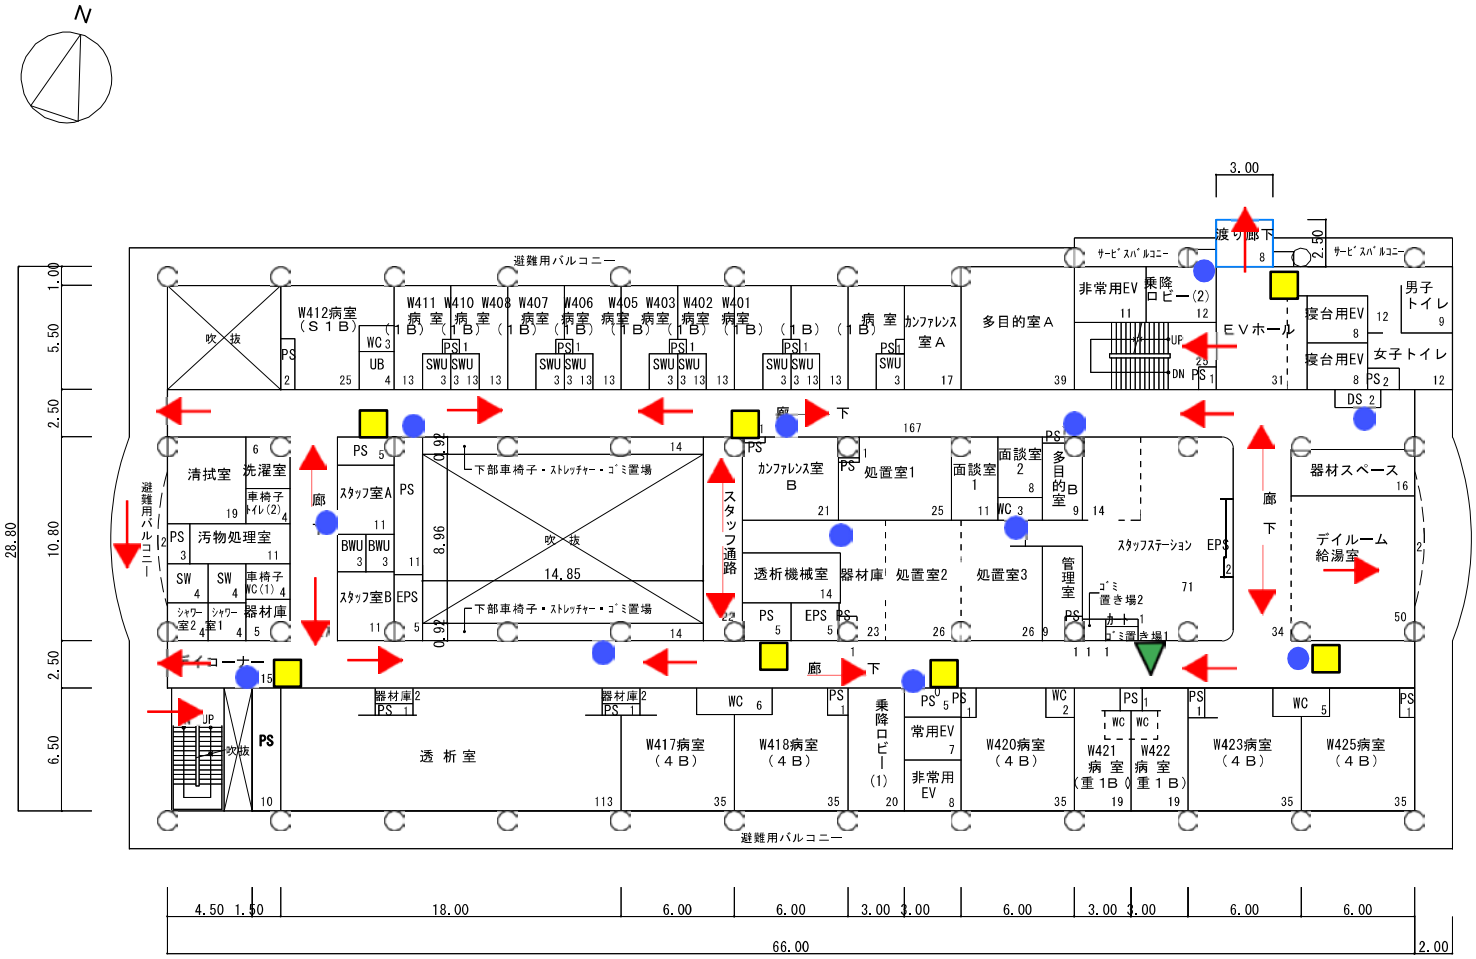



４ 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

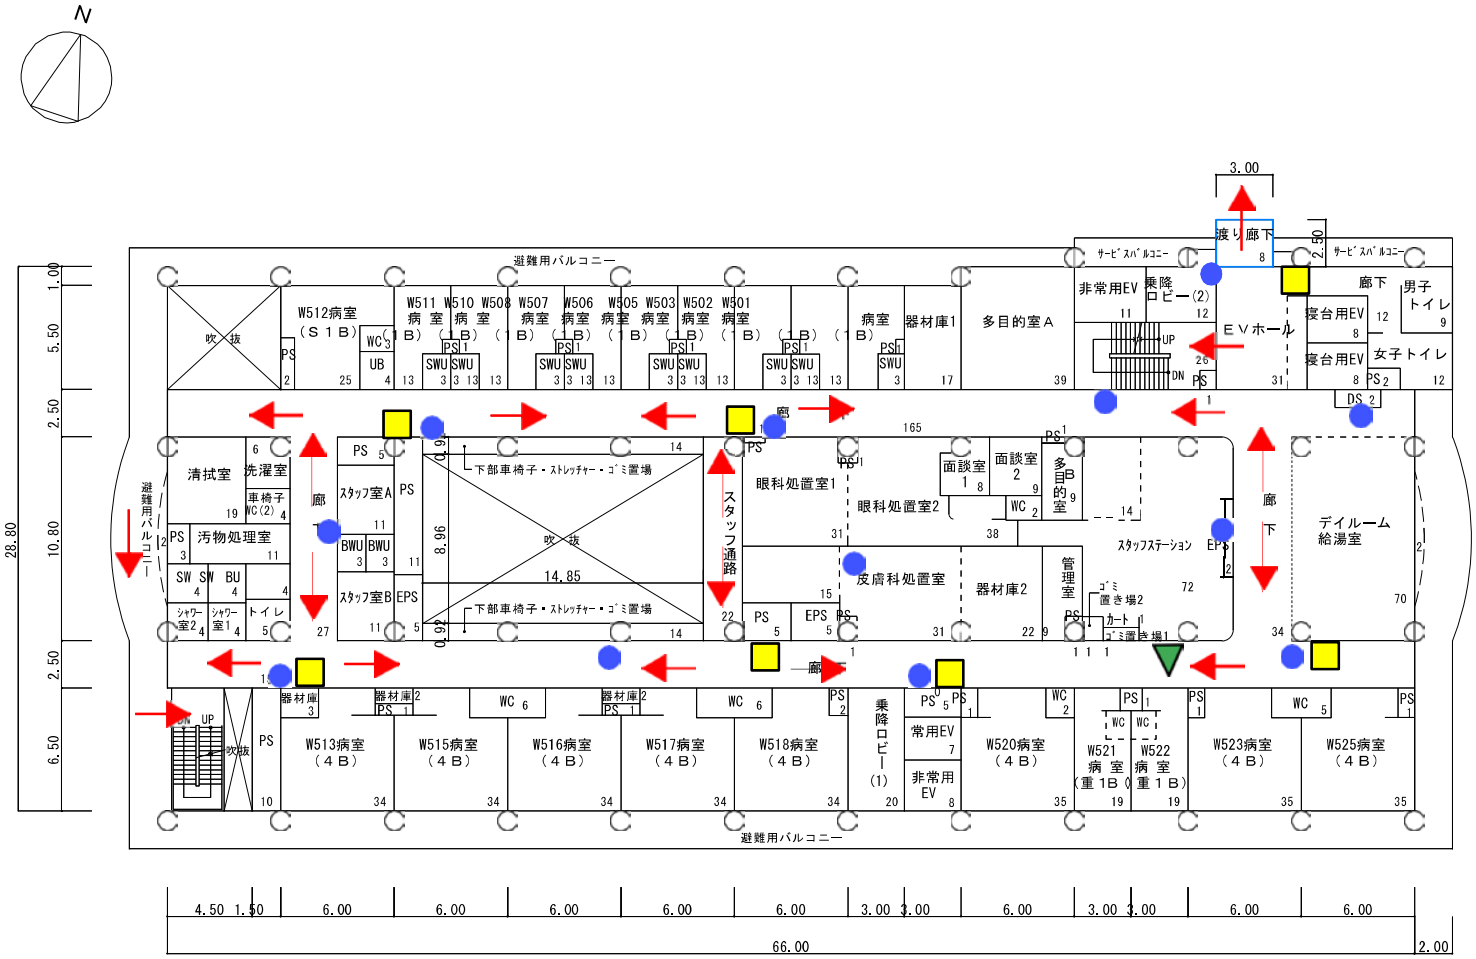



５階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

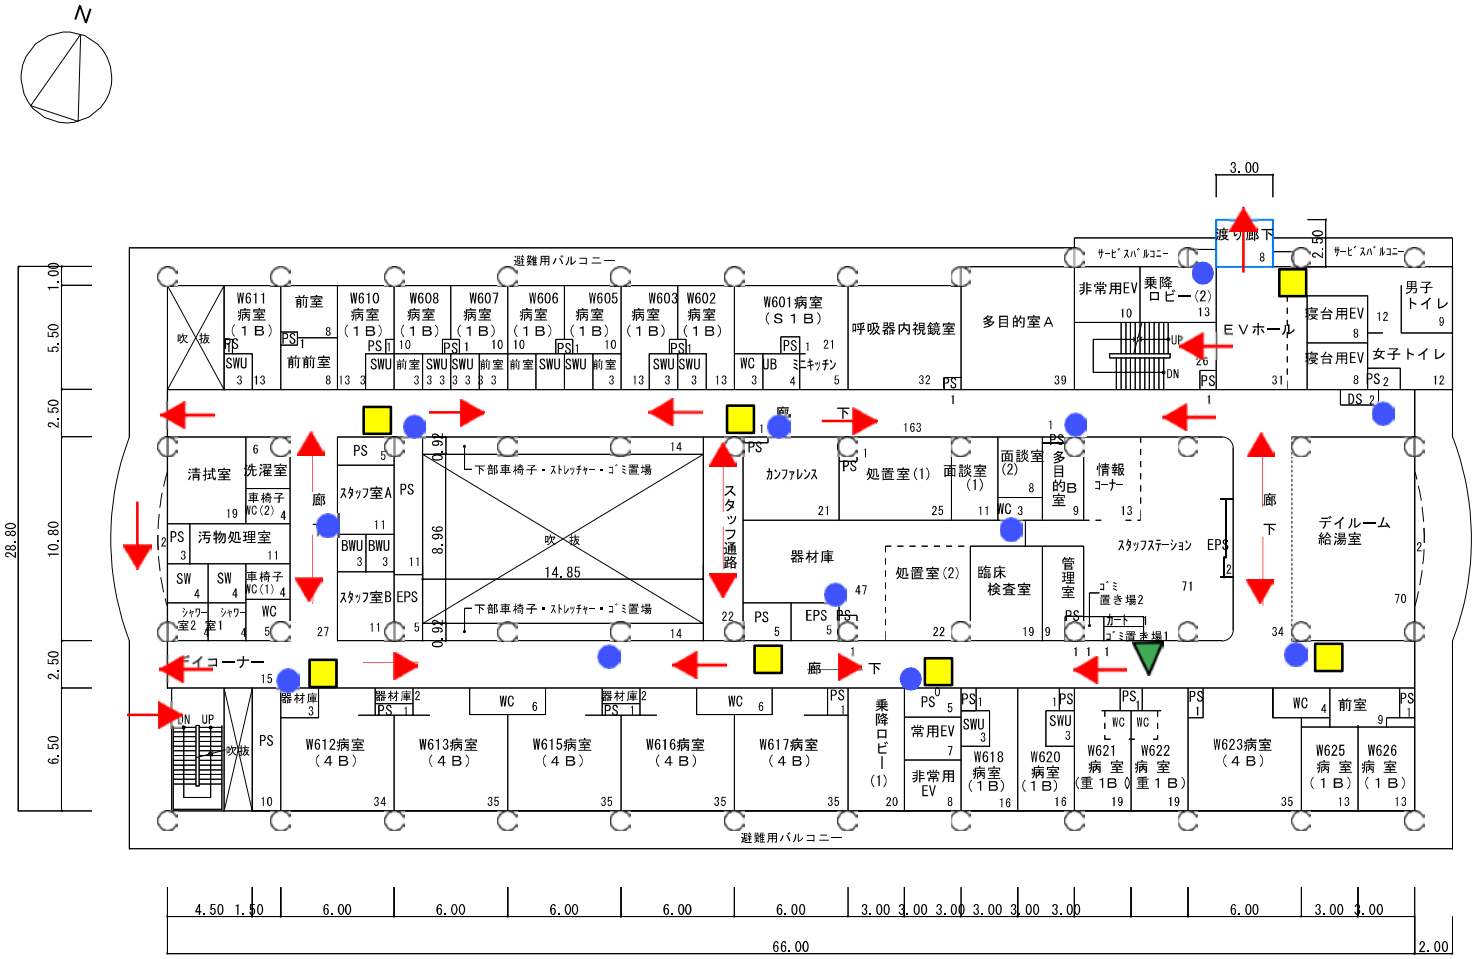



６ 階 平 面 図　　Ｓ＝1/400　（1,707㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

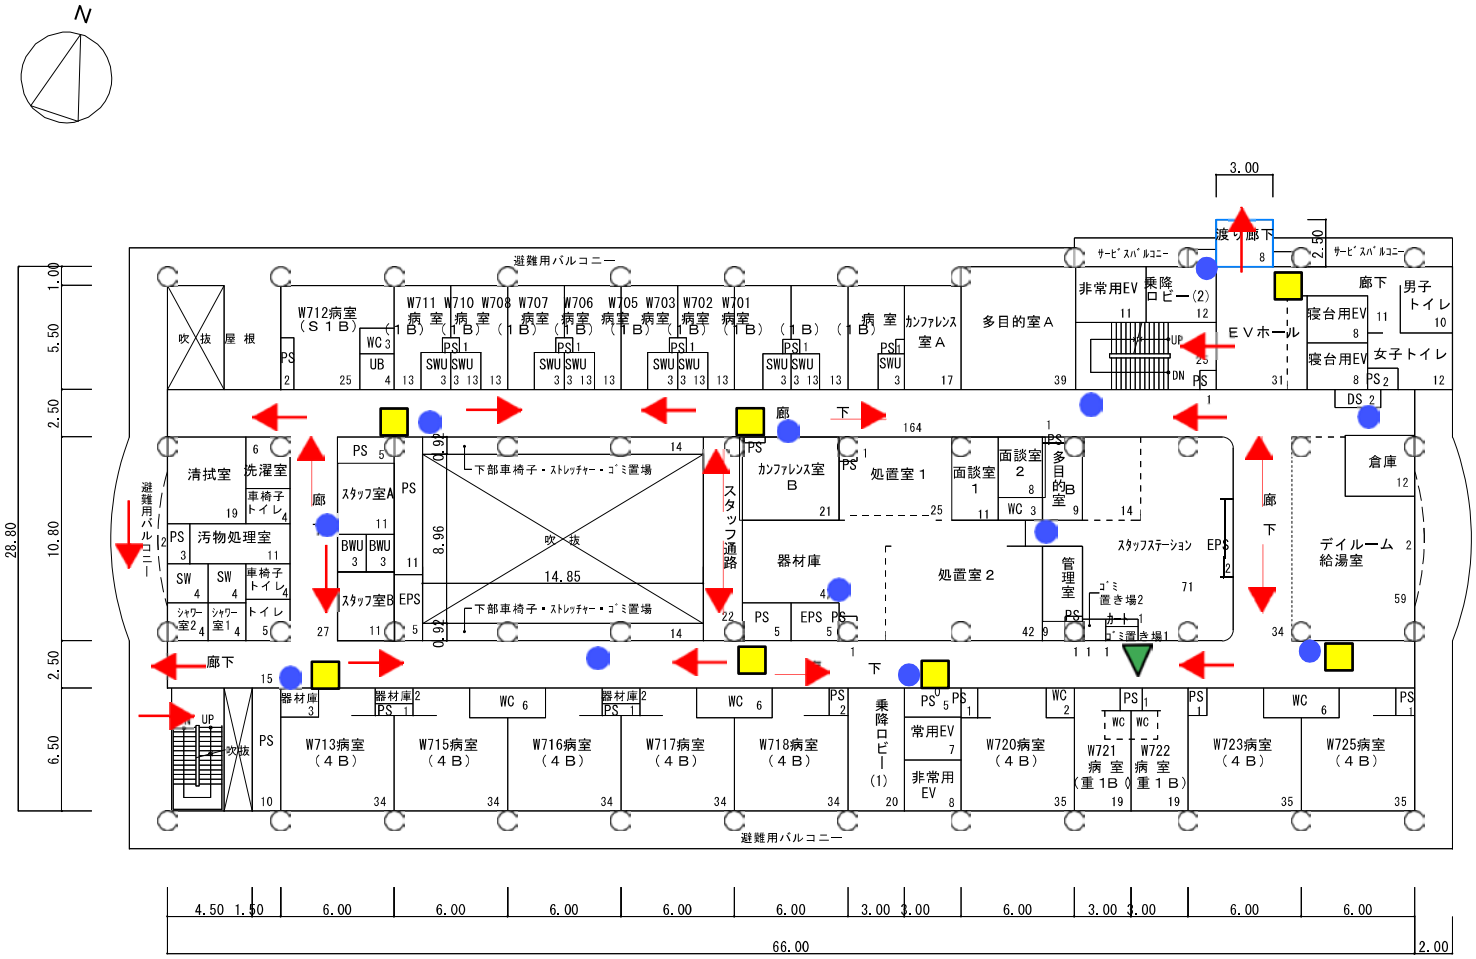



７ 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

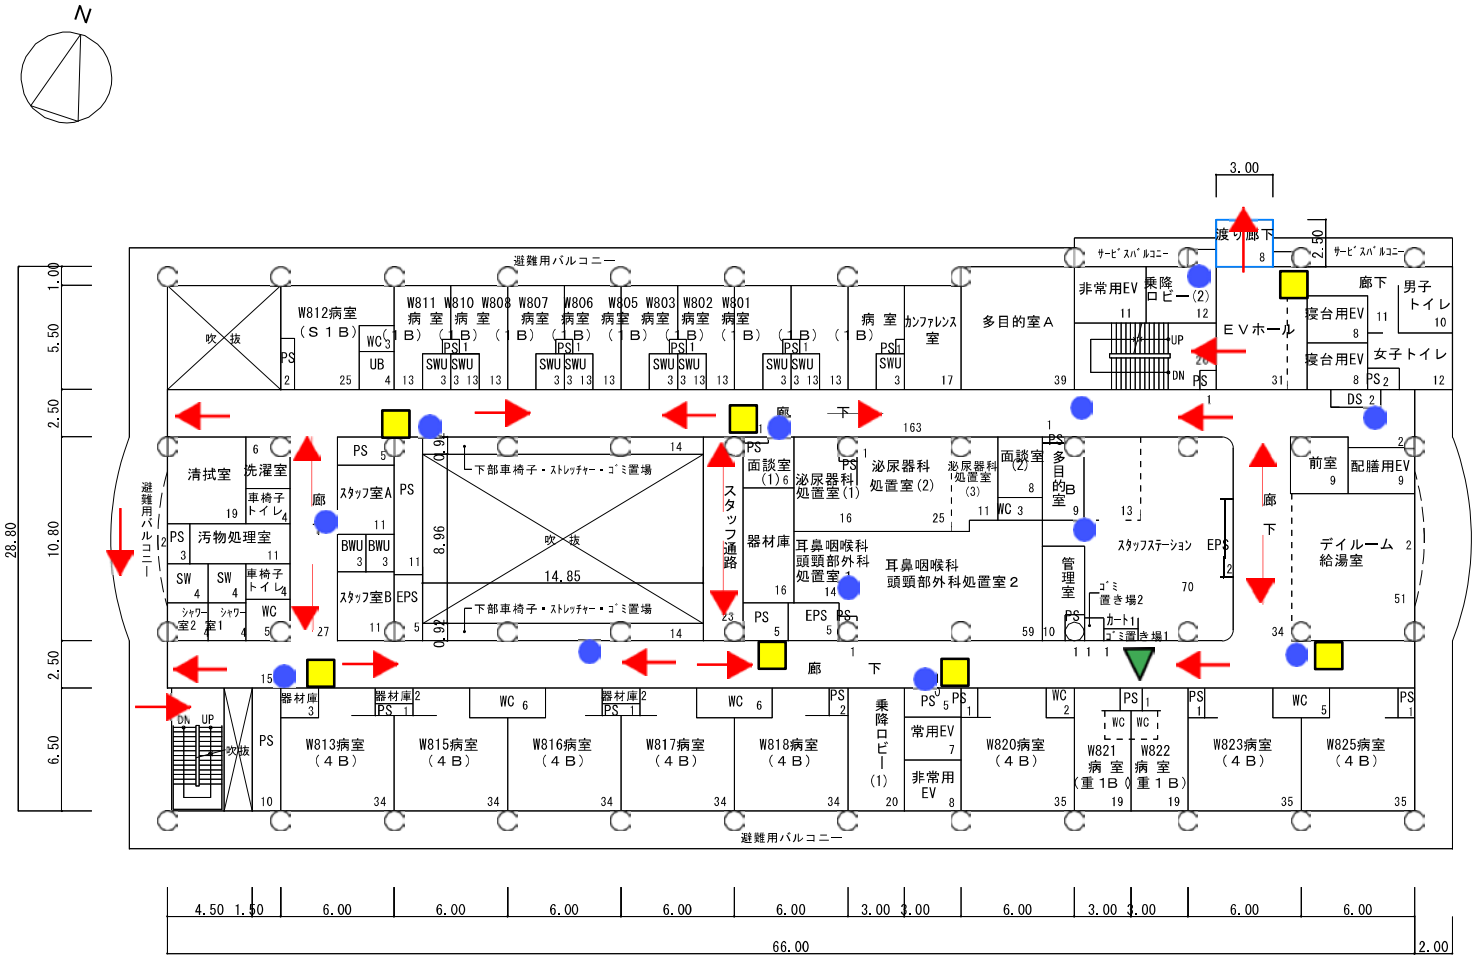



８ 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

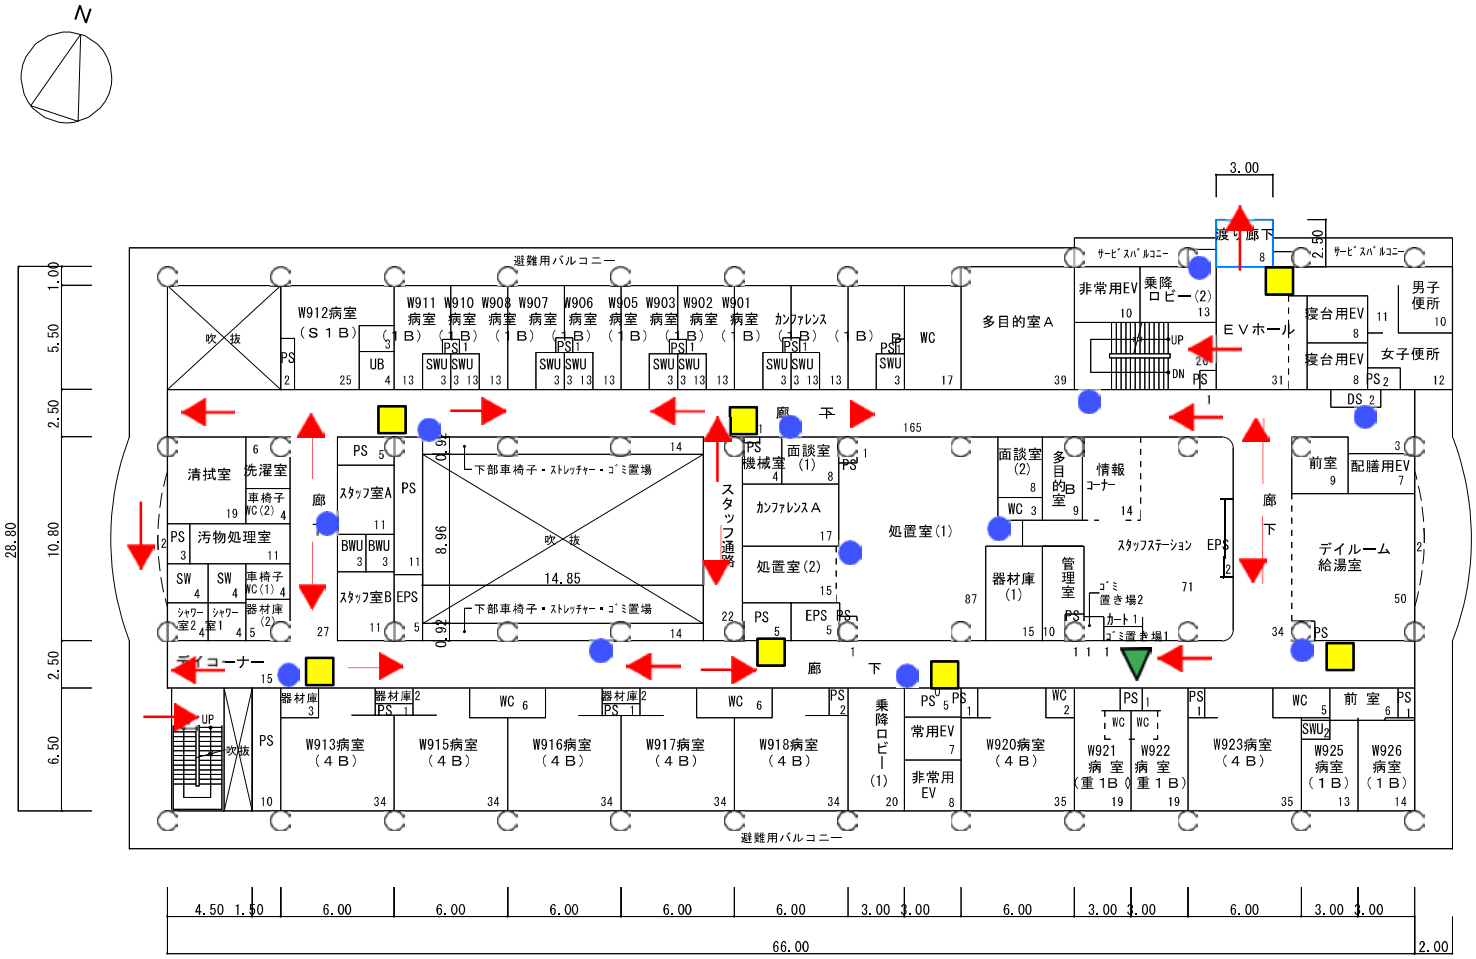



９ 階 平 面 図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

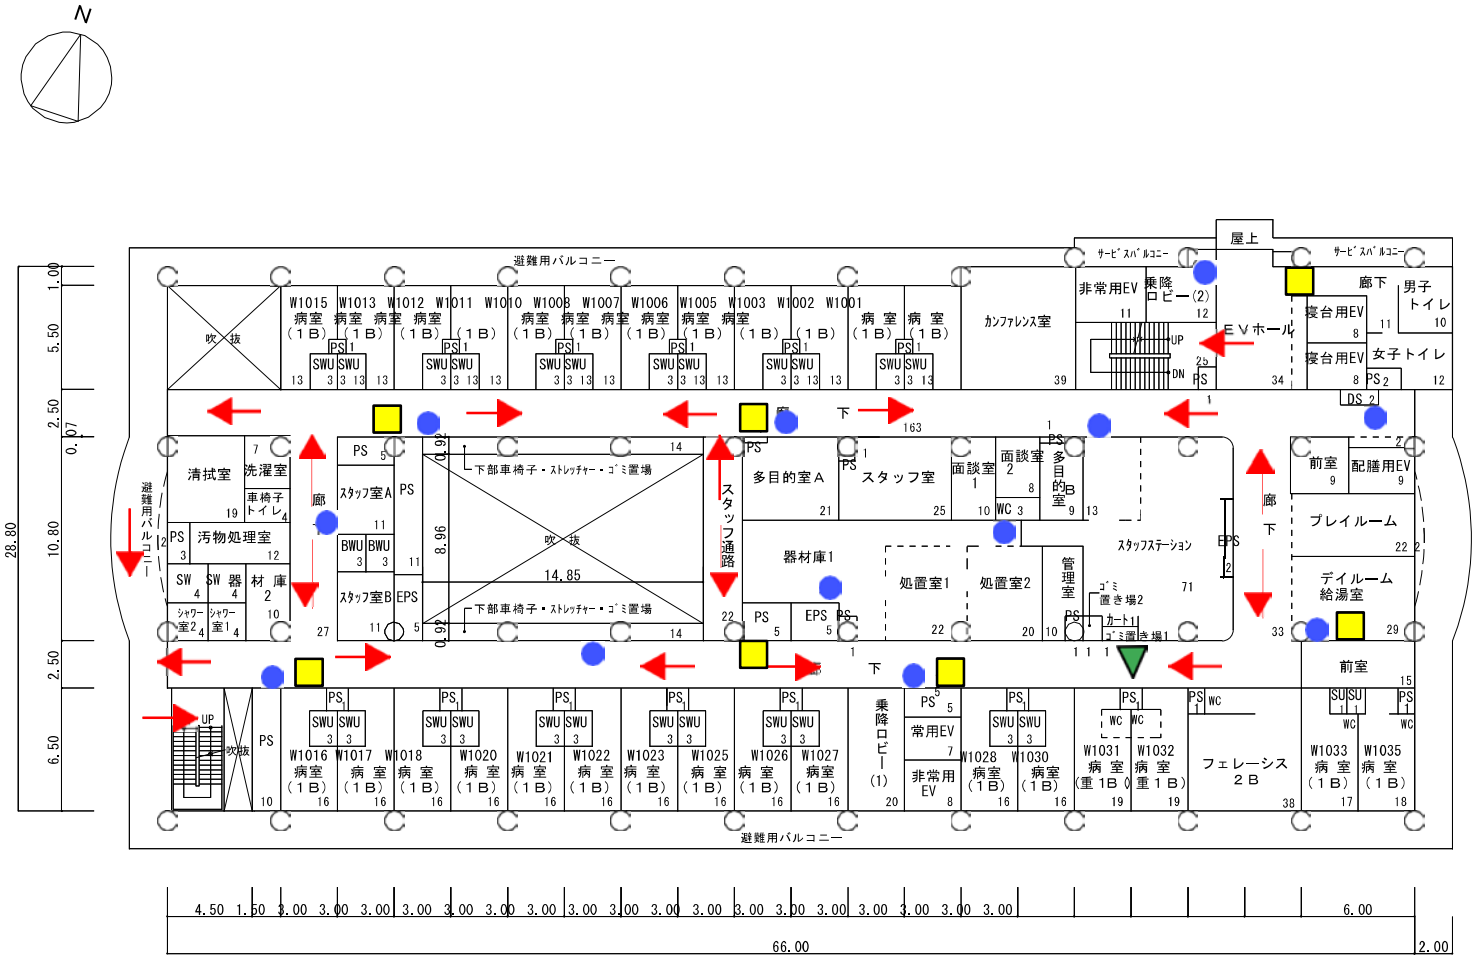



１０階平面図　　S＝1/400　（1,685㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

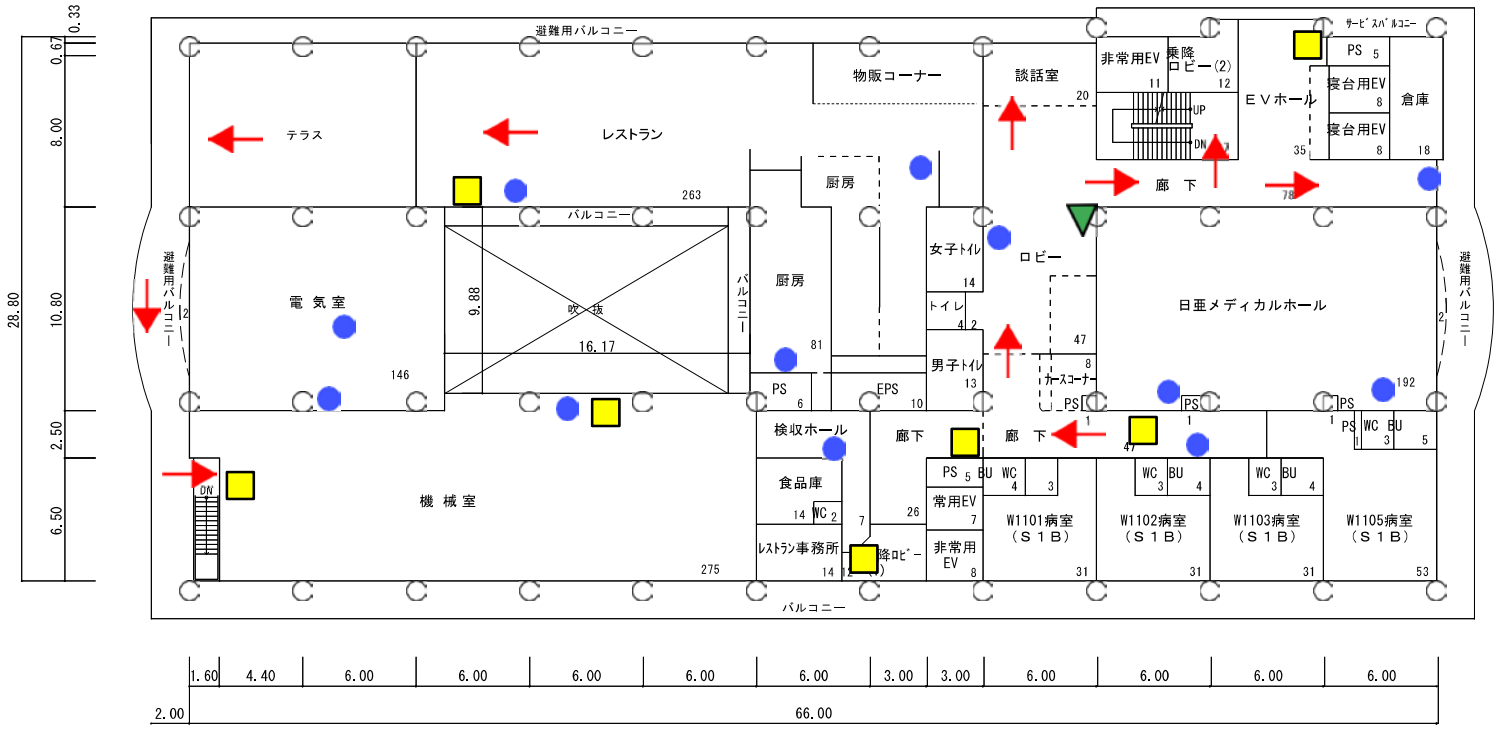



１１階平面図　　S＝1/400　（1,623㎡）

# ⑥西病棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

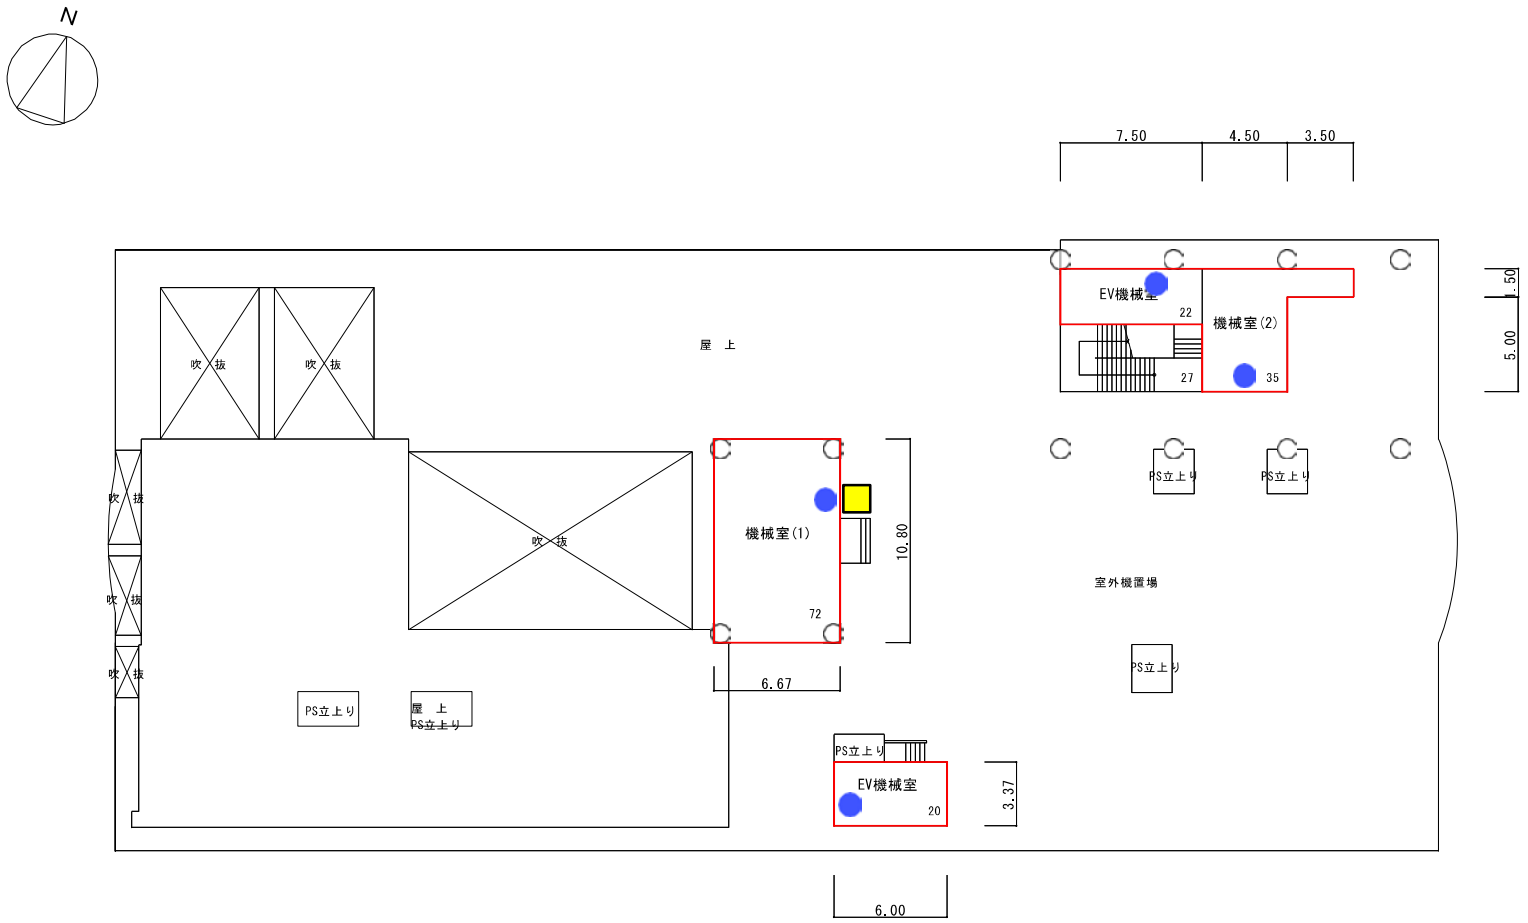



塔屋平面図　　S＝1/400　（176㎡）

# ⑦医歯薬学共同利用棟（3階病院部分）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

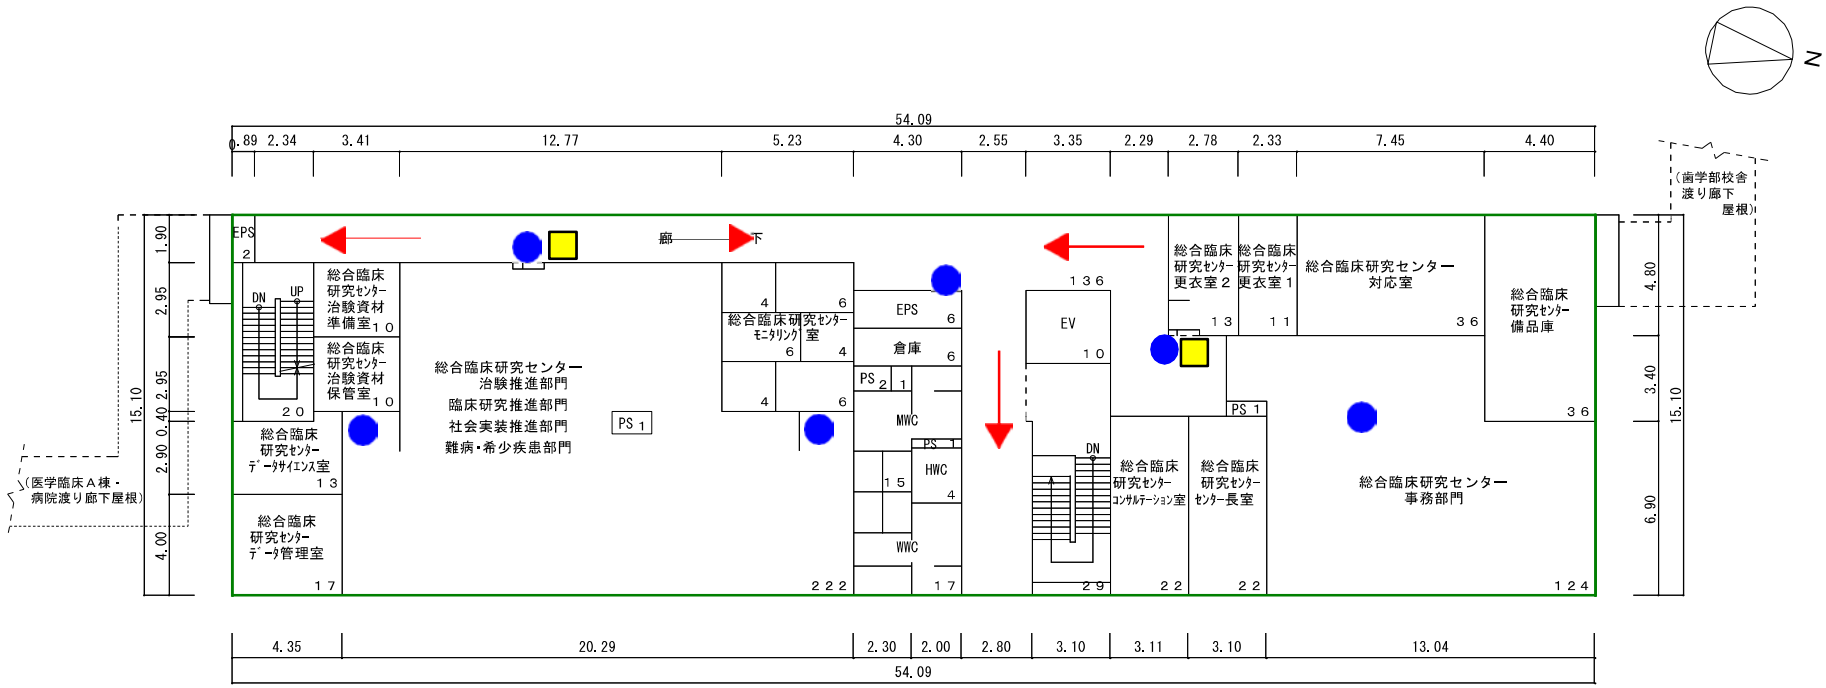



３階平面図　Ｓ＝１／３００

（817㎡）

# ⑧総合研究棟（1階病院部分）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

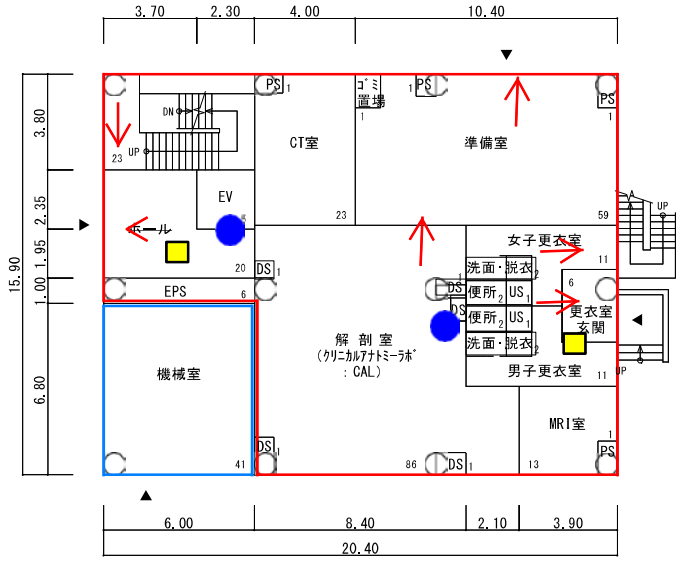


1 階 平 面 図　S＝1/300


（324㎡）

N

# ⑨立体駐車場(国道側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２０ |

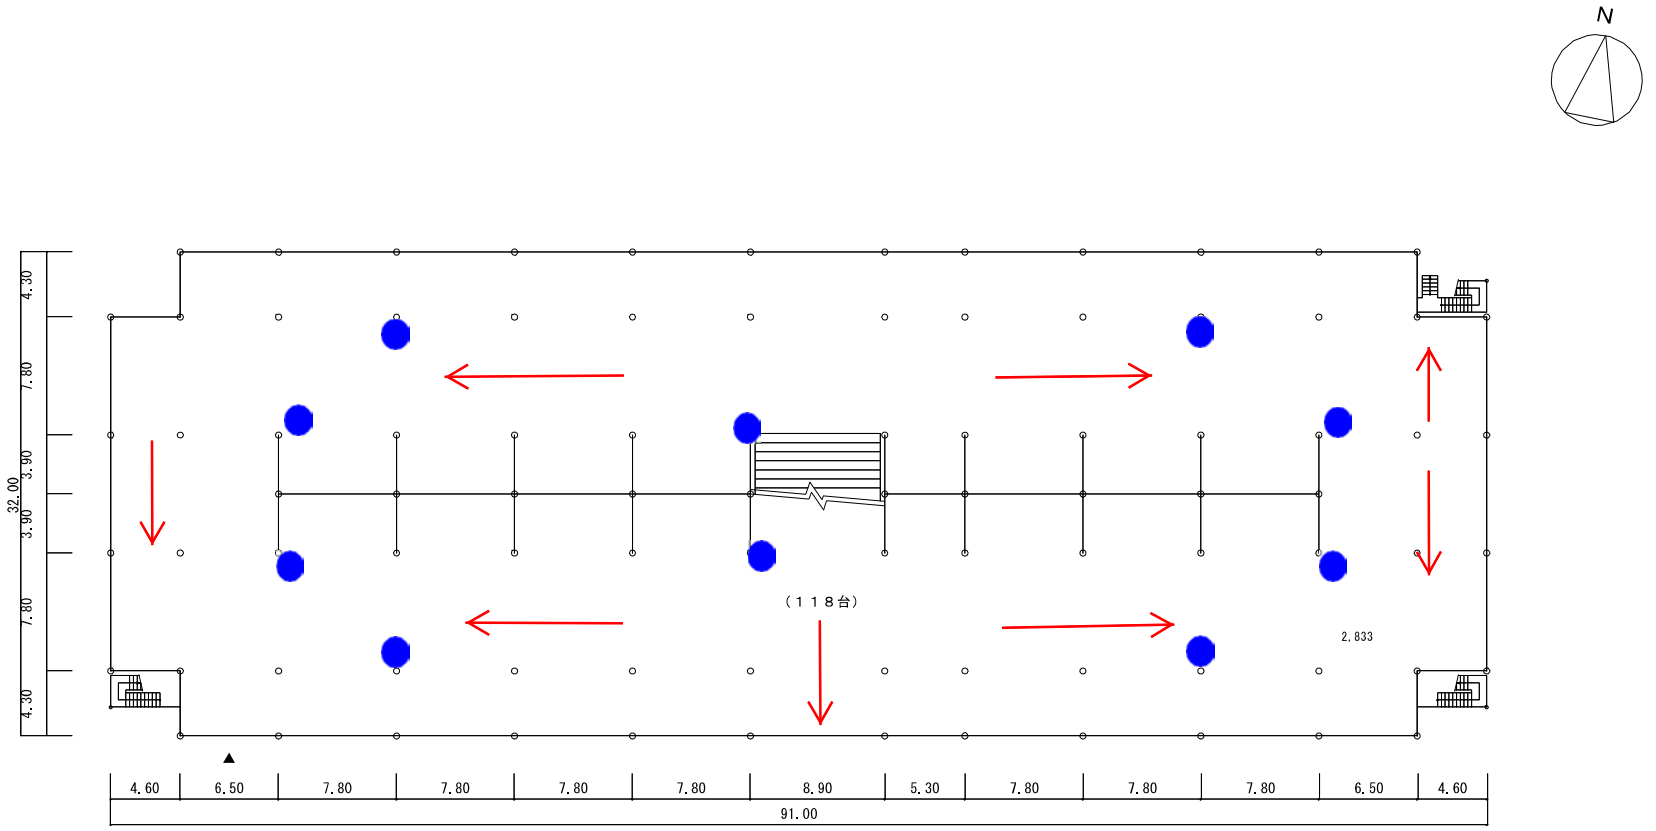


１ 階 平 面 図　　S＝1/500　（2,833㎡）


| | 駐車台数 |
|---|---|
| １階 | １１８ |
| ２階 | １２４ |
| 屋階 | １２４ |
| 合計 | ３６６ |

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立体駐車場 | 2008 | S２ | ６０１５ | 外来者用駐車場 | | ５，６６６ |

# ⑨立体駐車場(国道側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２０ |

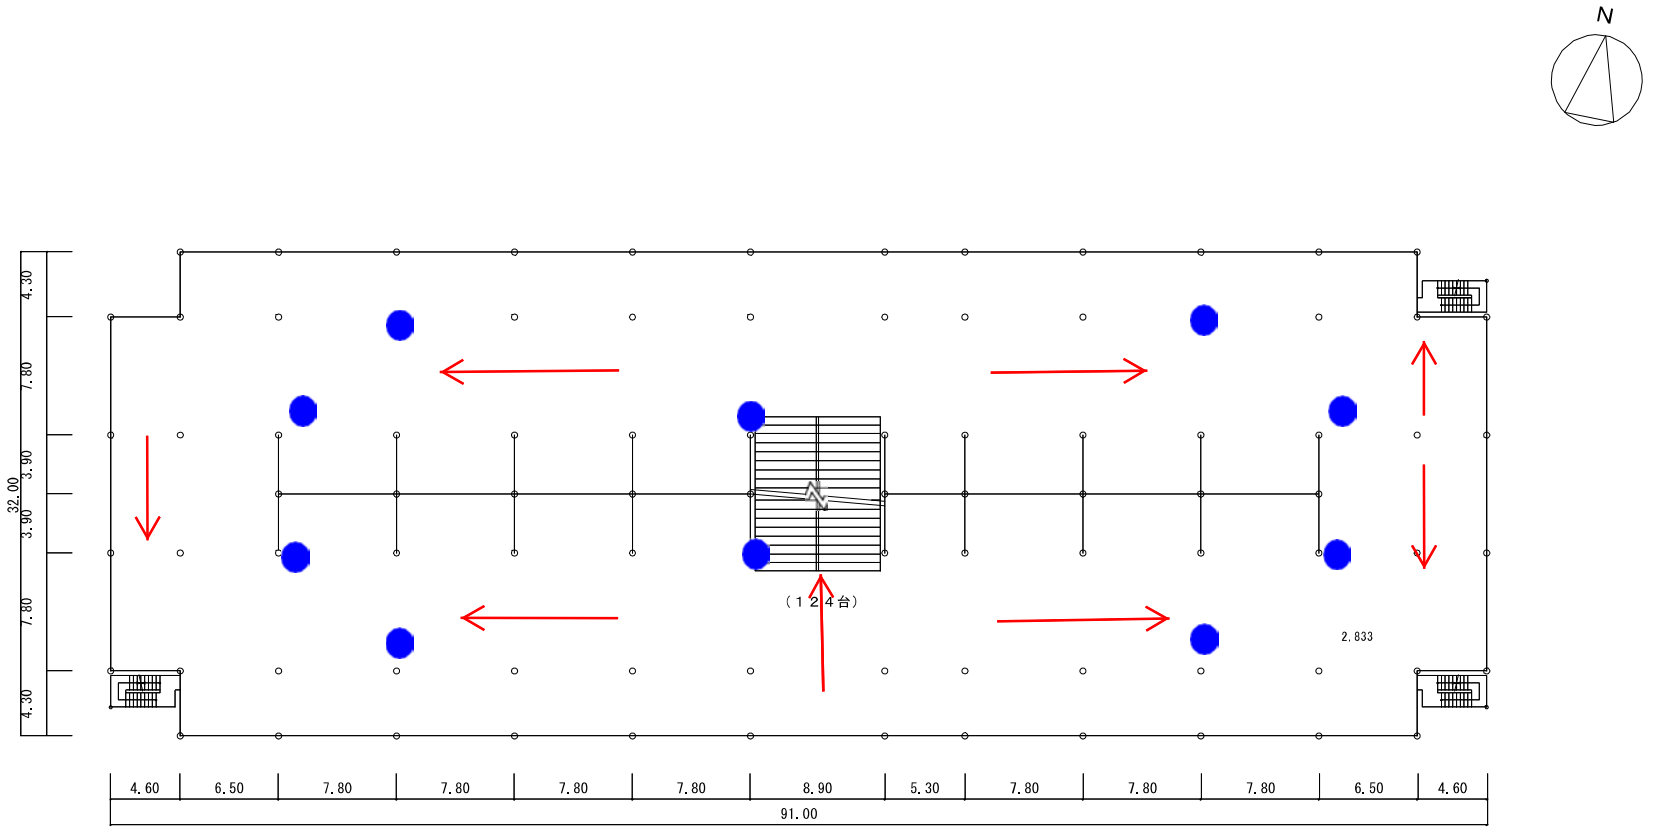



２　階　平　面　図　　Ｓ＝1/500　（2,833㎡）

# ⑨立体駐車場(国道側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２０ |

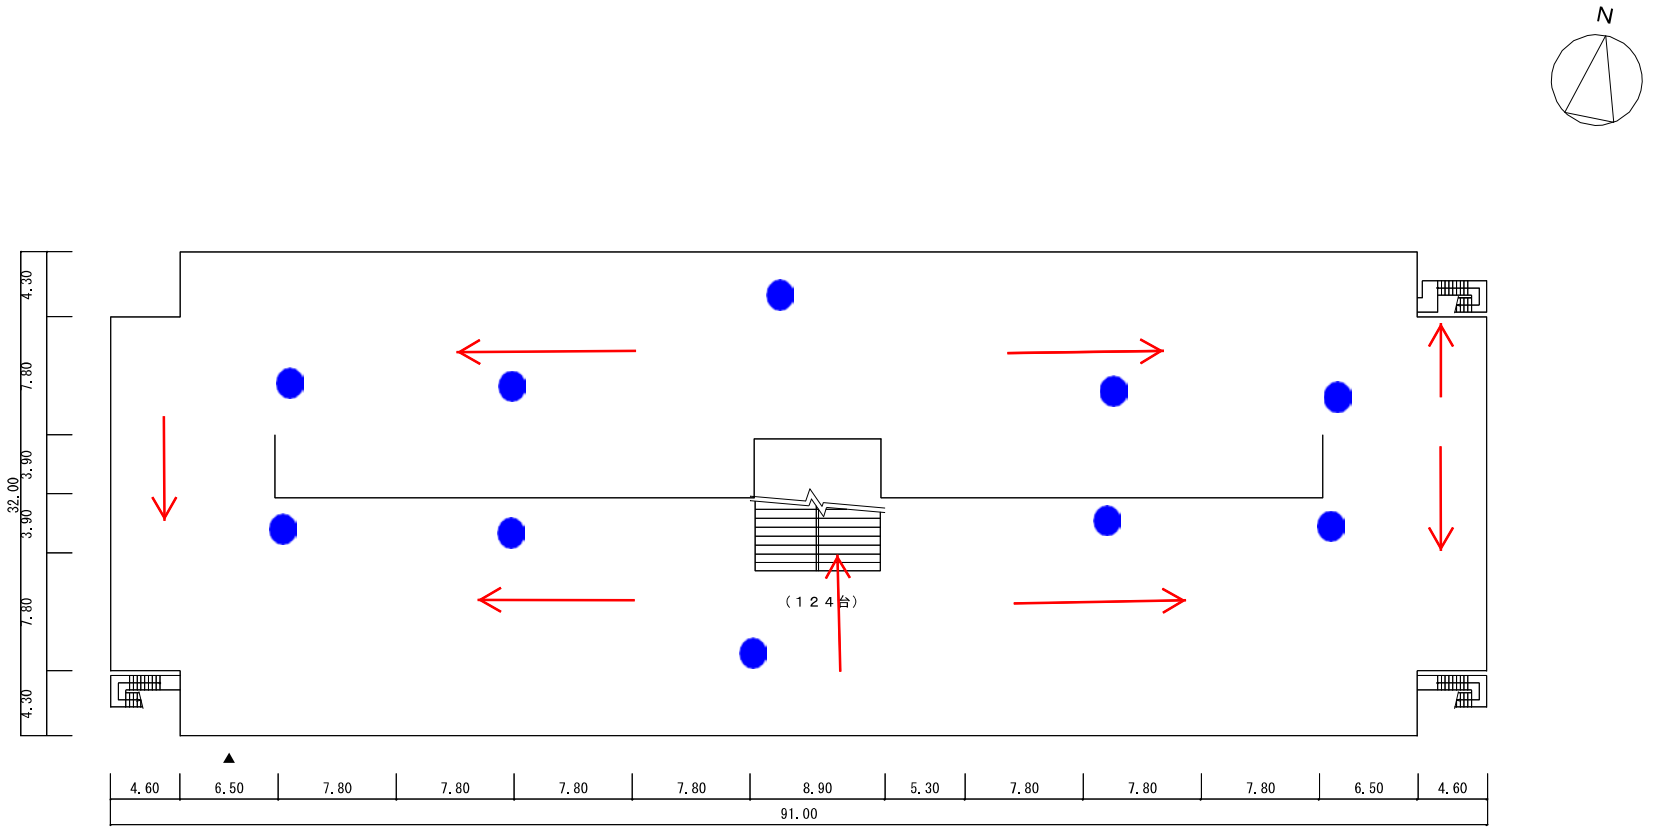



屋階平面図　　S＝1/500　（0㎡）

# ⑩立体駐車場(県中側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１９ |

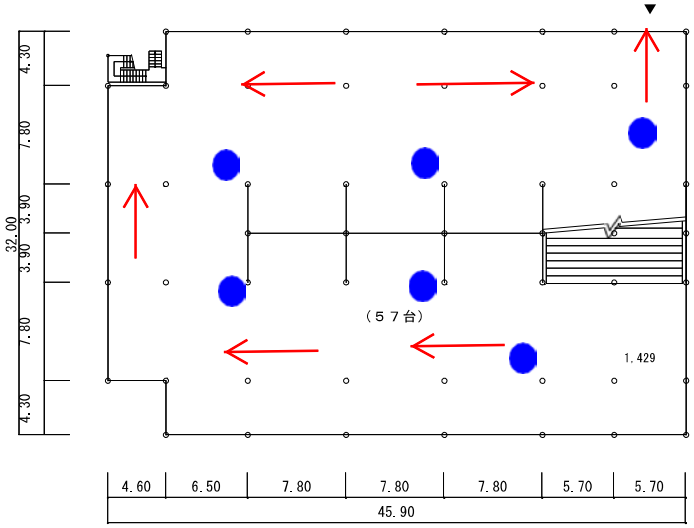


| | 駐車台数 |
|---|---|
| １階 | ５７ |
| ２階 | ５７ |
| 屋階 | ６３ |
| 合計 | １７７ |


１　階　平　面　図　　Ｓ＝1/600
(1,429㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立体駐車場 | 2005 | Ｓ２ | ６０１５ | 外来者用駐車場 | | ２，８５８ |

# ⑩立体駐車場(県中側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１９ |

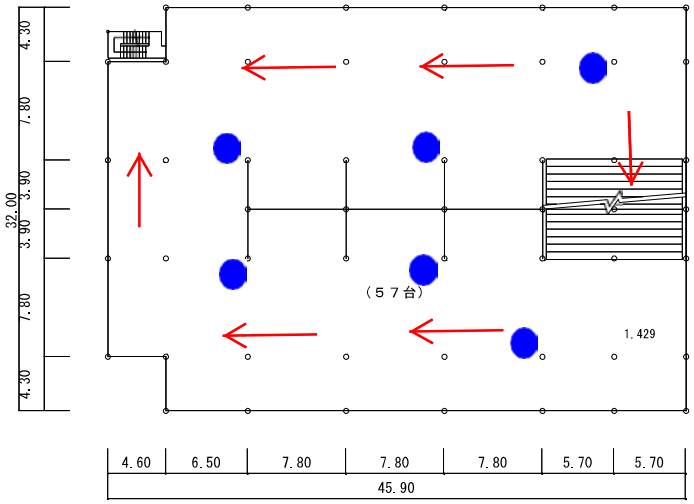



２階平面図　　S＝1/600
(1,429㎡)

# ⑩立体駐車場(県中側)

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１９ |

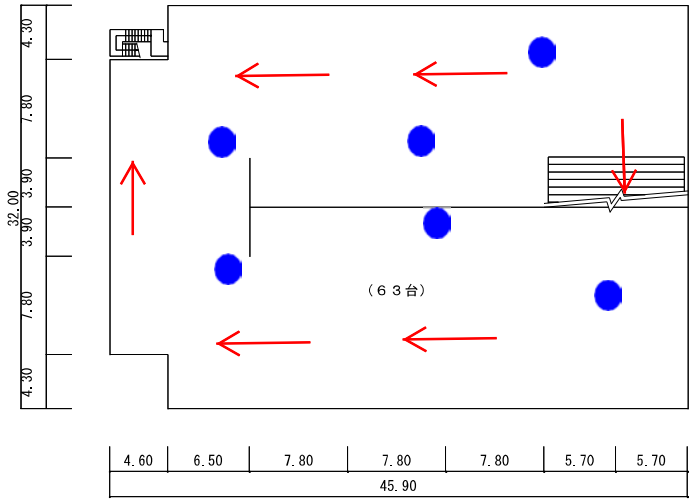



屋階平面図　　S＝1/600
（0㎡）

# ⑪維持管理センター

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８７ |

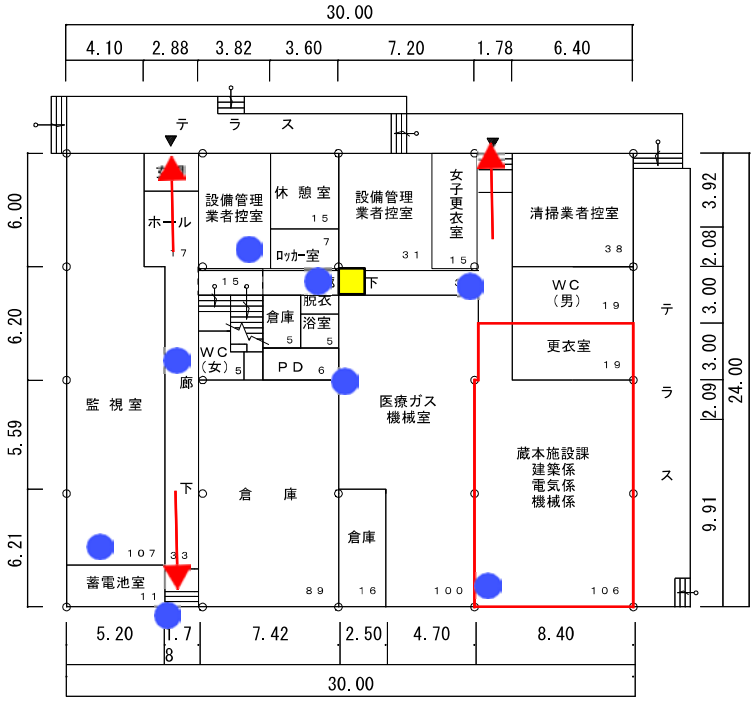


１階平面図　　S＝１／４００


（720㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造番 | 施設調査単位階数 号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維持管理センター | 1978 | R３ | ６０１０ | 大学事務局施設 | | １２５ |
| | | | ６９４０ | 病院等設備室 | | １，１７５ |
| | | | | 棟計 | | １，３００ |

# ⑪維持管理センター

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８７ |

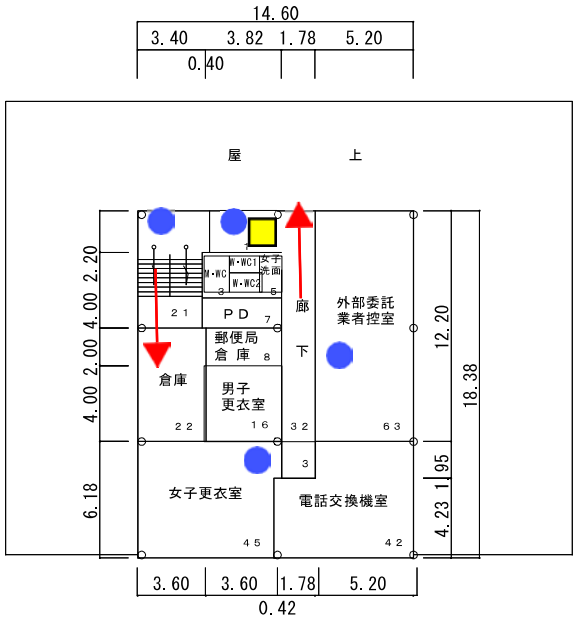



２階平面図　　S＝１／４００


（268㎡）

# ⑪維持管理センター

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８７ |



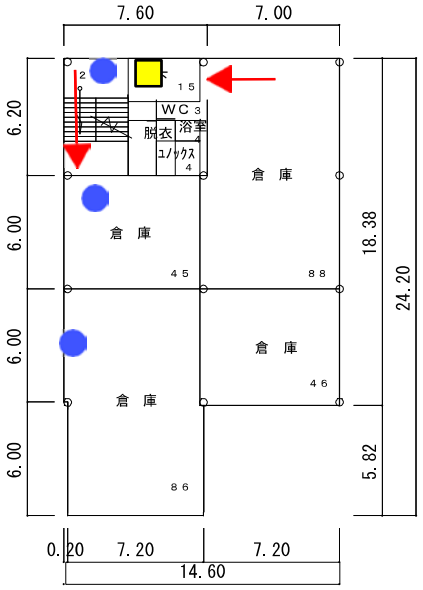

３階平面図　　S＝１／４００

（312㎡）

# ⑫特高受電室

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７８ |

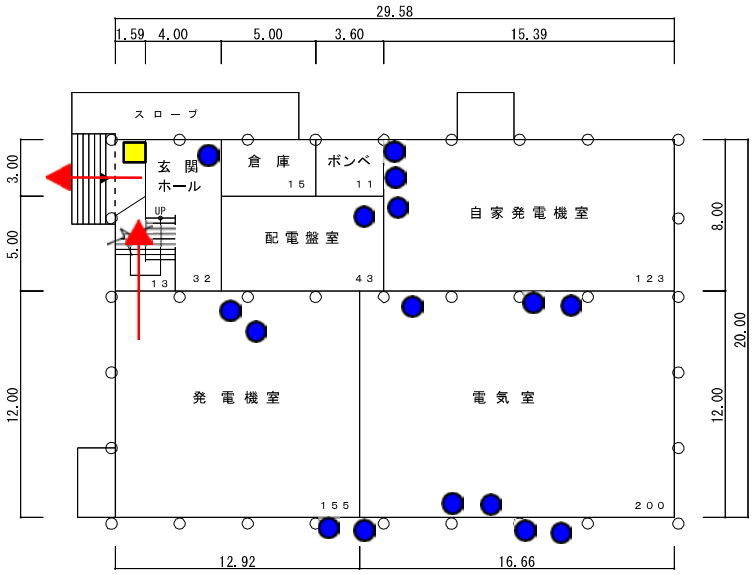


N

１階平面図　Ｓ＝１／４００


（５９２㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造番 | 施設調査単位階数 | | | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 号 | 名称 | 色区分 | |
| 特高受電室 | 1973 | Ｒ２ | ６９６０ | 本部等設備室 | | ８０６ |

# ⑫特高受電室


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７８ |

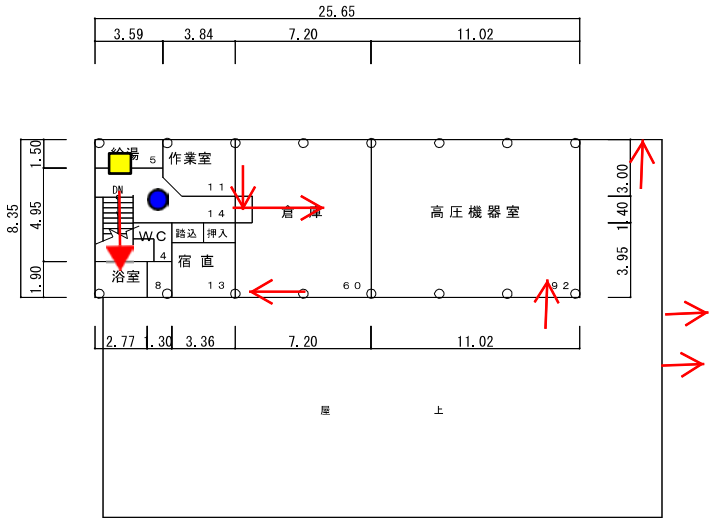


２階平面図　Ｓ＝１／４００


（２１４㎡）




# ⑬廃棄物集積場

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１１ |



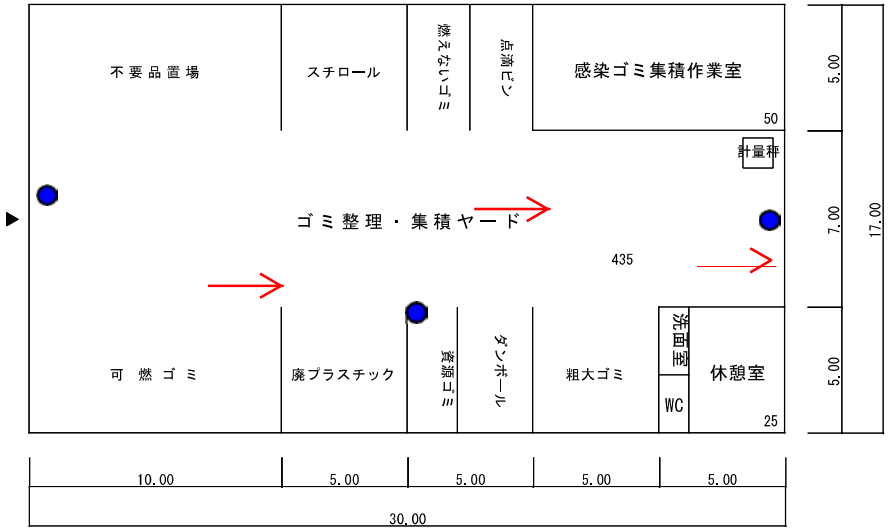
１階平面図　Ｓ＝１／３００

（510㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造番 | 施設調査単位階数 号 | 施設調査単位階数 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物集積場 | 2005 | Ｓ１ | ６０２０ | 一般管理施設 | | ５１０ |

# ⑭宿舎棟（保育園含む）

# 棟　別　平　面　図

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

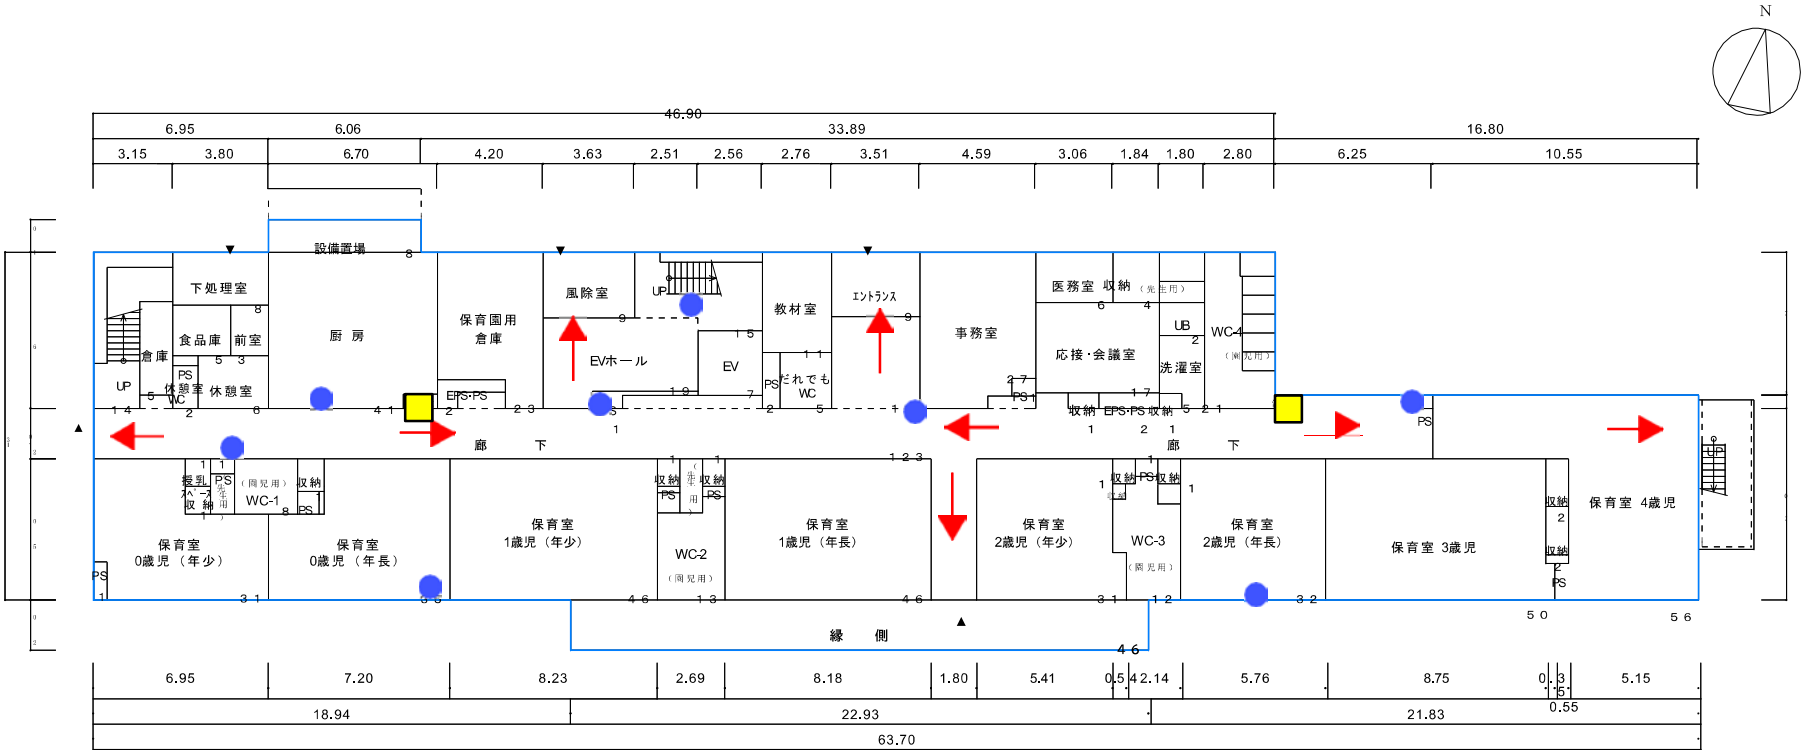


１階平面図　Ｓ＝１／３００

（838㎡）

| 国際交流会館（4戸） | 単身 | 夫婦 | 家族 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生 | ２４ | ― | ― | ２４ |
| 外国人研究者 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ２４ | ― | ― | ２４ |

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 面積区分 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿舎棟 | 2020 | Ｓ４ | ０５ | 大学宿泊施設 | | １，３４８ |
| | | | ０７ | 附属病院 | | ７３５ |
| | | | ０８ | 大学管理施設 | | ８３８ |
| 未完 | | | 棟計 | | | ２，９２１ |


整理番号　３－０３４４－０１３－２３０

# ⑭宿舎棟(保育園含む)

# 棟　別　平　面　図

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

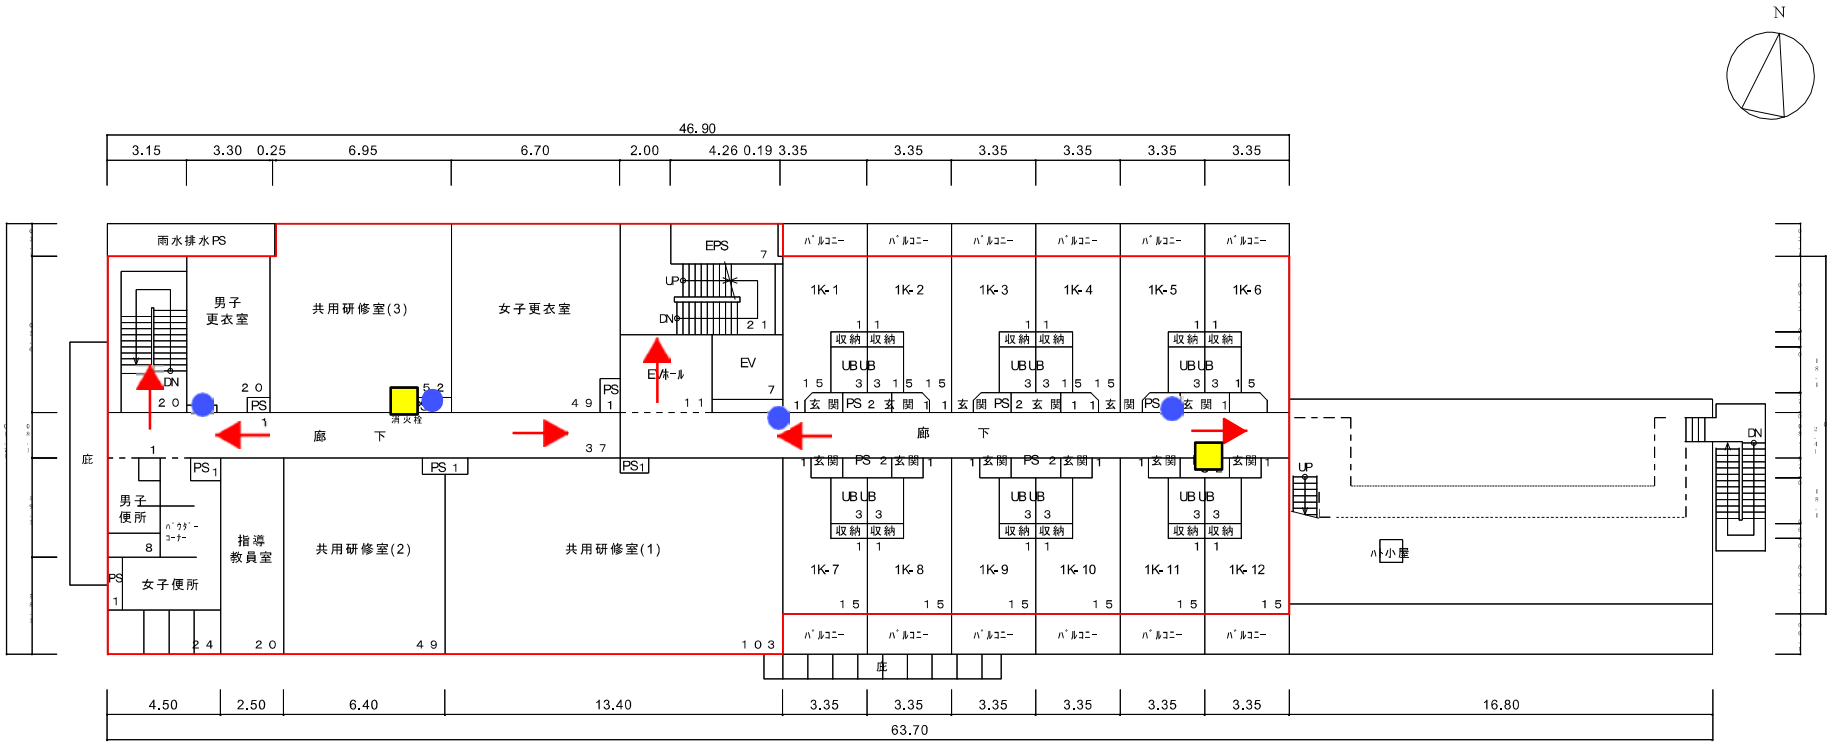


２階平面図　Ｓ＝１／３００

（７３５㎡）


| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３０ |
|---|---|

# ⑭宿舎棟（保育園含む）

# 棟　別　平　面　図

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

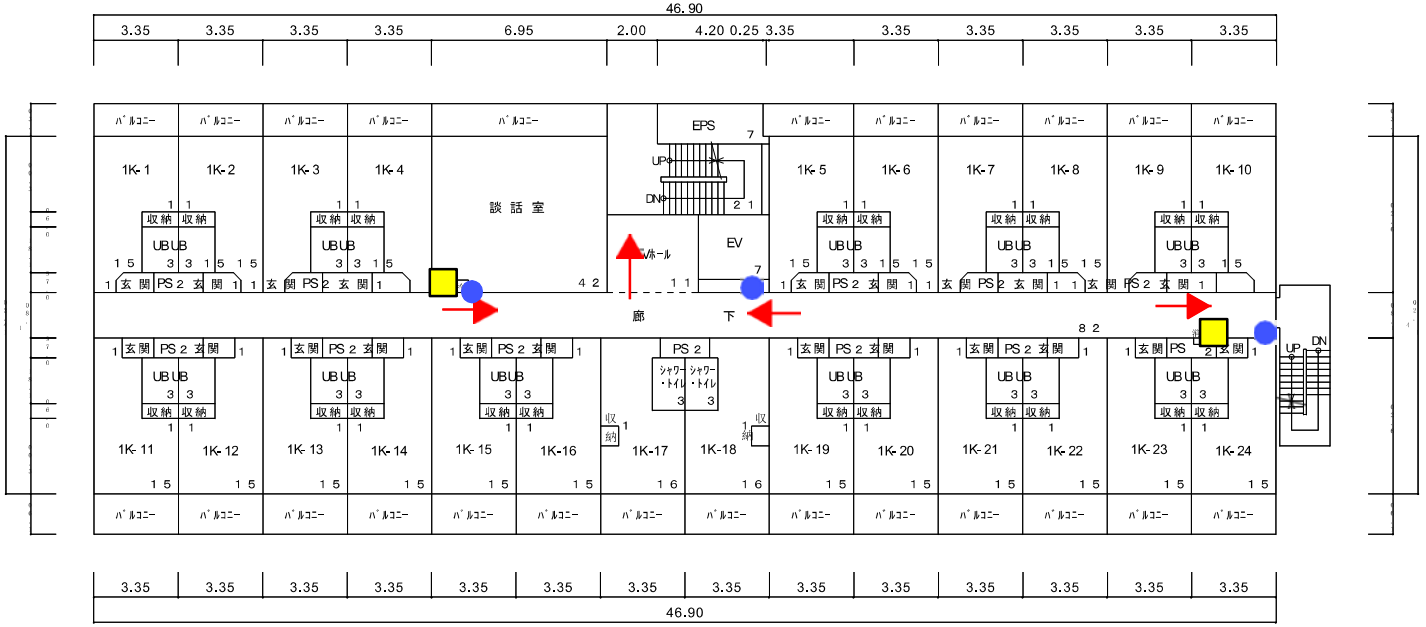


３階平面図　Ｓ＝１／３００

（６７４㎡）


| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３０ |
|---|---|

# ⑭宿舎棟（保育園含む）

# 棟　別　平　面　図

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

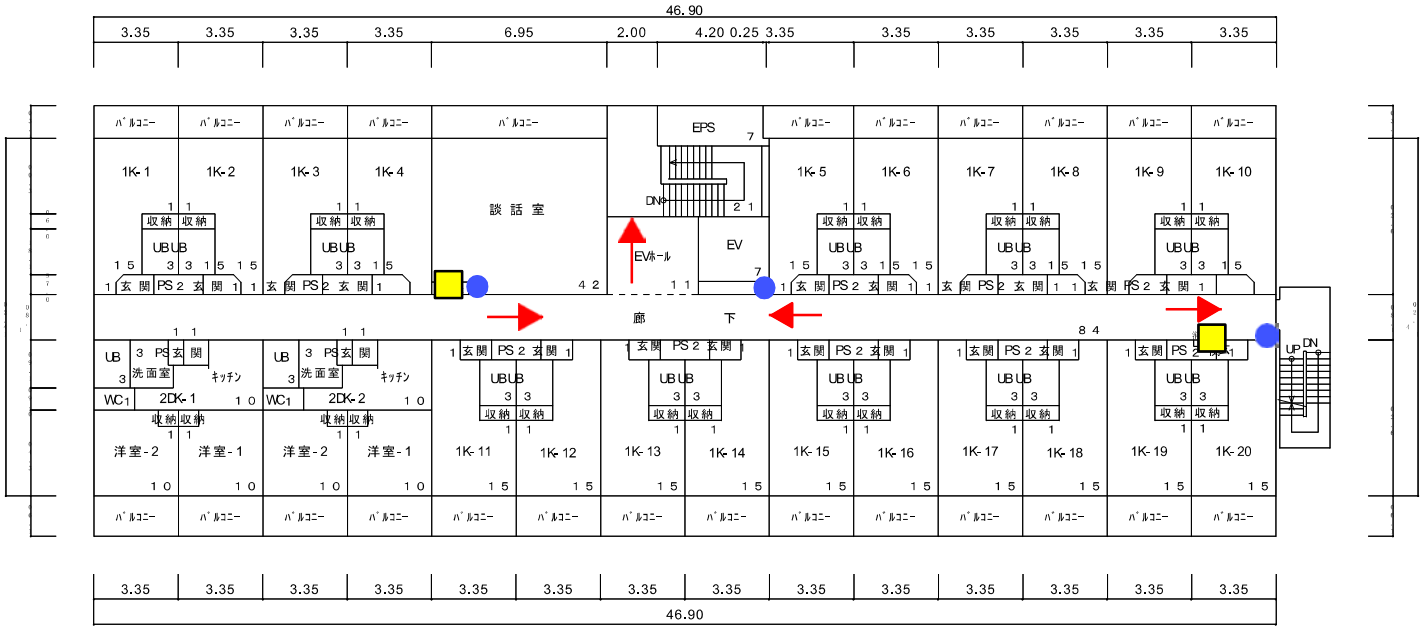


４階平面図　Ｓ＝１／３００

（６７４㎡）


| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３０ |
|---|---|

# ⑭宿舎棟（保育園含む）

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

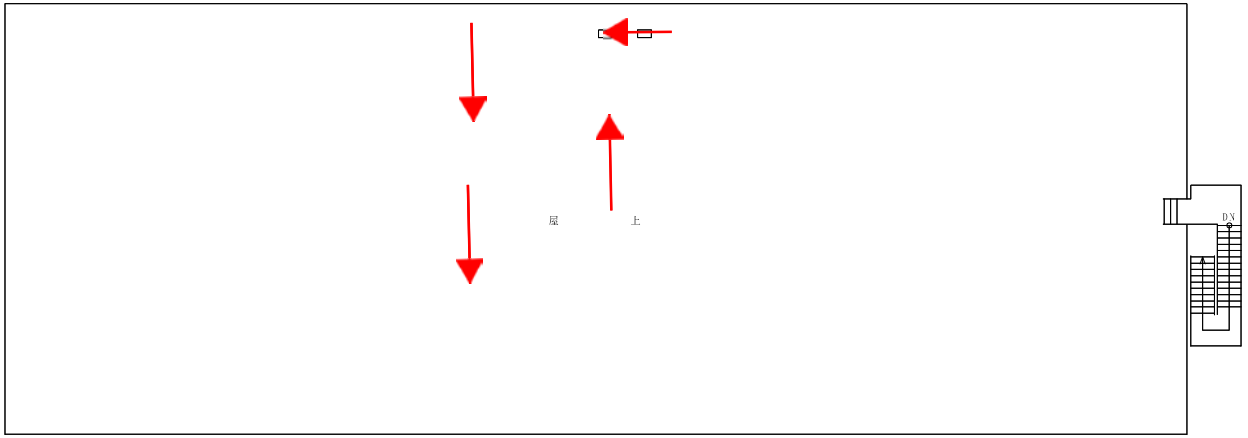


屋階平面図　Ｓ＝１／３００


（０㎡）


| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３０ |
|---|---|

⑮園舎

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１７ |

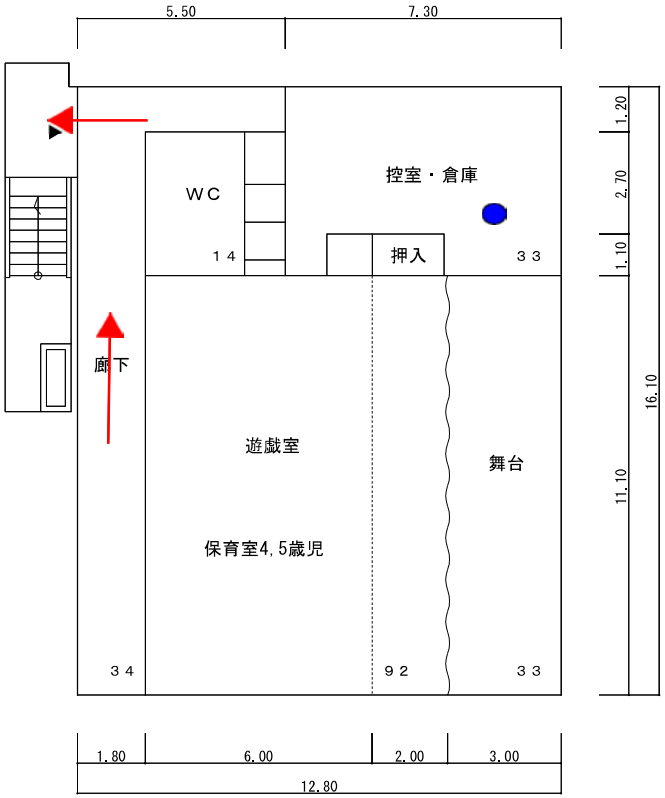



１階平面図　Ｓ＝１／２００
（206㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園舎 | 2012 | Ｓ１ | ６０２０ | 一般管理施設(保育施設) | | ２０６ |

# ⑯駐車整理部事務所

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 227･228 |

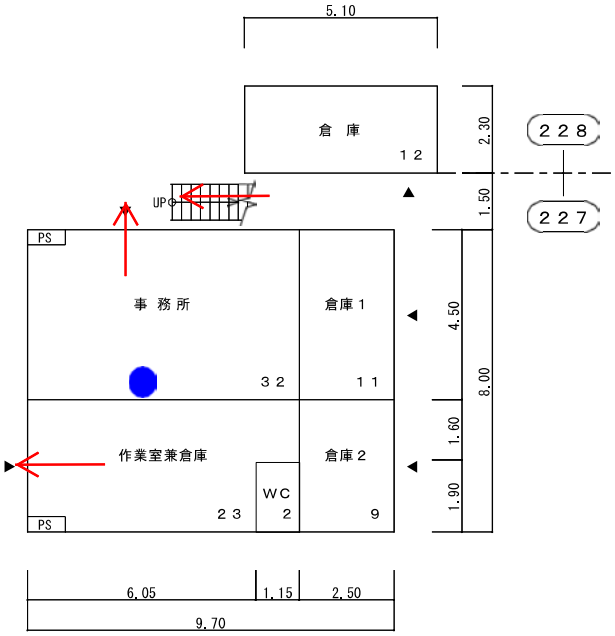



１階平面図　　Ｓ＝１／２００
(227- 77㎡)
(228- 12㎡)


| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位名称 番号 | 施設調査単位名称 一般管理施設 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (227)駐車整理部事務所 | 2016 | Ｓ２ | ６０２０ | | | １４３ |
| (228)駐車整理部倉庫 | 2016 | Ｓ１ | ６０２０ | 一般管理施設 | | １２ |

# ⑯駐車整理部事務所

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 227･228 |



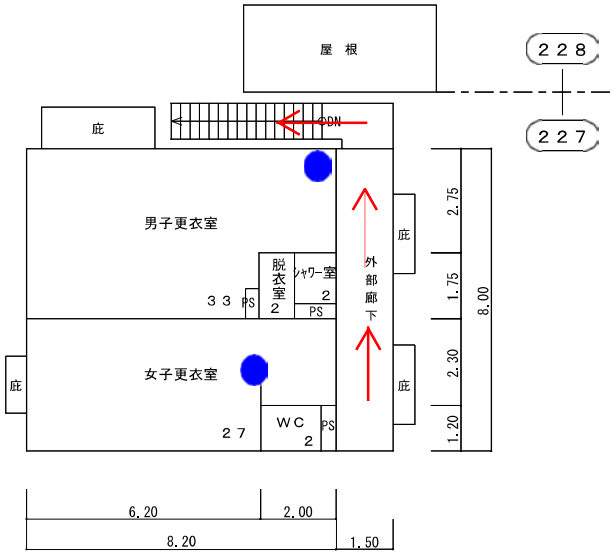
２　階　平　面　図　　Ｓ＝１／２００


(227-　66㎡)

(228-　0㎡)

# ⑰ポンプ室

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８１ |

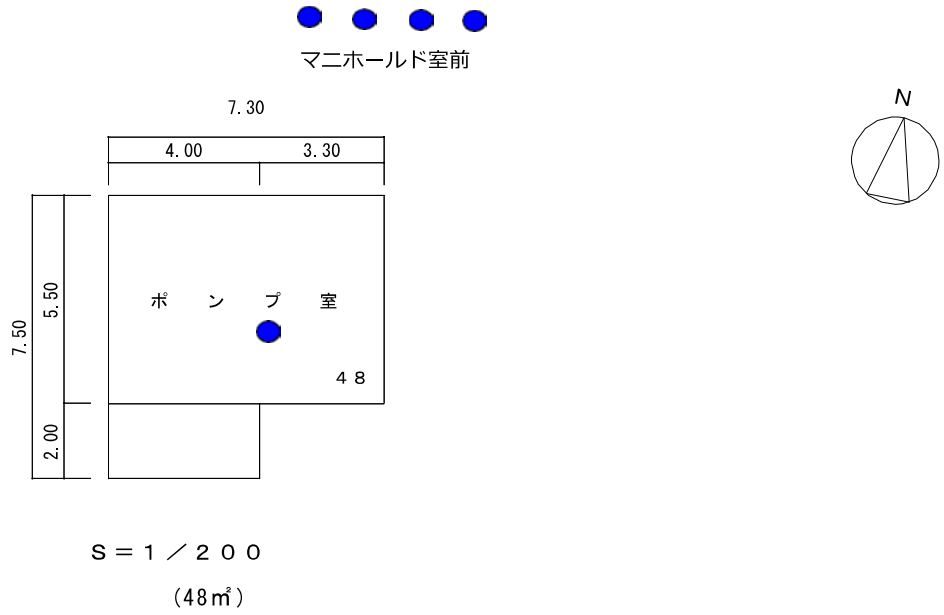


Ｓ＝１／２００

（48㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造番 | 施設調査単位階数 | | | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 号 | 名称 | 色区分 | |
| ポンプ室 | 1974 | Ｂ１ | ６９４０ | 病院等設備室 | | ４８ |

# ⑱災害・感染症トリアージ棟

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 231 |

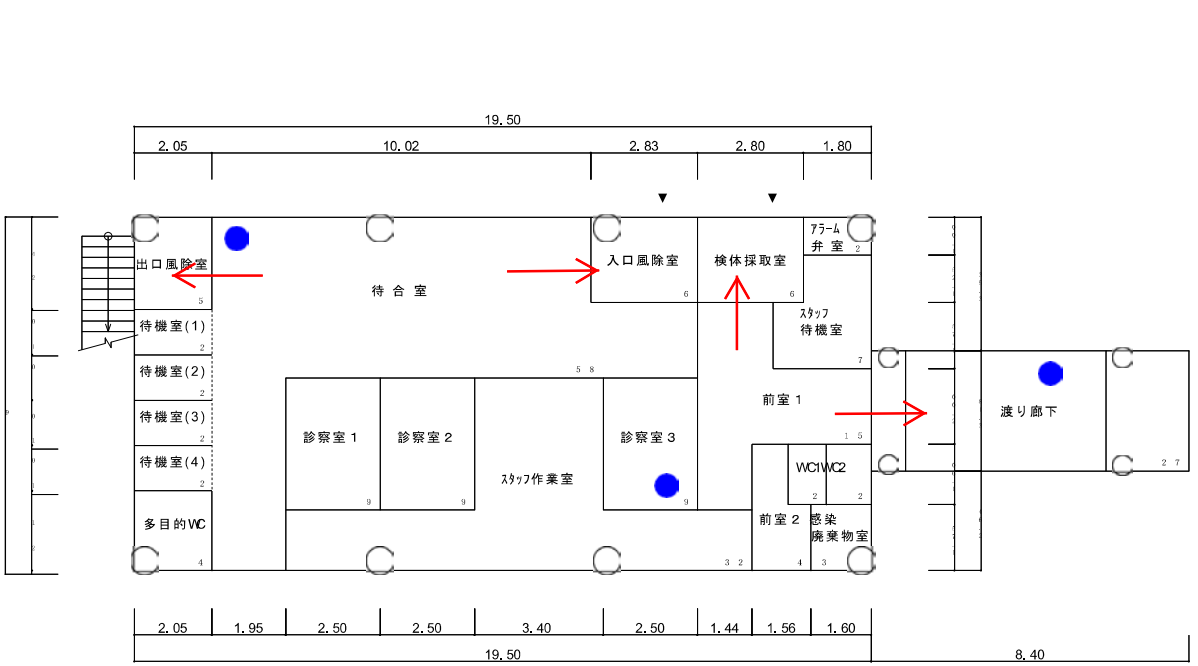


1 階 平 面 図　S＝1／200

（209㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 番 | 面積区分 号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 災害・感染症トリアージ棟 | 2021 | R2 | 07 | 附属病院 | | 182 |
| | | | 08 | 大学管理施設 | | 182 |
| | | | 09 | 大学設備室等 | | 54 |
| 未完 | | | 棟計 | | | 418 |


整理番号　3－0344－013－231

# ⑱災害・感染症トリアージ棟

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３１ |

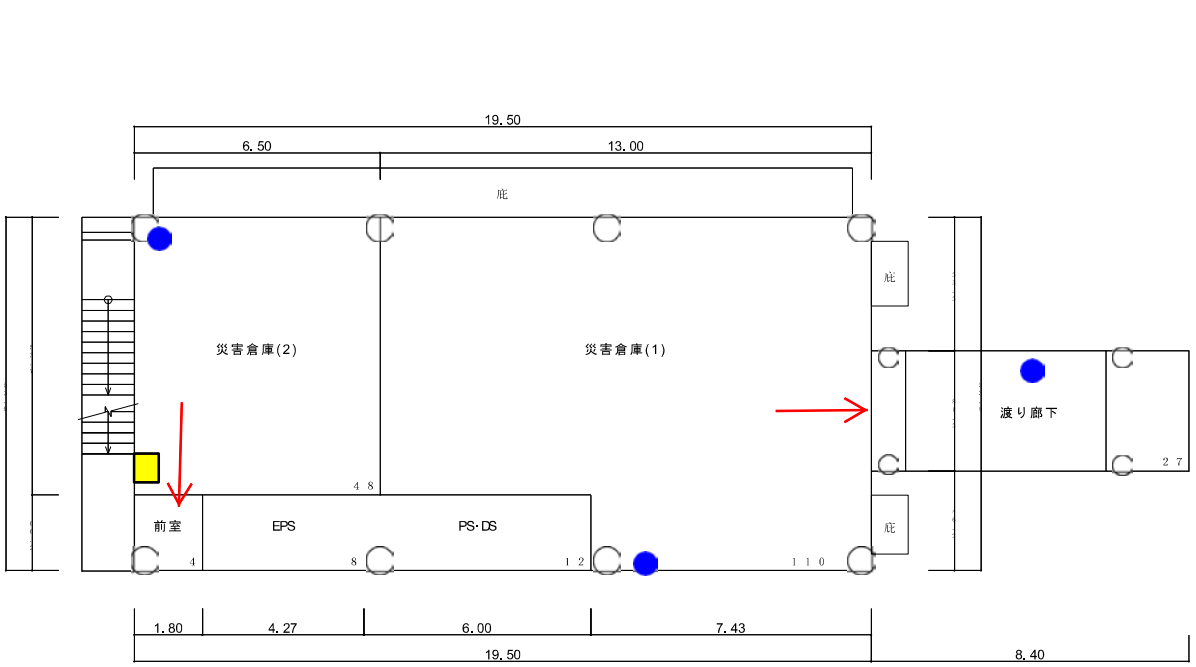


2 階 平 面 図　S＝1／200

（209㎡）

| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３１ |
|---|---|


# ⑱災害・感染症トリアージ棟

国立大学法人等施設実態報告（様式３）

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３１ |

N

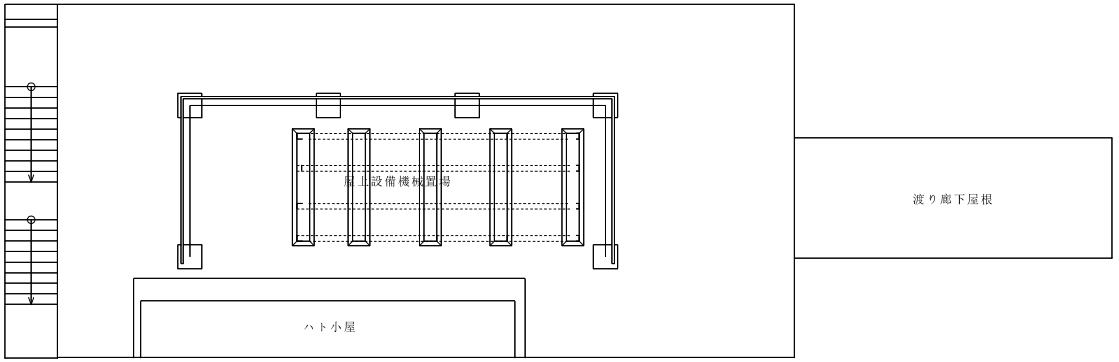


屋階平面図　Ｓ＝１／２００


（0㎡）


| 整理番号 | ３－０３４４－０１３－２３１ |
|---|---|

# ⑲ ポンプ室

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８８ |

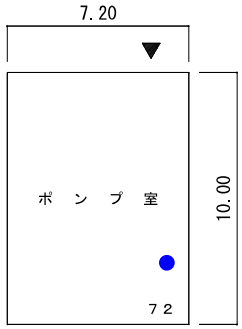


Ｓ＝１／３００

（72㎡）


● 消火器

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ ン プ 室 | 1979 | Ｒ１ | ６９６０ | 本部等設備室 | | ７２ |

# ⑳ 医学基礎A棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

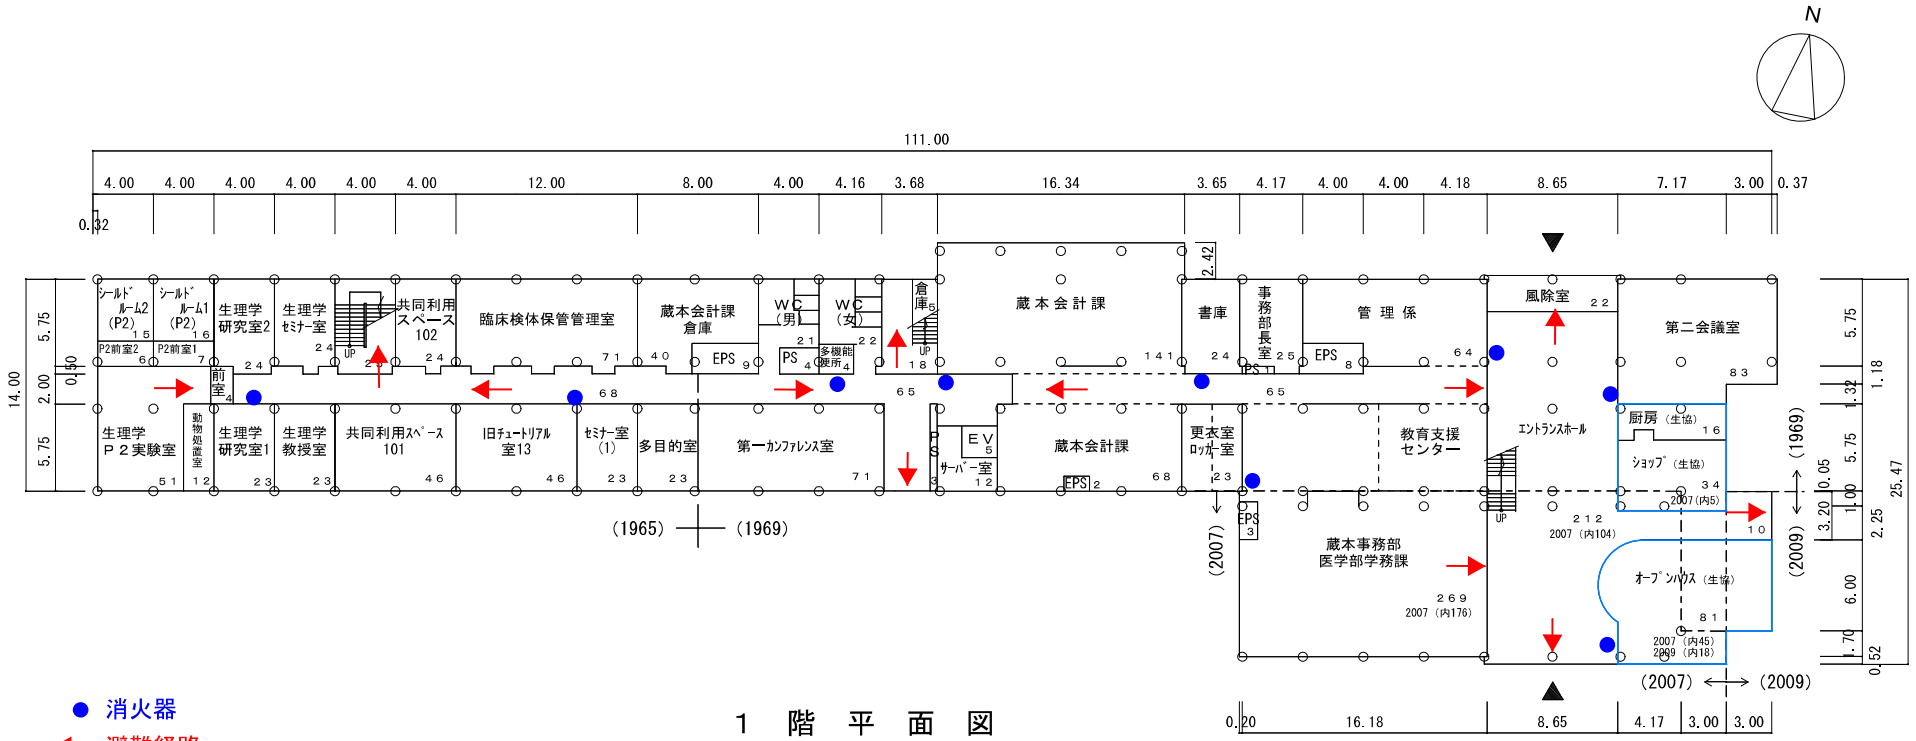


● 消火器

← 避難経路

### １　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,961㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学基礎Ａ棟 | 1965 | Ｒ５ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ２，７９５ |
| | 1969 | Ｒ５ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ４，０１２ |
| | | | １６３０ | 歯学部（歯学科） | | ８３ |
| | | | １６５０ | 薬学部 | | ８３ |
| | | | ６０１０ | 大学事務局施設 | | １０ |
| | | | ６０３０ | 教職員施設 | | ６１ |
| | | | ６４１０ | 大学福利施設 | | ６３ |
| | 1972 | Ｒ＋２ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ９５４ |
| | 2007 | Ｒ２ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ６０７ |
| | | | ６４１０ | 大学福利施設 | | ５０ |
| | 2009 | Ｒ５ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ２６ |
| | | | ６４１０ | 大学福利施設 | | １８ |
| | | | 棟計 | | | ８，７６２ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

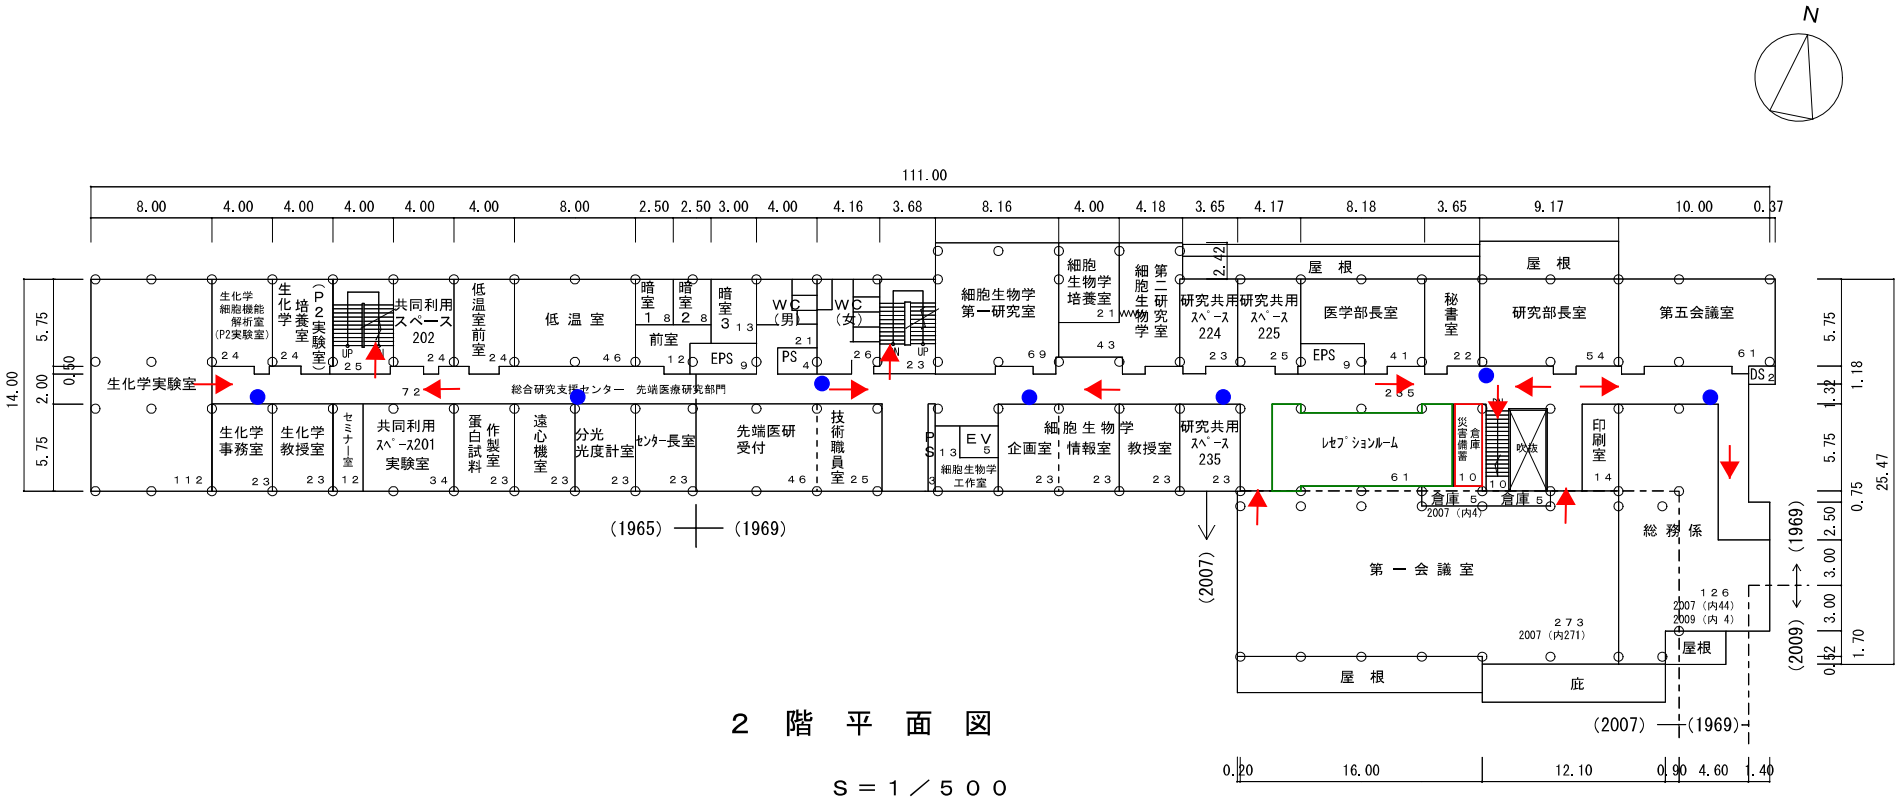



## ２　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,952㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

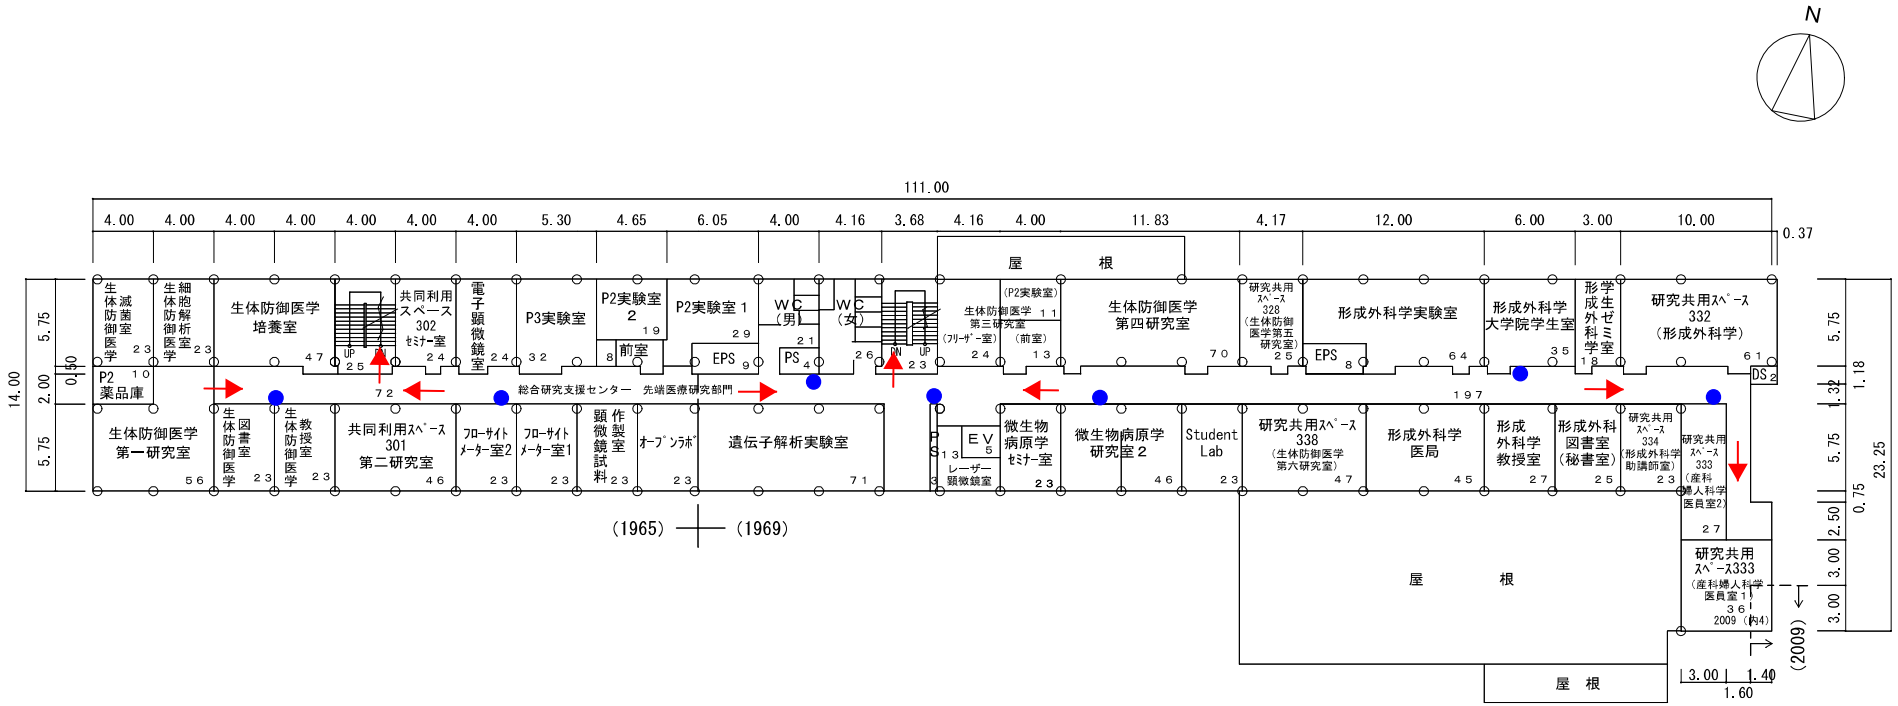



## ３　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

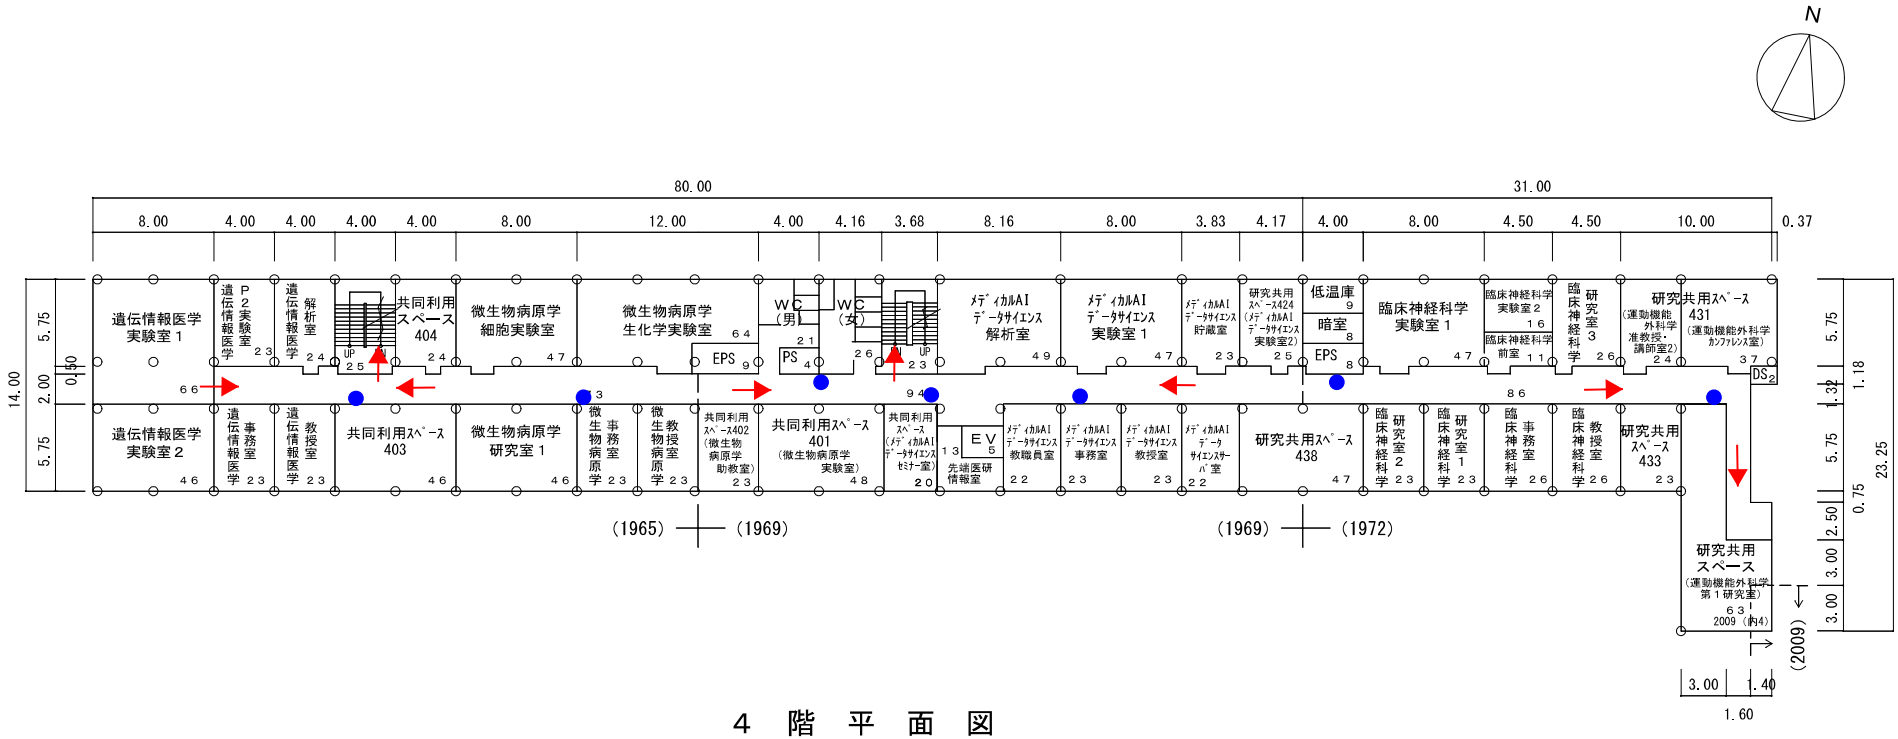



## ４　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

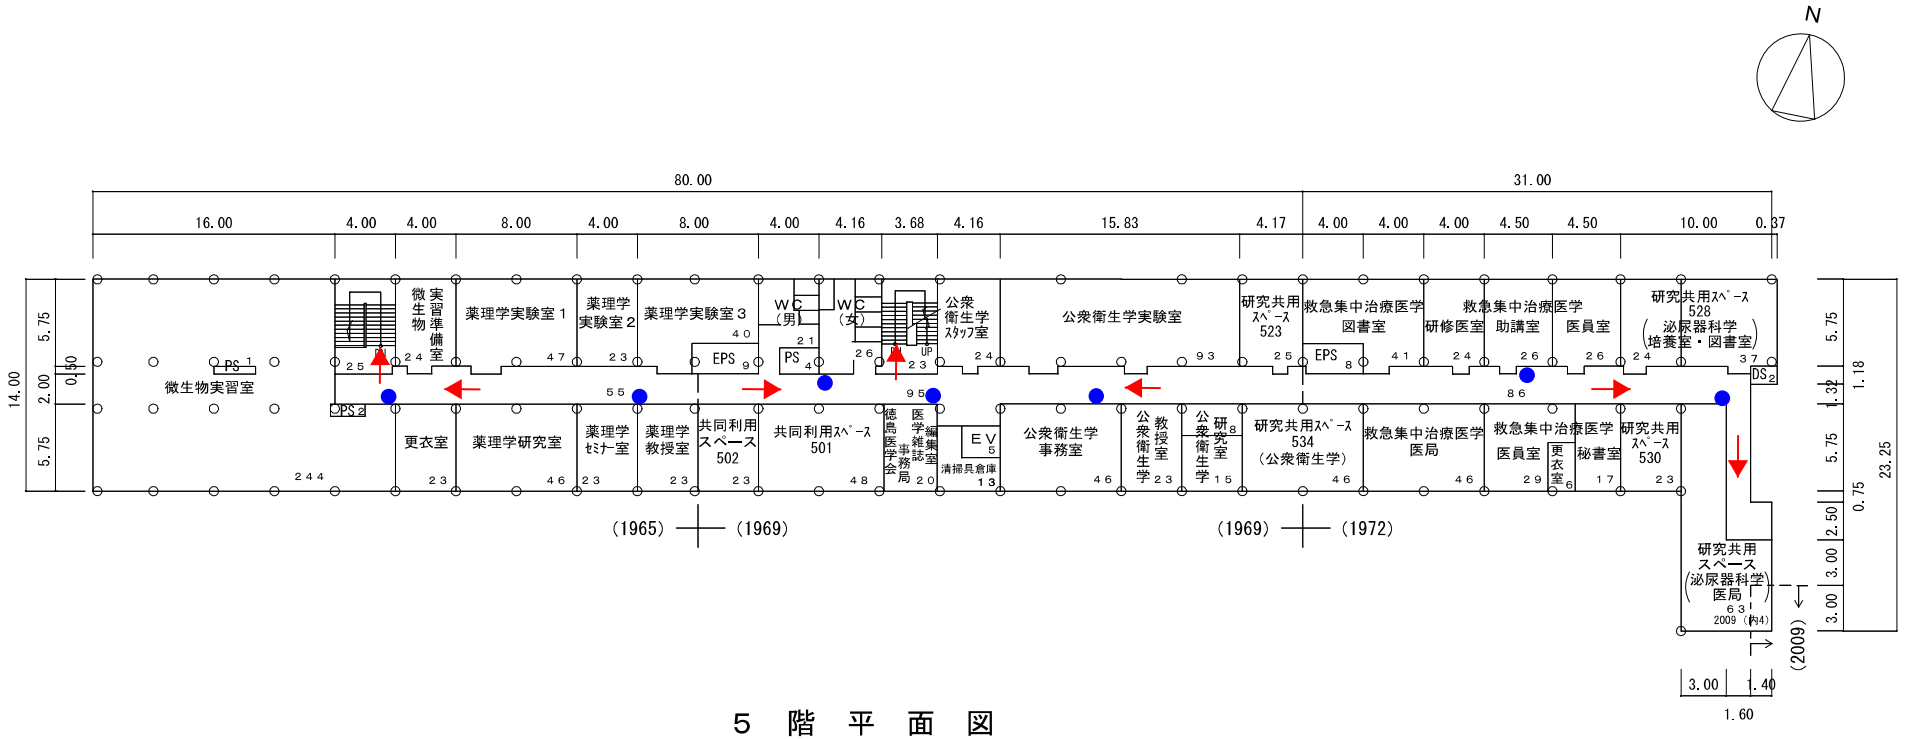



## ５　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

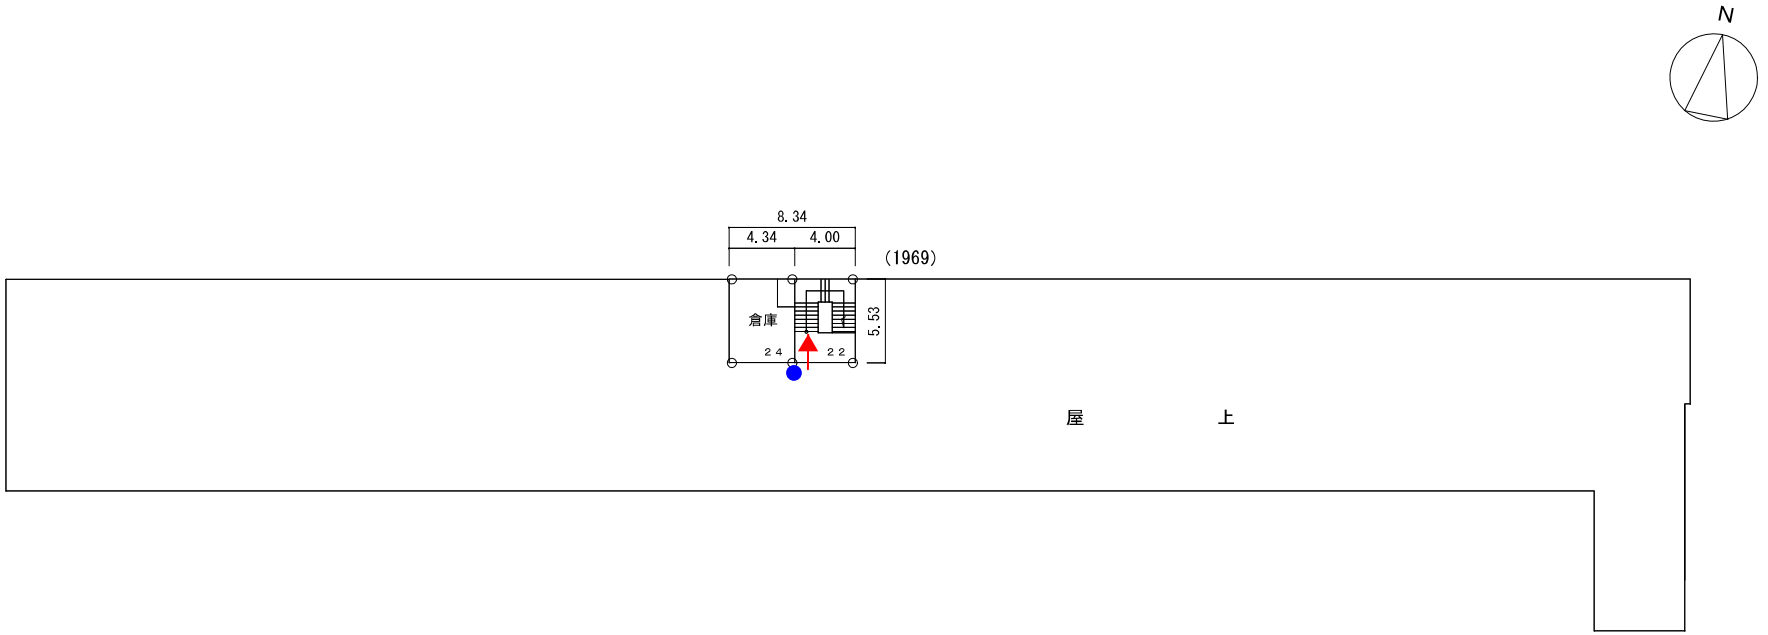


## 屋　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００


（46㎡）

# ㉑ 医学基礎B棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 165 |

N

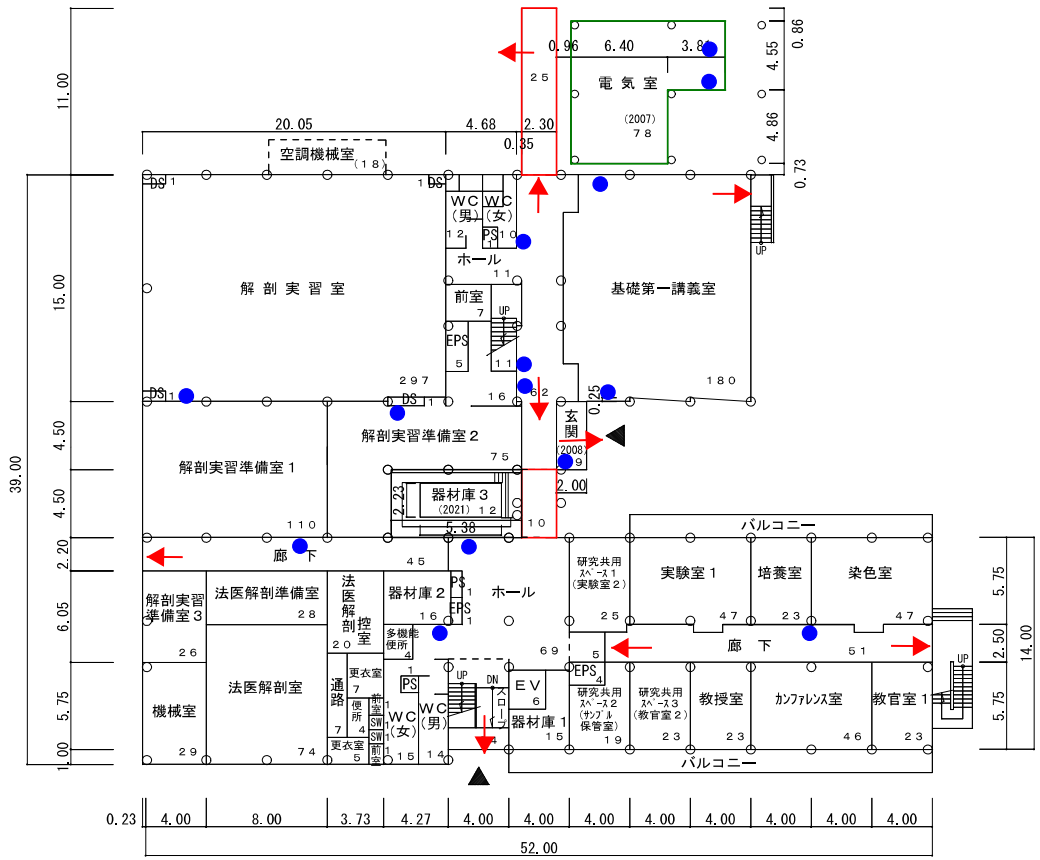


## １　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,674㎡）

● 消火器


← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学基礎Ｂ棟 | 1969 | Ｒ５ | 1615 | 医学部（医学科） | | 6，089 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 70 |
| | 2007 | Ｒ１ | 6920 | 学部等設備室 | | 78 |
| | 2008 | Ｒ１ | 1615 | 医学部（医学科） | | 9 |
| | | | 棟計 | | | 6，246 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

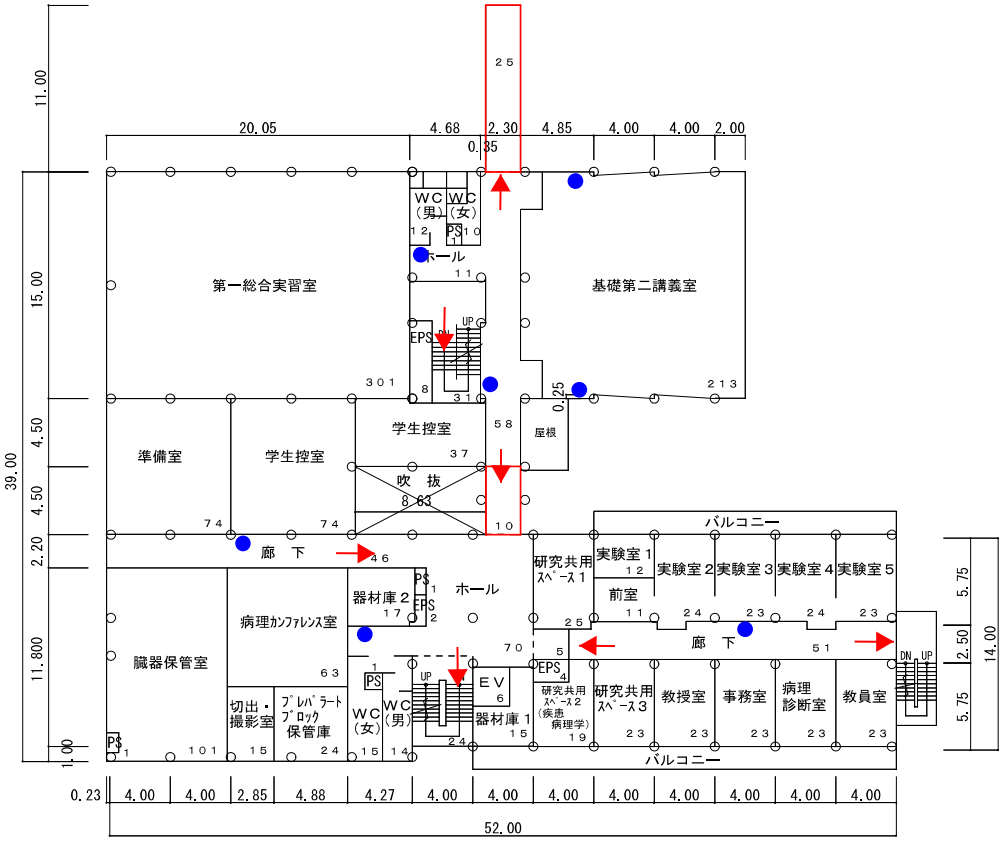


## ２　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,616㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

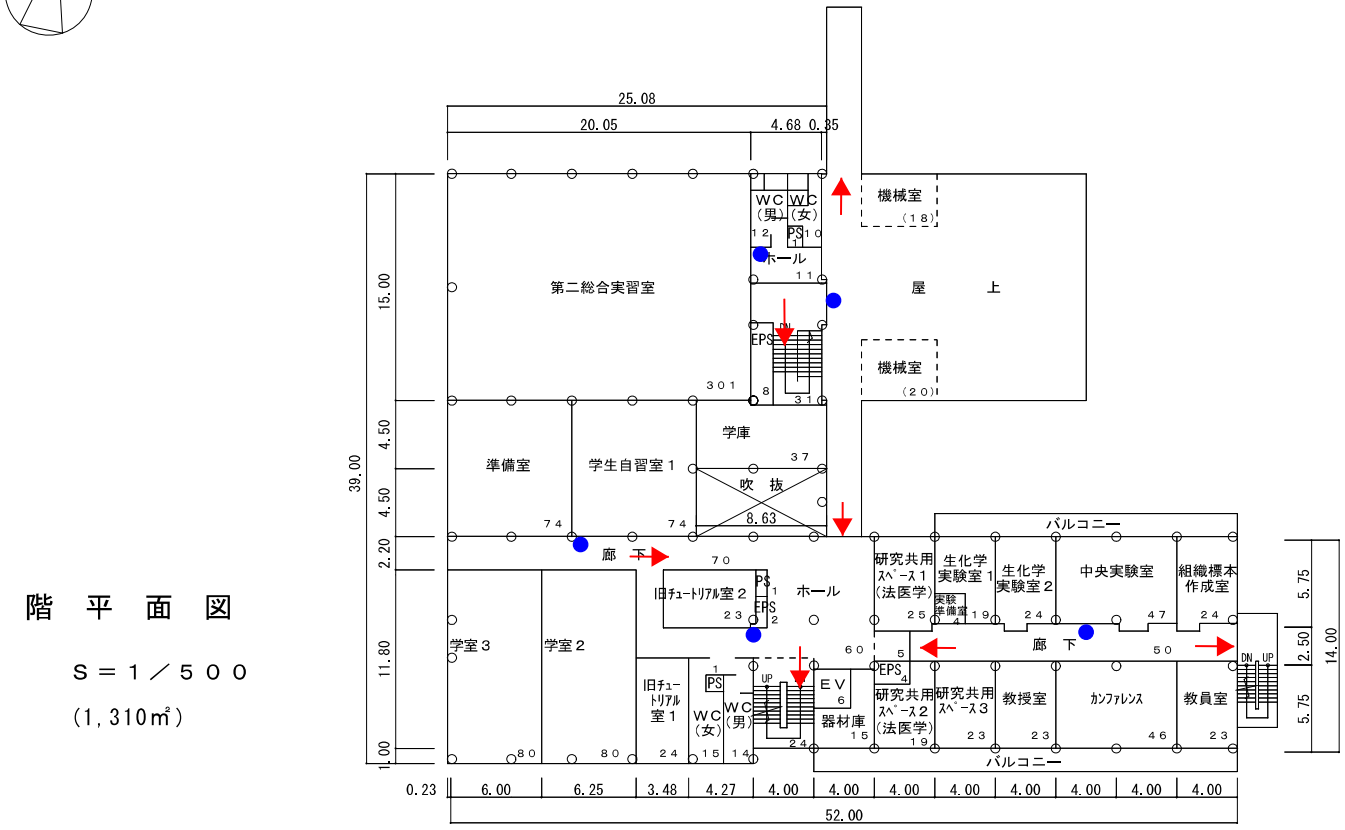


## ３　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,310㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

## ４　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００


（801㎡）

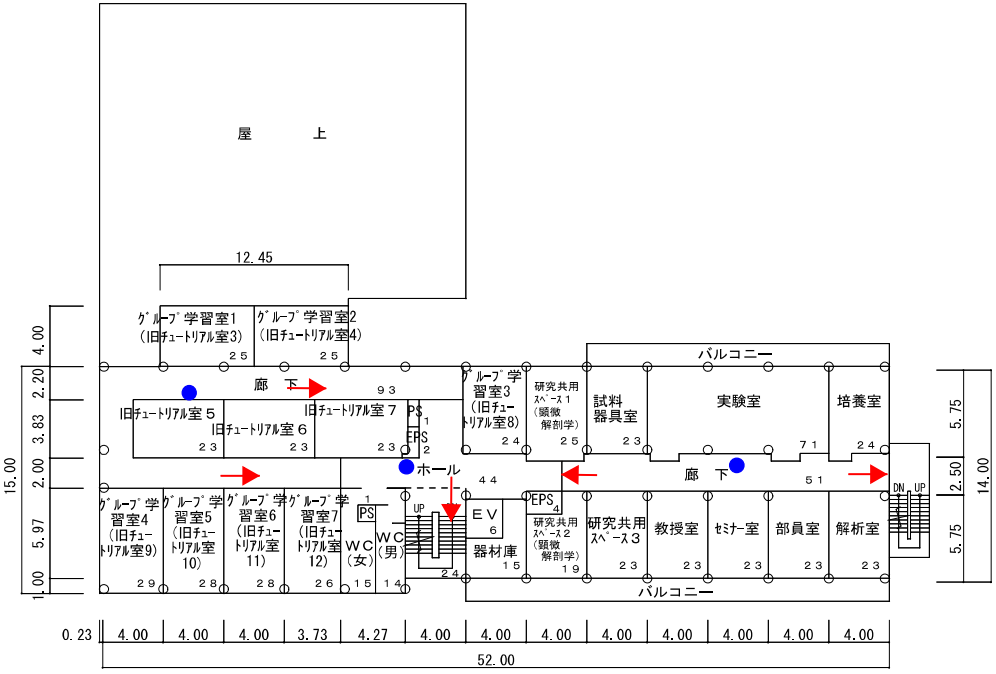

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

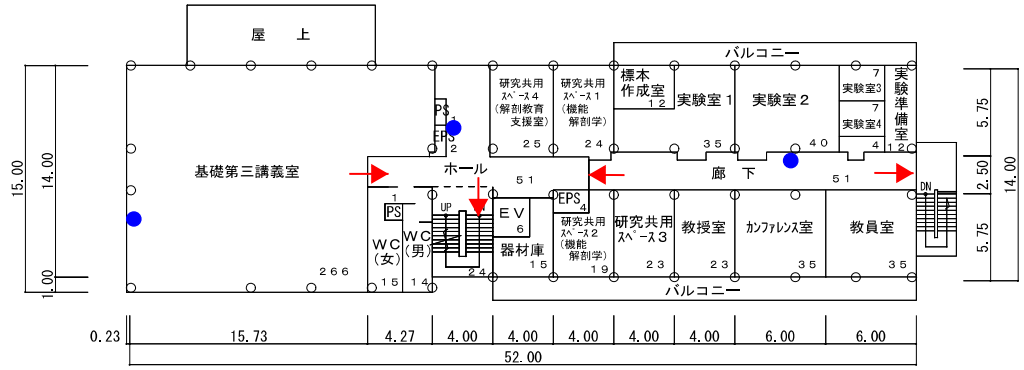



## ５　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（751㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

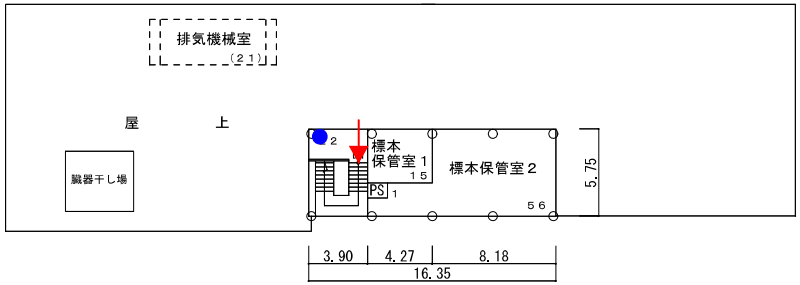



屋　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（94㎡）

# ㉒ 医学臨床A棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

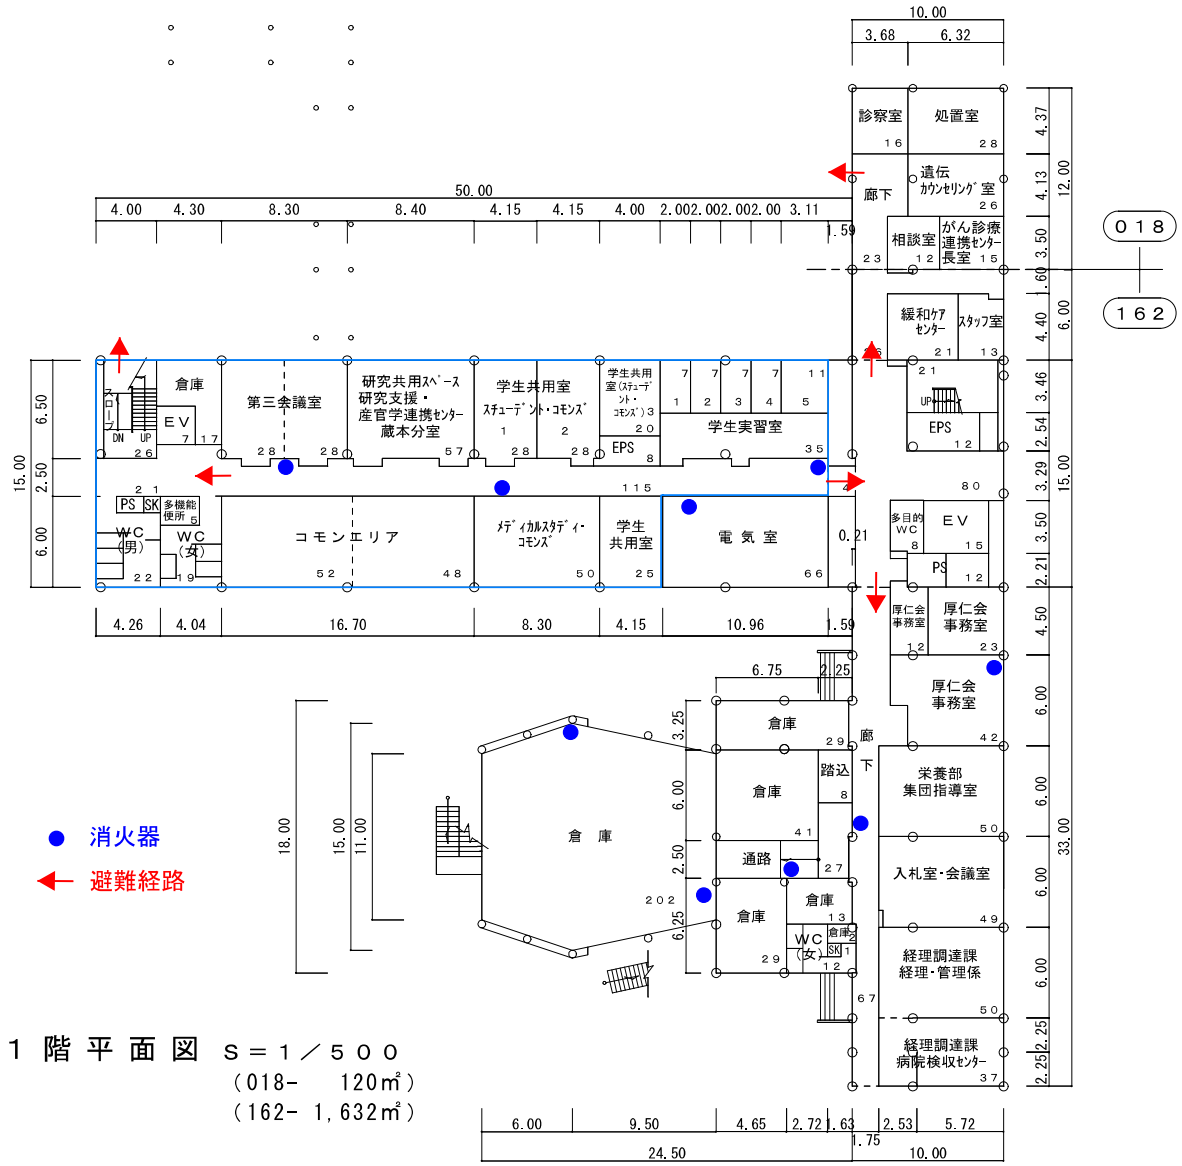


1 階 平 面 図　S＝1／500


（018-　120㎡）

（162-　1,632㎡）

| 棟名称 | (018) 西外来診療棟 |
|---|---|
| | (162) 医学臨床A棟・病院 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

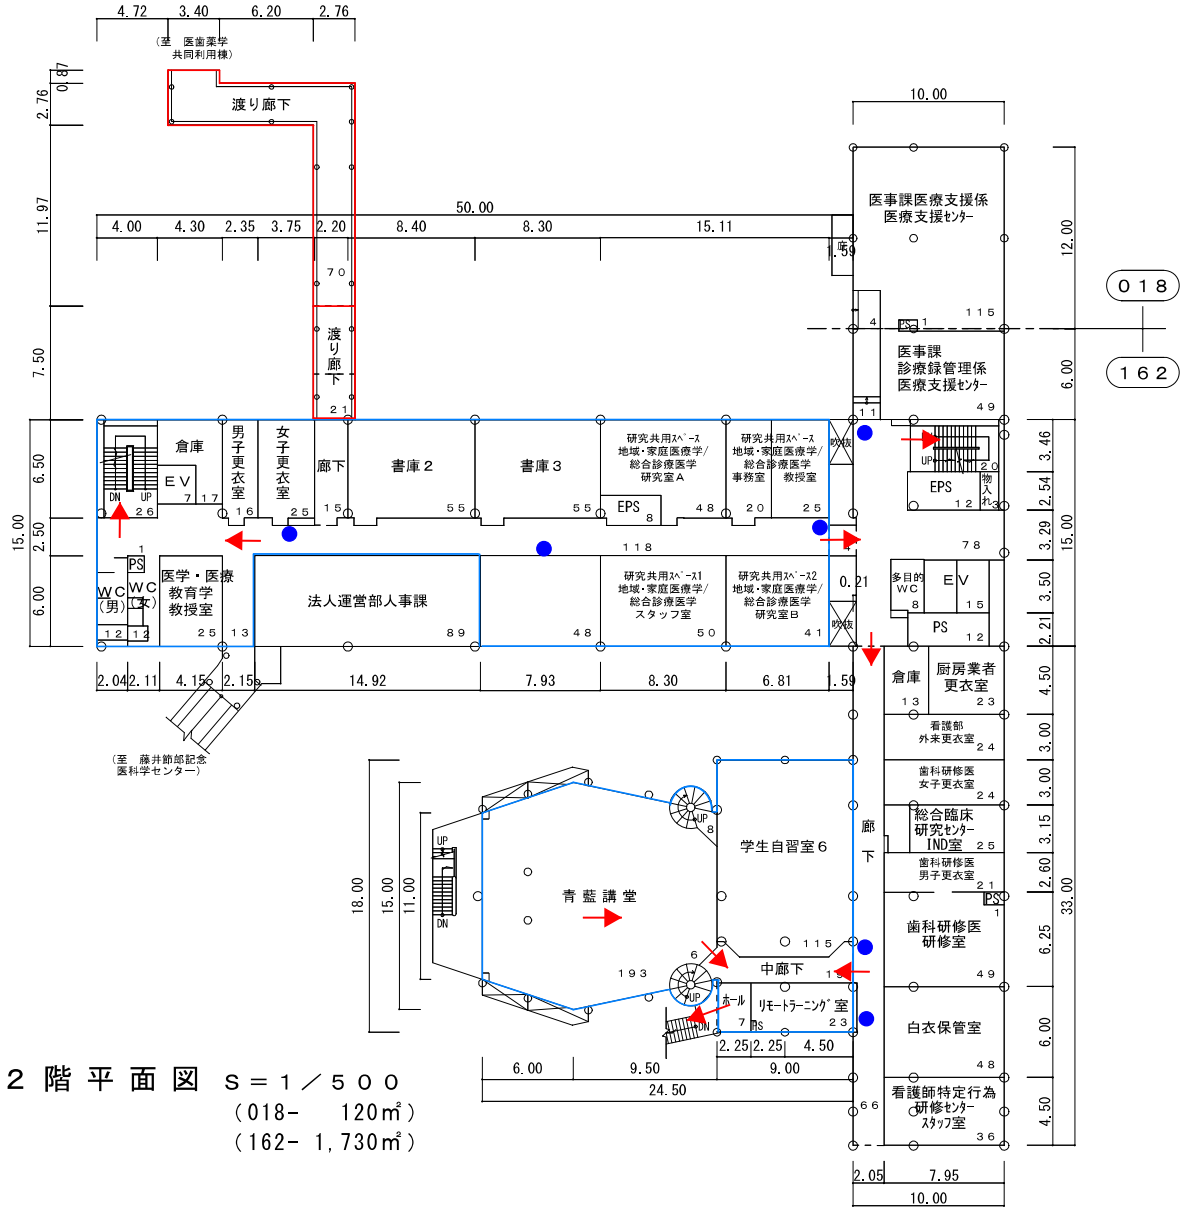



２階平面図　Ｓ＝１／５００

（018-　120㎡）

（162-　1,730㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

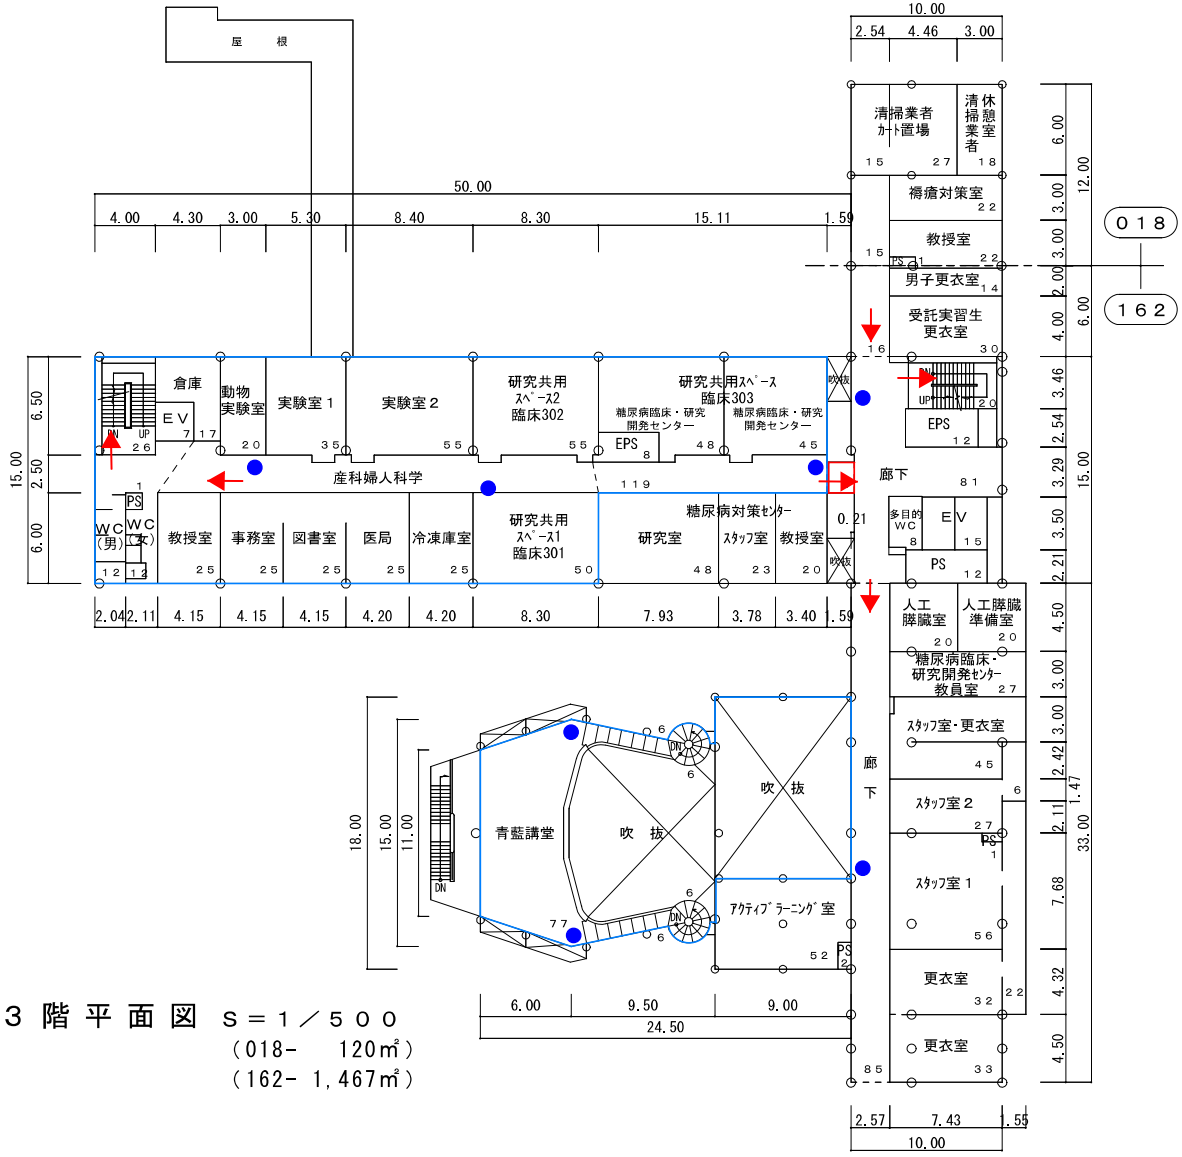



３階平面図　S＝１／５００

（018-　120㎡）

（162-　1,467㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

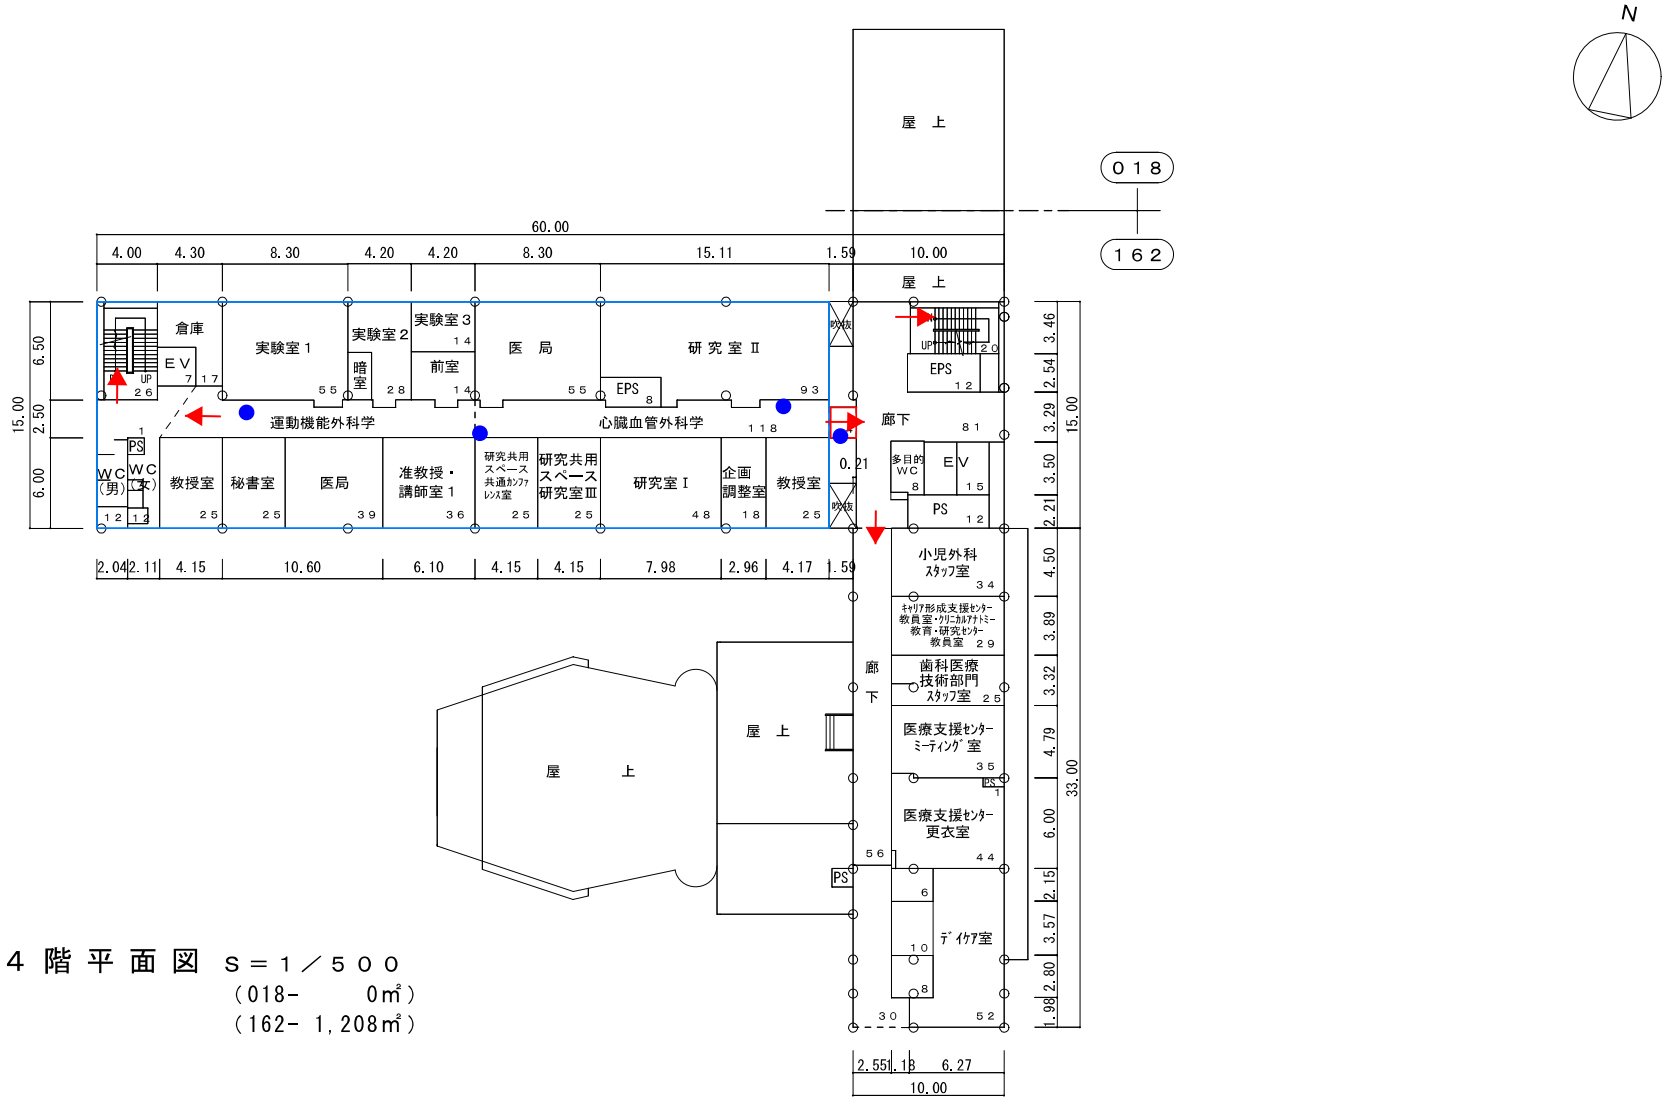



４階平面図　Ｓ＝１／５００

（018-　　0㎡）

（162-　1,208㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

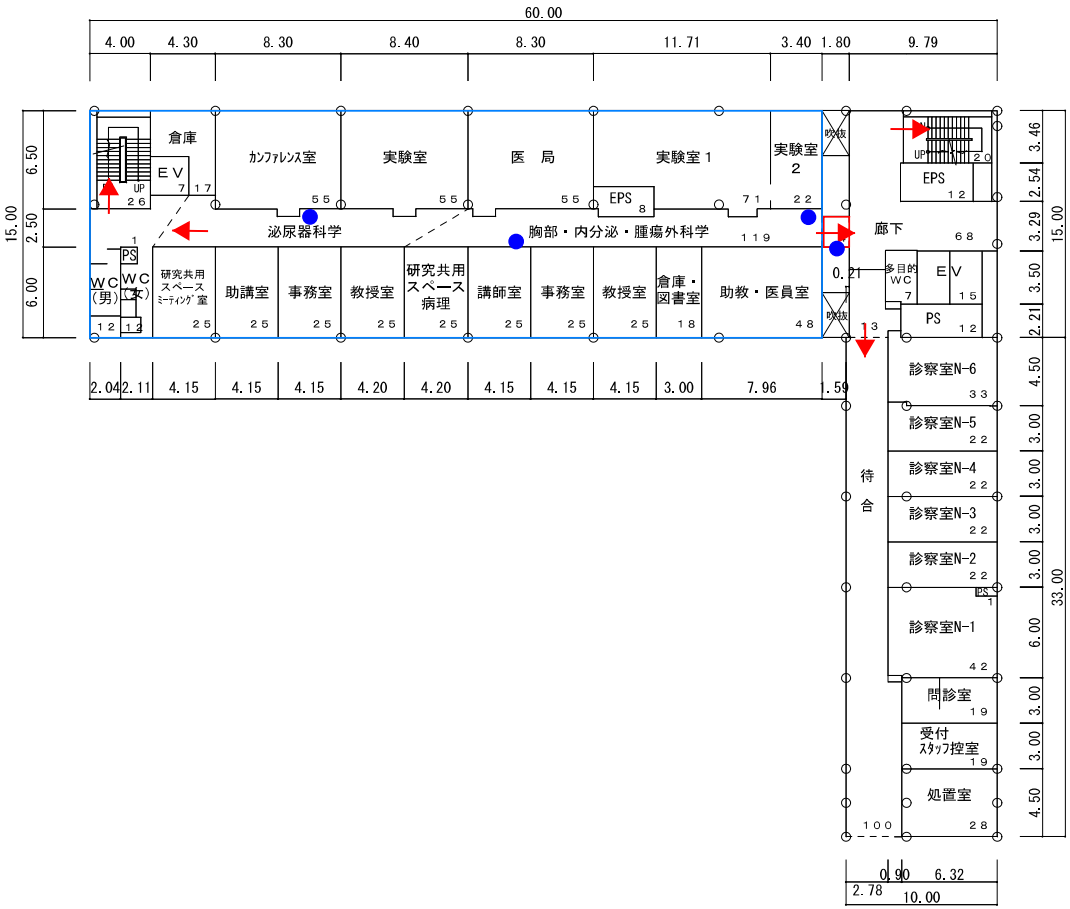



５ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（1,207㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

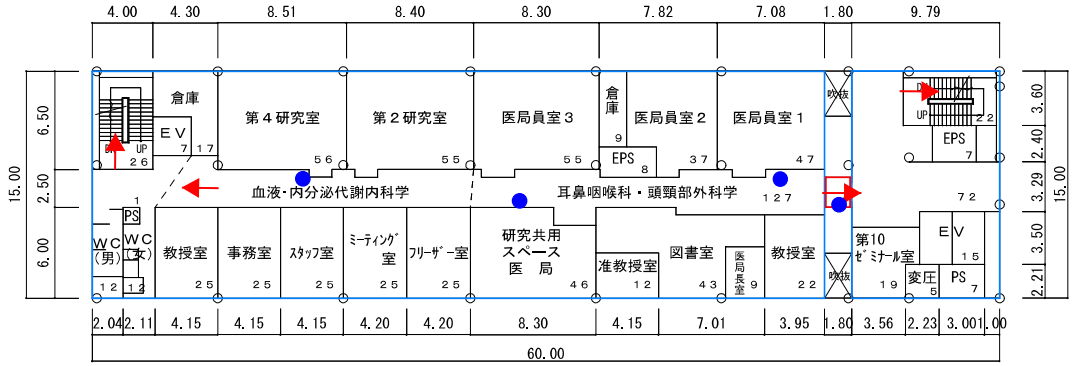



６階平面図　Ｓ＝１／５００

（877㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

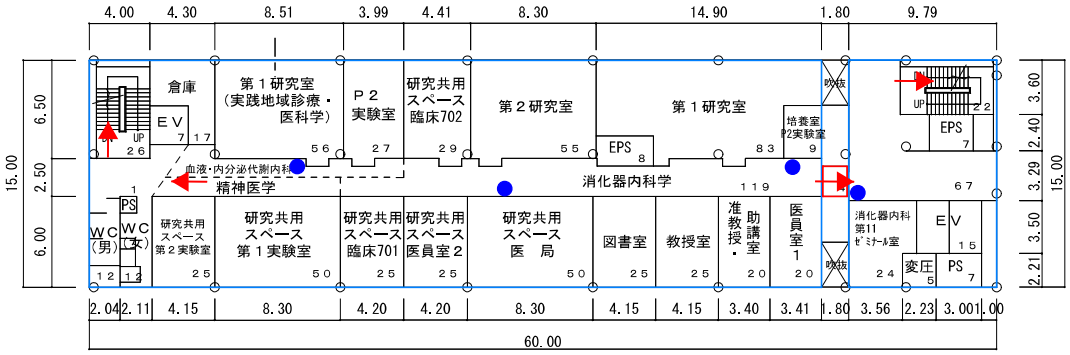



７ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（877㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

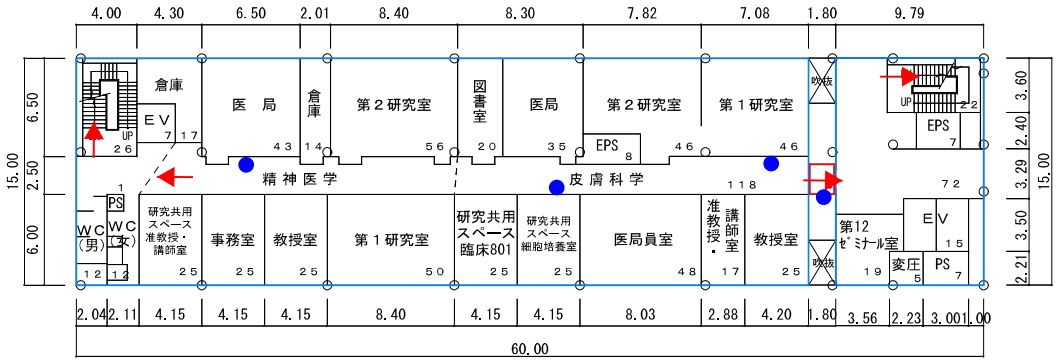



８ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（877㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

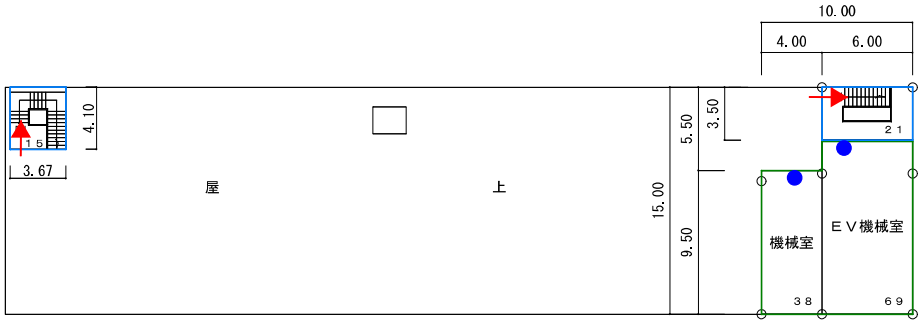



屋階平面図　Ｓ＝１／５００

（143㎡）

# ㉓ 医学臨床B棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 190・215<br>216 |

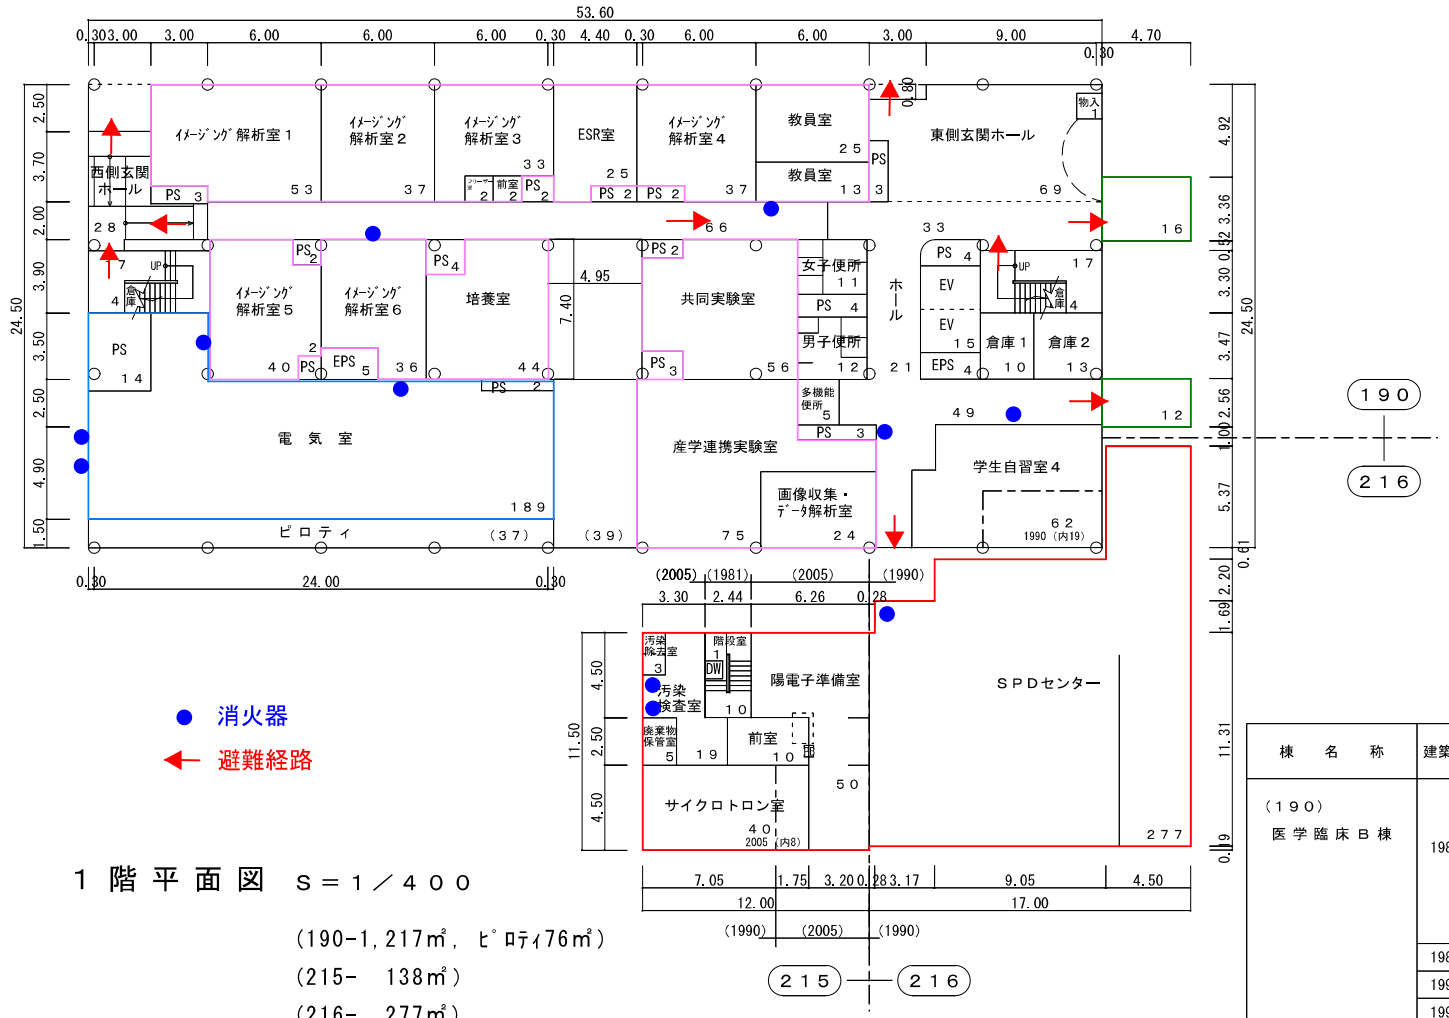



1 階 平 面 図　S＝1／400

(190-1, 217㎡, ﾋﾟﾛﾃｨ76㎡)
(215-　138㎡)
(216-　277㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (190) 医学臨床Ｂ棟 | 1981 | ＳＲ８ | 1615 | 医学部（医学科） | | 7，614 |
| | | | 1630 | 歯学部（歯学科） | | 850 |
| | | | 1650 | 薬学部 | | 717 |
| | | | 3748 | 先端研究推進ｾﾝﾀｰ | | 516 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 46 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 256 |
| | 1984 | Ｒ＋１ | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 13 |
| | 1990 | ＳＲ１ | 1615 | 医学部（医学科） | | 19 |
| | 1994 | ＳＲ＋１ | 1615 | 医学部（医学科） | | 62 |
| | | | 棟計 | | | 10，093 |
| (215) サイクロトロン棟 | 1981 | Ｒ２ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 11 |
| | | | 6705 | Ｒ Ｉ 施設 | | 145 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 1 |
| | 1990 | Ｒ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 32 |
| | 2005 | Ｒ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 95 |
| | | | 棟計 | | | 284 |
| (216) ＳＰＤセンター棟 | 1990 | Ｓ１ | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 277 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 190･215 |

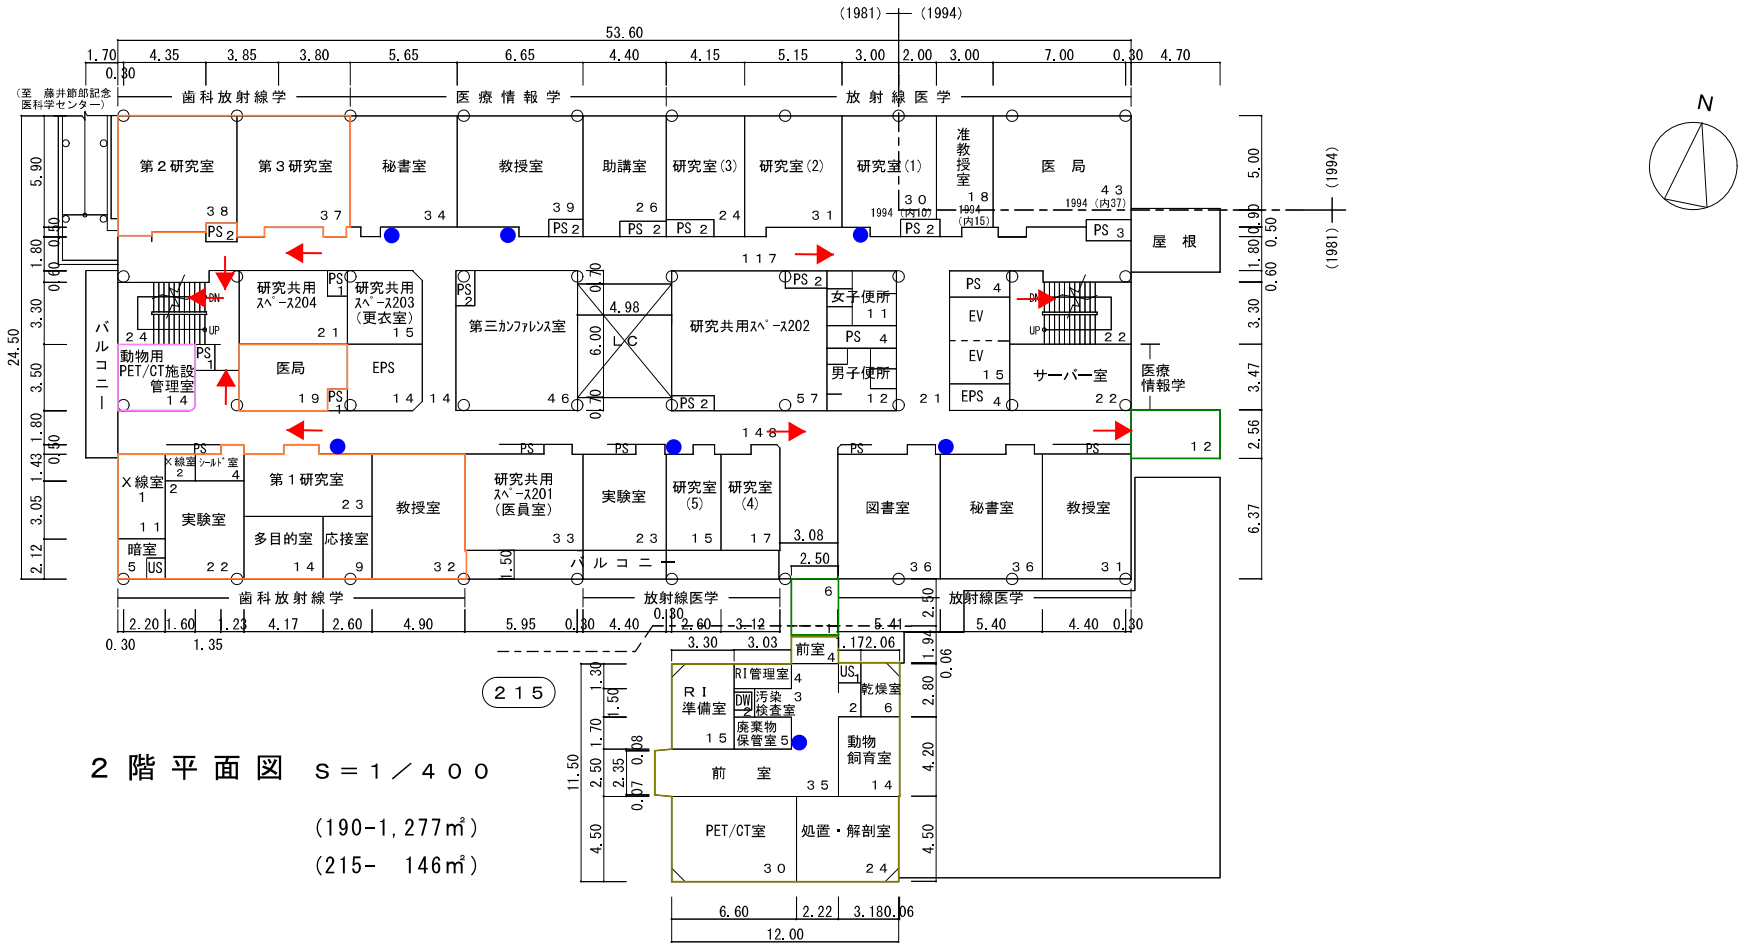



２階平面図　Ｓ＝１／４００

(190-1,277㎡)

(215-　146㎡)

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

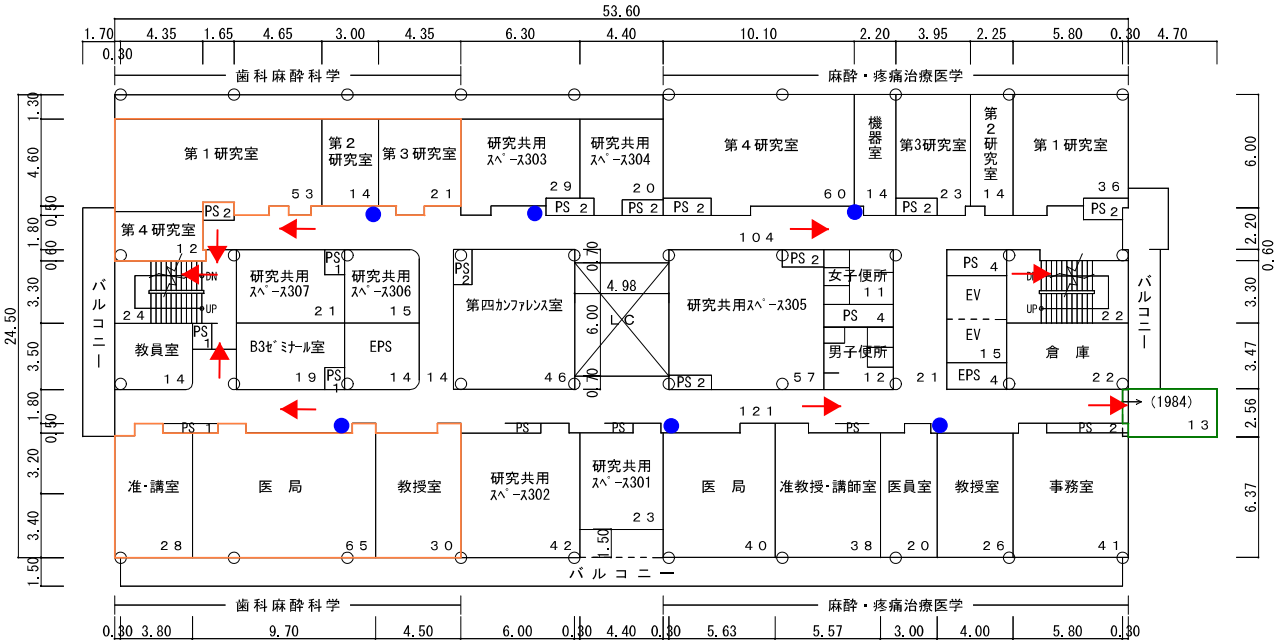



３階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,250㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

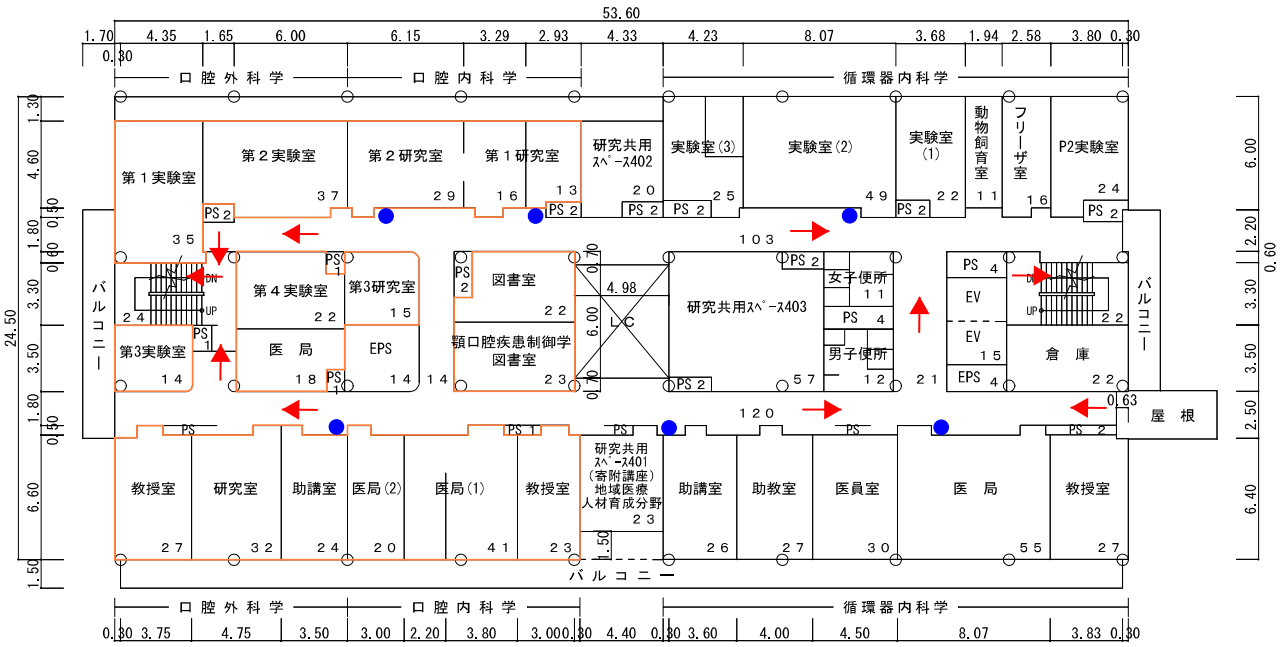




４階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

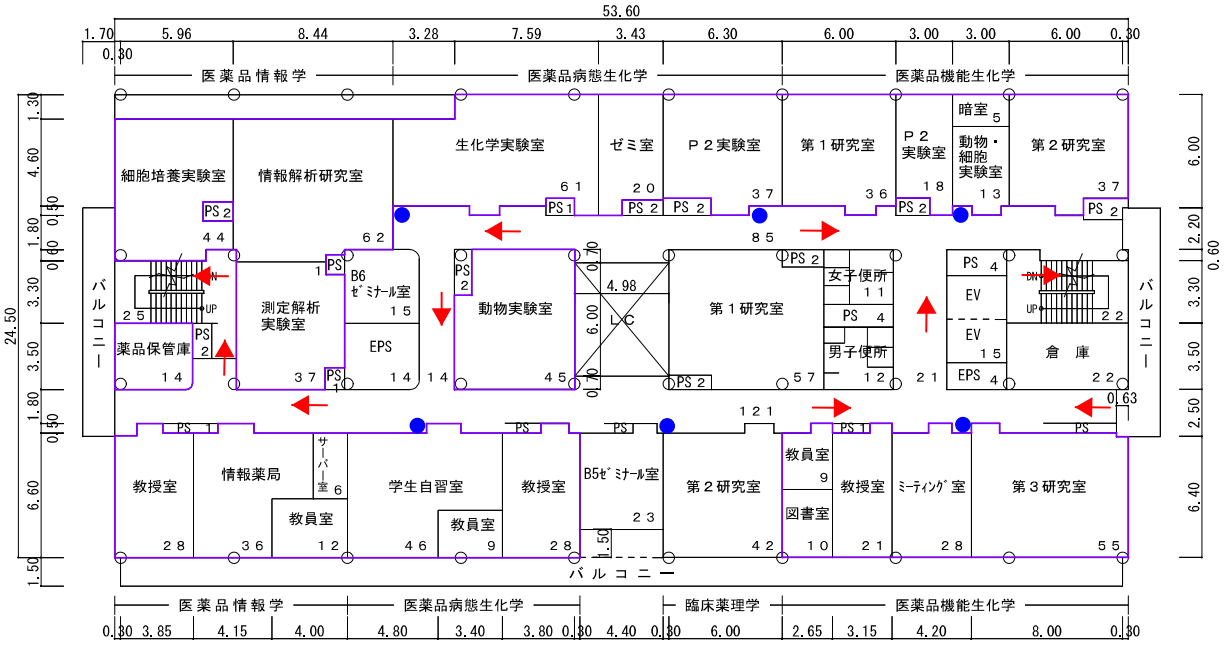






５階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,251㎡）

# 棟　別　平　面　図
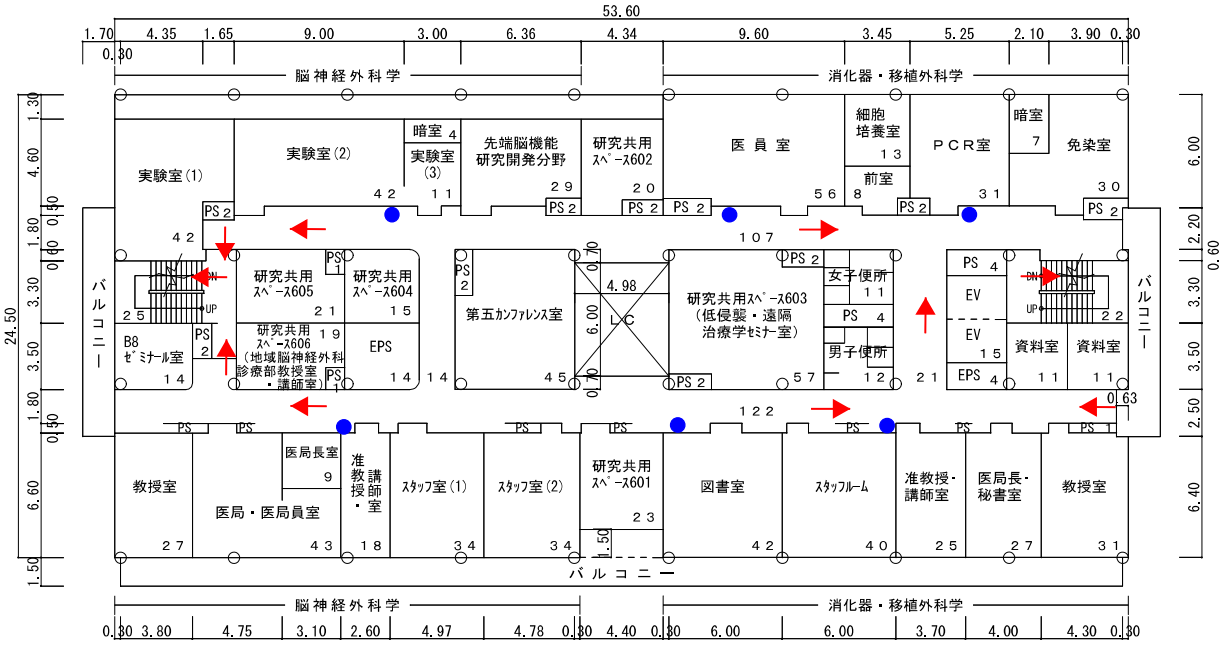
| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |





## ６ 階 平 面 図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

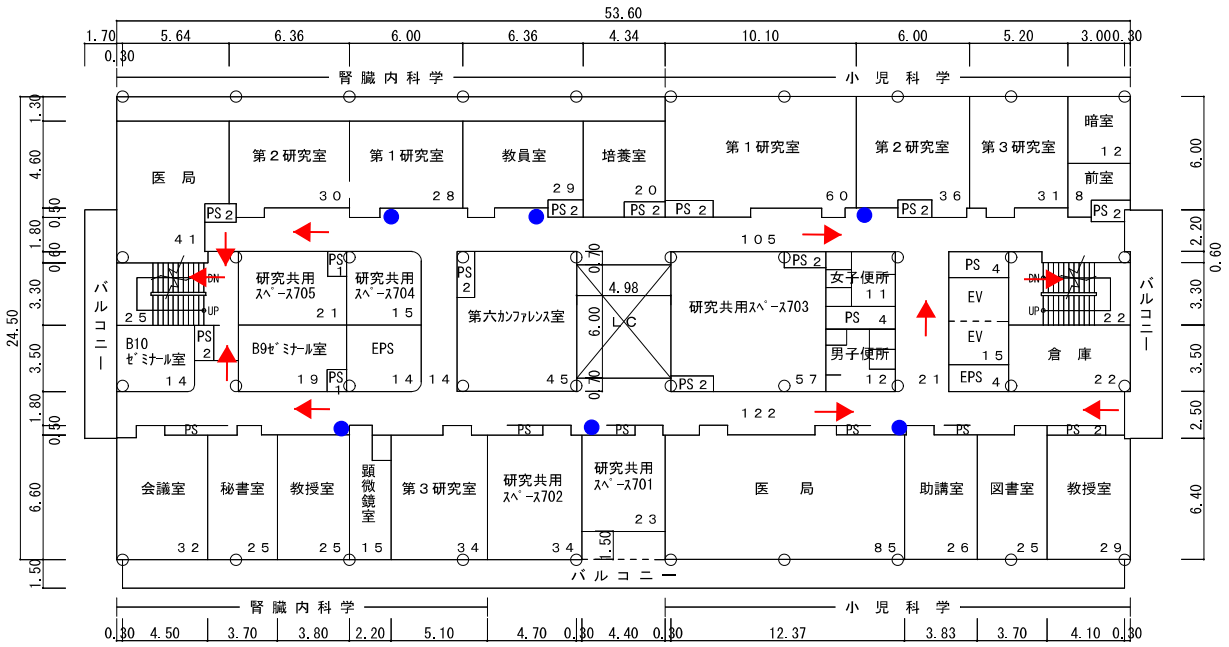



## ７階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,238㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

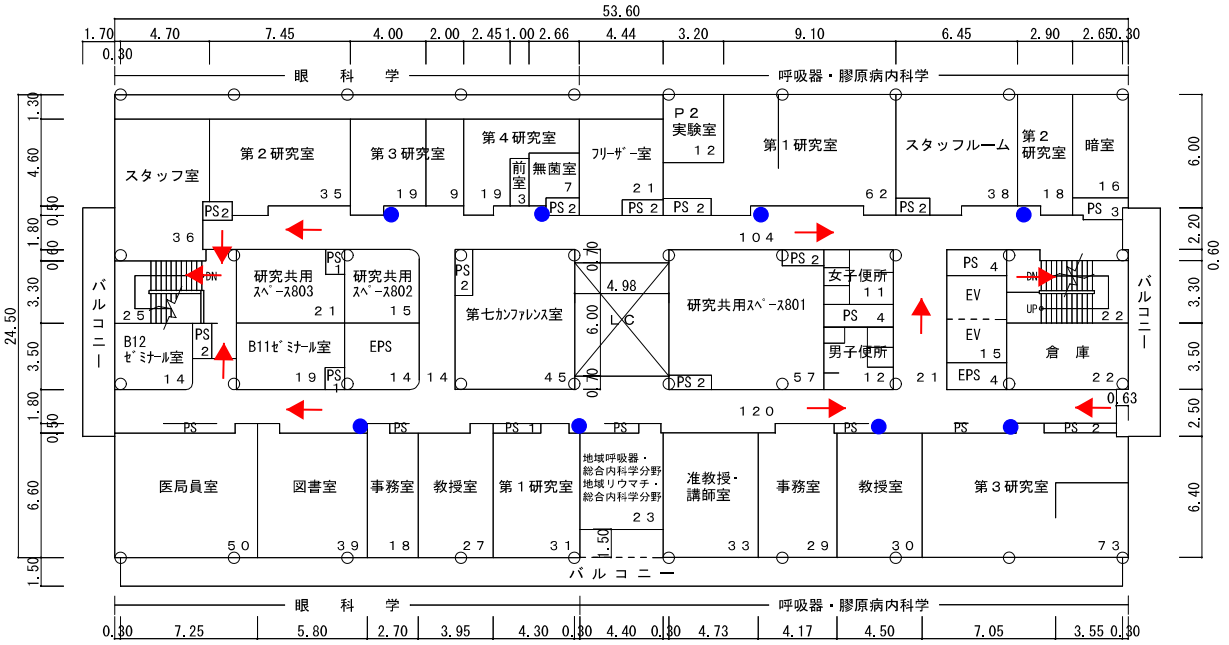



８階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

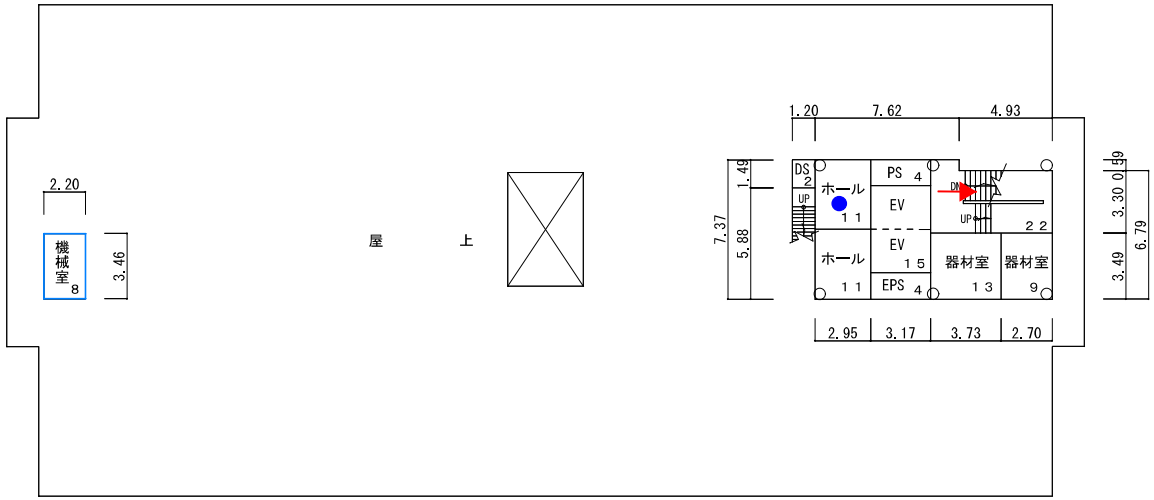


屋階平面図　Ｓ＝１／４００

（99㎡）

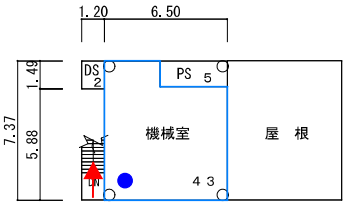


PH2階平面図


Ｓ＝１／４００

（50㎡）

# ㉔ 医歯薬共同利用棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 229 |

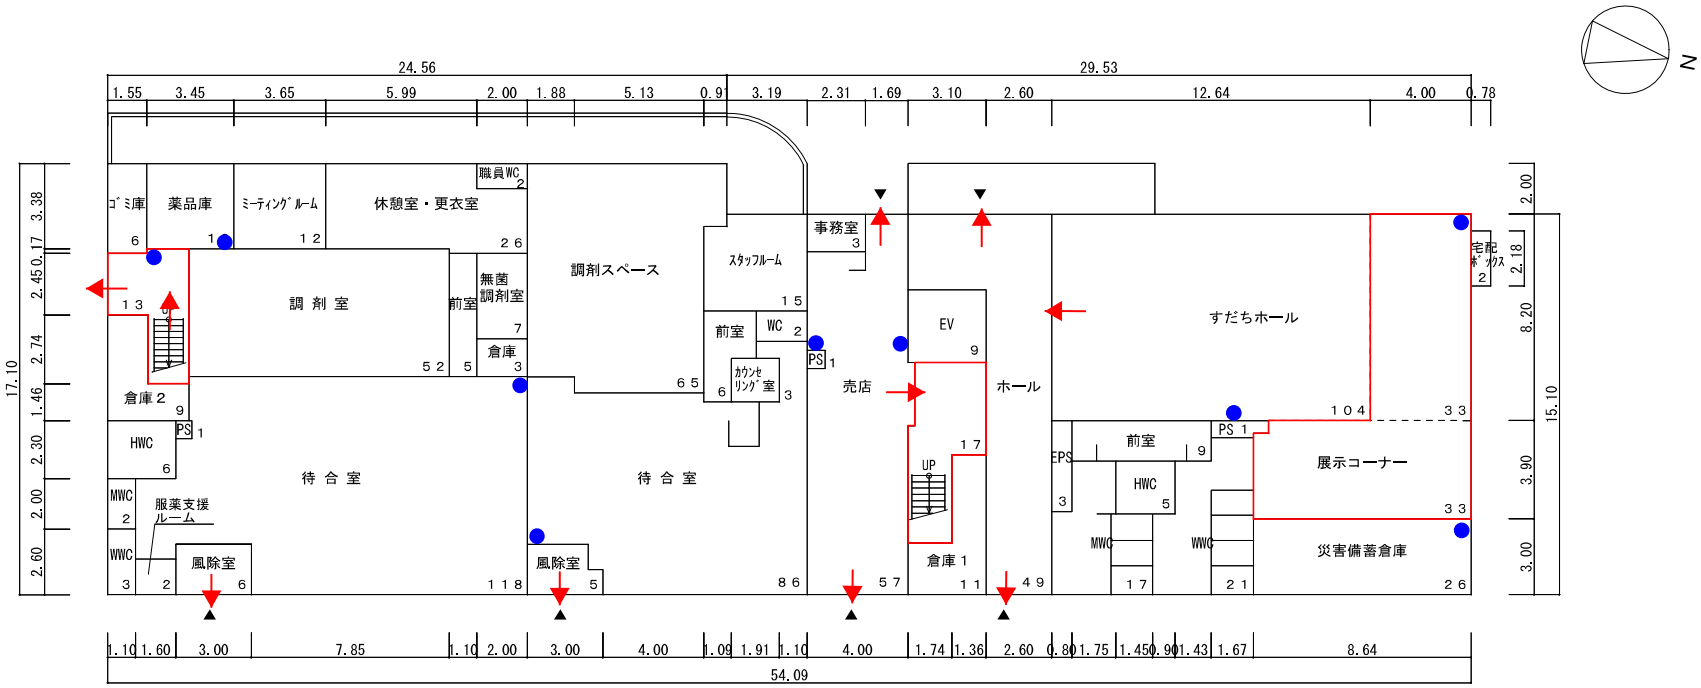


１階平面図　S＝１／３００

（868㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯薬学共同利用棟 | 2020 | S3 | 1615 | 医学部（医学科） | | 96 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 839 |
| | | | 6020 | 一般管理施設 | | 817 |
| | | | 6410 | 大学福利施設 | | 772 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 6 |
| | | | 棟計 | | | 2，530 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

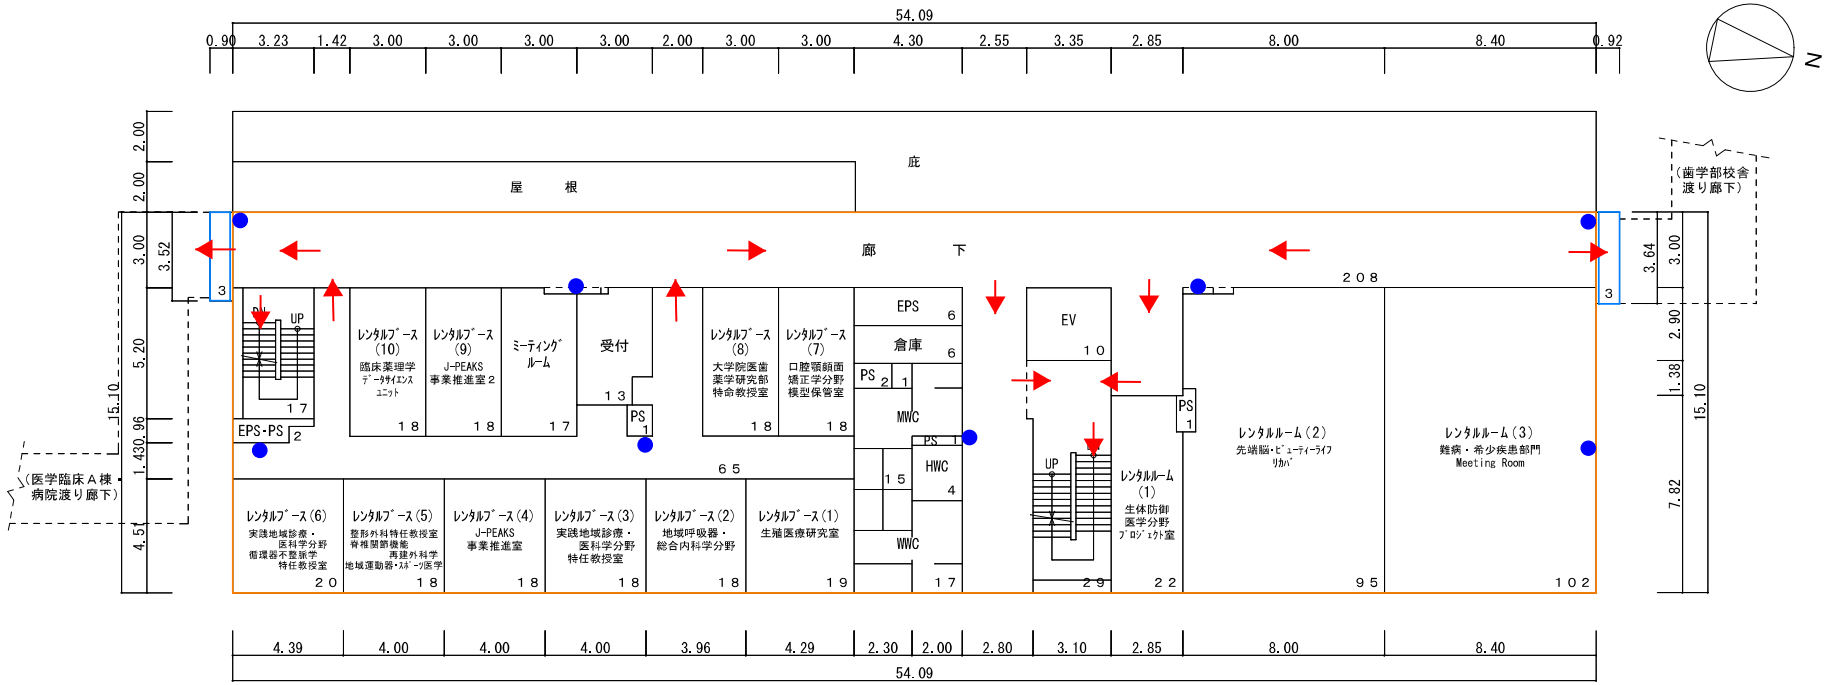



## ２階平面図　Ｓ＝１／３００

（823㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

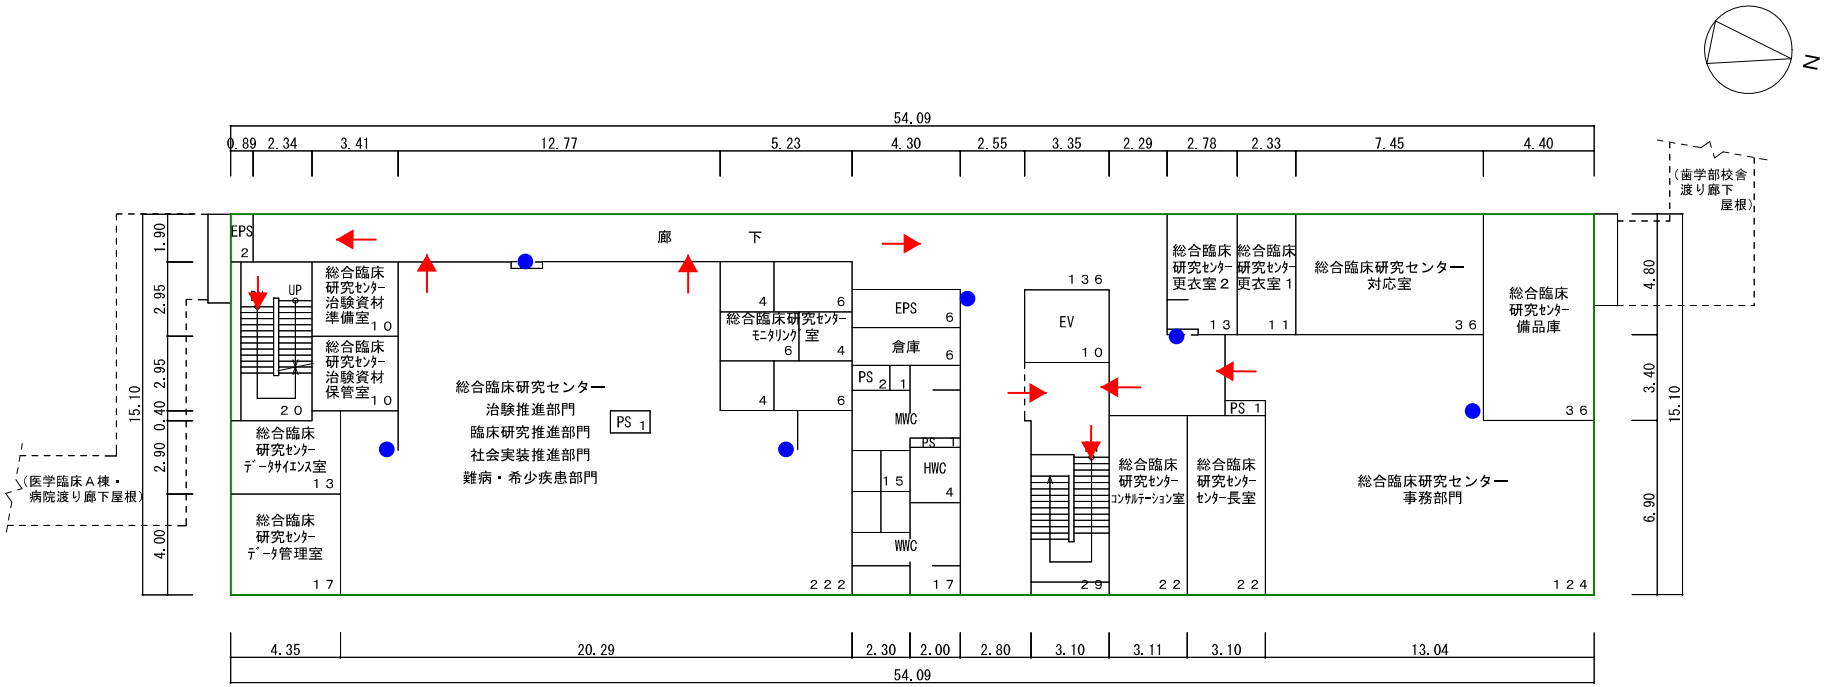




３階平面図　Ｓ＝１／３００

（817㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

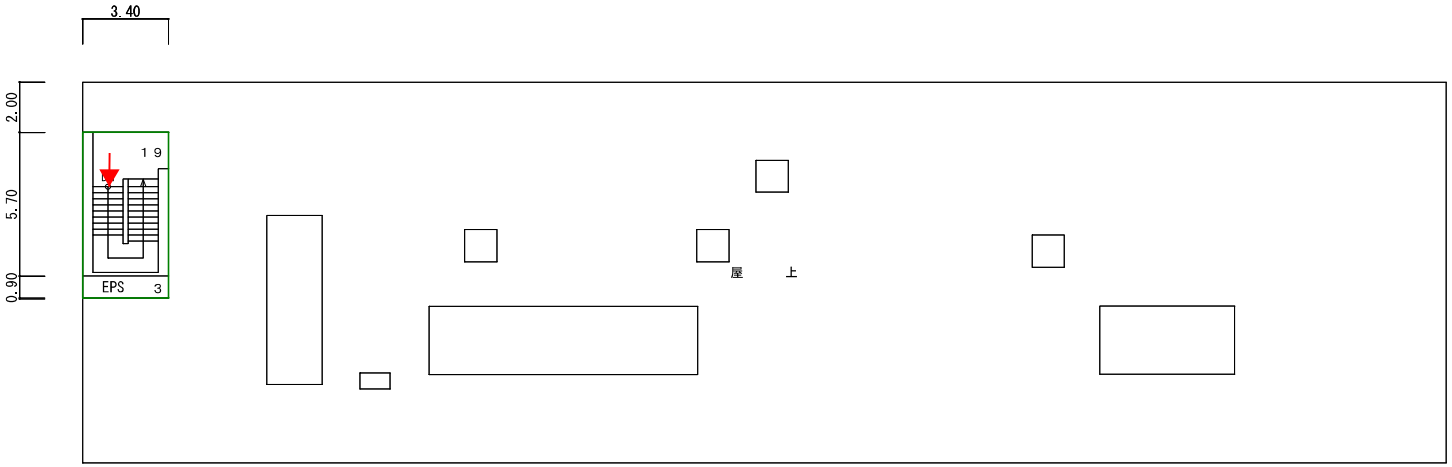



屋階平面図　Ｓ＝１／３００

（22㎡）

# ㉕ 栄養学棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

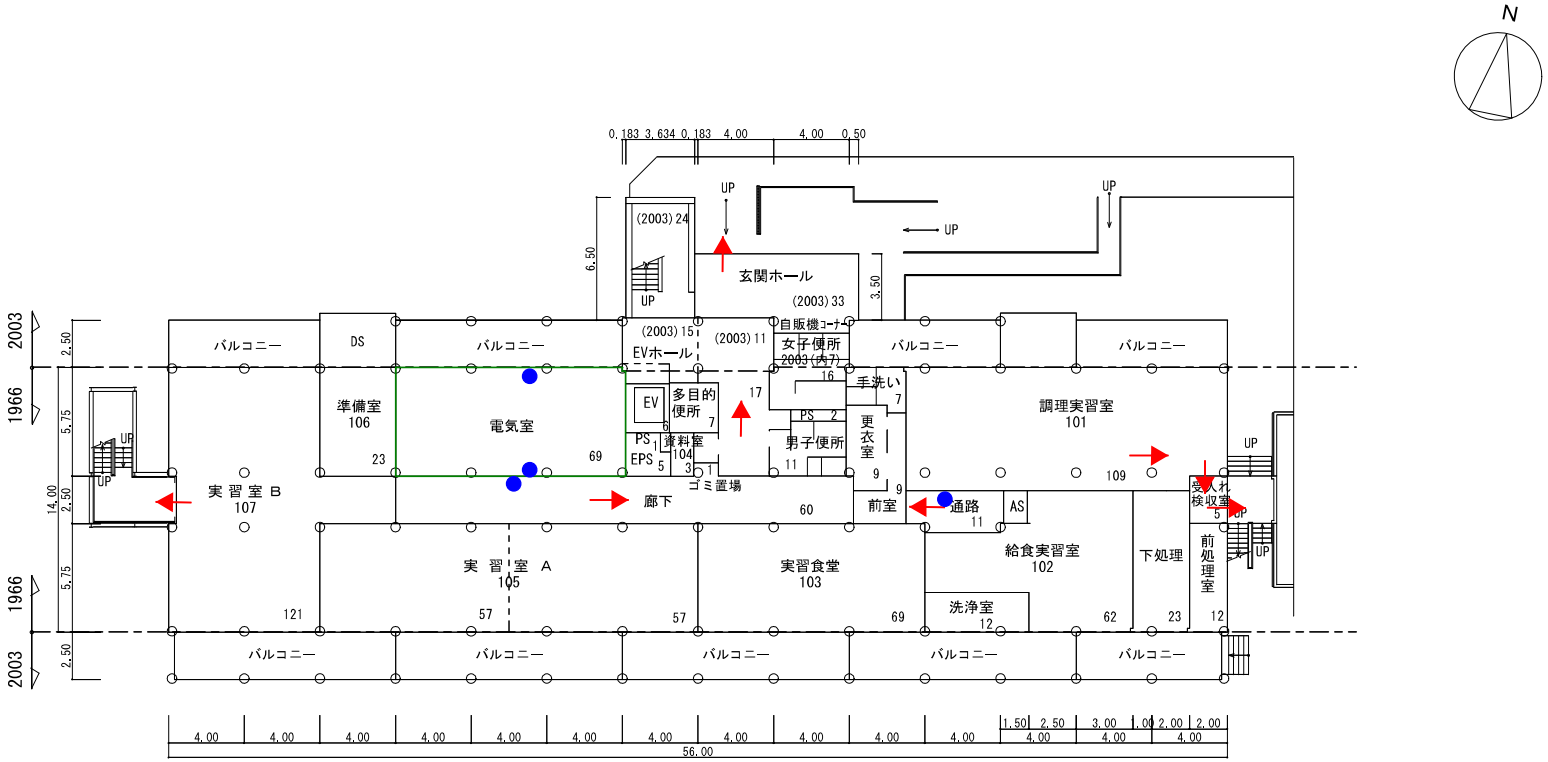


１階平面図　S＝１／４００

（1966－777㎡）

（2003－　90㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養学棟 | 1966 | R５ | １６２５ | 医学部（医学科以外の学科） | | ３，９０２ |
| | | | ６９２０ | 学部等設備室 | | ７５ |
| | 2003 | R５ | １６２５ | 医学部（医学科以外の学科） | | ４６６ |
| | | | | 棟計 | | ４，４４３ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

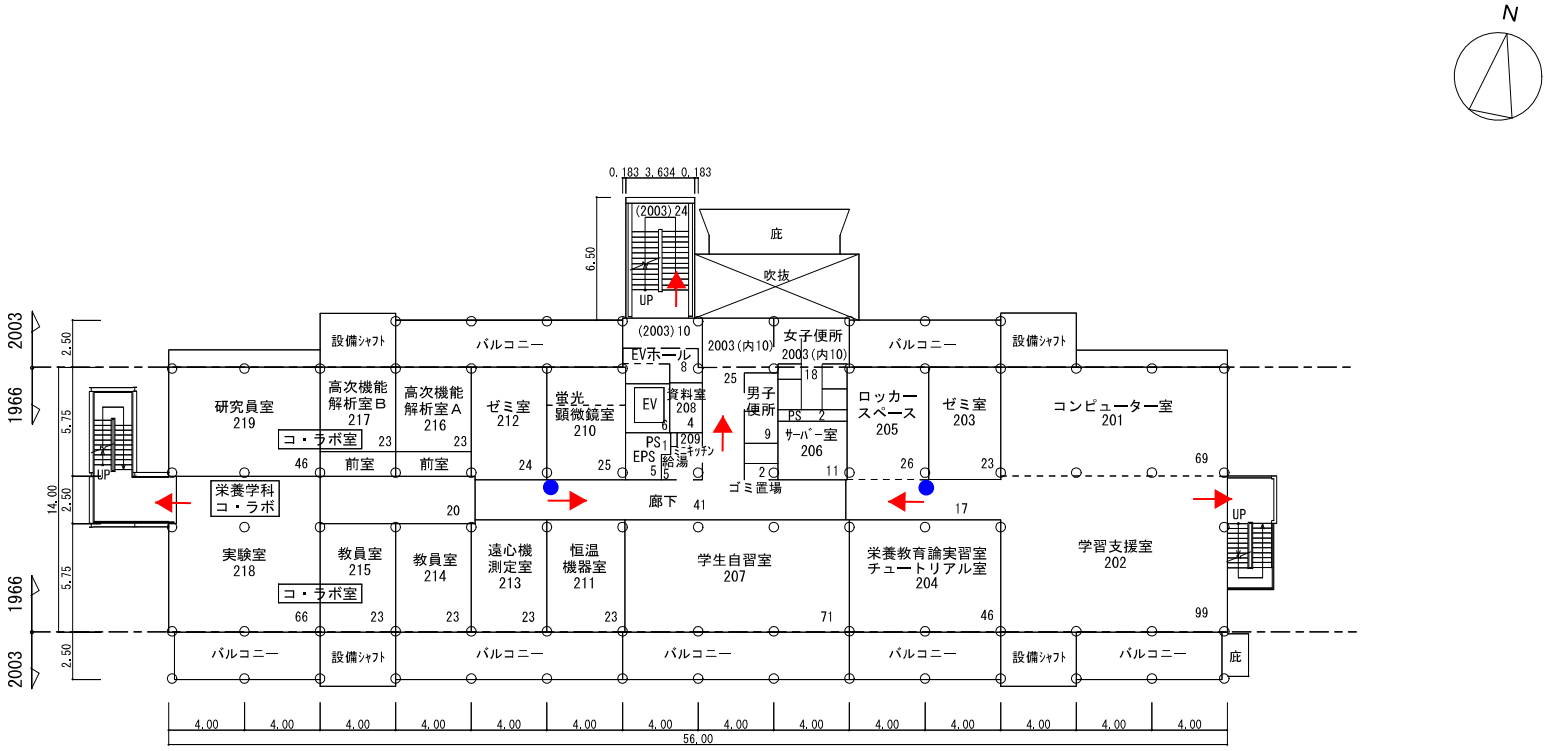



２ 階 平 面 図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　54㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

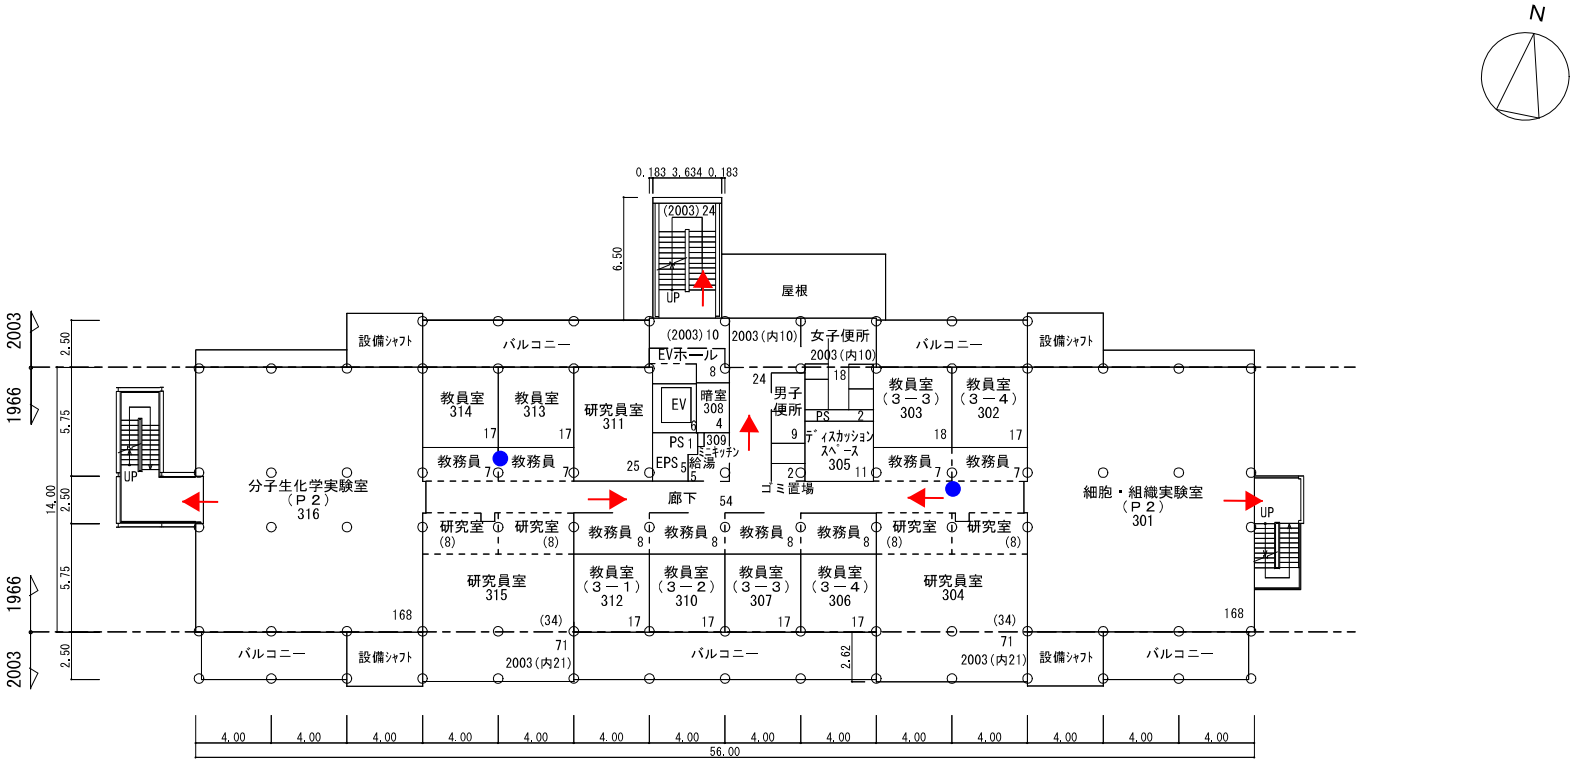



３ 階 平 面 図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

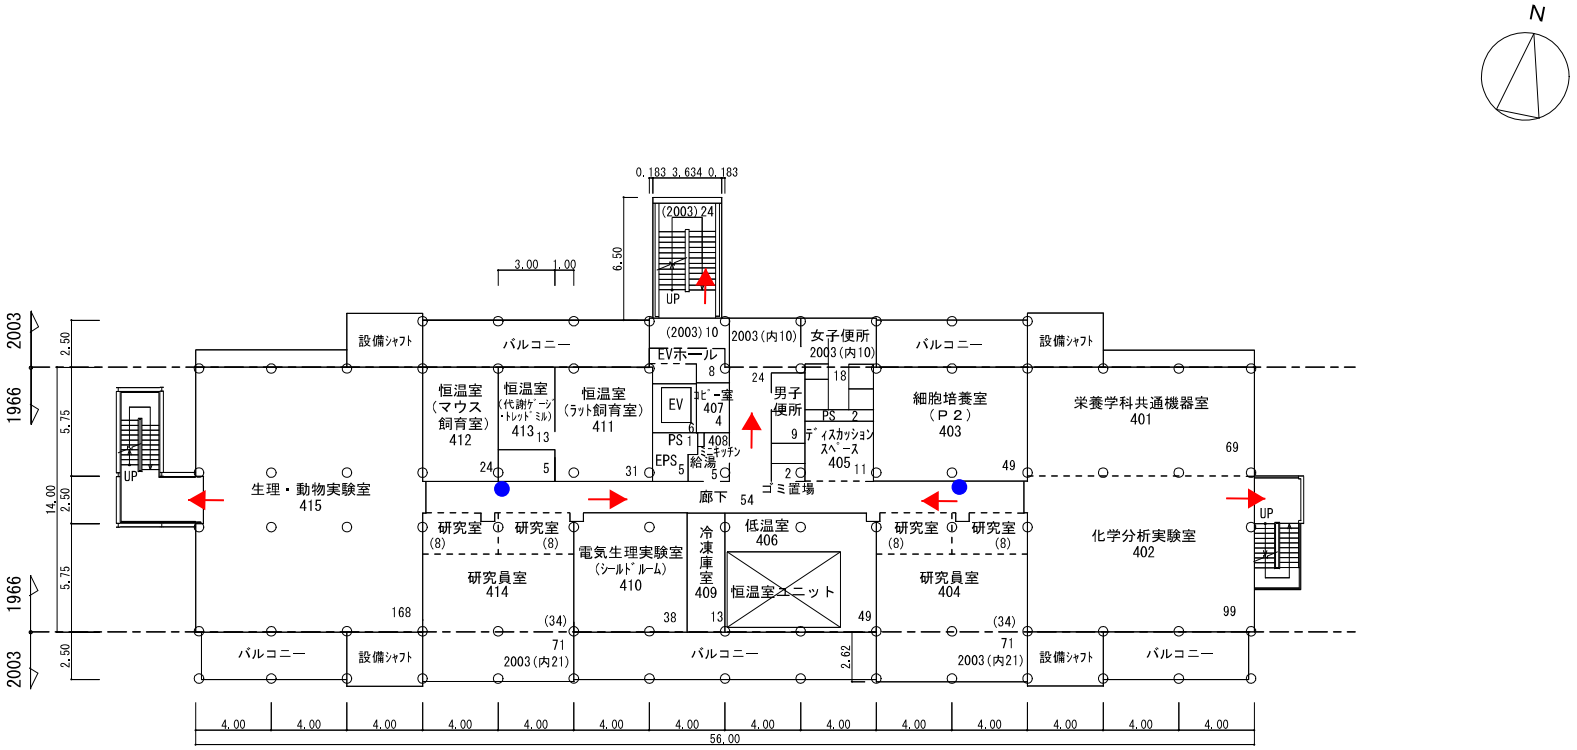



４階平面図　S＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

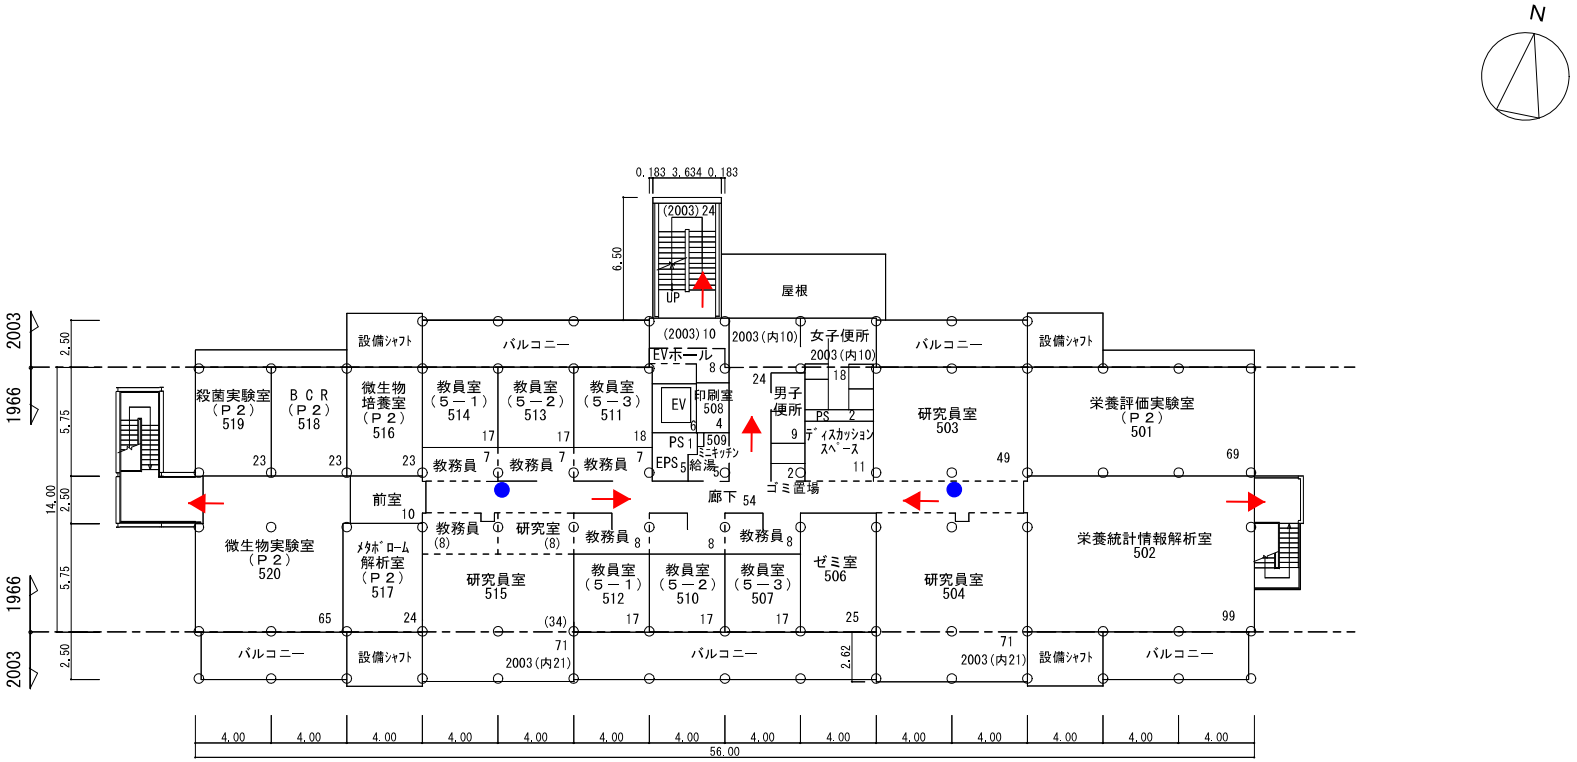



５階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

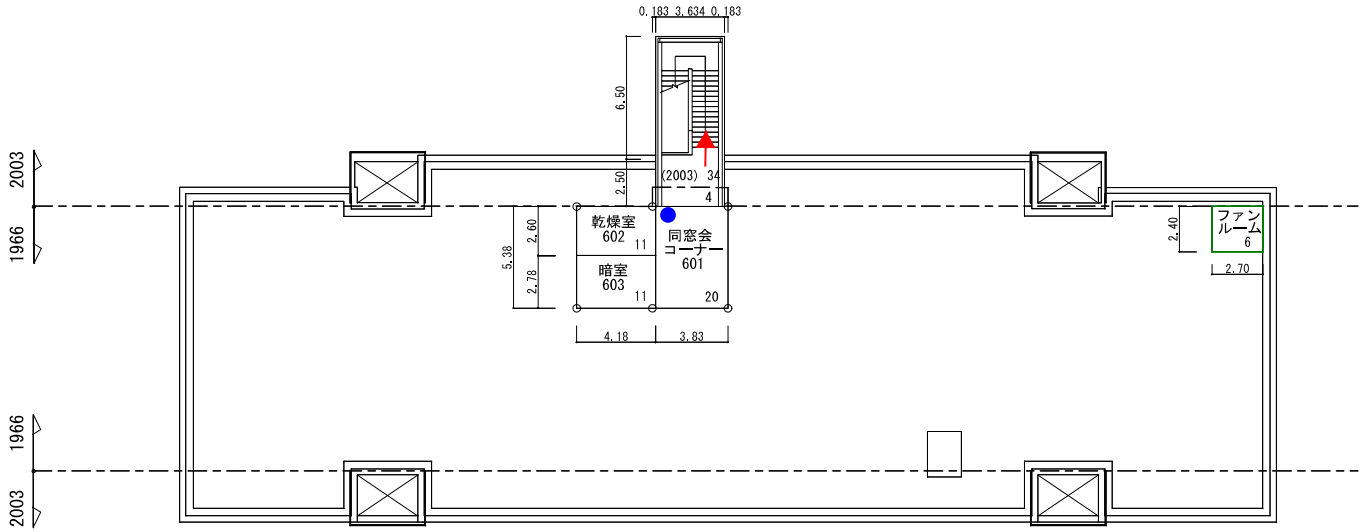


屋階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－52㎡）

（2003－34㎡）

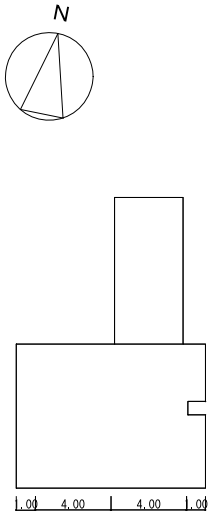



塔屋平面図


Ｓ＝１／４００

# ㉖ 課外活動施設

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０６ |

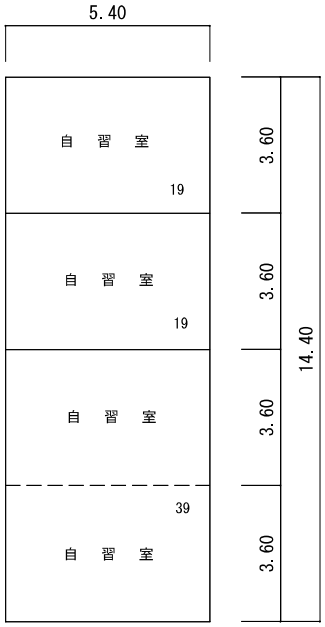


Ｓ＝１／２００


（77㎡）


| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課外活動施設 | 1996 | Ｓ１ | ６４３０ | 大学課外活動施設 | | ７７ |

# ㉗ 学生控室

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１８ |



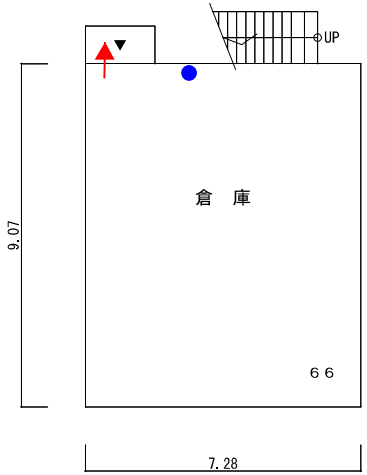

１階平面図　S=1/200
（66㎡）


● 消火器
← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生控室 | 2012 | S２ | ６４３０ | 大学課外活動施設 | | １３２ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１８ |



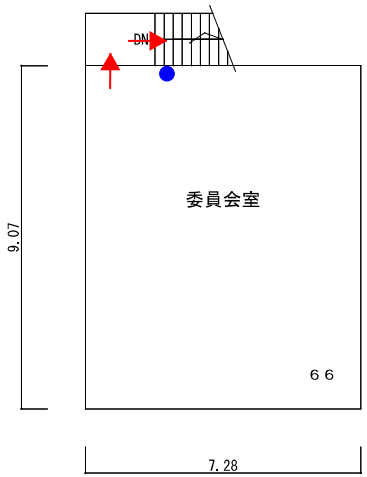




２階平面図　S=1/200
（66㎡）

# ㉘ 青藍会館

## 棟　別　平　面　図
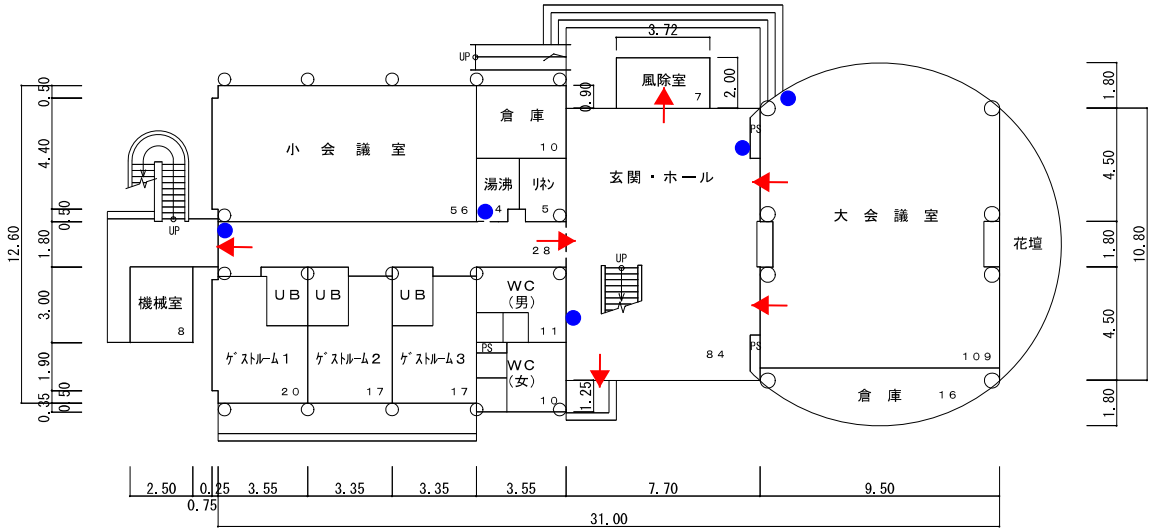
| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９７ |





１階平面図　Ｓ＝１／３００
（402㎡）

● 消火器
← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青藍会館 | 1987 | Ｒ２ | ６０２６ | 研究者交流施設(自己整備) | | ７８３ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９７ |

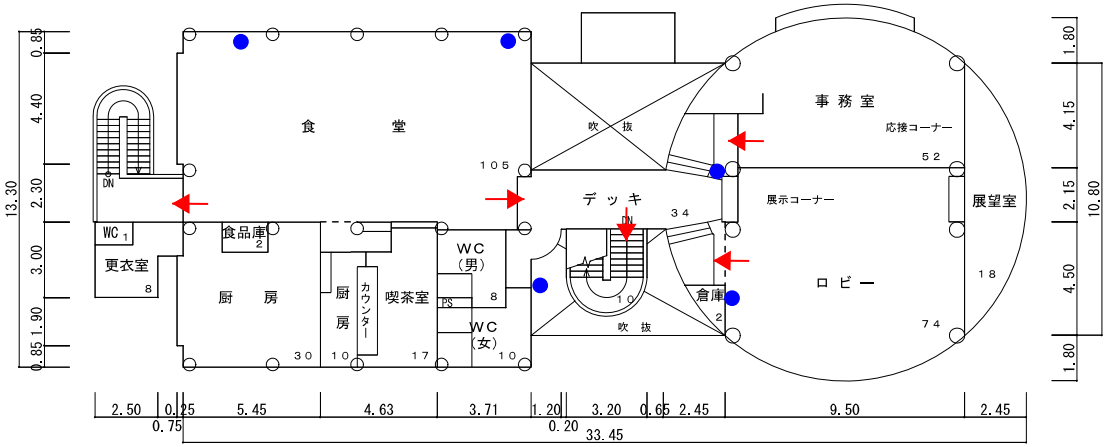



## ２階平面図　Ｓ＝１／３００

（381㎡）

# ㉙ 総合研究棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

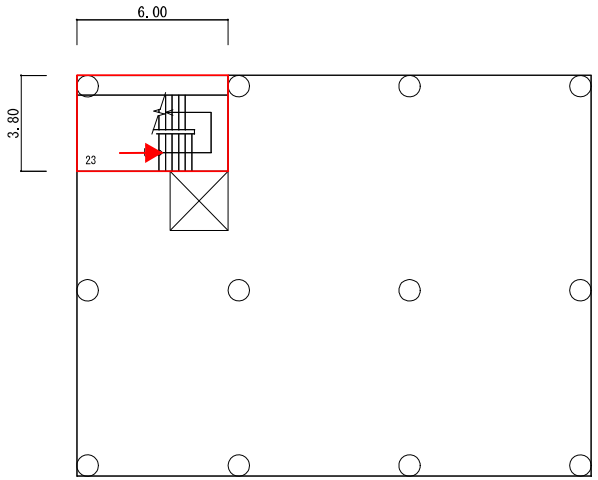



地階平面図　S＝1/300
（23㎡）

● 消火器
← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合研究棟 | 2014 | R４ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ９９６ |
| | | | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | ３０６ |
| | | | ６８１０ | 学部等渡り廊下 | | １６ |
| | | | ６９４０ | 病院等設備室 | | ４１ |
| | | | 棟計 | | | １，３５９ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

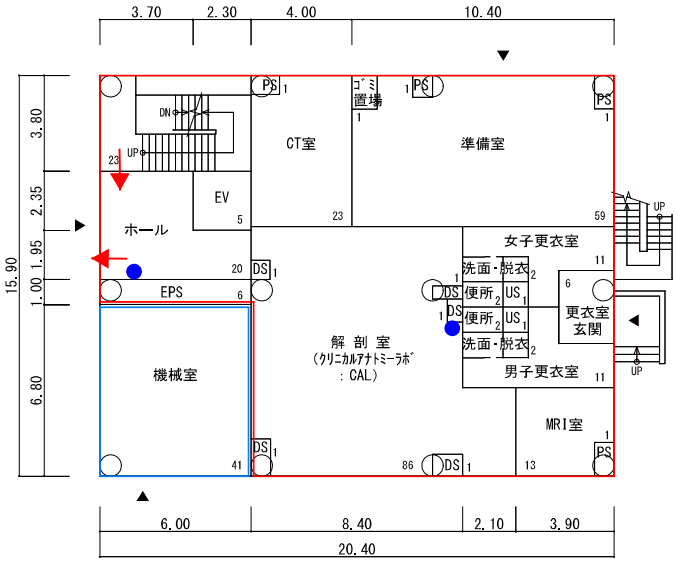



１階平面図　S＝1/300
（324㎡）

N

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

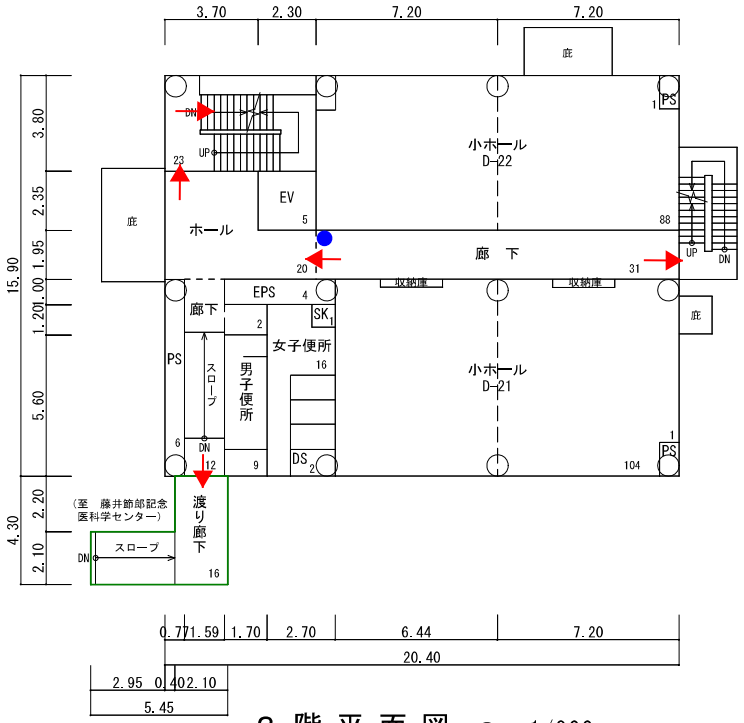



２階平面図　S＝1/300

（341㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

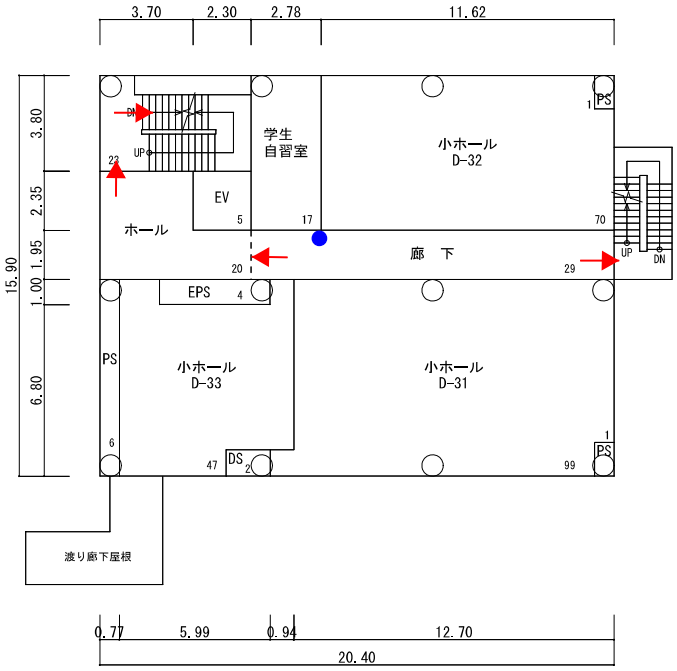



３ 階 平 面 図　S＝1/300
（324㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

N

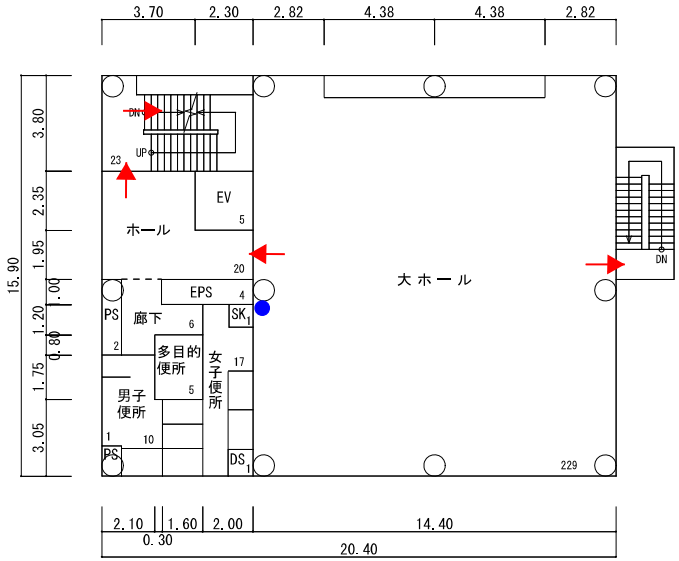



4 階 平 面 図　S＝1/300
(324㎡)

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

N

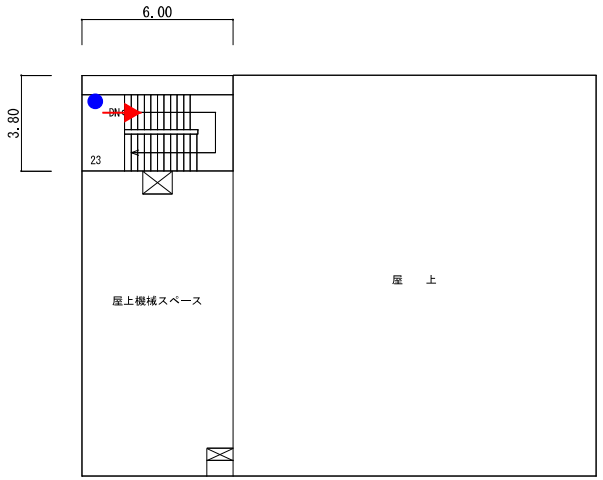



Ｐ Ｈ 階 平 面 図　Ｓ＝1/300
(23㎡)

# ㉚ 大塚講堂

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５３ |

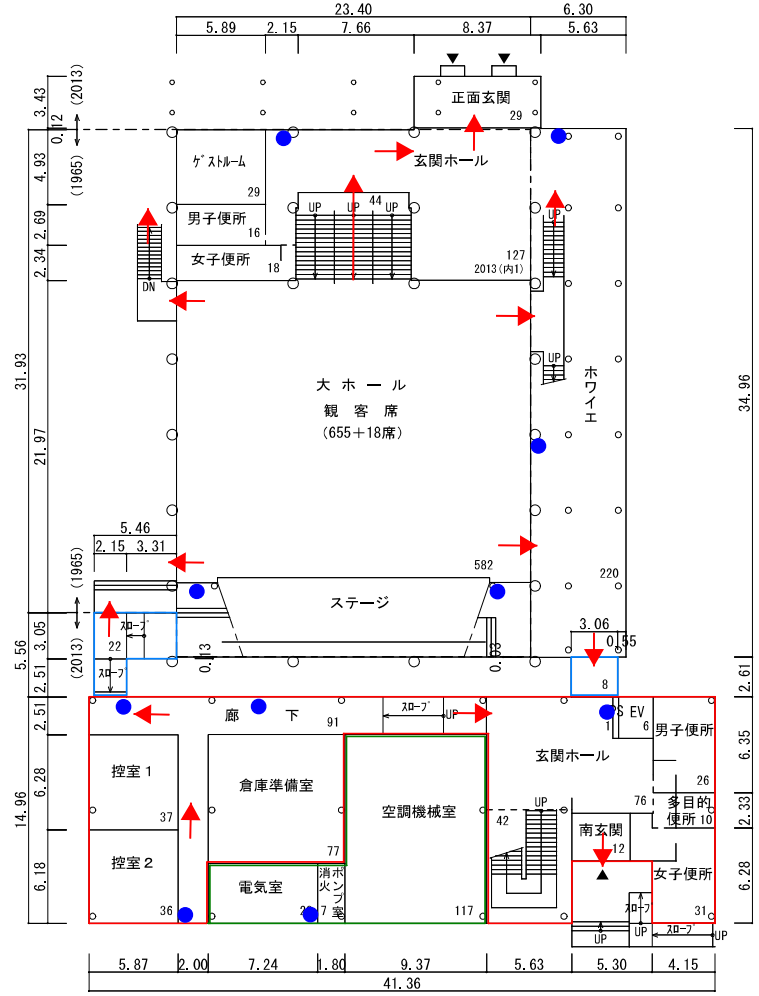


● 消火器

← 避難経路


### １階平面図　S＝１／５００

（1,692㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚講堂 | 1965 | ＲＳ２ | ６３１０ | 大学講堂 | | １，０２３ |
| | 2013 | Ｓ２ | １６１５ | 医学部（医学科） | | １，０６４ |
| | | | ６３１０ | 大学講堂 | | ４７０ |
| | | | ６８１０ | 学部等渡り廊下 | | ３８ |
| | | | ６９２０ | 学部等設備室 | | １５２ |
| | | | 棟計 | | | ２，７４７ |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５３ |

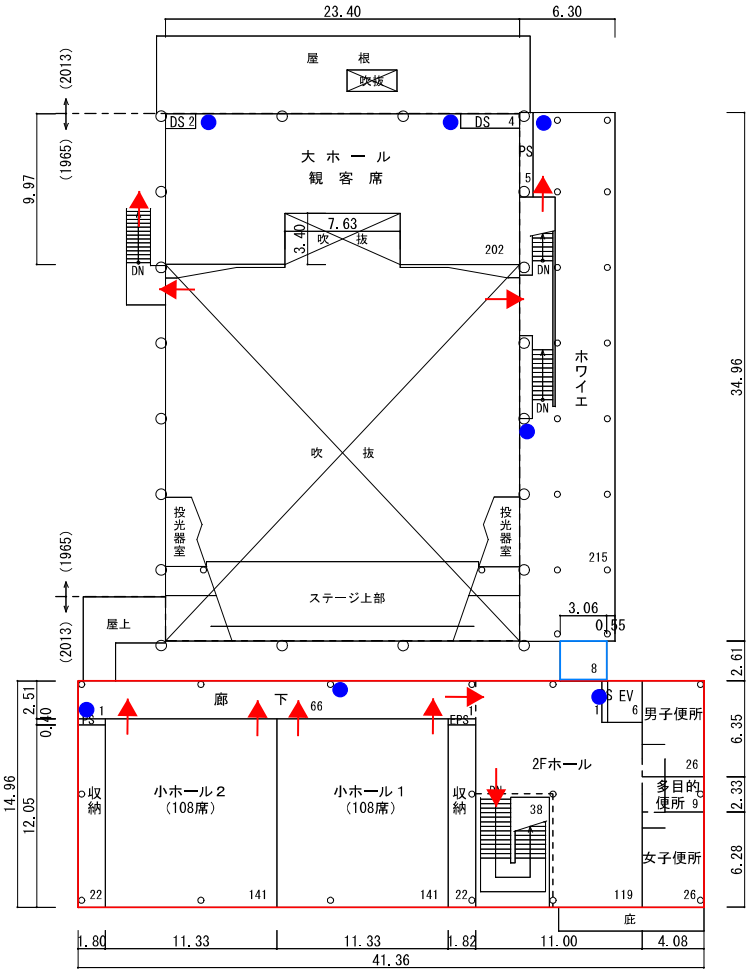



２階平面図　S＝１／５００

（1,055㎡）

# ㉛ 保健学A棟・保健学B棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 175 |

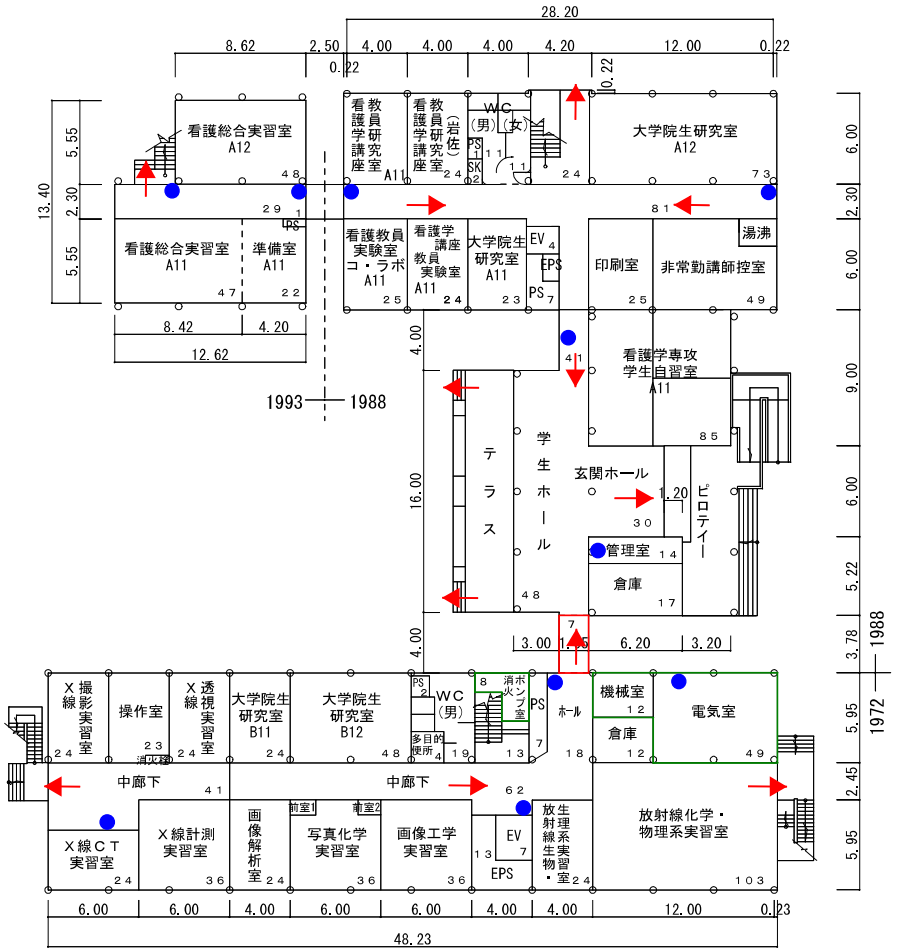


● 消火器

← 避難経路


### 1 階 平 面 図　S＝1／500

（1,490㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健学A棟・B棟 | 1972 | R5 | 1625 | 医学部（医学科以外の学科） | | 3,435 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 69 |
| | 1988 | R5 | 1625 | 医学部（医学科以外の学科） | | 2,824 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 52 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 19 |
| | 1993 | R5 | 1625 | 医学部（医学科以外の学科） | | 664 |
| | | | | 棟計 | | 7,063 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

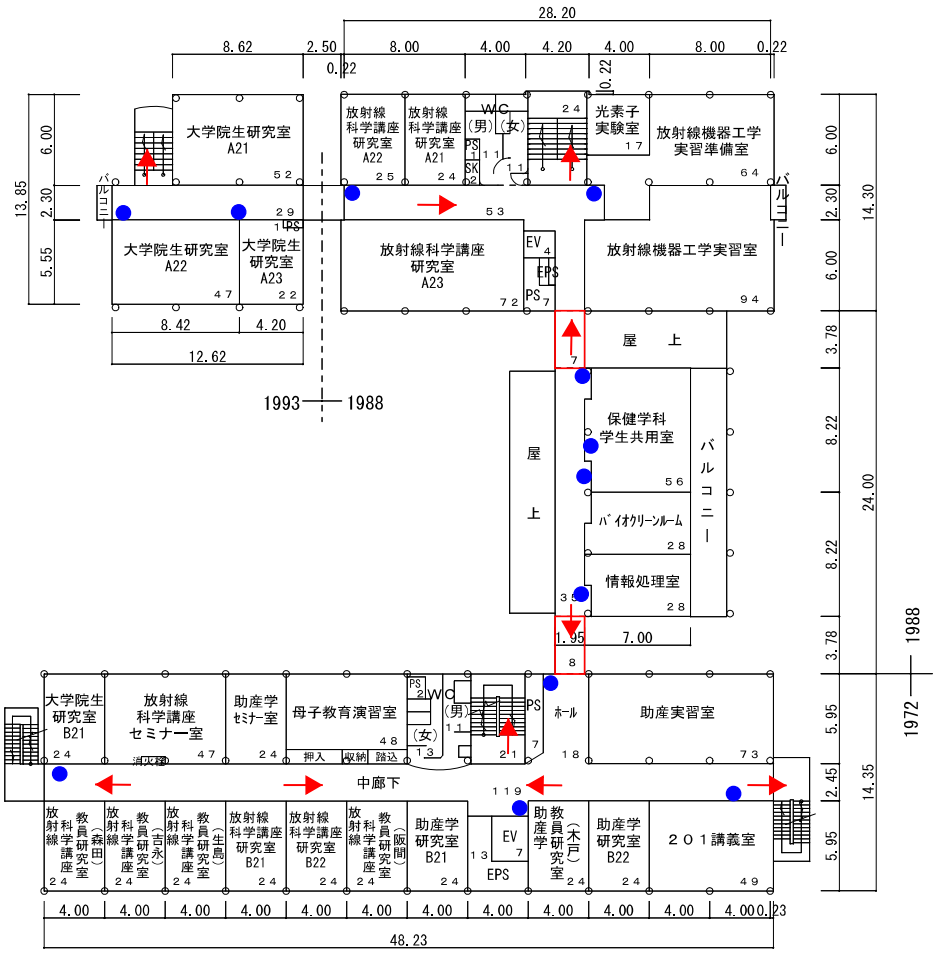



２階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,414㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

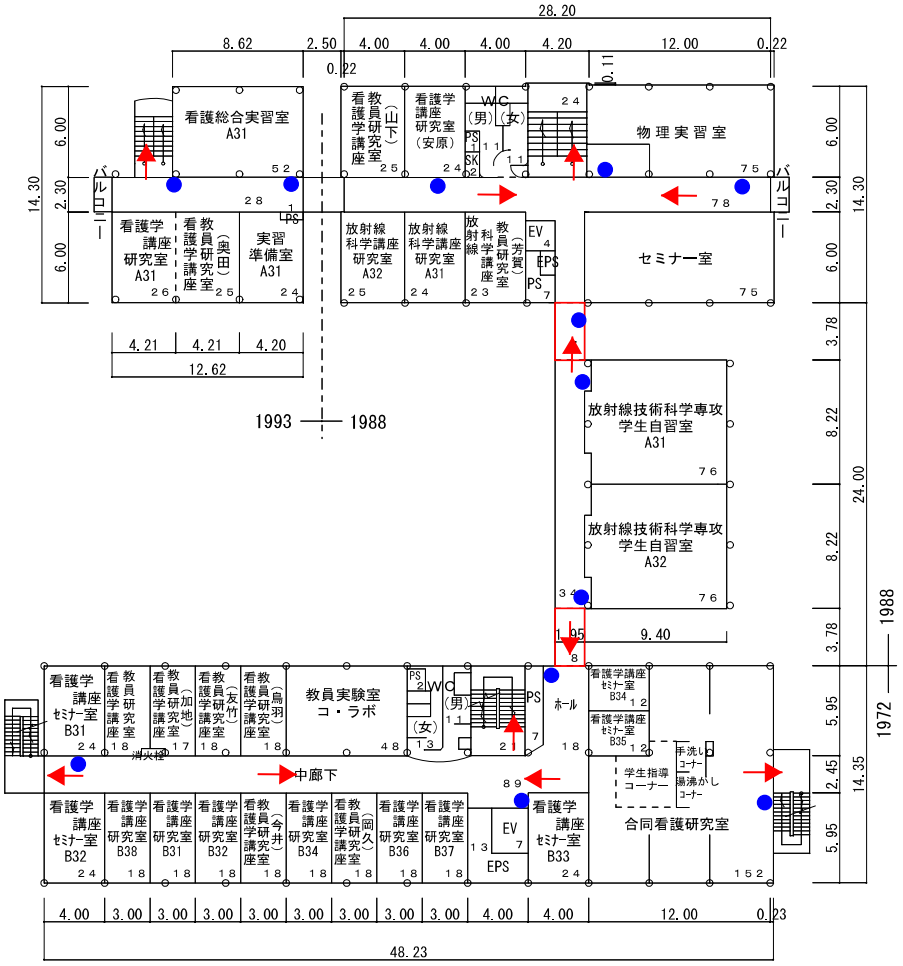



３階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,458㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

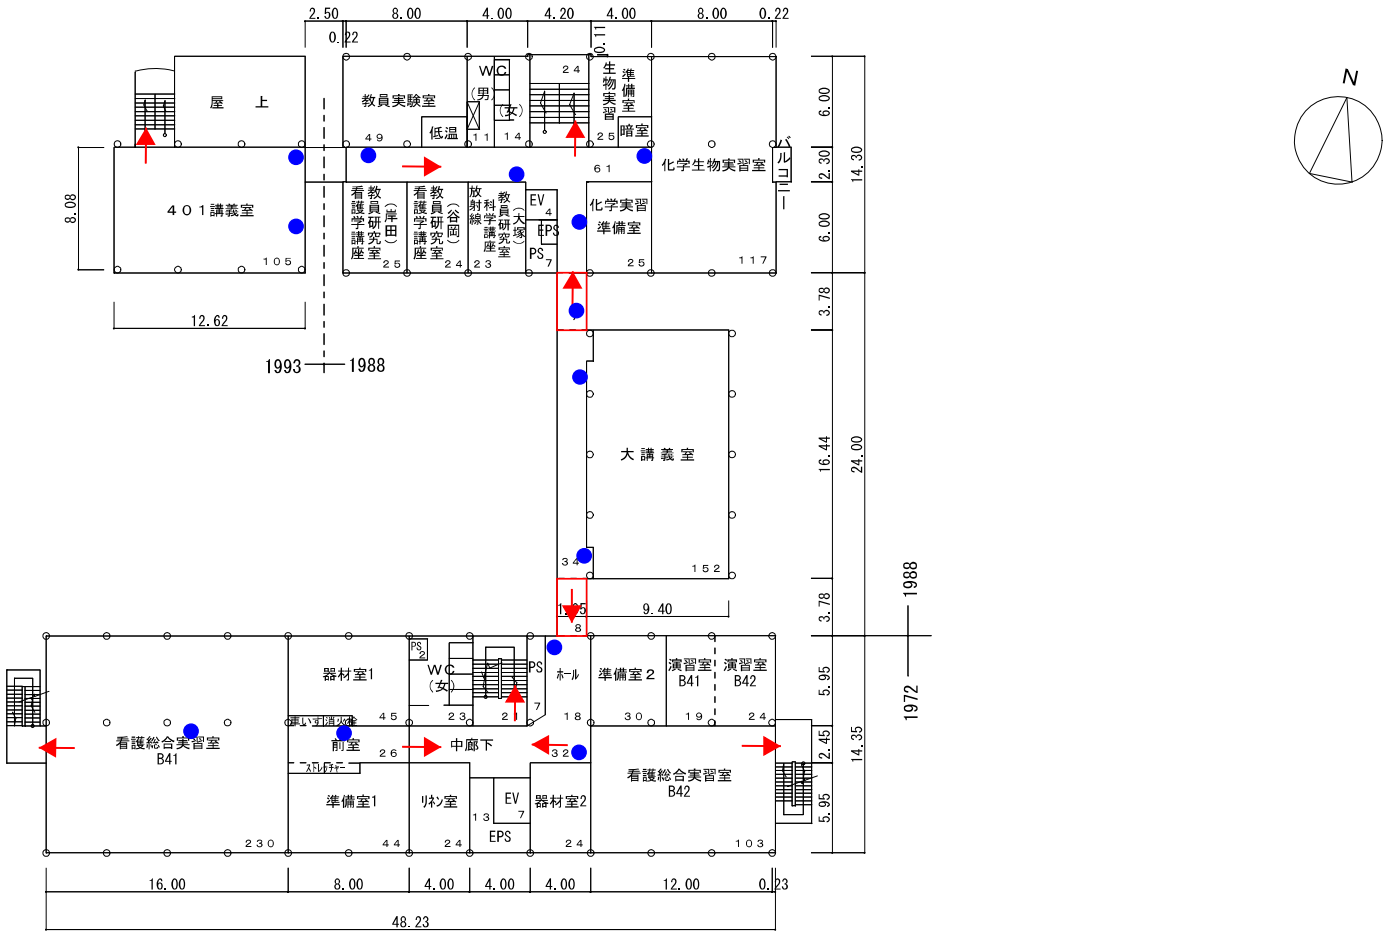



４ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（1,407㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

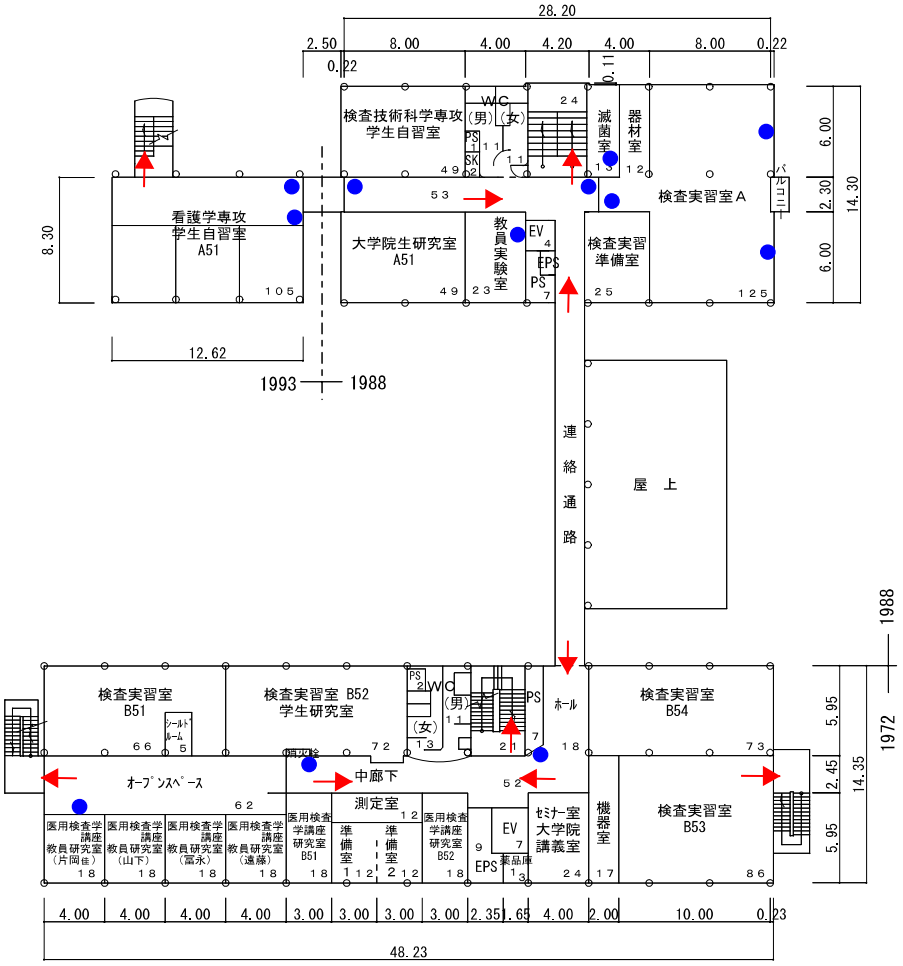


５階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,206㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |





屋階平面図　S＝1／500

（88㎡）

# ㉜ 保健学C棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 169 |

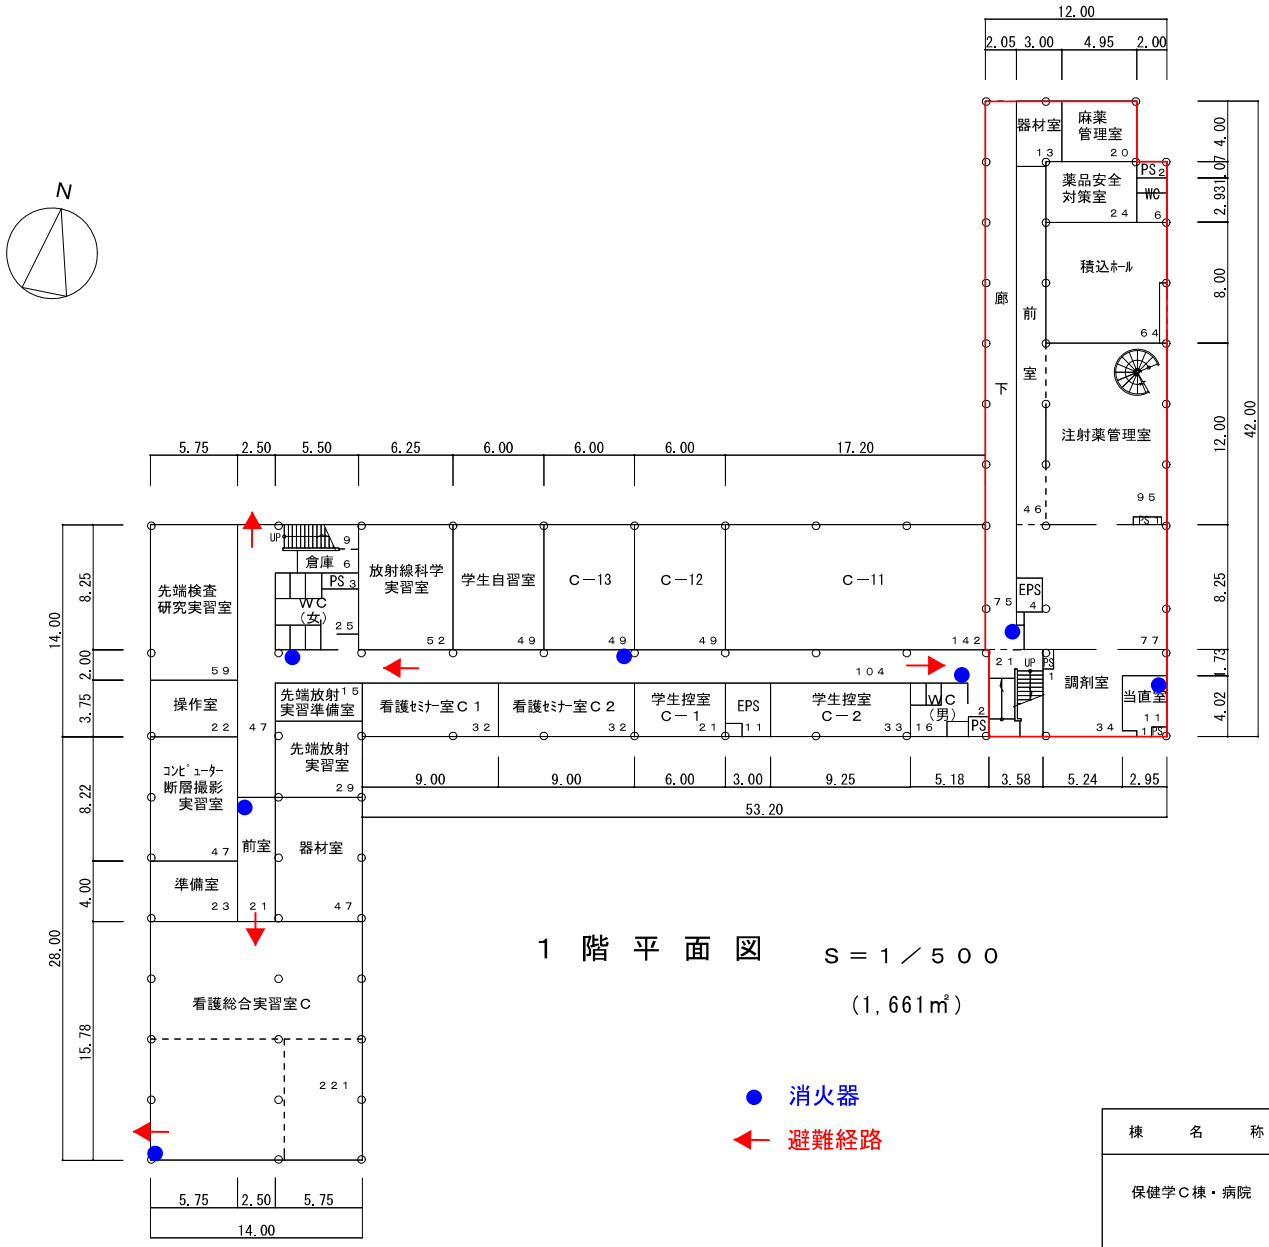


1　階　平　面　図　　S＝1／500

（1,661㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健学C棟・病院 | 1972 | R2 | 1625 | 医学部（医学科以外の学科） | | 1，824 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 1，011 |
| | | | | 棟計 | | 2，835 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |

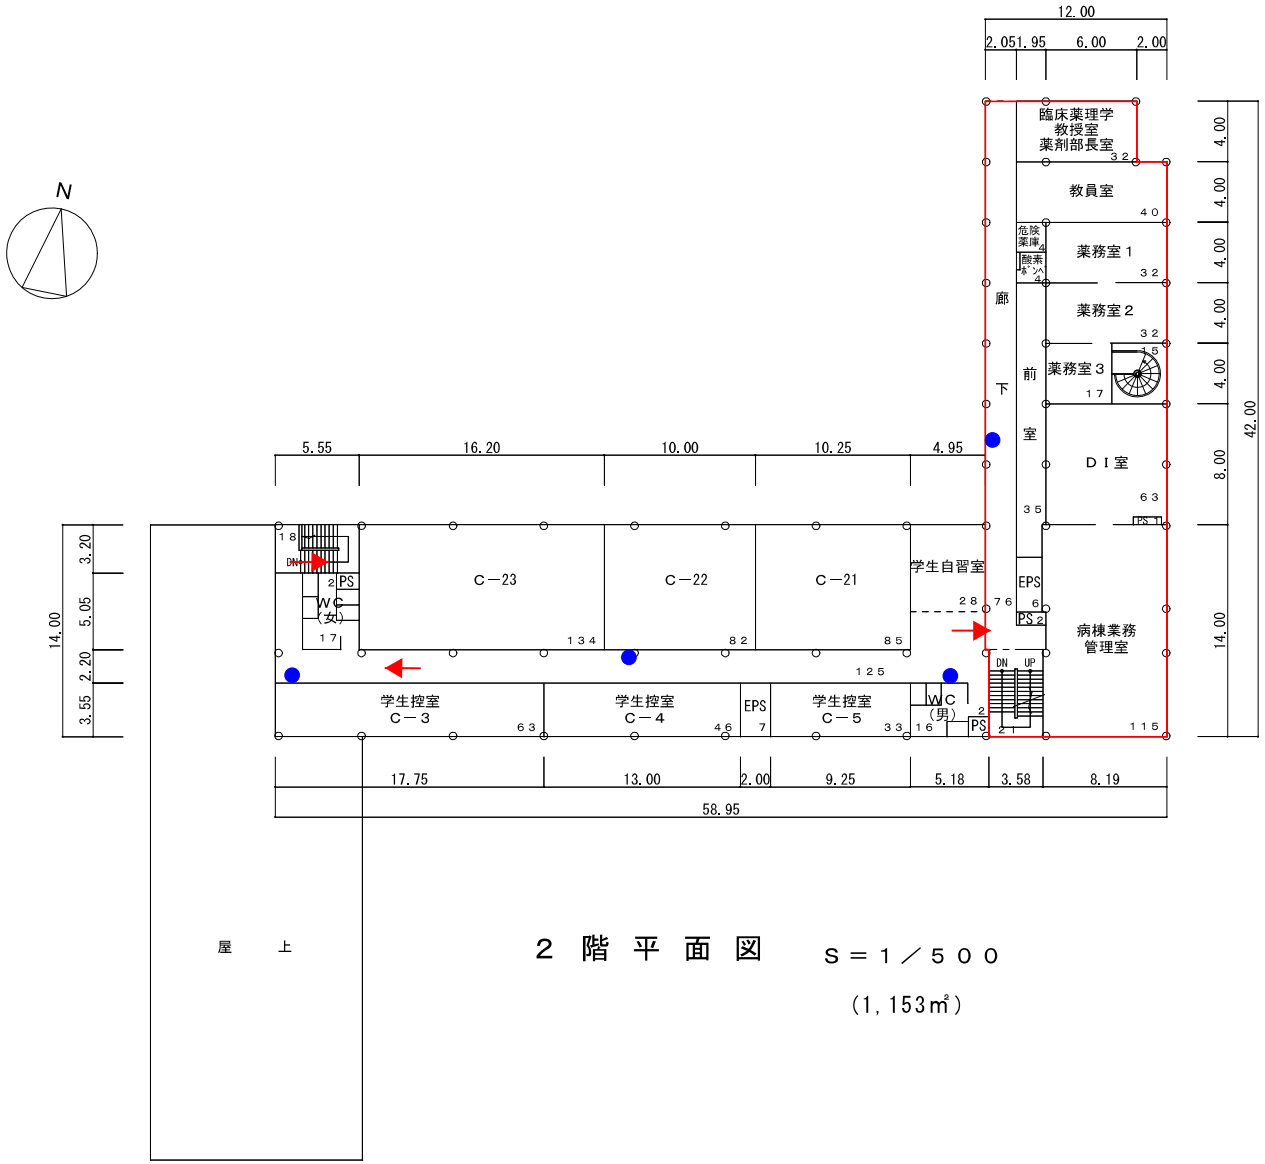


## ２　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（1,153㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |





屋階平面図　　S＝１／５００


（21㎡）

# ㉝ 薬品庫南側

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７２ |



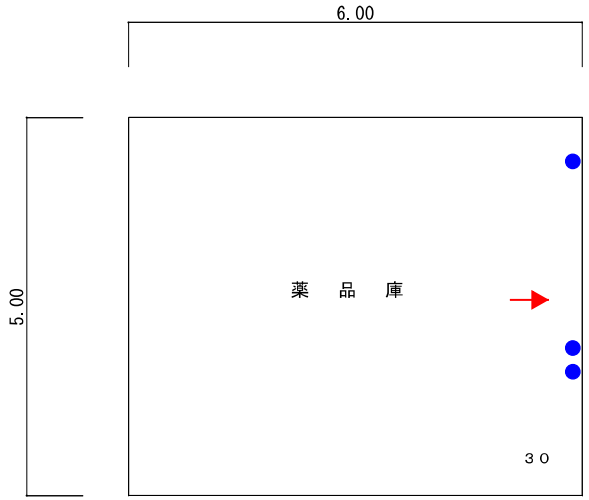
Ｓ＝１／１００

（30㎡）

● 消火器


← 避難経路


| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品庫 | 1972 | Ｂ１ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ３０ |

# ㉞ 薬品庫北側

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７１ |



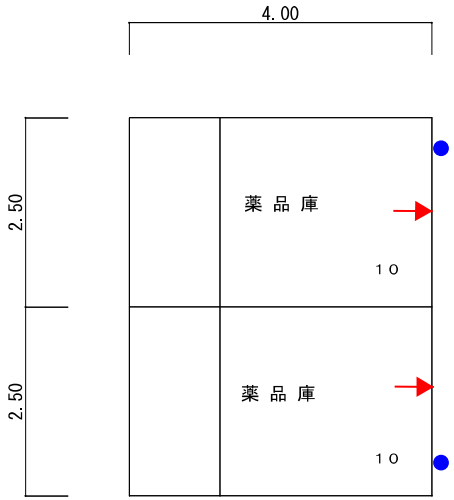
Ｓ＝１／１００

（20㎡）

● 消火器


← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品庫 | 1972 | Ｂ１ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ２０ |

# ㉟立体駐車場

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

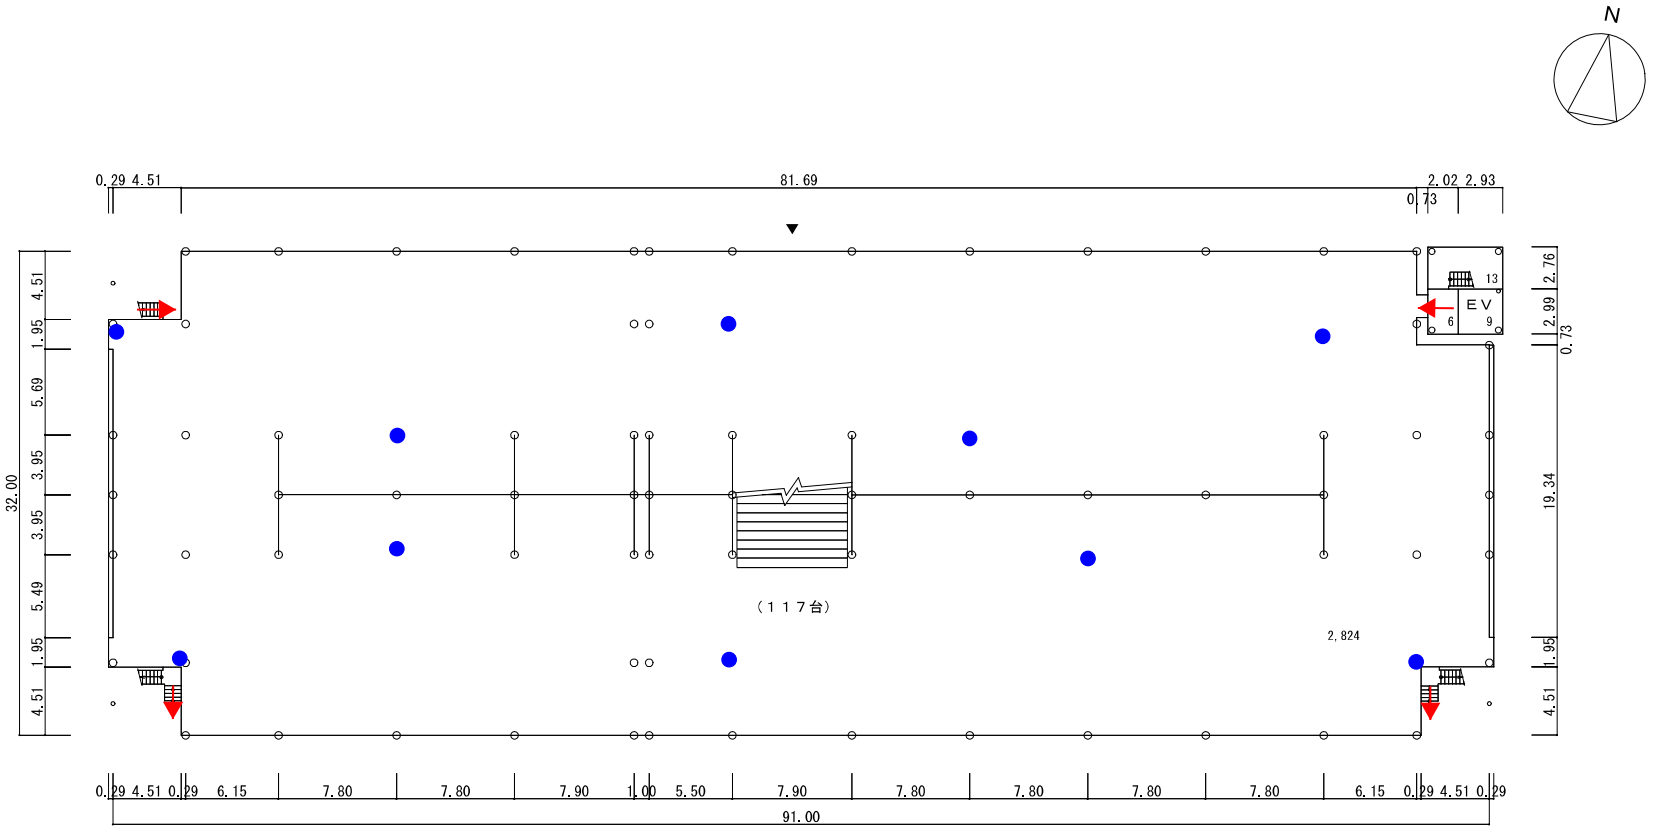


| | 駐車台数 |
|---|---|
| １階 | １１７ |
| ２階 | １２０ |
| ３階 | １２０ |
| ４階 | １２０ |
| ５階 | １２０ |
| 屋階 | １２３ |
| 合計 | ７２０ |

１　階　平　面　図　　Ｓ＝1/500　（2,852㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立体駐車場 | 2013 | Ｓ５ | ６０１５ | 外来者用駐車場 | | １４，０８２ |
| | | Ｓ６ | ６０１５ | 外来者用駐車場 | | １７１ |
| | | | 棟計 | | | １４，２５３ |

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

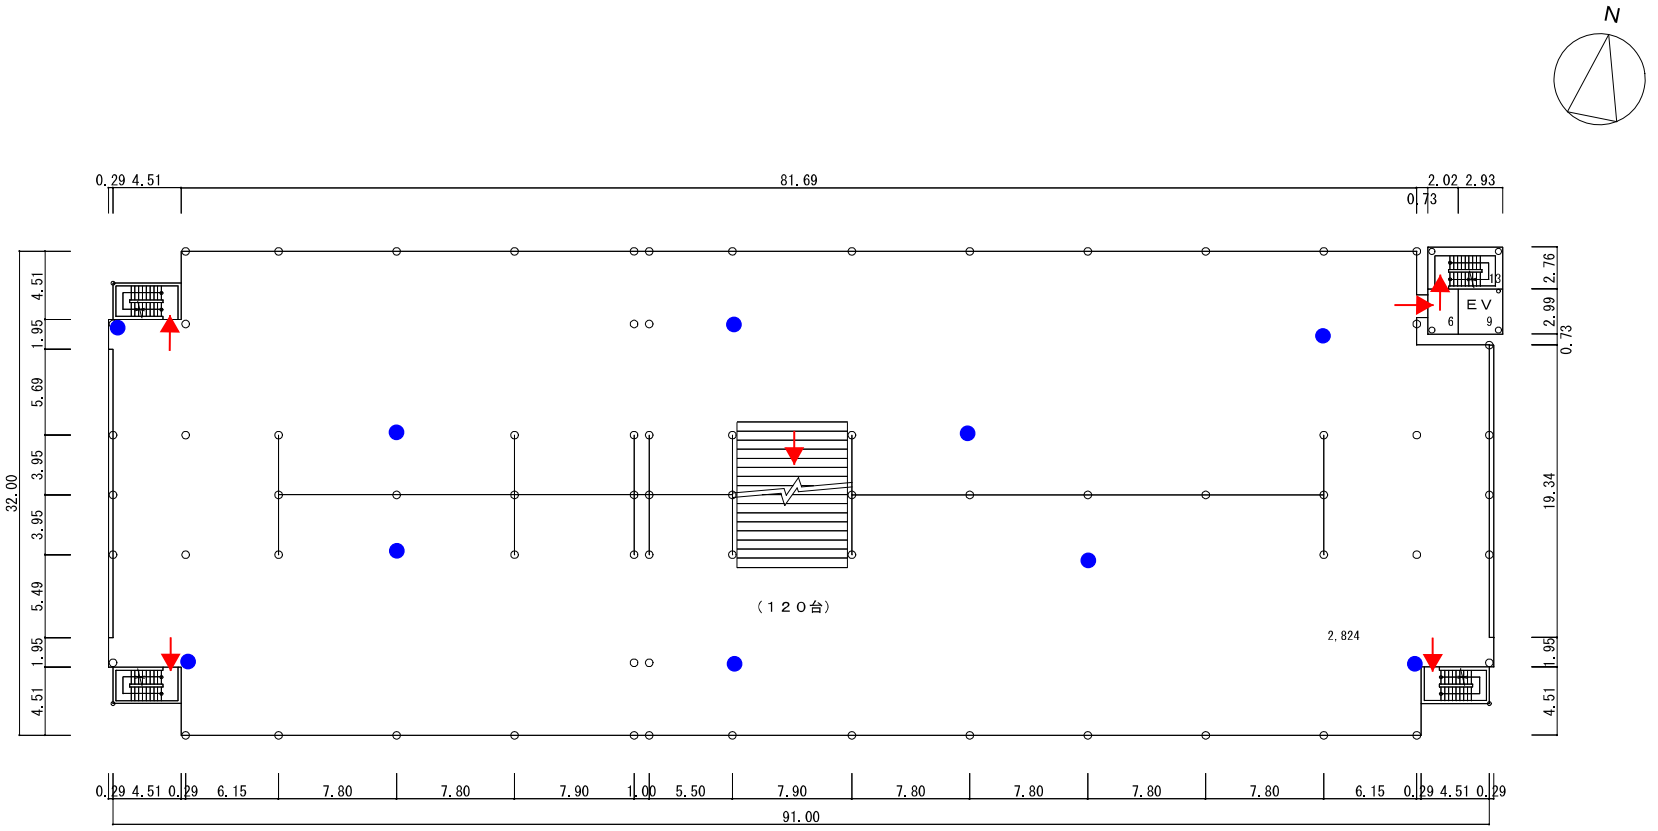


２ 階 平 面 図　　S＝1/500　（2,852㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

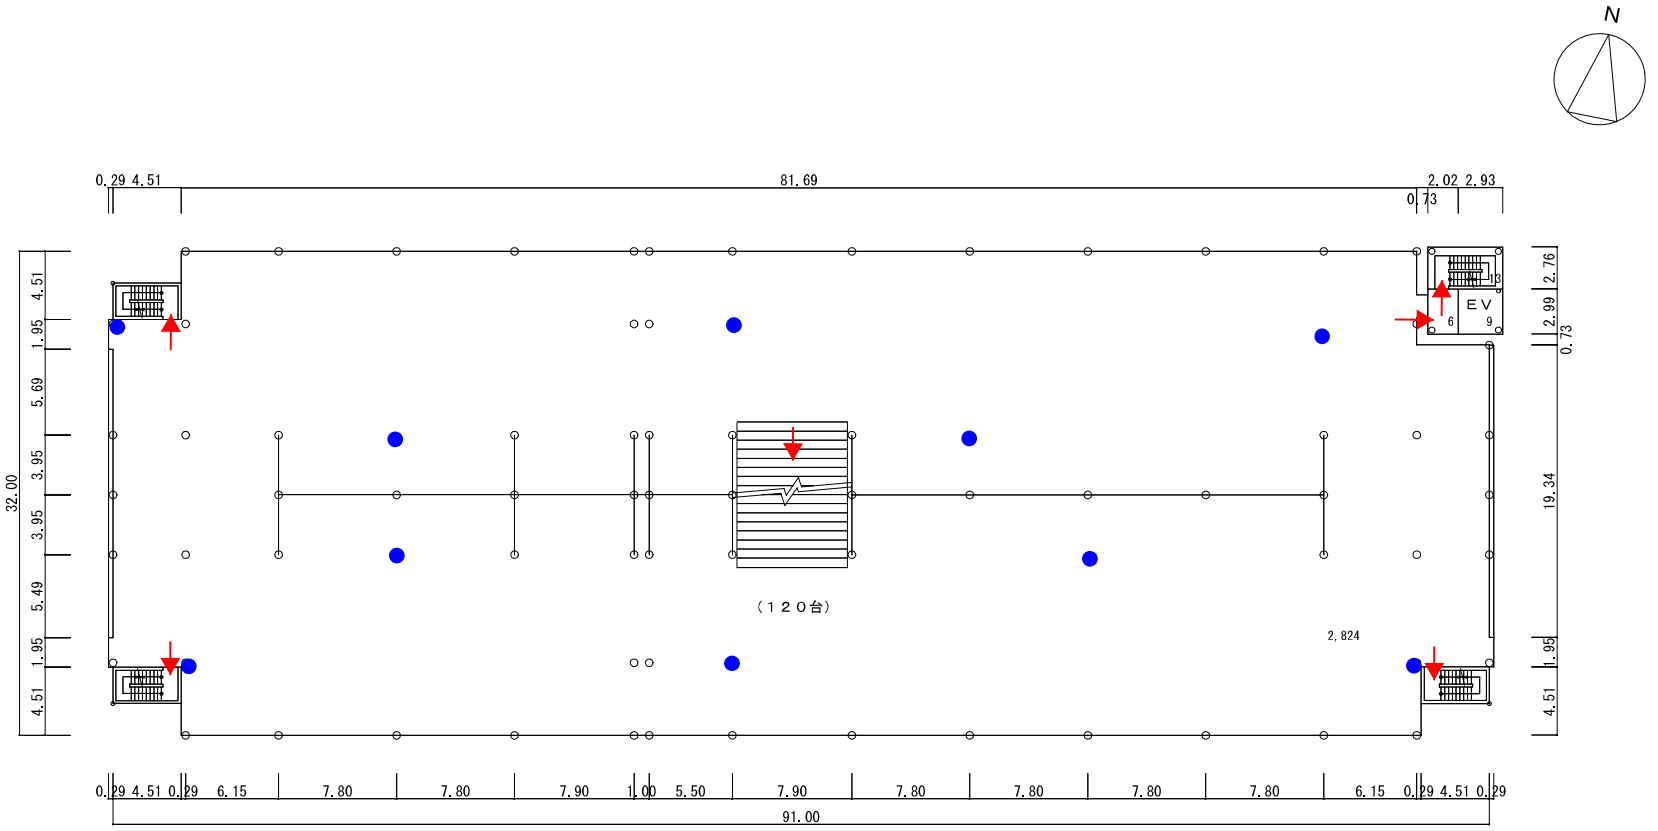


３ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,852㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

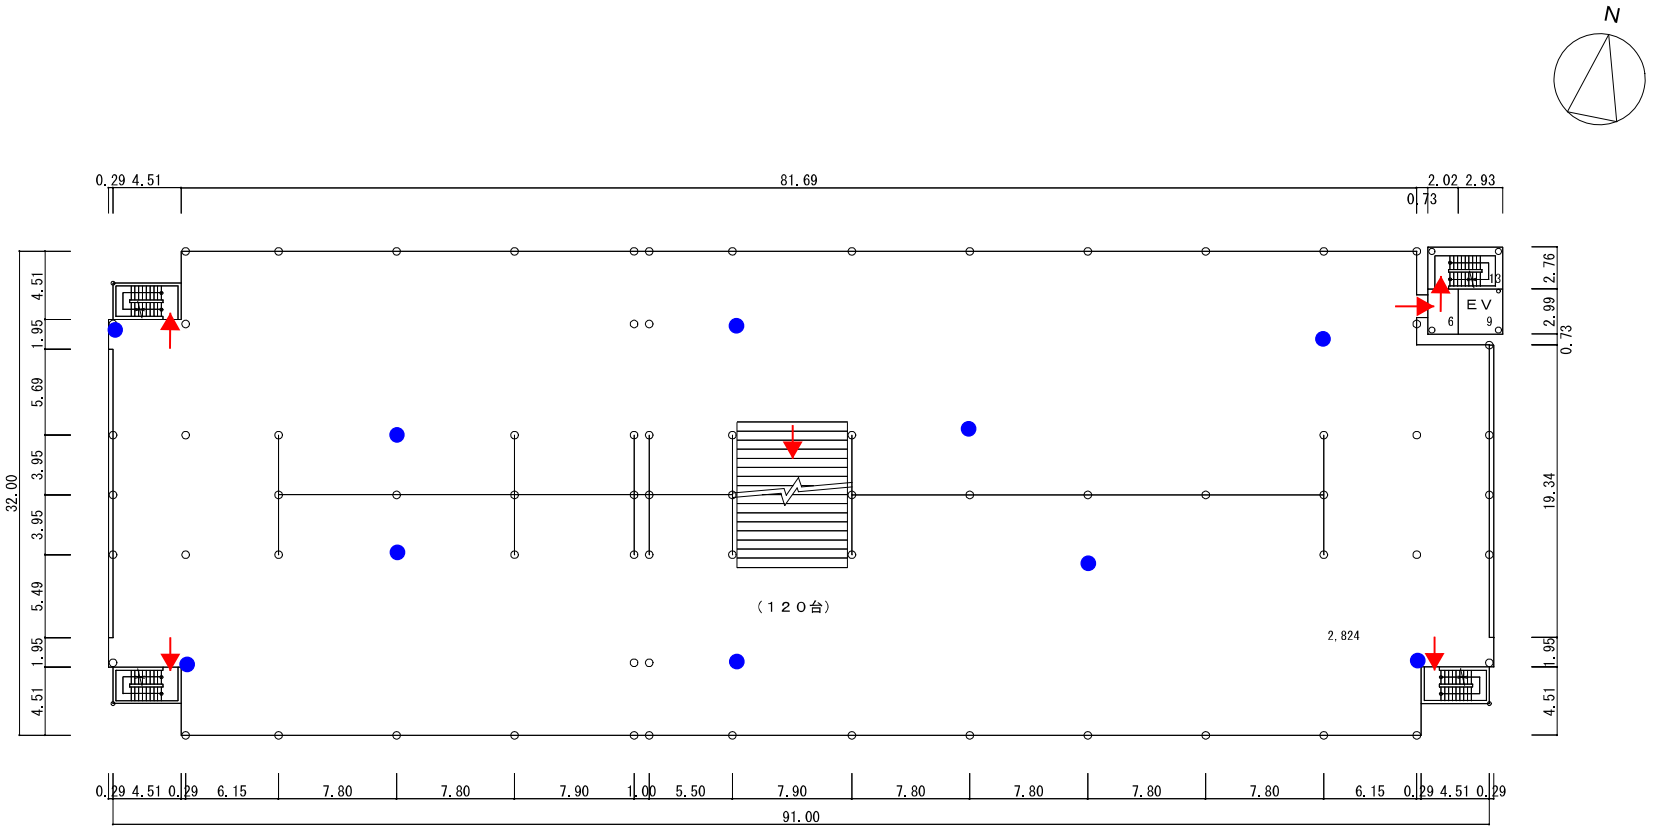


４階平面図　　S＝1/500　（2,852㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

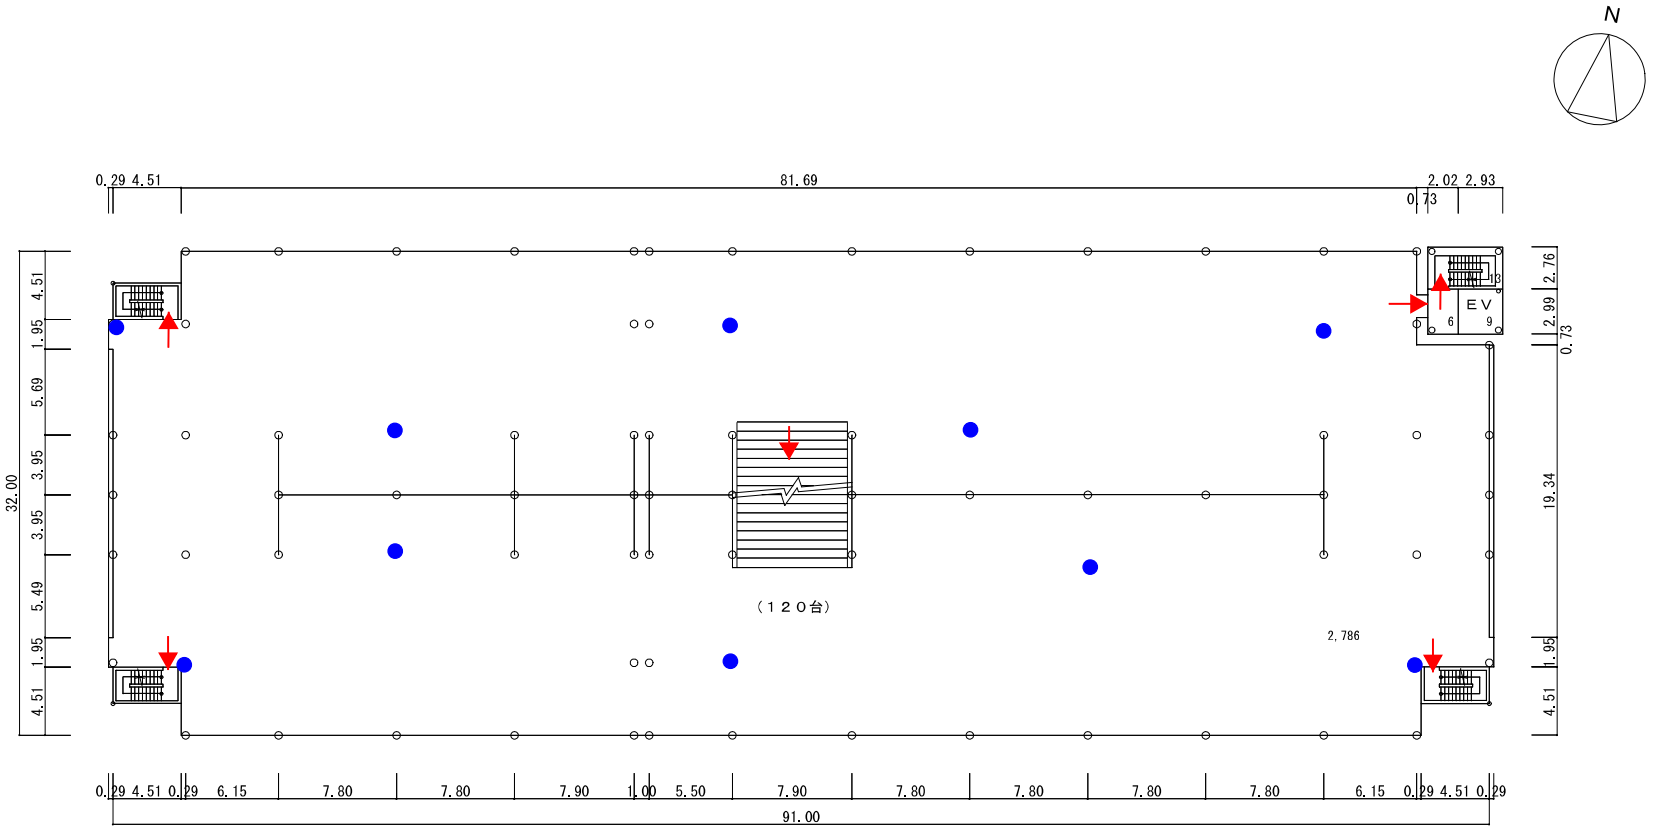


５階平面図　　S＝1/500　（2,814㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

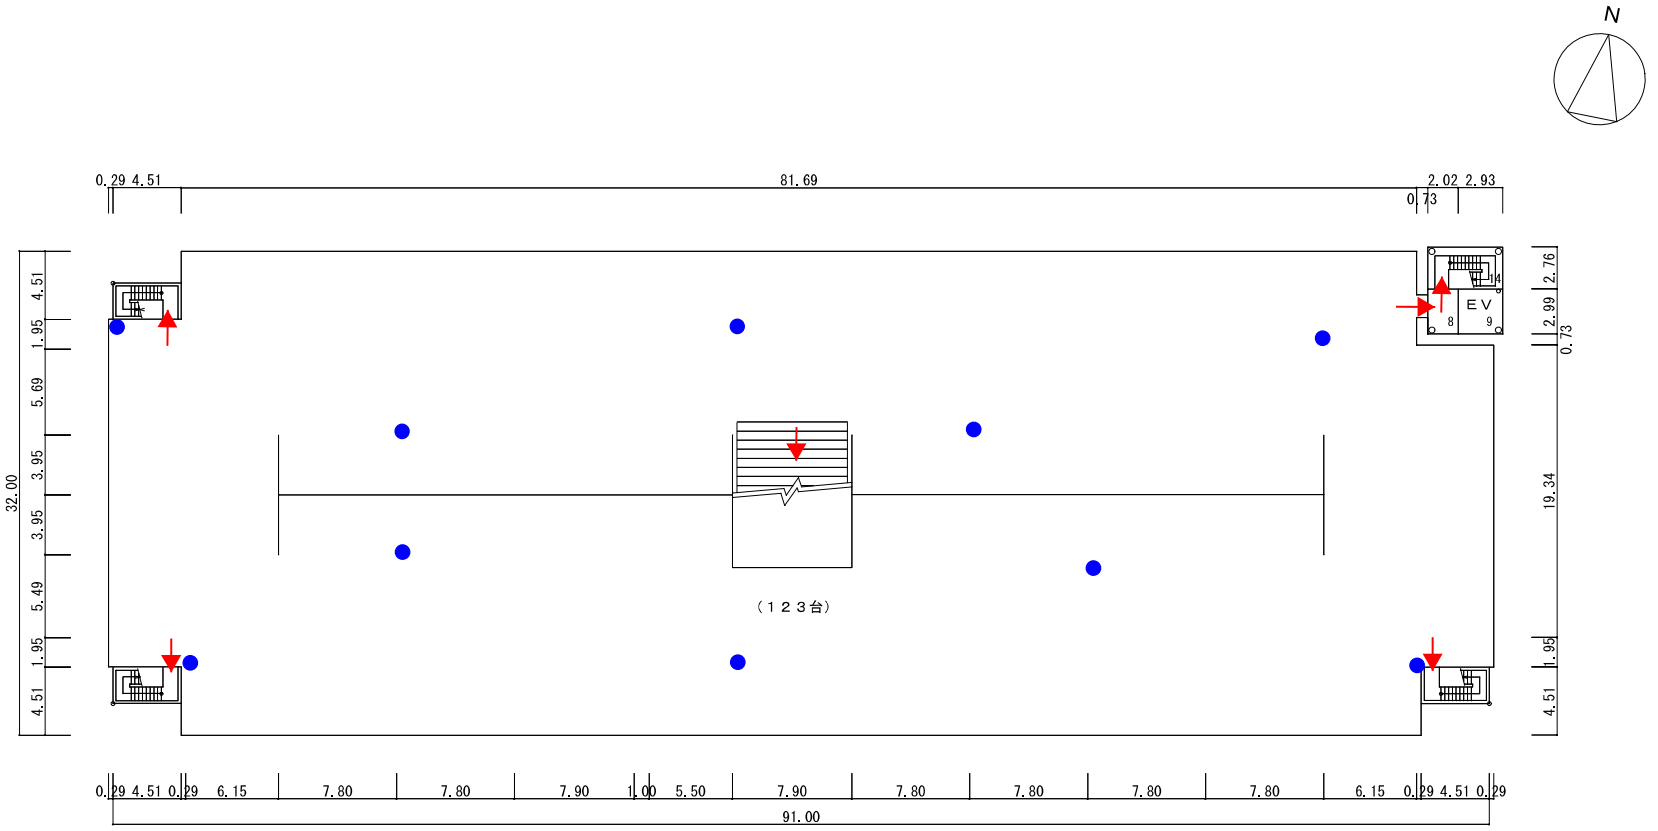



屋階平面図　　S＝1/500　（31㎡）

# ㊱ 臨床講義棟

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９５ |

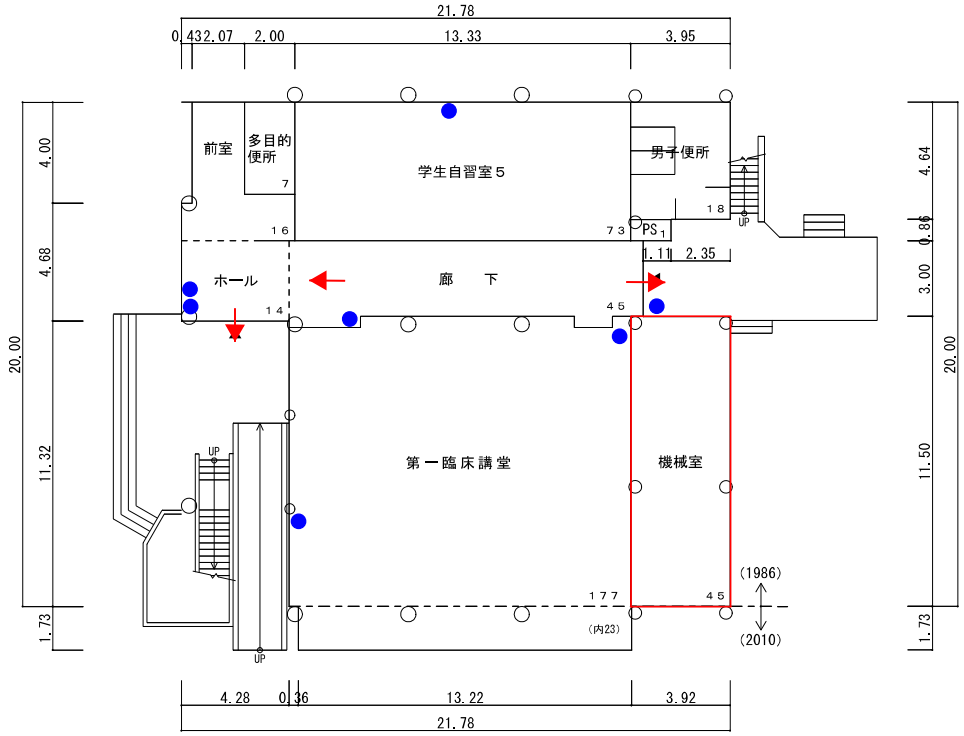


１階平面図　Ｓ＝１／３００

（396㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 臨床講義棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９５ |

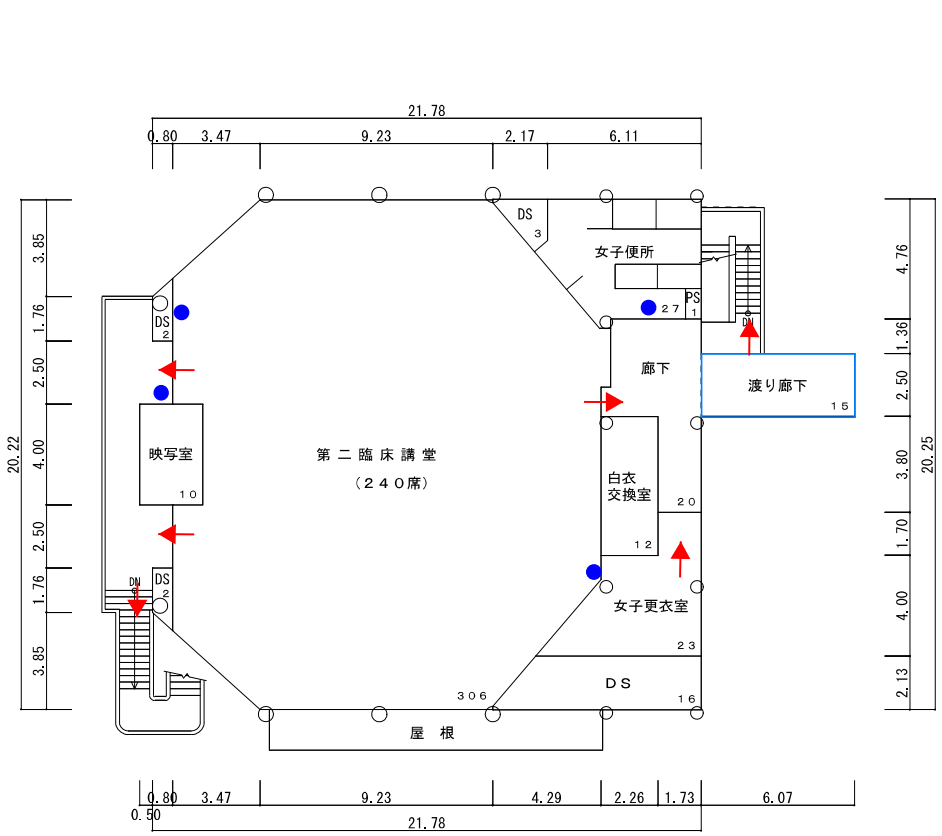



## ２階平面図　Ｓ＝１／３００

（437㎡）

# ㊲ 歯学部校舎

## 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

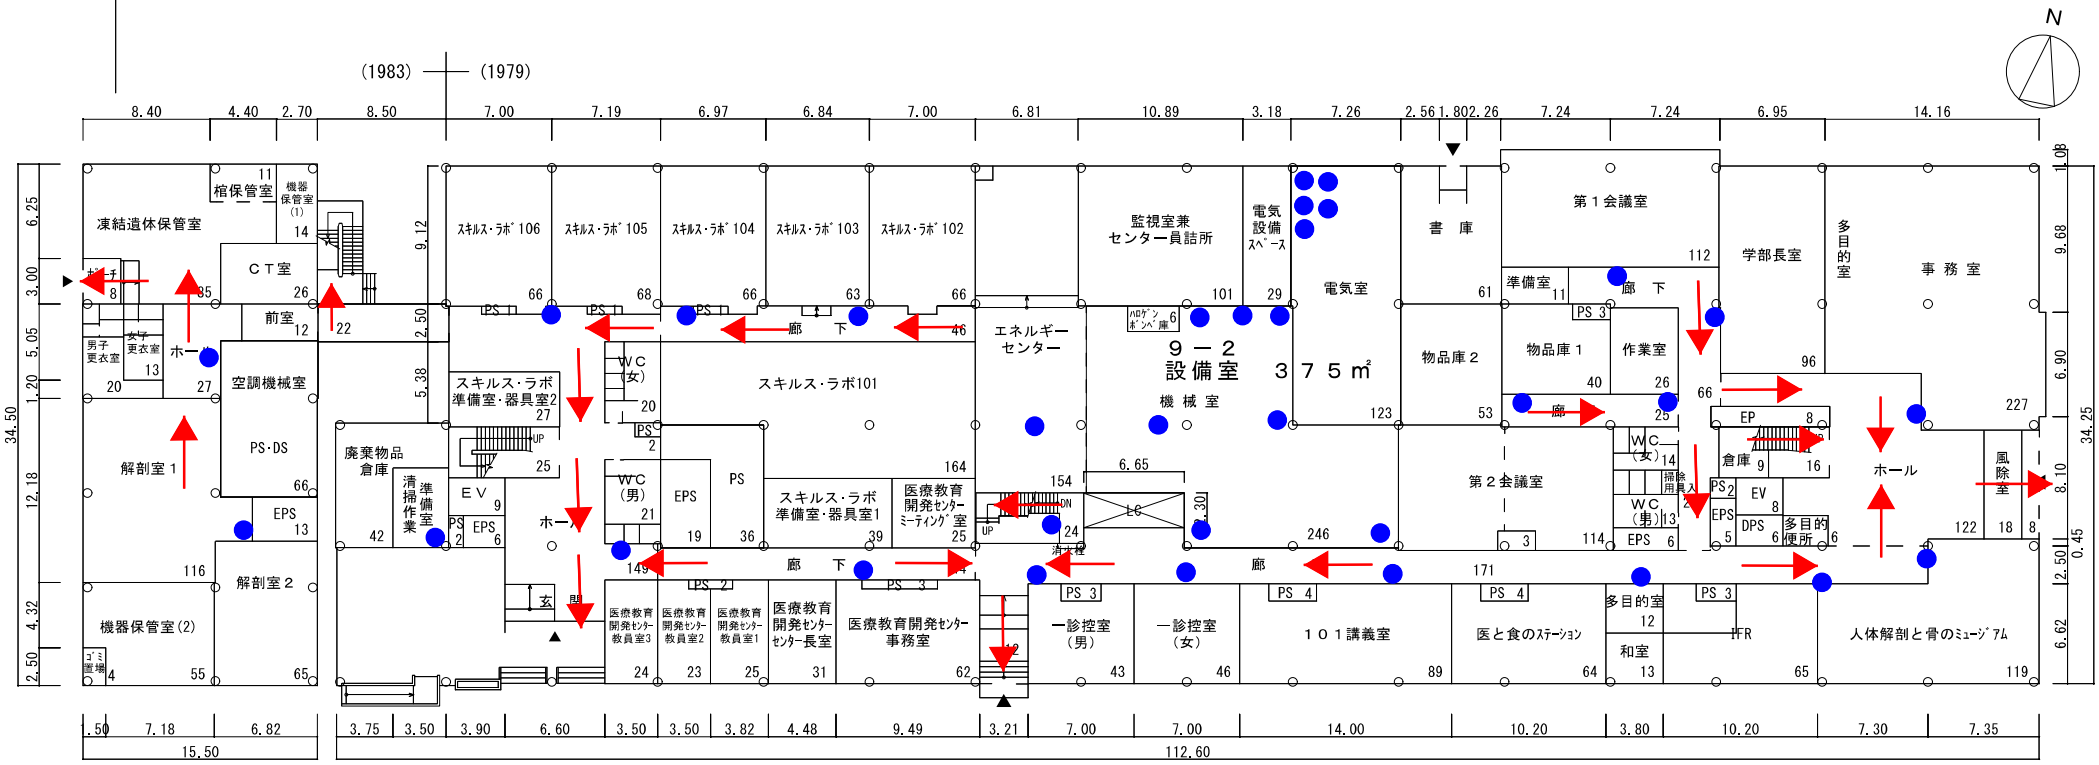


１階平面図　　Ｓ＝１／５００

（4,165㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

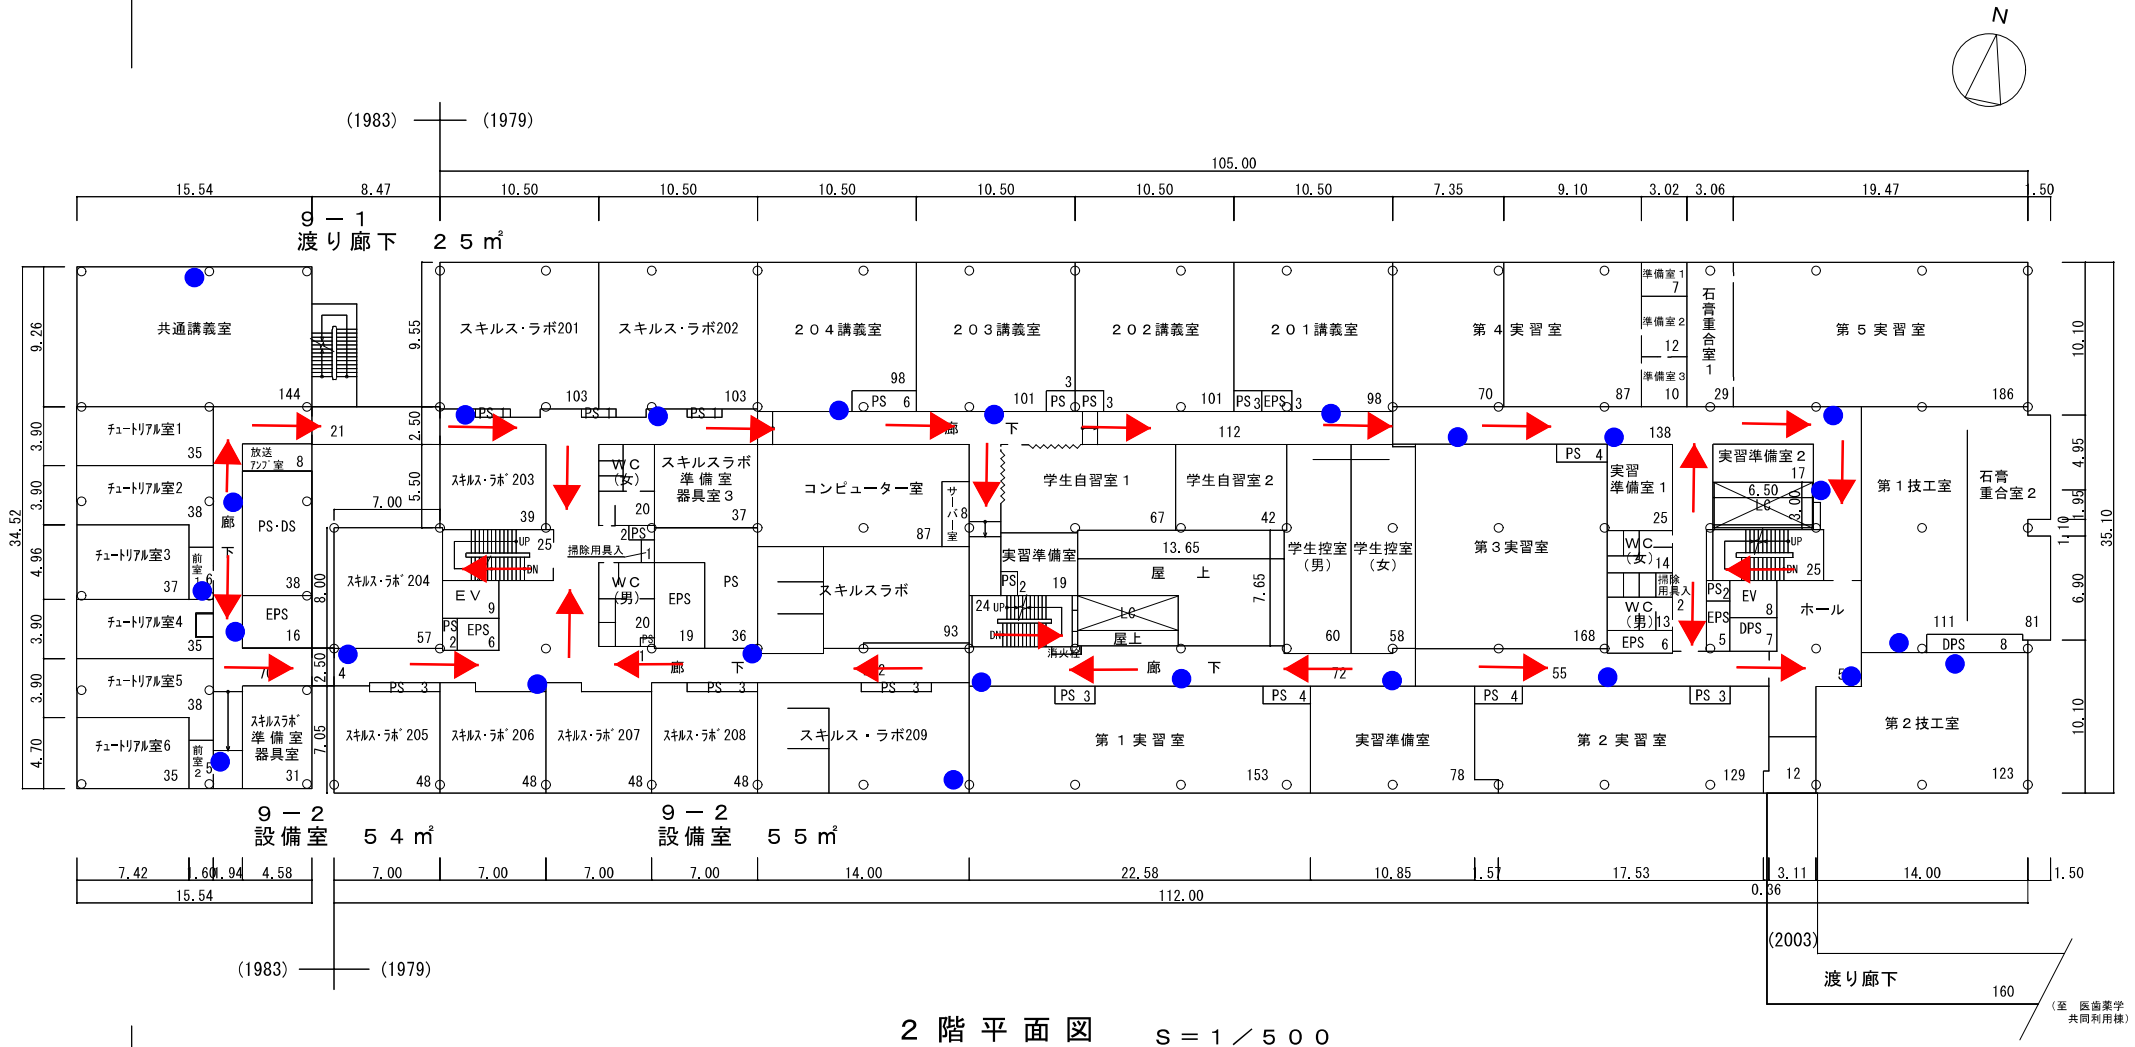


２階平面図　　S＝１／５００

(4,426㎡)


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

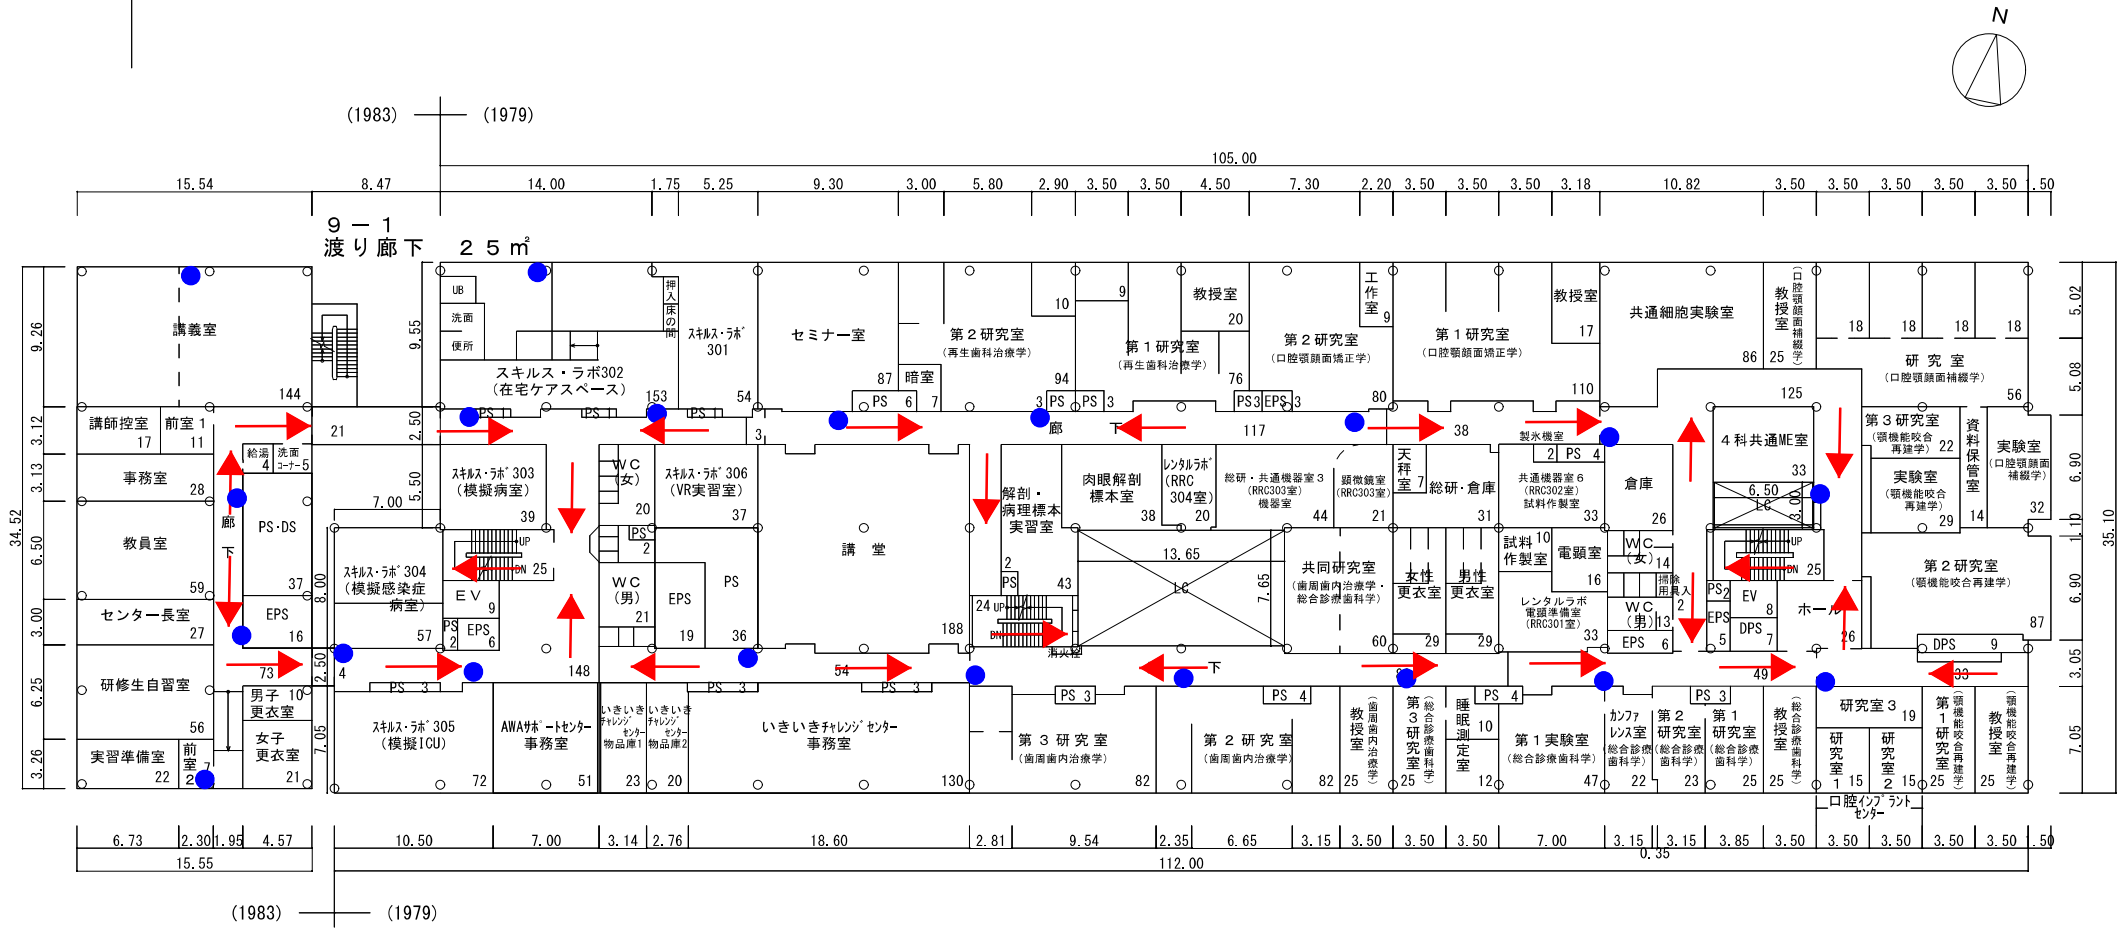


３階平面図　Ｓ＝１／５００

（4,267㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 184 |

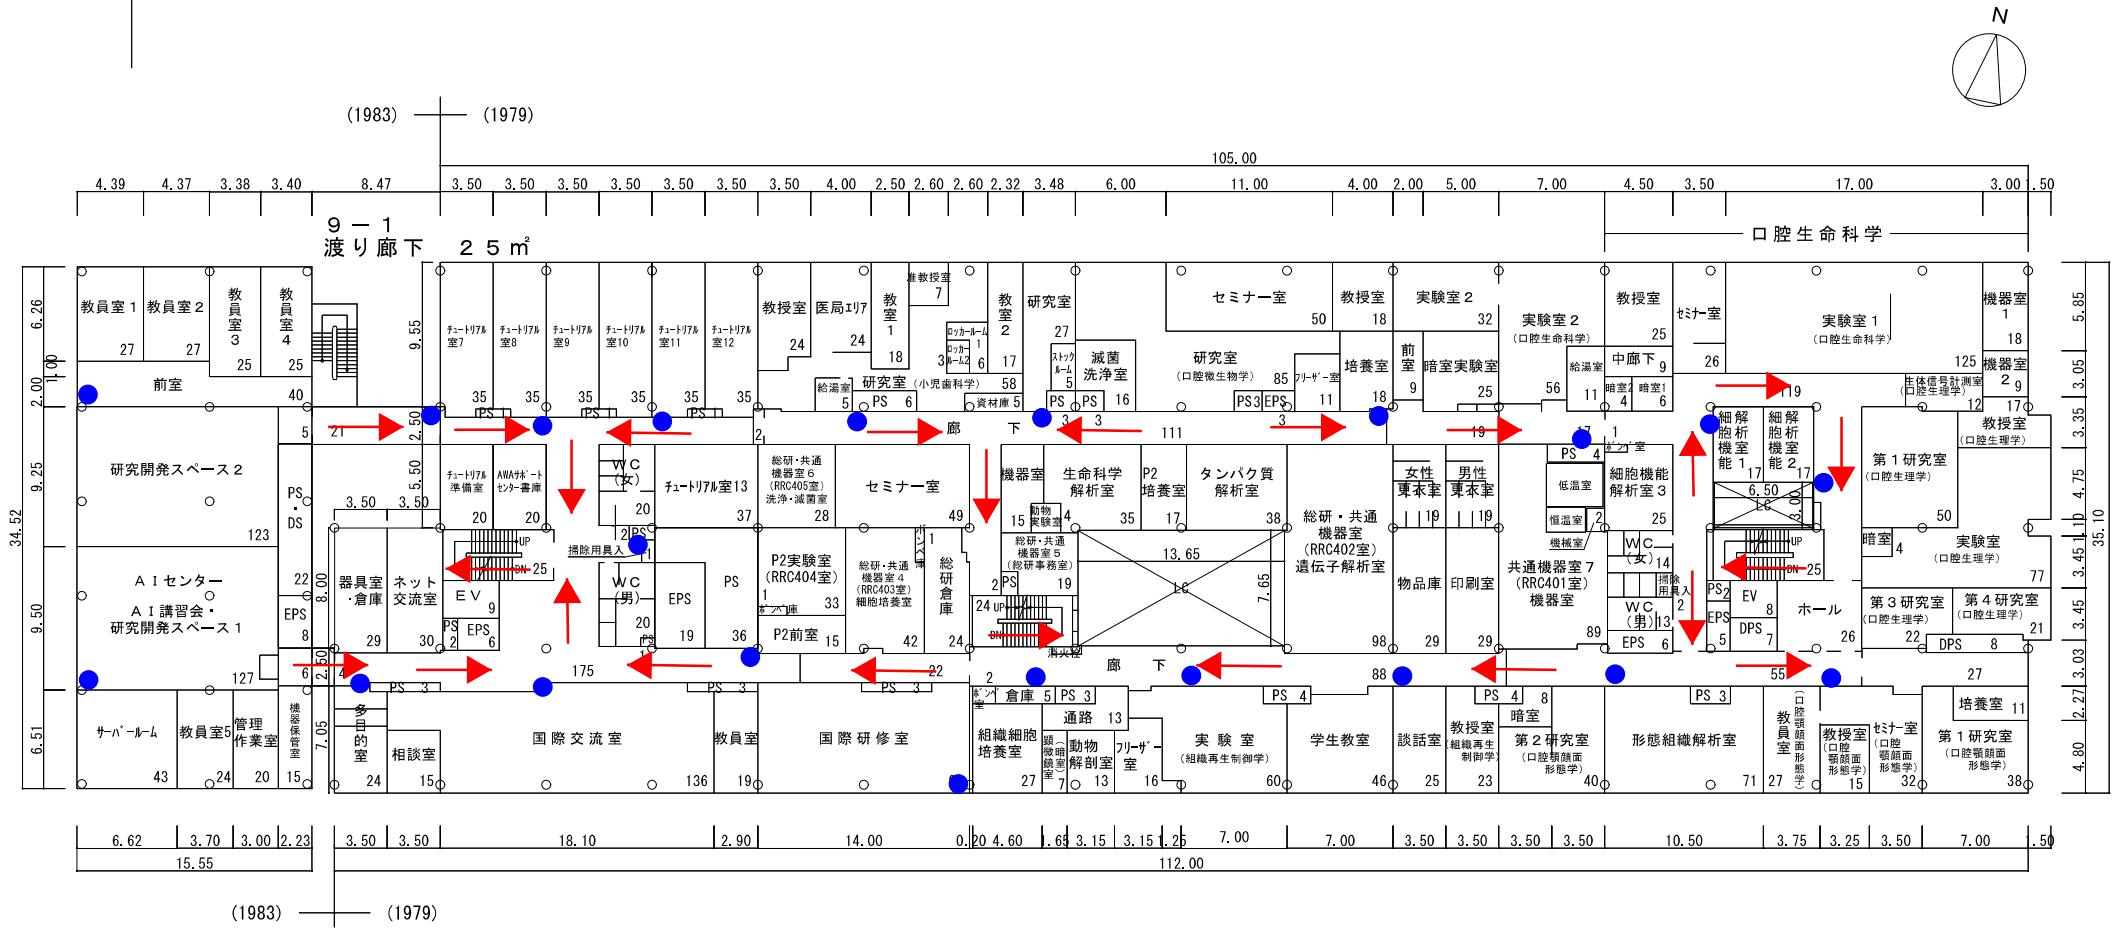


４階平面図　S＝１／５００

（4,267㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

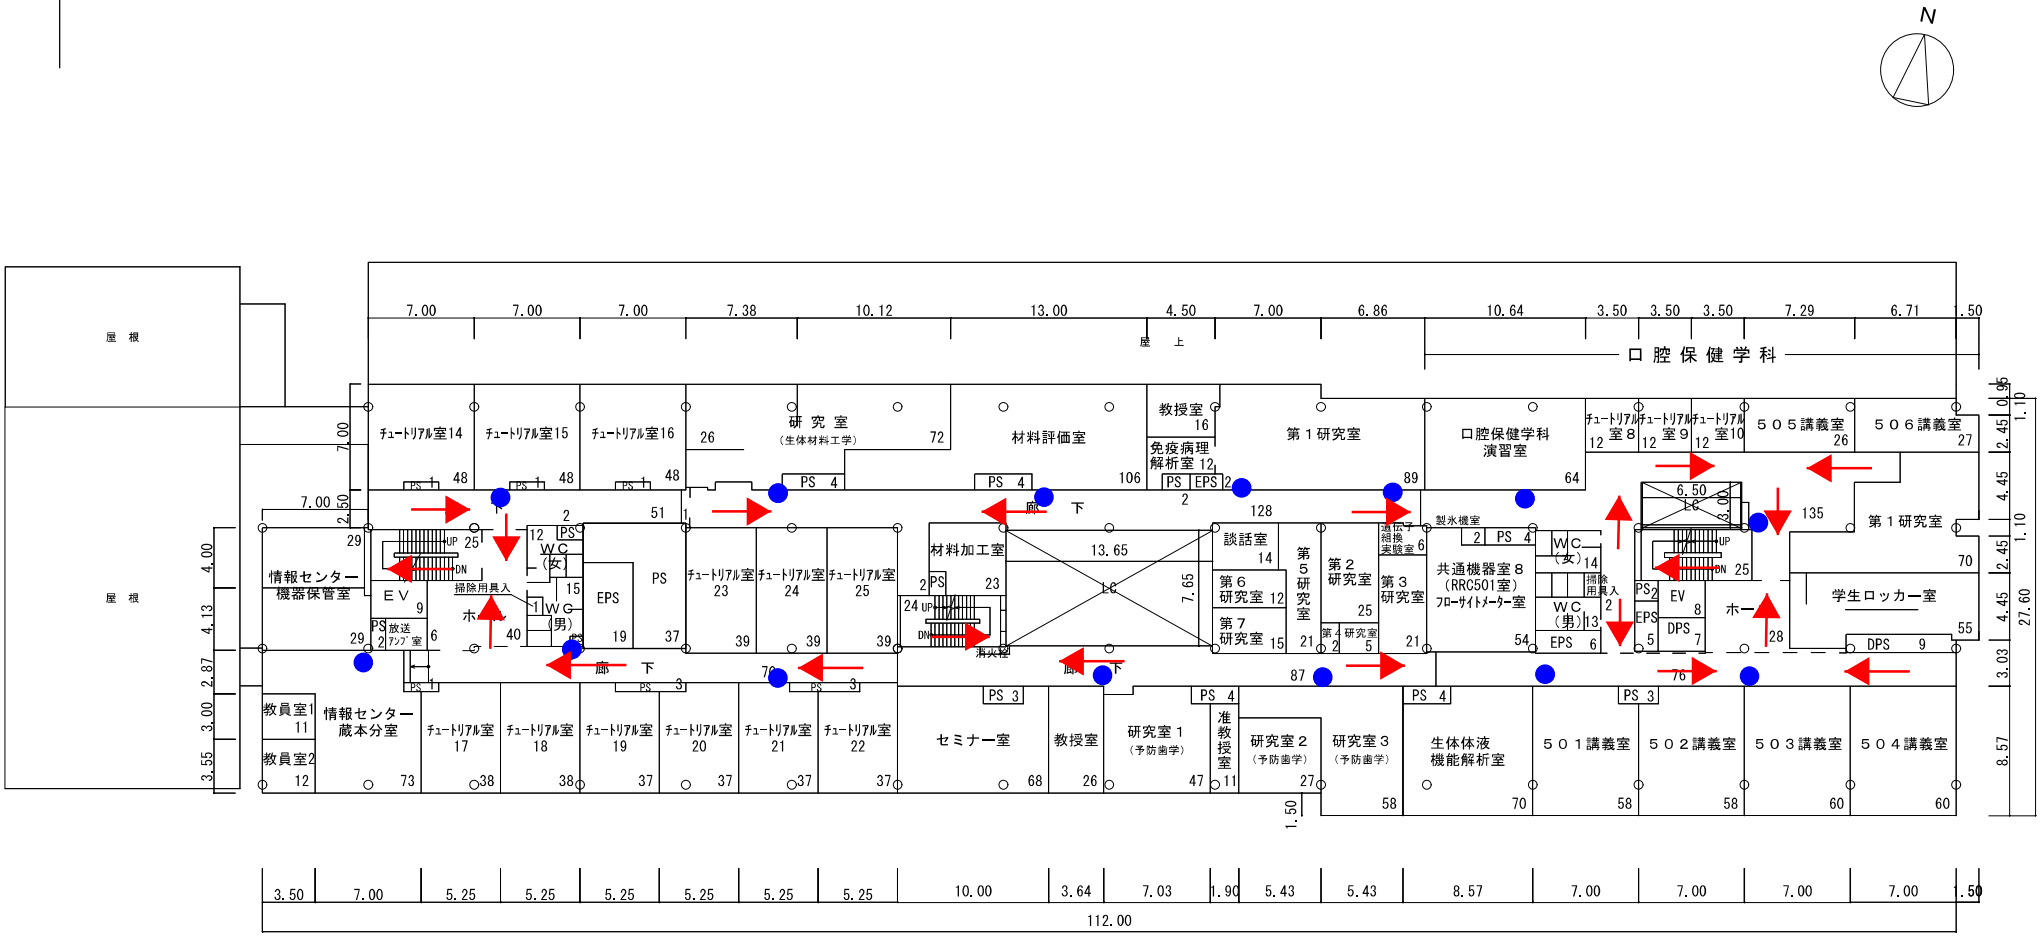


５階平面図　　Ｓ＝１／５００

（2,883㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

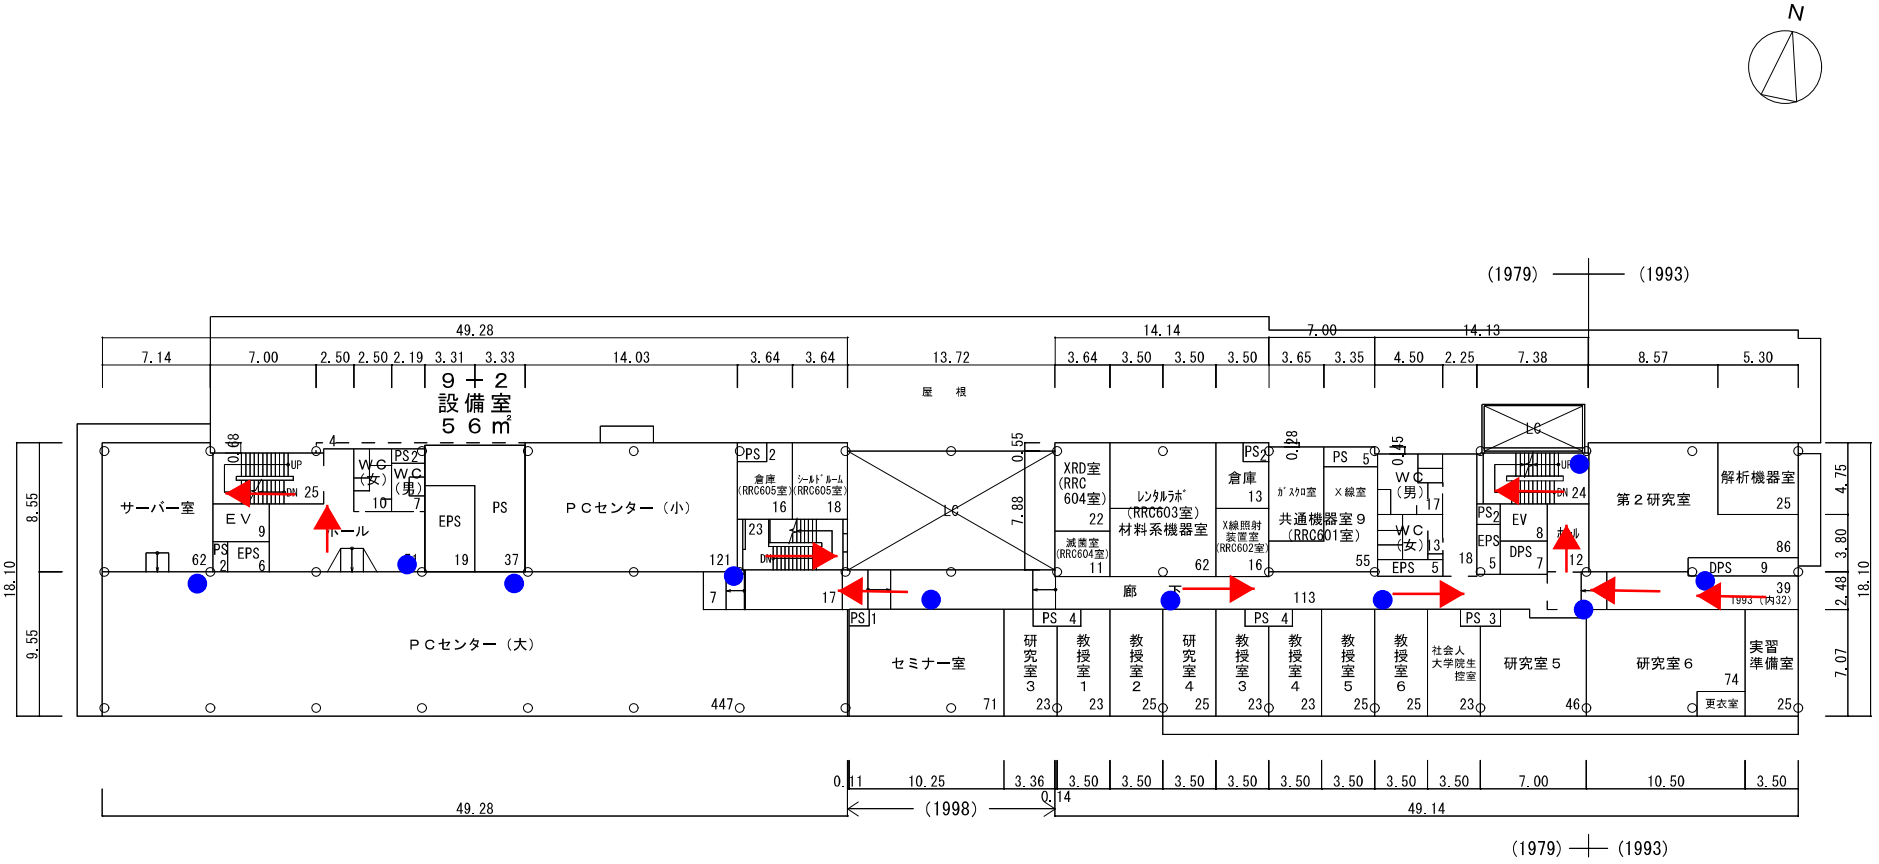


６階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,897㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

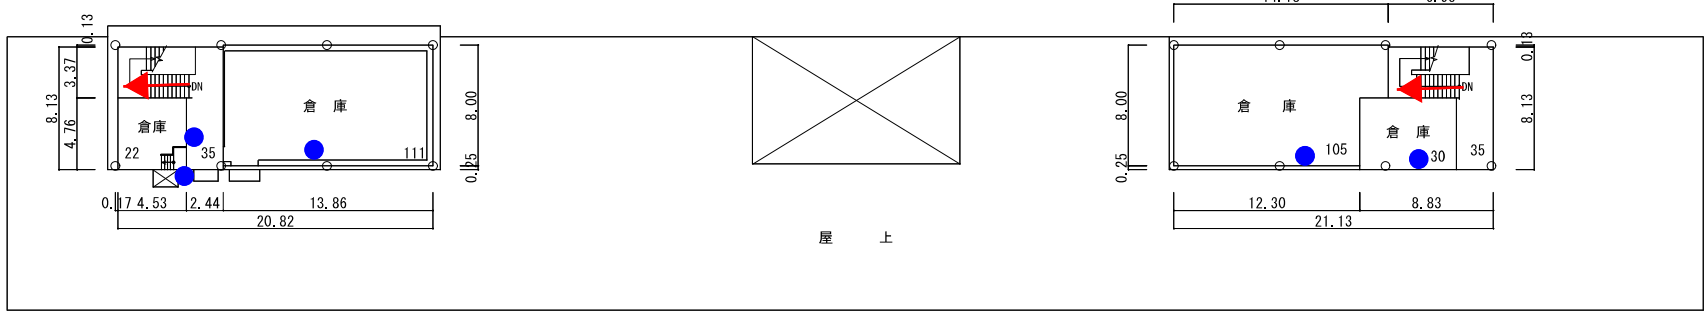


屋階平面図　S＝１／５００

（338㎡）


● 消火器

← 避難経路

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

国立大学法人等施設実態報告（様式２）

# 土地・建物管理範囲図（蔵本キャンパス）

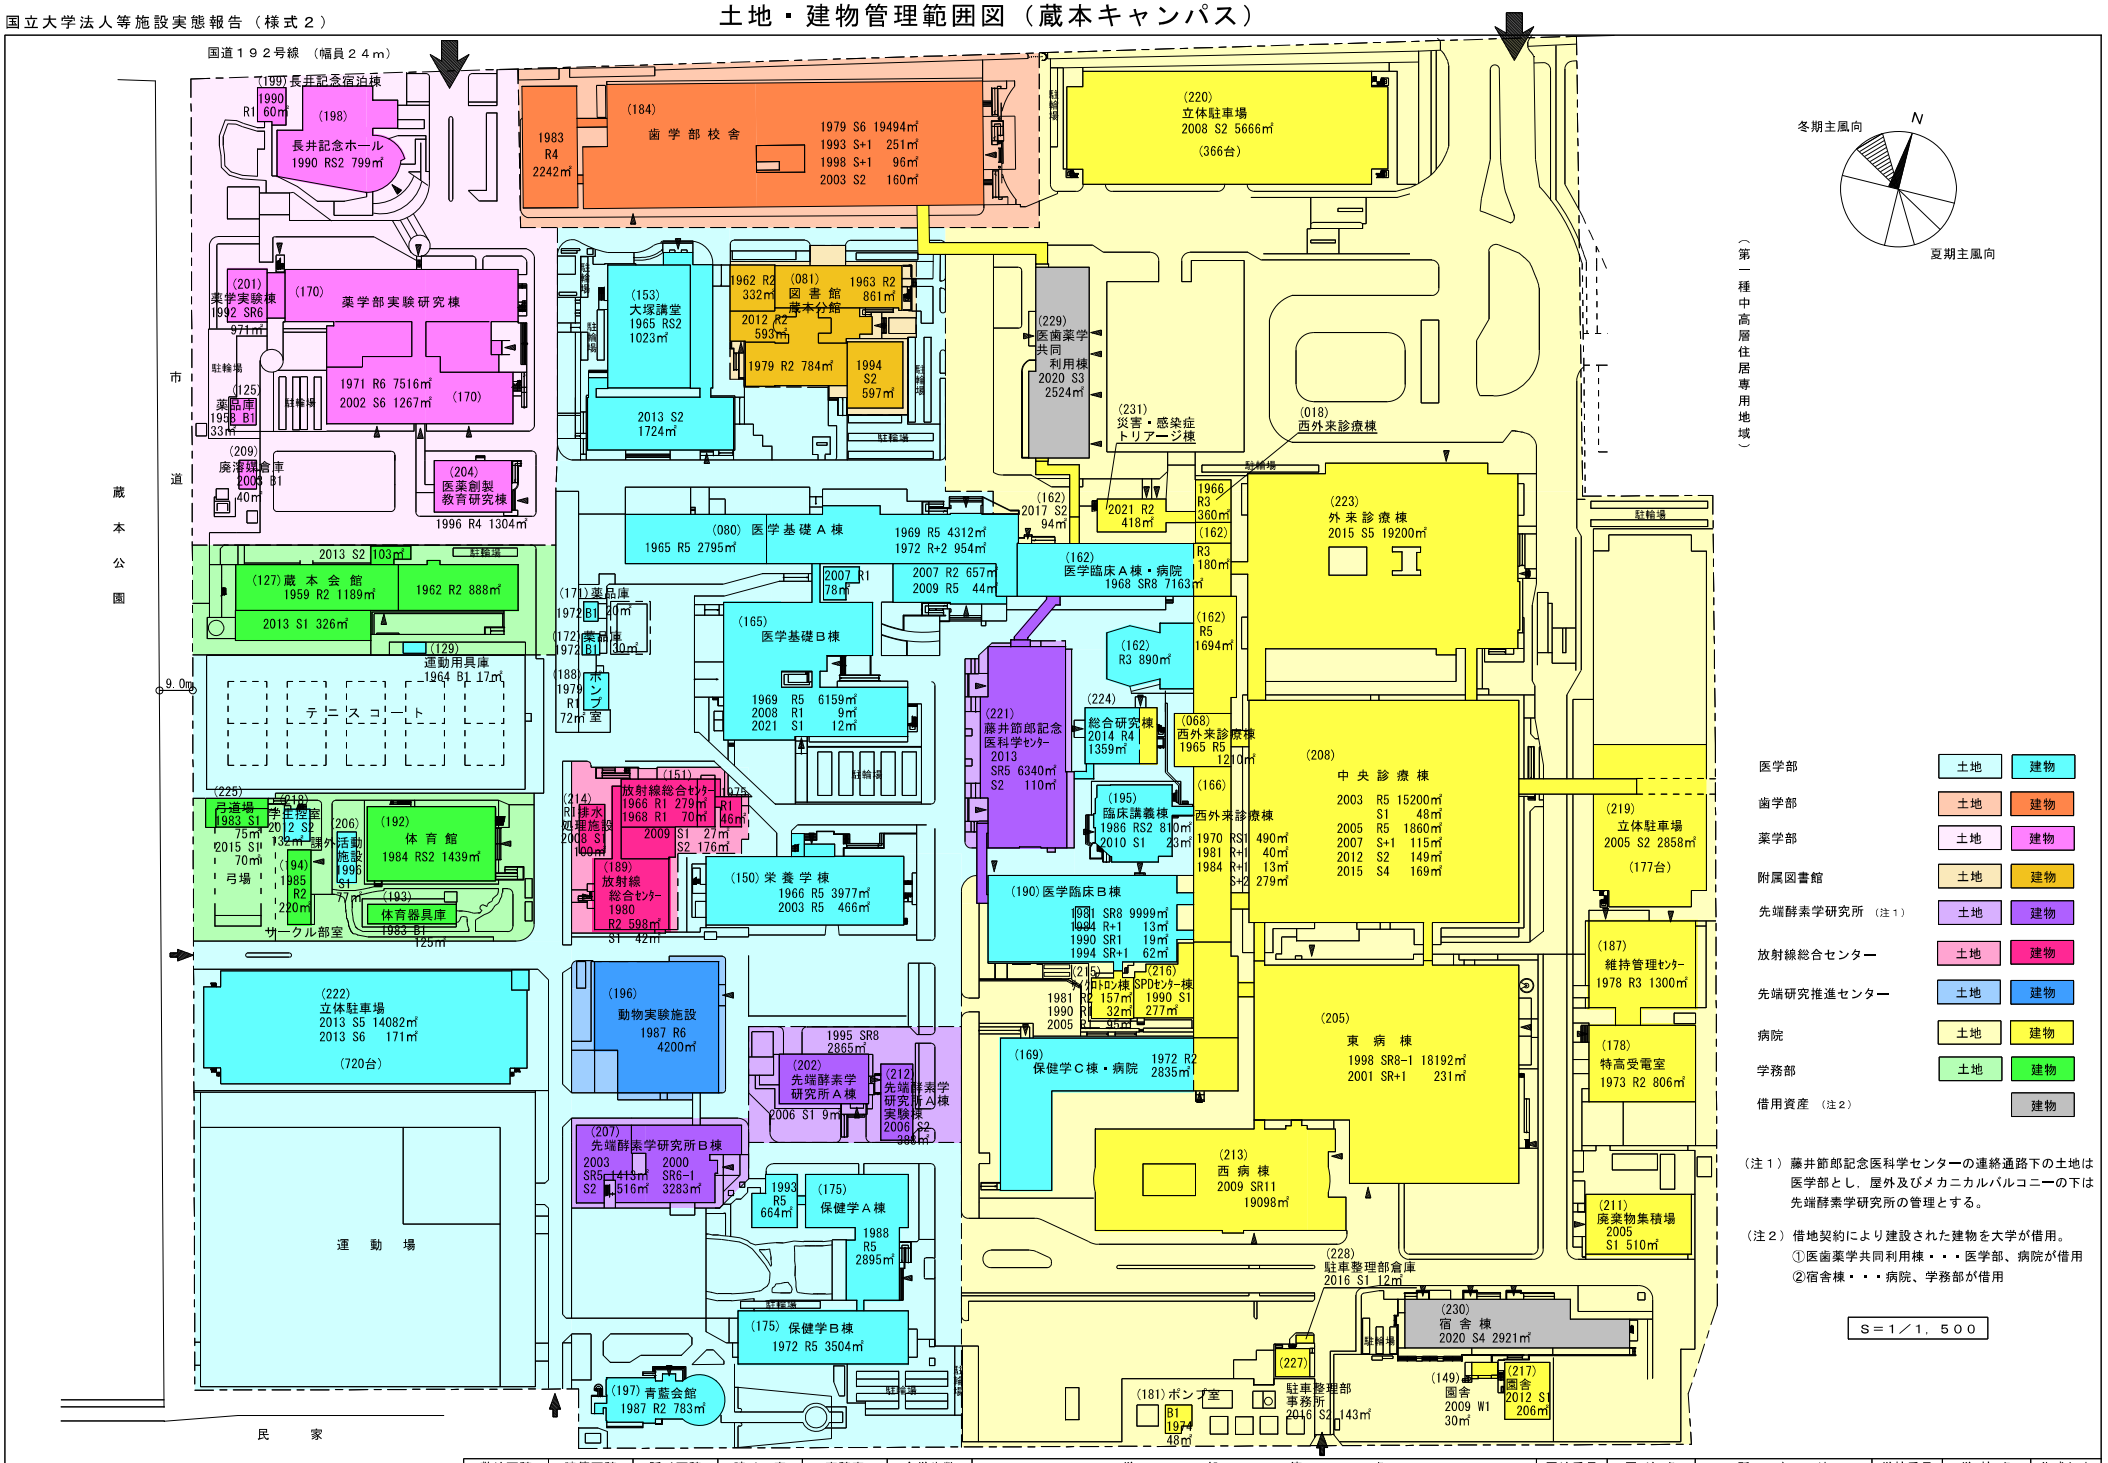


（注１）藤井節郎記念医科学センターの連絡通路下の土地は医学部とし，屋外及びメカニカルバルコニーの下は先端酵素学研究所の管理とする。

（注２）借地契約により建設された建物を大学が借用。
①医歯薬学共同利用棟・・・医学部、病院が借用
②宿舎棟・・・病院、学務部が借用


Ｓ＝１／１，５００

| 敷地面積 | 建築面積 | 延べ面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 全学生数 | 学部等名 | 団地番号 | 団地名 | 所在地 | 学校番号 | 学校名 | 作成年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,651㎡ | 62,287㎡ | 226,752㎡ | 38.5% | 140.3% | 1,846人 | 医学部・歯学部・薬学部・病院・先端酵素学研究所・放射線総合センター | ０１３ | 蔵本団地 | 徳島市蔵本町３丁目18-15 | ０３４４ | 徳島大学 | 2022 |

整理番号 ２－０３４４－０１３

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

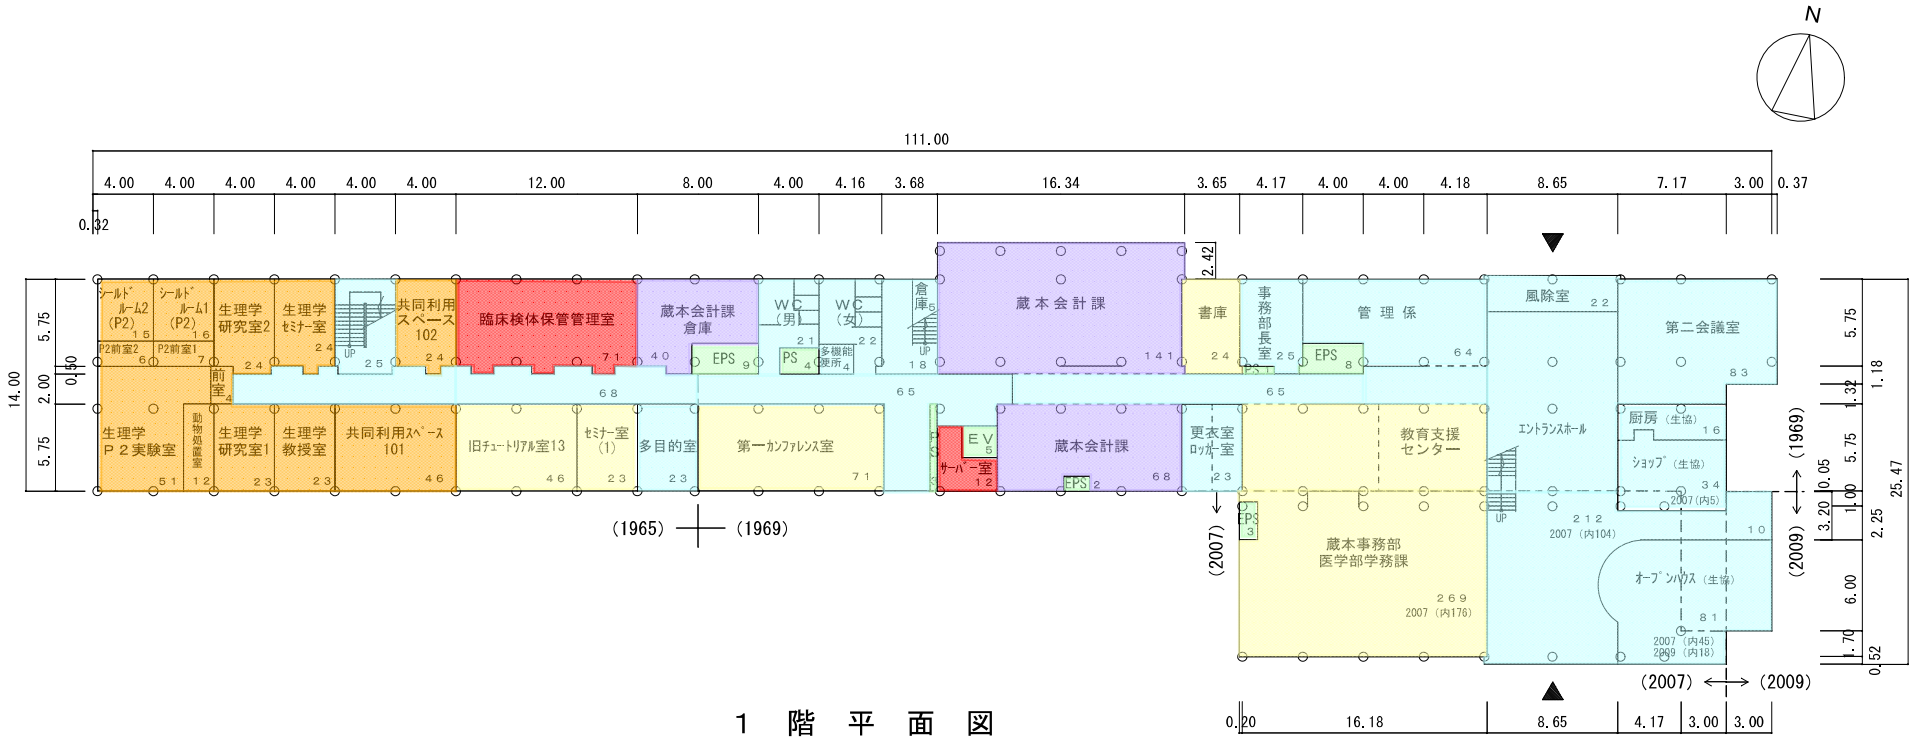


## １　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００


(1,961㎡)

- 生理学分野
- 総合研究支援センター先端医療研究部門
- 経理部蔵本会計課
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 医　学　基　礎　Ａ　棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

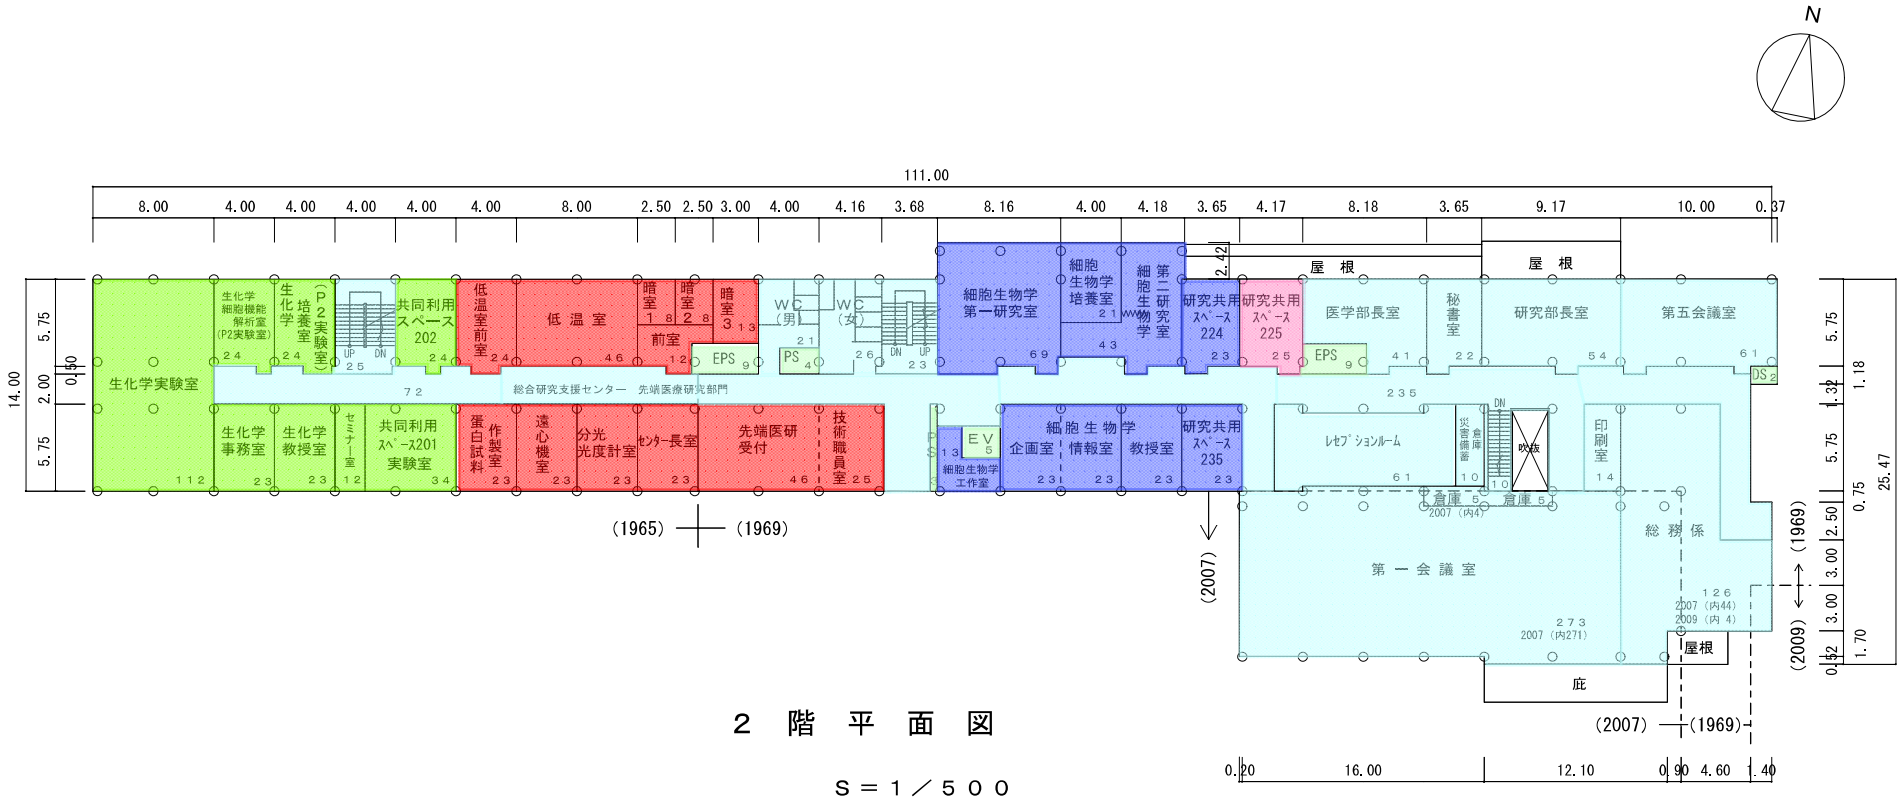


## ２　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,952㎡）

- 生化学分野
- 総合研究支援センター先端医療研究部門
- 細胞生物学分野
- 消化器内科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

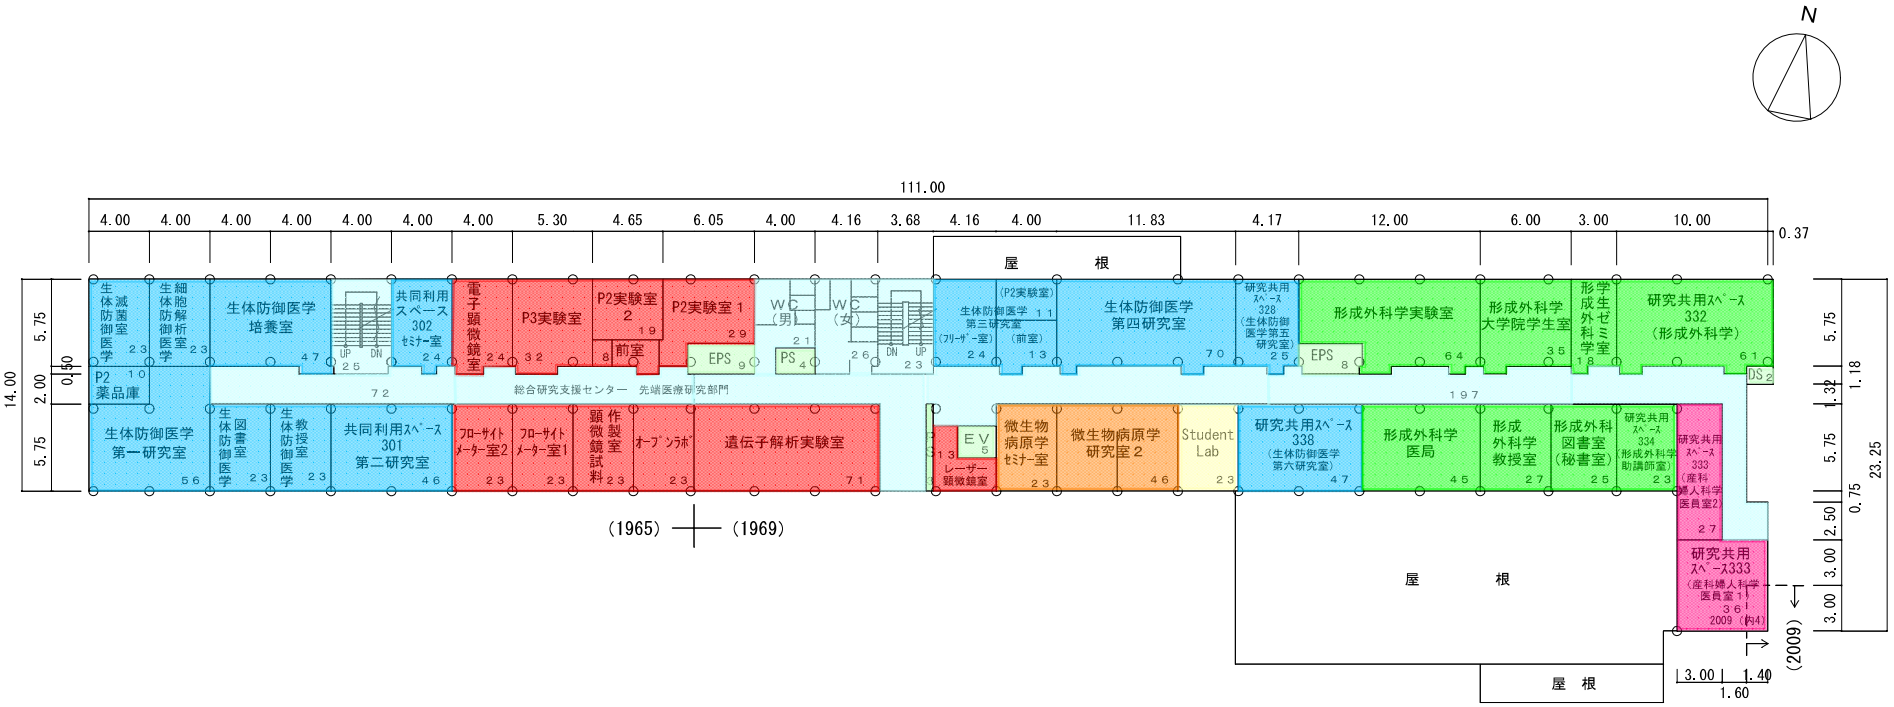


## ３　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

- 生体防御医学分野
- 総合研究支援センター先端医療研究部門
- 微生物病原学分野
- 形成外科学分野
- 産科婦人科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

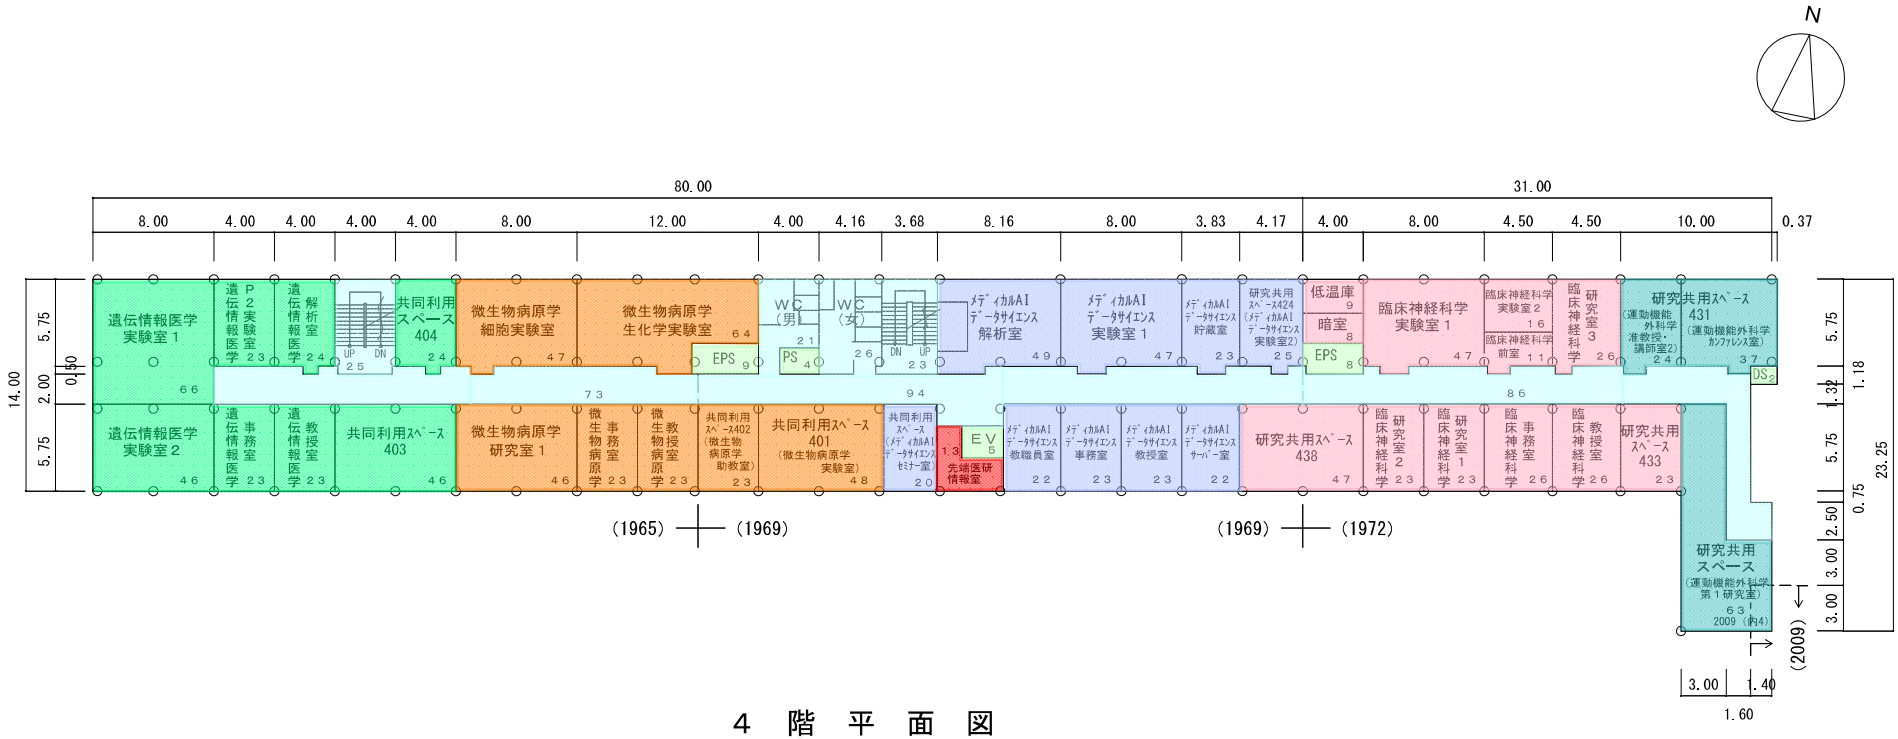


## ４　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

- 遺伝情報医学分野
- 微生物病原学分野
- メディカルAIデータサイエンス分野
- 総合研究支援センター先端医療研究部門
- 臨床神経科学分野
- 運動機能外科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

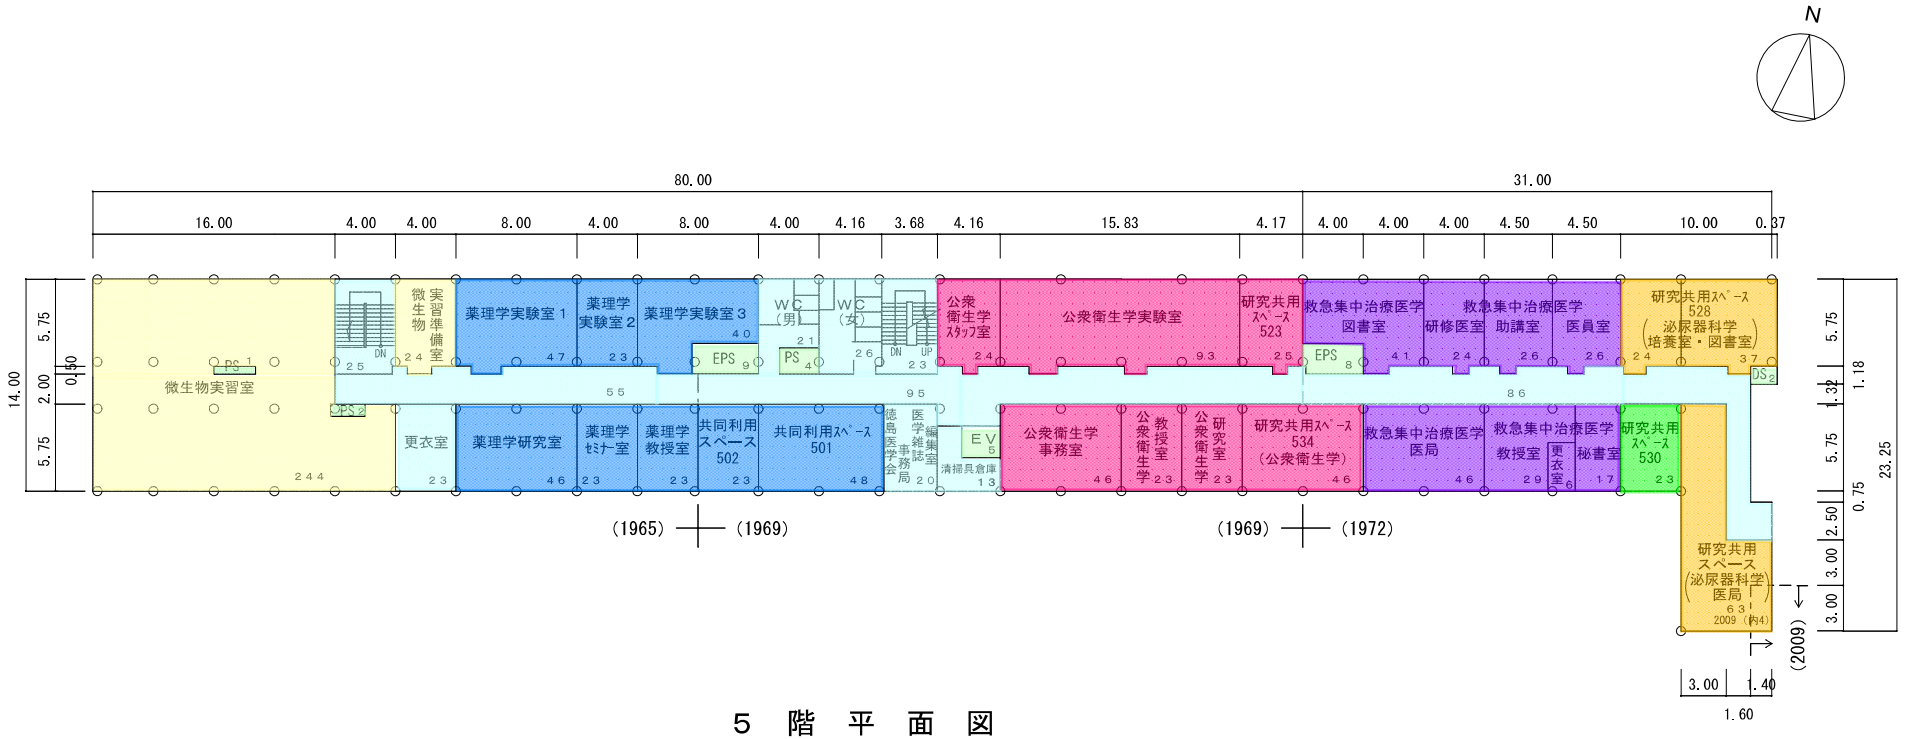


## ５　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（1,601㎡）

- 薬理学分野
- 公衆衛生学分野
- 救急集中治療医学分野
- 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野
- 泌尿器科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ０８０ |

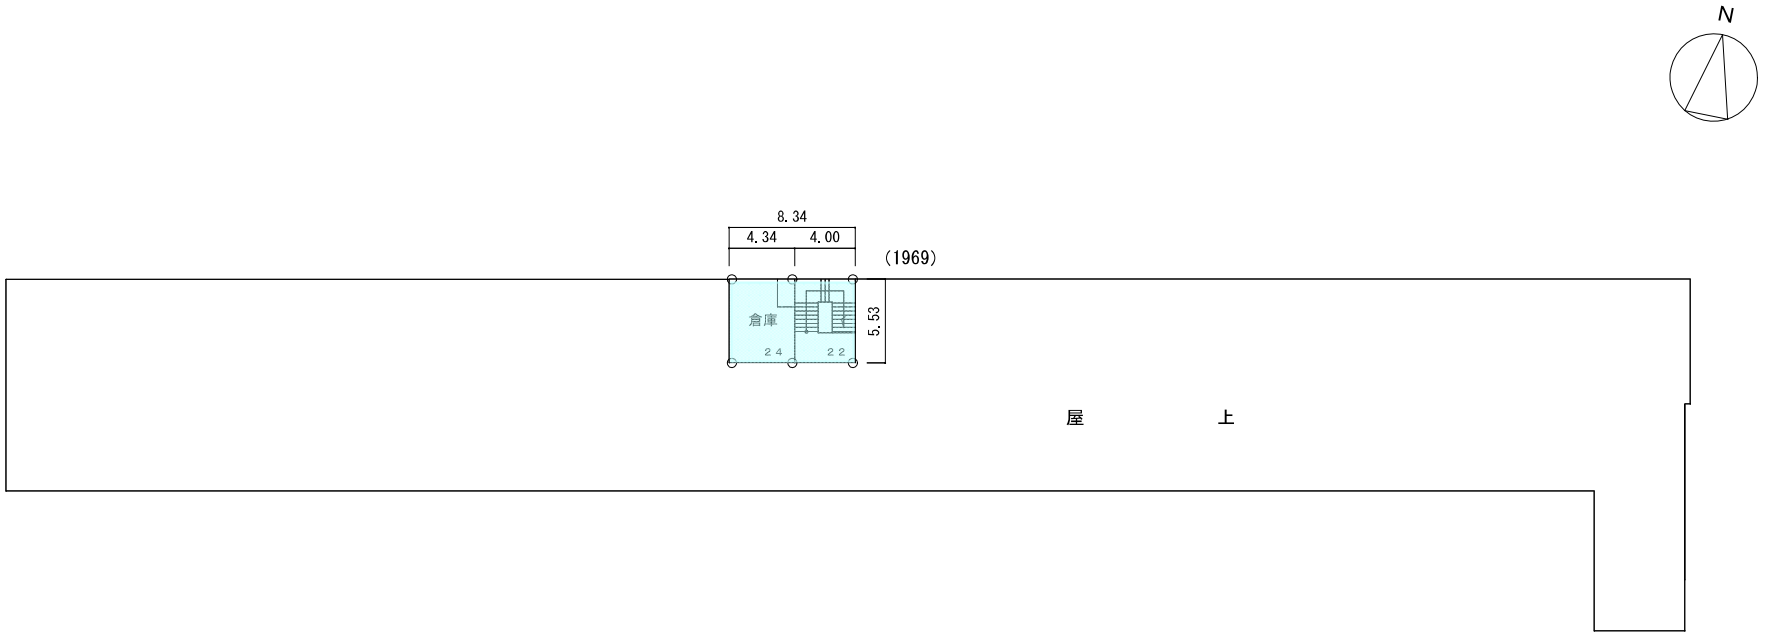


## 屋　階　平　面　図


Ｓ＝１／５００

（46㎡）

蔵本事務部医学部総務課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

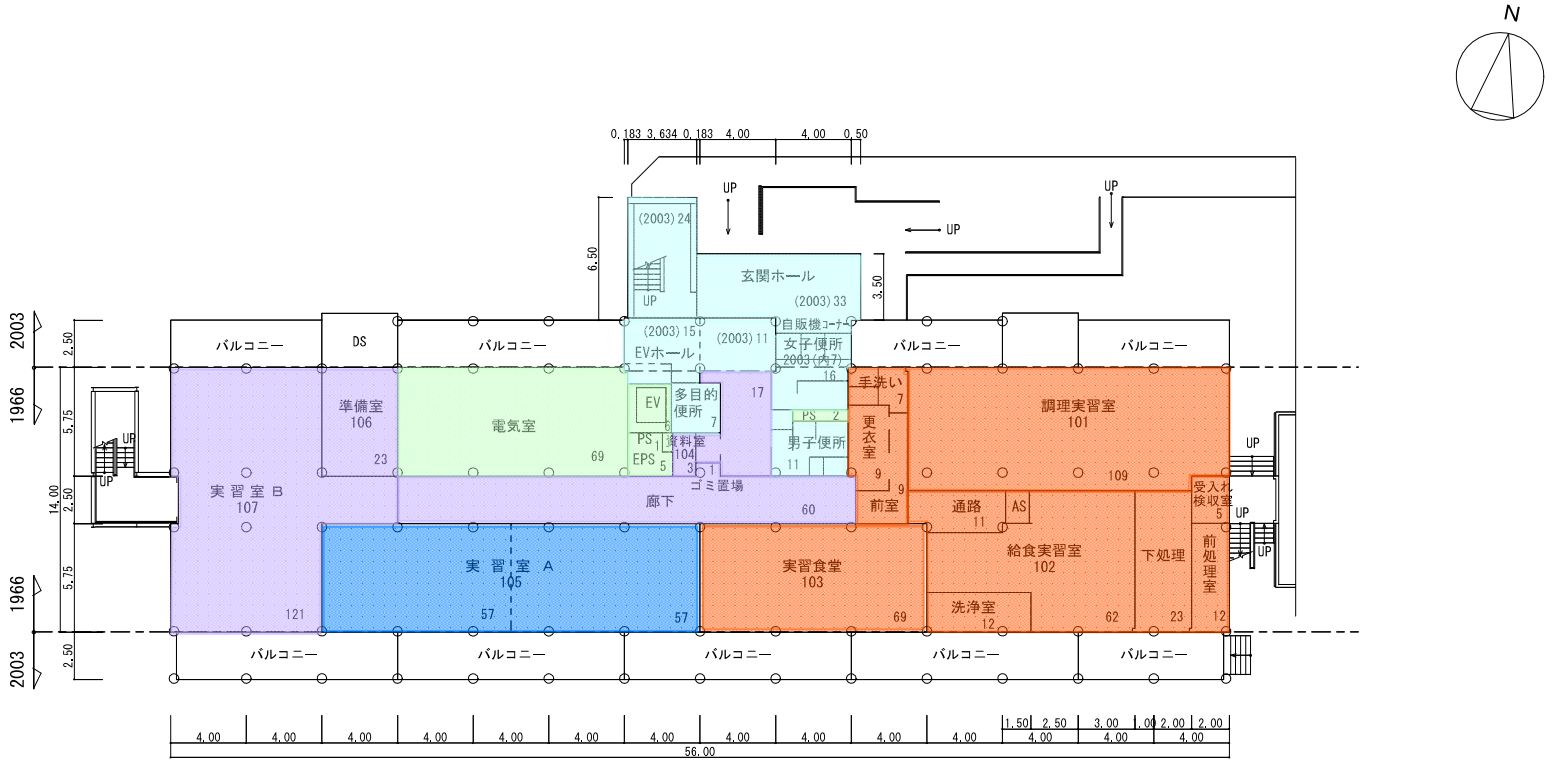


１階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－777㎡）


（2003－　90㎡）

- 生体栄養学分野
- 実践栄養学分野
- 医科栄養学科共通
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 栄　養　学　棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

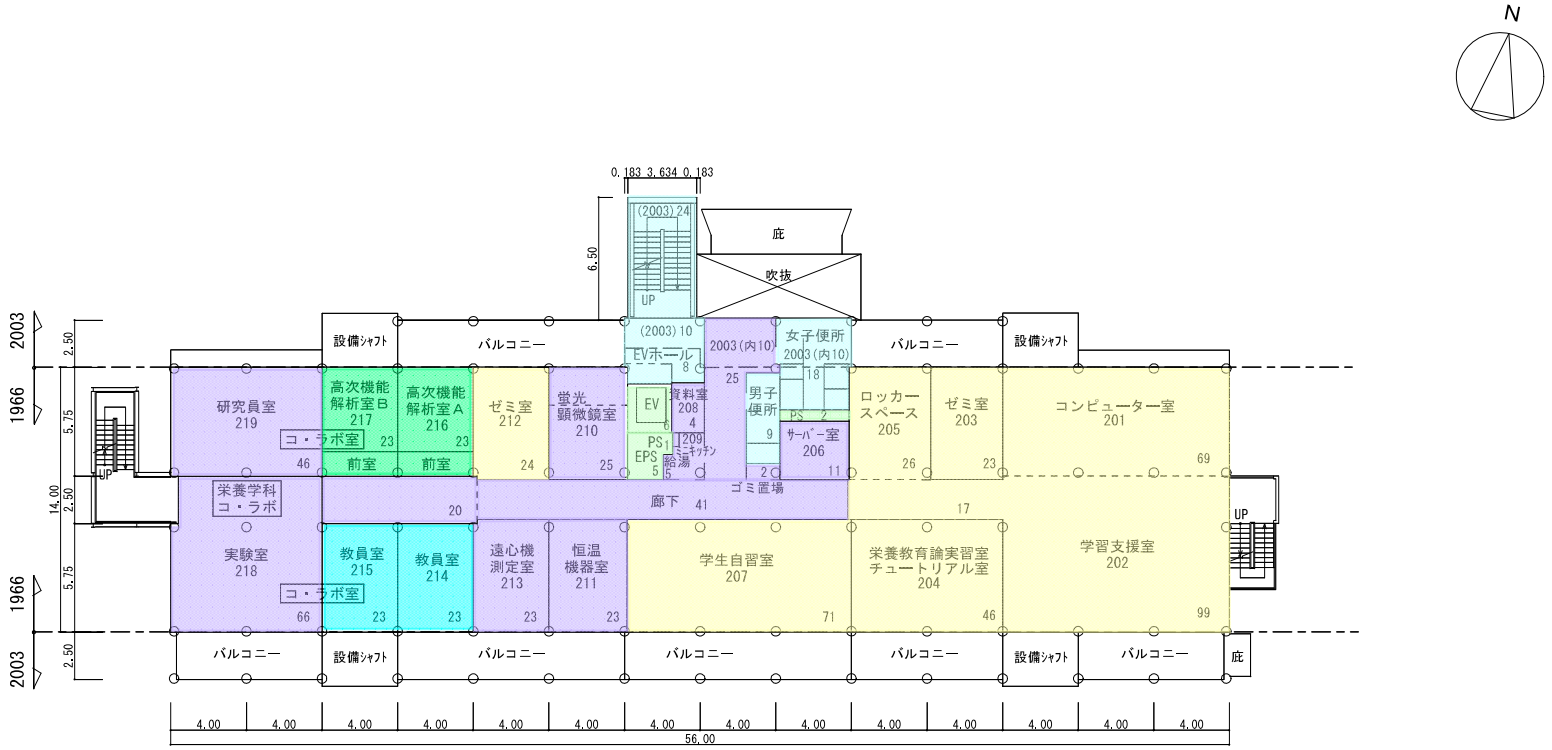


医科栄養学科共通
代謝栄養学分野
疾患治療栄養学分野
蔵本事務部医学部総務課
蔵本事務部医学部学務課
施設マネジメント部蔵本施設課


## ２階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　54㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

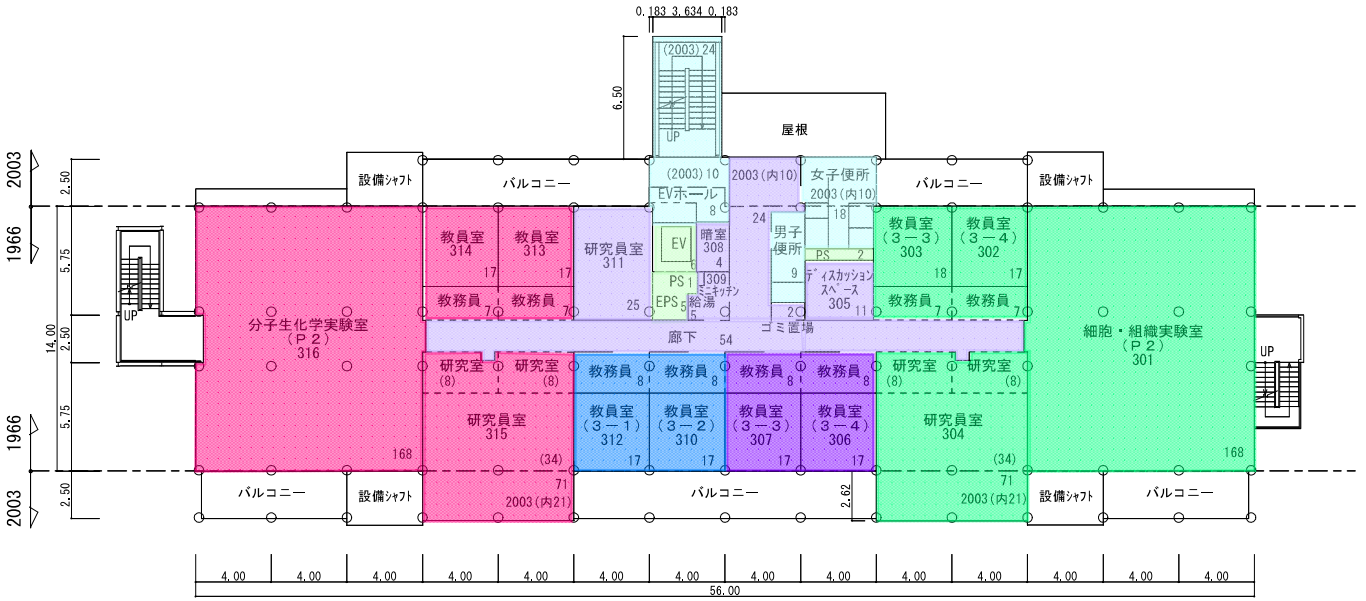


応用栄養学分野
代謝栄養学分野
食品栄養学分野
生体栄養学分野
医科栄養学科共通
蔵本事務部医学部総務課
施設マネジメント部蔵本施設課


３ 階 平 面 図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

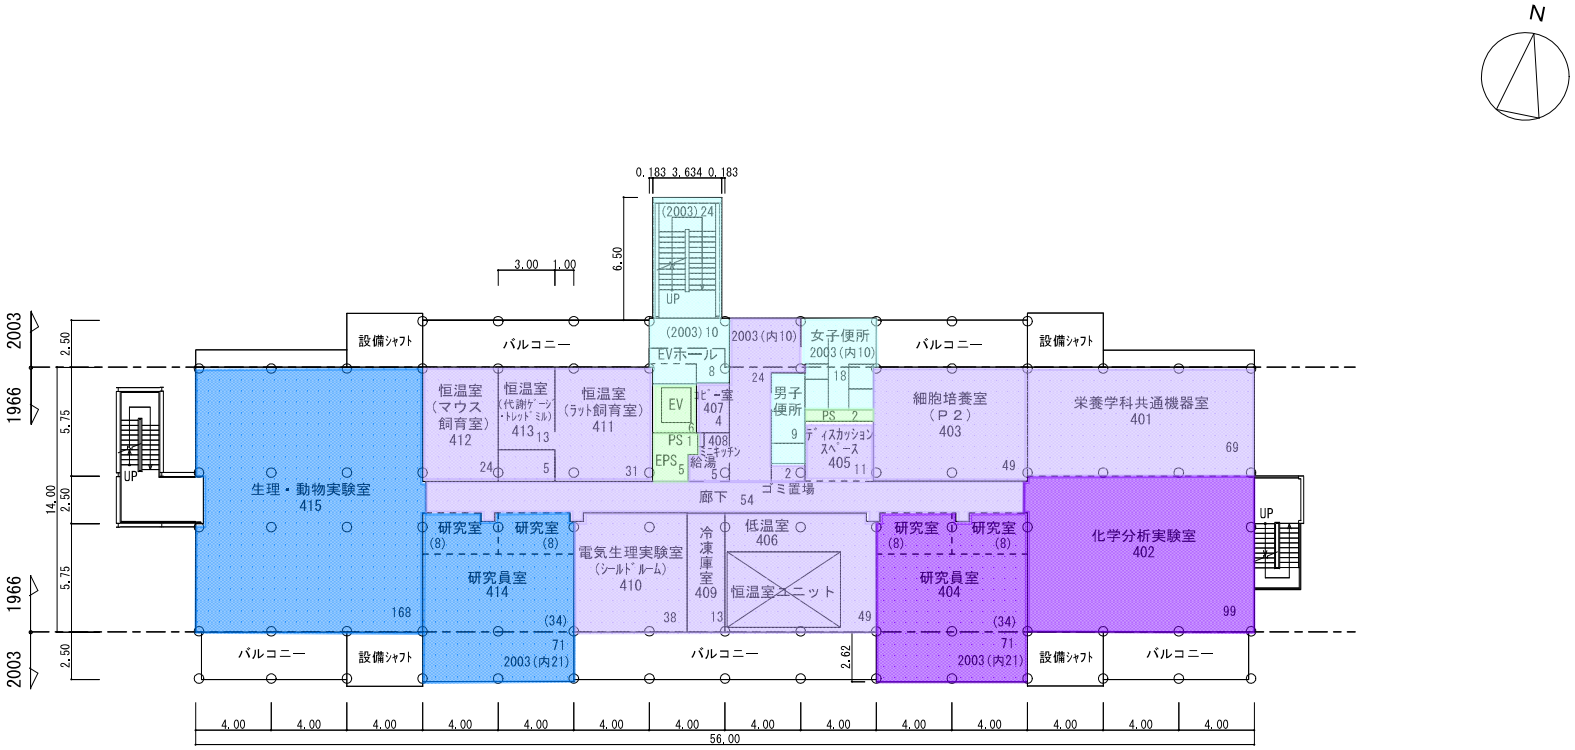


## ４階平面図　Ｓ＝１／４００


（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

- 生体栄養学分野
- 医科栄養学科共通
- 食品栄養学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

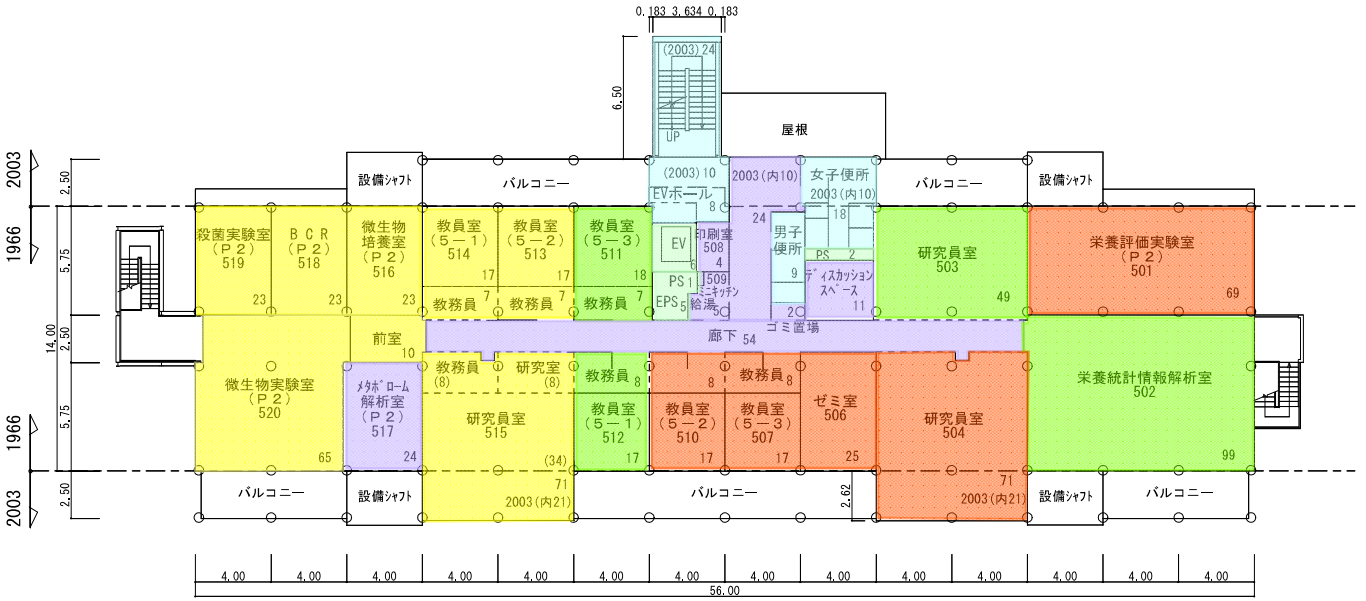


予防環境栄養学分野
臨床食管理学分野
実践栄養学分野
医科栄養学科共通
蔵本事務部医学部総務課
施設マネジメント部蔵本施設課


５階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－787㎡）

（2003－　96㎡）

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５０ |

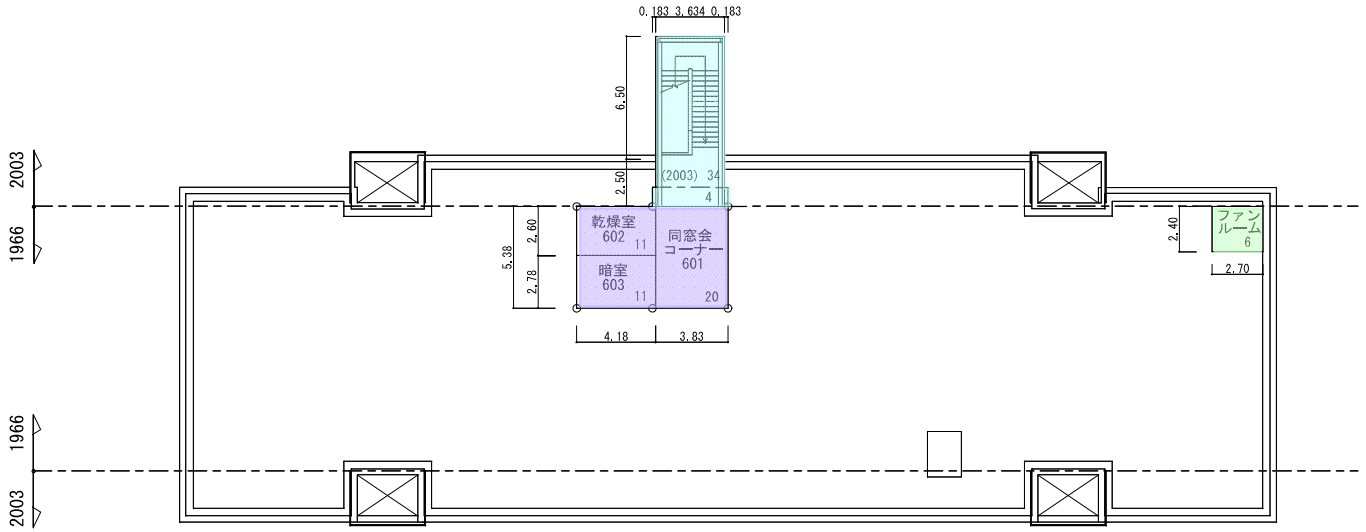


屋階平面図　Ｓ＝１／４００

（1966－52㎡）

（2003－34㎡）

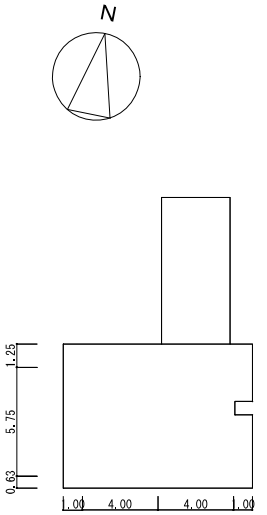


塔屋平面図

Ｓ＝１／４００


医科栄養学科共通

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５３ |

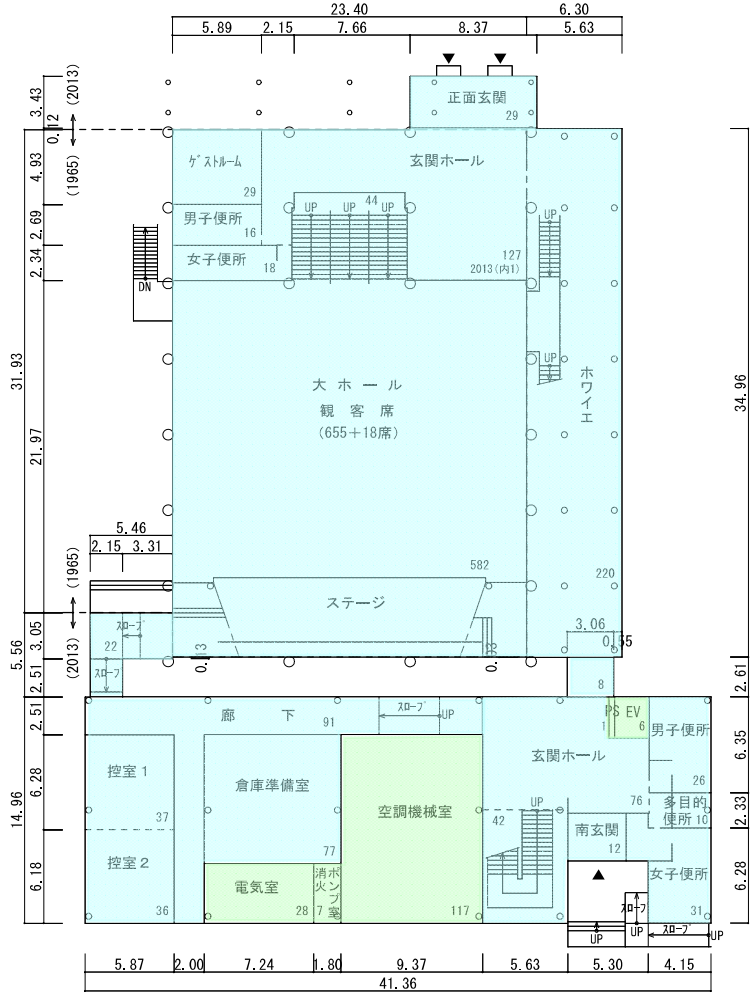


１階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,692㎡）


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 大　塚　講　堂 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １５３ |

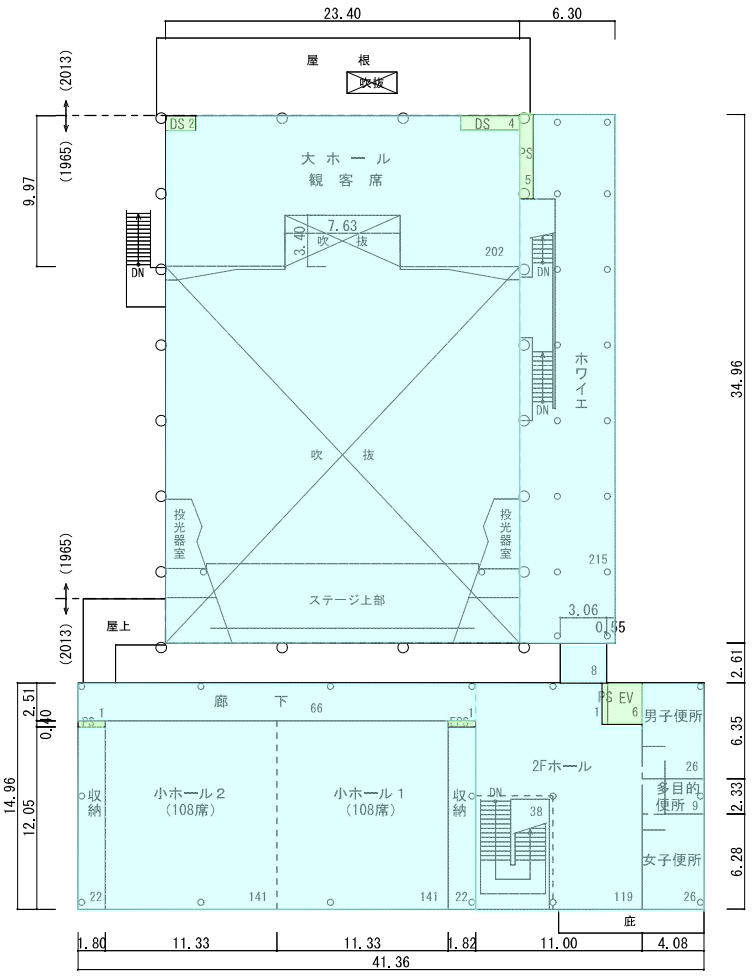


２階平面図　Ｓ＝１／５００


（1,055㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

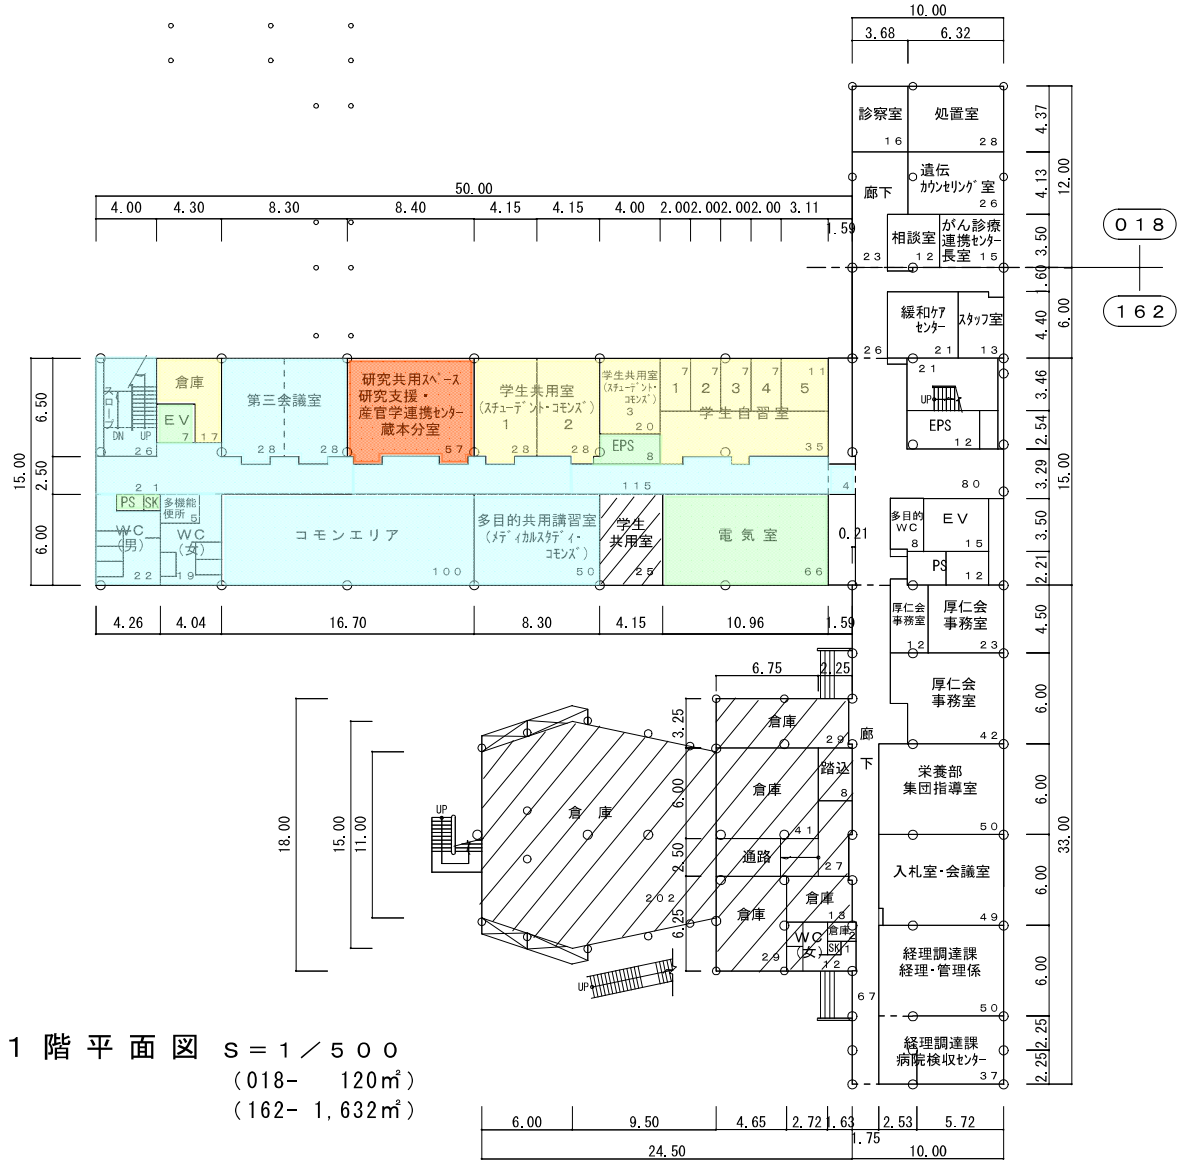


１階平面図　Ｓ＝１／５００

（018-　120㎡）

（162-　1,632㎡）

N

研究支援・産官学連携センター

蔵本事務部医学部総務課

蔵本事務部医学部学務課


施設マネジメント部蔵本施設課

※斜線部は病院で不動産監守者を定めて管理する

| 棟名称 | （018）西外来診療棟 |
|---|---|
| | （162）医学臨床Ａ棟・病院 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

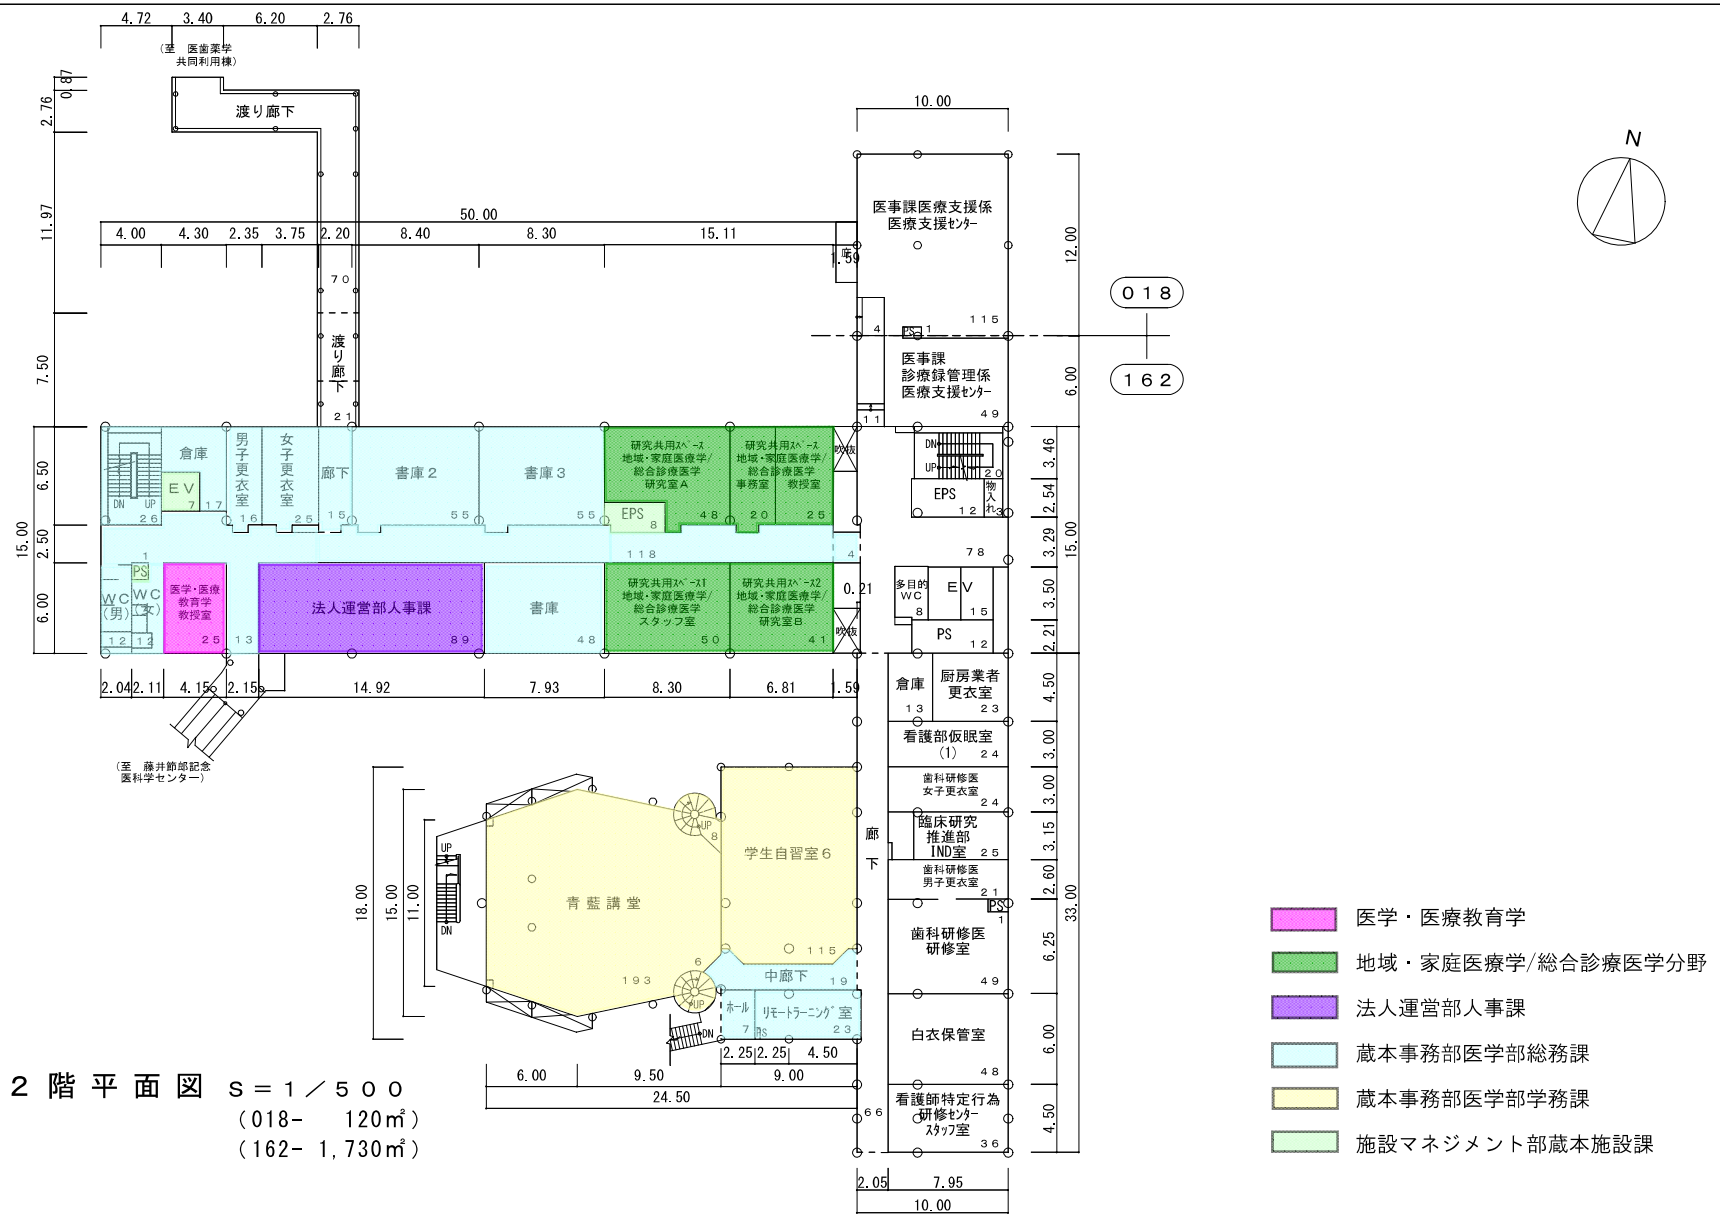


２階平面図　S＝１／５００


（018-　120㎡）

（162-　1,730㎡）

- 医学・医療教育学
- 地域・家庭医療学/総合診療医学分野
- 法人運営部人事課
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

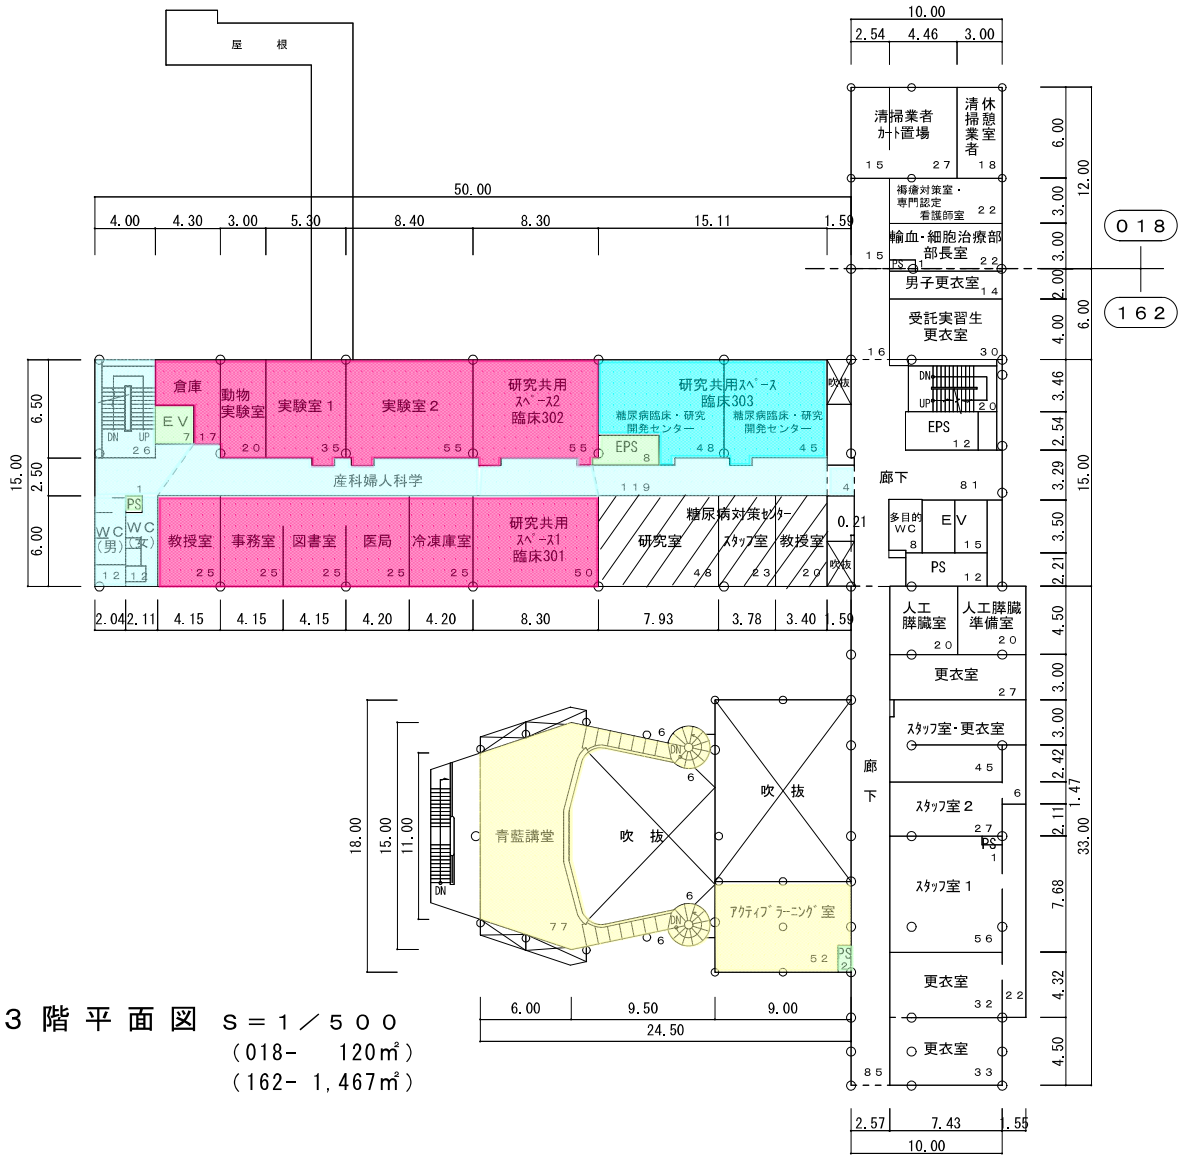


３階平面図　S＝１／５００

（018-　120㎡）


（162- 1,467㎡）

- 産科婦人科学分野
- 糖尿病臨床・研究開発センター
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

※斜線部は病院で不動産監守者を定めて管理する

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

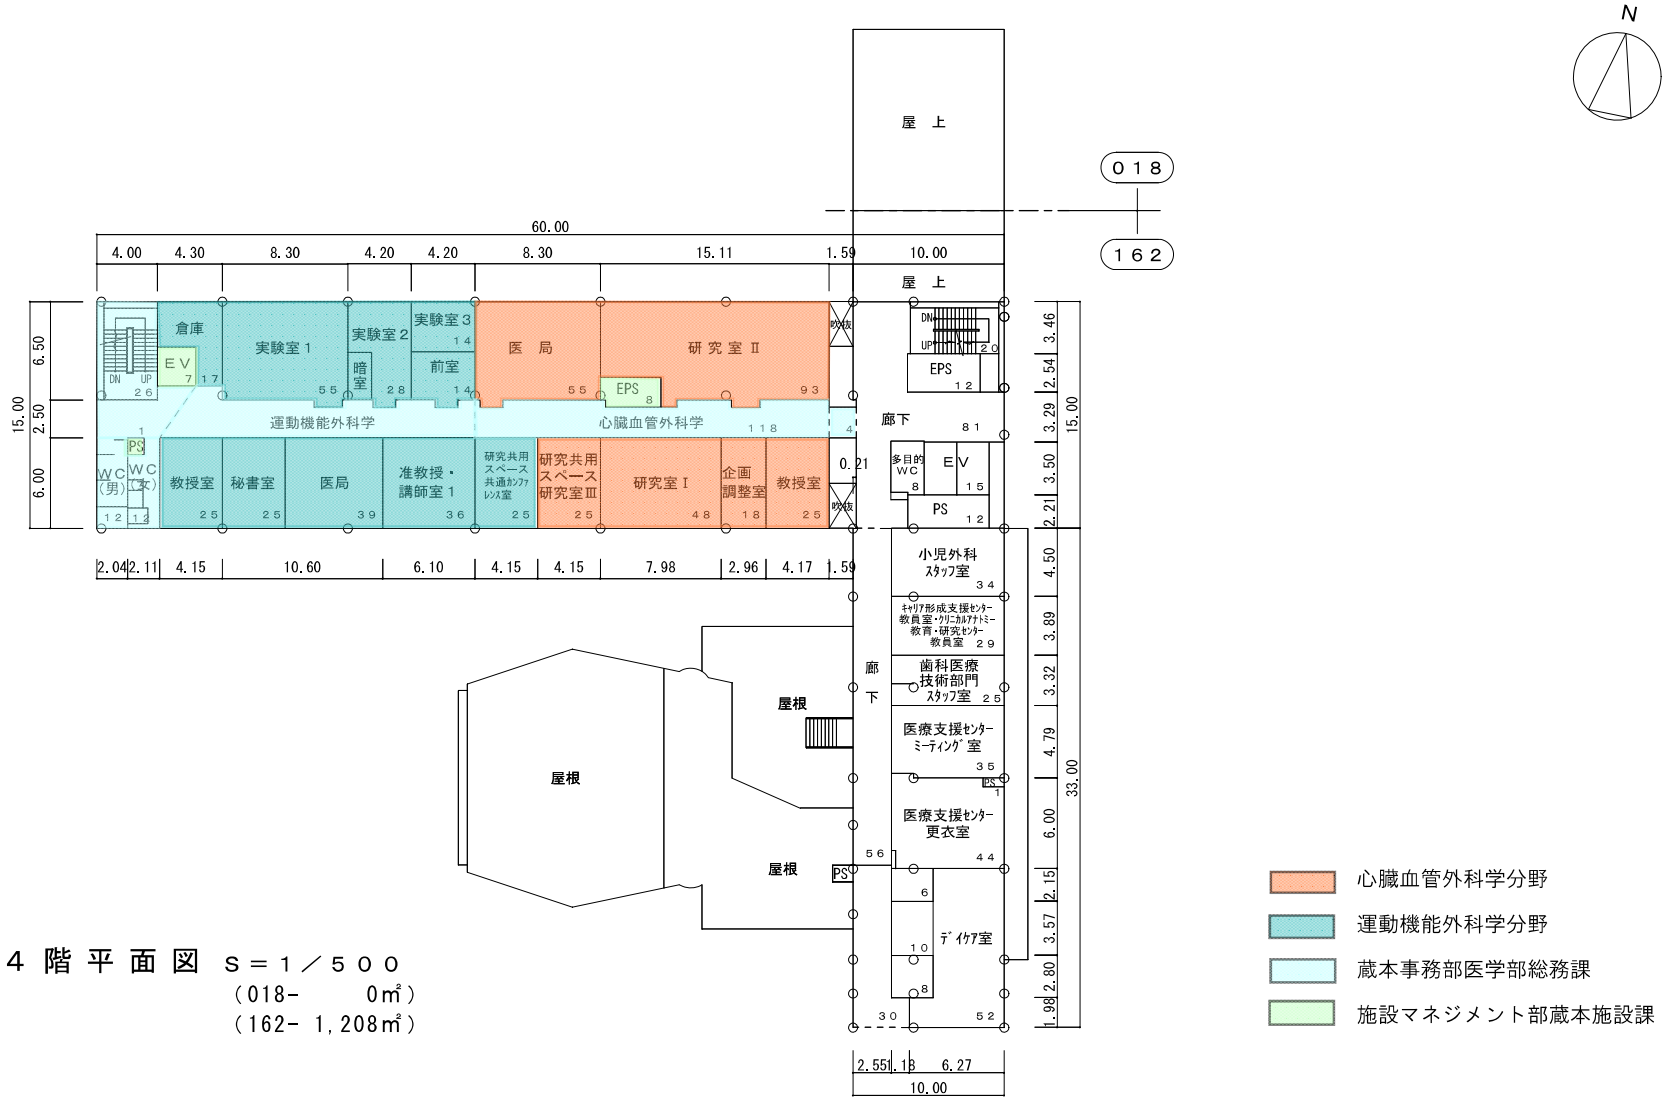


４階平面図　S＝１／５００


（018-　　0㎡）

（162-　1,208㎡）

- 心臓血管外科学分野
- 運動機能外科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

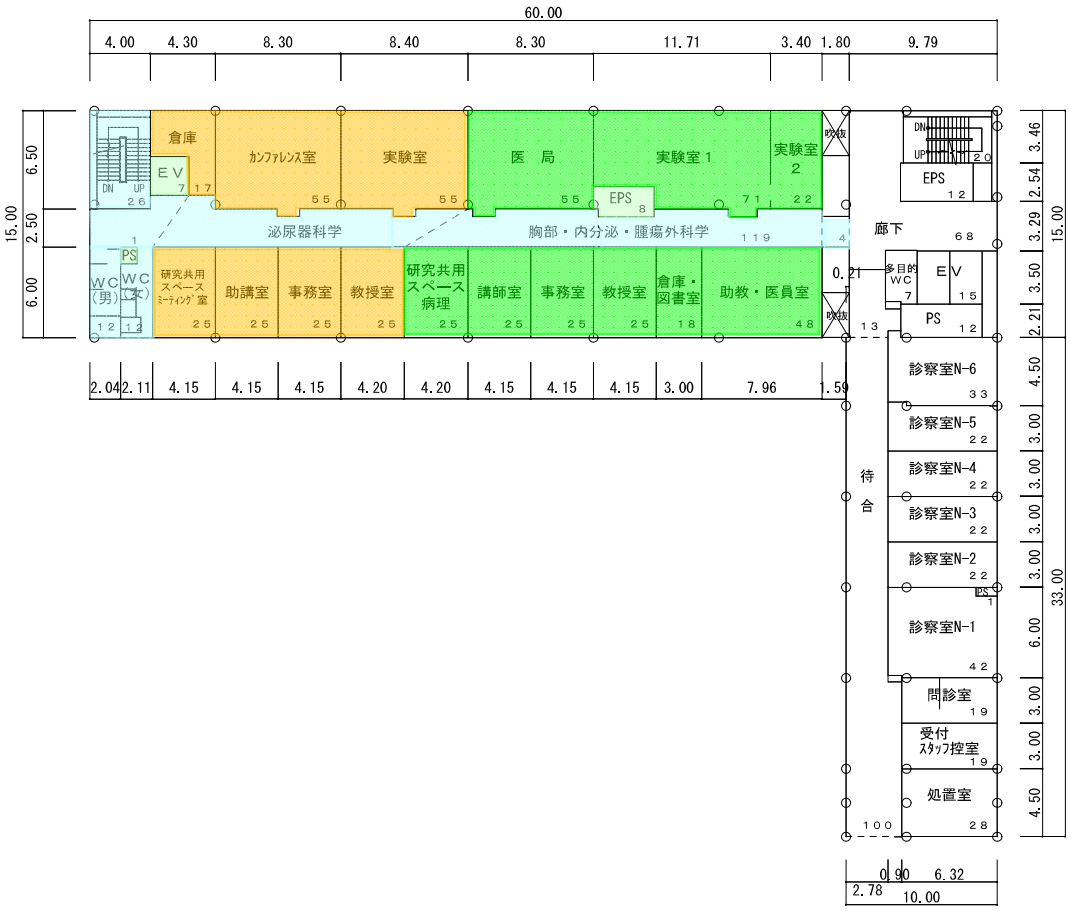


５ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００


（1,207㎡）




- 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野
- 泌尿器科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

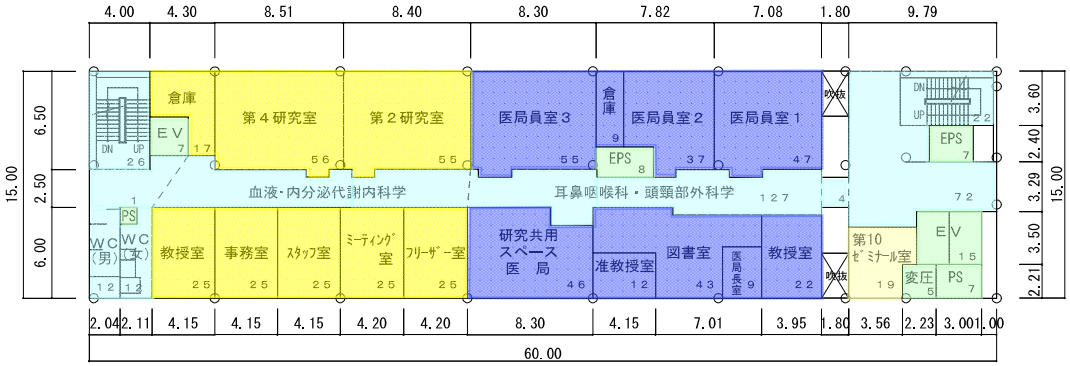


６階平面図　Ｓ＝１／５００


（877㎡）

N

- 血液・内分泌代謝内科学分野
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

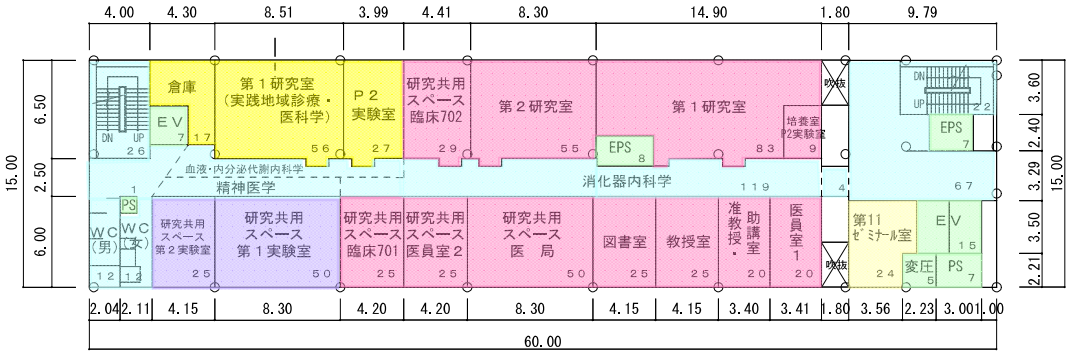


７階平面図　Ｓ＝１／５００


（877㎡）

N

- 精神医学分野
- 血液・内分泌代謝内科学分野
- 消化器内科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

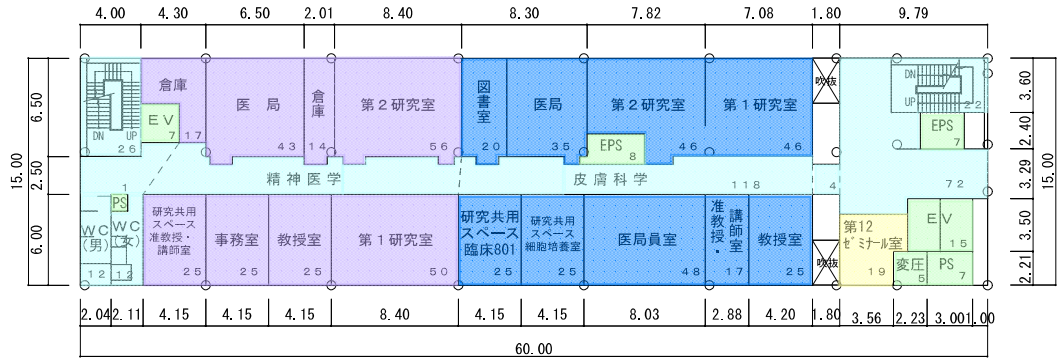


８ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（877㎡）

N

精神医学分野

皮膚科学分野


蔵本事務部医学部総務課

蔵本事務部医学部学務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６２ |

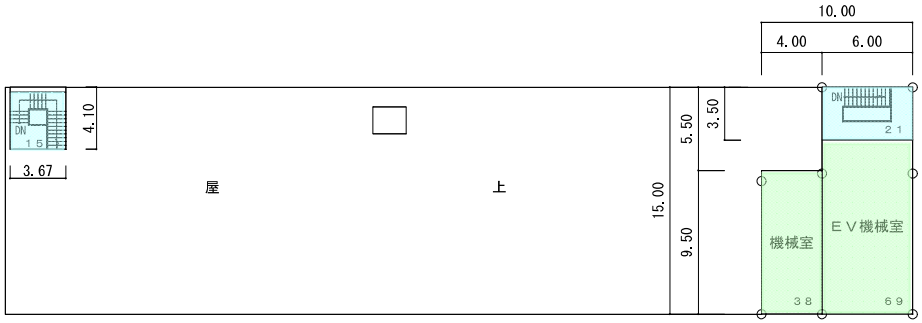


屋階平面図　Ｓ＝１／５００

（143㎡）


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

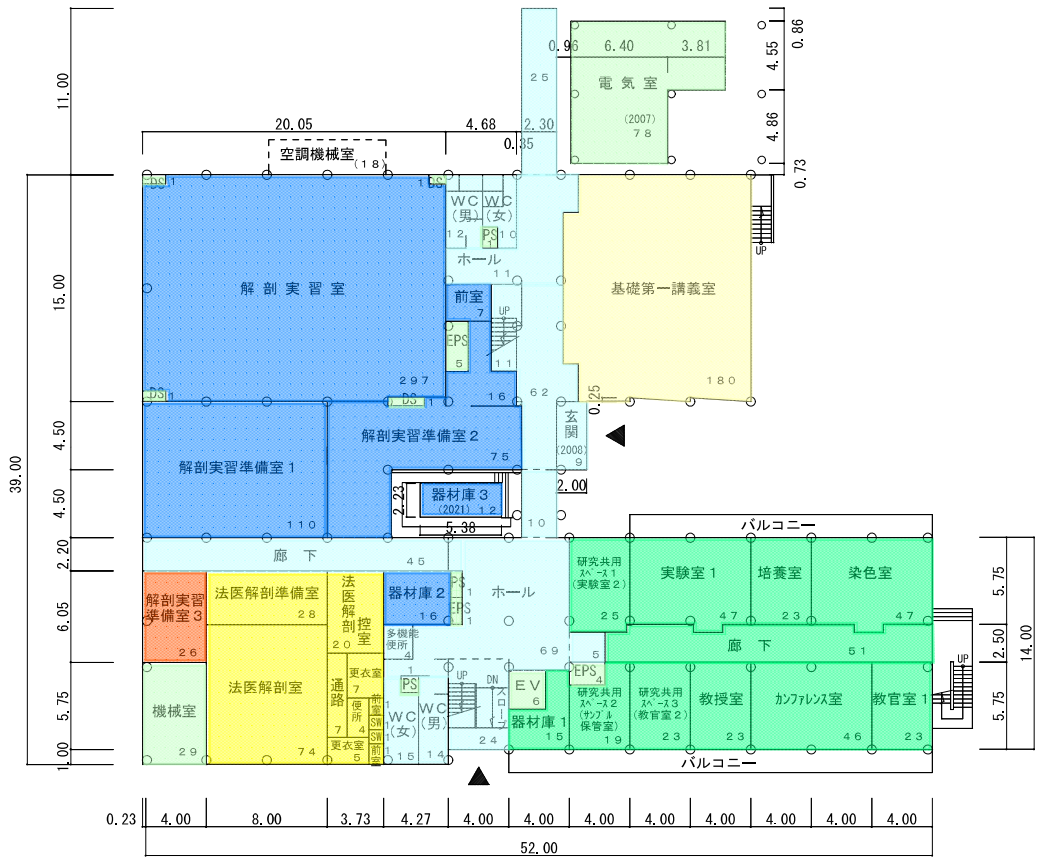


## １　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,686㎡）


- 機能解剖学分野
- 法医学分野
- 分子病理学分野
- 口腔顎顔面形態学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 医　学　基　礎　Ｂ　棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

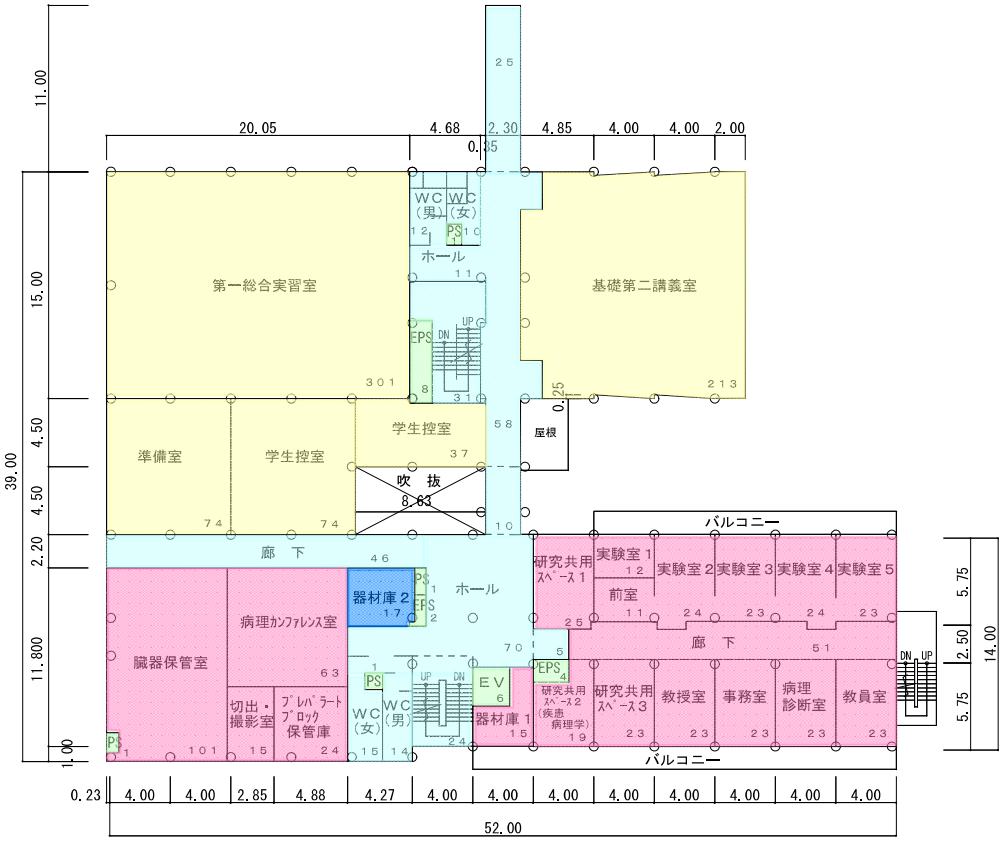


## ２　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,616㎡）

- 機能解剖学分野
- 疾患病理学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

## ３　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００

（1,310㎡）

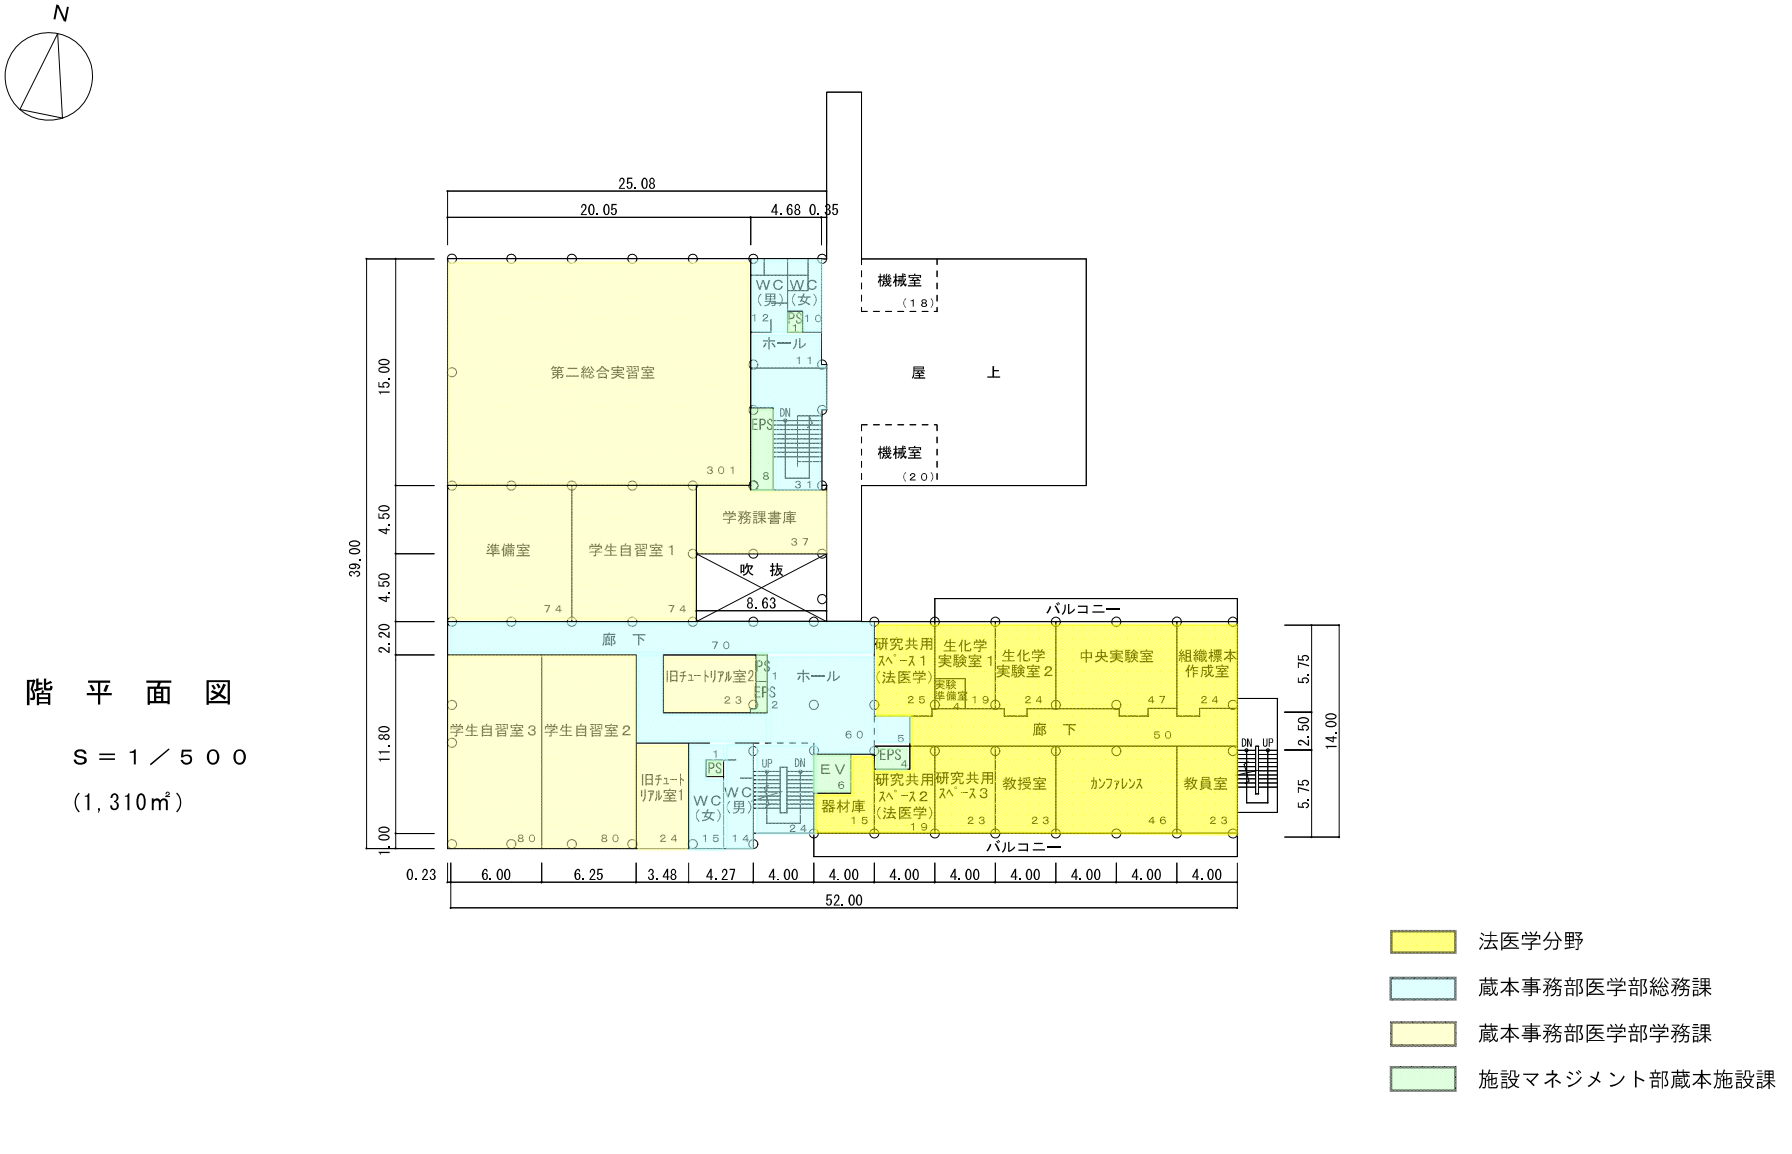


法医学分野

蔵本事務部医学部総務課

蔵本事務部医学部学務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

## ４　階　平　面　図

Ｓ＝１／５００


（801㎡）

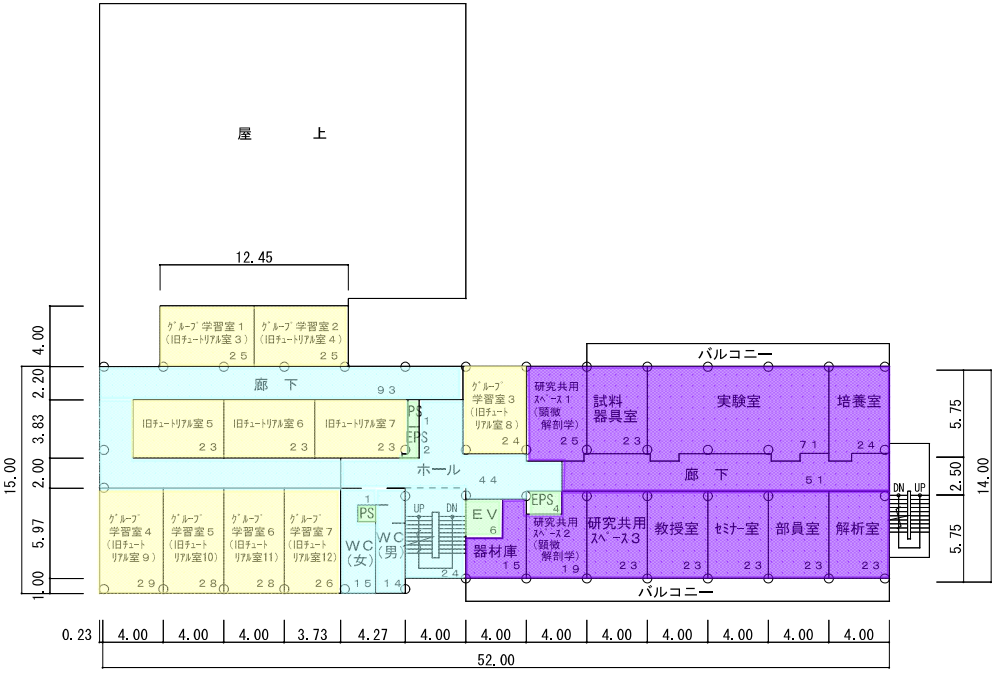



- 顕微解剖学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |



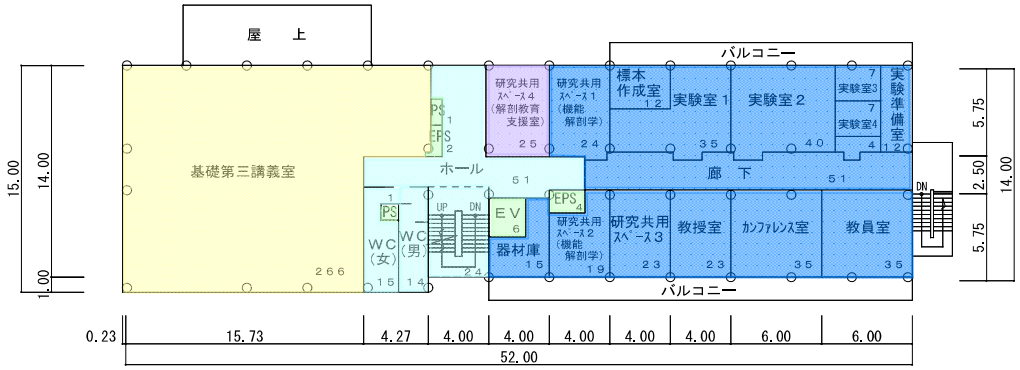
## ５　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００


（751㎡）

- 機能解剖学分野
- 解剖教育支援室
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６５ |

N

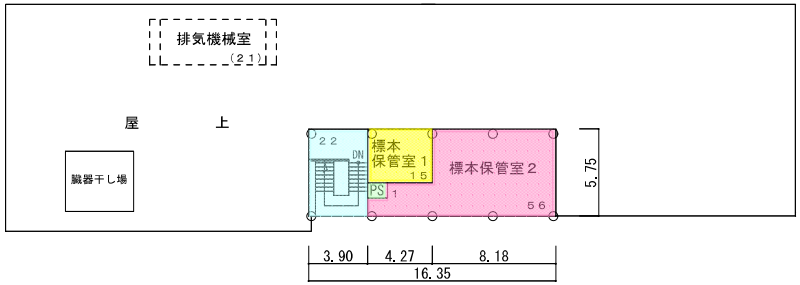



屋　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（94㎡）

法医学分野
疾患病理学分野
蔵本事務部医学部総務課
施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |

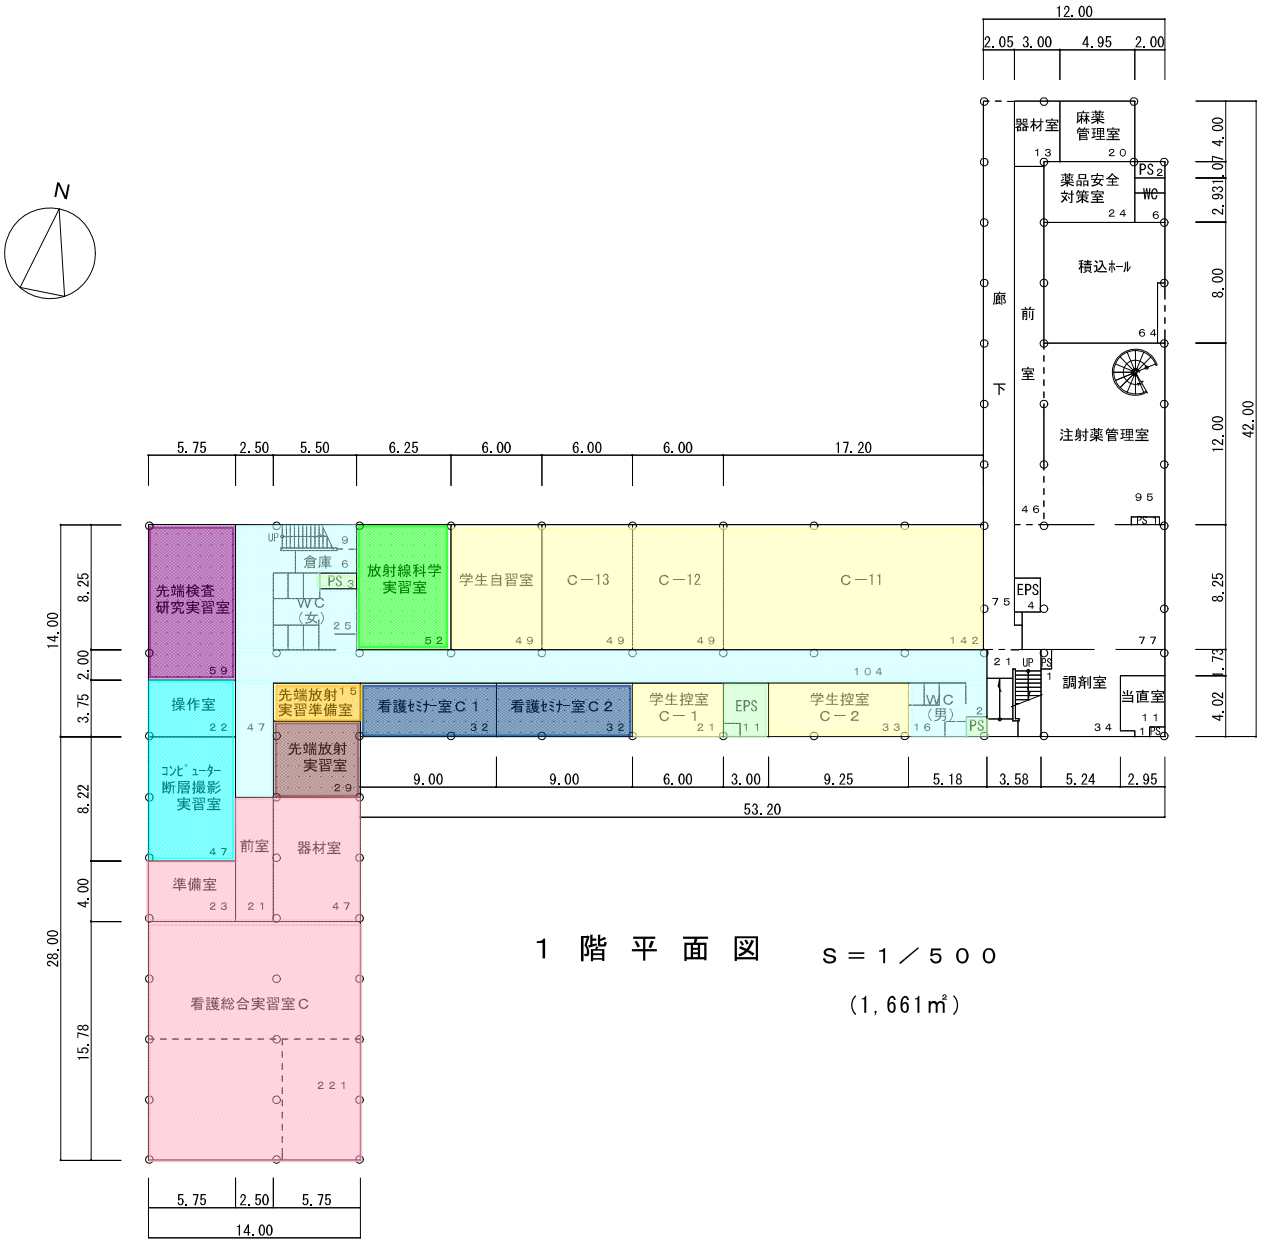


| 棟名称 | 保健学Ｃ棟・病院 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １６９ |

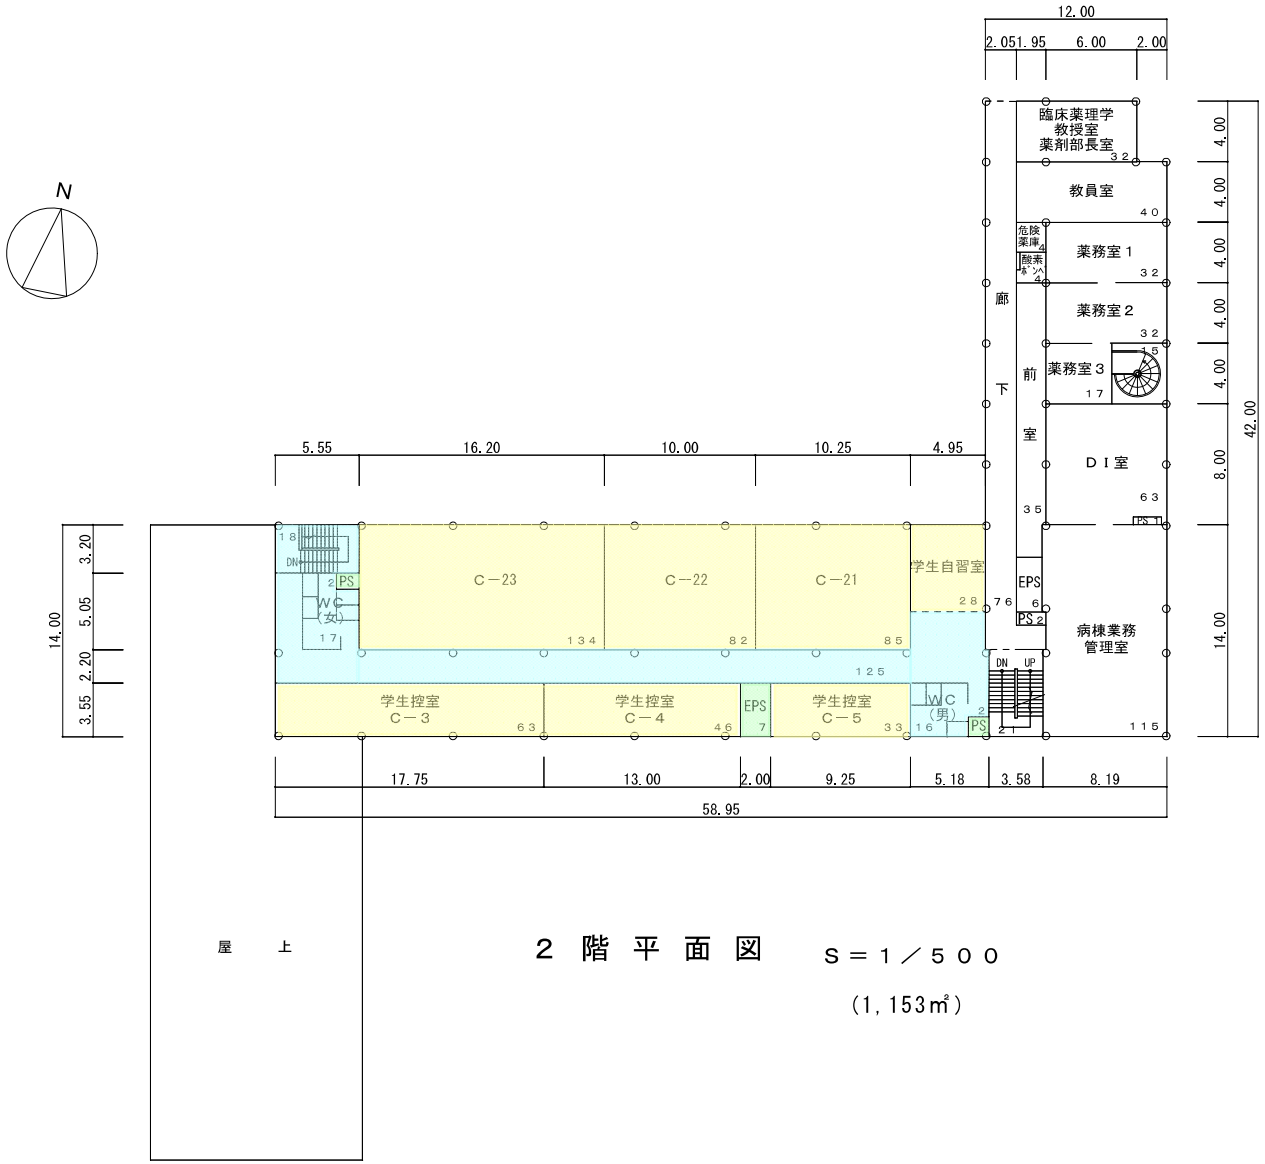


## ２　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（1,153㎡）


蔵本事務部医学部総務課

蔵本事務部医学部学務課

施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

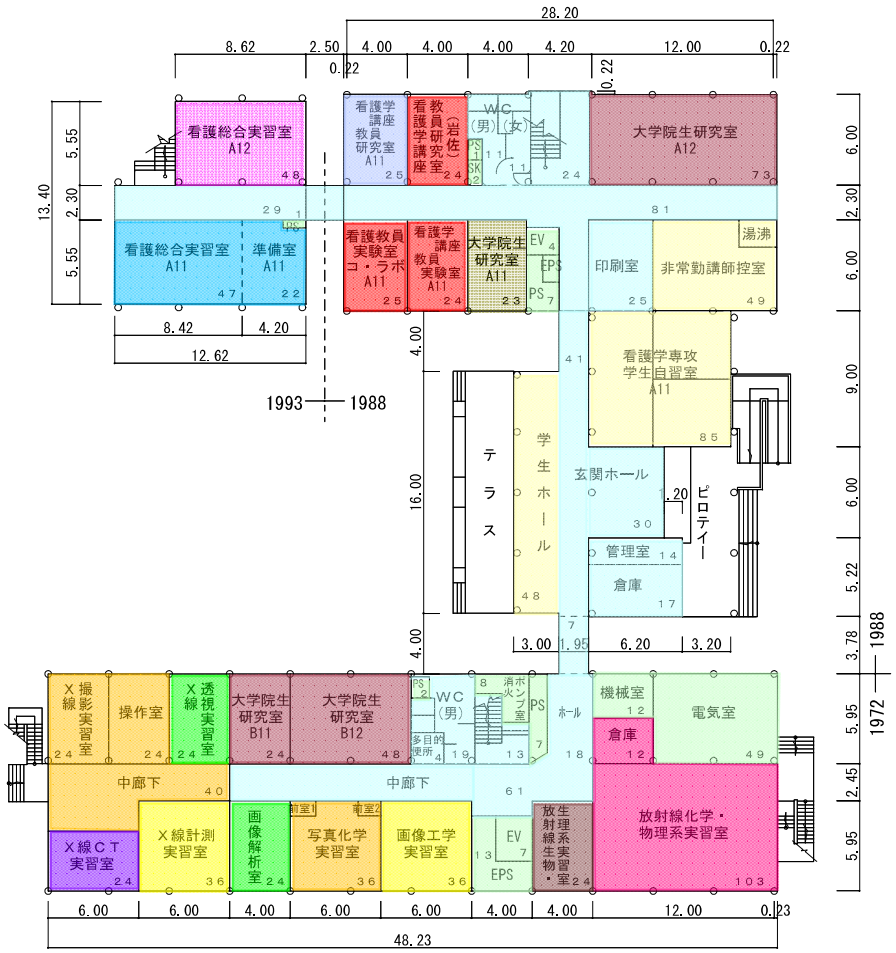


１階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,490㎡）





- 保健学科長
- 看護教育学分野
- 看護技術学分野
- 子どもの保健・看護学分野
- ウィメンズヘルス支援学分野
- 放射線理工学分野
- 医用理工学分野
- 医用画像物理学分野
- 医用画像解析学分野
- 画像医学・核医学分野
- 放射線治療学分野
- 医用検査学系
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 保健学Ａ棟・Ｂ棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

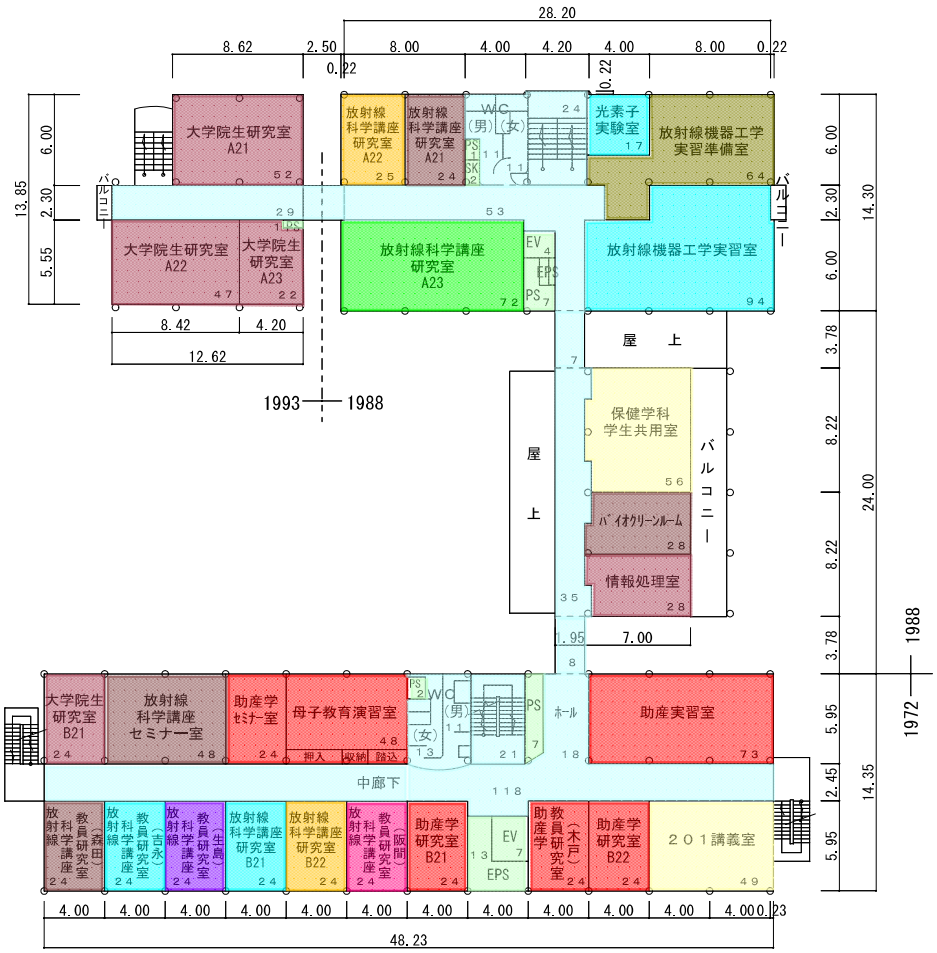



２ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００

（1,414㎡）

- 保健学科長
- 助産学分野
- 放射線科学系
- 放射線理工学分野
- 医用理工学分野
- 医用画像物理学分野
- 医用画像機器工学分野
- 医用画像解析学分野
- 放射線治療学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

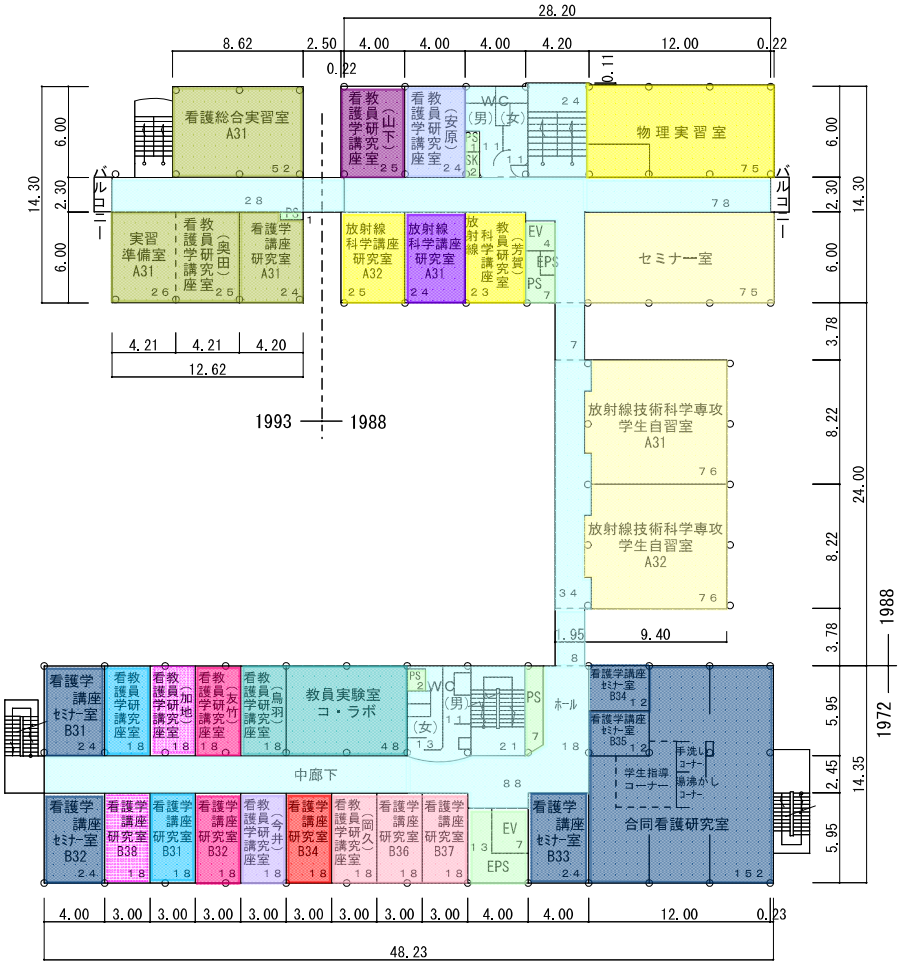


３ 階 平 面 図　Ｓ＝１／５００


（1,458㎡）




- 看護学系
- 看護技術学分野
- 地元創成看護学分野
- 療養回復ケア看護学分野
- 臨床腫瘍医療学分野
- 子どもの保健・看護学分野
- ウィメンズヘルス支援学分野
- がん看護学分野
- メンタルヘルス支援学分野
- 地域看護学分野
- 学校保健学分野
- 医用画像物理学分野
- 放射線治療学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

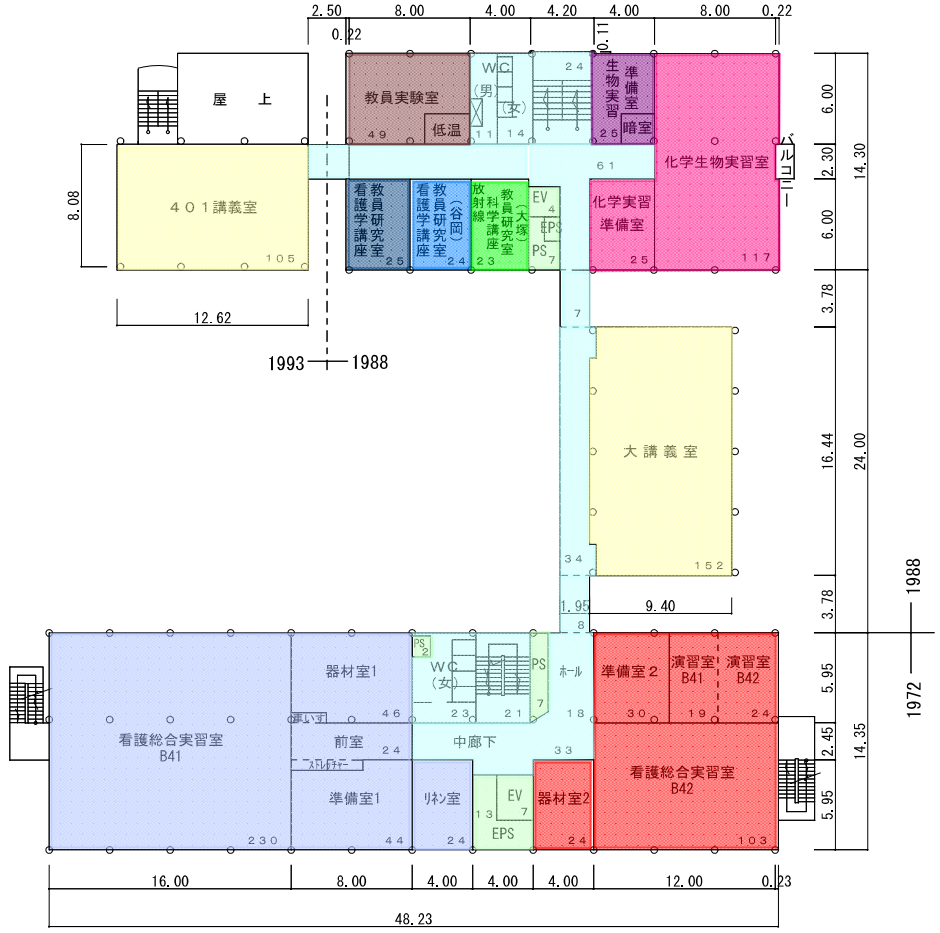


４階平面図　Ｓ＝１／５００


（1,407㎡）




- 看護学系
- 看護技術学分野
- 看護管理学分野
- 療養回復ケア看護学分野
- 放射線理工学分野
- 医用理工学分野
- 画像医学・核医学分野
- 細胞・免疫解析学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |

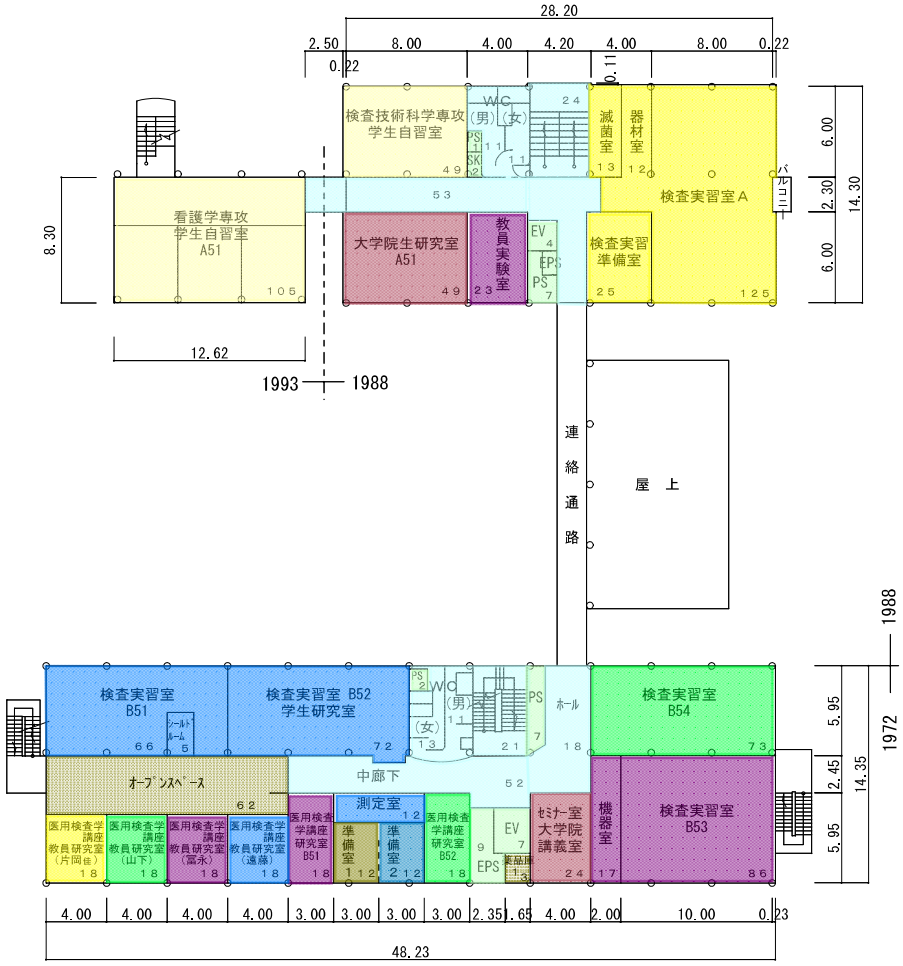


５階平面図　Ｓ＝１／５００

（1,206㎡）

- 保健学科長
- 医用検査学系
- 生体機能解析学分野
- 微生物・遺伝子解析学分野
- 病理解析学分野
- 細胞・免疫解析学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７５ |




屋階平面図　Ｓ＝１／５００

（88㎡）


医用検査学系

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 190・215<br>216 |

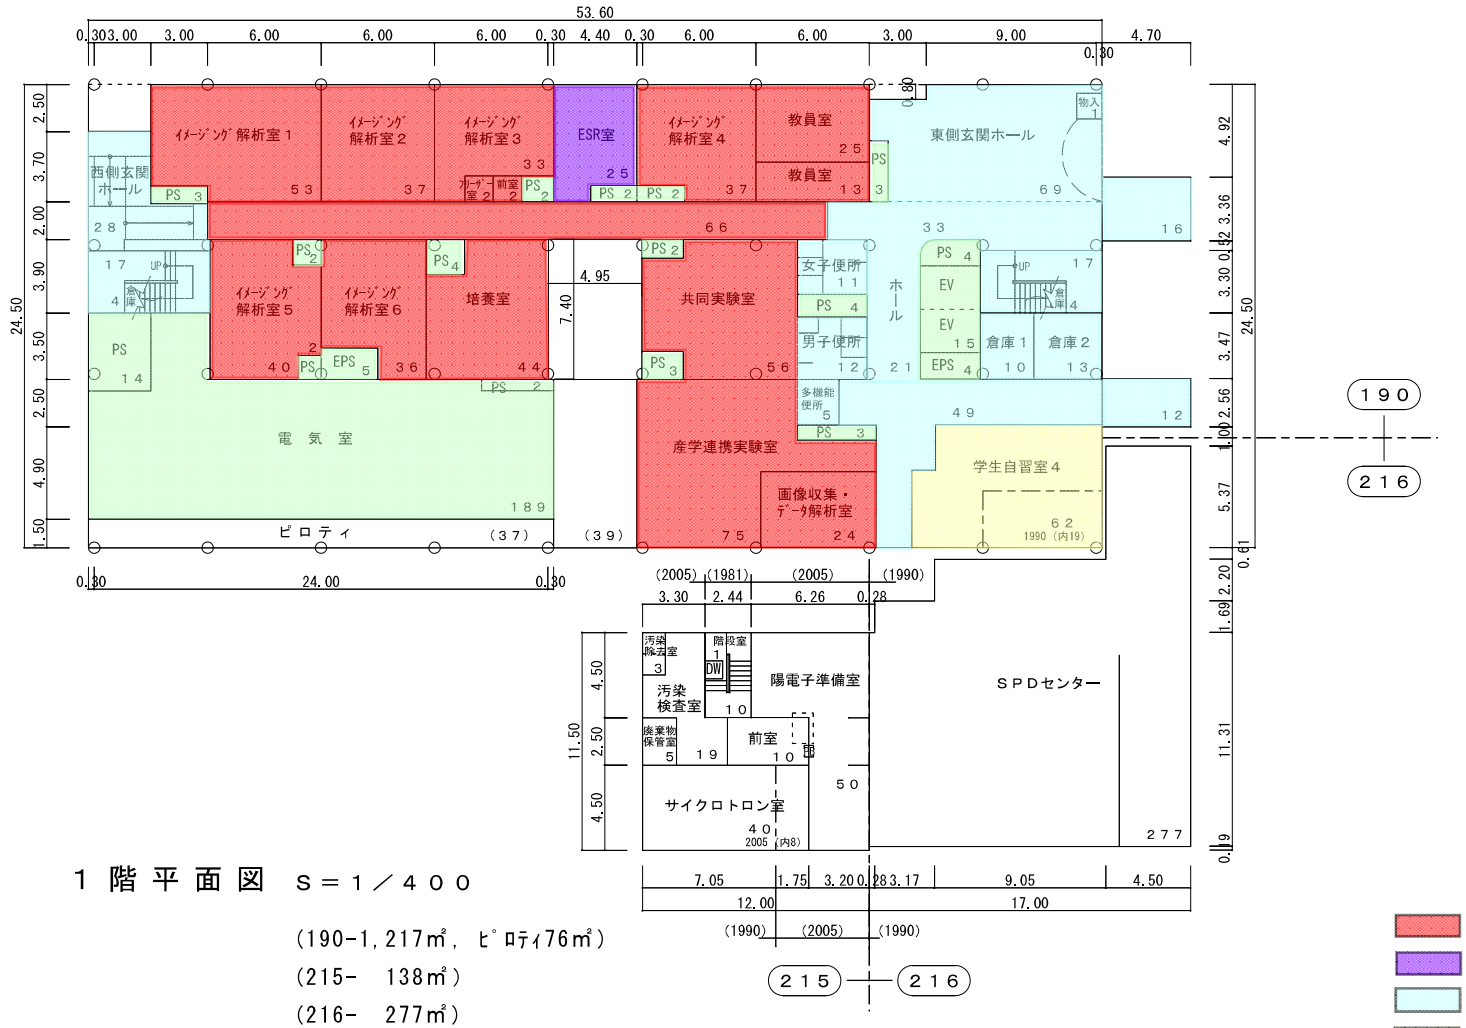


## １階平面図　Ｓ＝１／４００

（190-1，217㎡，ﾋﾟﾛﾃｨ76㎡）

（215-　138㎡）


（216-　277㎡）

- 先端研究推進センター バイオイメージング研究部門
- 医薬品機能生化学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | |
|---|---|
| | （190）医学臨床Ｂ棟 |
| | （215）サイクロトロン棟 |
| | （216）ＳＰＤセンター棟 |

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 190･215 |

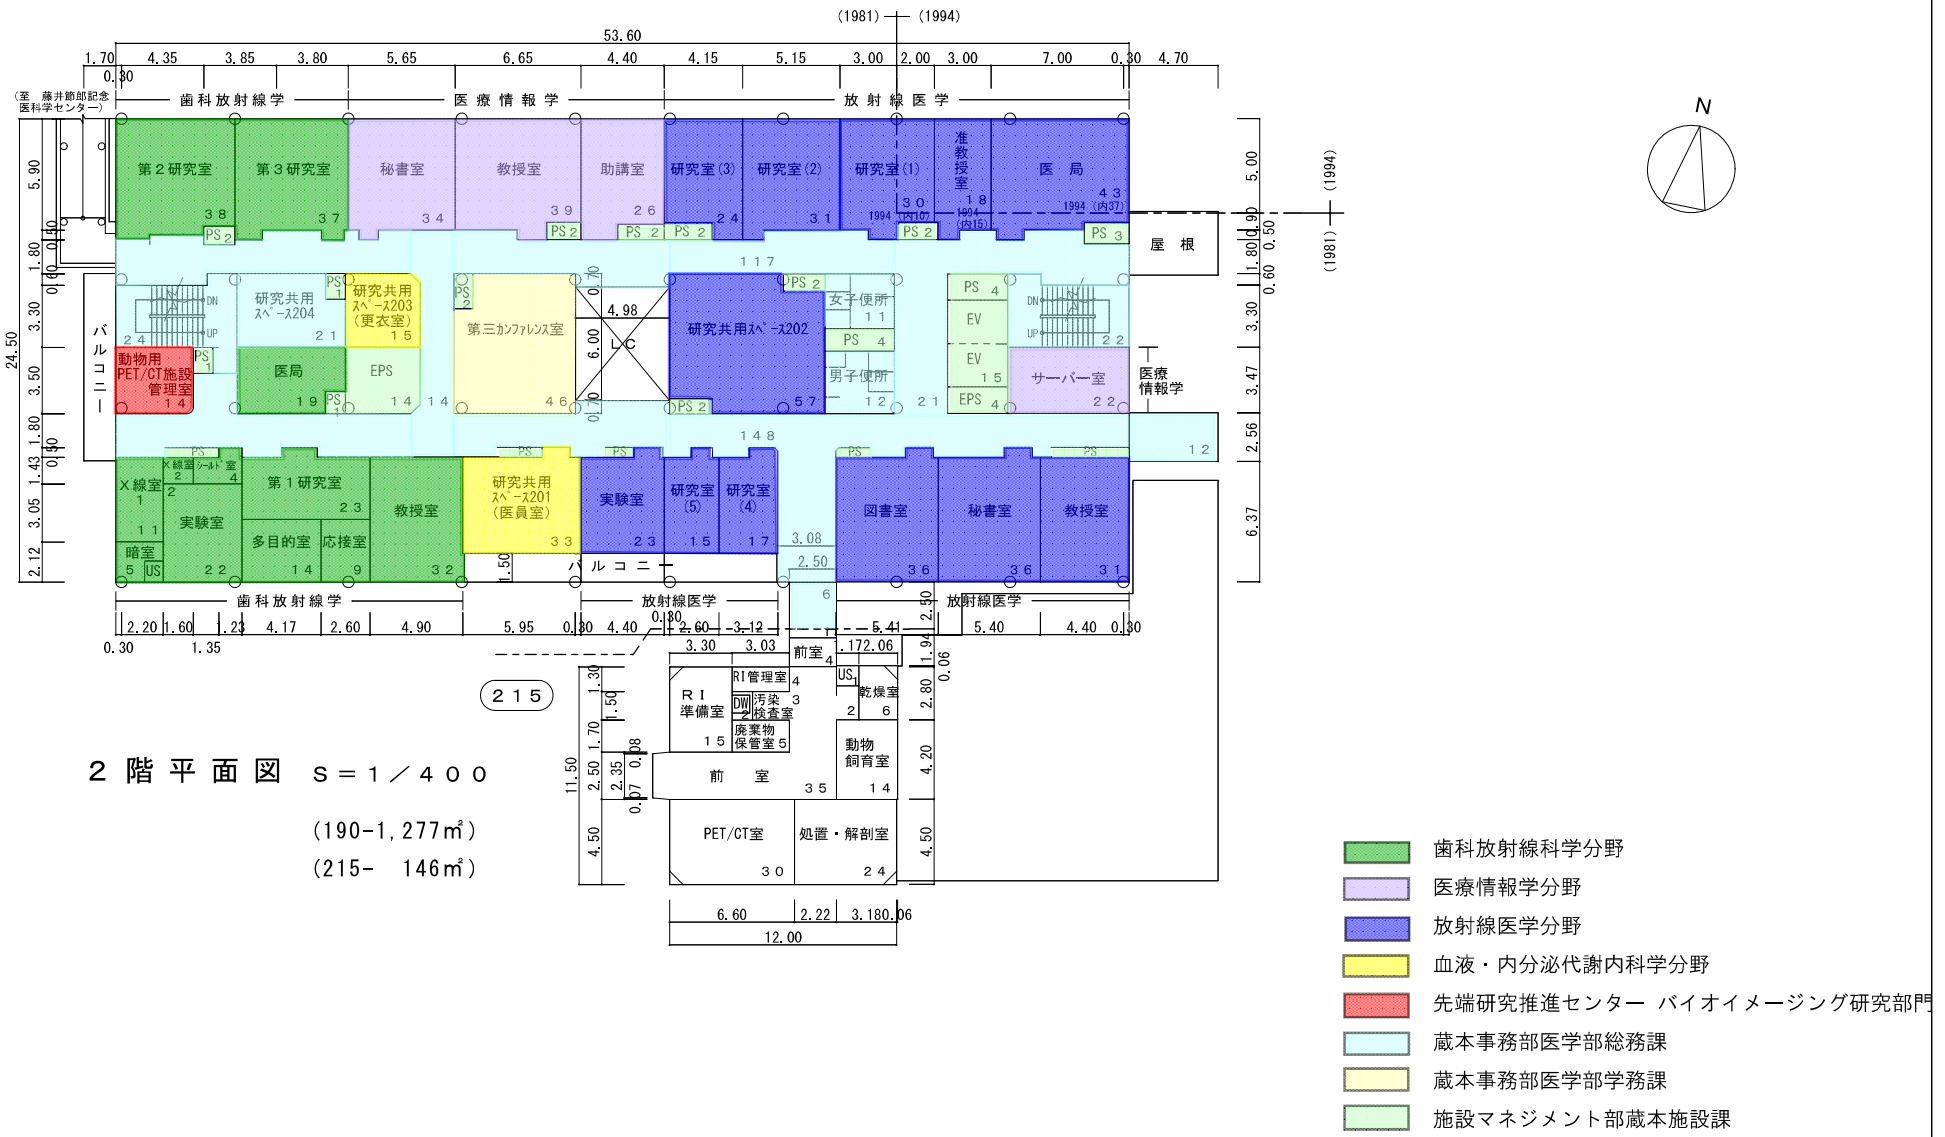


２階平面図　Ｓ＝１／４００


(190-1,277㎡)

(215-　146㎡)

- 歯科放射線科学分野
- 医療情報学分野
- 放射線医学分野
- 血液・内分泌代謝内科学分野
- 先端研究推進センター　バイオイメージング研究部門
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

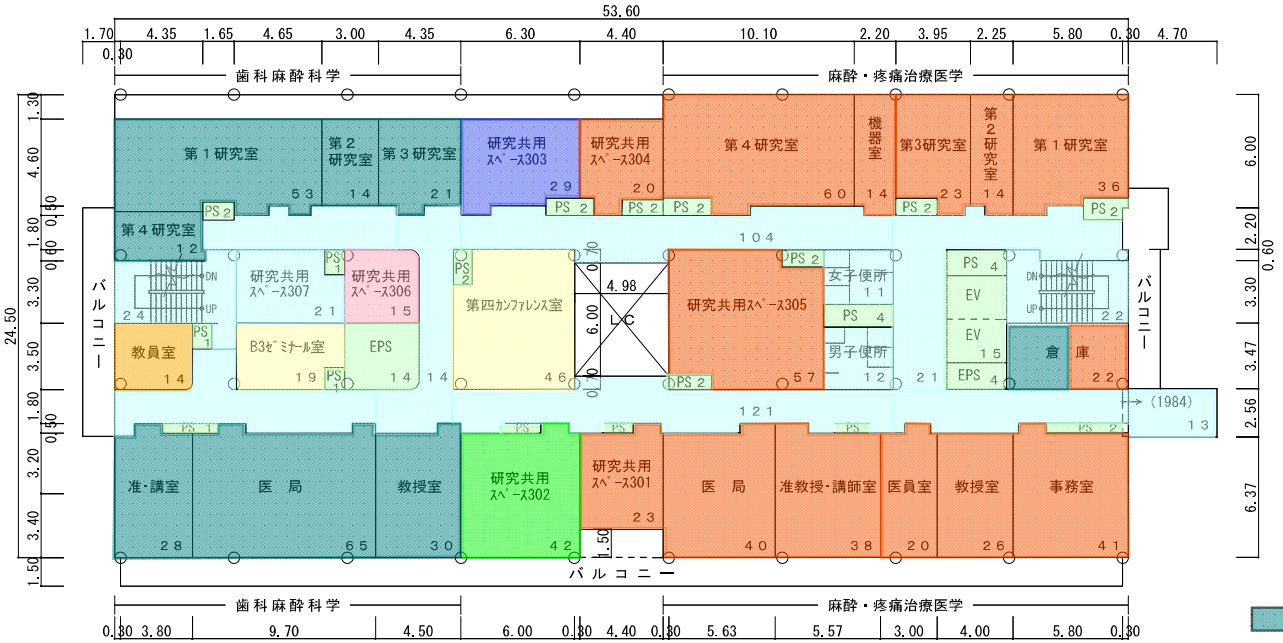


３階平面図　Ｓ＝１／４００


（1,250㎡）

N

- 歯科麻酔科学分野
- 麻酔・疼痛治療医学分野
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
- 臨床神経科学分野
- 地域・家庭医療学分野/総合診療医学分野
- 医学部
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

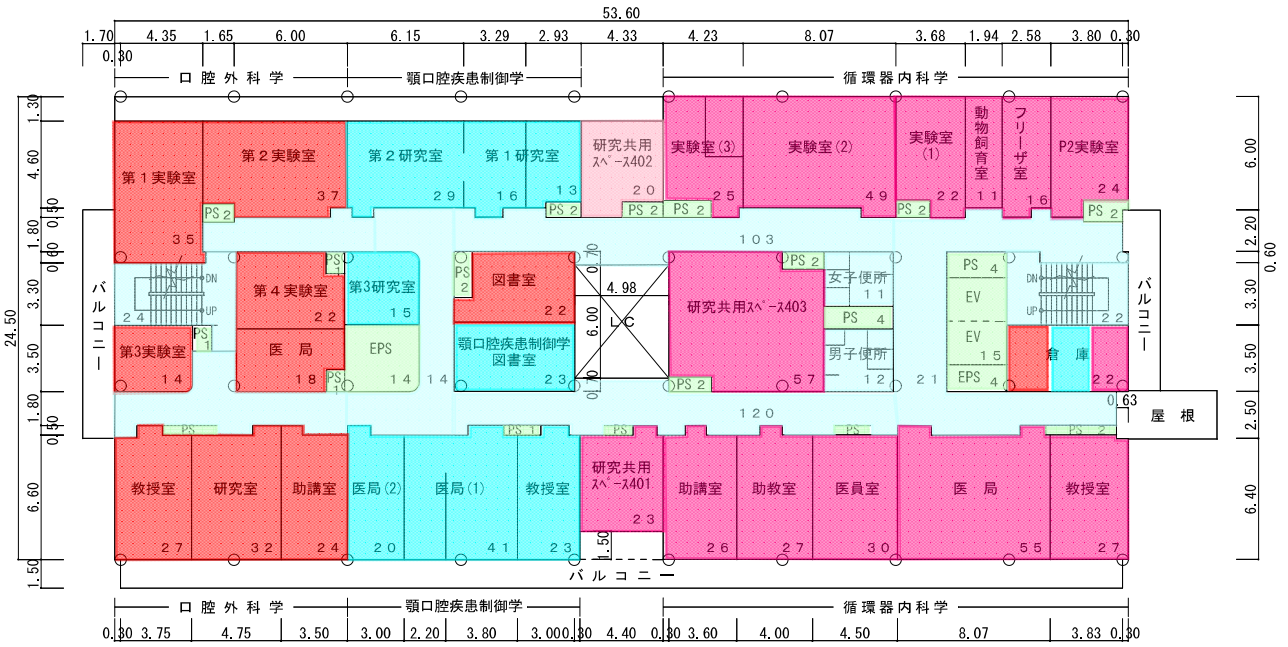



４階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）

- 口腔外科学分野
- 顎口腔疾患制御学分野
- 臨床神経科学分野
- 循環器内科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

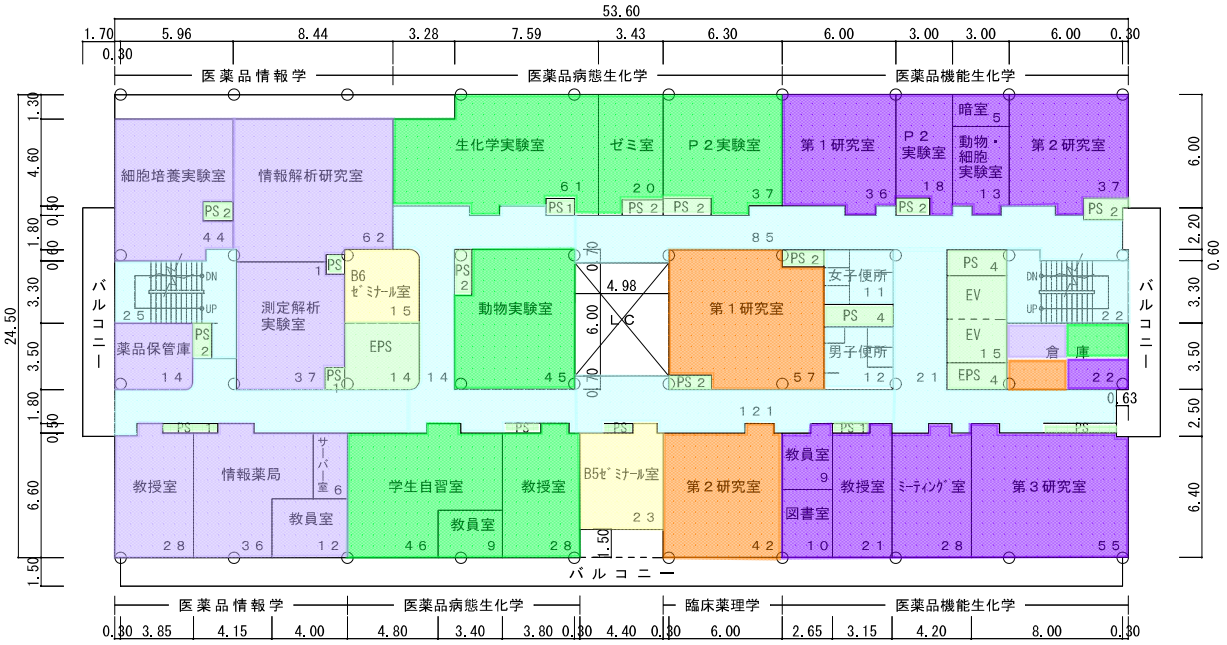


N


## ５階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,251㎡）

- 医薬品情報学分野
- 医薬品病態生化学分野
- 医薬品機能生化学分野
- 臨床薬理学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

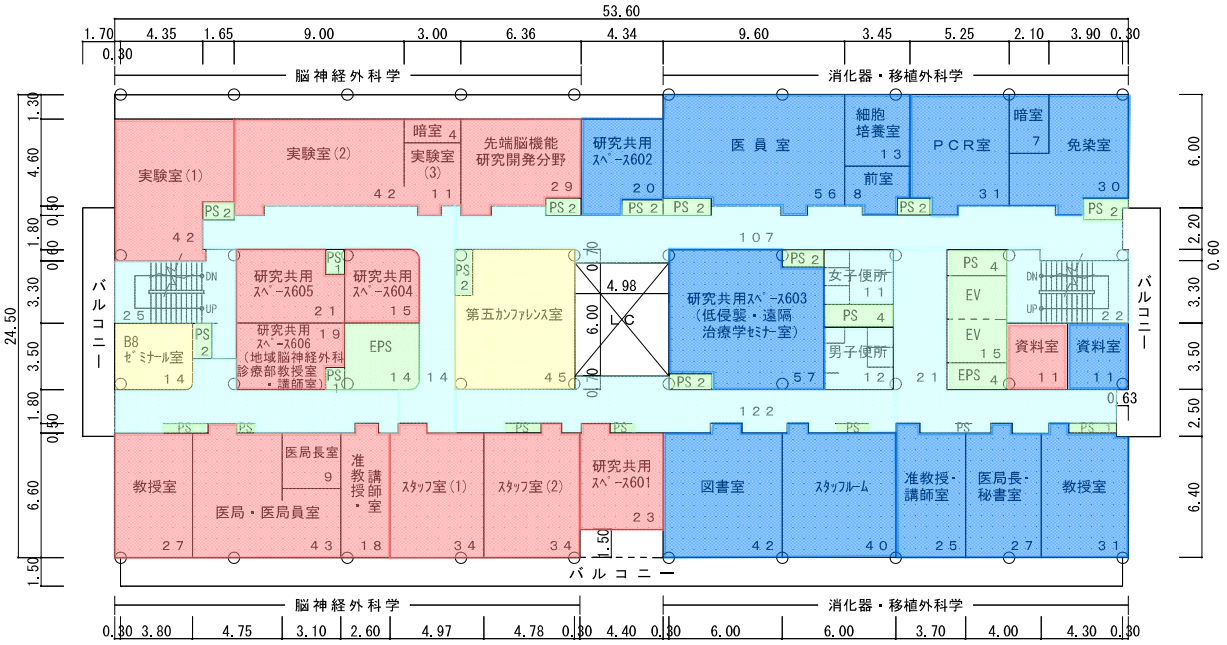



## ６階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）

- 脳神経外科学分野
- 消化器・移植外科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

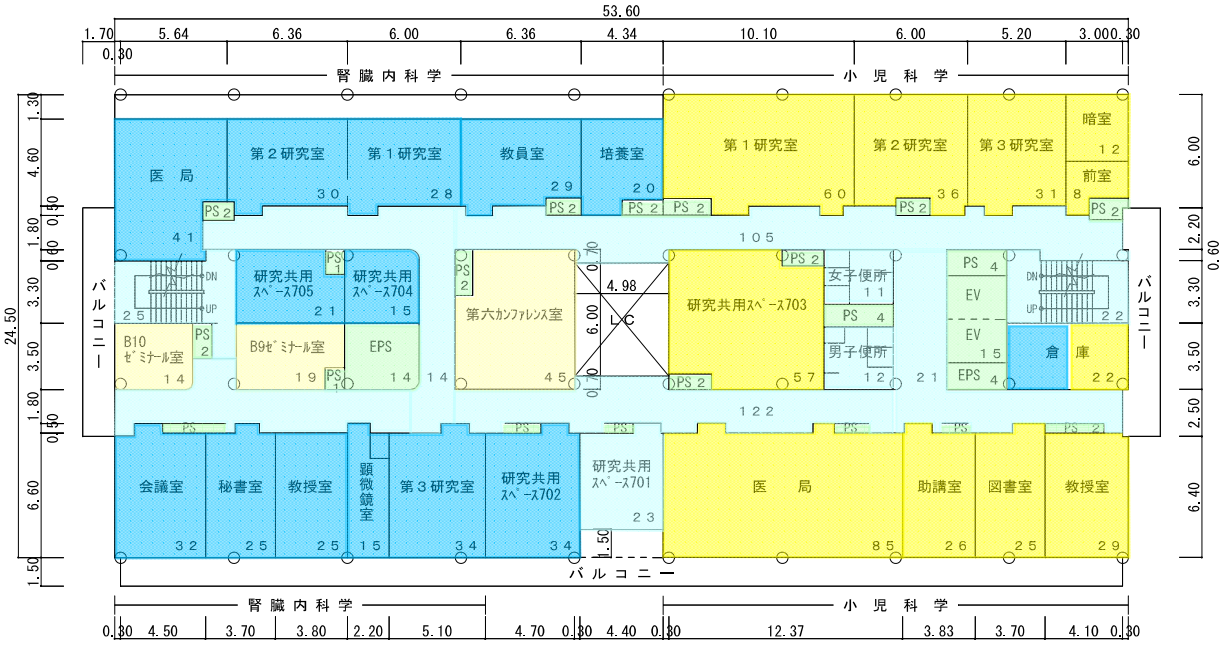


N


## ７階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,238㎡）

- 腎臓内科学分野
- 小児科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

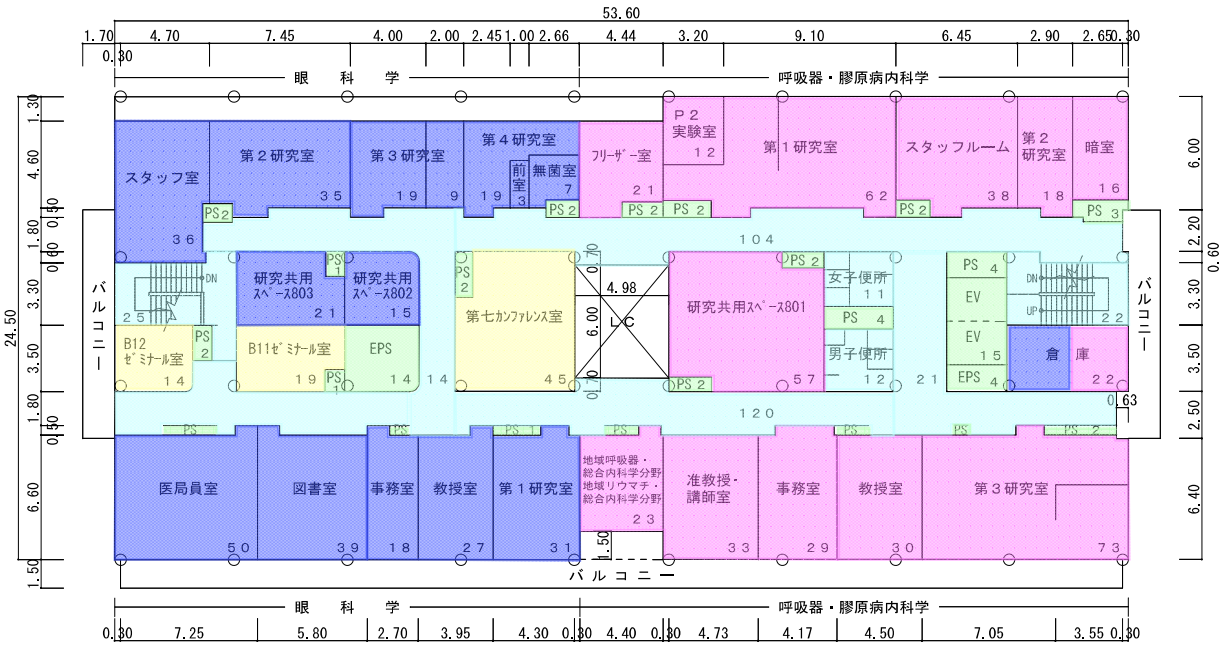



８階平面図　Ｓ＝１／４００

（1,237㎡）

- 眼科学分野
- 呼吸器・膠原病内科学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 蔵本事務部医学部学務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９０ |

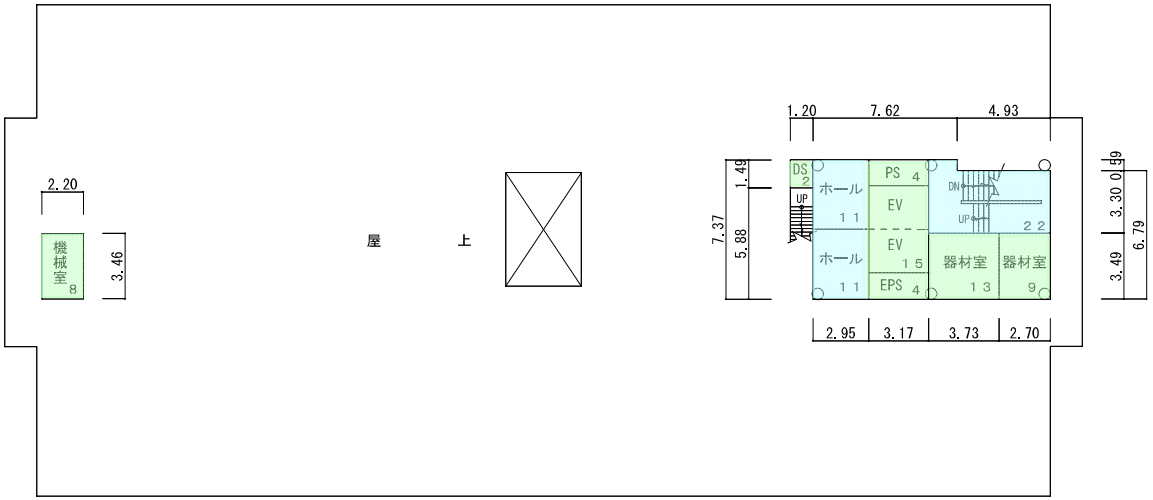


屋階平面図　Ｓ＝１／４００


（99㎡）

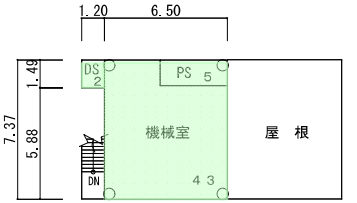


PH2階平面図

Ｓ＝１／４００

（50㎡）





蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９５ |

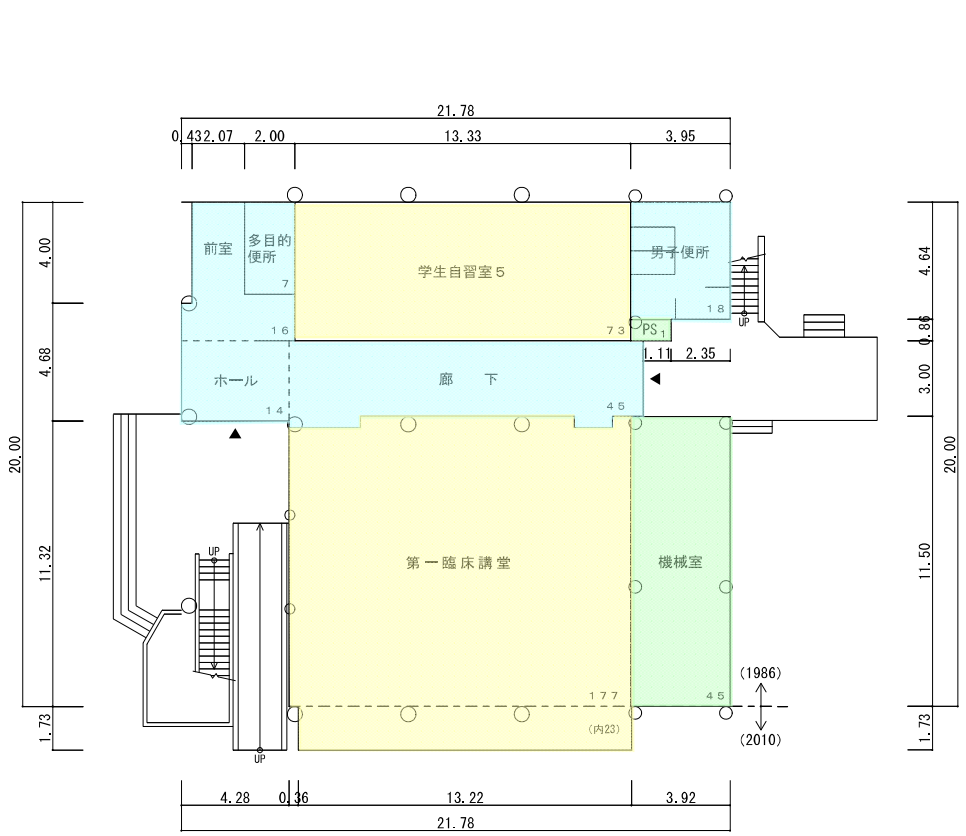


１階平面図　Ｓ＝１／３００

（396㎡）

蔵本事務部医学部総務課


蔵本事務部医学部学務課

施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 臨床講義棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９５ |

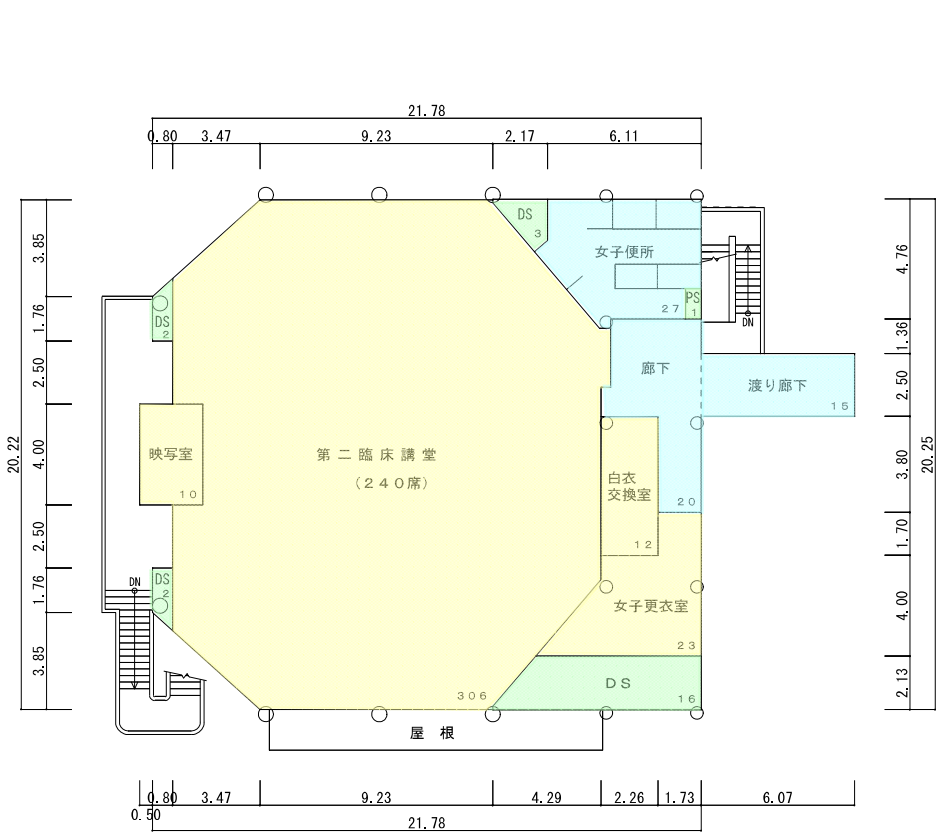


２階平面図　Ｓ＝１／３００

（437㎡）


蔵本事務部医学部総務課

蔵本事務部医学部学務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９７ |

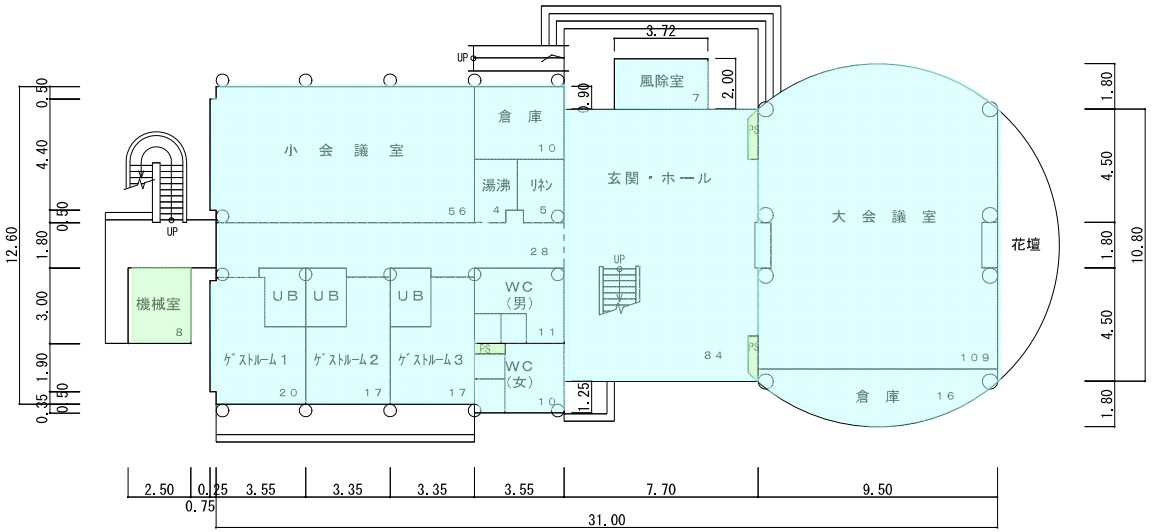


１階平面図　Ｓ＝１／３００
（402㎡）


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 青　藍　会　館 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １９７ |

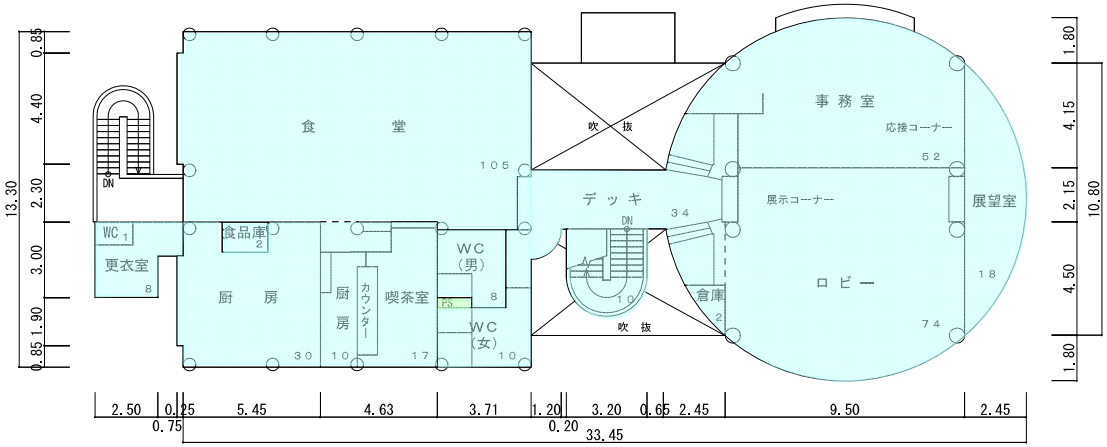


## ２階平面図　Ｓ＝１／３００


（381㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課


# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １２９ |

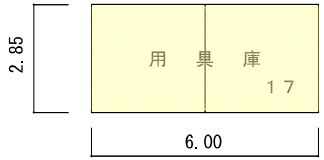


Ｓ＝１／２００

（17㎡）






蔵本事務部医学部学務課

| 棟名称 | 運動用具庫 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７１ |



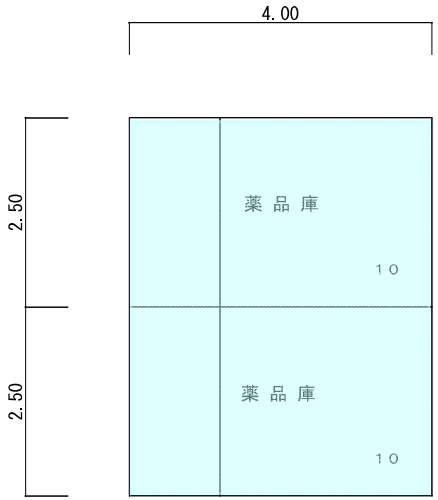
Ｓ＝１／１００


（20㎡）


蔵本事務部医学部総務課

| 棟名称 | 薬　品　庫 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １７２ |



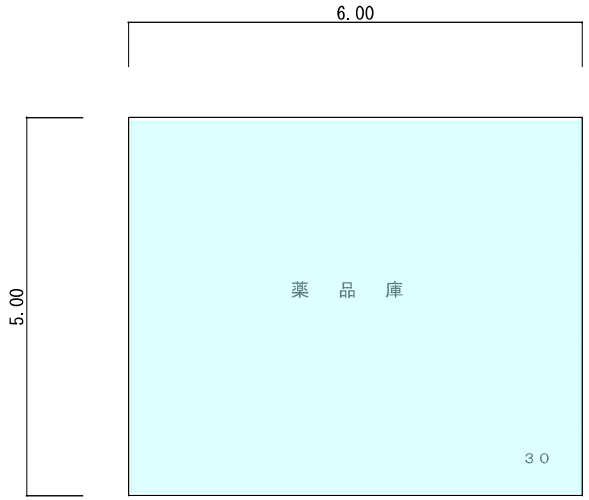
Ｓ＝１／１００


（30㎡）


蔵本事務部医学部総務課

| 棟名称 | 薬　品　庫 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８８ |

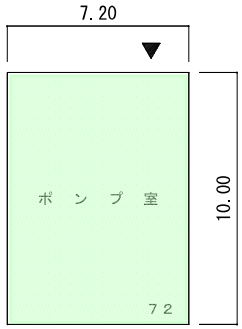


Ｓ＝１／３００


（72㎡）


施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | ポ　ン　プ　室 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０６ |

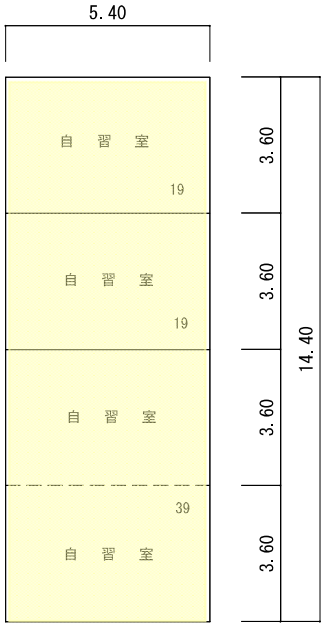


Ｓ＝１／２００


（77㎡）


蔵本事務部医学部学務課

| 棟名称 | 課外活動施設 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１８ |



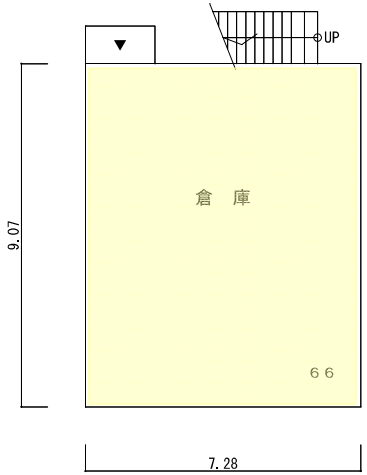

１階平面図　S=1/200
（66㎡）


蔵本事務部医学部学務課

| 棟名称 | 学　生　控　室 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１８ |



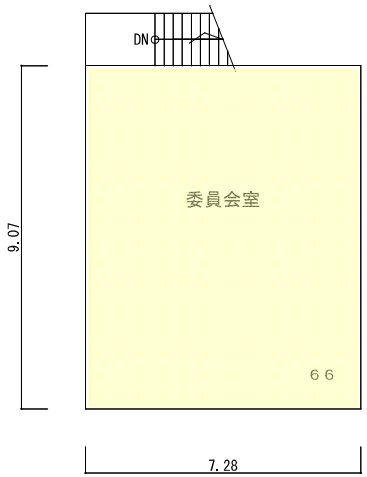




２階平面図　S=1/200
（66㎡）

蔵本事務部医学部学務課

# 棟　別　平　面　図
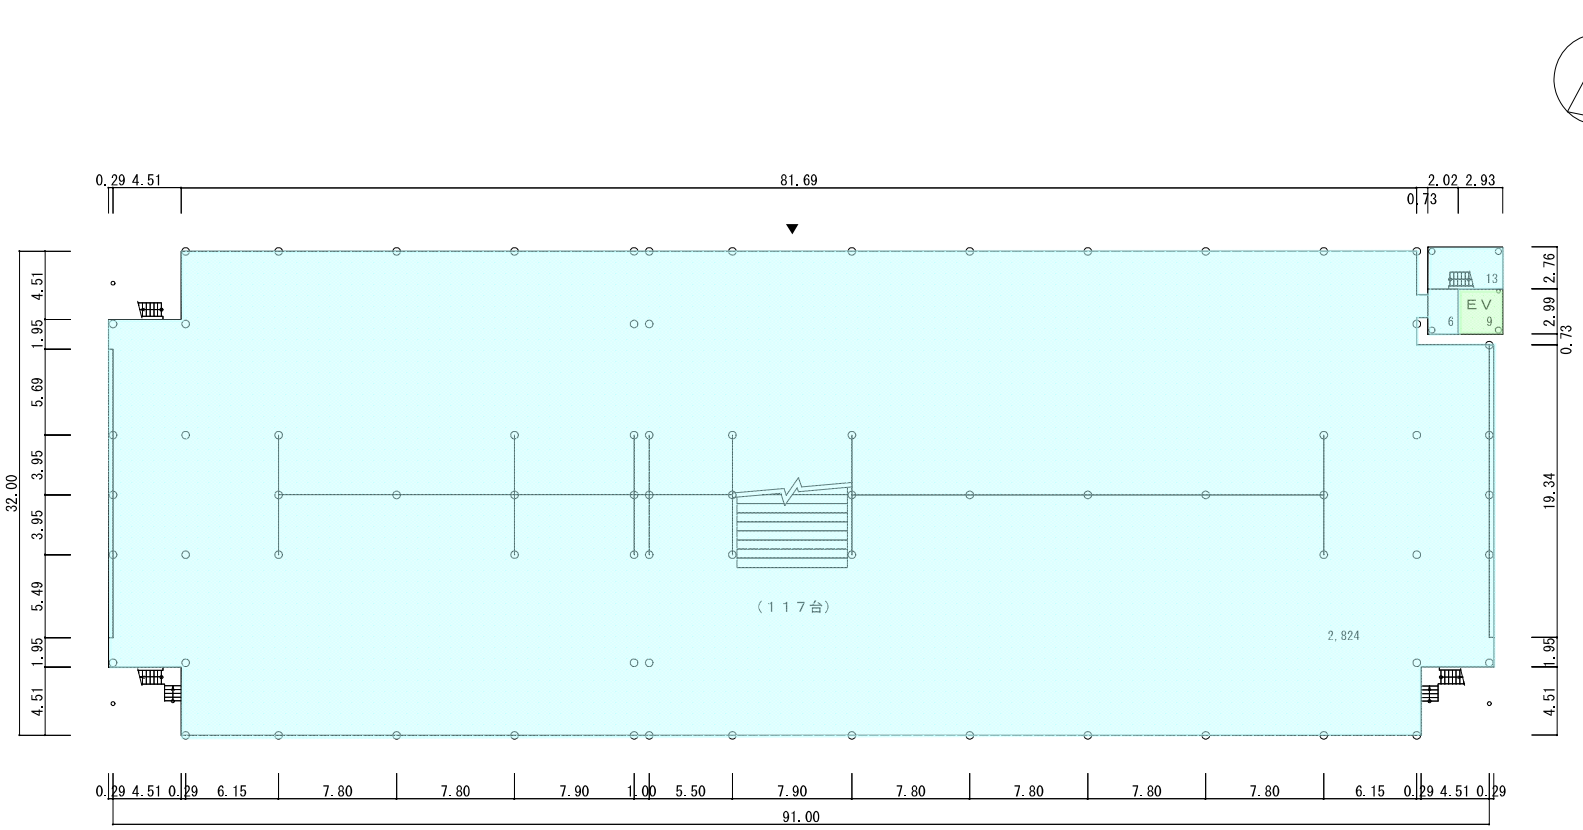
| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |




| | 駐車台数 |
|---|---|
| １階 | １１７ |
| ２階 | １２０ |
| ３階 | １２０ |
| ４階 | １２０ |
| ５階 | １２０ |
| 屋階 | １２３ |
| 合計 | ７２０ |

１ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,852㎡）


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 立体駐車場 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

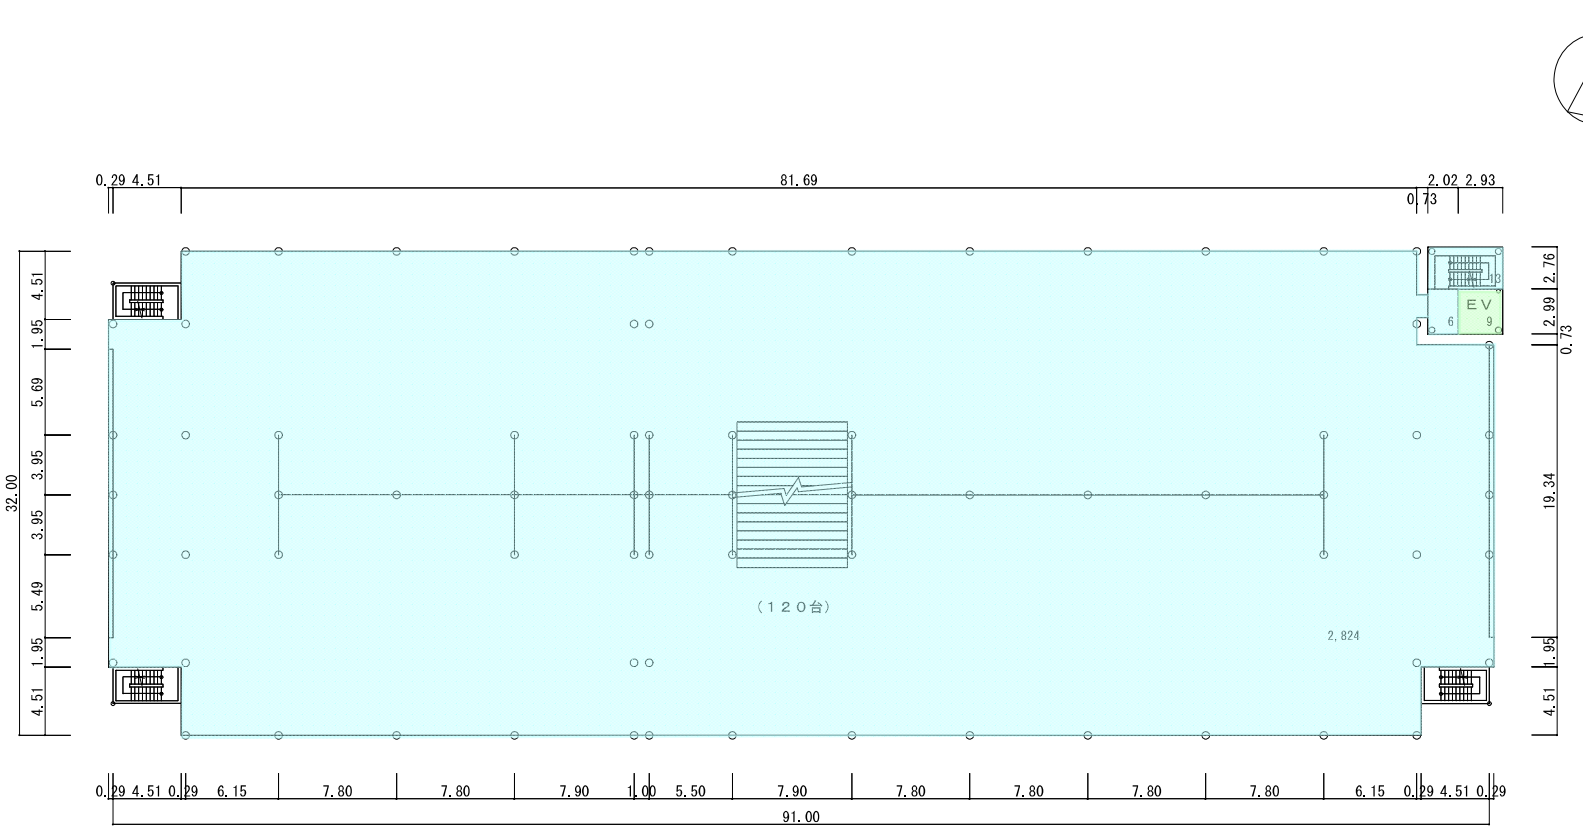



２ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,852㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

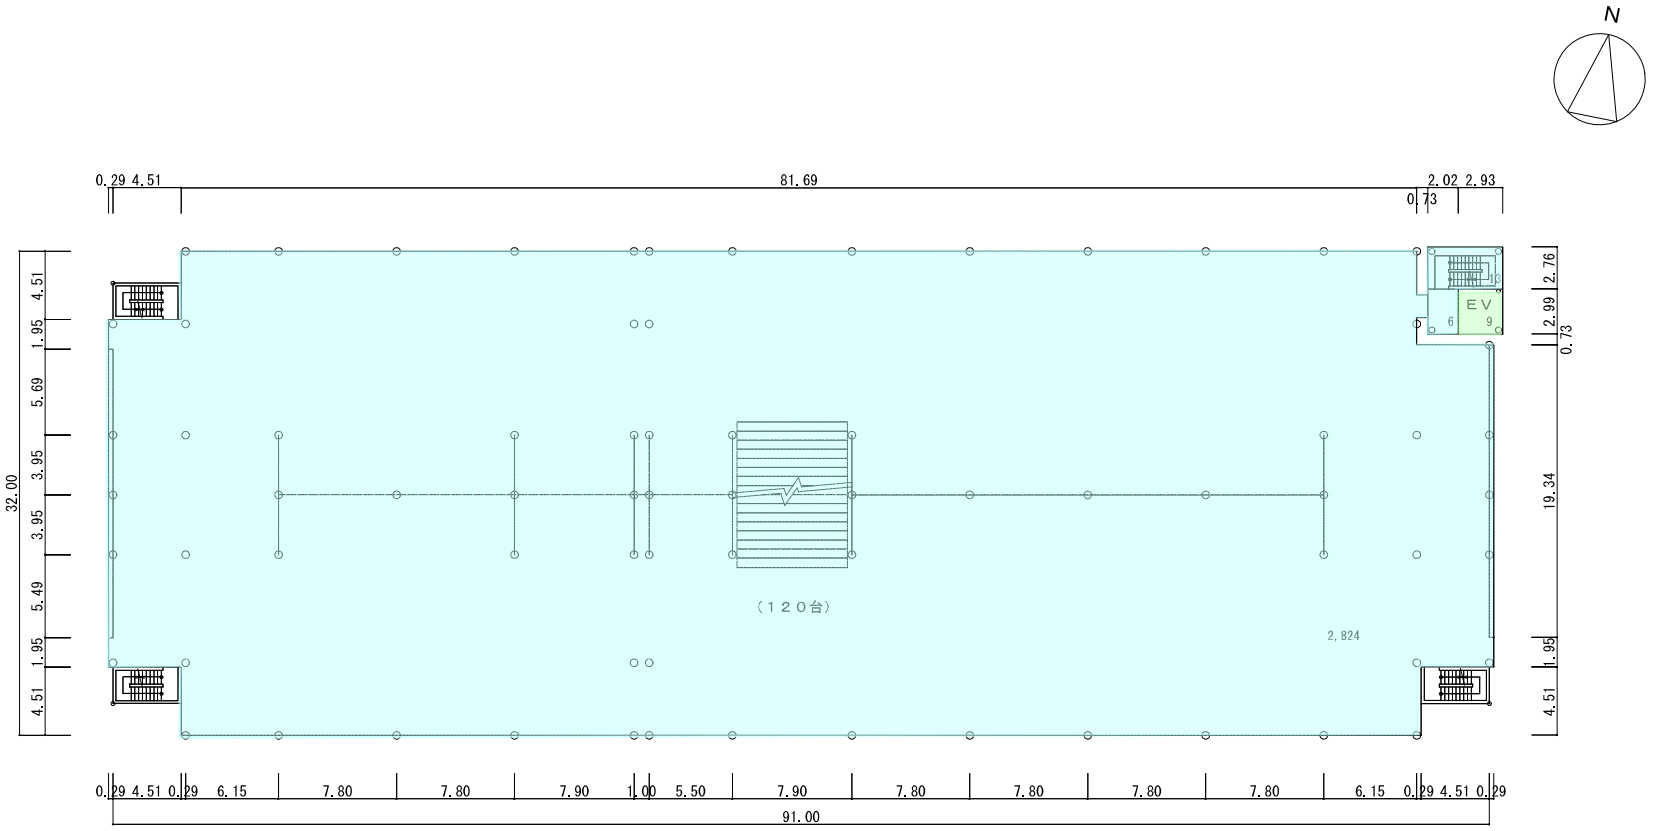



３ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,852㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

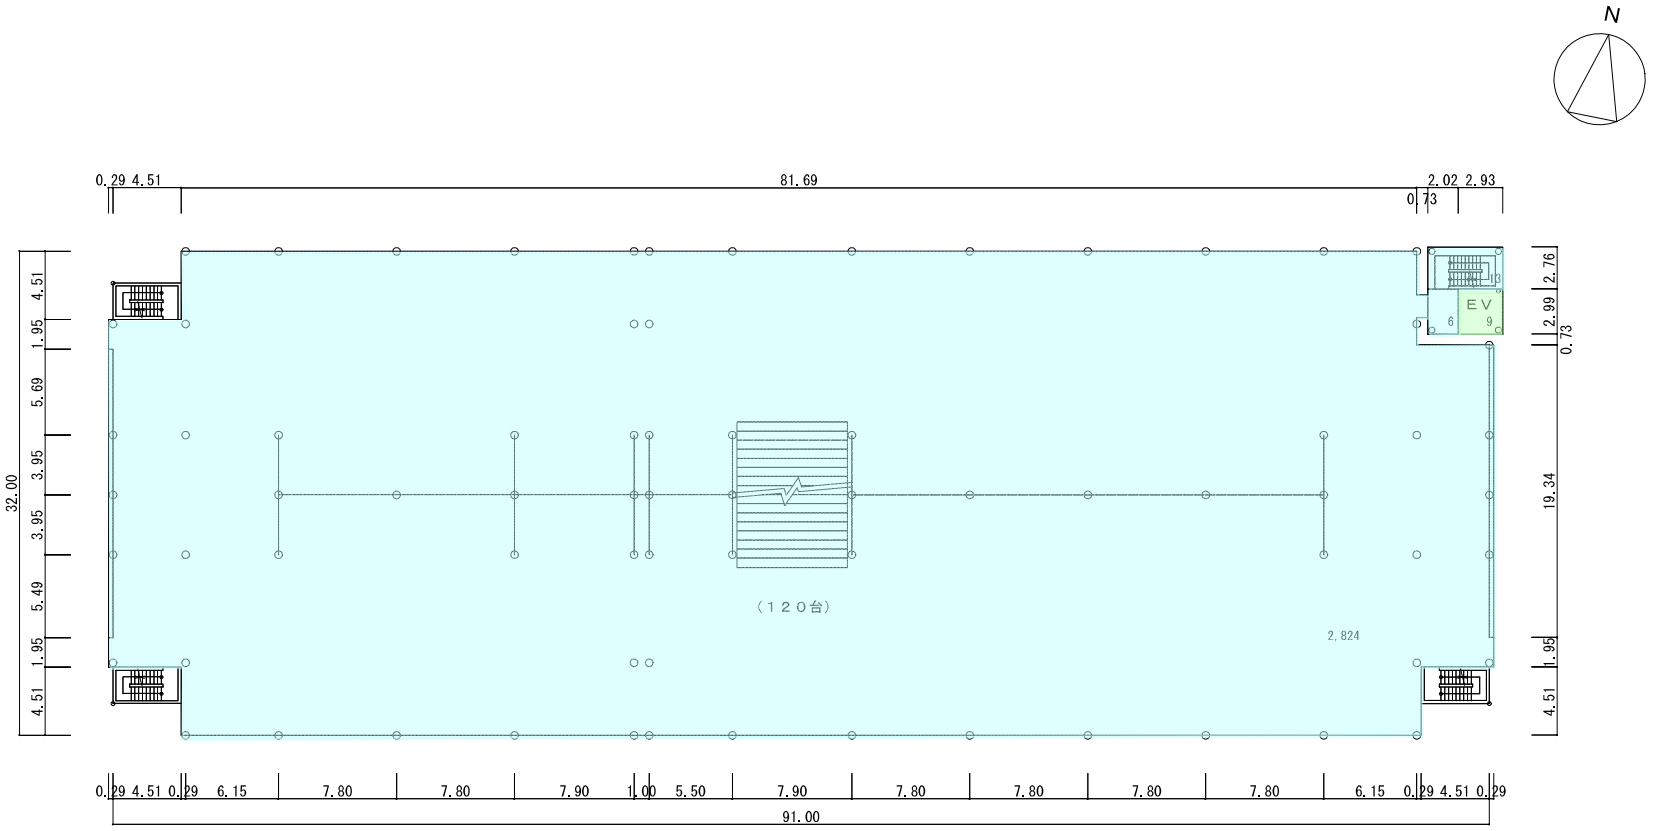



４ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,852㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

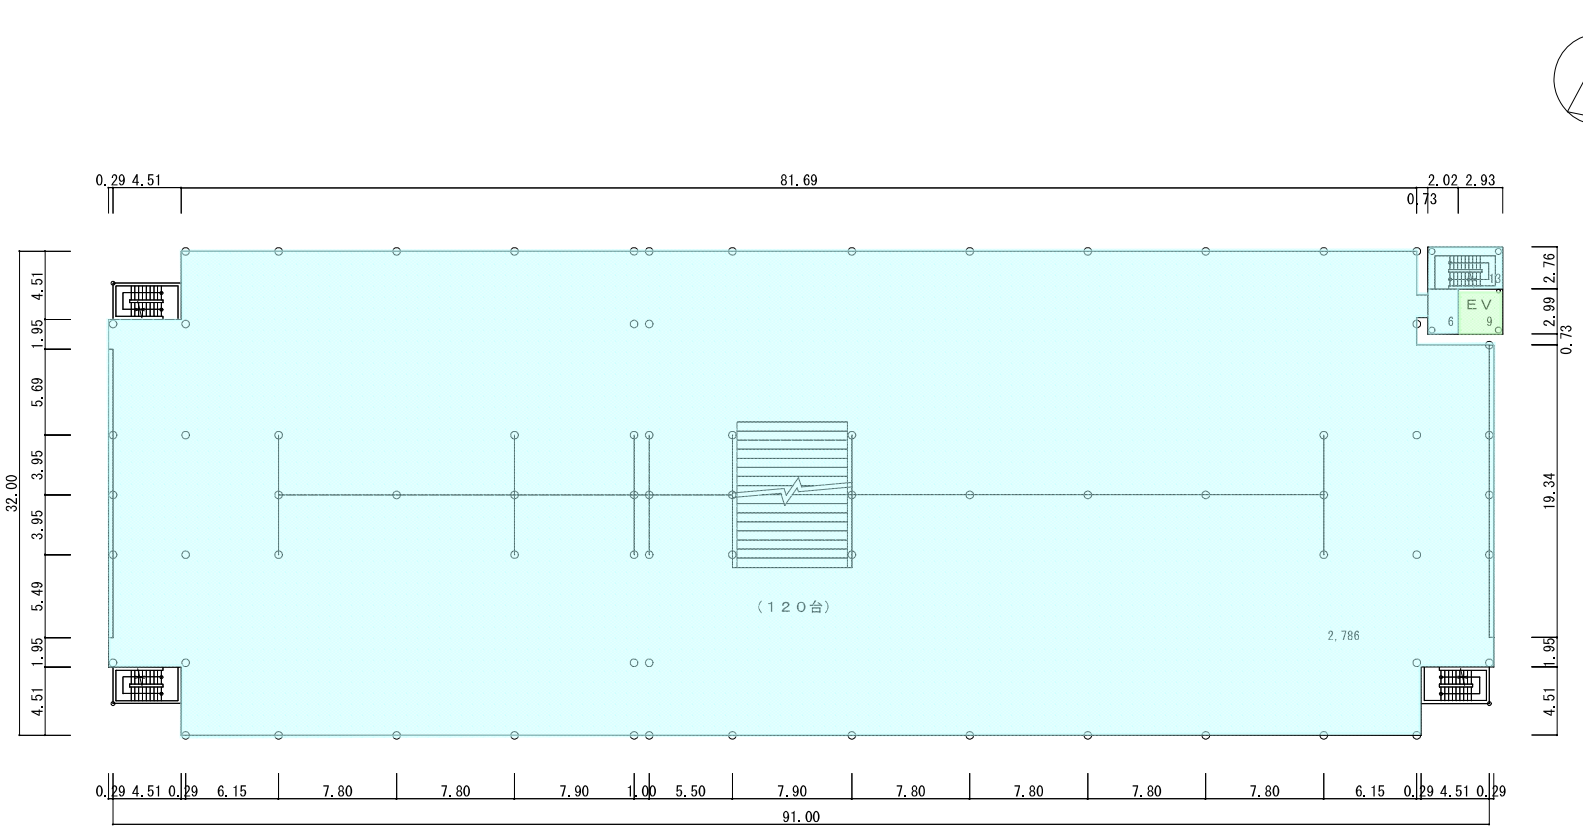



５ 階 平 面 図　　ｓ＝1/500　（2,814㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２２ |

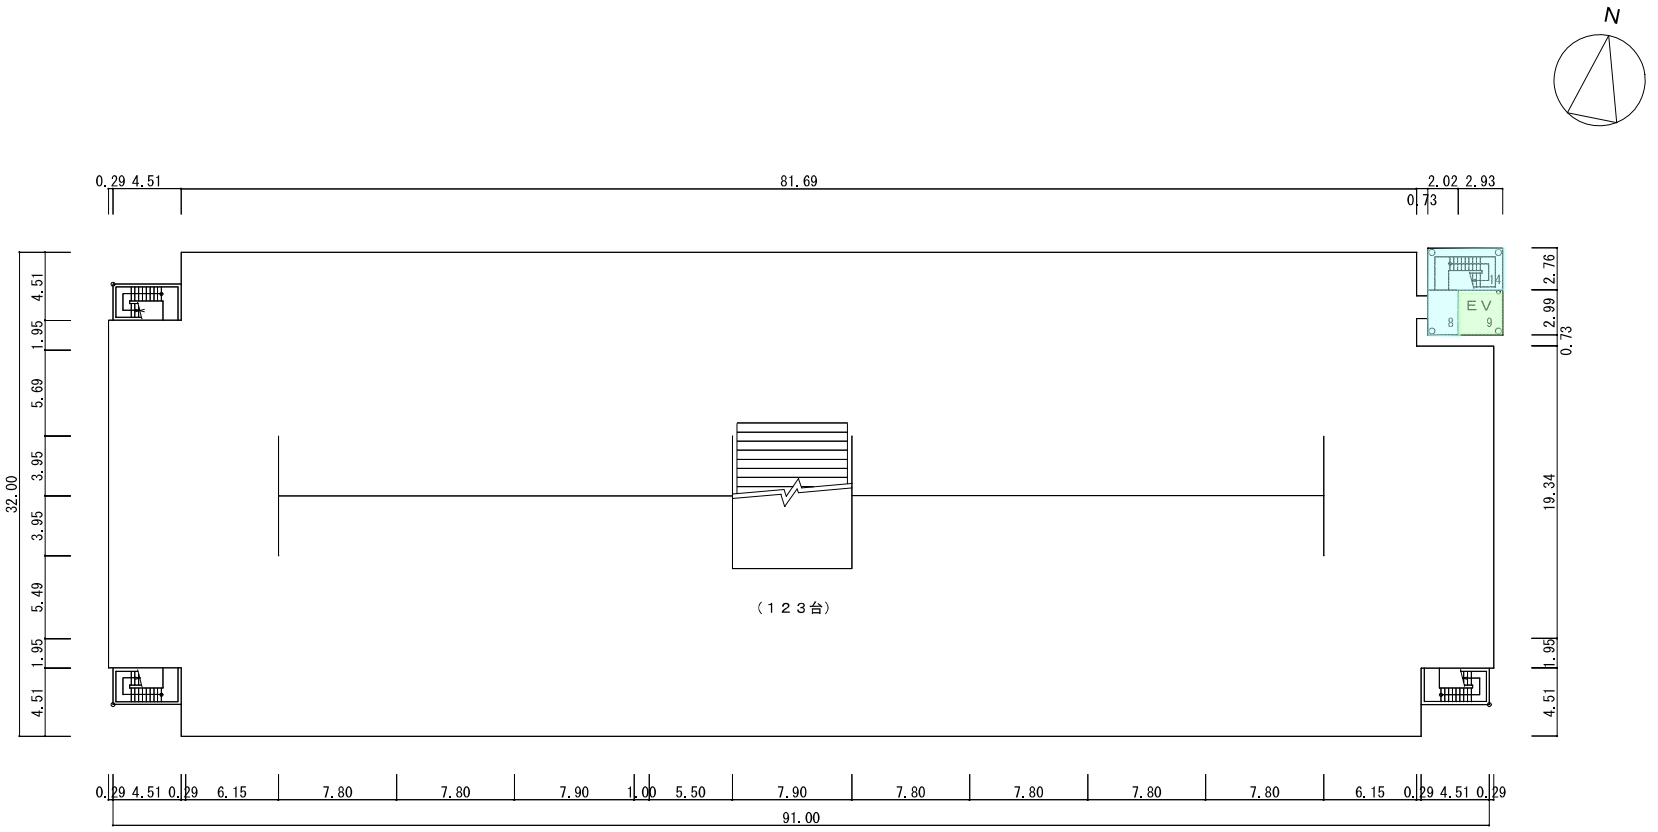



屋階平面図　　S＝1/500　（31㎡）

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

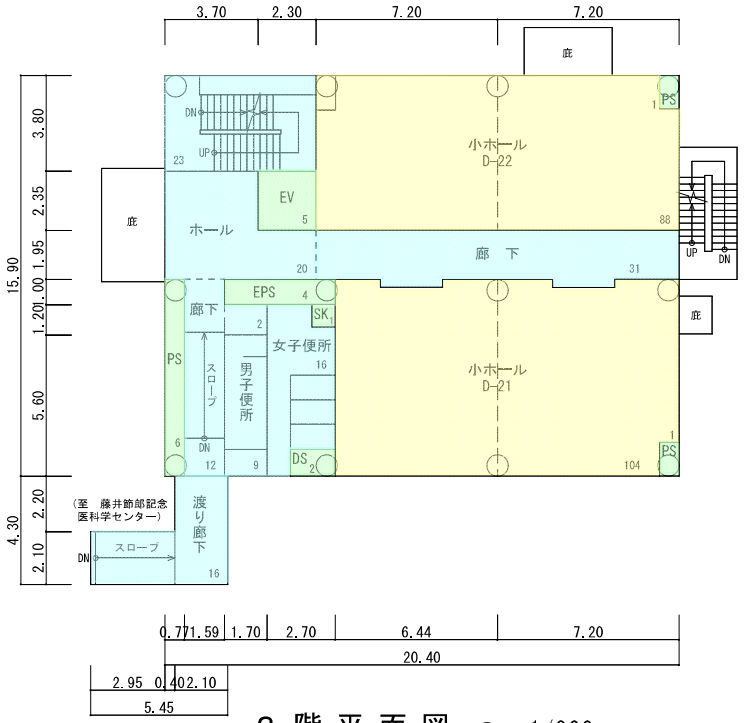


２階平面図　S＝1/300
（341㎡）

蔵本事務部医学部学務課


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

## 総合研究棟

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

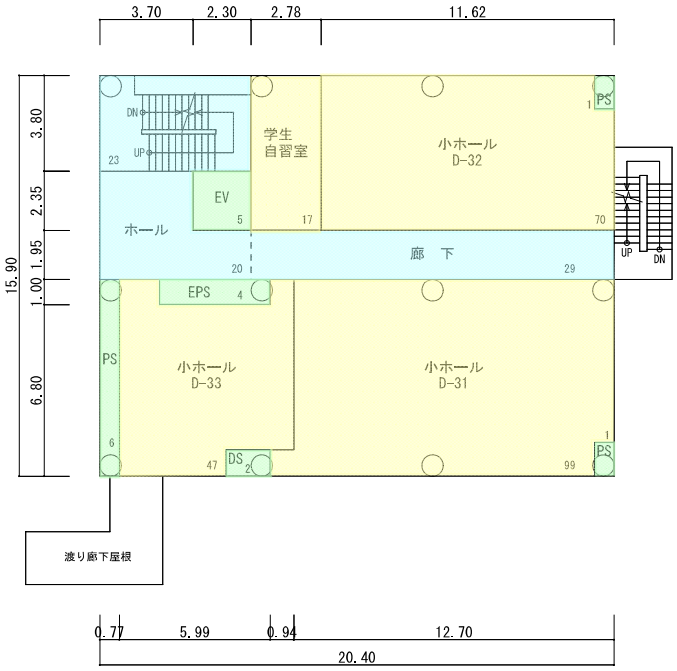


３ 階 平 面 図　S＝1/300
（324㎡）

N


蔵本事務部医学部学務課

蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

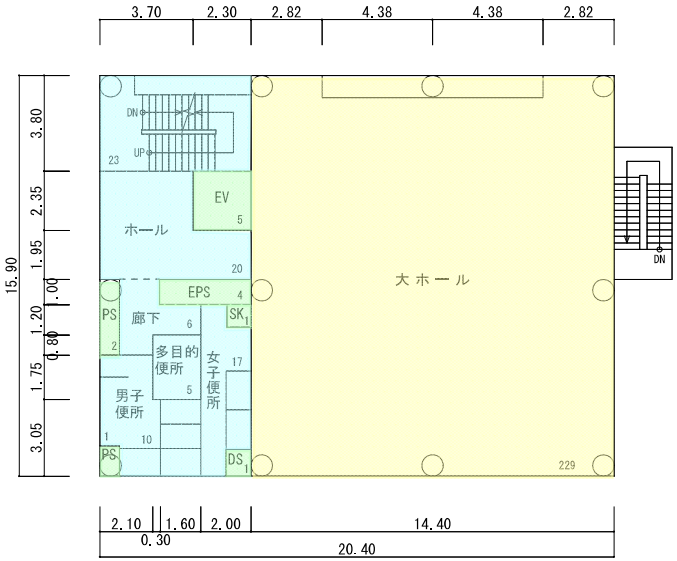


４階平面図　S＝1/300
（324㎡）

N

蔵本事務部医学部学務課


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２４ |

N

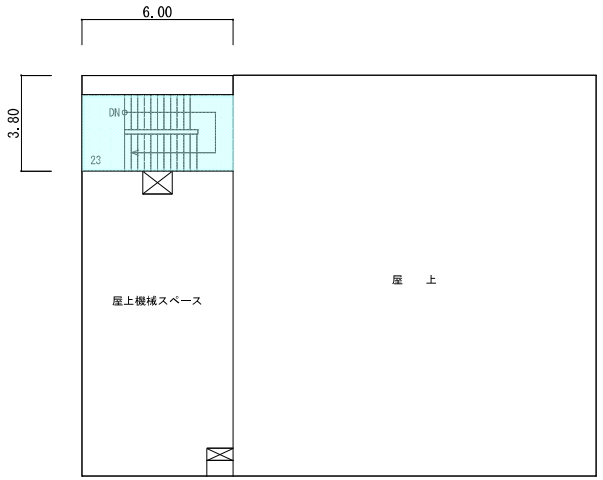



Ｐ Ｈ 階 平 面 図　Ｓ＝1/300
(23㎡)

蔵本事務部医学部総務課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

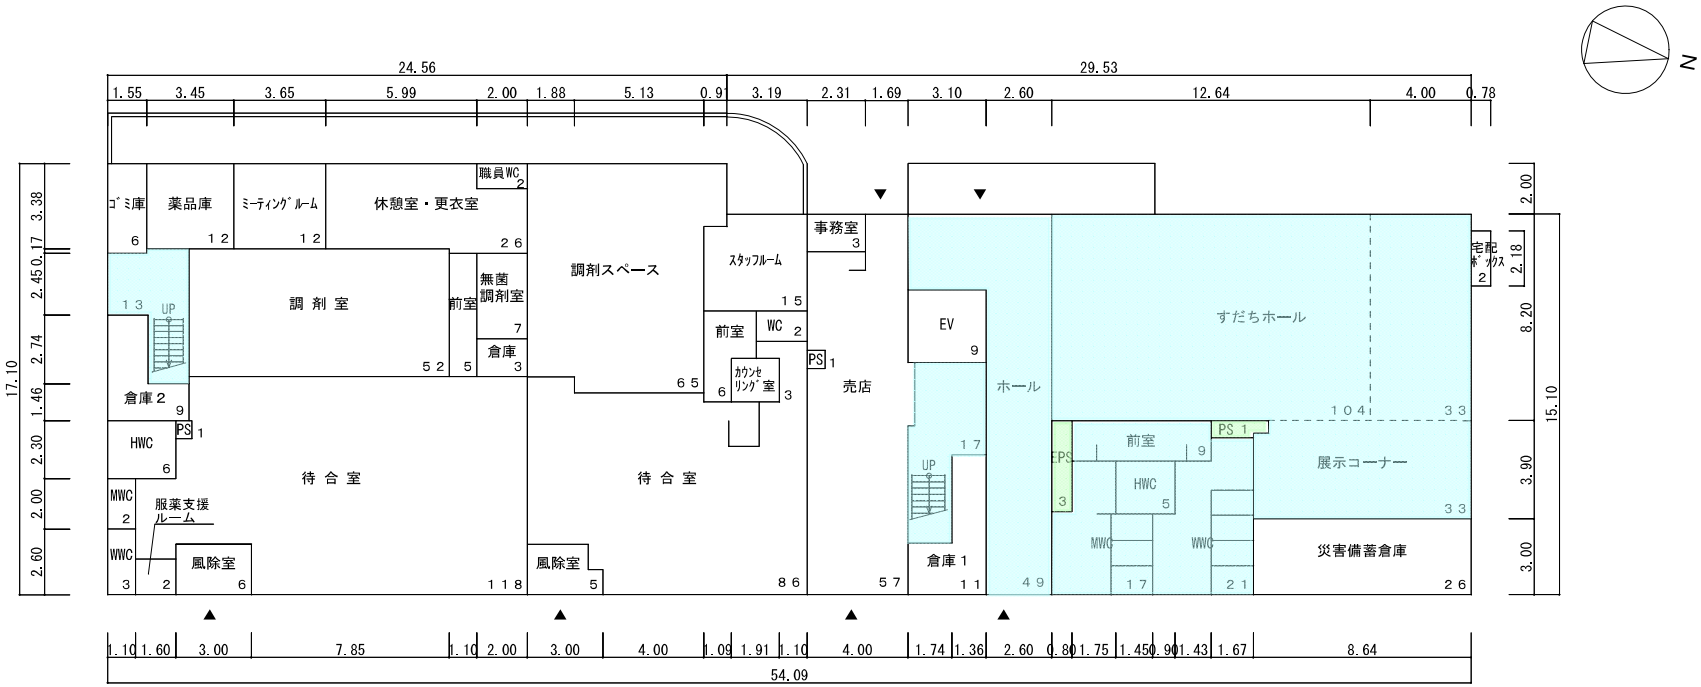


１階平面図　Ｓ＝１／３００

（868㎡）


蔵本事務部医学部総務課

施設マネジメント部蔵本施設課

| 棟名称 | 医歯薬学共同利用棟 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

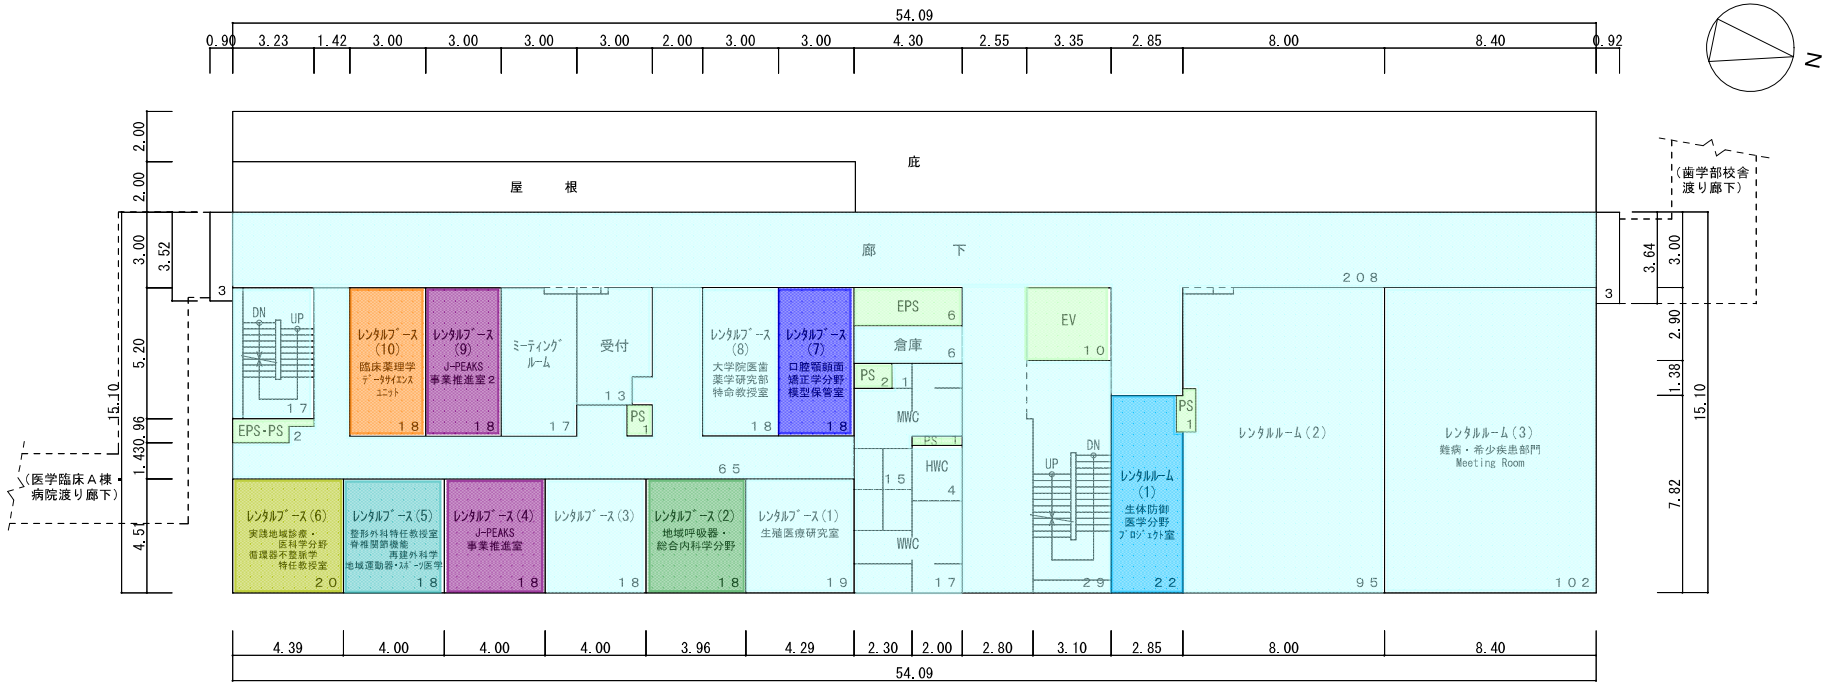



## ２階平面図　Ｓ＝１／３００

（823㎡）

- 地域呼吸器・総合内科学分野
- 実践地域診療・医科学分野
- 研究・産学連携部研究・産学企画課
- 運動機能外科学分野
- 口腔顎顔面矯正学分野
- 臨床薬理学分野
- 生体防御医学分野
- 蔵本事務部医学部総務課
- 施設マネジメント部蔵本施設課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

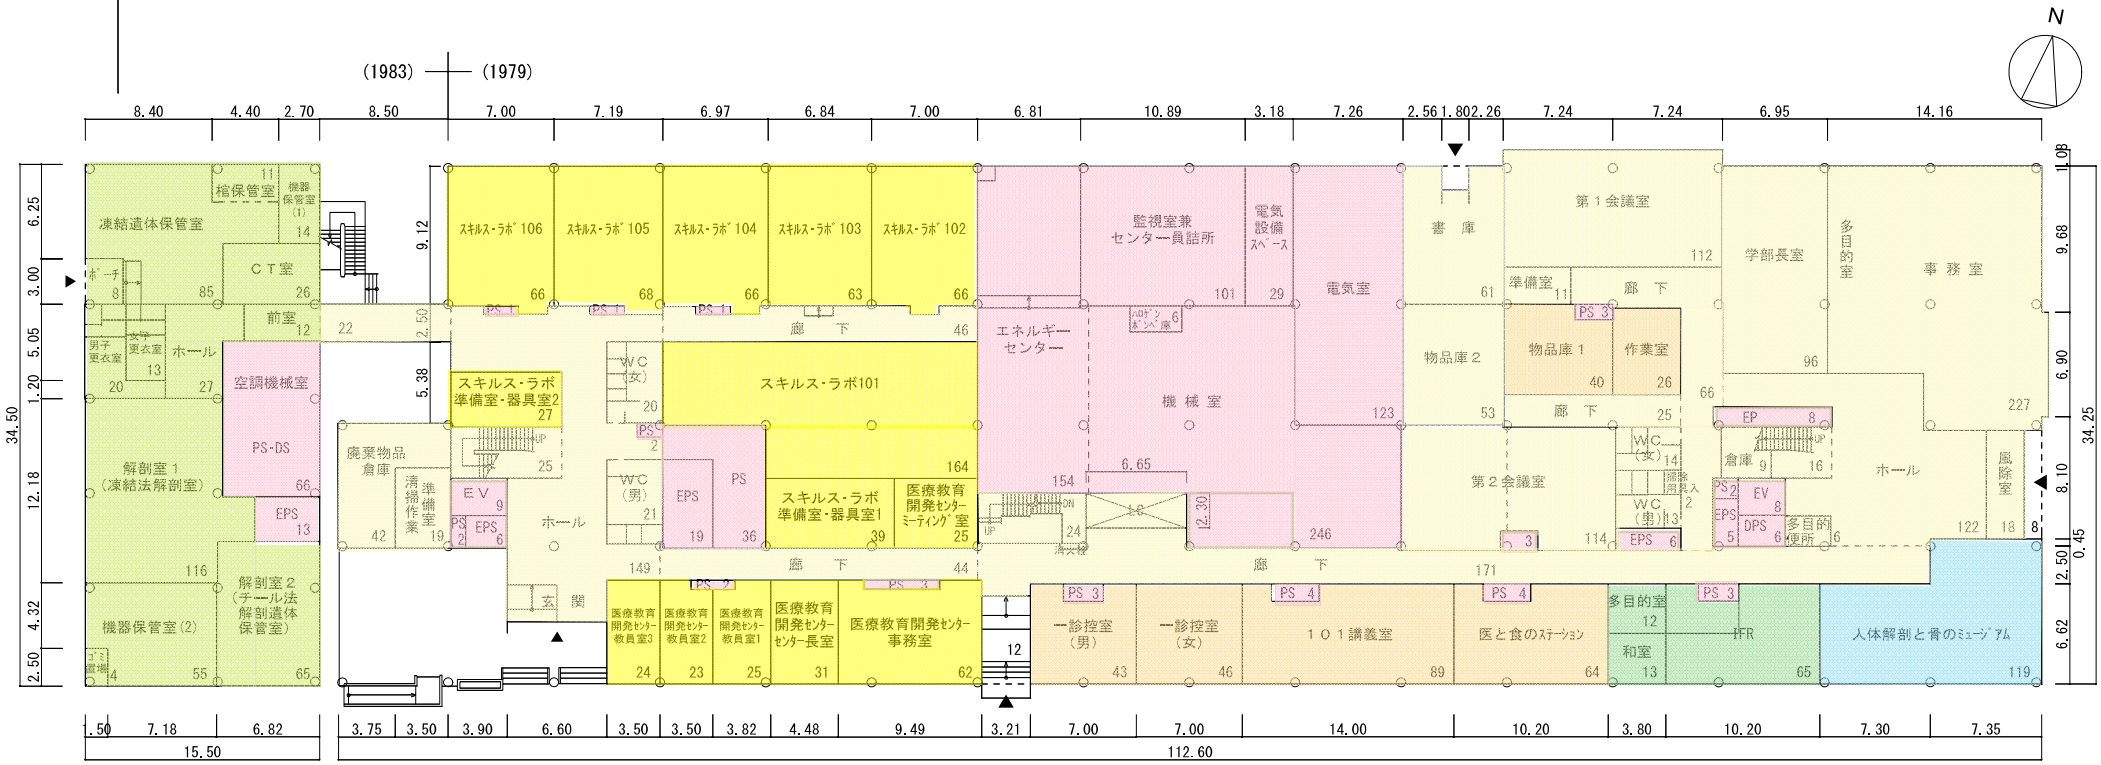


## １階平面図　　Ｓ＝１／５００


（4,165㎡）

- 口腔顎顔面形態学
- 国際口腔健康推進学
- 医療教育開発センター
- クリニカルアナトミー教育・研究センター
- 総務係
- 学務係
- 施設マネジメント部

| 棟名称 | 歯学部校舎 |
|---|---|

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

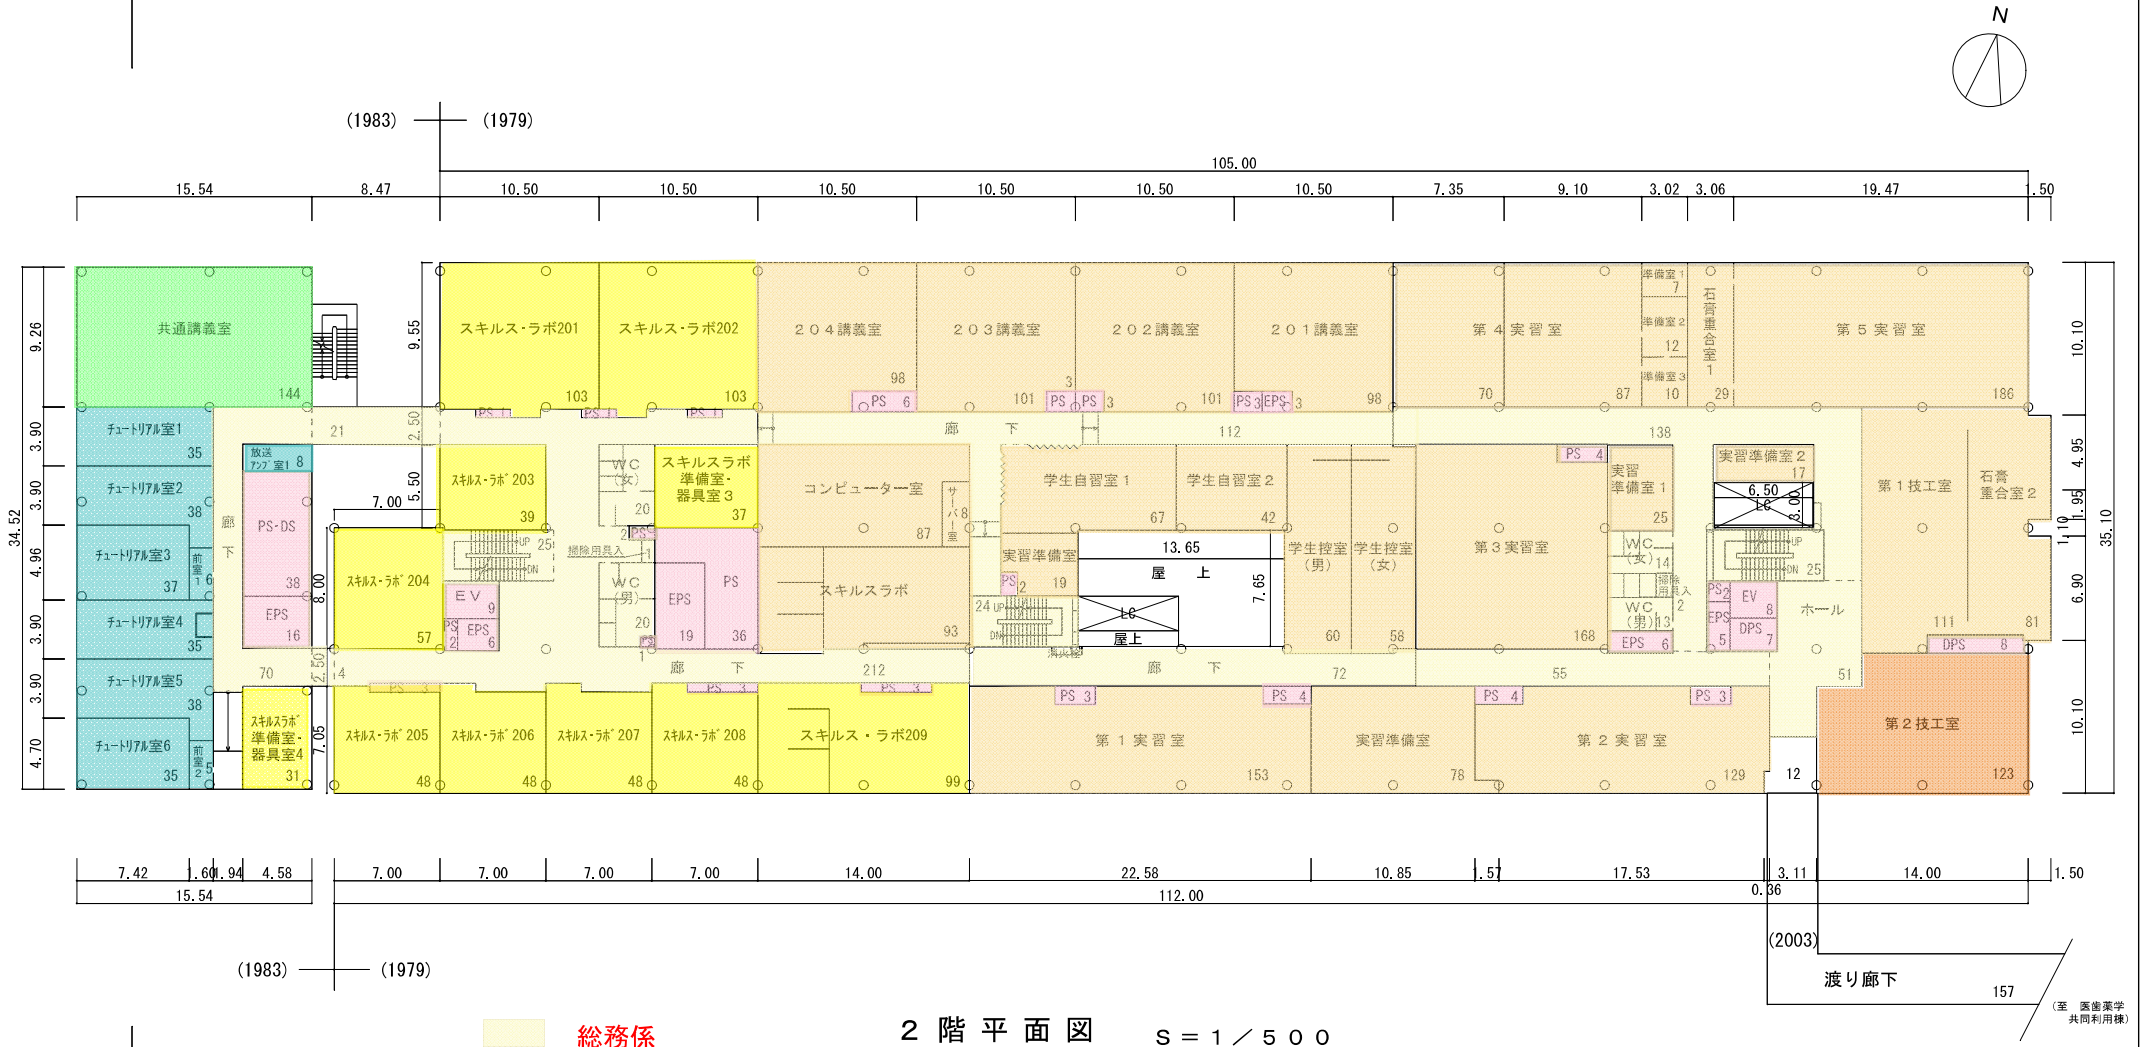


２階平面図　　S＝１／５００

（4,423㎡）

総務係

学務係

施設マネジメント部

病院へ貸与


医療教育開発センター

医学部学務課

薬学部事務課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

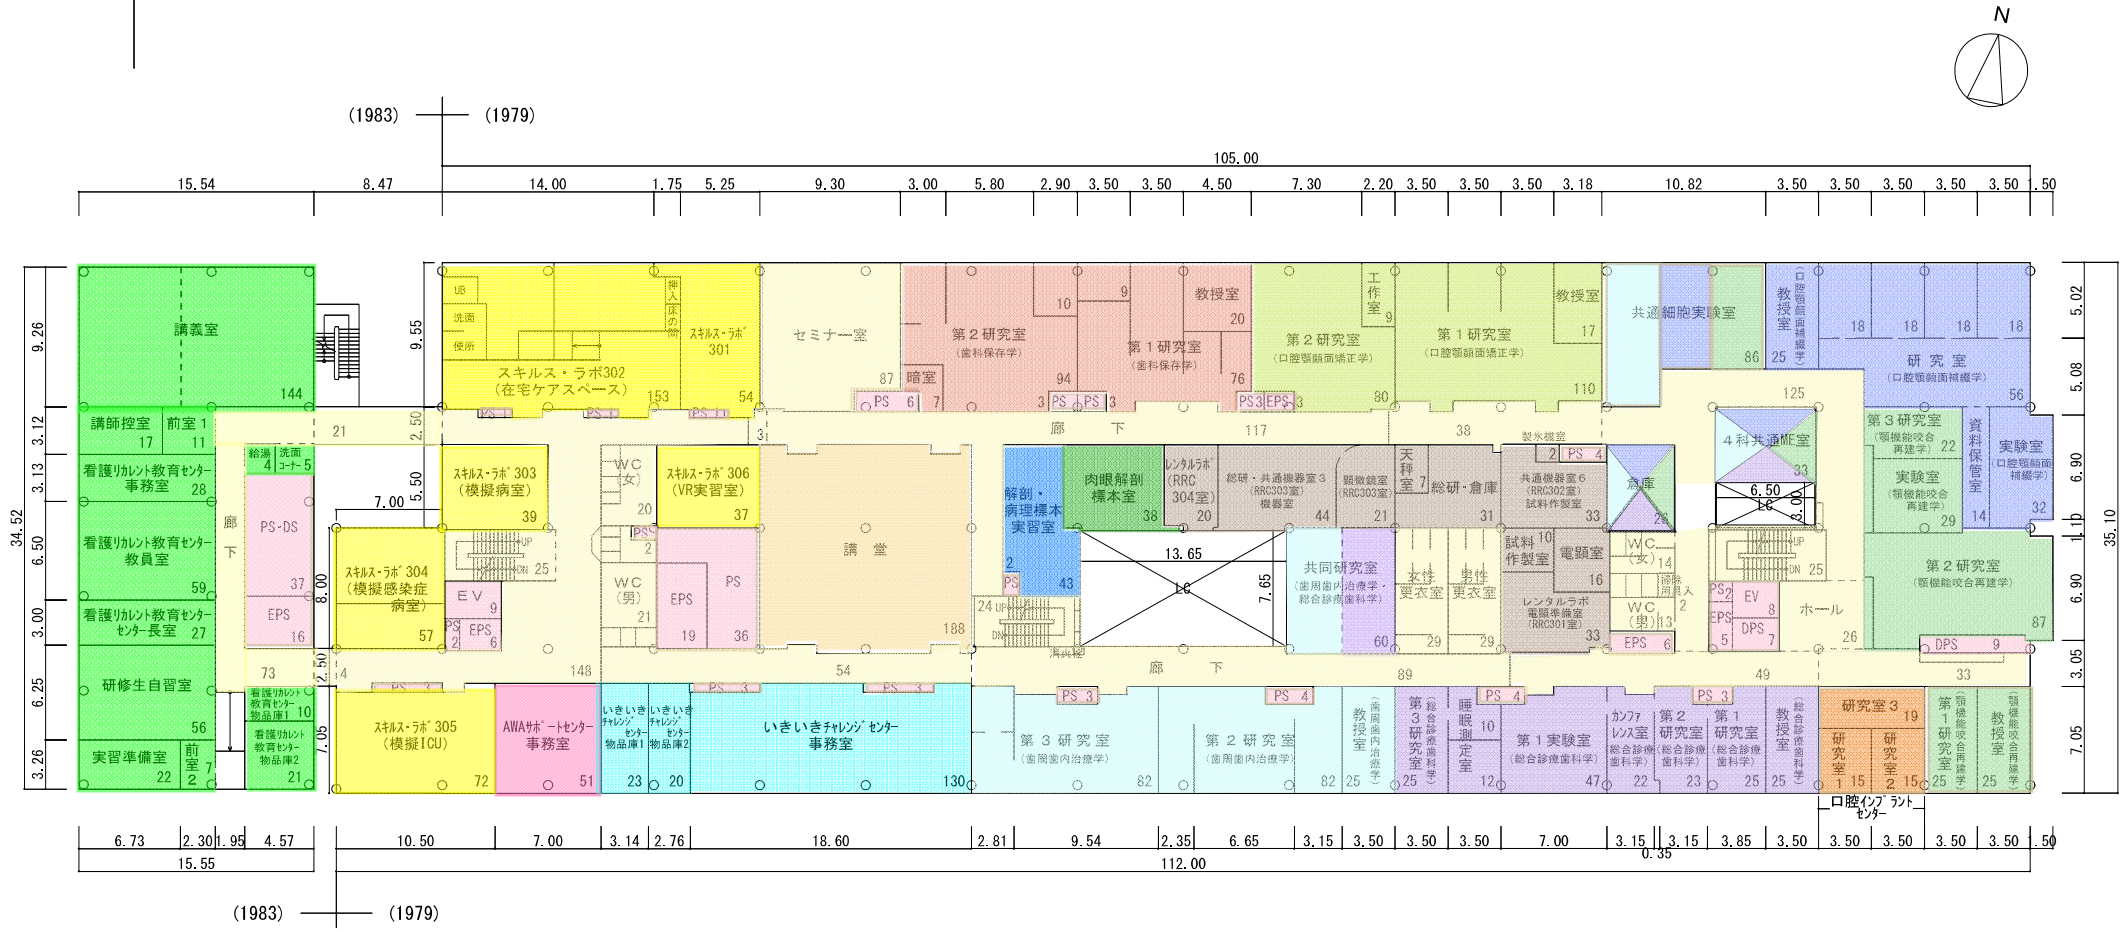


歯周歯内治療学
顎機能咬合再建学
口腔顎顔面矯正学
口腔顎顔面補綴学
法人運営部人事課
総合診療歯科学
歯科保存学
総合研究室
医療教育開発センター


３階平面図　S＝１／５００
（4,267㎡）

口腔病理学
口腔顎顔面形態学
看護リカレントセンター

総務係
学務係
施設マネジメント部
病院へ貸与
いきいきチャレンジセンターへ貸与

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

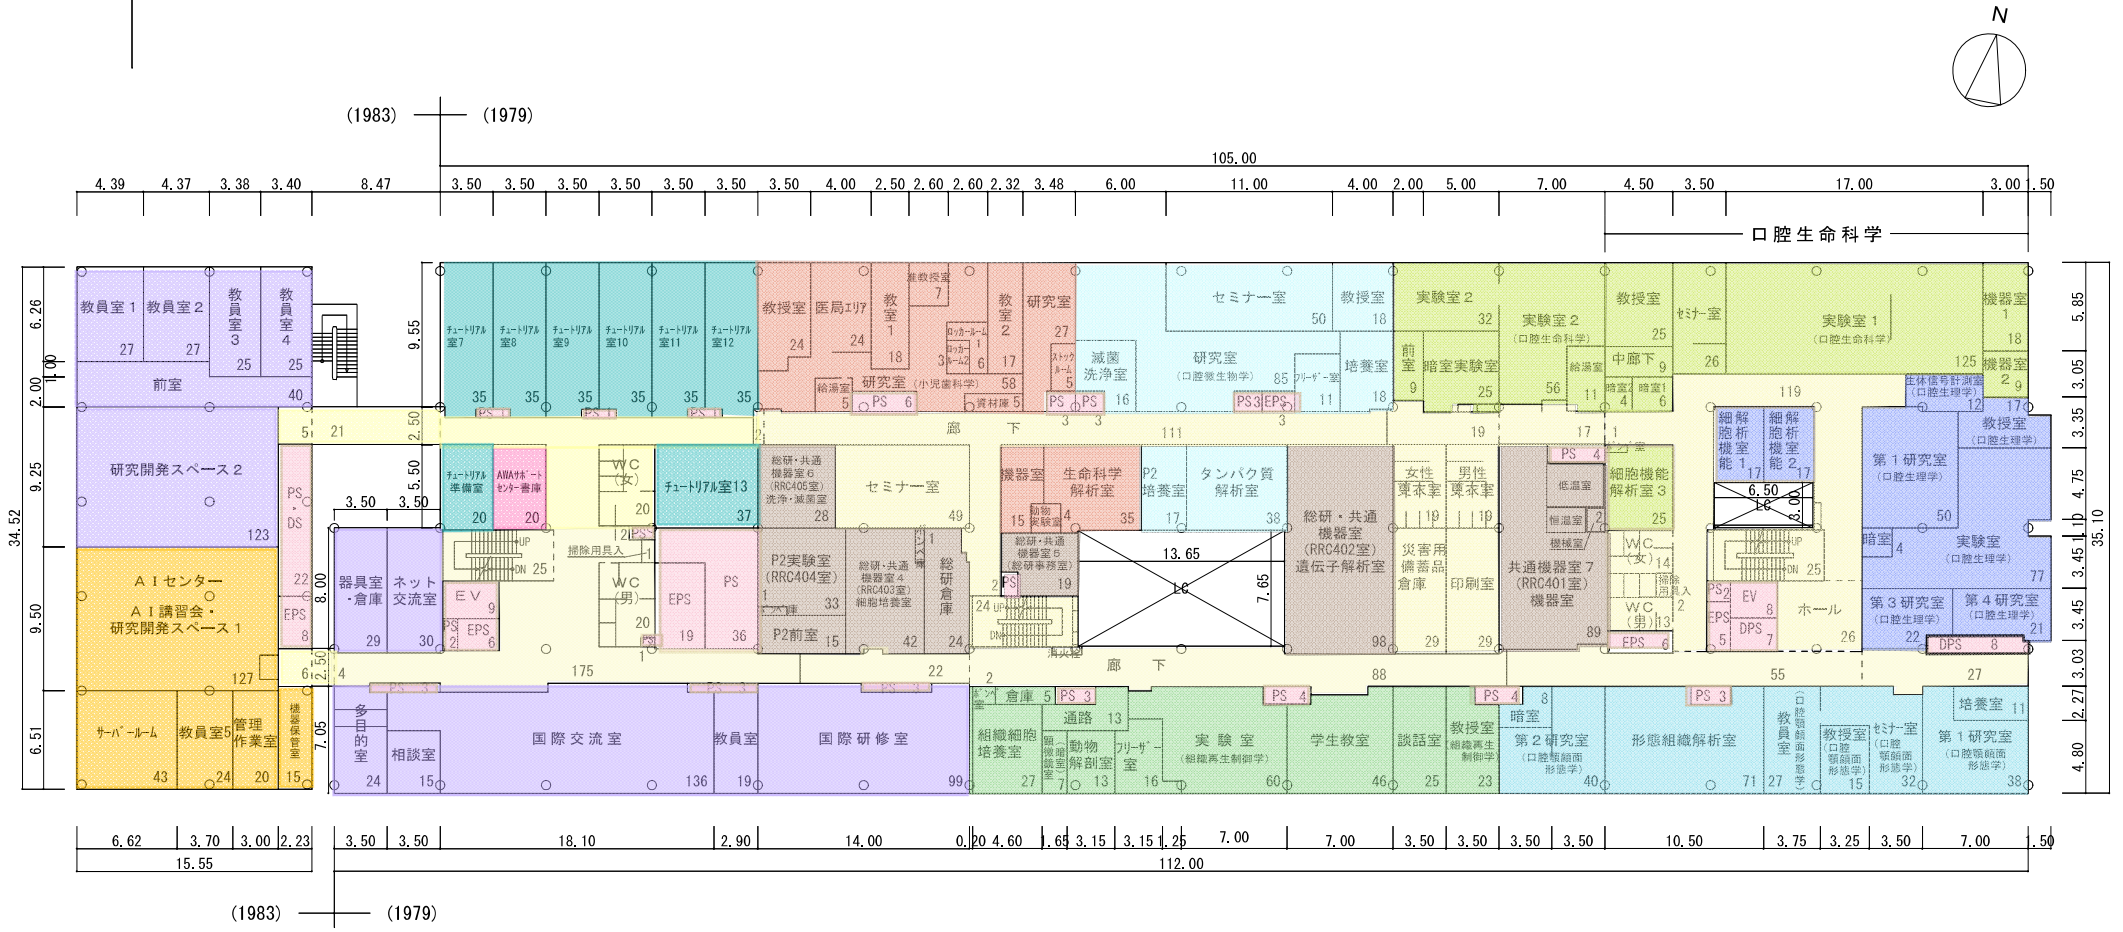



## ４　階　平　面　図　　Ｓ＝１／５００

（4,267㎡）

- 口腔顎顔面形態学
- 口腔微生物学
- 組織再生制御学
- 口腔生命科学
- 医学部学務課
- 法人運営部人事課
- 口腔生理学
- 小児歯科学
- 医学部総務係
- 総合研究室
- 総務係
- 施設マネジメント部
- デザイン型AI教育研究センター

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

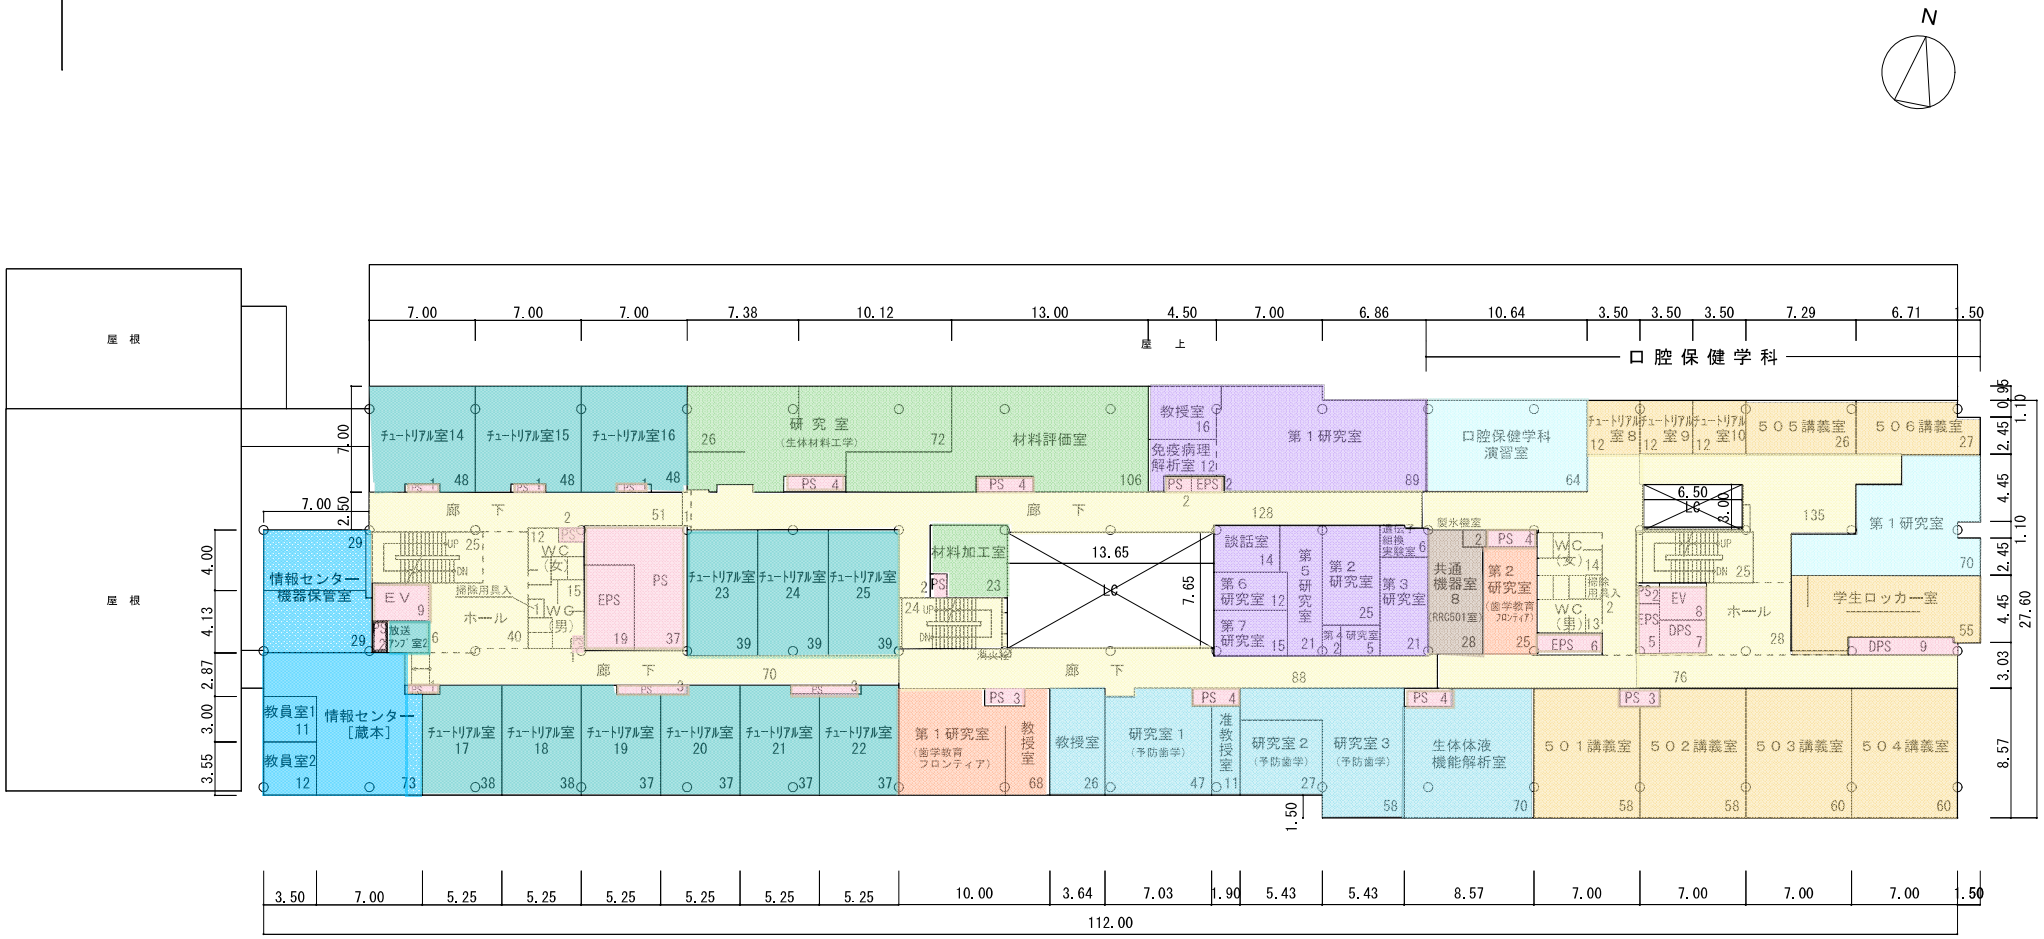


口腔保健学科
生体材料工学
予防歯学
口腔病理学
歯学教育フロンティア

５階平面図　Ｓ＝１／５００


（2,883㎡）

医学部学務課
情報センター

総務係
学務係
総合研究室
施設マネジメント部

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

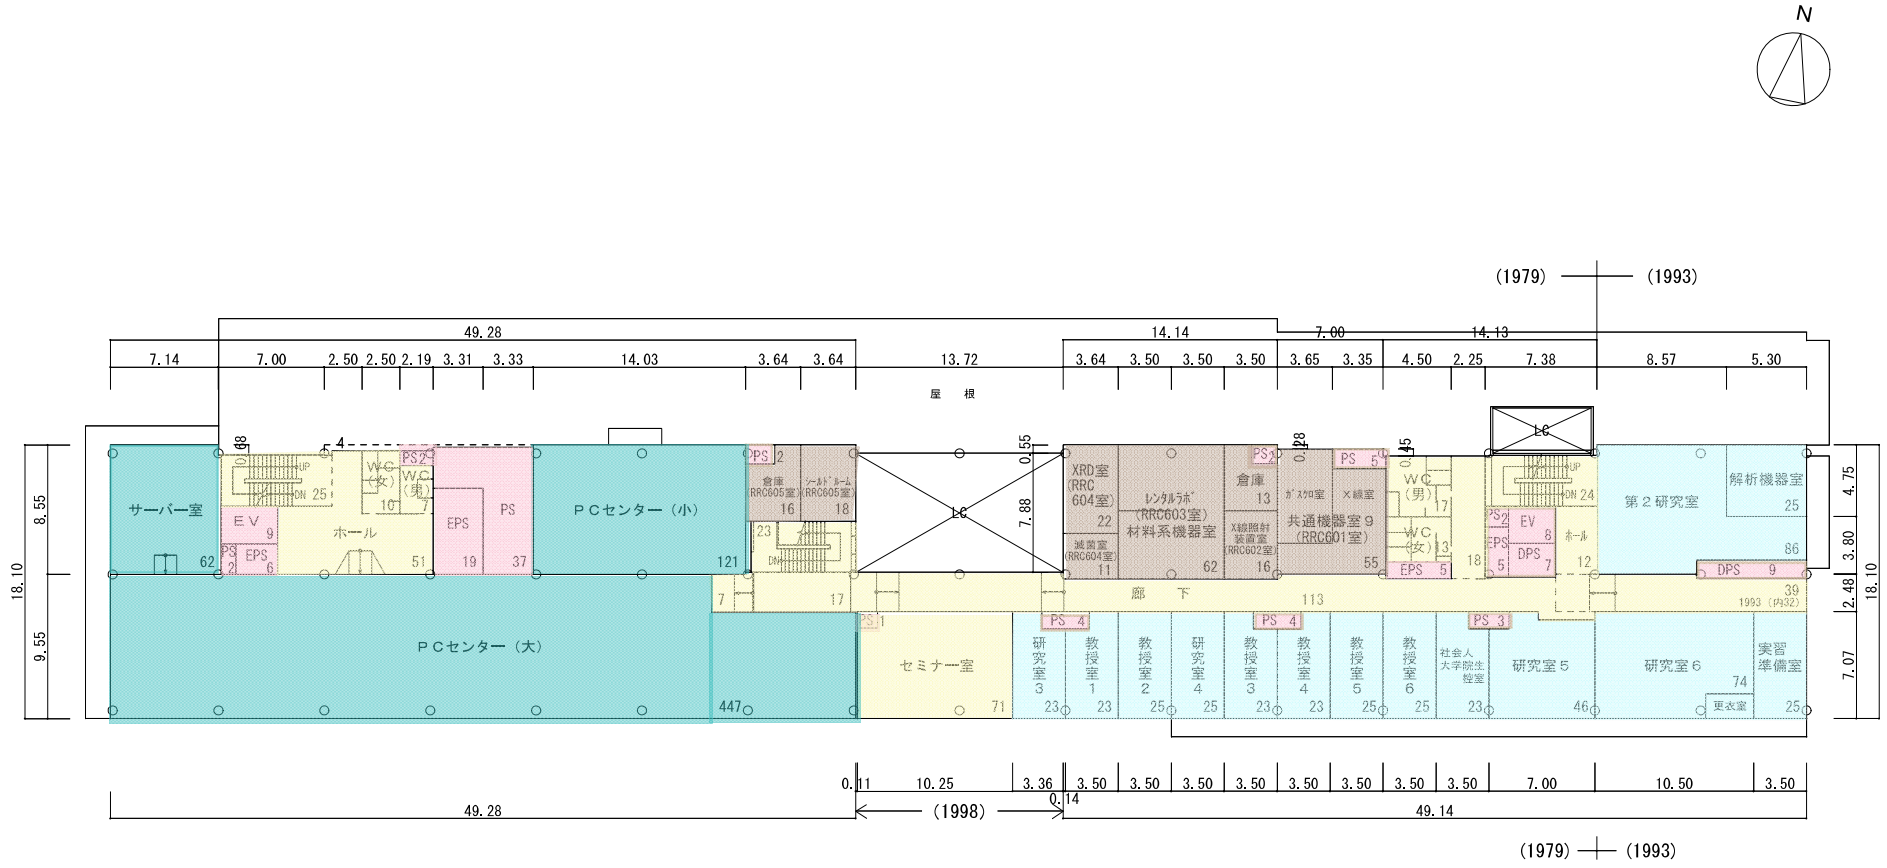


６階平面図　　Ｓ＝１／５００

（1,897㎡）

口腔保健学科

総合研究室


医学部学務課

総務係

施設マネジメント部

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８４ |

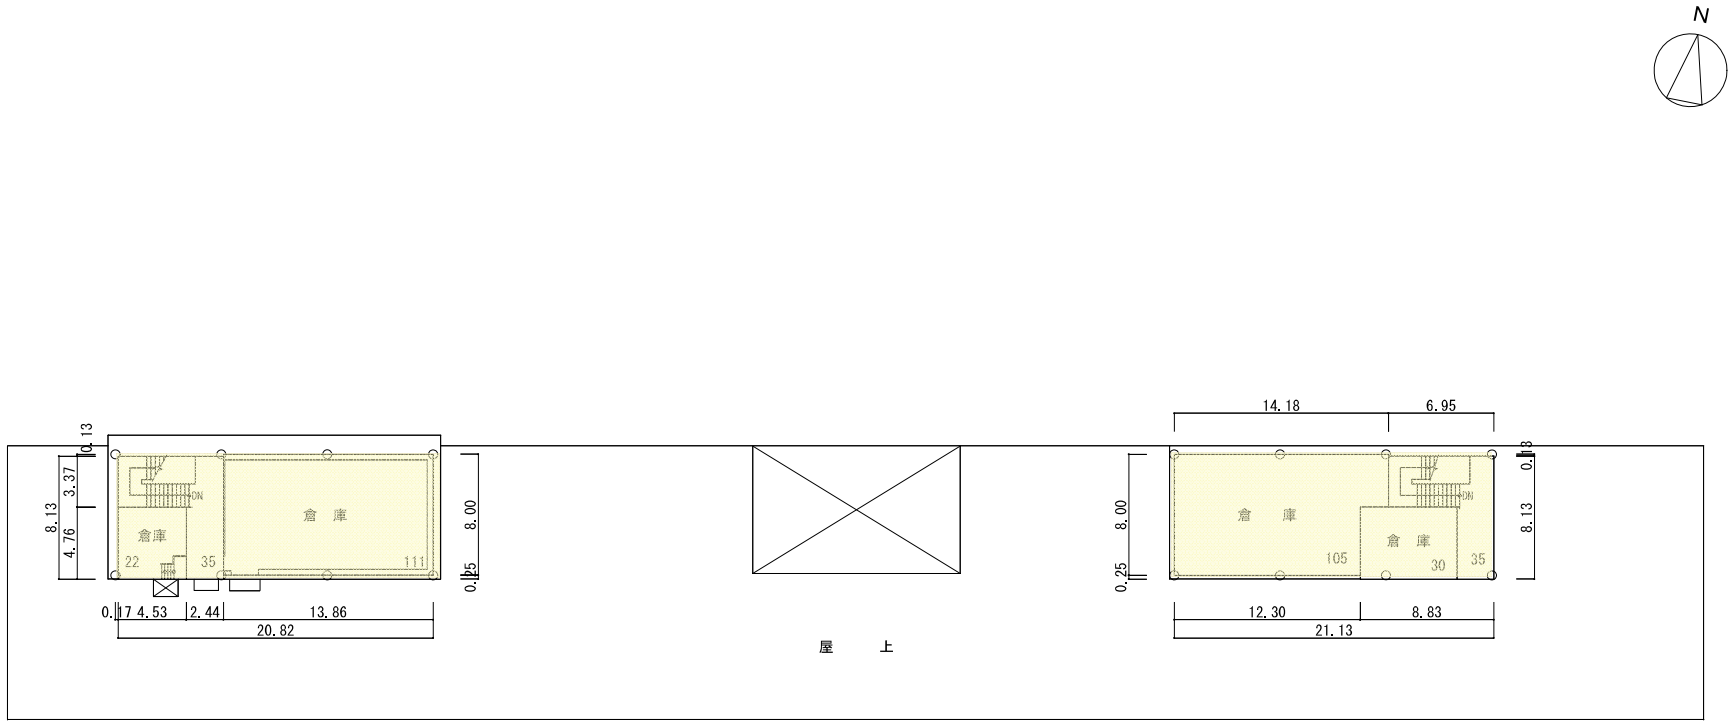



総務係


屋階平面図　　S＝１／５００

（338㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 149 |

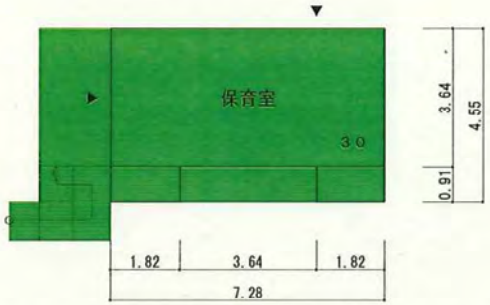



総　務　課

1階平面図　S＝1／200
(30㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園舎 | 2009 | W1 | 6020 | 一般管理施設(保育施設) | | 30 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 178 |

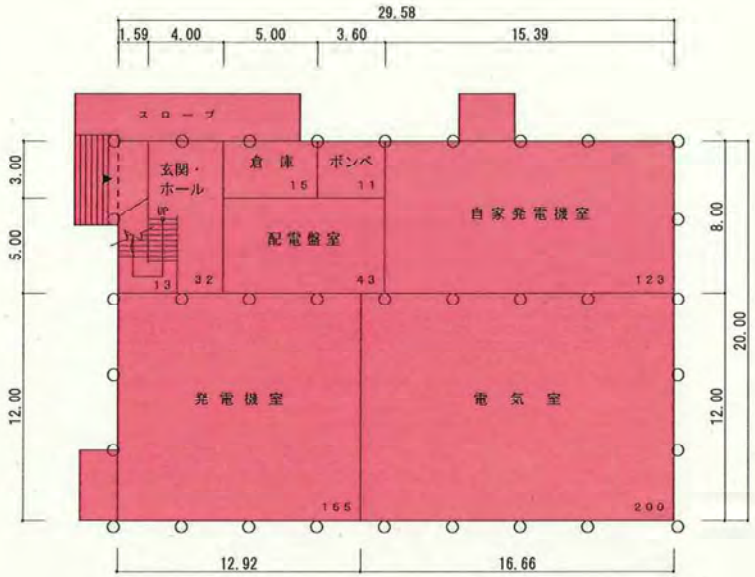






施設マネジメント部

1階平面図　S＝1／400
（592㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特高受電室 | 1973 | R2 | 6960 | 本部等設備室 | | 806 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 178 |

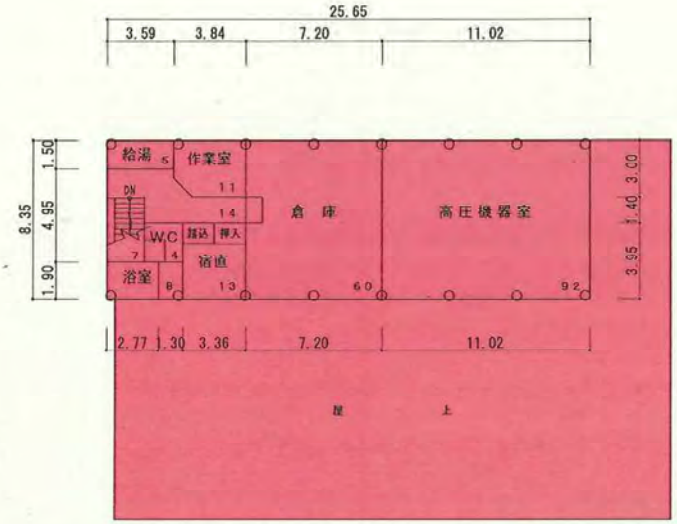



施設マネジメント部

2階平面図　S＝1／400
（214㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 181 |

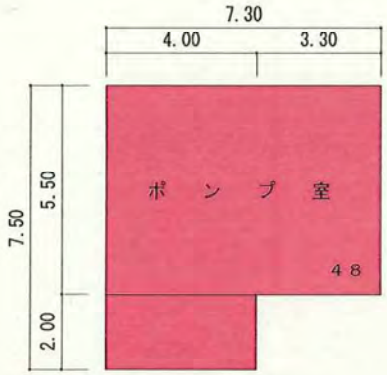


S＝1／200

(48㎡)





施設マネジメント部

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ室 | 1974 | B1 | 6940 | 病院等設備室 | | 48 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 184 |

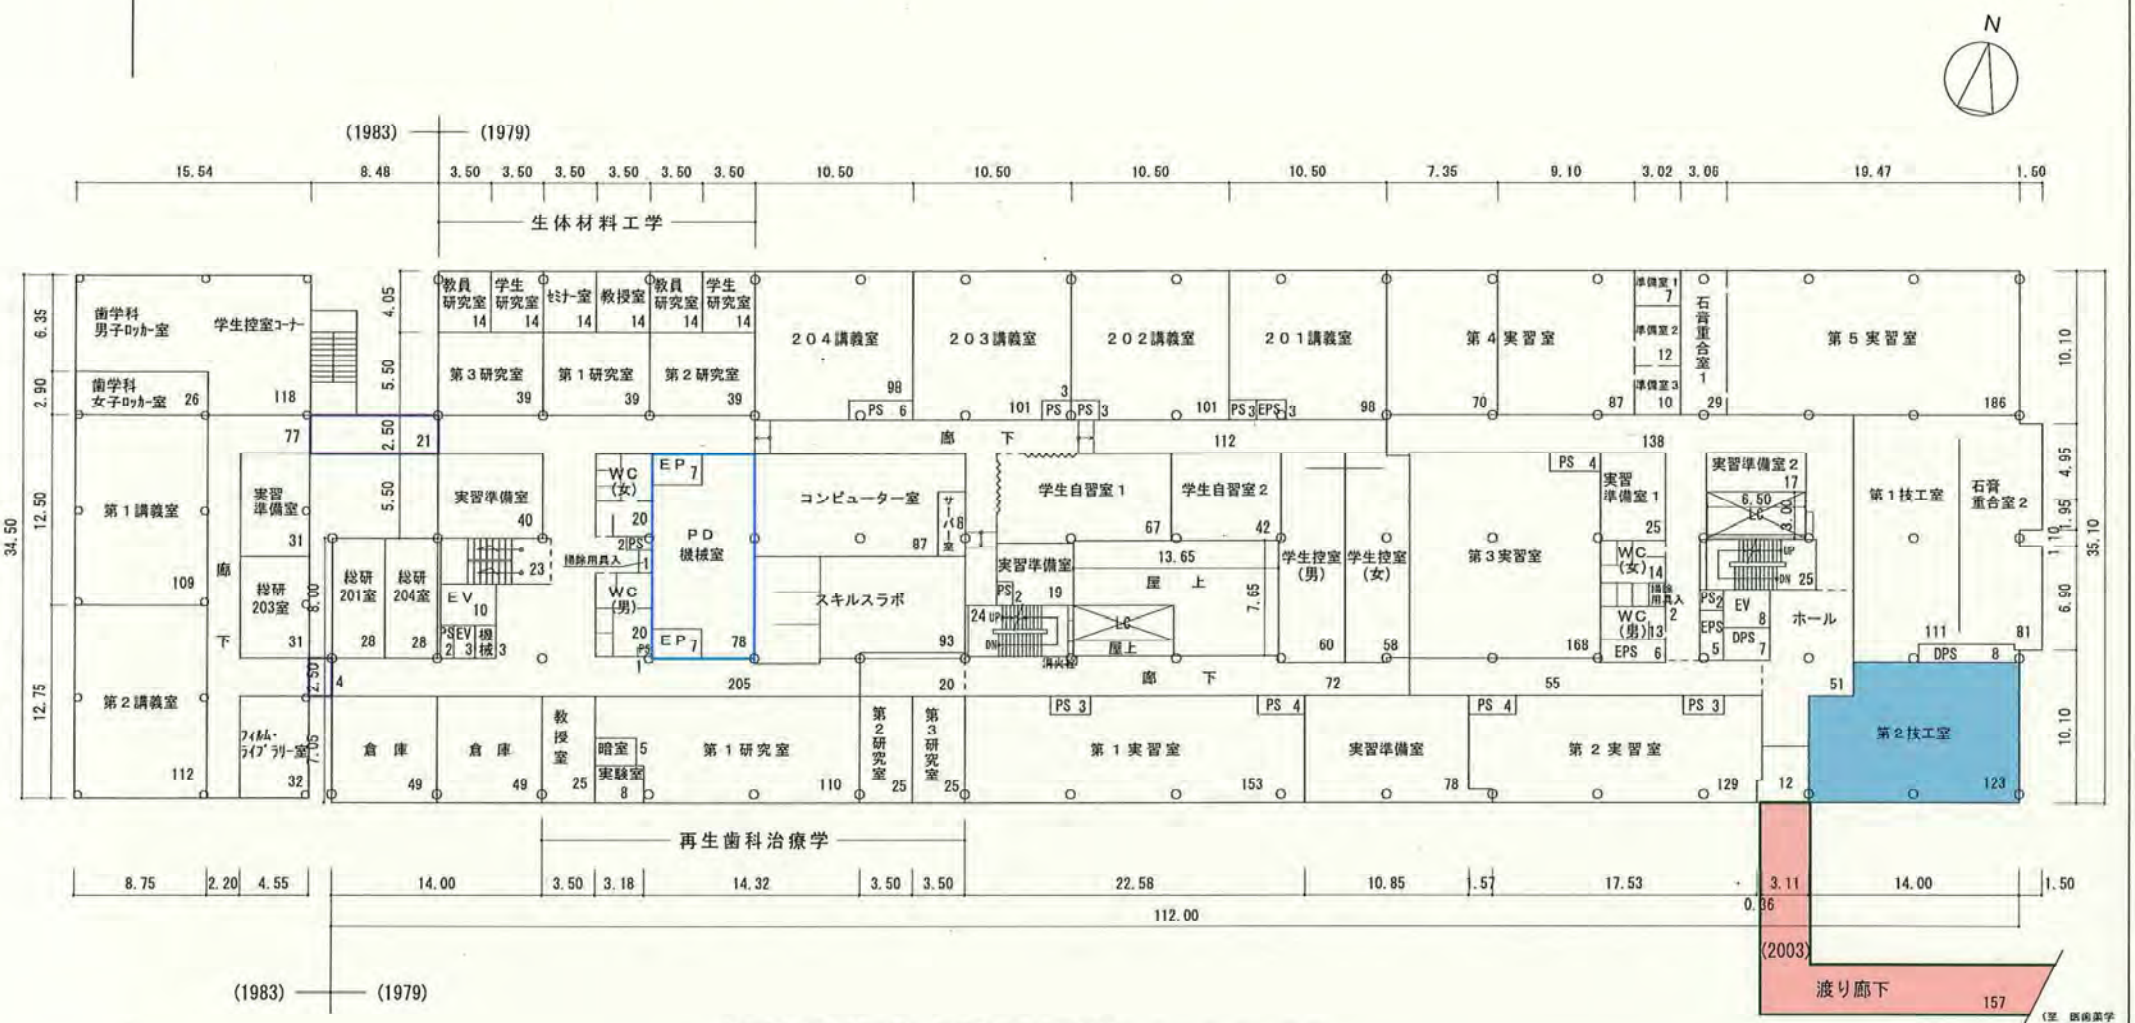


歯学部校舎２階平面図　S＝1／500


(4,423㎡)

技　工　室

経　理　調　達　課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 184 |

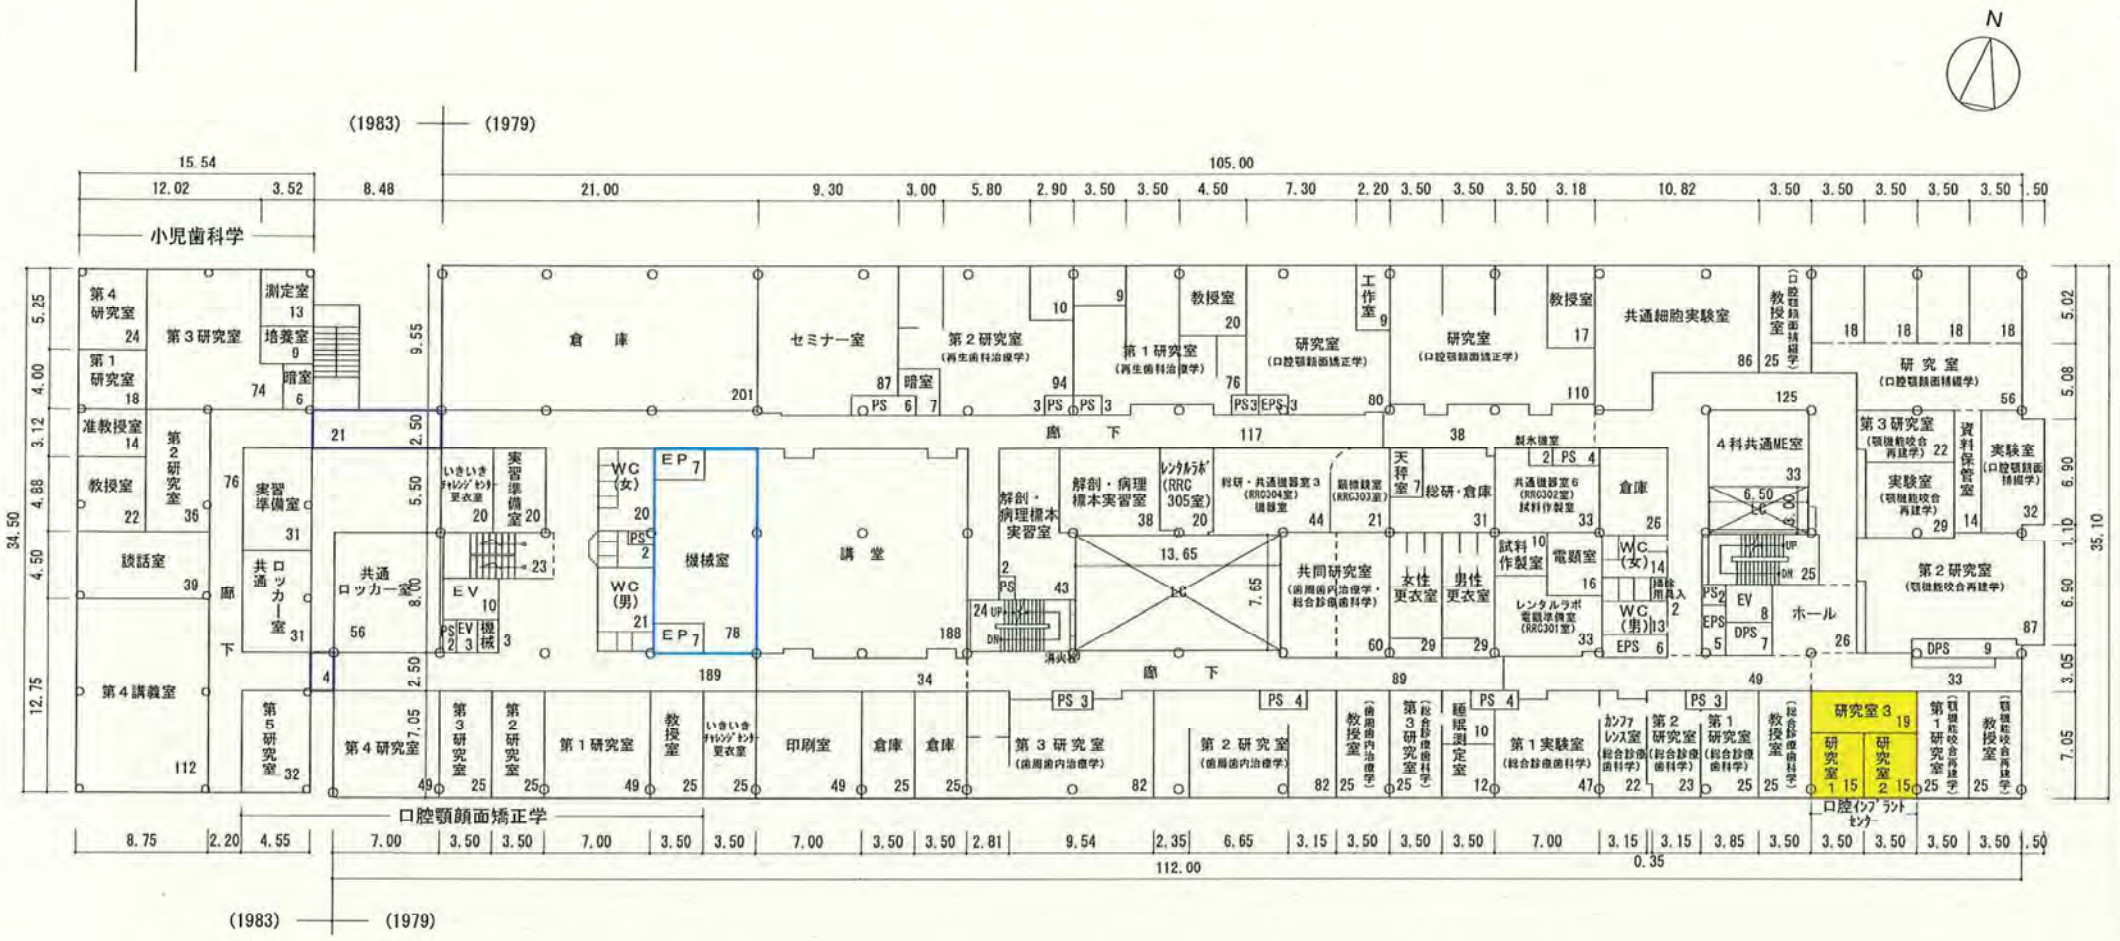



3階平面図　S＝1／500

(4,267㎡)

口腔インプラントセンター

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | １８７ |

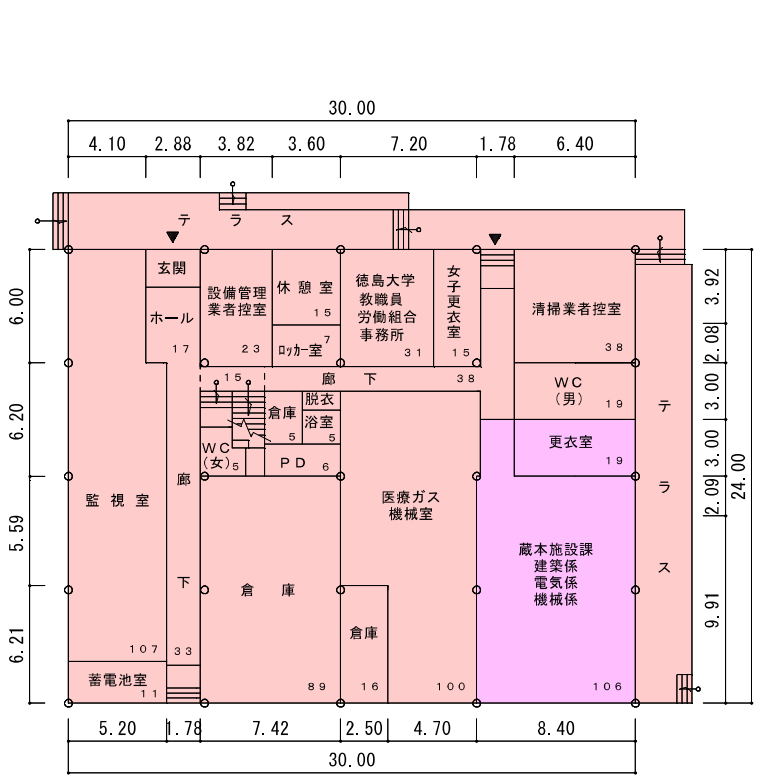


１階平面図　　Ｓ＝１／４００

（720㎡）

施設マネジメント部


経理調達課

| 棟名称 | 維持管理センター |
|---|---|

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 187 |

N

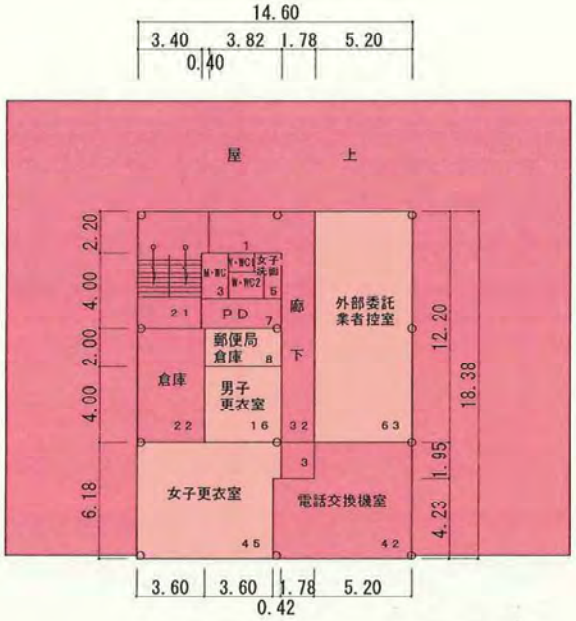


施設マネジメント部

経　理　調　達　課


2階平面図　S＝1／400

(268㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 187 |

N

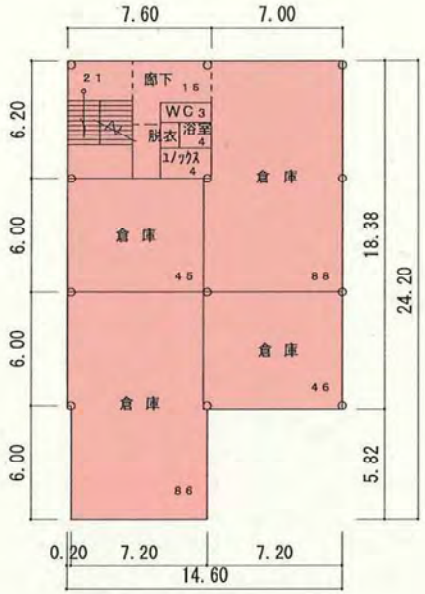



経　理　調　達　課

3 階 平 面 図　　S＝1／400

(312㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

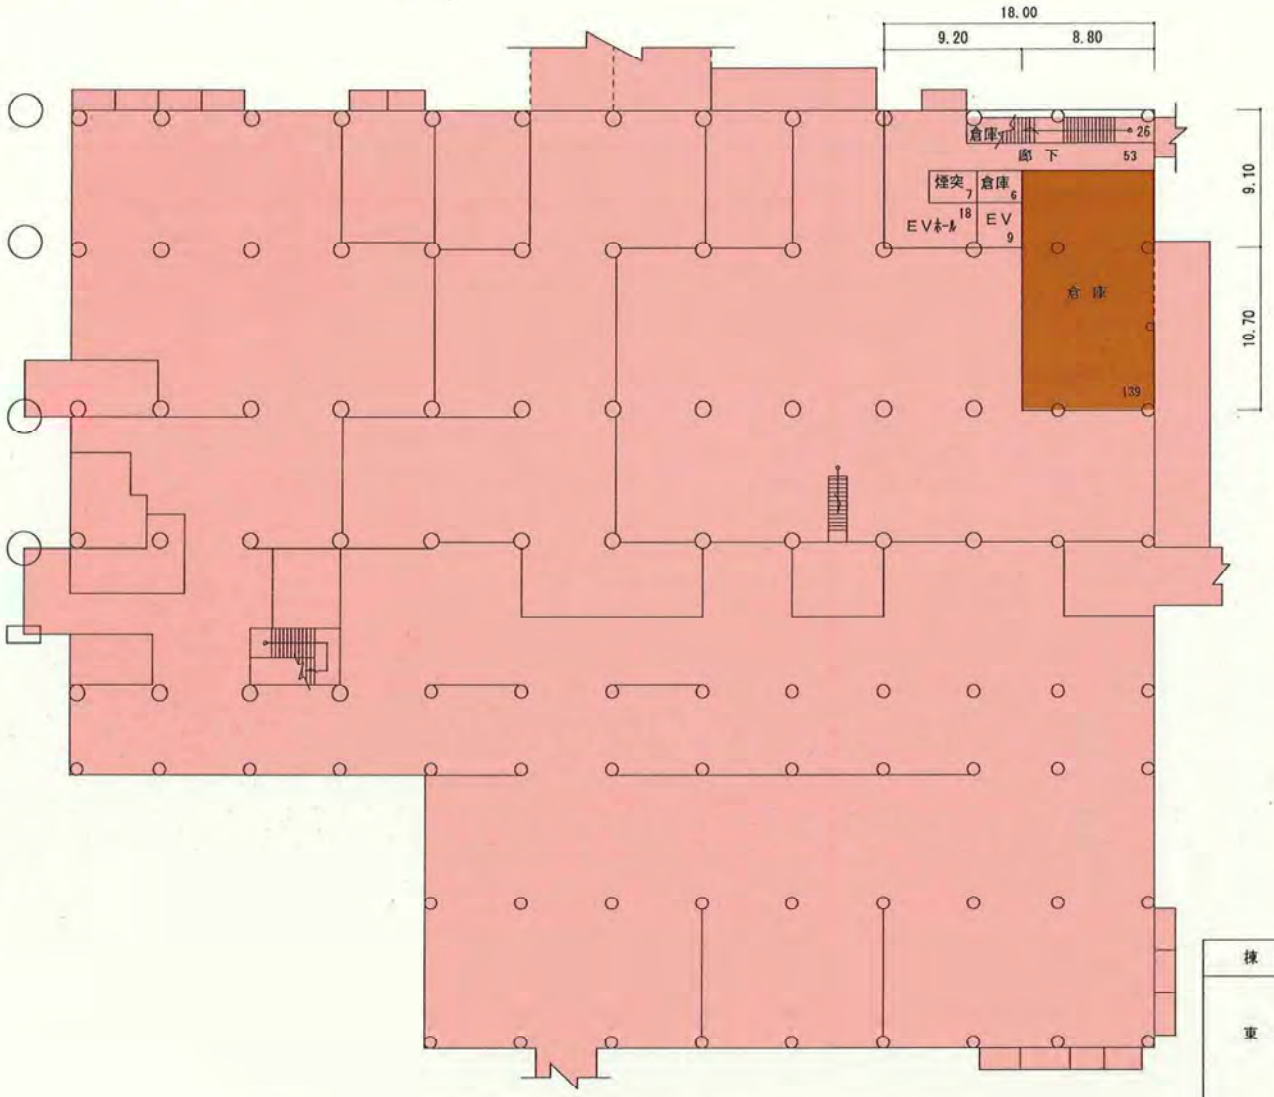



地階平面図　S=1／500　(1998- 258㎡)

(258㎡～実態用)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東病棟 | 1998 | SR8−1 | 4010 | 医学部附属病院 | | 15,863 |
| | | | 6910 | 中央設備室 | | 1,170 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 1,193 |
| | 2001 | SR+1 | 4010 | 医学部附属病院 | | 231 |
| | 2009 | SR8 | 4010 | 医学部附属病院 | | 996 |
| | 2010 | SR1 | 4010 | 医学部附属病院 | | 41 |
| | | | 棟計 | | | 19,494 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

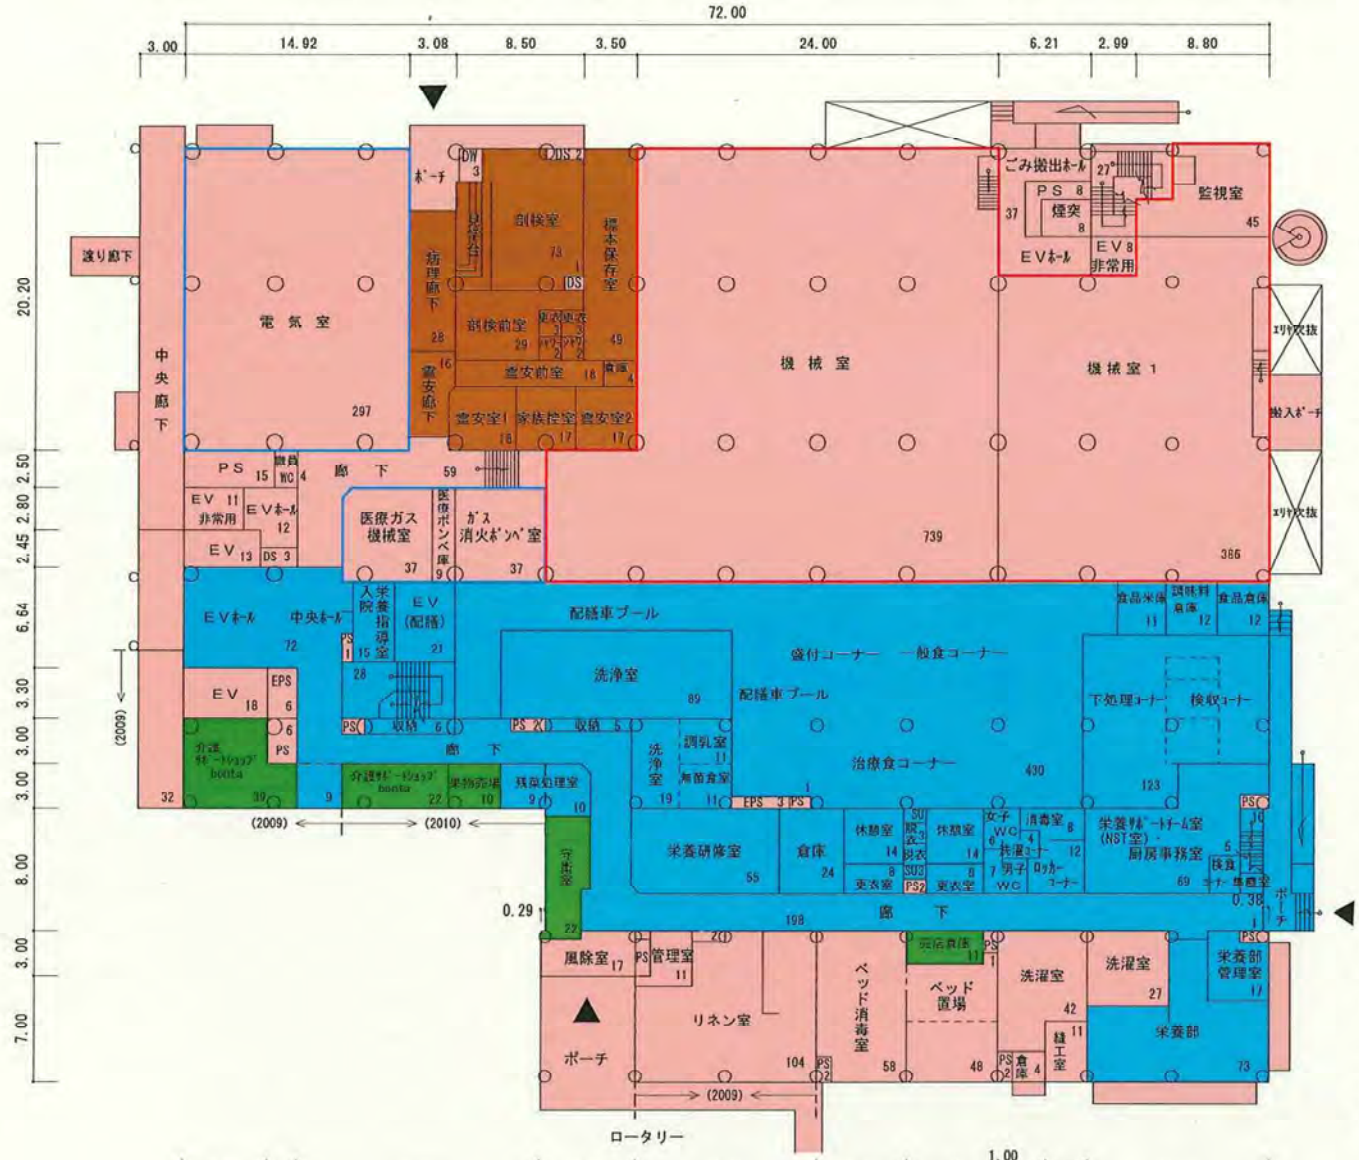



1階平面図　S=1／500

(1998- 3,738㎡)
(2009- 197㎡)
(2010- 41㎡)
(3.738㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

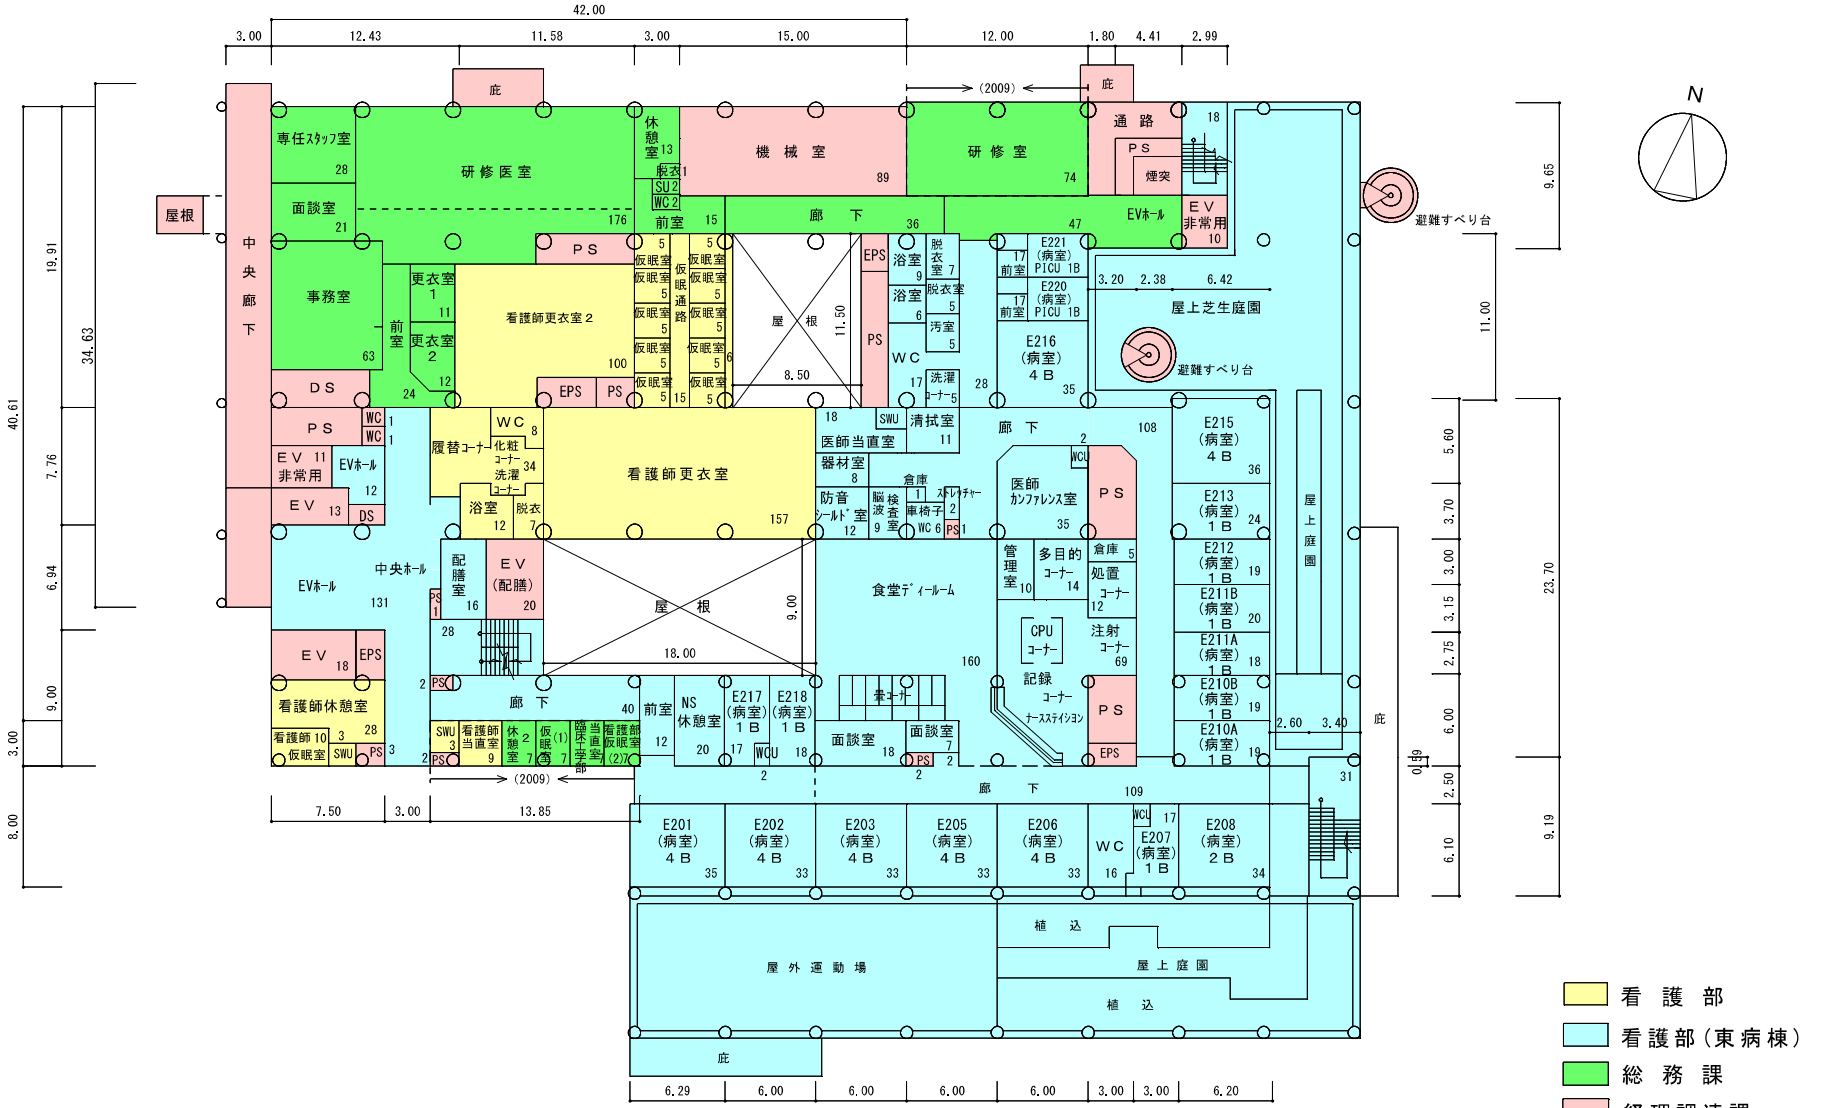



## ２階平面図　S=1／500　（1998- 2,554㎡）（2009- 116㎡）

（2,554㎡～実態用）

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

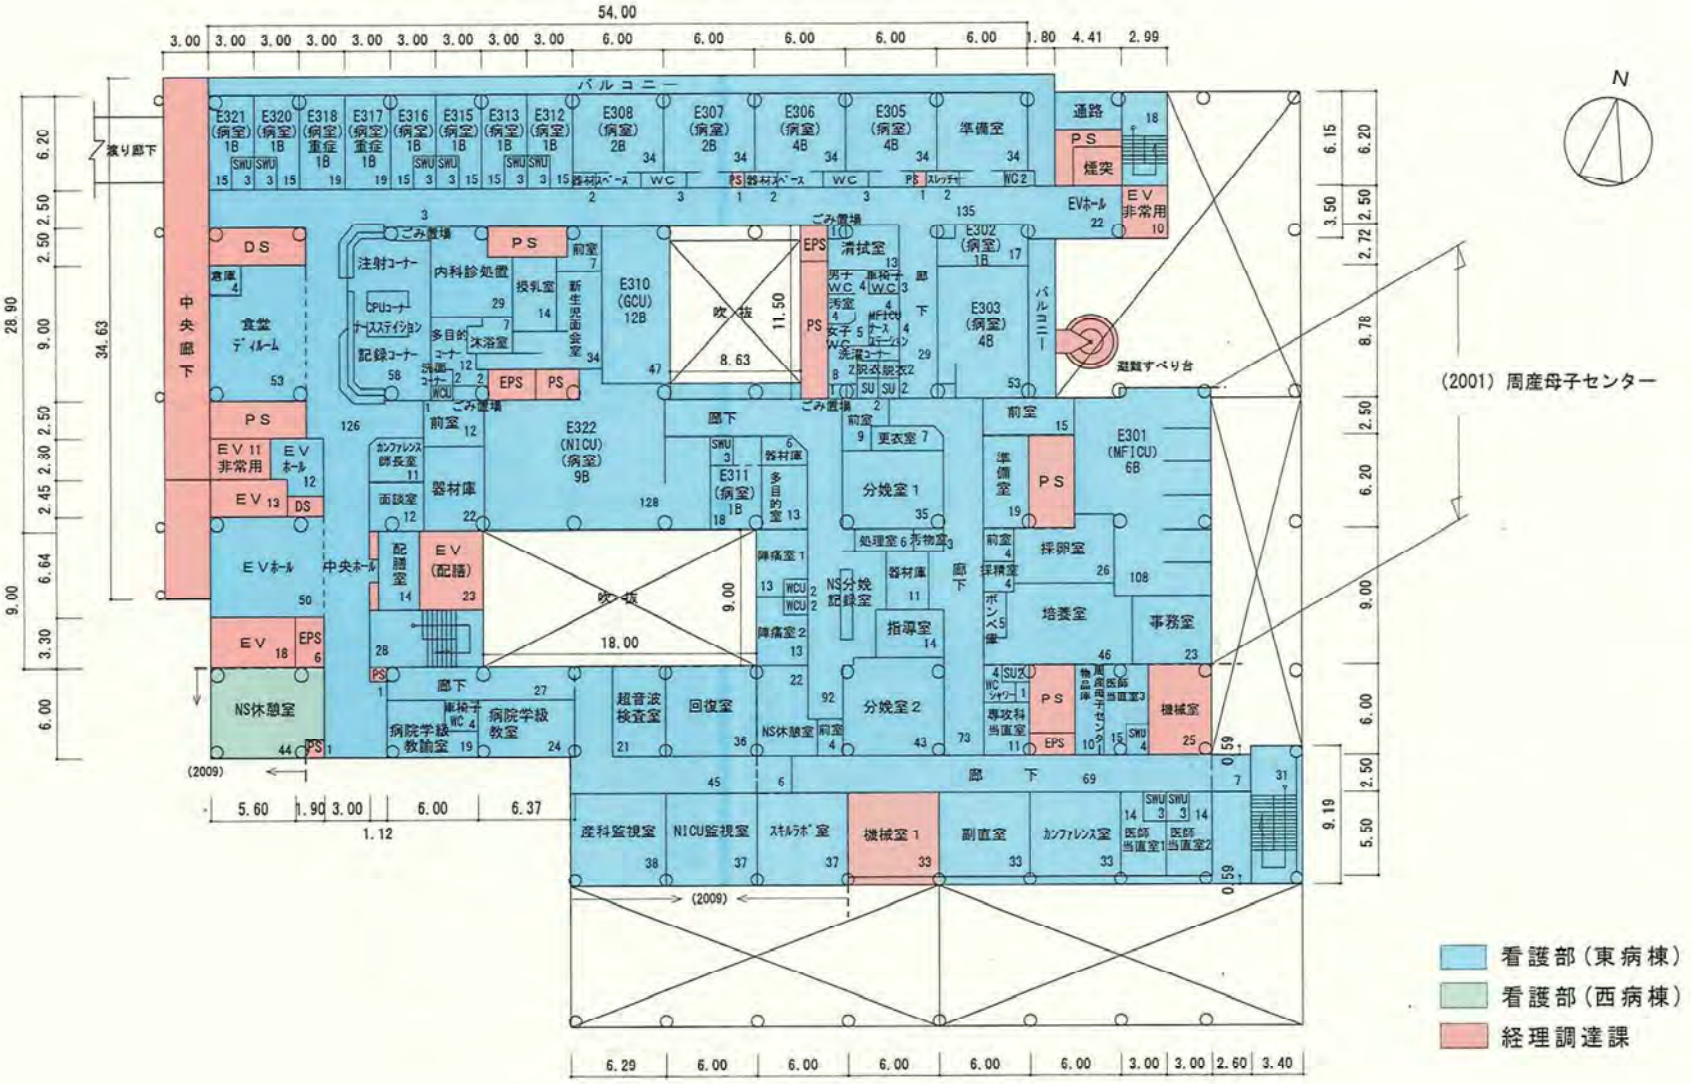


3 階 平 面 図　S=1／500　(1998- 2,226㎡)
(2001- 231㎡)
(2009- 258㎡)
(2,226㎡+231㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０５ |

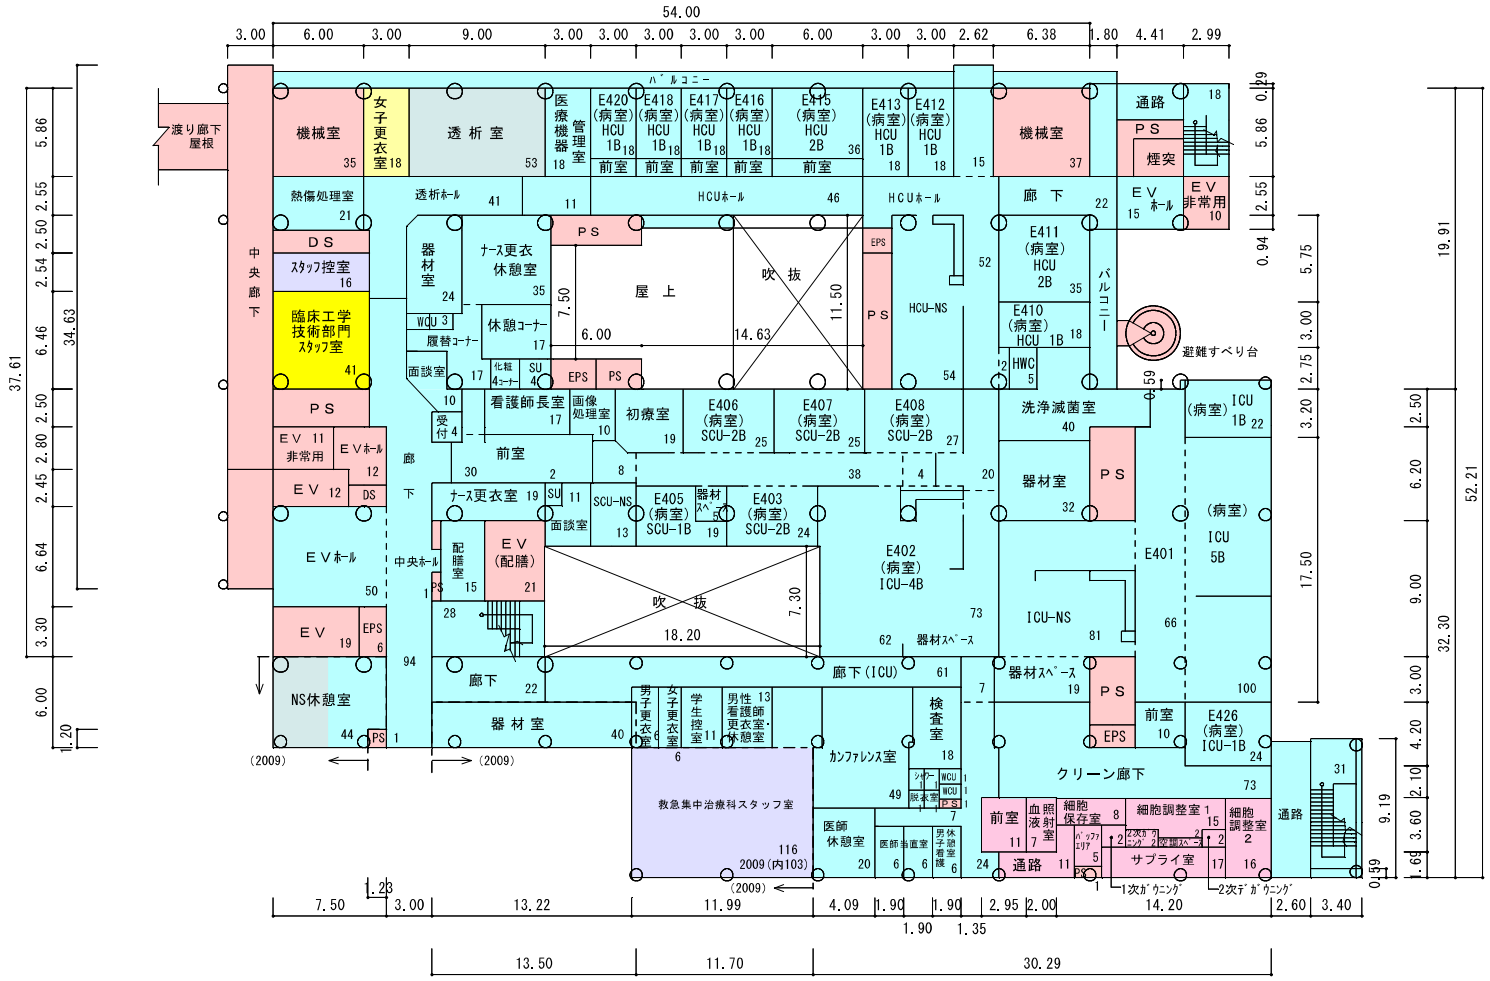


## ４階平面図　S=1／500　（1998- 2,439㎡）
（2009-　187㎡）
（2,439㎡～実態用）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

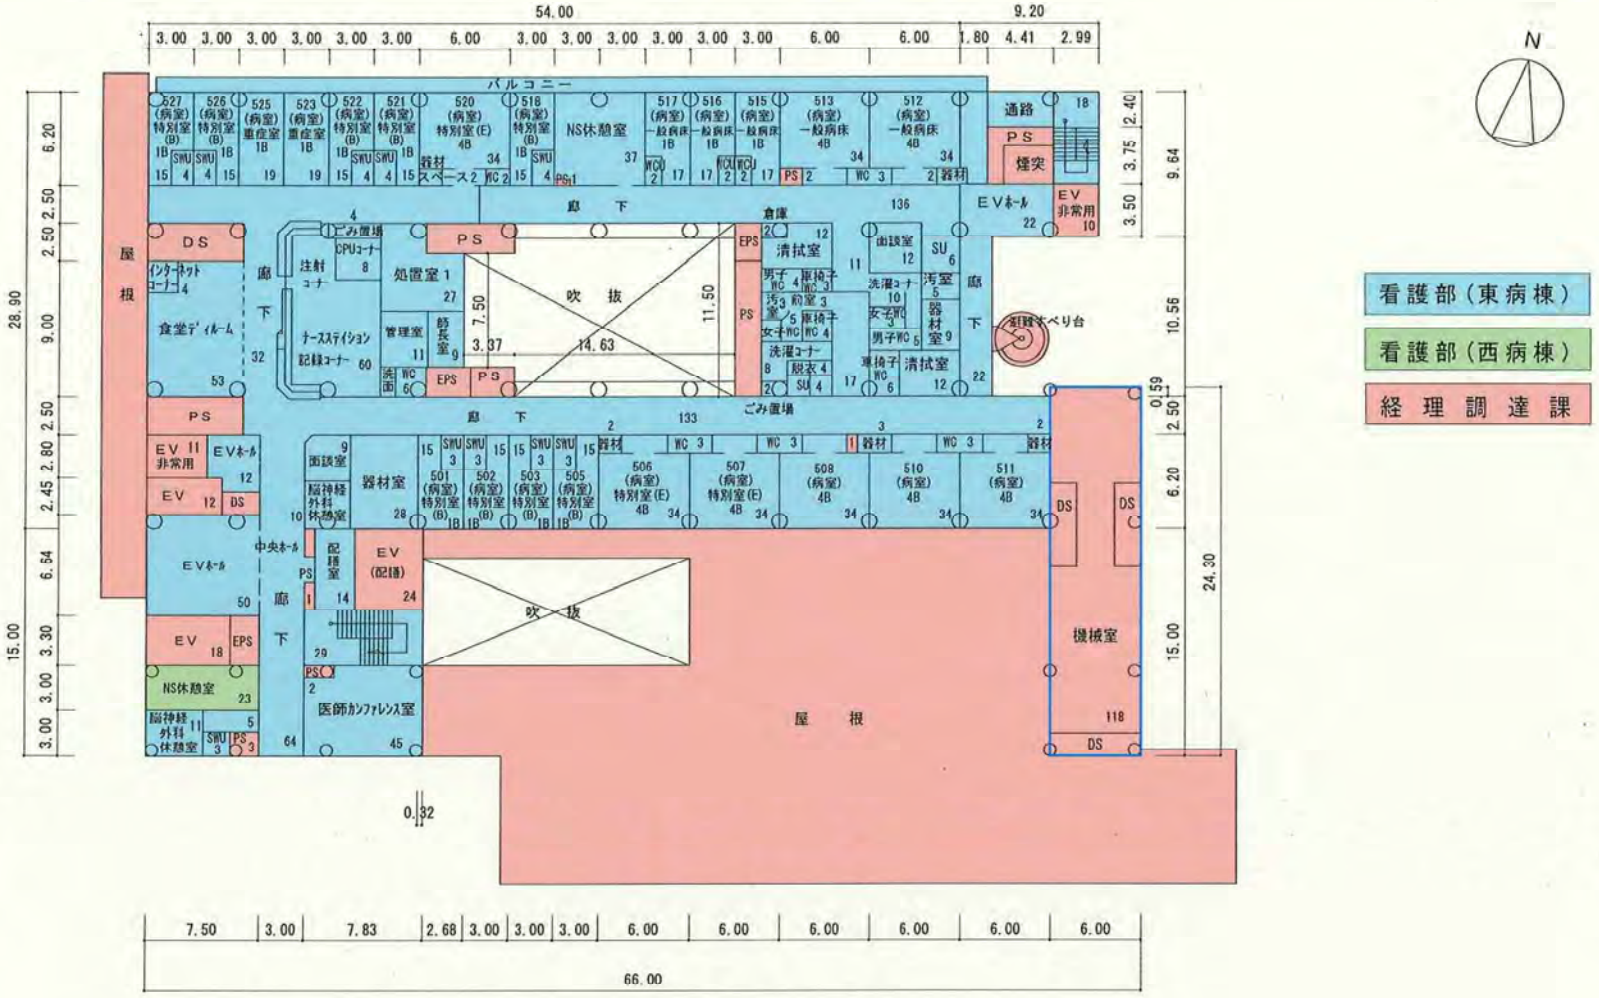



5階平面図　S=1／500　(1998- 1,797㎡)

(1,797㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

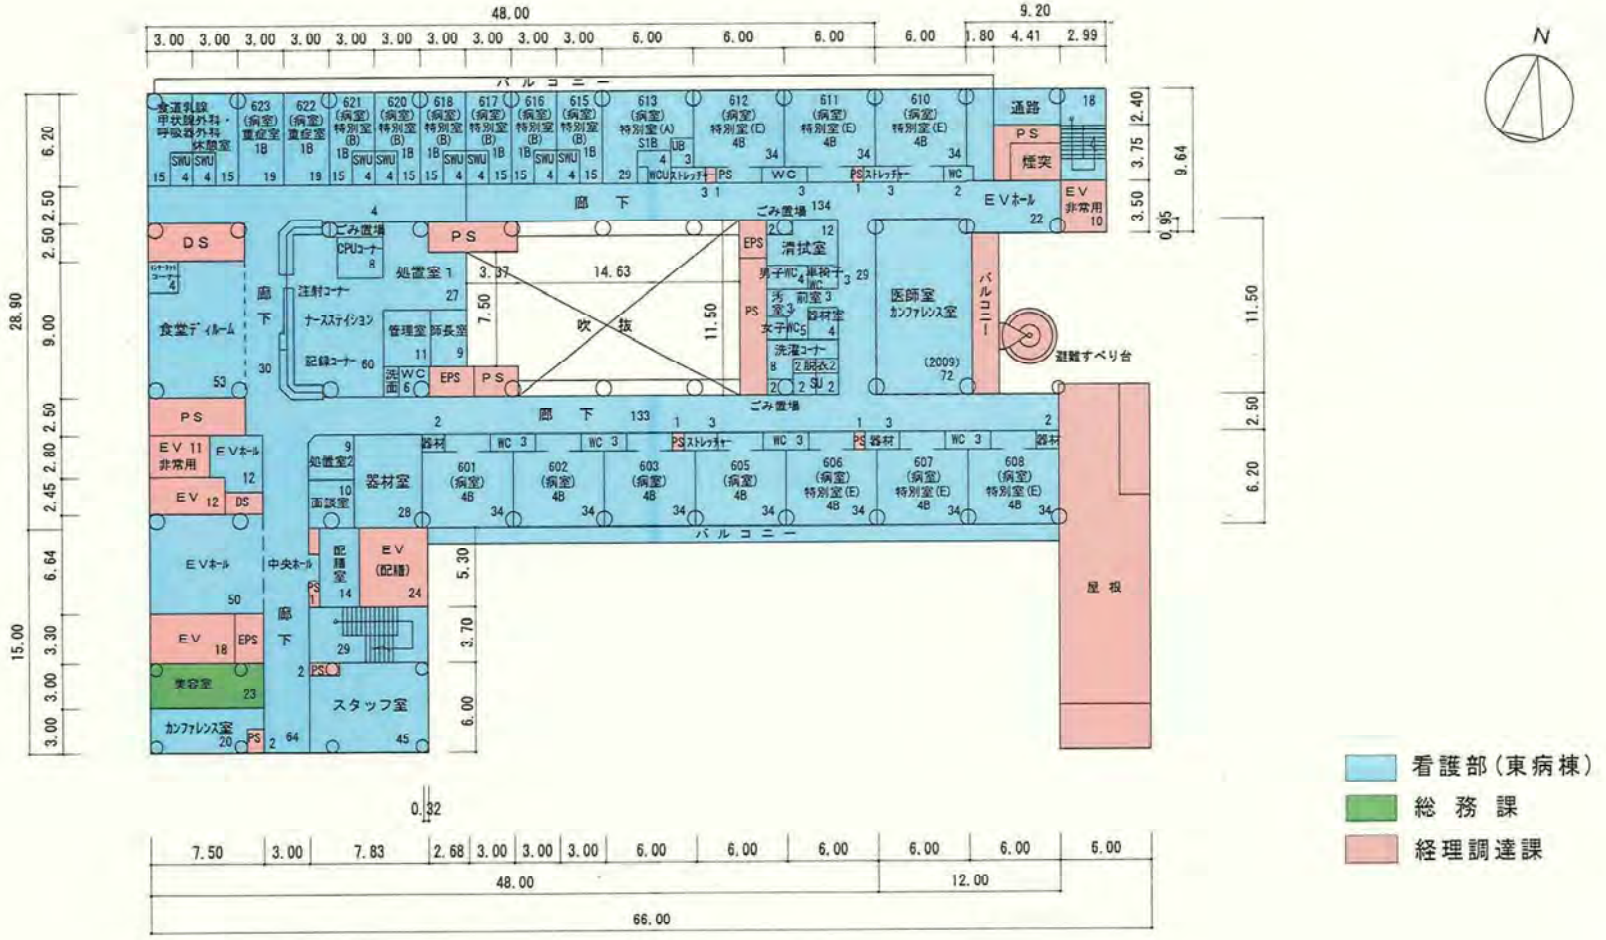



看護部(東病棟)
総務課
経理調達課

6階平面図　S=1／500　(1998- 1,589㎡)
(2009- 72㎡)
(1,589㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

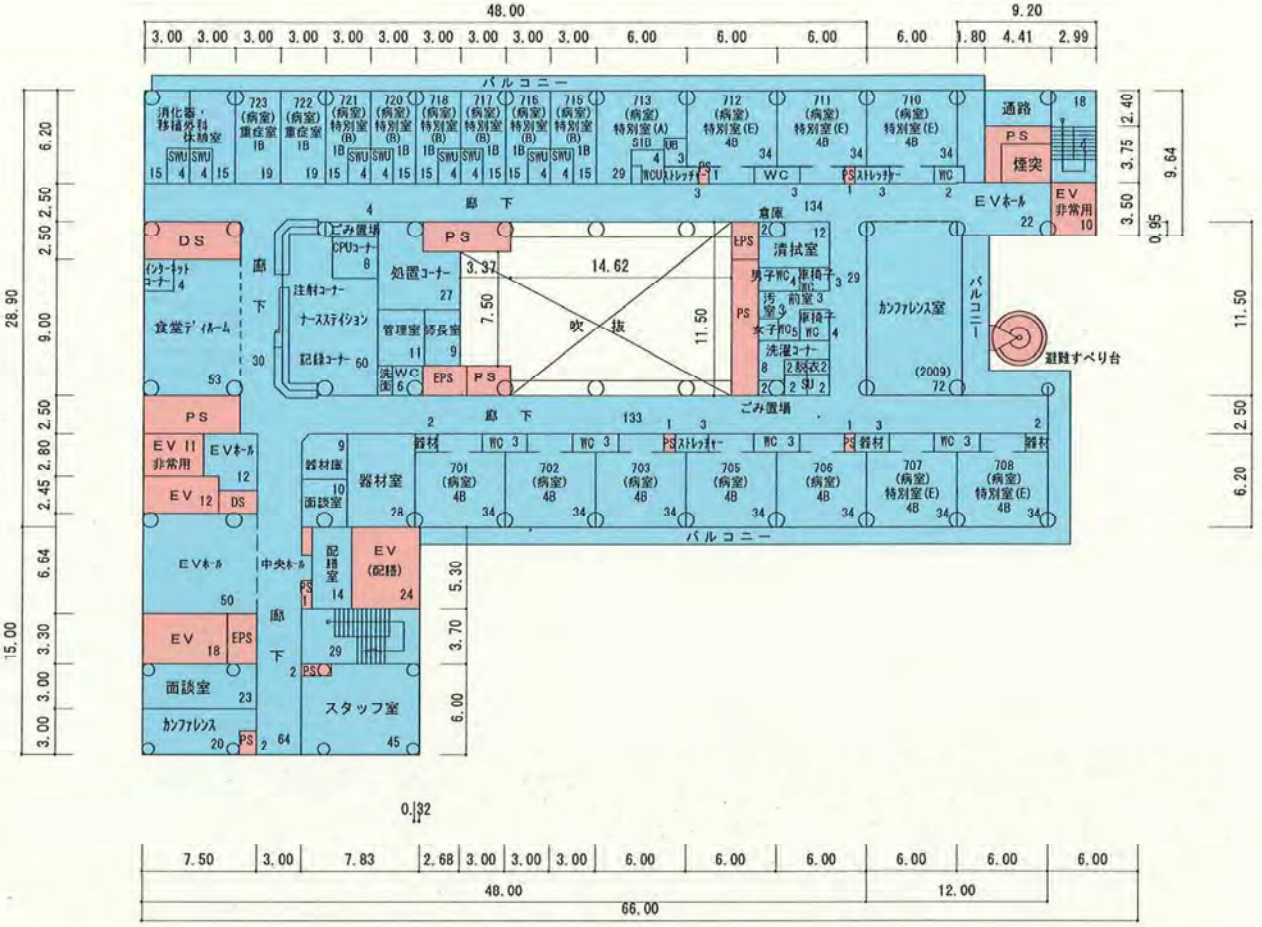


N


看護部（東病棟）

経理調達課

## 7 階 平 面 図　S=1／500　(1998- 1,589㎡)
(2009- 72㎡)
(1,589㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

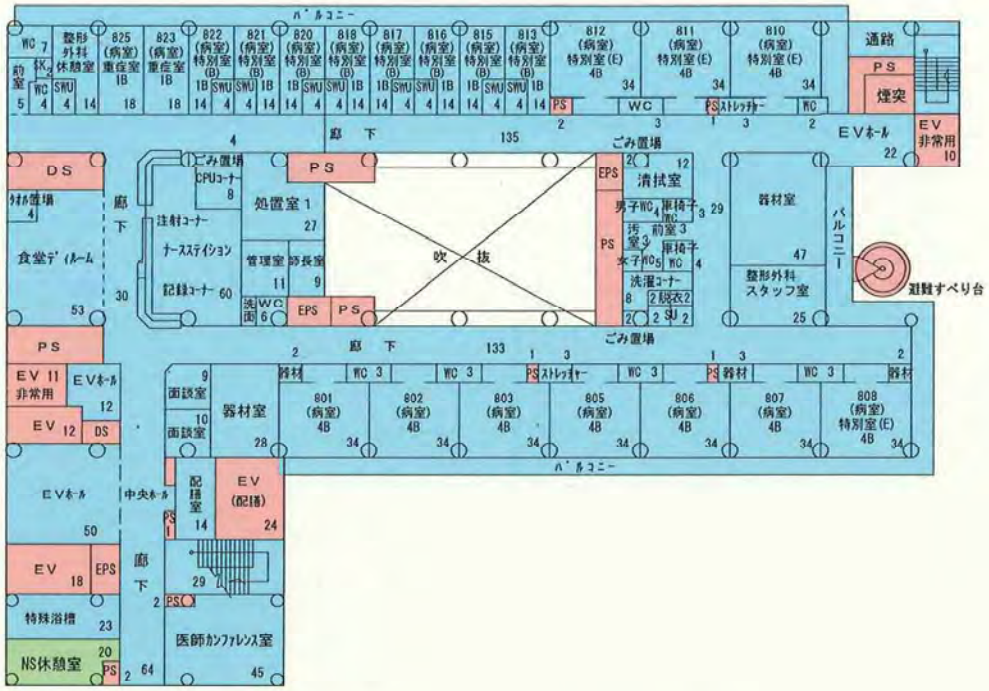


8 階 平 面 図　S=1／500　(1998- 1,560㎡)
(2009- 72㎡)
(1,560㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

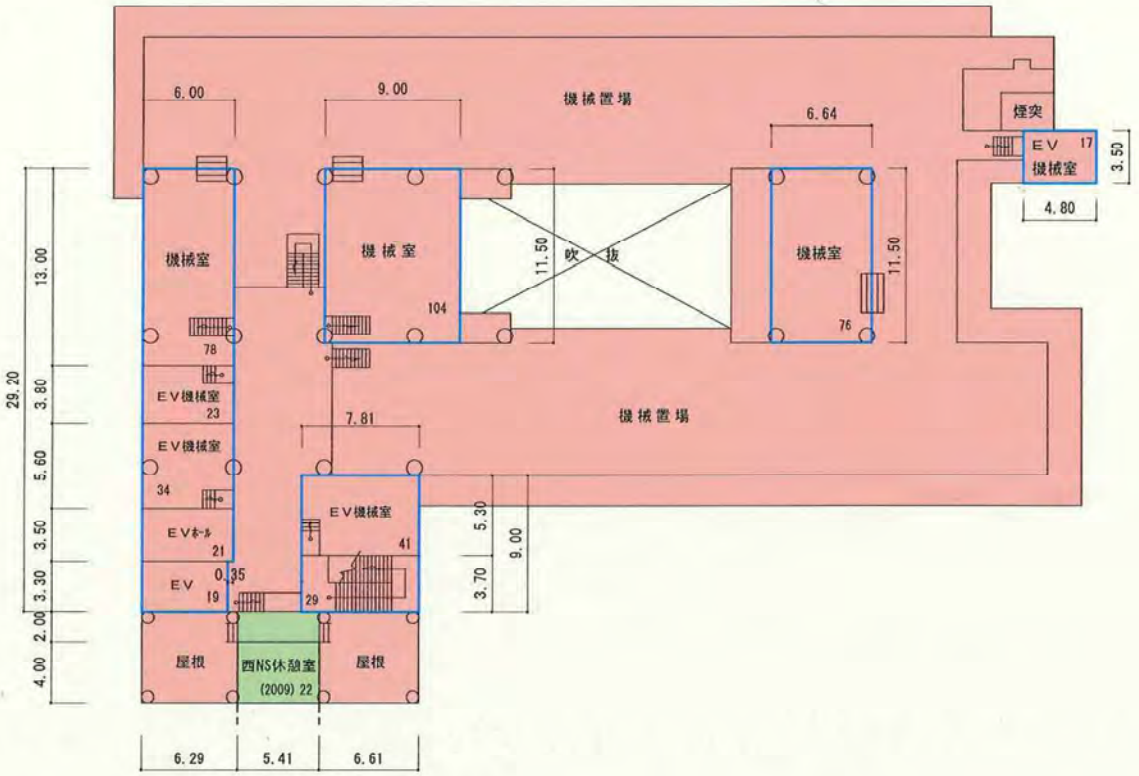



看護部（西病棟）

経理調達課

P 1 階平面図　S=1／500　(1998- 442㎡)
(2009- 22㎡)
(442㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 205 |

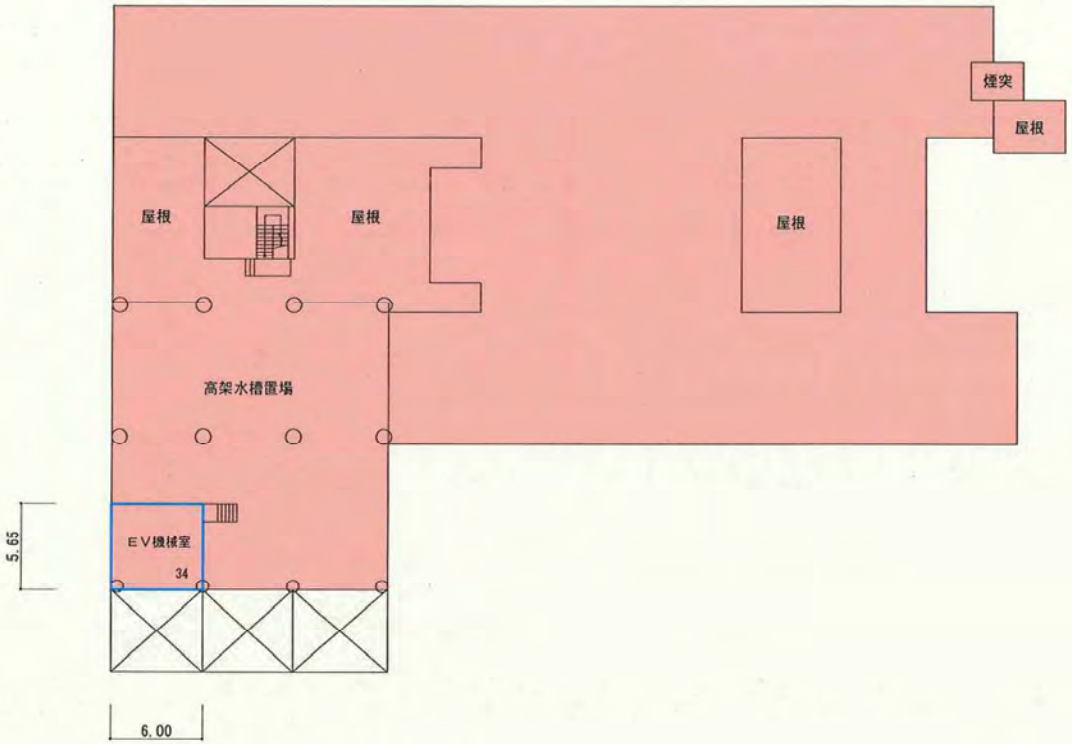


経　理　調　達　課

P 2 階 平 面 図　S=1／500　(1998- 34㎡)
(0㎡～実態用)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |




地下２階平面図　S＝1/600　(720㎡)

(実態用：　0㎡)





経　理　調　達　課

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央診療棟 | 2003 | R5－2 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 17,581 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 259 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 2,761 |
| | | S1 | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 48 |
| | 2005 | R1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 211 |
| | 2007 | S＋1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 115 |
| | 2012 | S2 | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 149 |
| | 2015 | S5 | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 222 |
| | | | 棟計 | | | 21,346 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

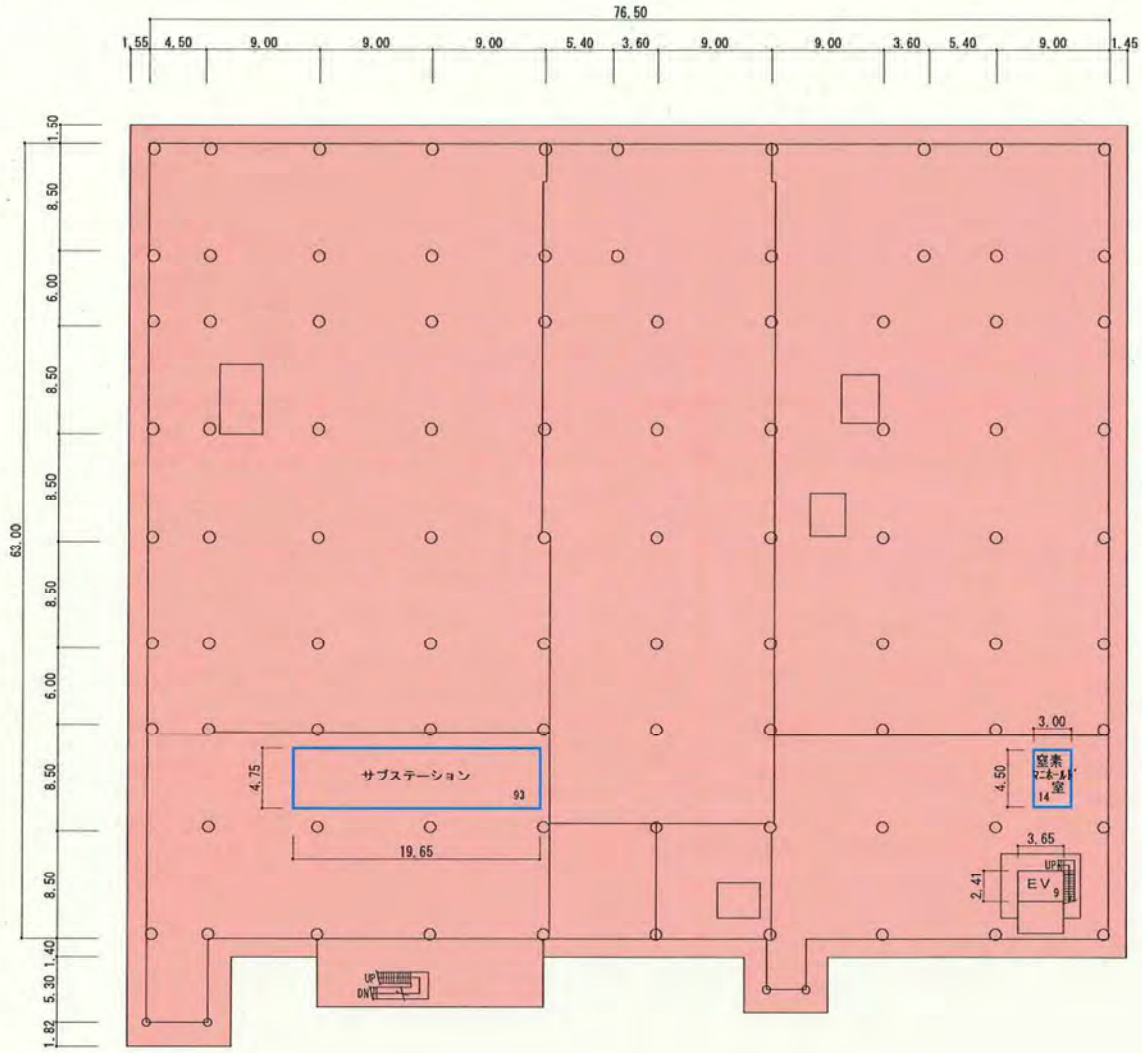


N


経　理　調　達　課

地下１階平面図　　S＝1/600　(116㎡)

(実態用：　0㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２０８ |

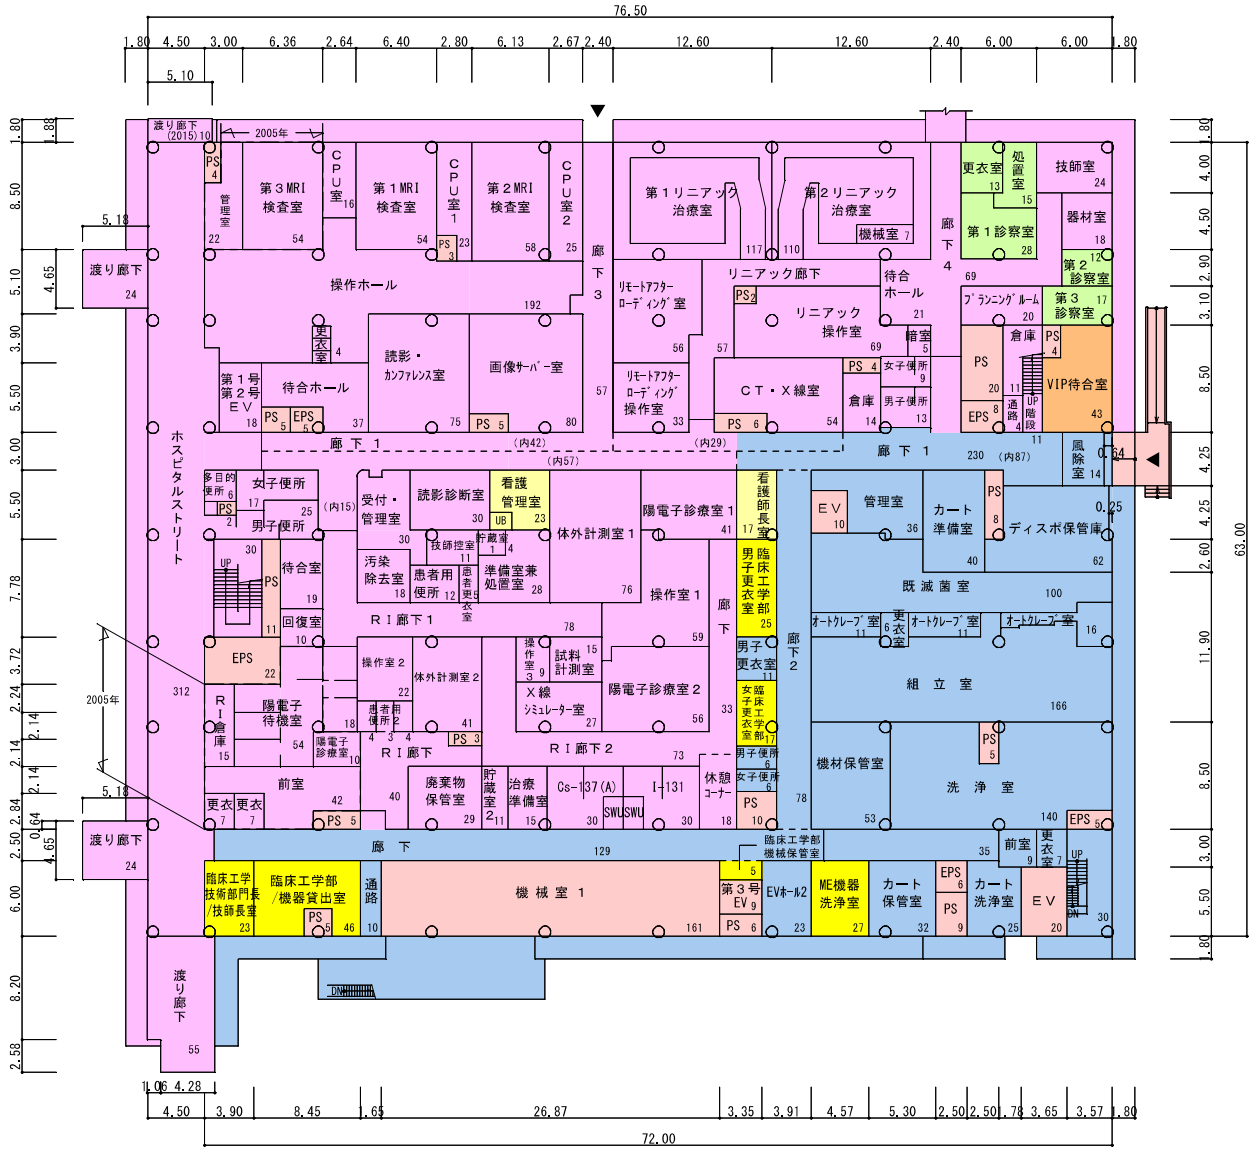



１階平面図　　S＝1/600　（4,929㎡）

（実態用：4,623㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

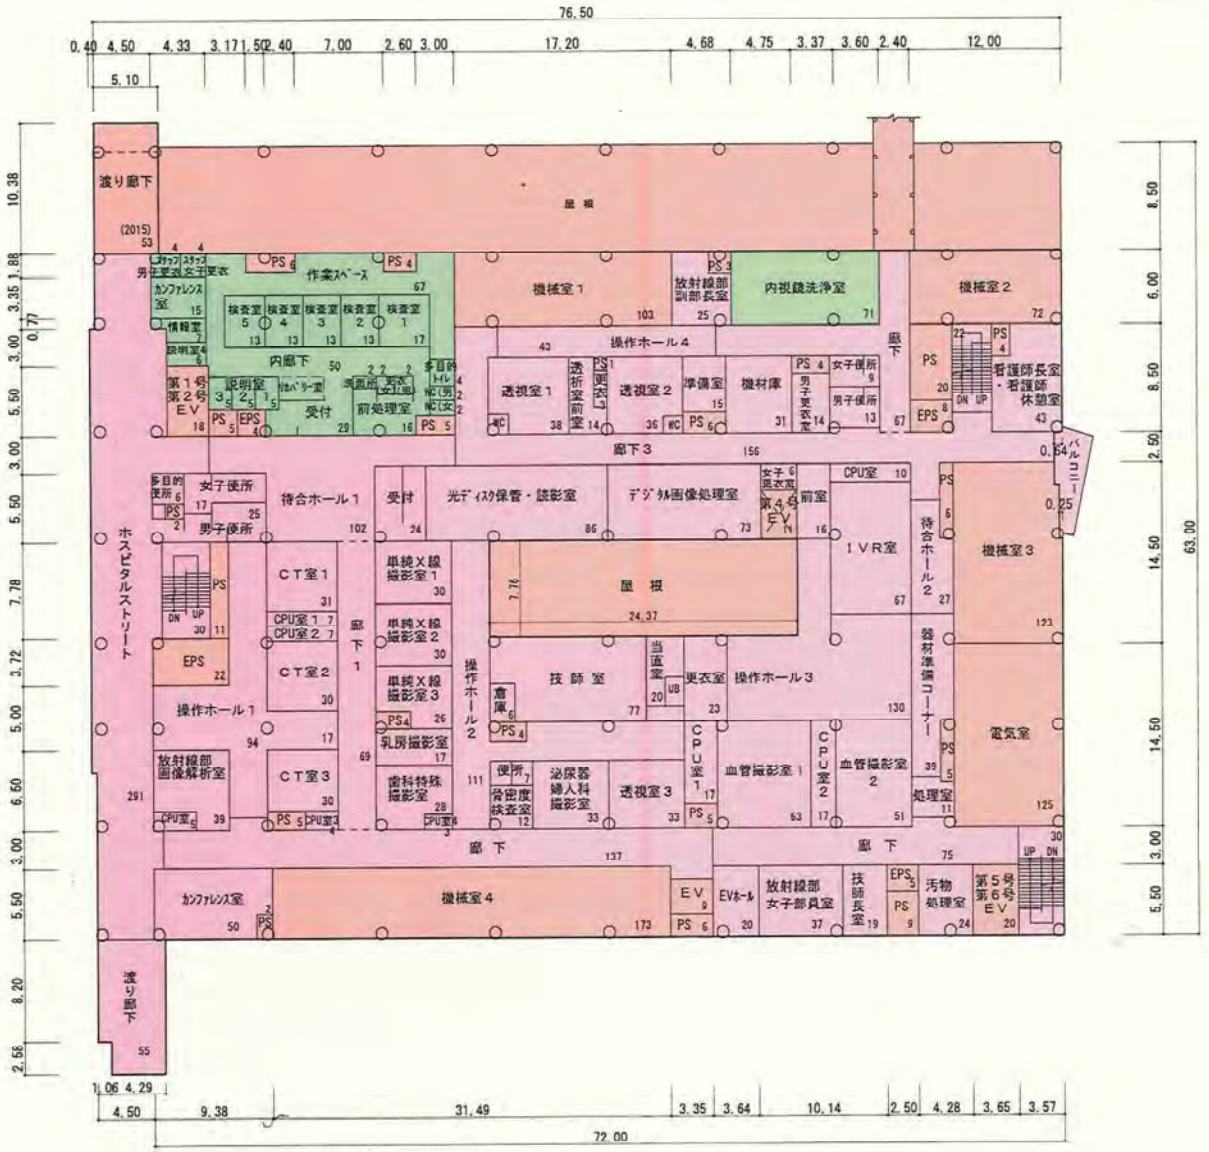



2階平面図　S＝1/600　(4,098㎡)

(実態用：3,667㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

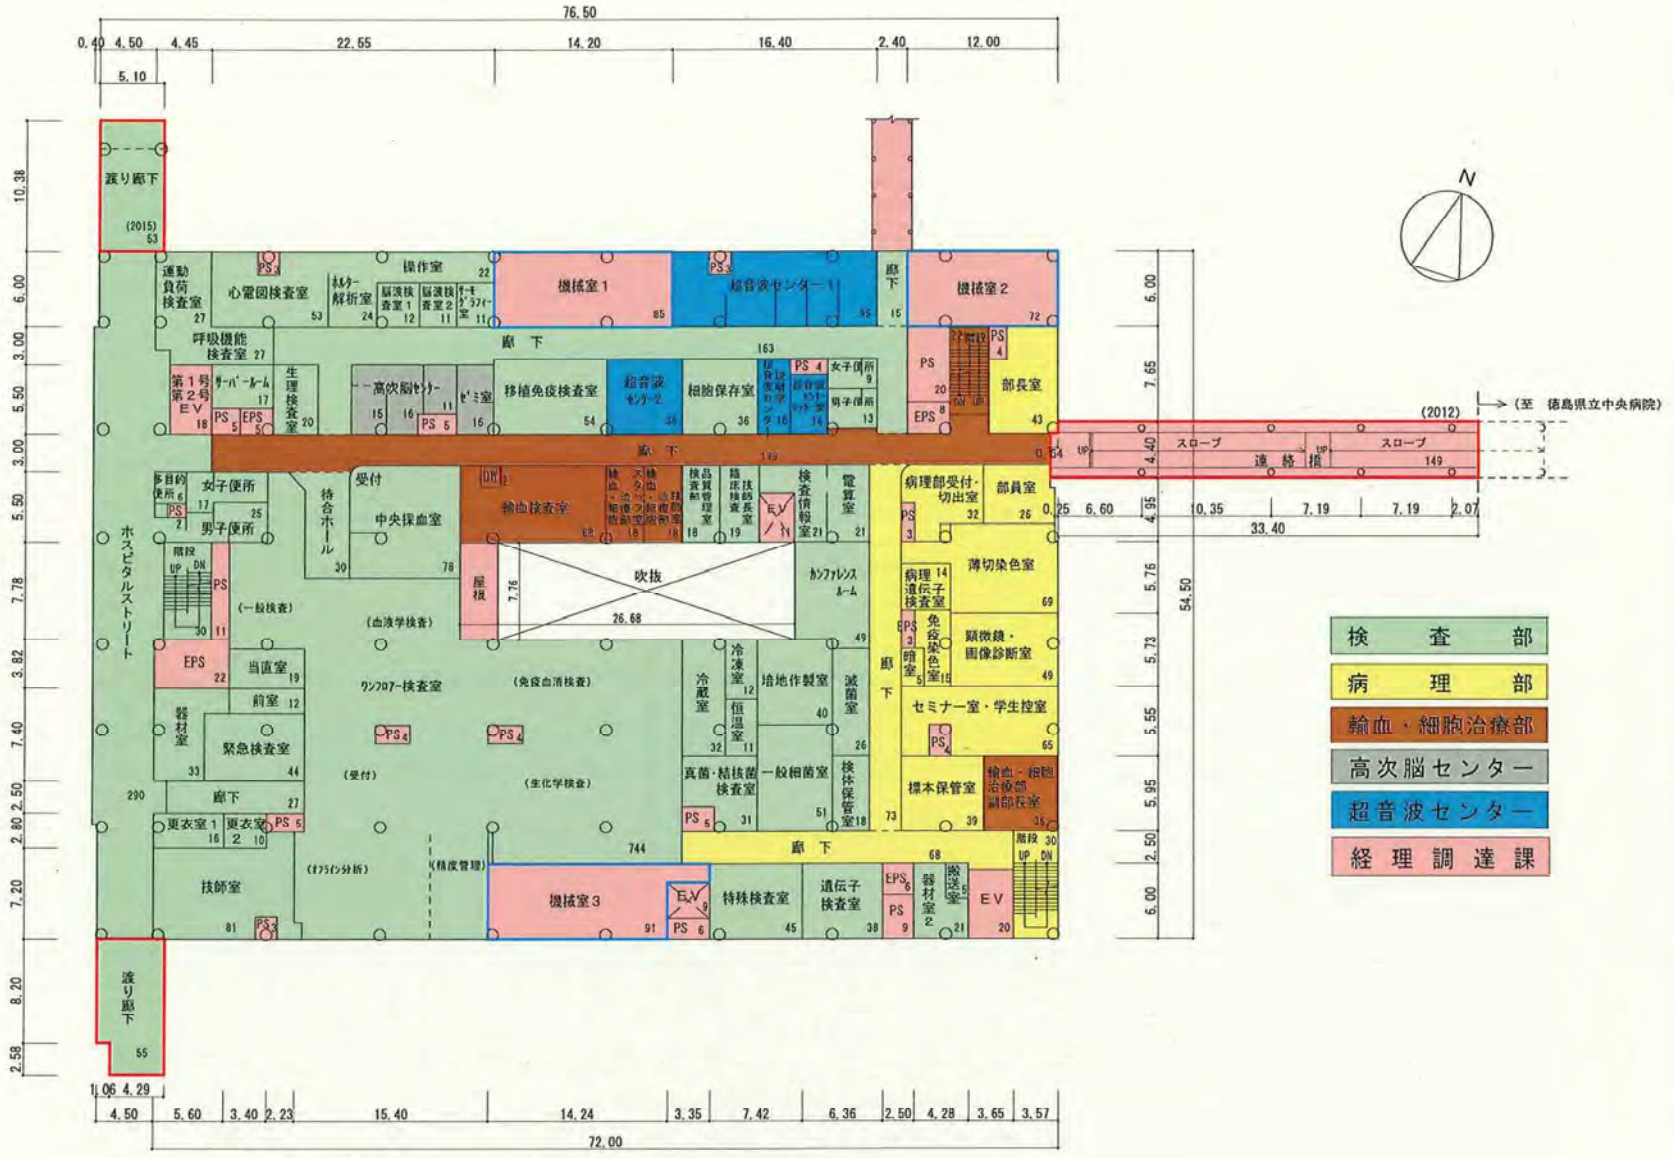



3 階 平 面 図　S＝1/600　(4,231㎡)

(実態用：4,149㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

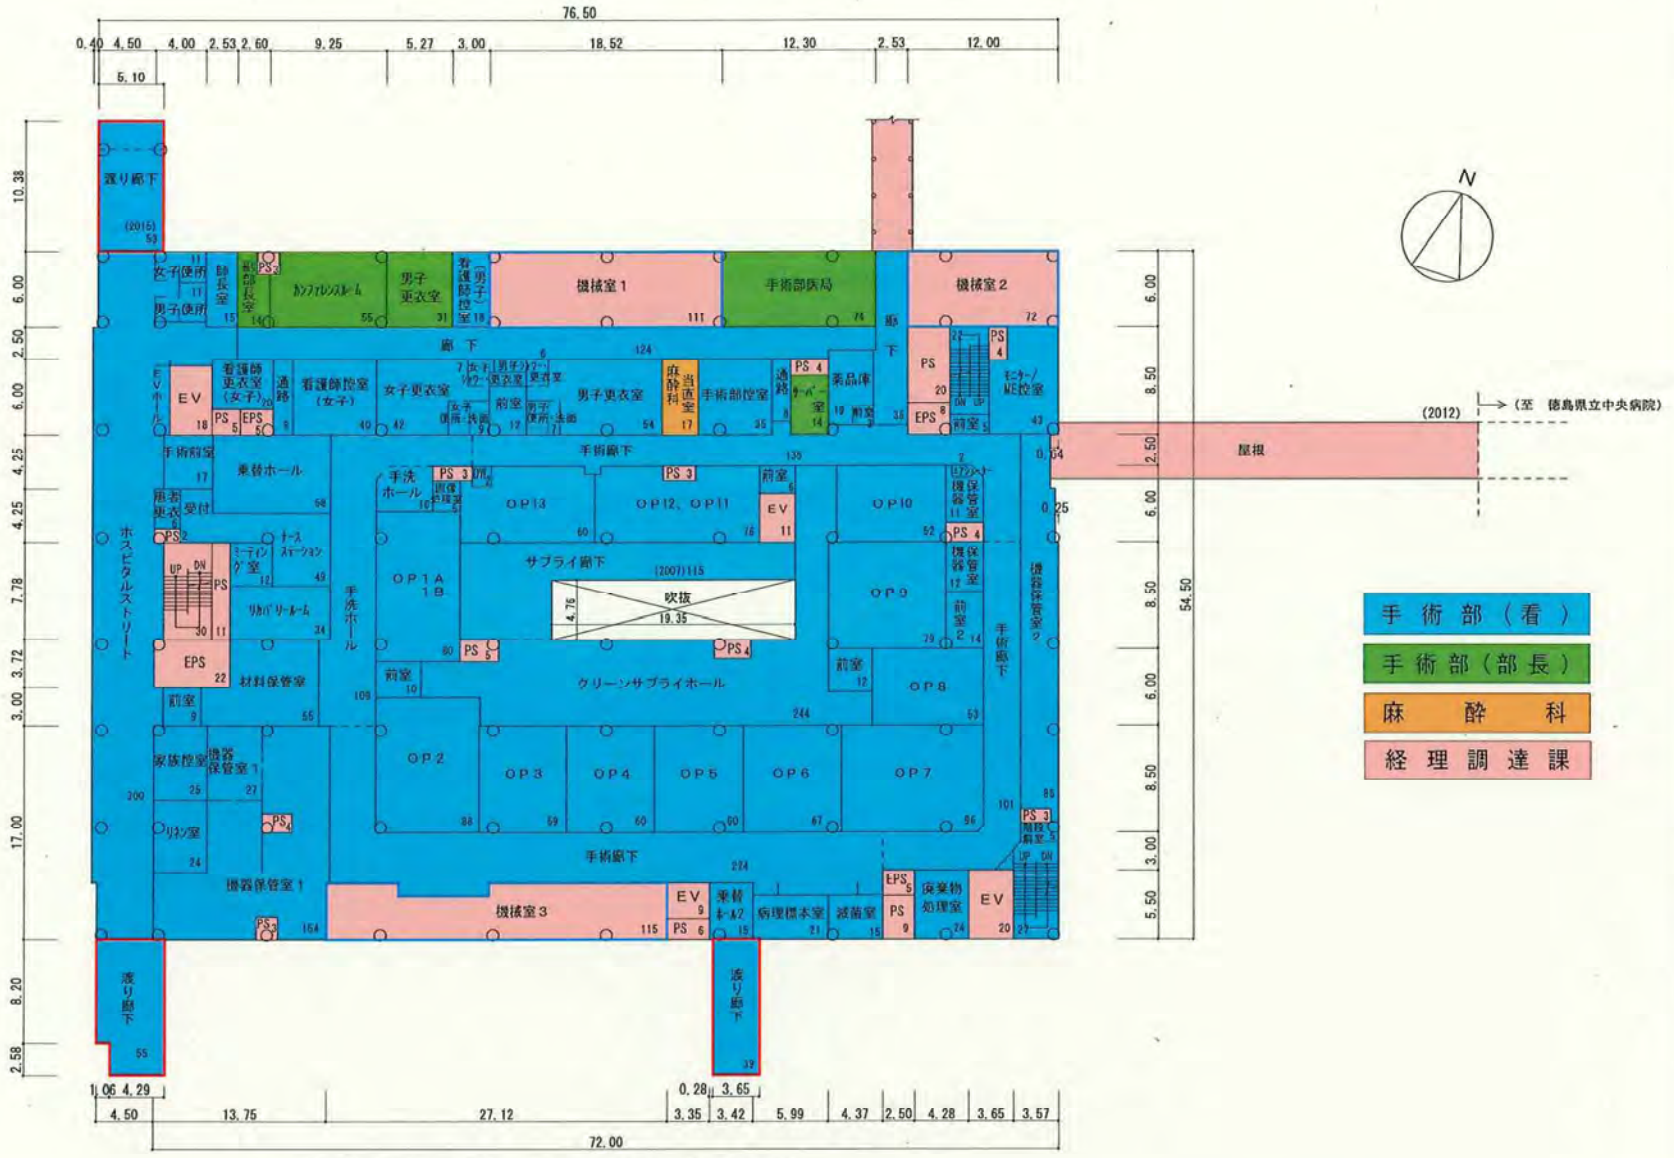



4 階 平 面 図　S＝1/600　(4,238㎡)

(実態用：4,156㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

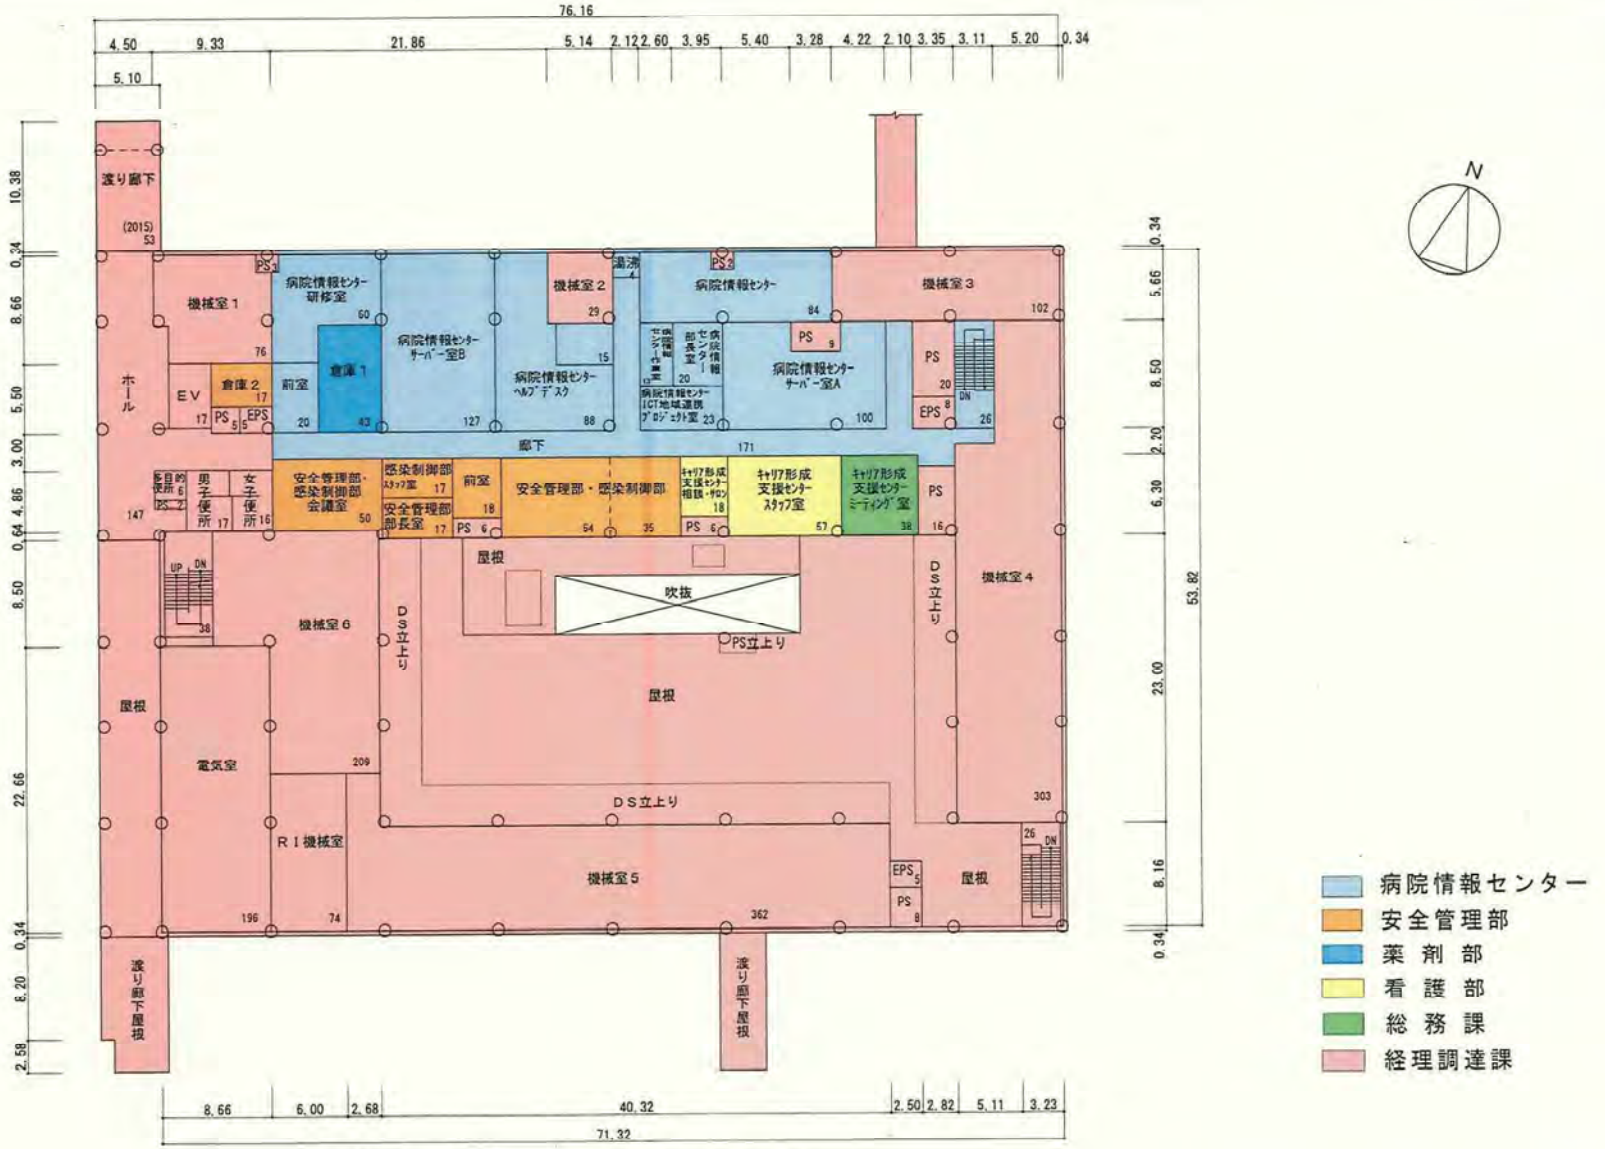



5階平面図　S＝1/600　(2,881㎡)

(実態用：　946㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 208 |

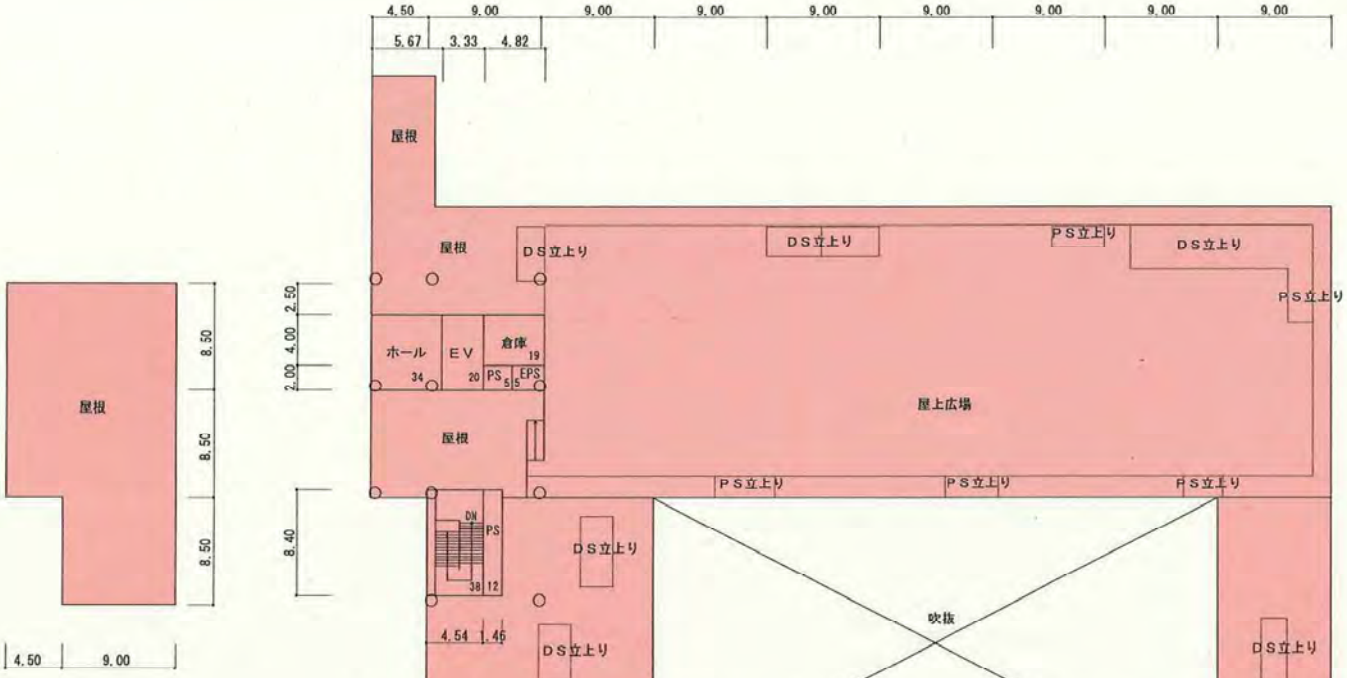


PH階平面図　S＝1/600




R階平面図　S＝1/600　(133㎡)


(実態用：　0㎡)




経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

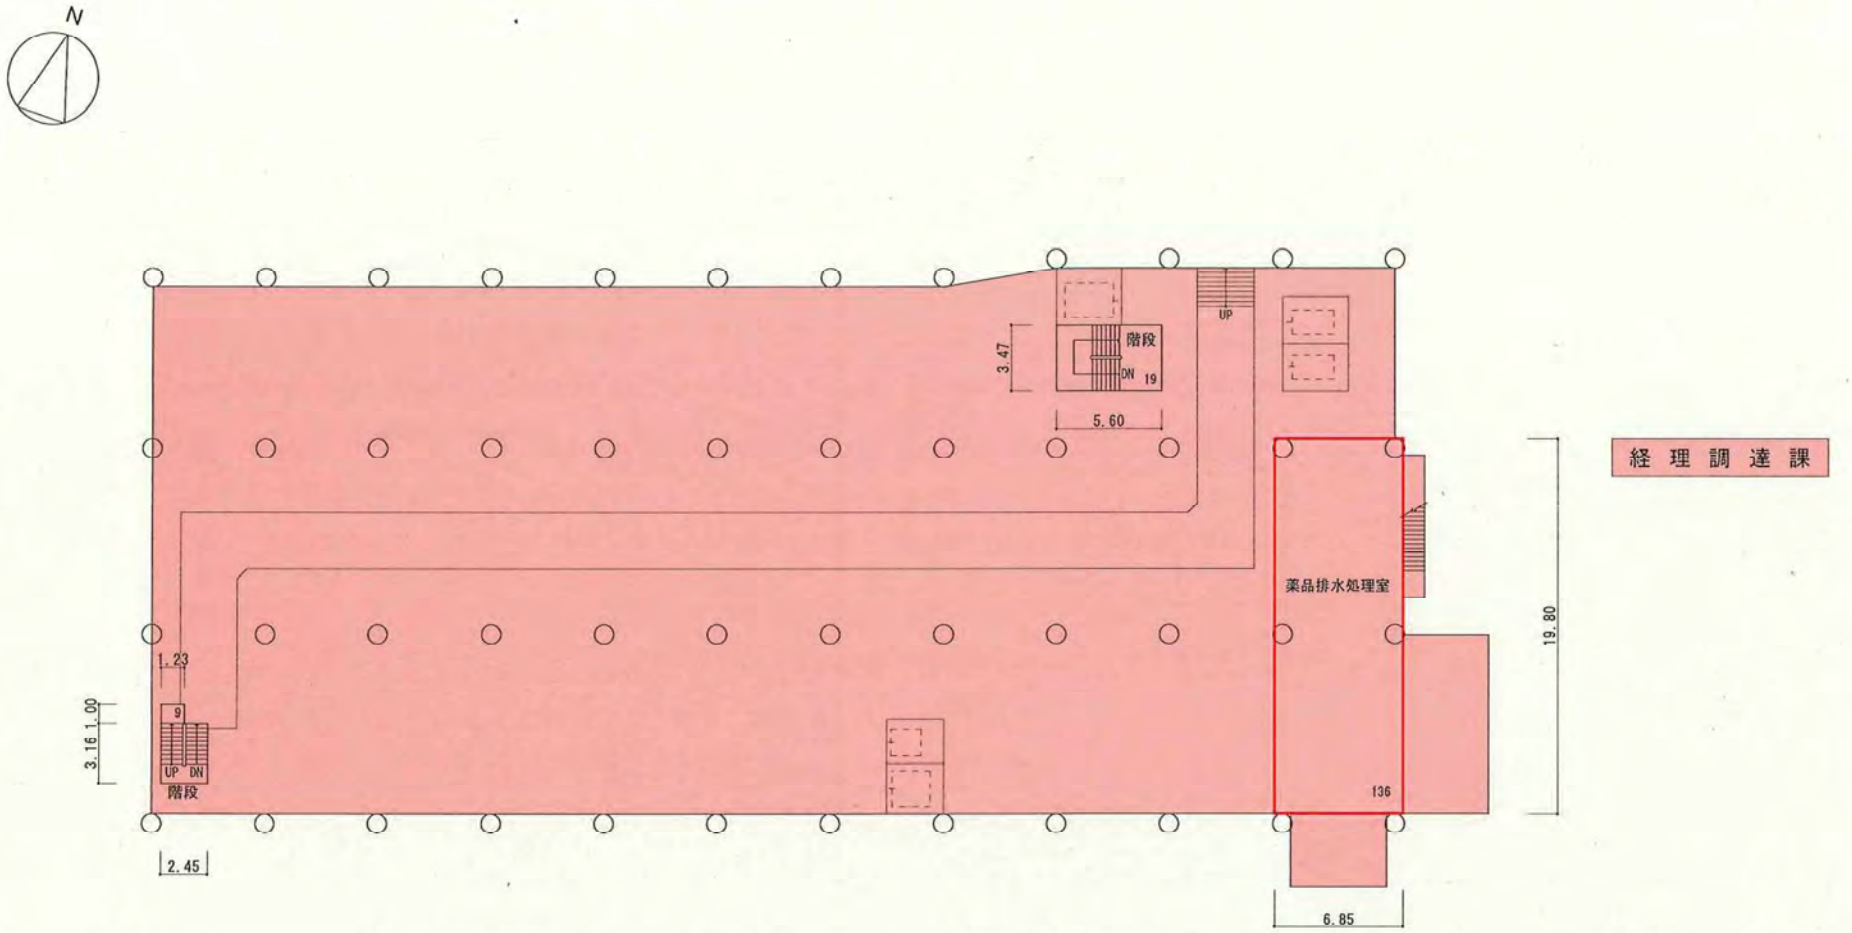



地階平面図　S＝1/400　(164㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西病棟 | 2009 | SR11 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 18,176 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 80 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 842 |
| | | | | 棟計 | | 19,098 |

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

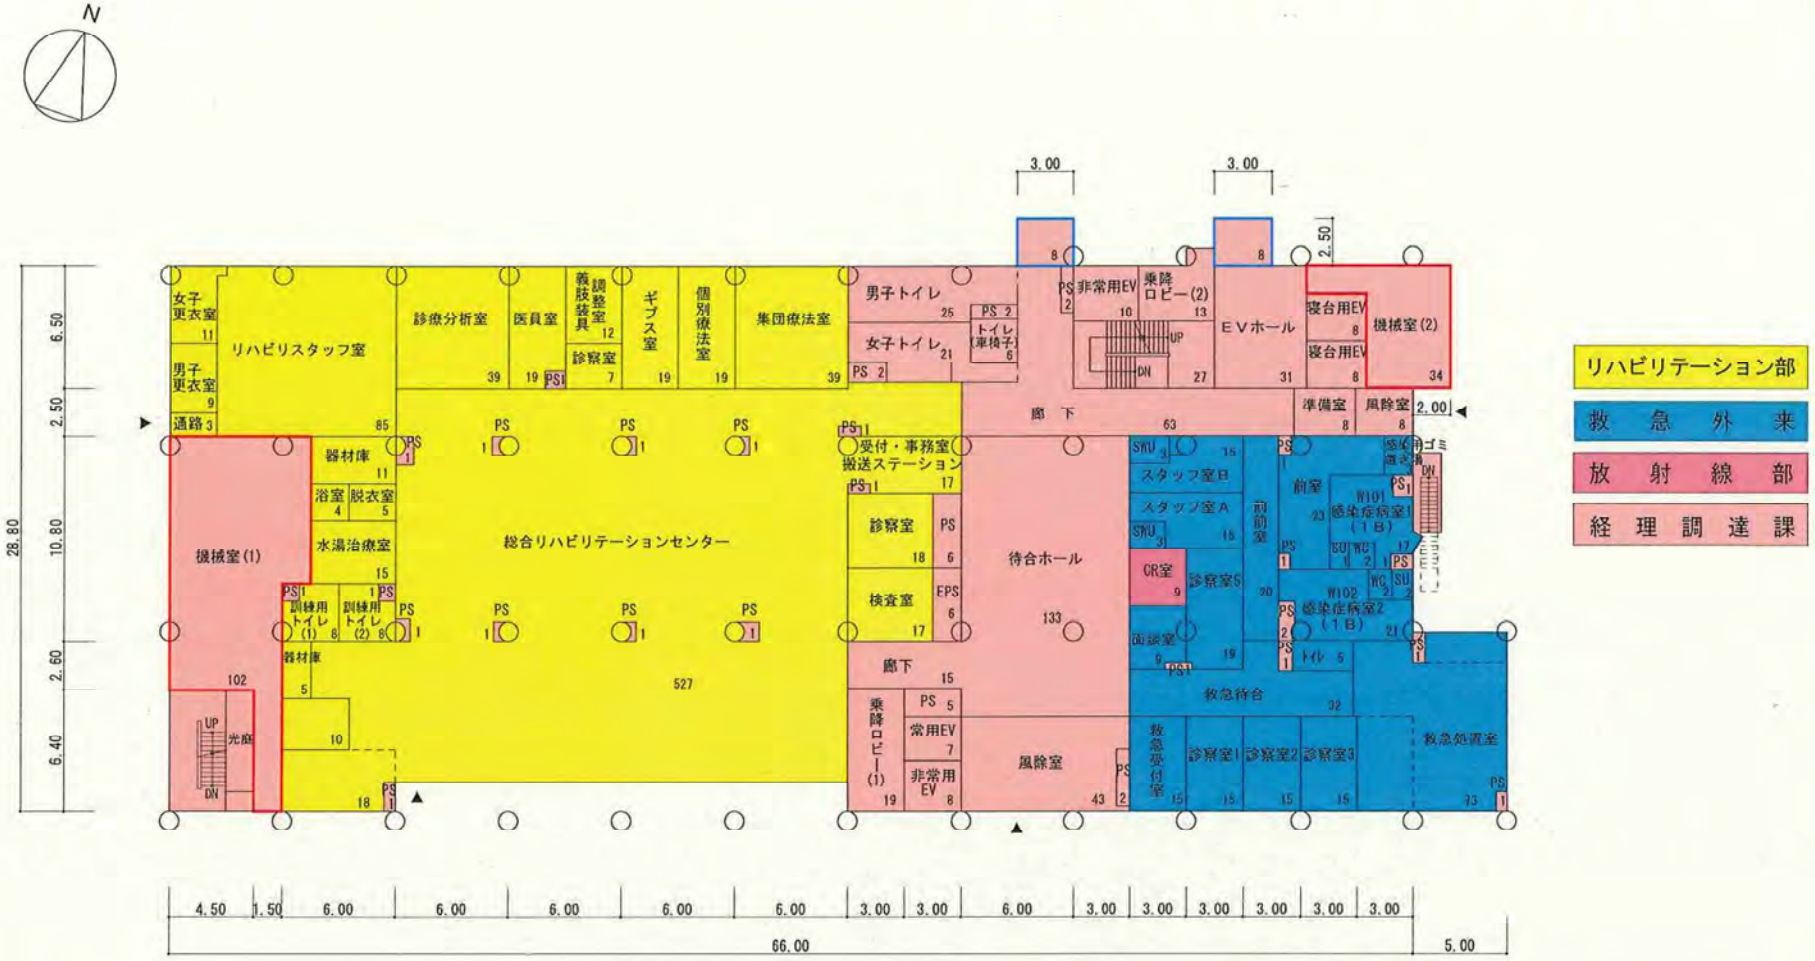


1 階 平 面 図　　S＝1/400　(1,913㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

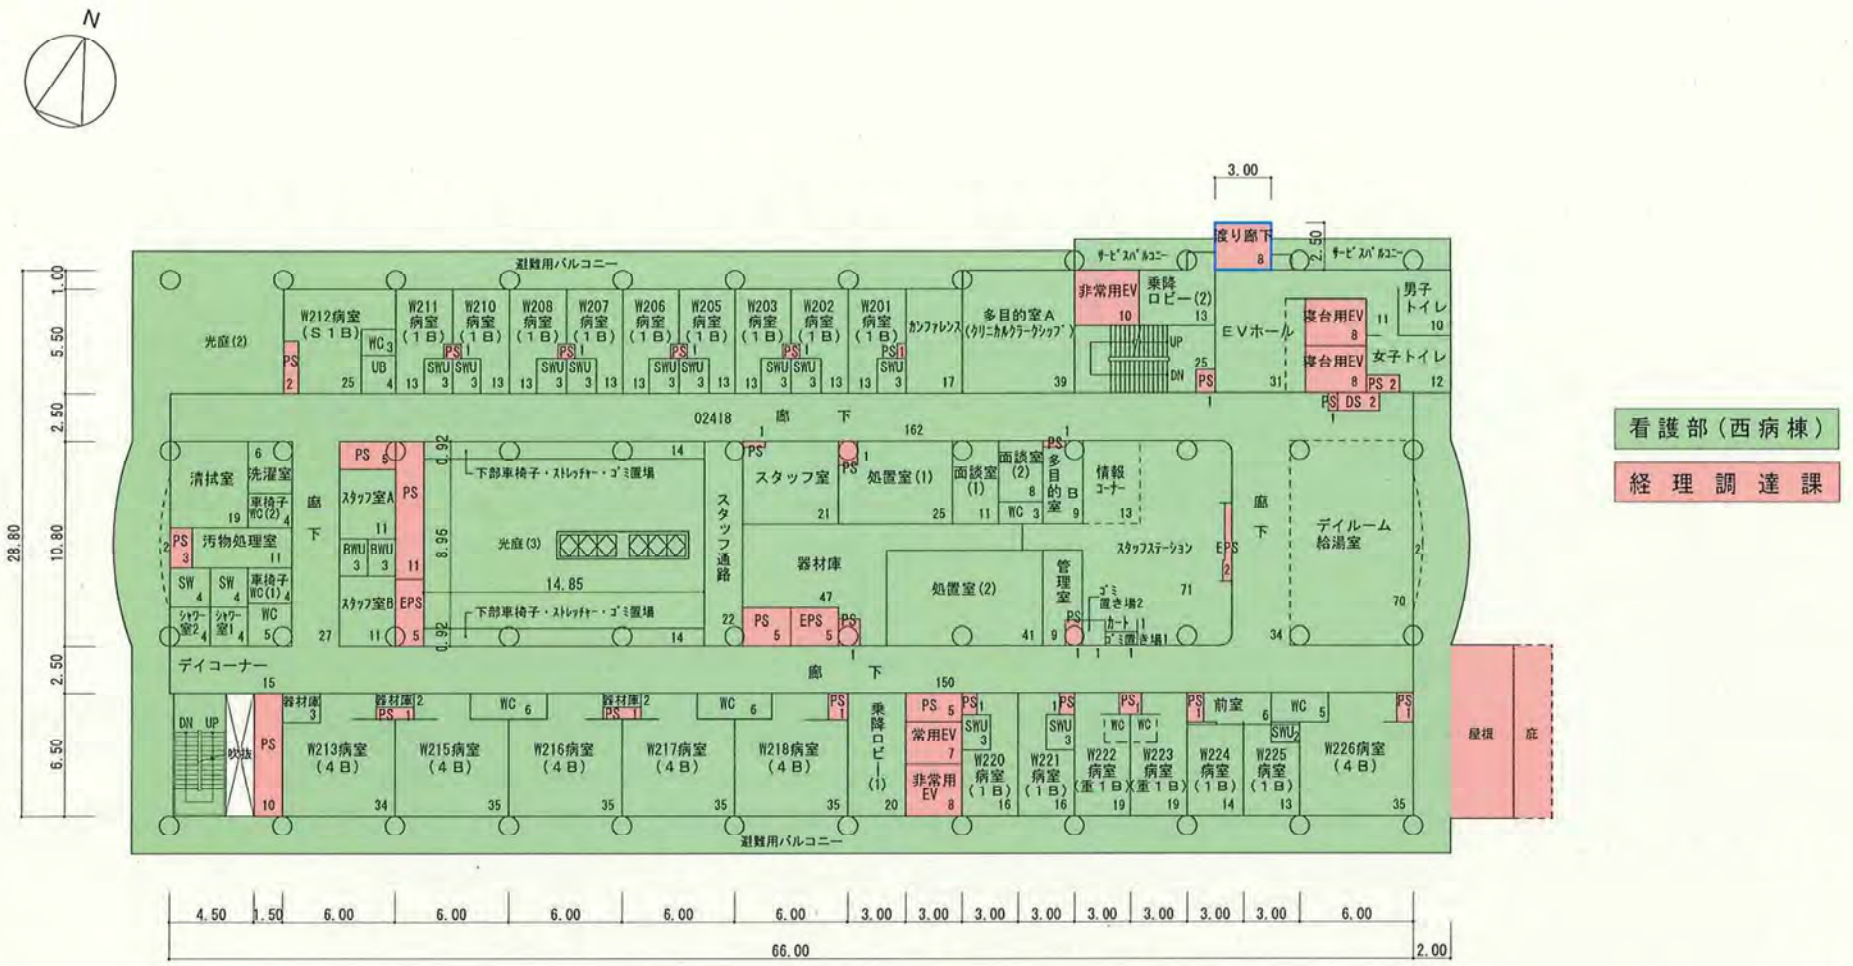



看護部（西病棟）

経理調達課

2階平面図　S＝1/400　(1,690㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

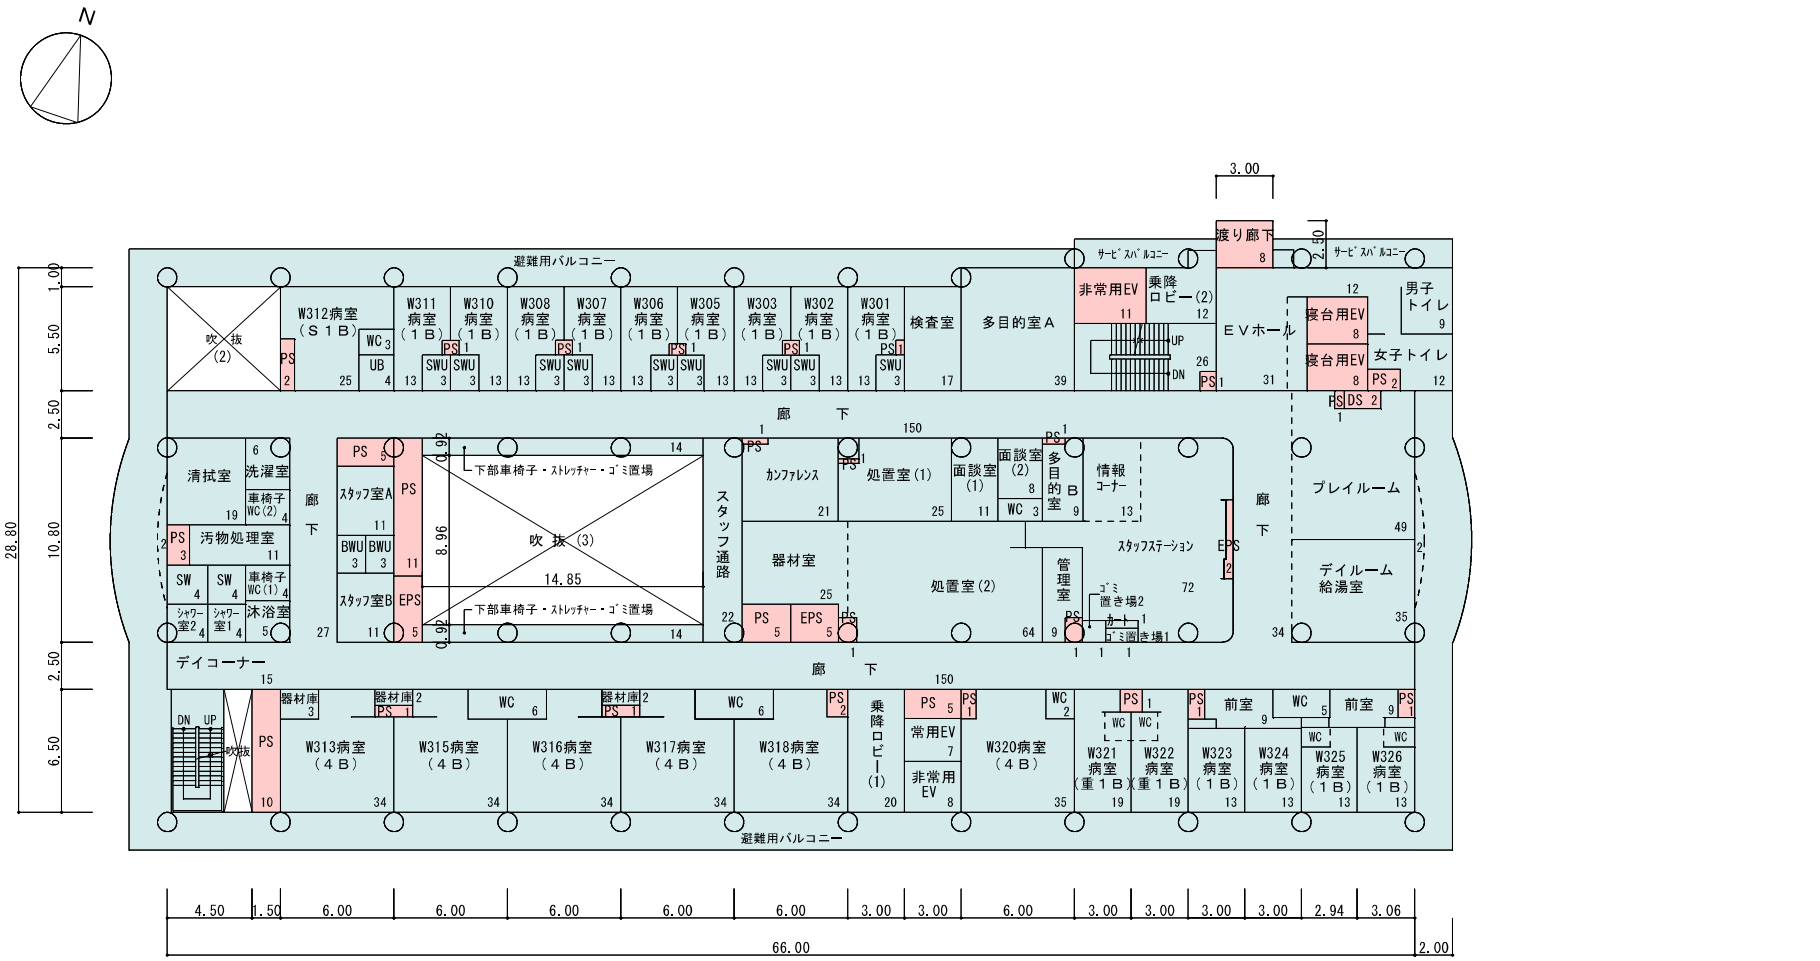



看護部（西病棟）

経理調達課

３階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

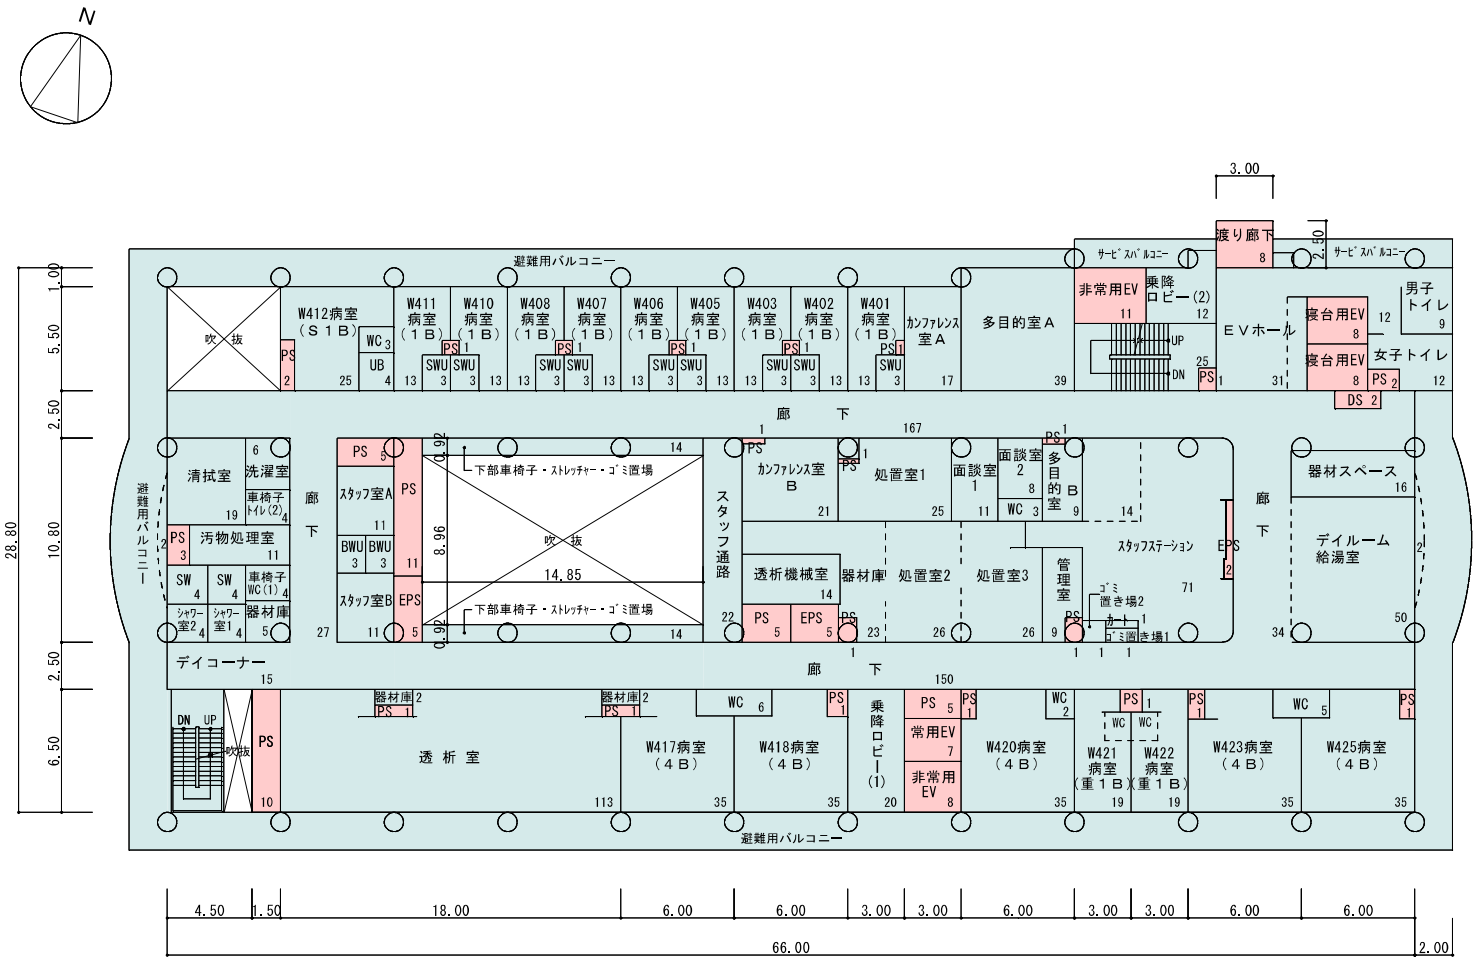



４階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

看護部（西病棟）

経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

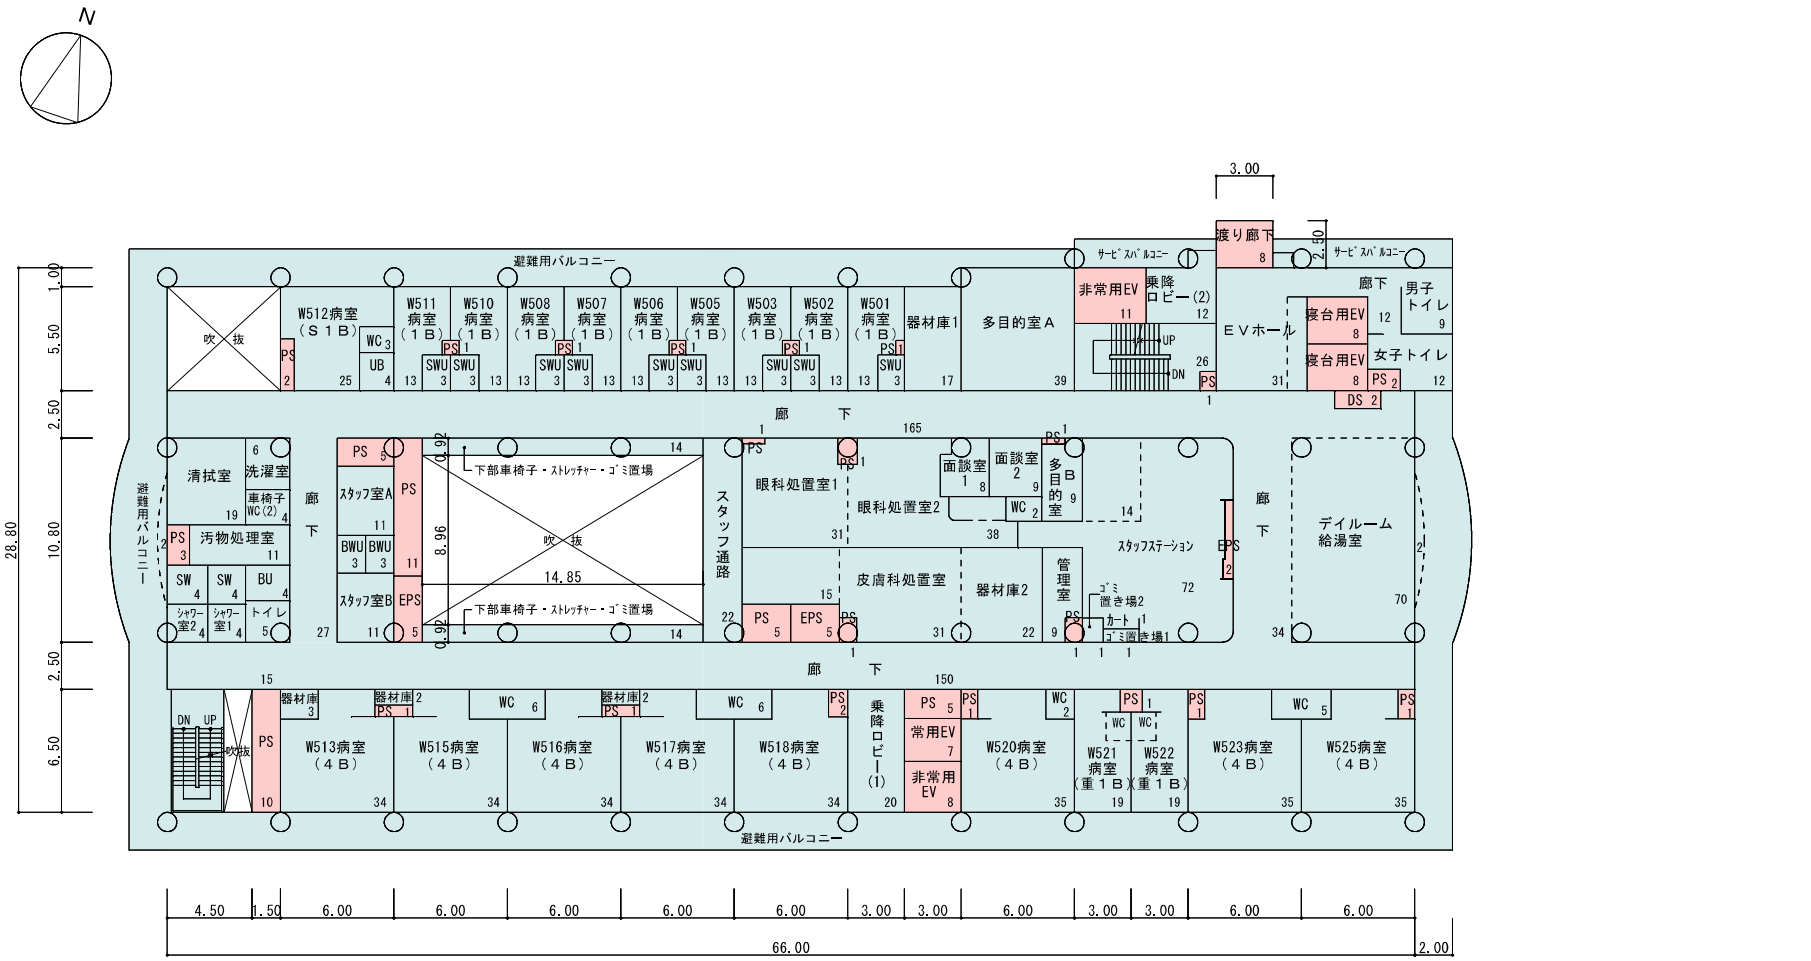



看護部（西病棟）

経理調達課

５階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

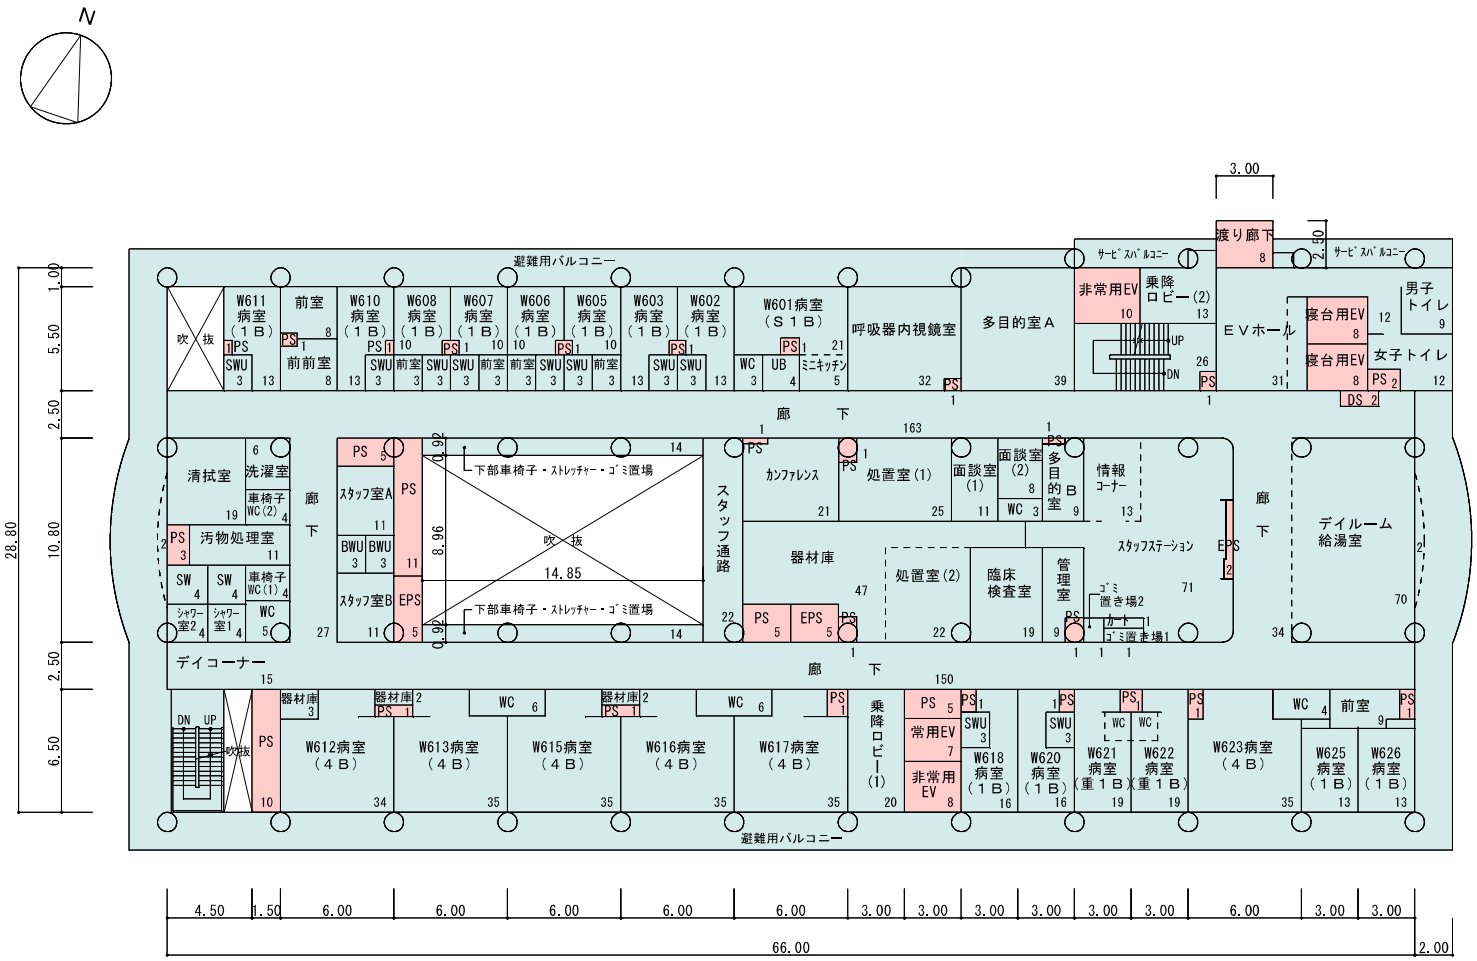



看護部（西病棟）

経理調達課

６階平面図　　Ｓ＝1/400　（1,707㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

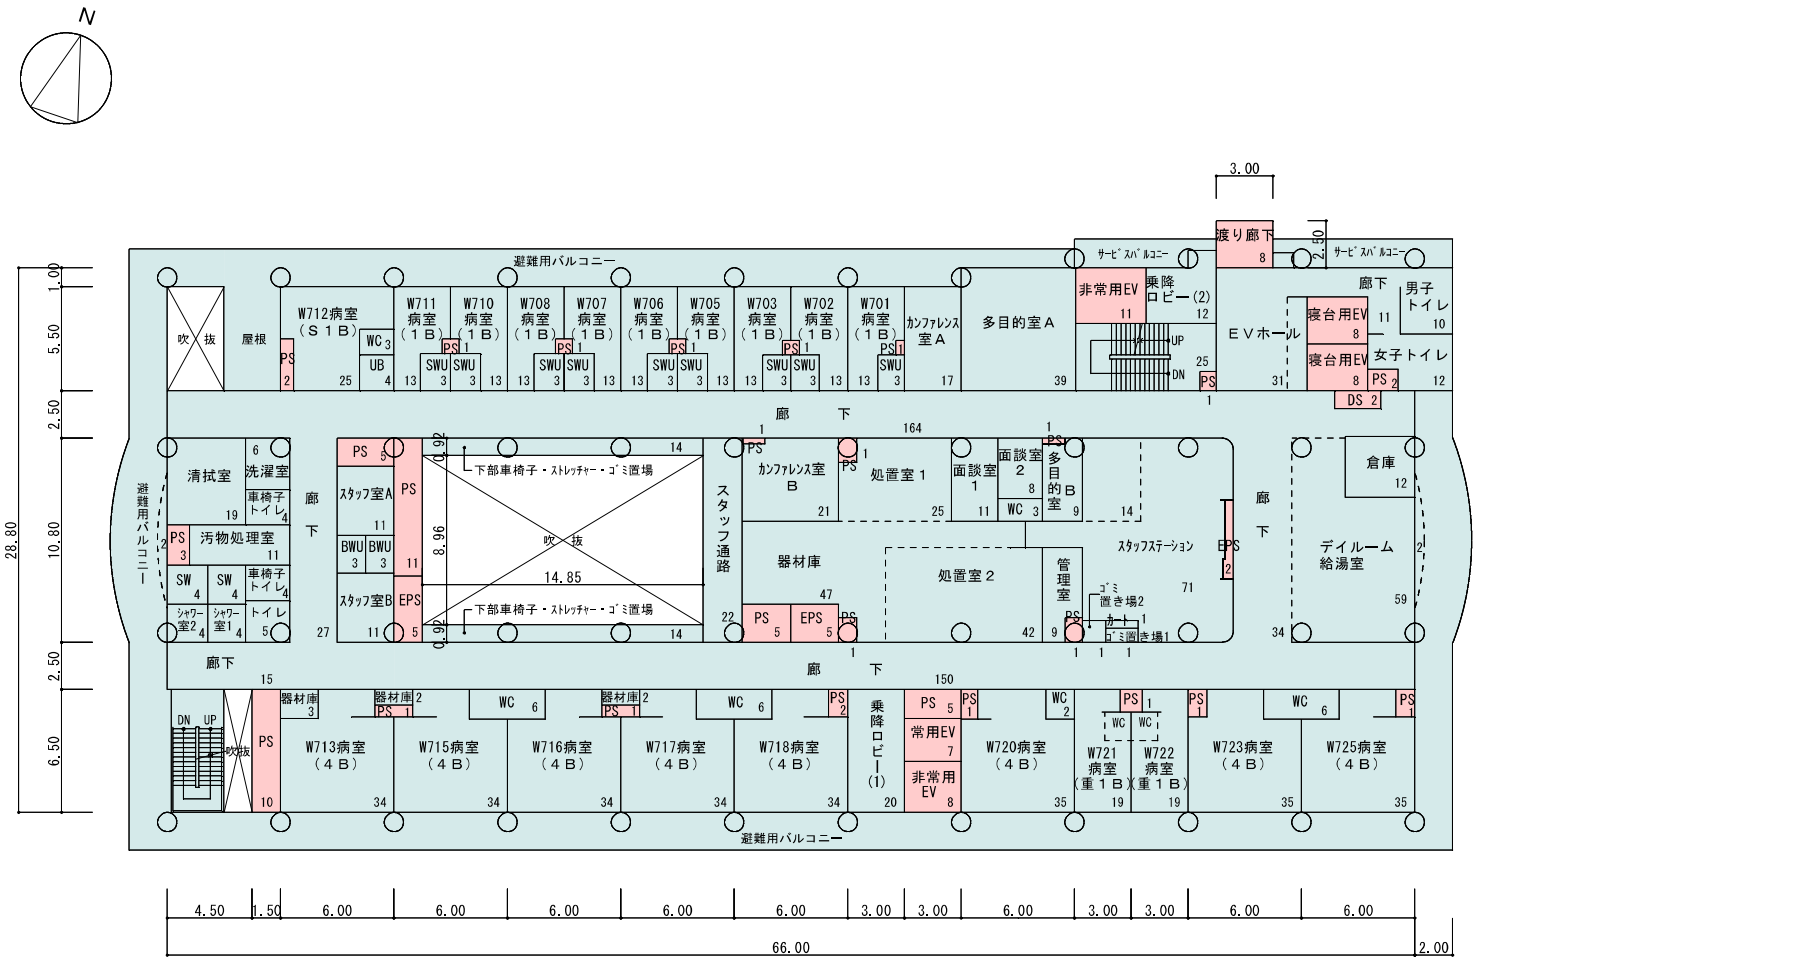



看護部（西病棟）

経理調達課

７階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

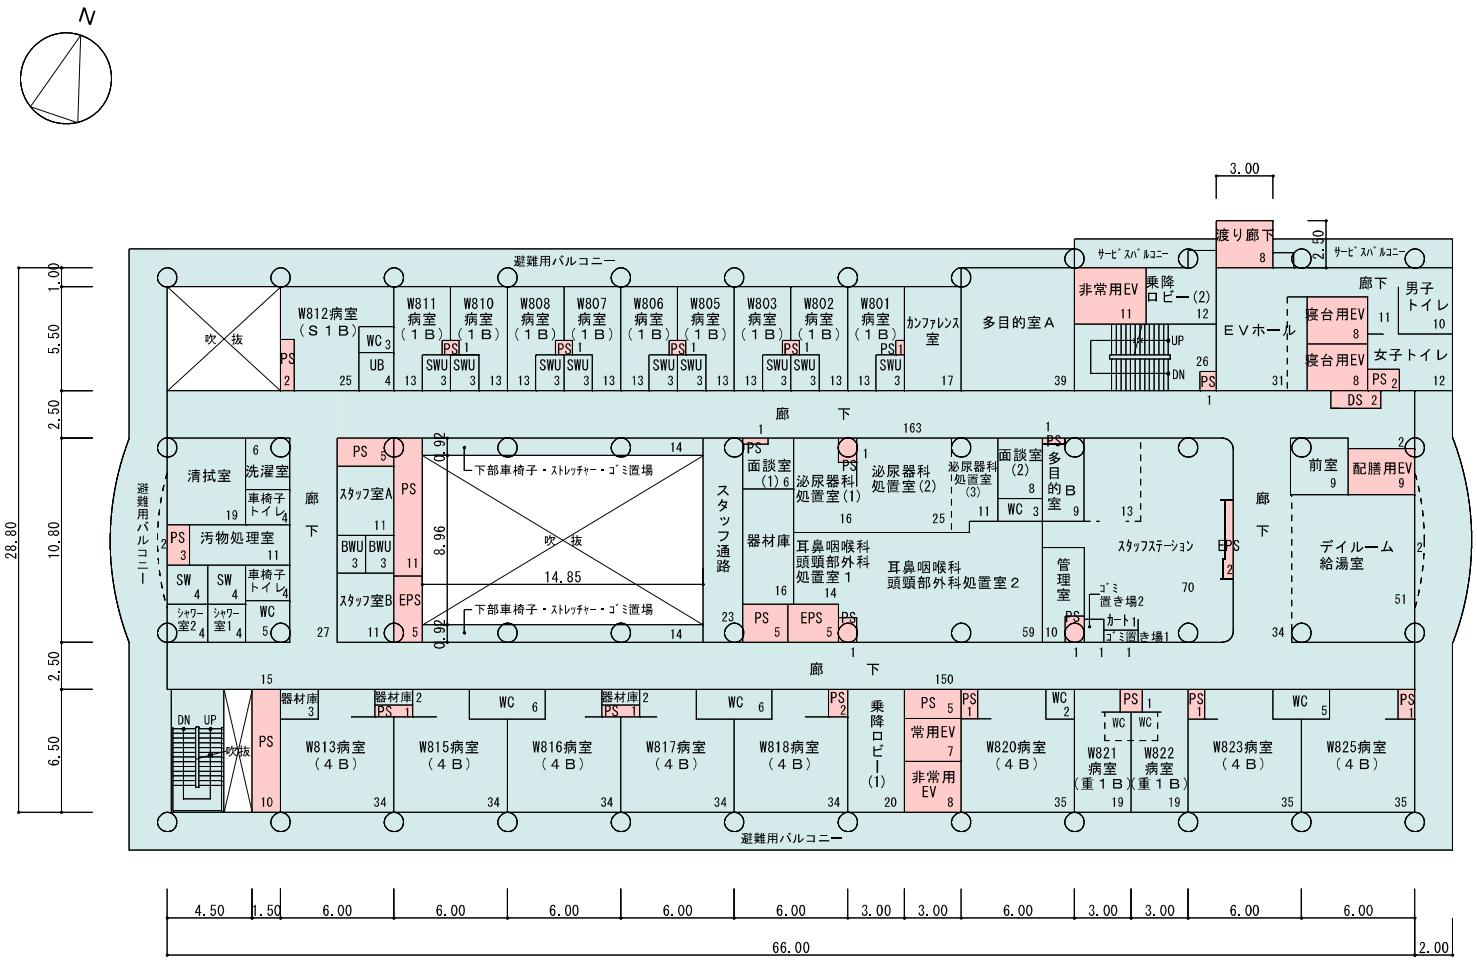



看護部（西病棟）

経理調達課

８階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

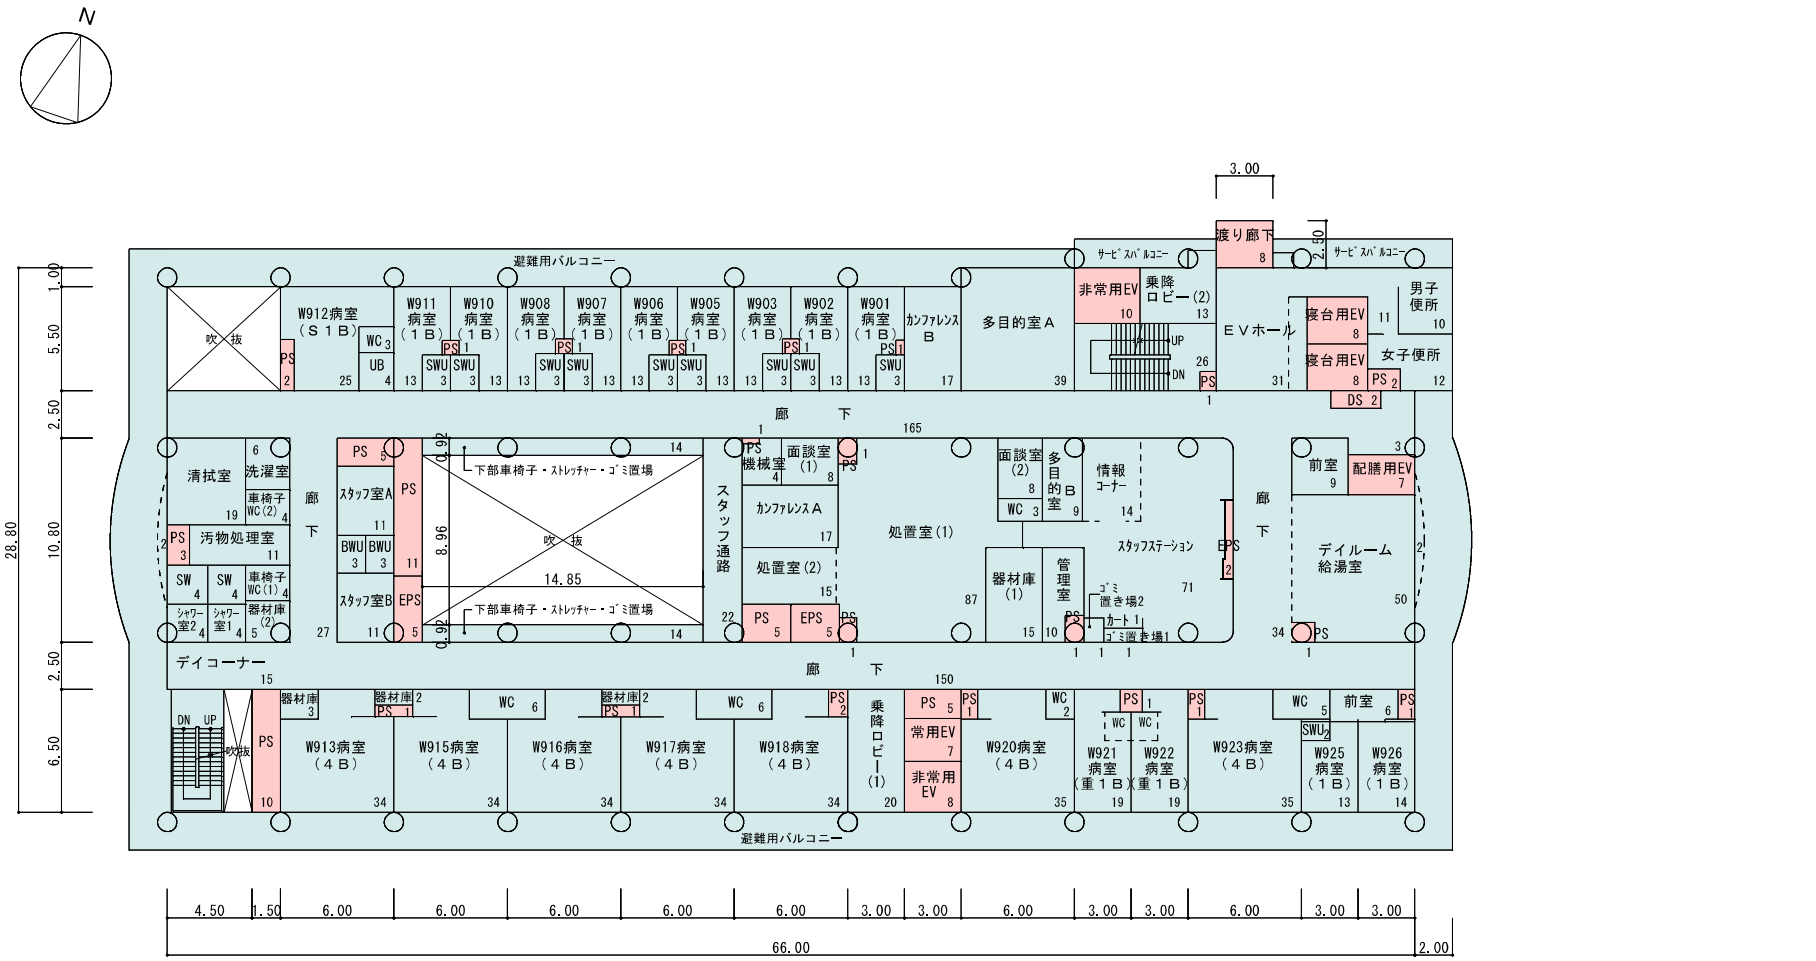



看護部（西病棟）

経理調達課

９階平面図　　S＝1/400　（1,690㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２１３ |

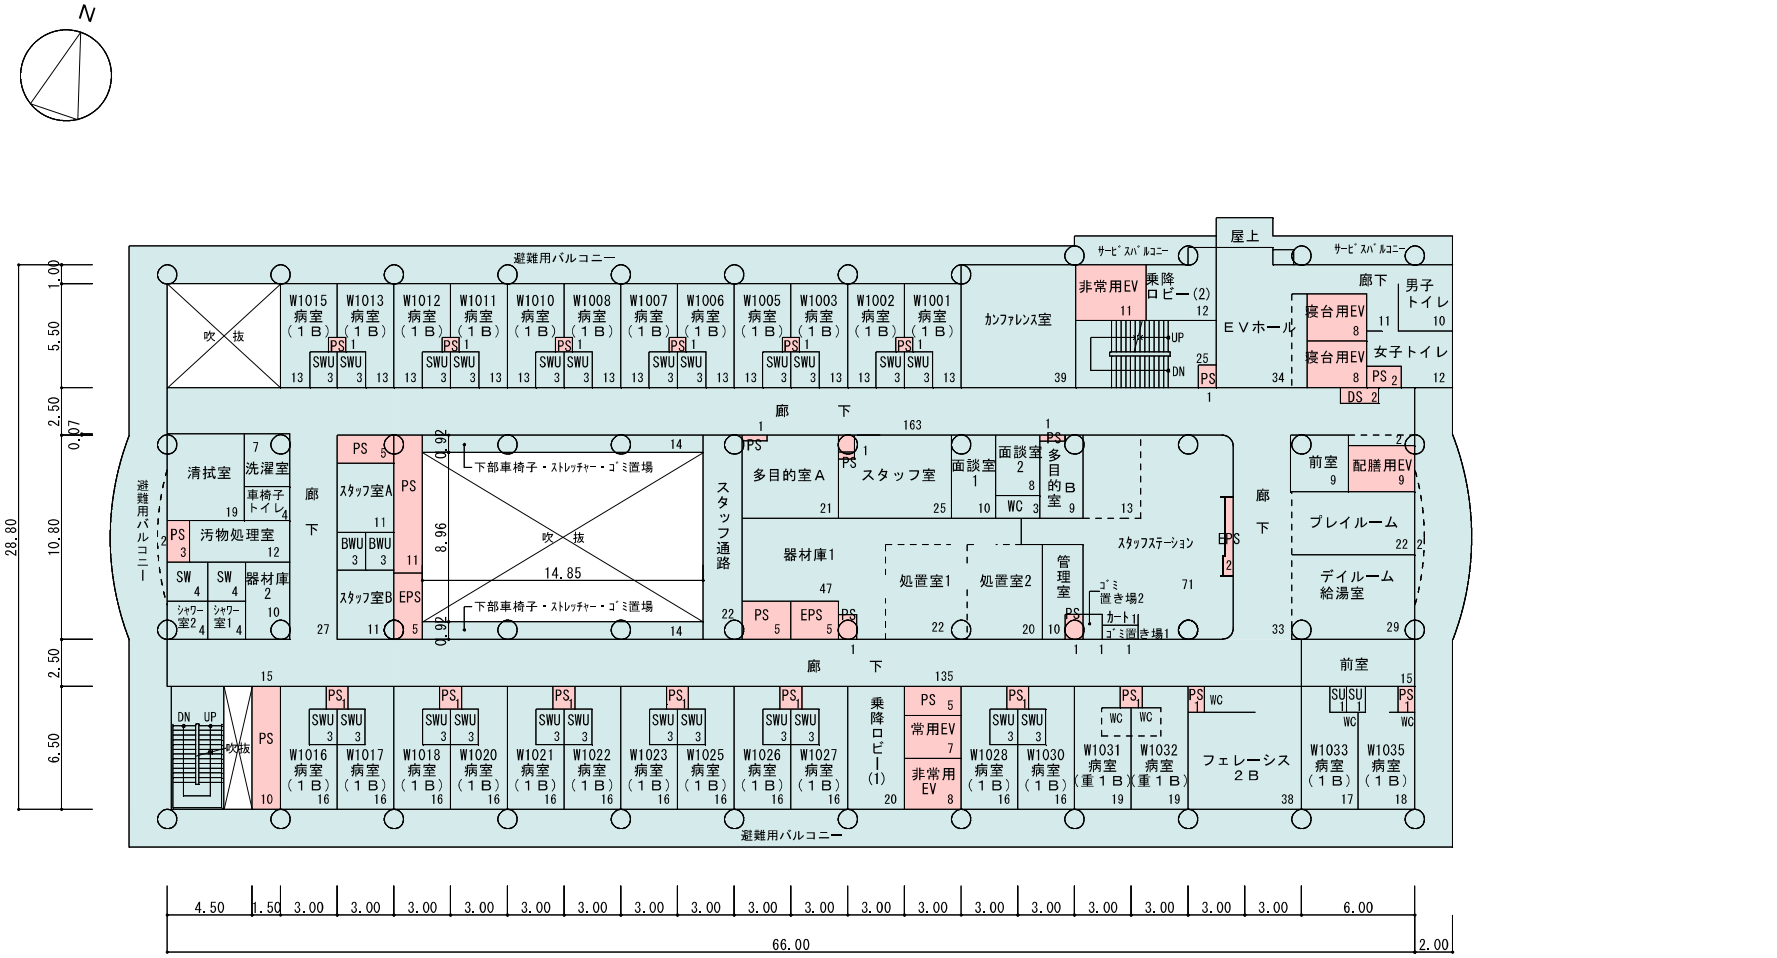



看護部（西病棟）

経理調達課

１０階平面図　　S＝1/400　（1,685㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

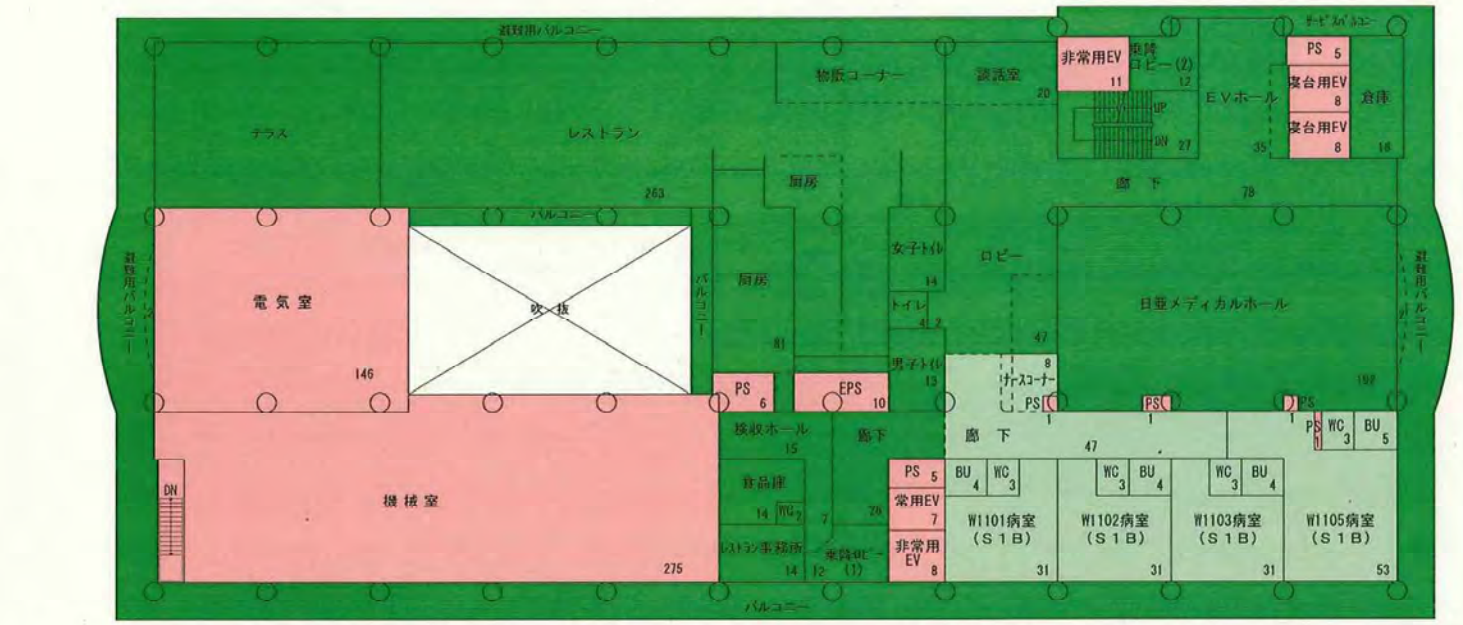


看護部（西病棟）


総　務　課

経理調達課

１１階平面図　　S＝1/400　（1,623㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 213 |

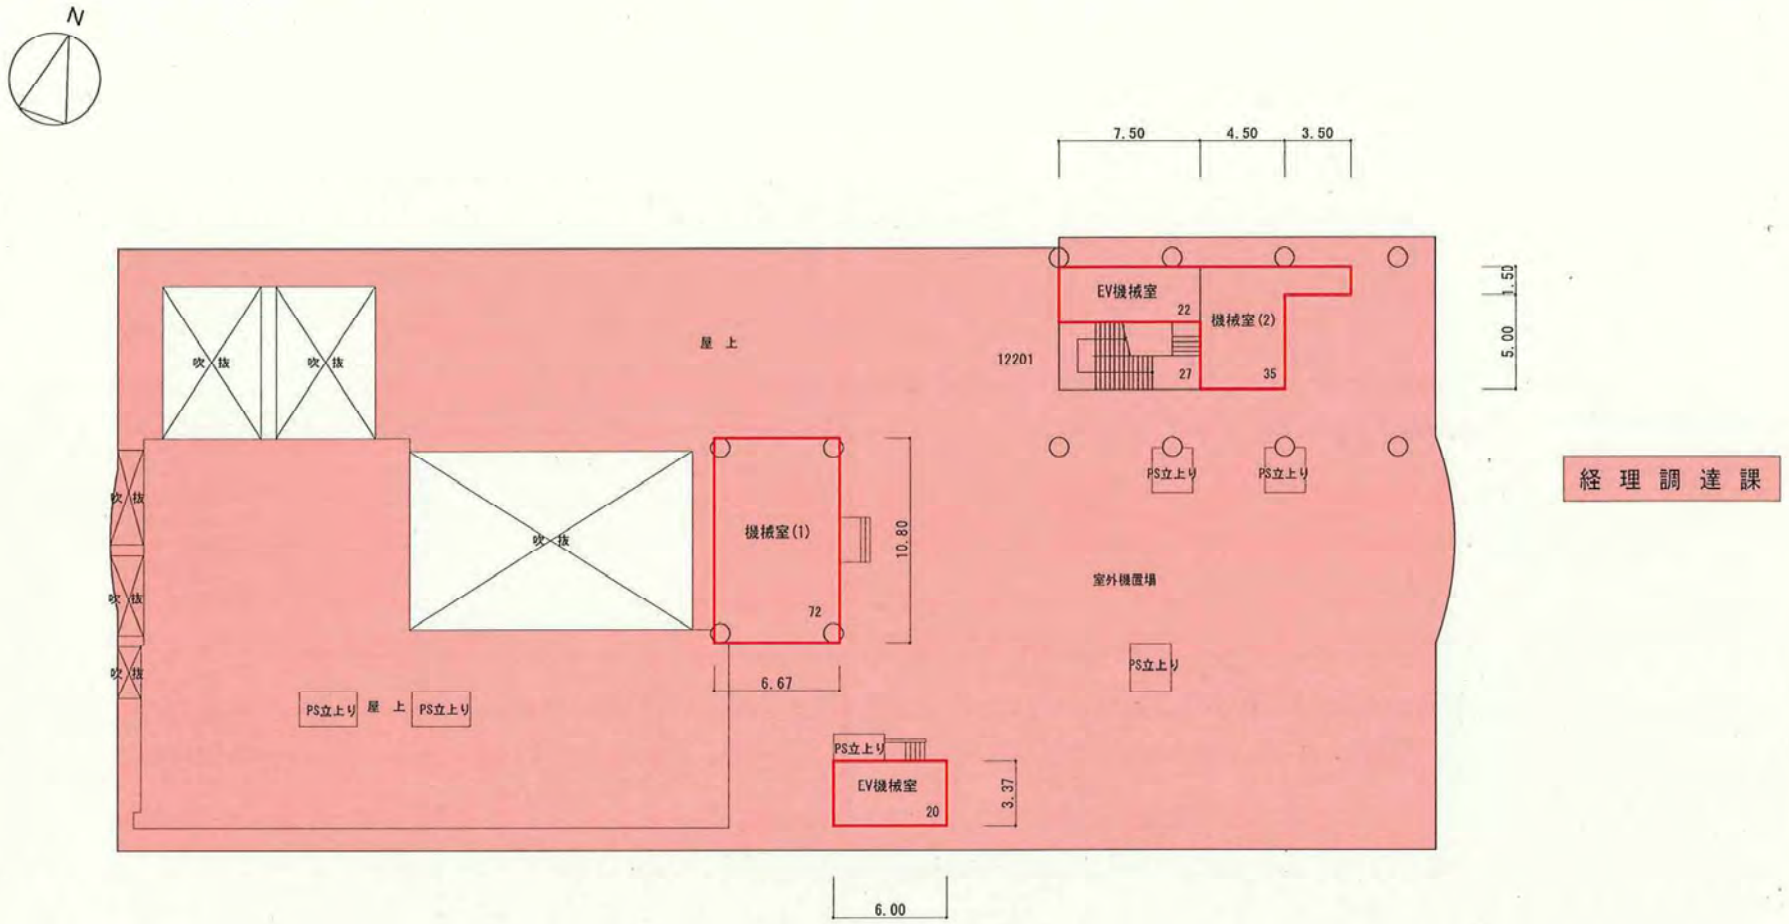


経理調達課

塔屋平面図　　S＝1/400　（176㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 211 |





1階平面図　S＝1／300
(510㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物集積場 | 2005 | S1 | 6020 | 一般管理施設 | | 510 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 190・215 216 |

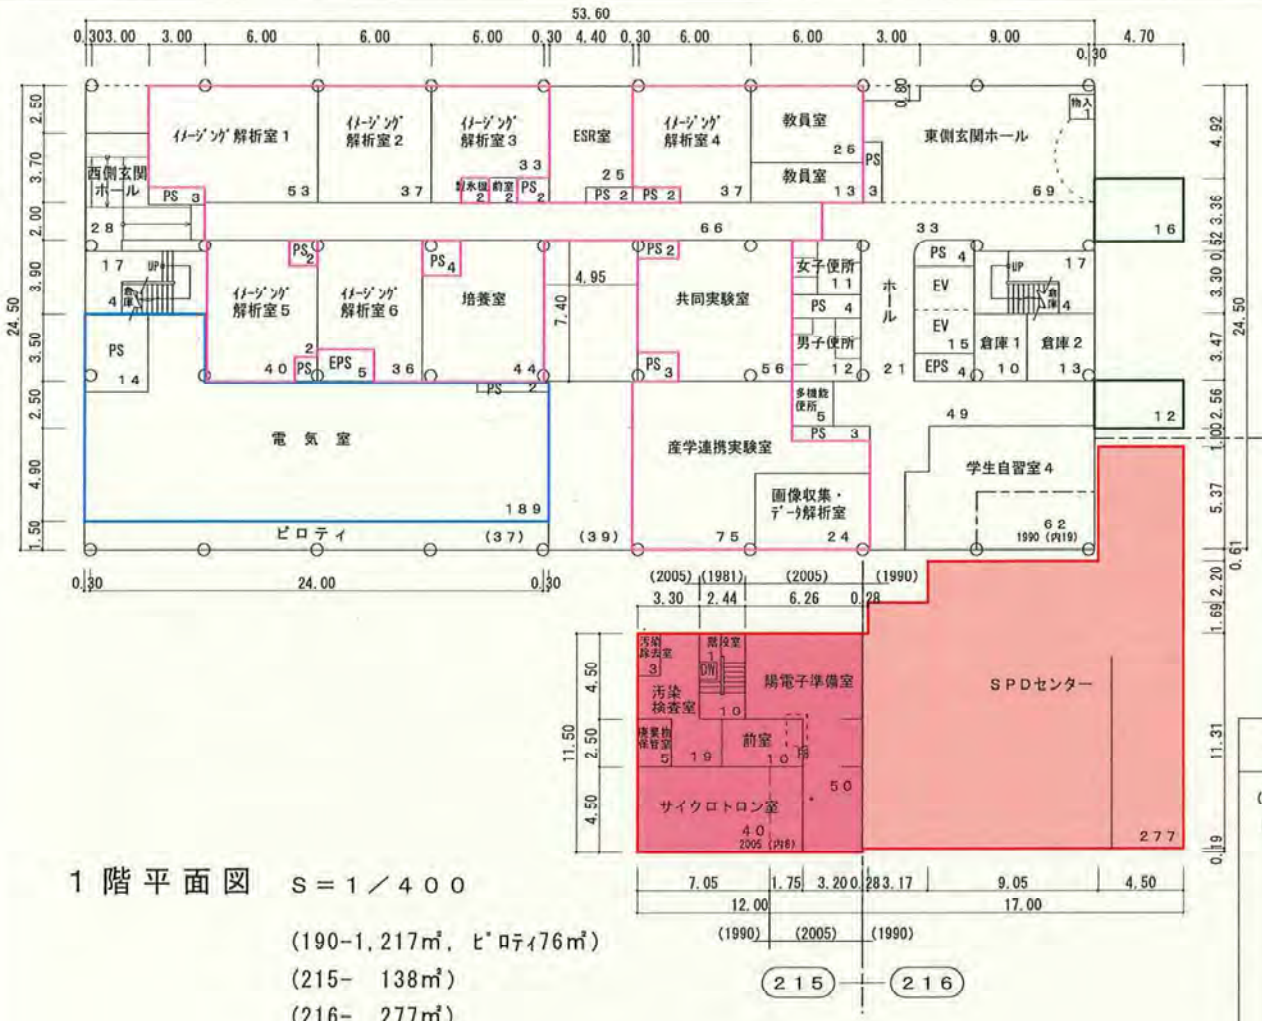


放射線部
経理調達課


1階平面図　S＝1／400


(190-1, 217㎡, ﾋﾟﾛﾃｨ76㎡)
(215-　138㎡)
(216-　277㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (190) 医学臨床B棟 | 1981 | SR8 | 1615 | 医学部(医学科) | | 7,575 |
| | | | 1630 | 歯学部(歯学科) | | 850 |
| | | | 1650 | 薬学部 | | 717 |
| | | | 3730 | R1総合センター | | 14 |
| | | | 3748 | 先端研究推進センター | | 541 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 46 |
| | | | 6920 | 学部等設備室 | | 256 |
| | 1984 | R+1 | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 13 |
| | 1990 | SR1 | 1615 | 医学部(医学科) | | 19 |
| | 1994 | SR+1 | 1615 | 医学部(医学科) | | 62 |
| | | | 棟計 | | | 10,093 |
| (215) サイクロトロン棟 | 1981 | R2 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 11 |
| | | | 6705 | R I 施設 | | 145 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 1 |
| | 1990 | R1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 32 |
| | 2005 | R1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 95 |
| | | | 棟計 | | | 284 |
| (216) SPDセンター棟 | 1990 | S1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 277 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 217 |

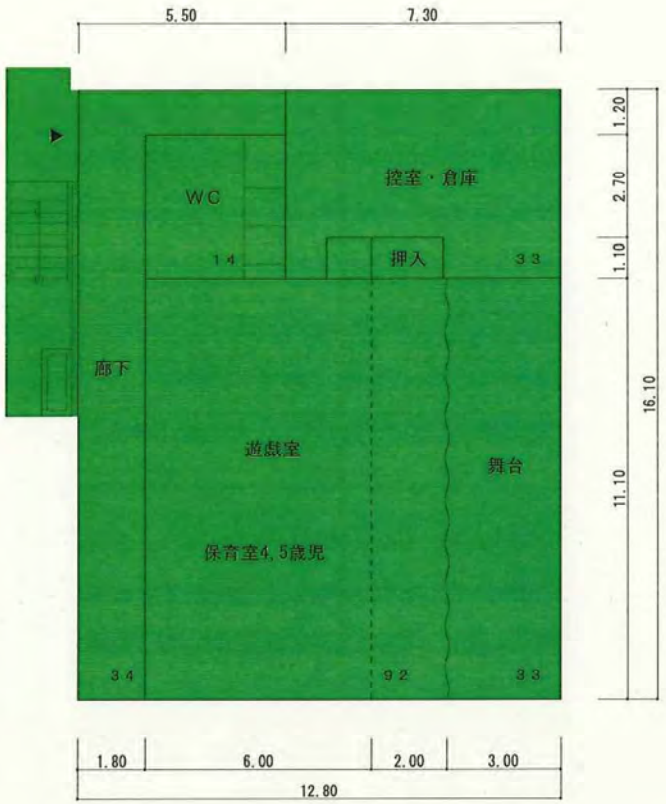



総　務　課

1階平面図　S＝1／200
(206㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園舎 | 2012 | S1 | 6020 | 一般管理施設(保育施設) | | 206 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 220 |

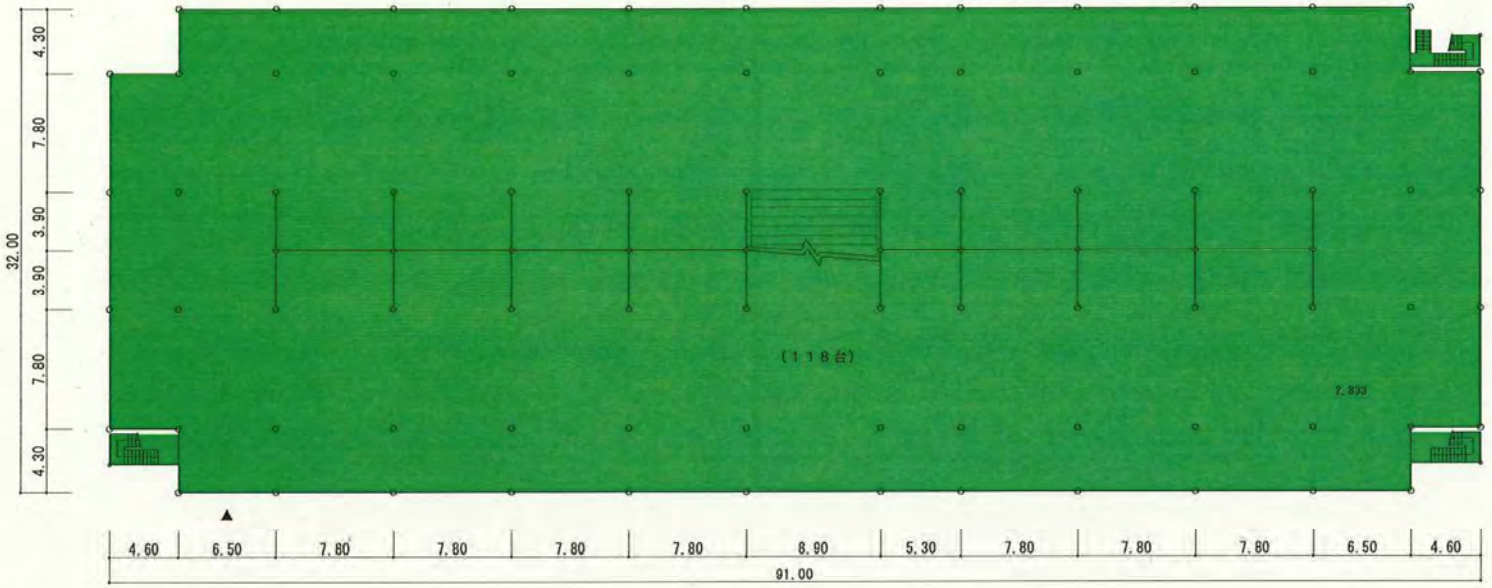


総　務　課


1階平面図　S＝1/500　(2,833㎡)

| | 駐車台数 |
|---|---|
| 1階 | 118 |
| 2階 | 124 |
| 屋階 | 124 |
| 合計 | 366 |

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立体駐車場 | 2008 | S2 | 6015 | 外来者用駐車場 | | 5,666 |

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 220 |

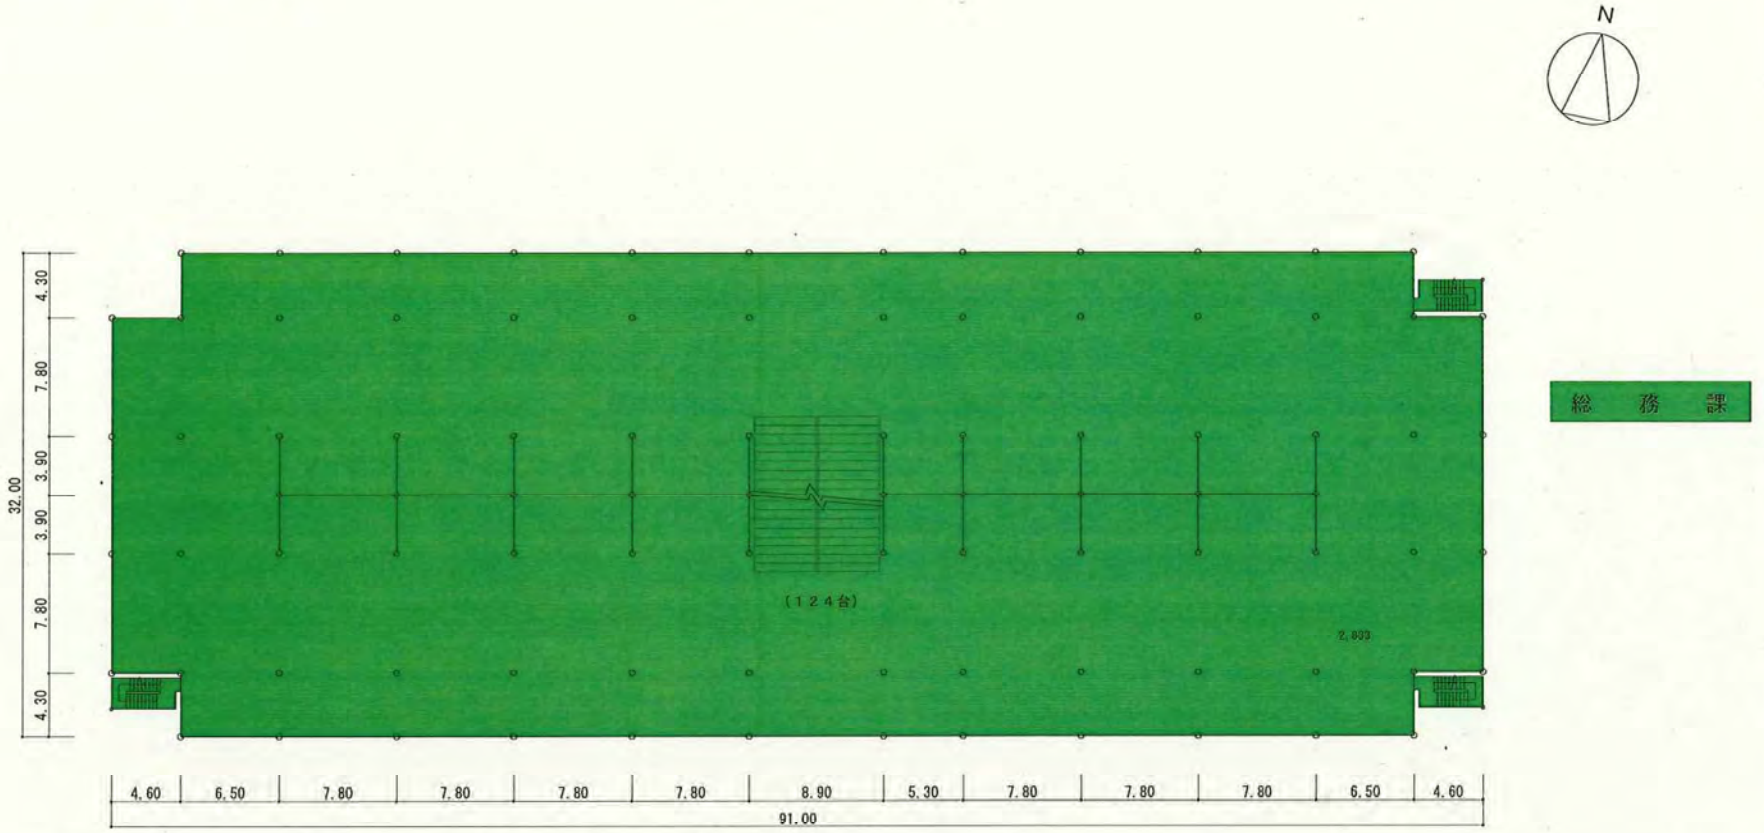


2 階 平 面 図　　S＝1/500　(2,833㎡)

# 監　守　区　域　図


| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 220 |

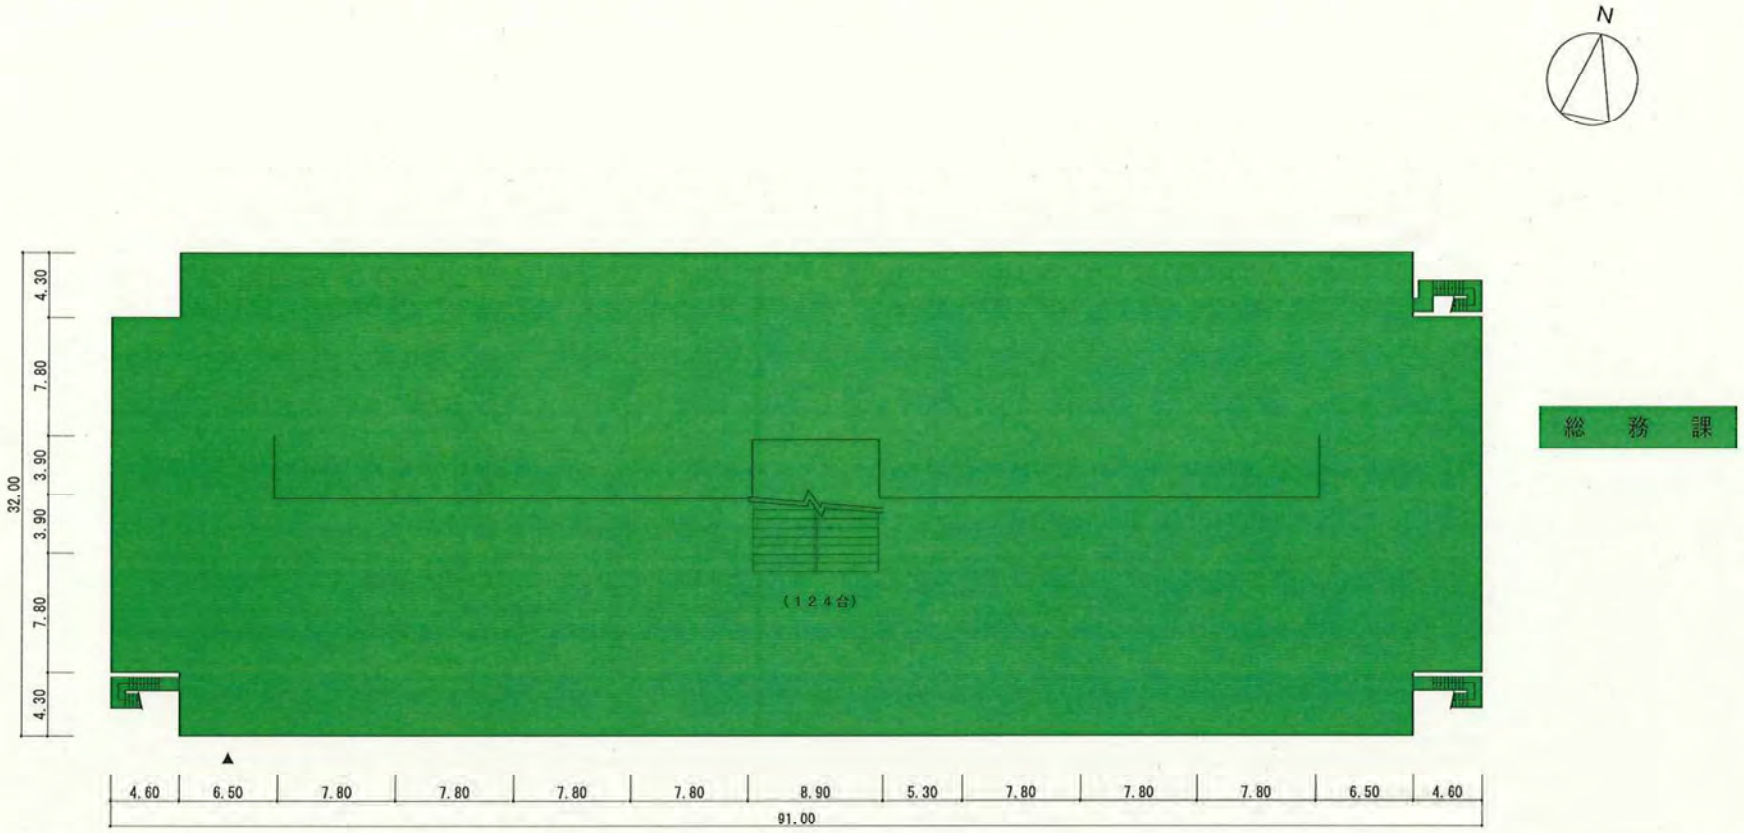


屋階平面図　S＝1/500　(0㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 219 |

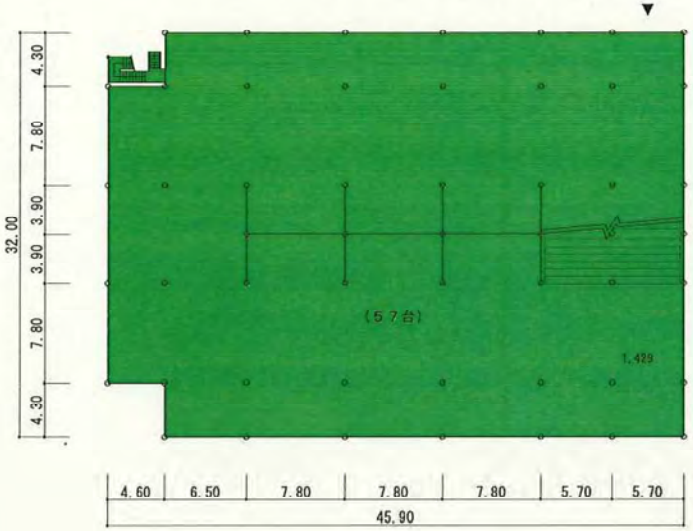


総　務　課


| | 駐車台数 |
|---|---|
| 1階 | 57 |
| 2階 | 57 |
| 屋階 | 63 |
| 合計 | 177 |

1階平面図　S＝1/600
(1,429㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立体駐車場 | 2005 | S2 | 6015 | 外来者用駐車場 | | 2,858 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 219 |

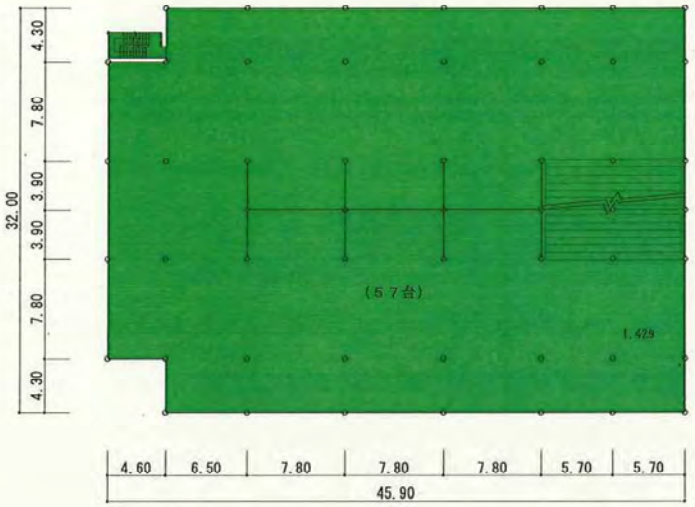



総　務　課

2階平面図　S＝1/600
(1,429㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 219 |

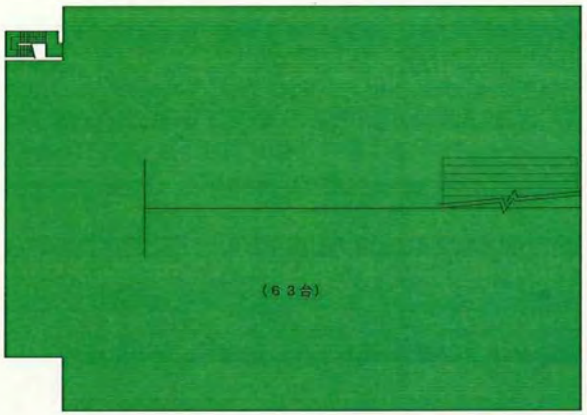



総　務　課

屋階平面図　S＝1/600
(0㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 224 |

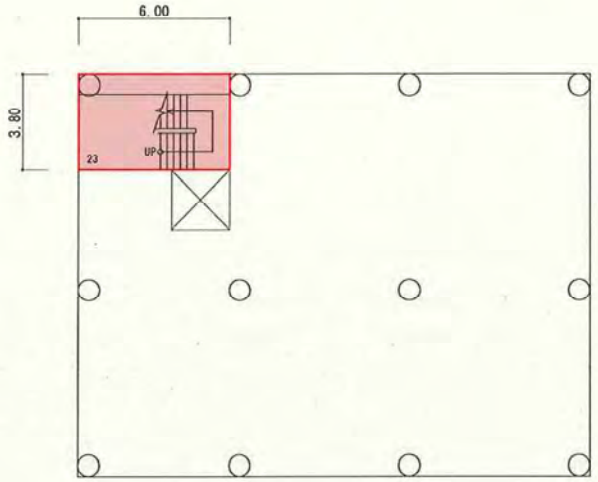


経理調達課


地階平面図　S＝1/300
(23㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合研究棟 | 2014 | R4 | 1615 | 医学部（医学科） | | 996 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 306 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 16 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 41 |
| | | | 棟計 | | | 1,359 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 224 |

N

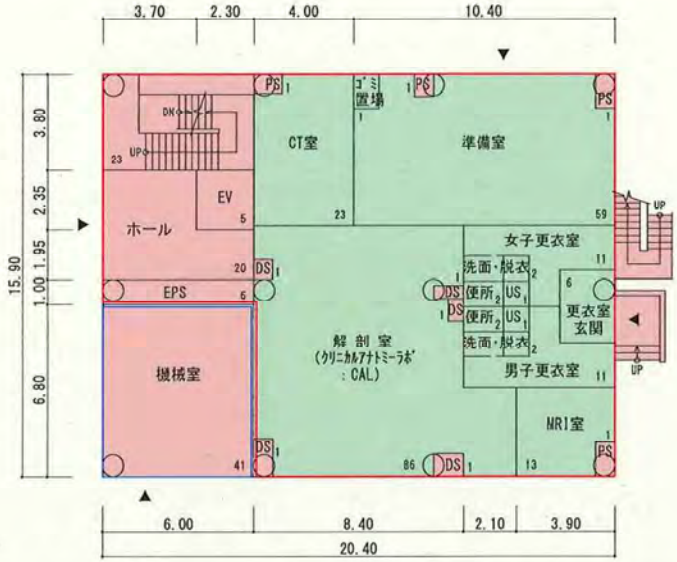


1 階 平 面 図　S＝1/300
(324㎡)

クリニカルアナトミー教育・研究センター

経　理　調　達　課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 223 |




N

- 脳神経外科
- 放射線部
- 栄養部
- 薬剤部
- 総務課
- 医事課
- 経理調達課


ピット階平面図
S＝1／500
(19㎡)

1階平面図　S＝1／500
(4,509㎡)
(実態用：4,039㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来診療棟 | 2015 | S5 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 14,666 |
| | | | 4210 | 歯学部附属病院 | | 3,272 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 604 |
| | | | 6940 | 病院等設備室 | | 1,097 |
| | | | | 棟計 | | 19,639 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

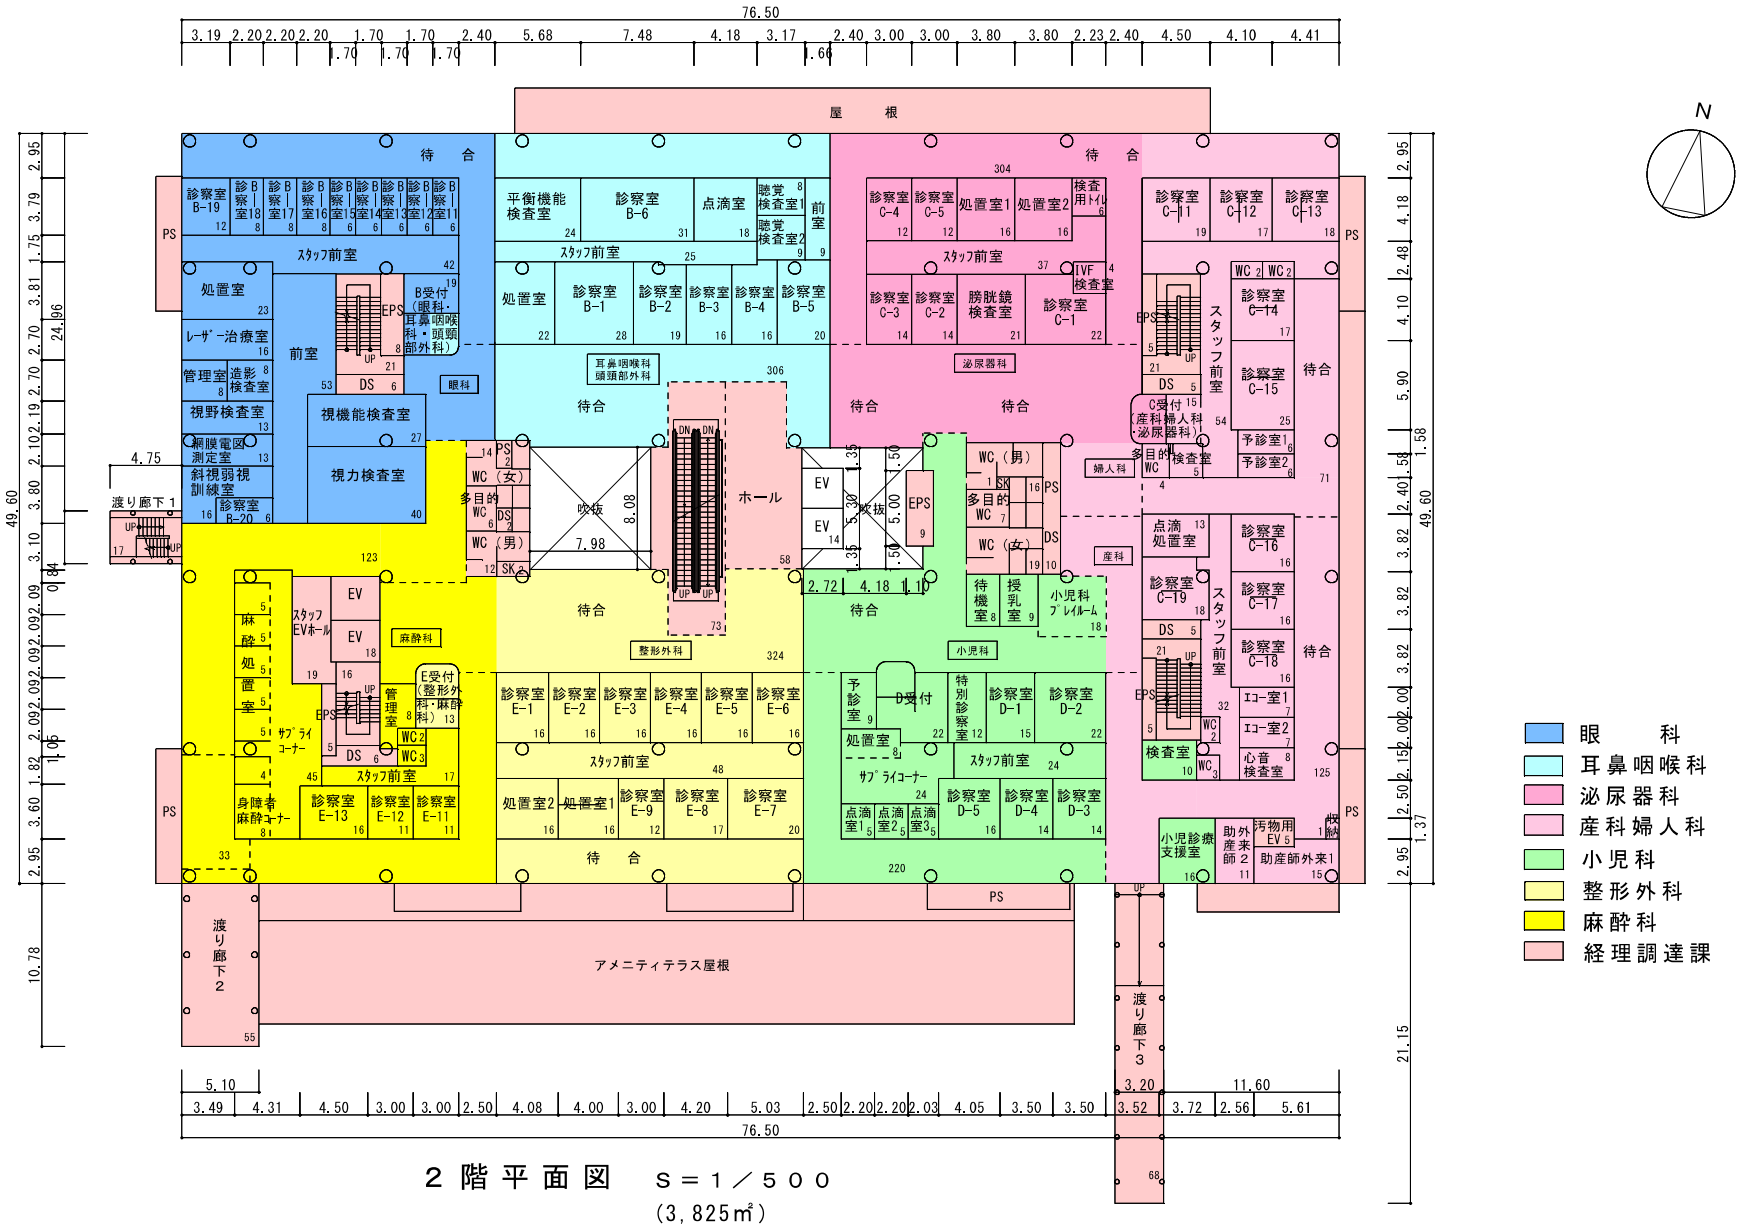



２階平面図　Ｓ＝１／５００

（3,825㎡）

（実態用：3,847㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２３ |

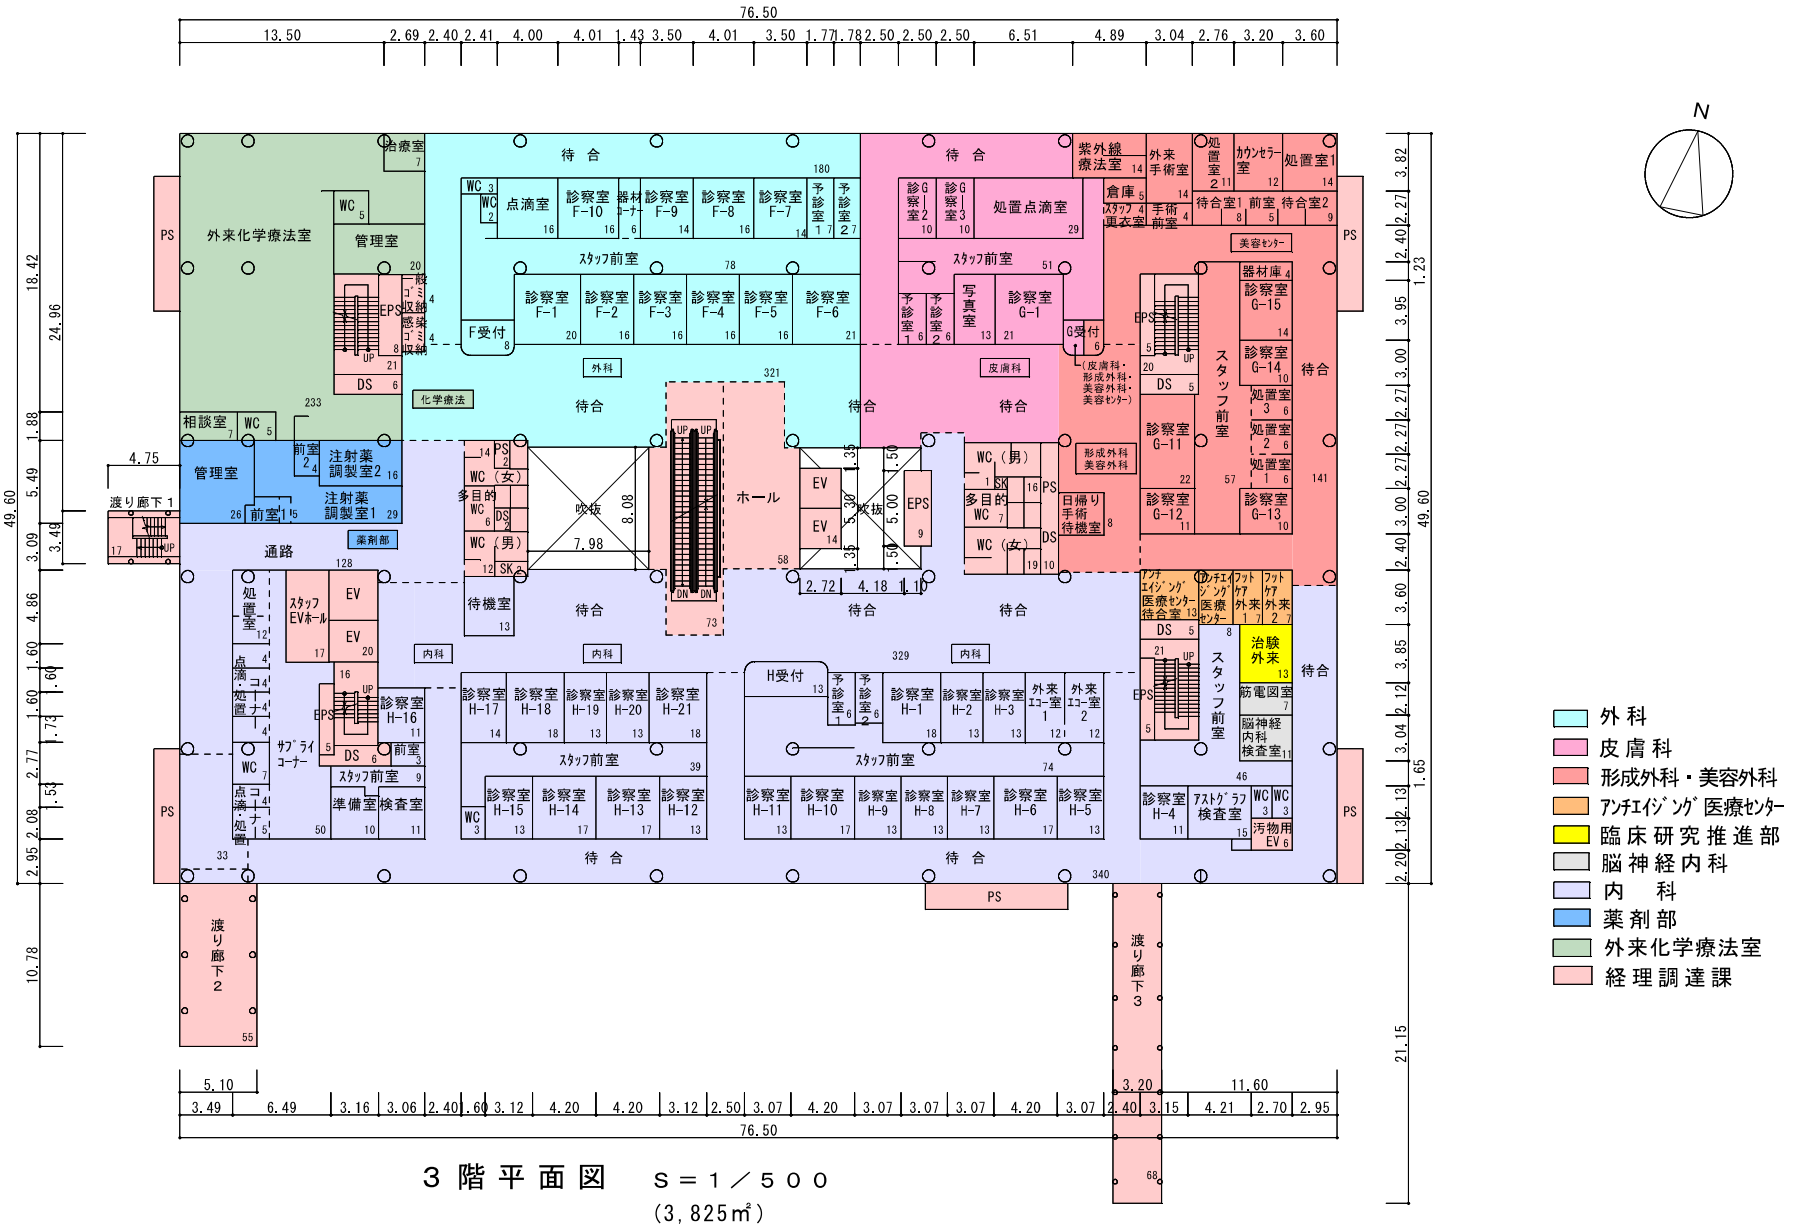



３階平面図　　Ｓ＝１／５００

（3,825㎡）

（実態用：3,847㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 223 |

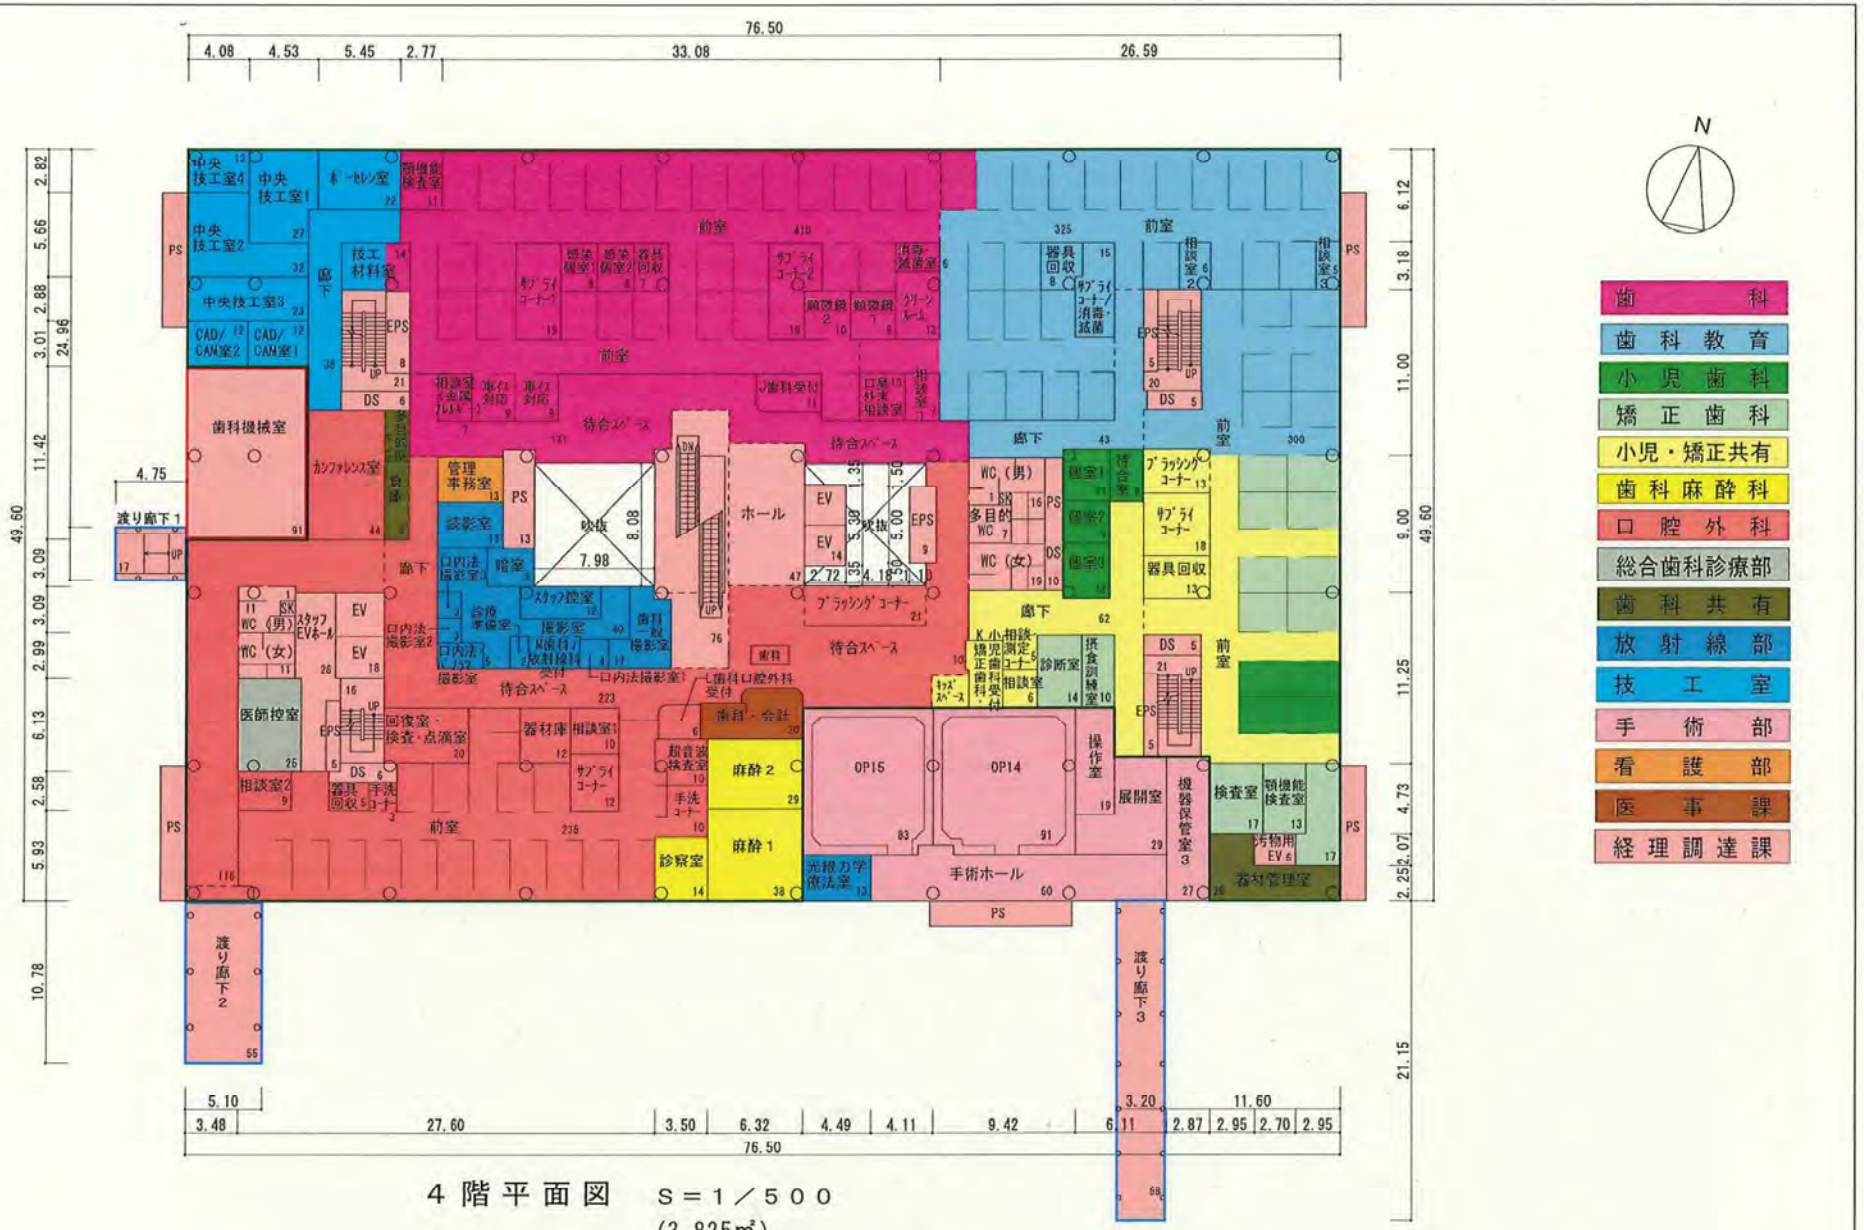



4階平面図　S＝1／500

(3,825㎡)

(実態用：3,847㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 223 |

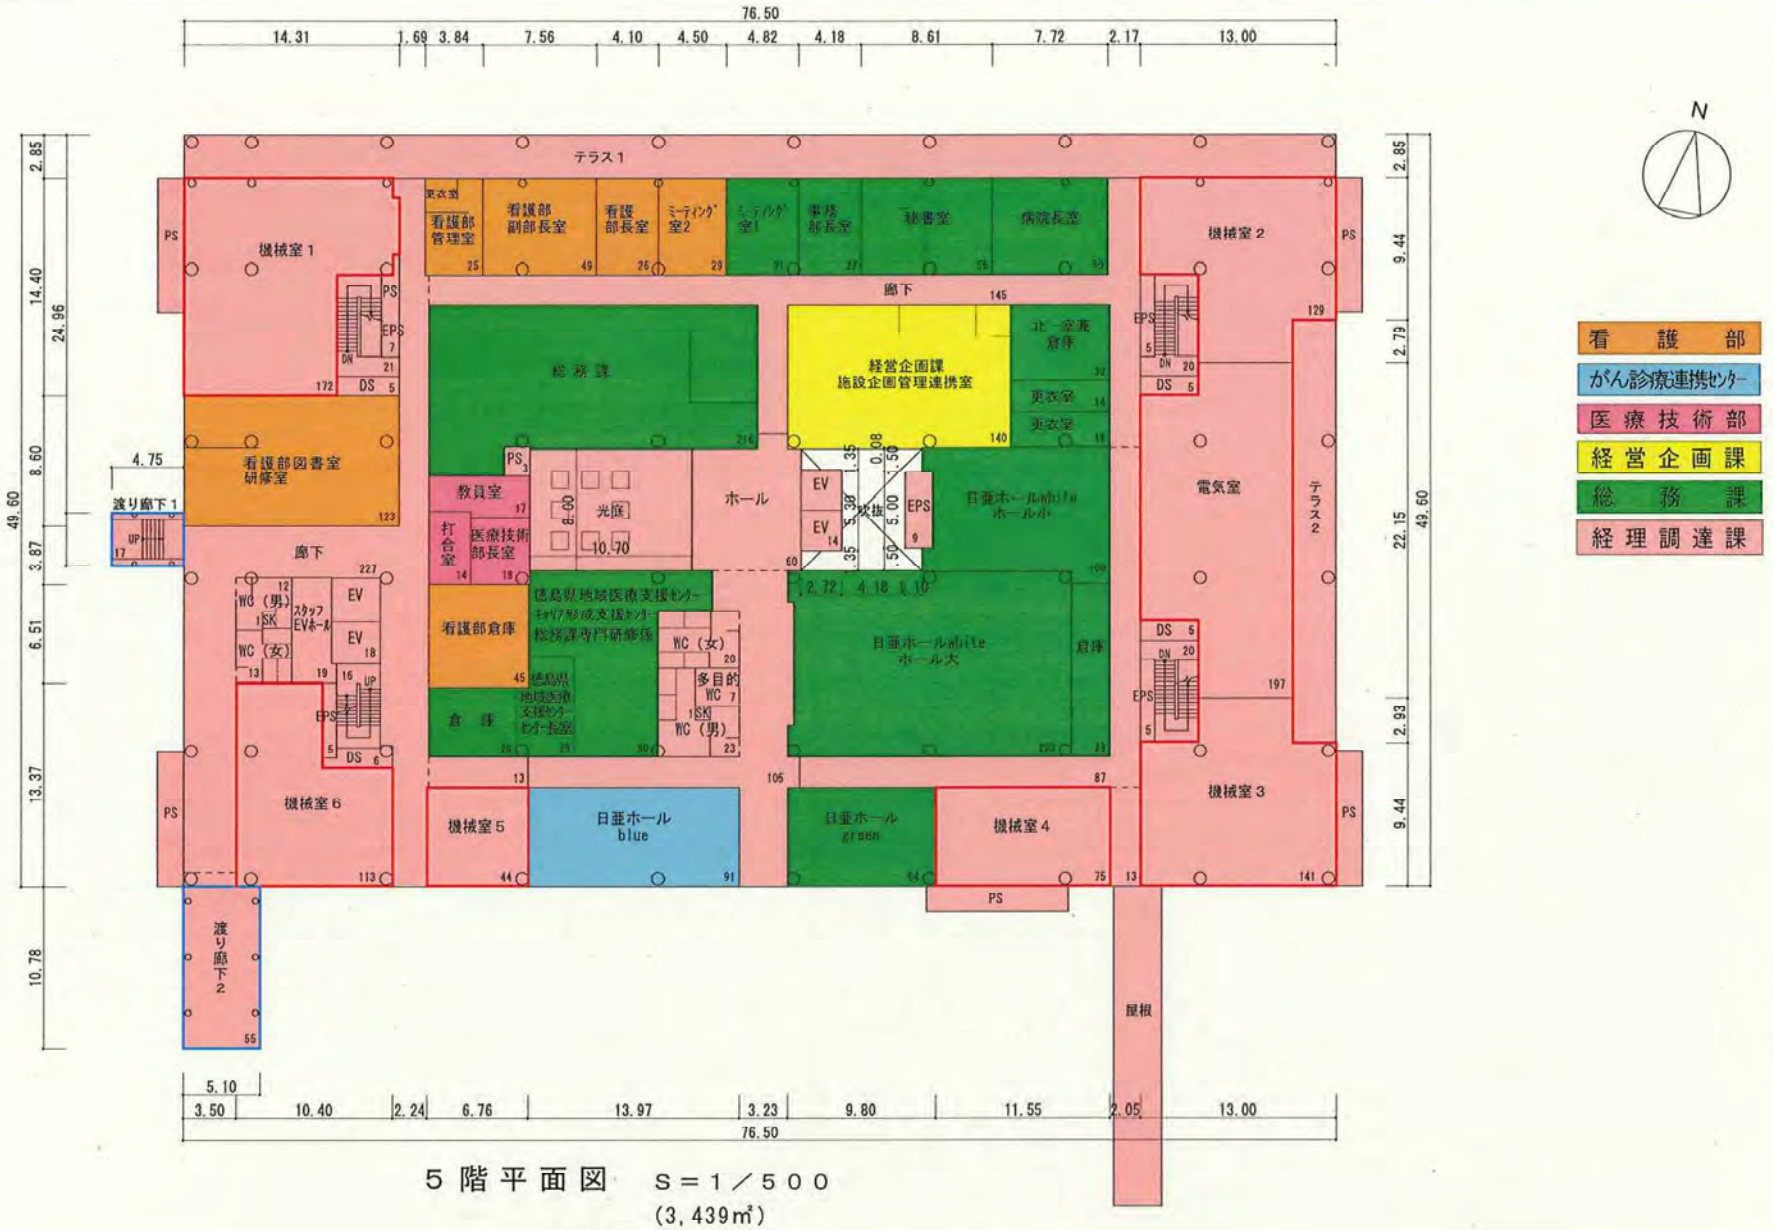



5階平面図　S＝1／500

(3,439㎡)

(実態用：3,404㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 223 |

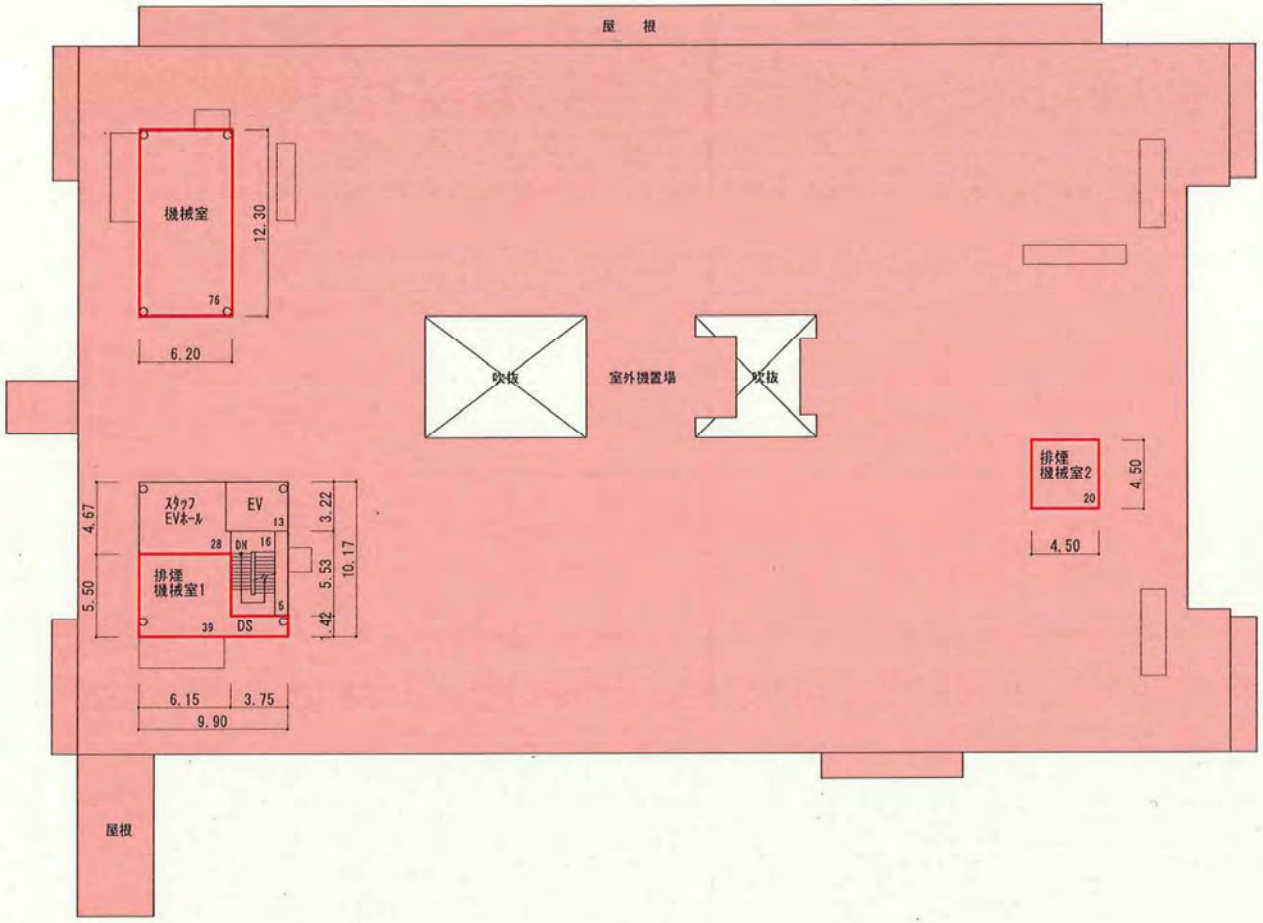


N

経　理　調　達　課


屋階平面図　S＝1／500

(197㎡)

(実態用：197㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

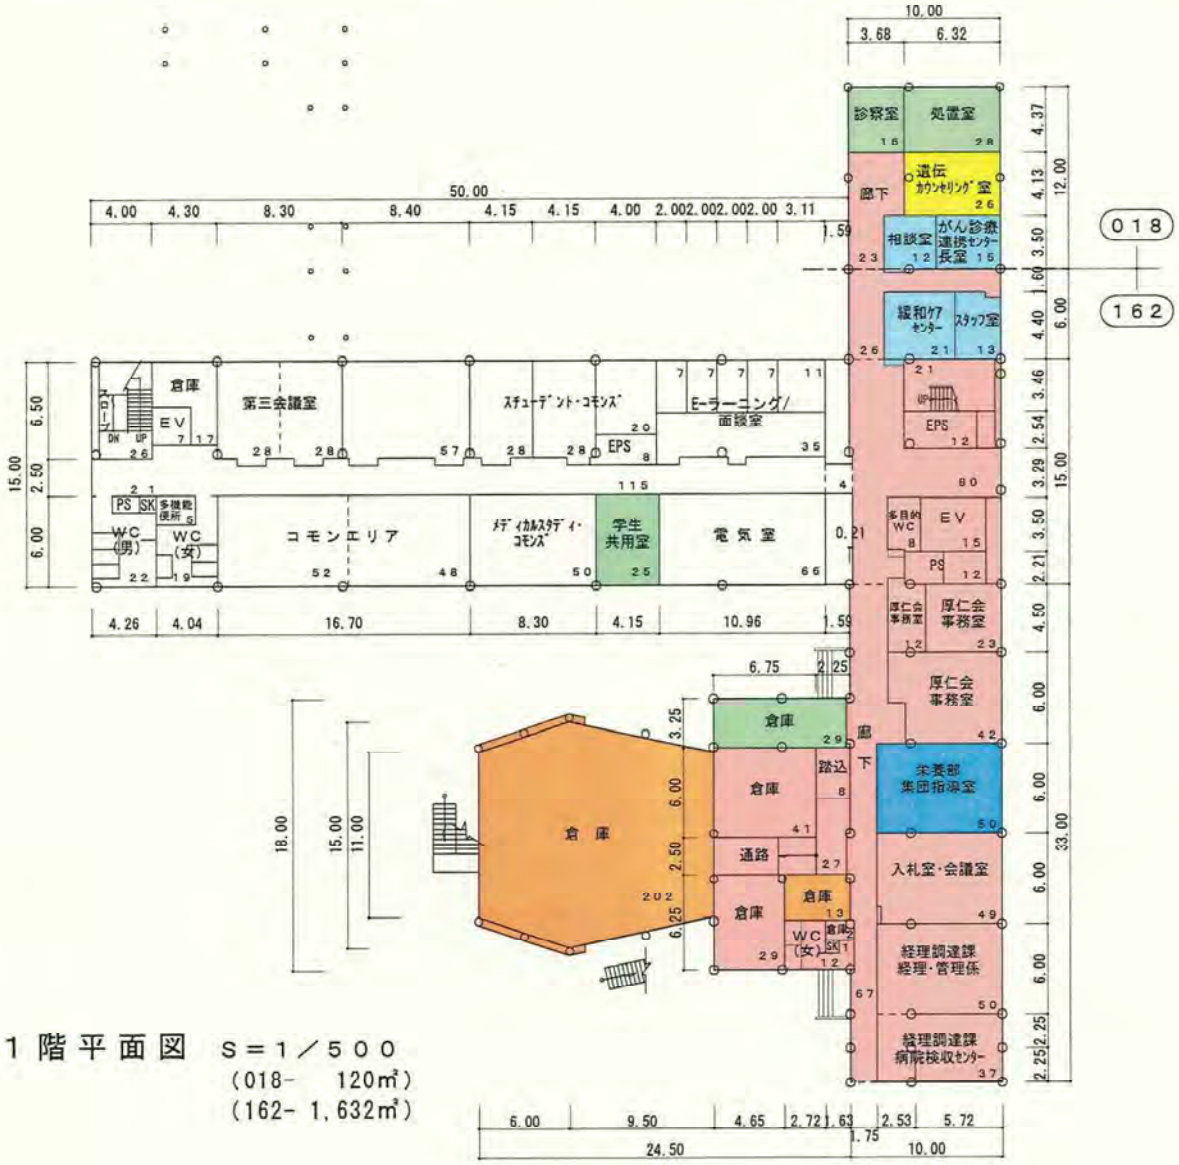


1階平面図　S＝1／500


（018-　120㎡）

（162-　1,632㎡）

| 棟名称 | (018) 西外来診療棟 |
|---|---|
| | (162) 医学臨床A棟・病院 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

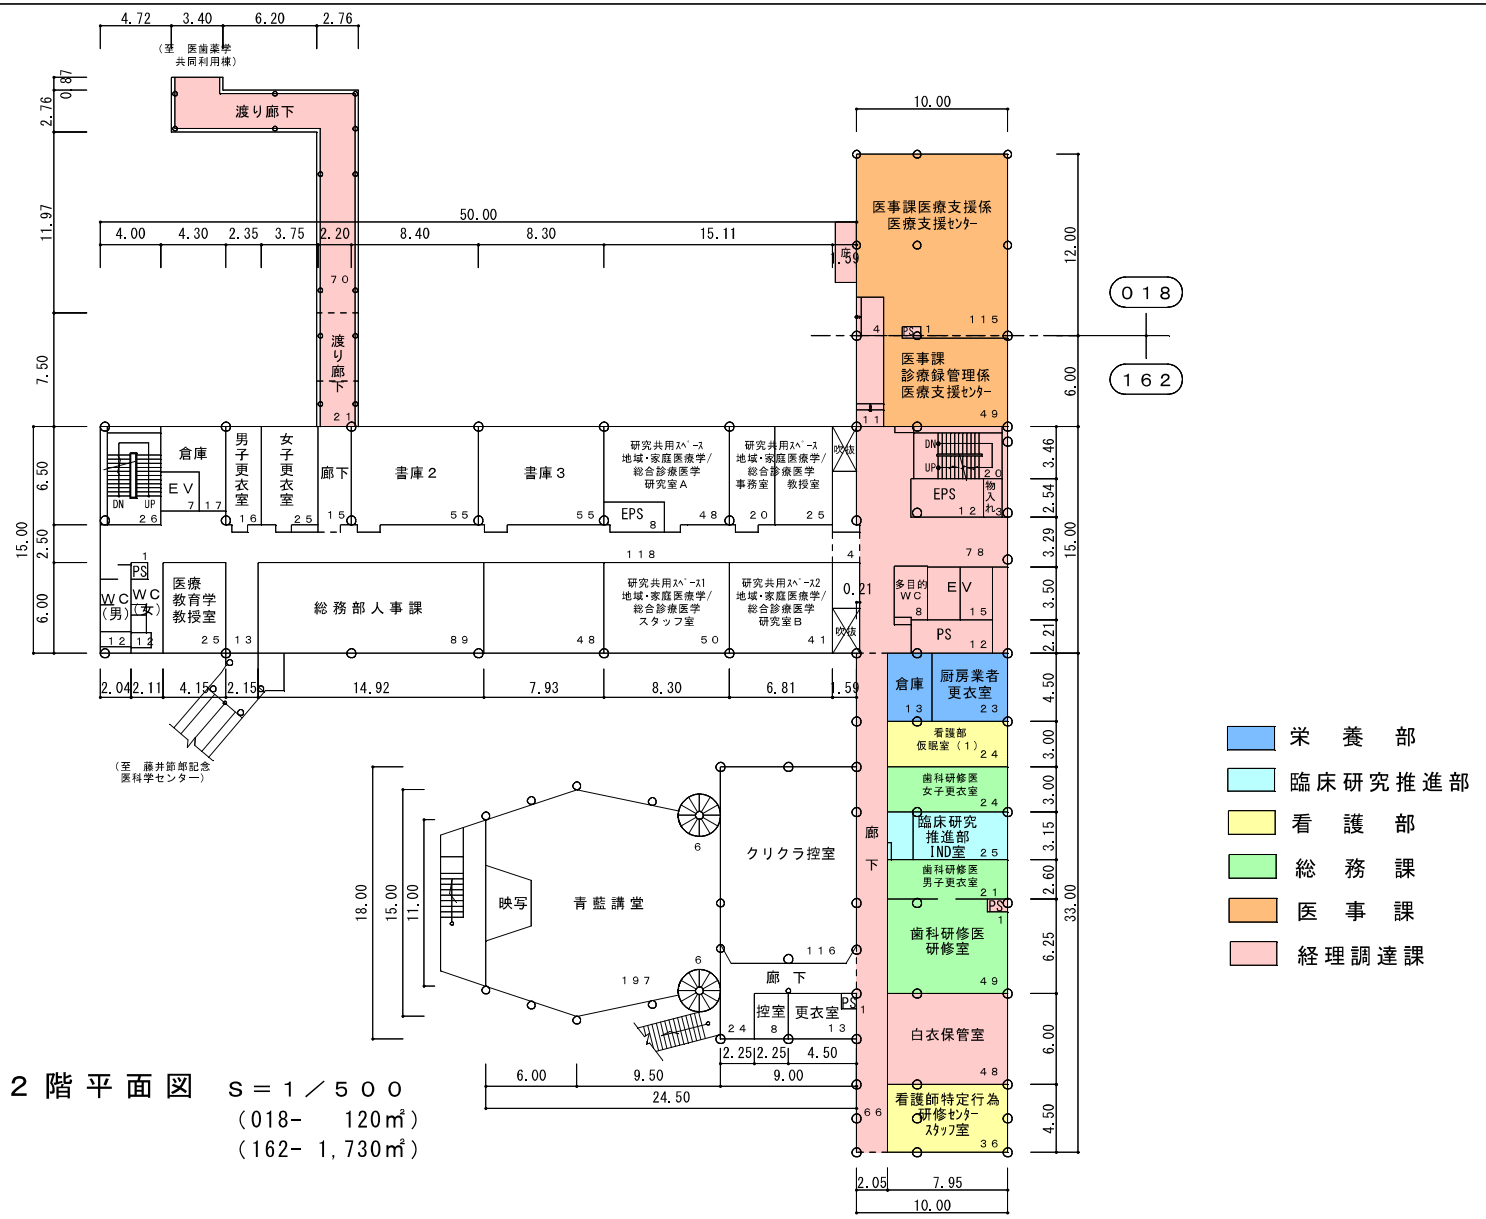



２階平面図　Ｓ＝１／５００

（018-　120㎡）

（162-　1,730㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | 018・162 |

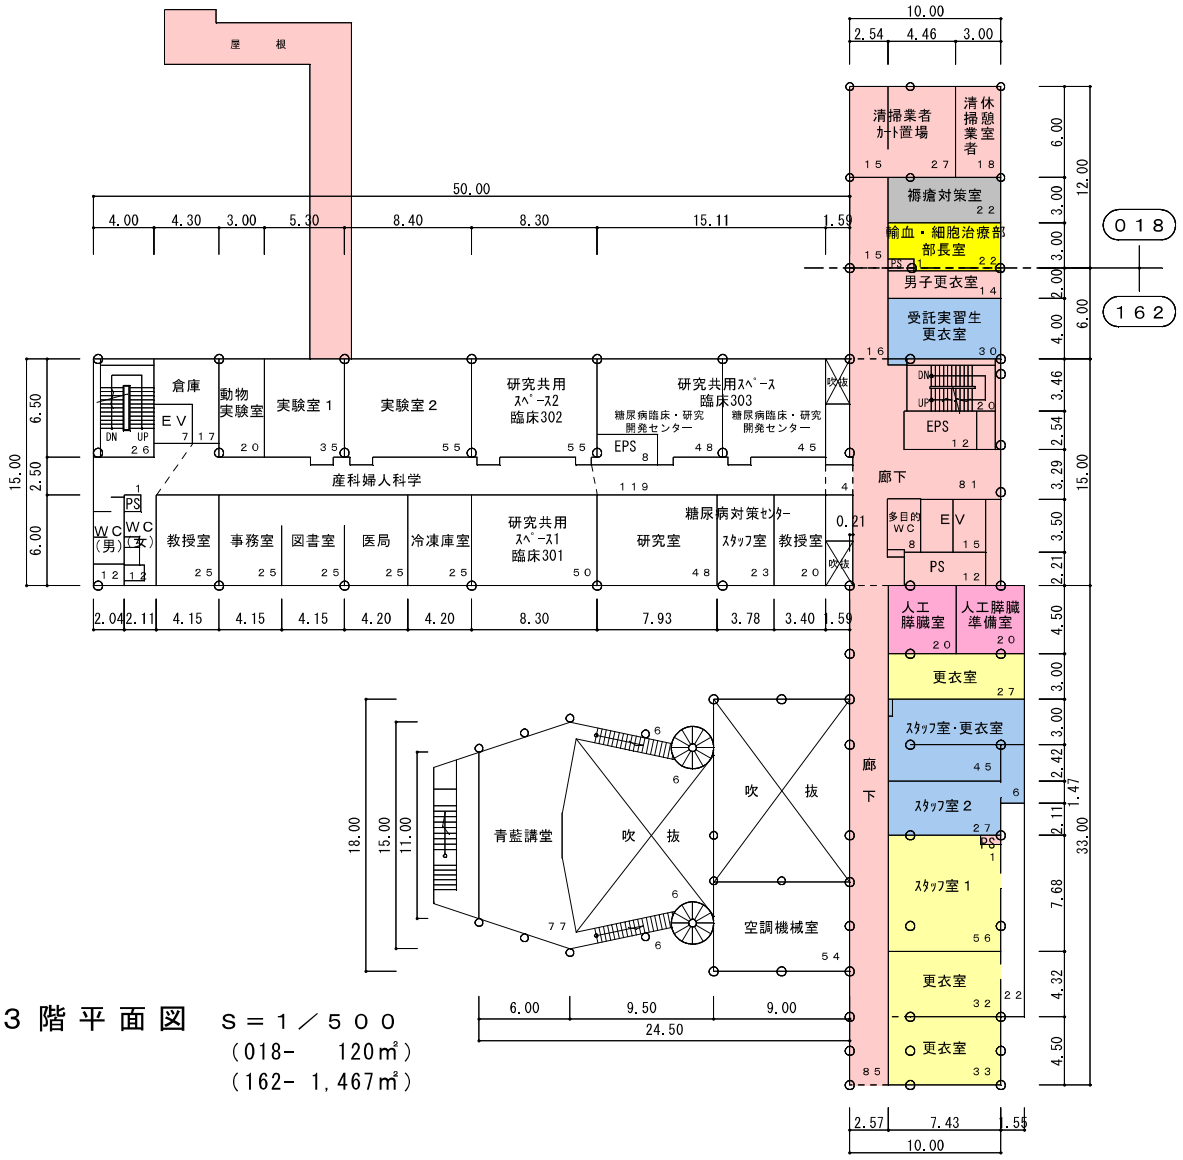


N

褥瘡対策室
輸血・細胞治療部
医療技術部
糖尿病臨床・研究開発ｾﾝﾀｰ
看　護　部
経理調達課


３階平面図　Ｓ＝１／５００

（018-　120㎡）

（162-　1,467㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 018・162 |

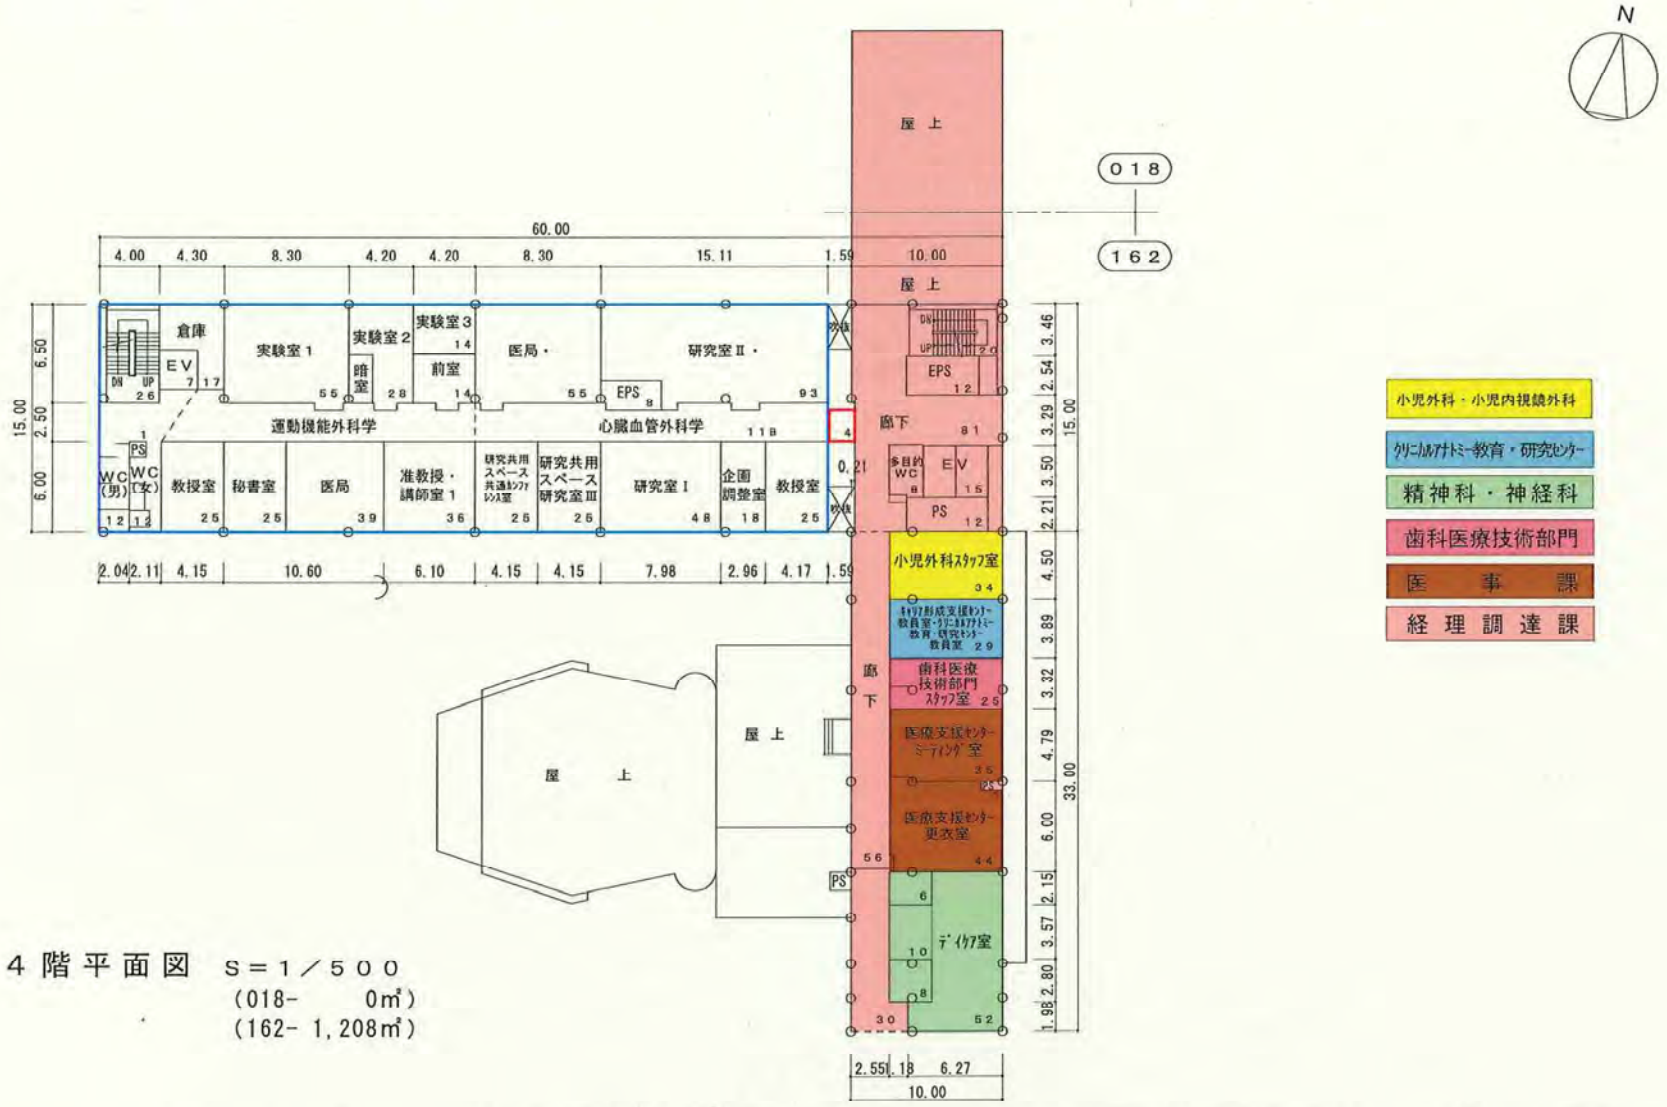


小児外科・小児内視鏡外科
クリニカルアナトミー教育・研究センター
精神科・神経科
歯科医療技術部門
医　事　課
経理調達課


4階平面図　S＝1／500

(018-　　0㎡)

(162-　1,208㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 162 |

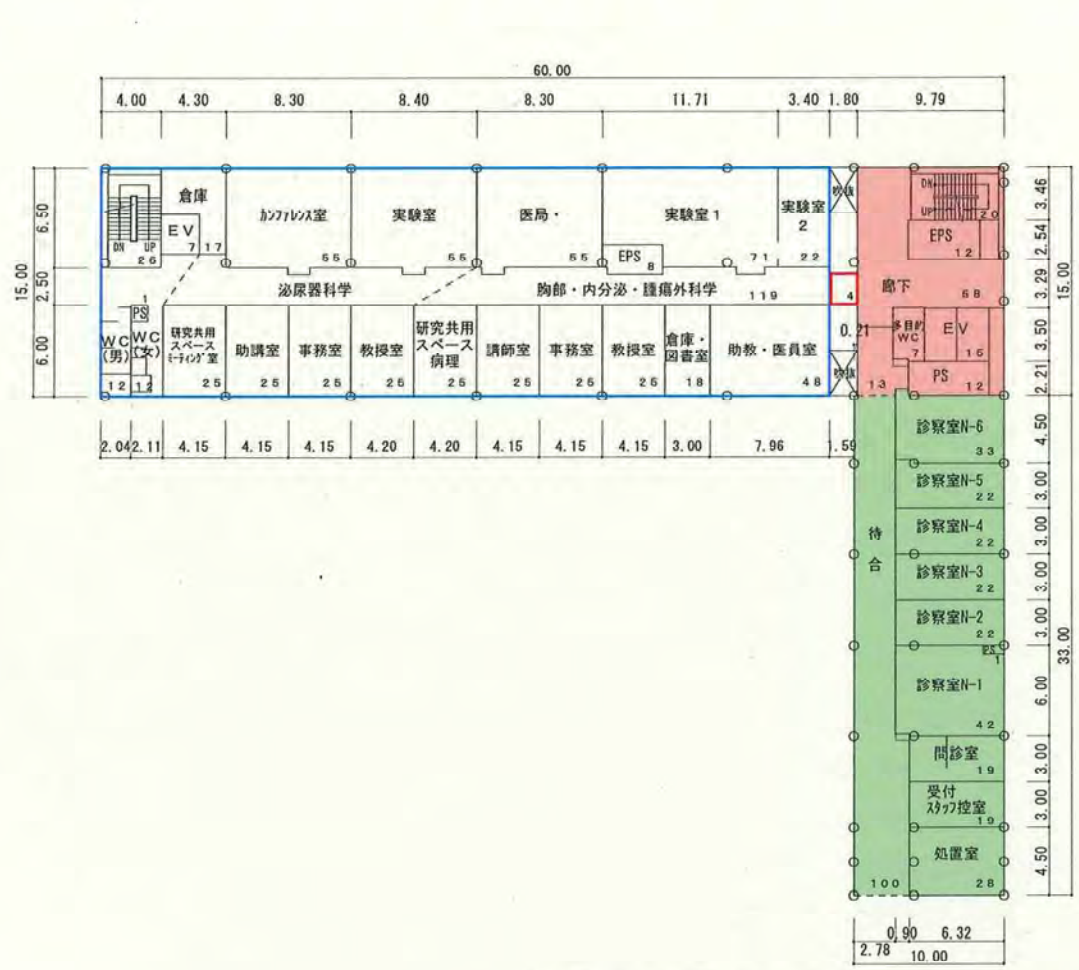


5 階 平 面 図　S＝1／500
(1,207㎡)


N

精神科・神経科

経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

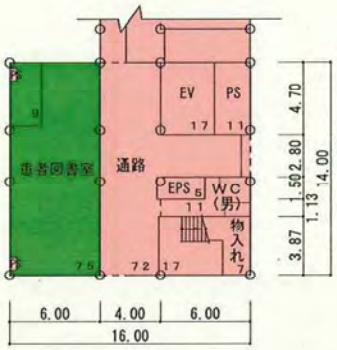


1 階 平 面 図　S=1／500

(224㎡)

総　務　課


経 理 調 達 課

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西外来診療棟 | 1965 | R5 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 1，210 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

N

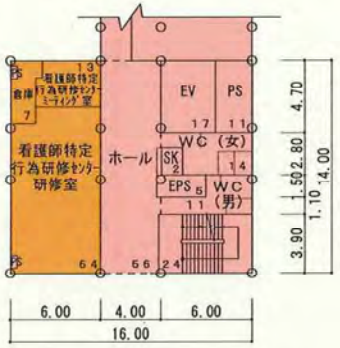


2階平面図　S=1／500
（224㎡）


看　護　部

経　理　調　達　課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

N




リハビリテーション部

産科婦人科

経理調達課


3階平面図　S=1／500

(224㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

N




精神科・神経科

経理調達課


4階平面図　S=1／500

（224㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

N

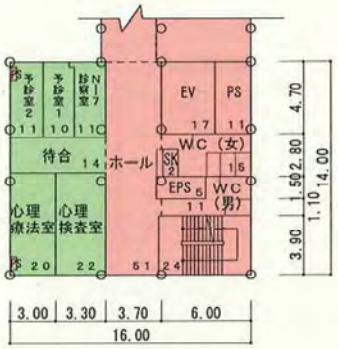


5階平面図　S=1／500
（224㎡）


精神科・神経科

経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 068 |

N

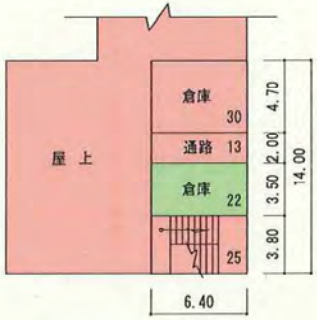



屋階平面図　S=1／500
(90㎡)

精神科・神経科

経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 166 |

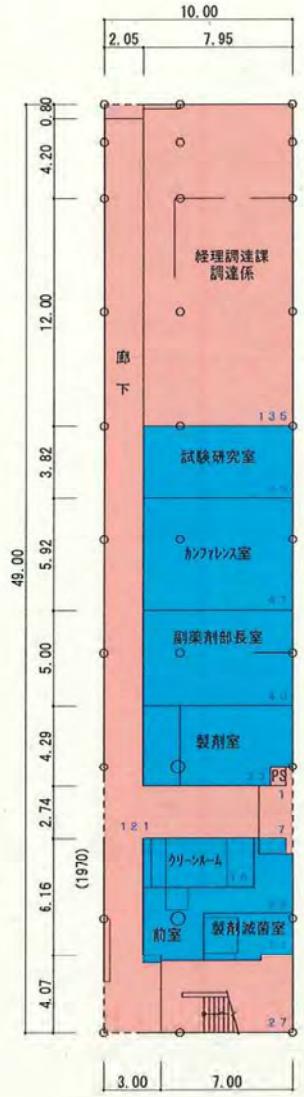


1階平面図　S=1/400
(490㎡)





薬　剤　部
経理調達課

| 棟名称 | 建築年 | 構造 階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西外来診療棟 | 1970 | RS1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 490 |
| | 1981 | R+1 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 24 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 16 |
| | 1984 | R+1 | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 13 |
| | | S+2 | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 279 |
| | | | 棟計 | | | 822 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 166 |

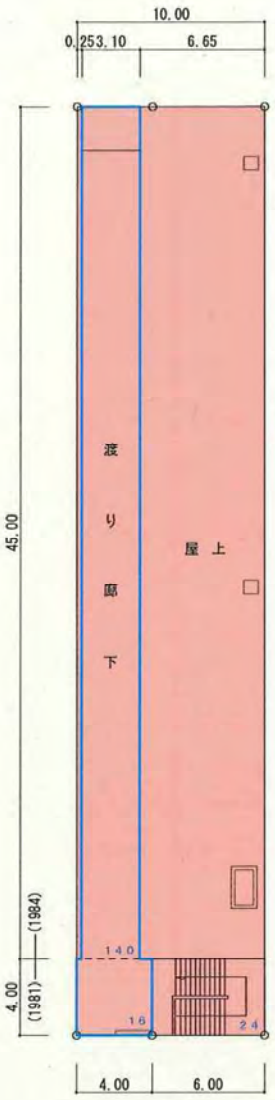



2階平面図　S=1/400
(180㎡)




経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 166 |

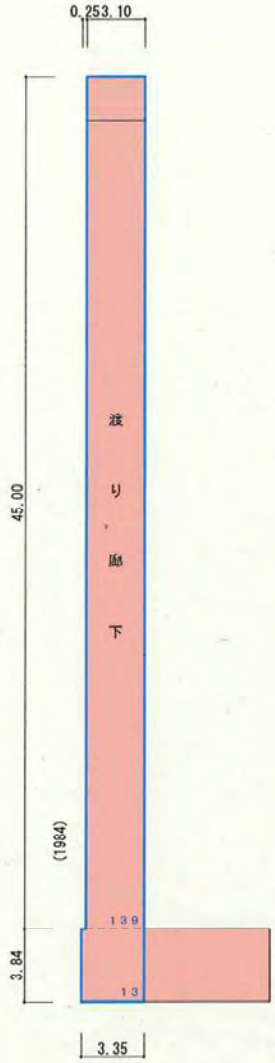






経　理　調　達　課

3階平面図　S=1/400
(152㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 169 |

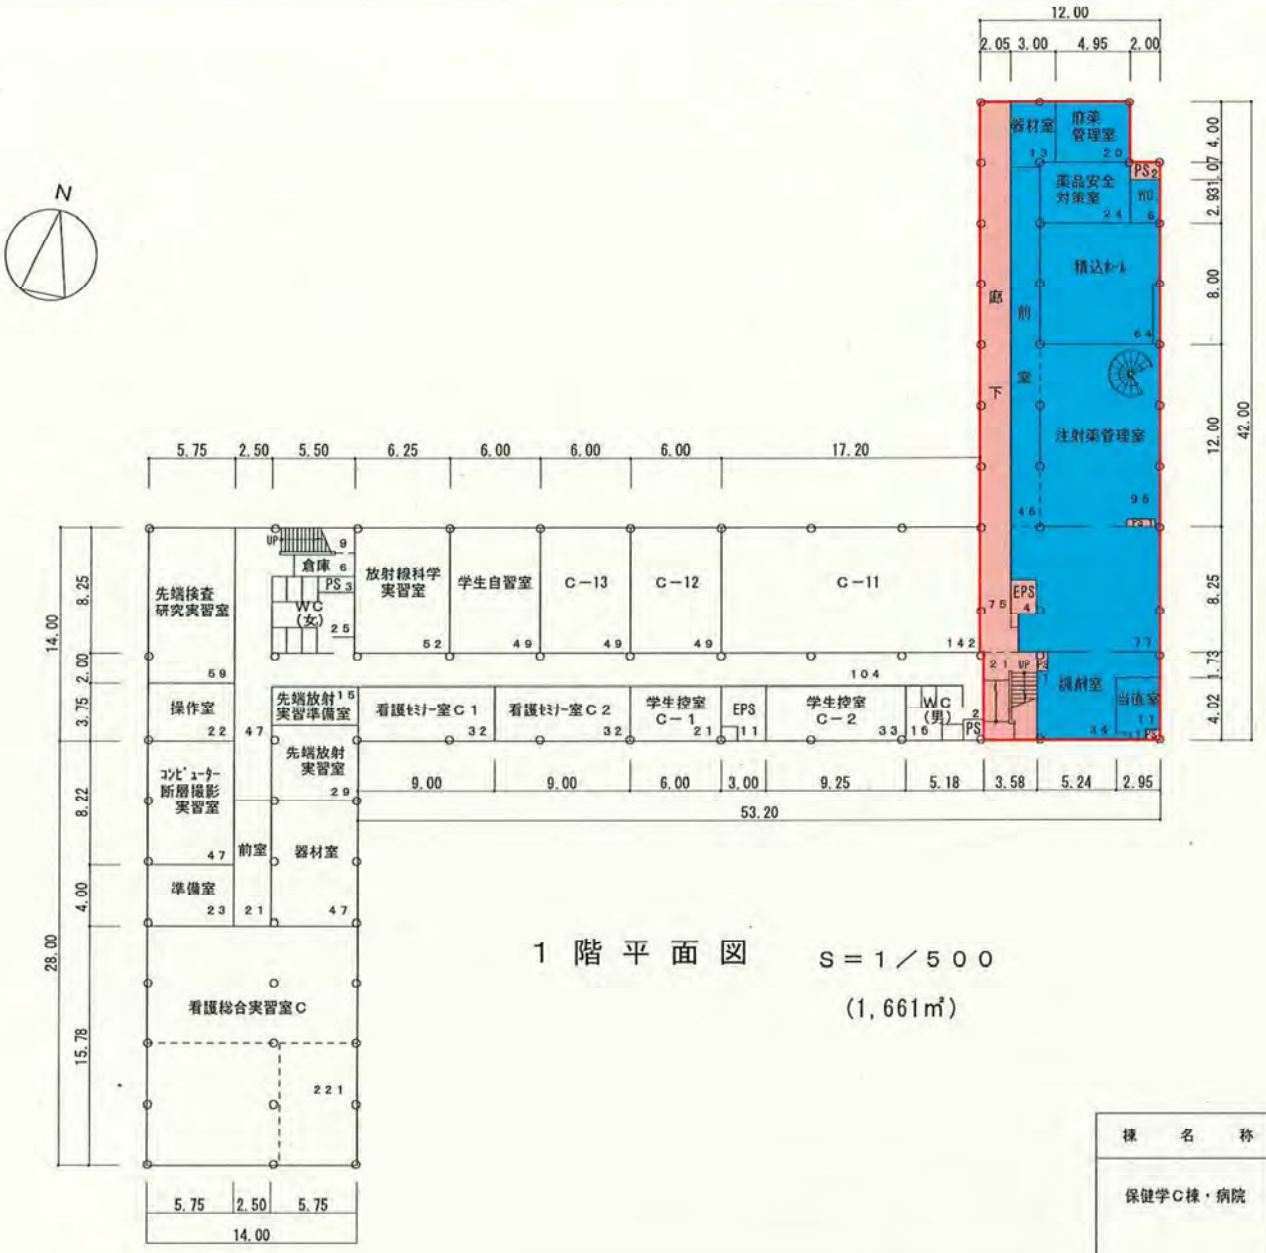


薬　剤　部

経理調達課


1 階 平 面 図　　S＝1／500

(1,661㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健学C棟・病院 | 1972 | R2 | 1625 | 医学部(医学科以外の学科) | | 1,824 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 1,011 |
| | | | 棟計 | | | 2,835 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 169 |

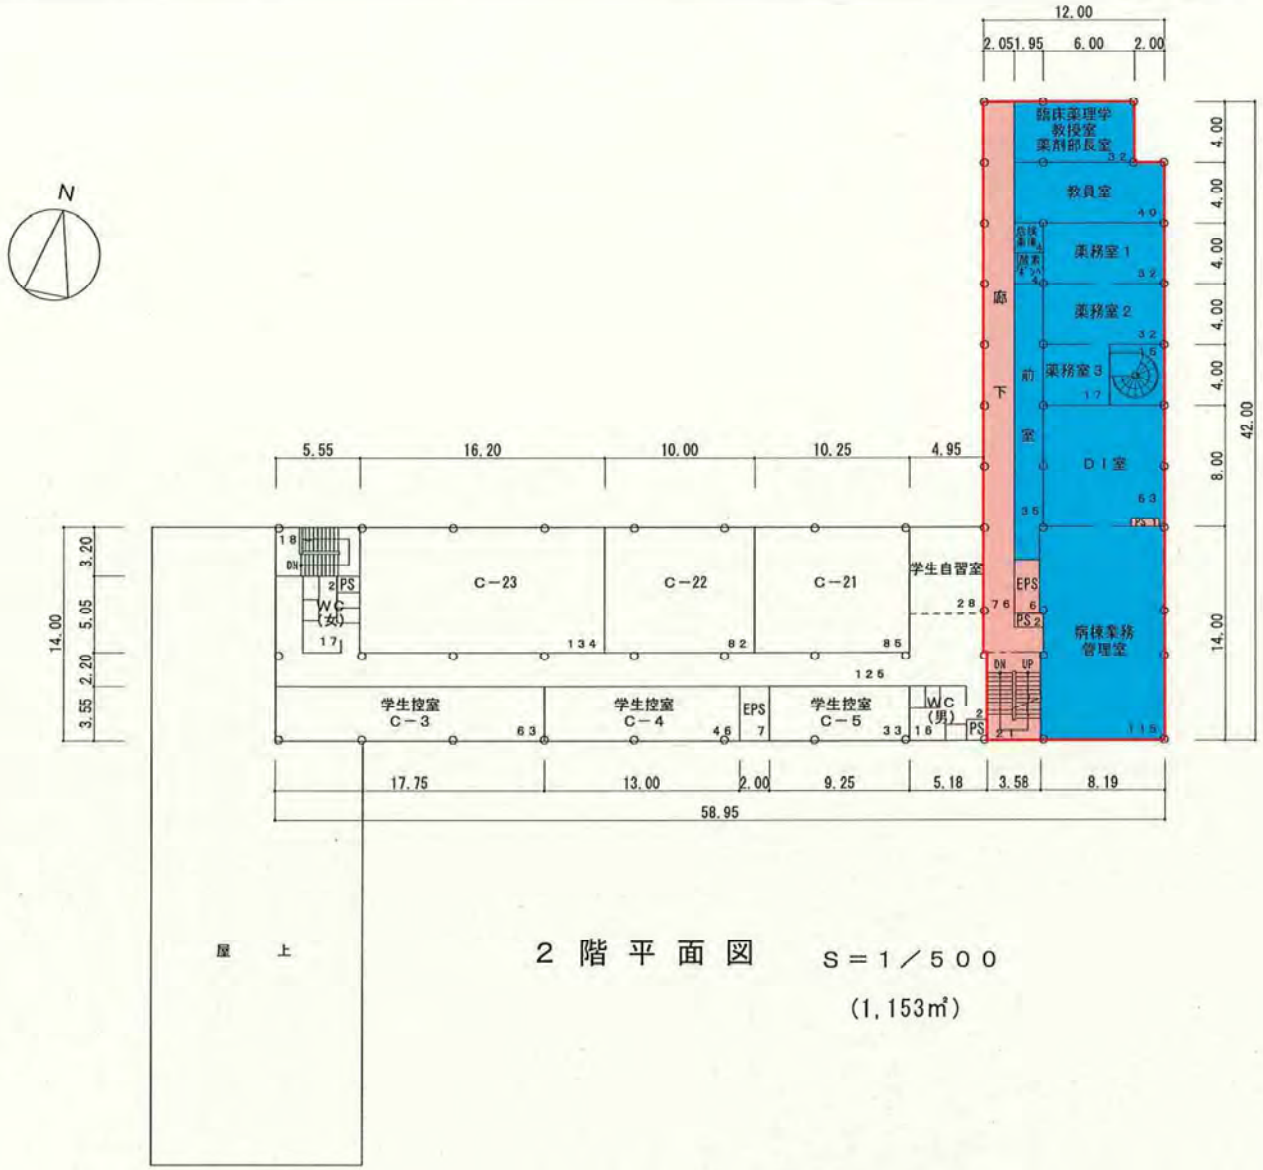



2 階 平 面 図　　S＝1／500

(1,153㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 169 |

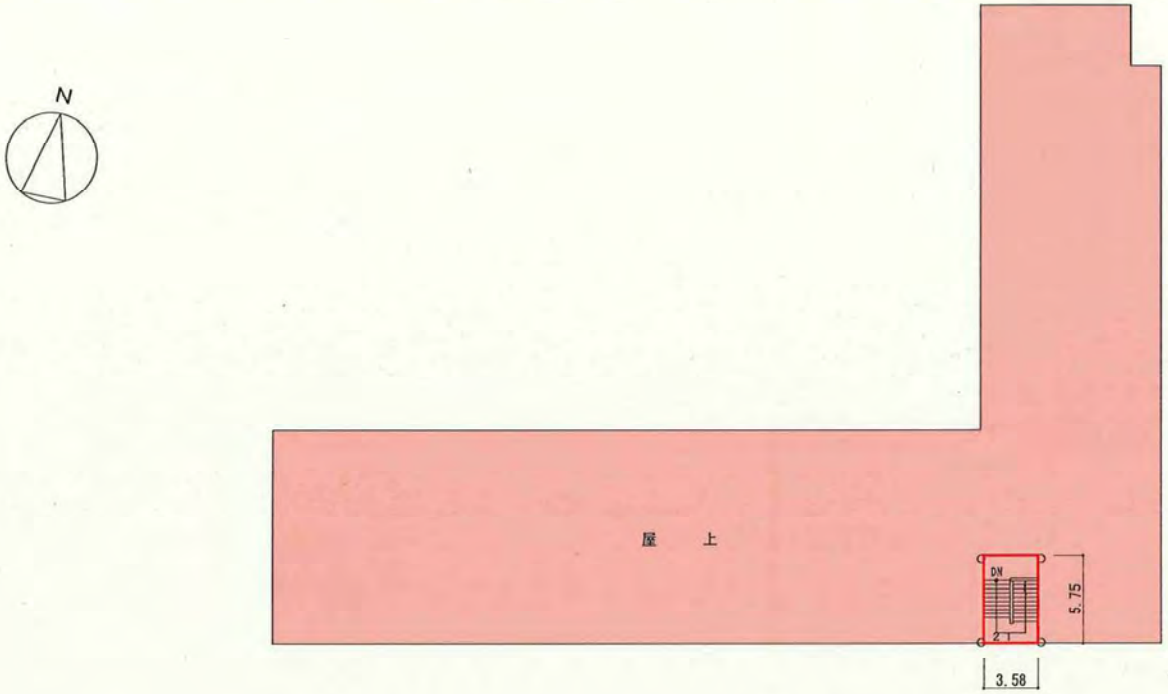



経　理　調　達　課

屋階平面図　S＝1／500

(21㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 227･228 |

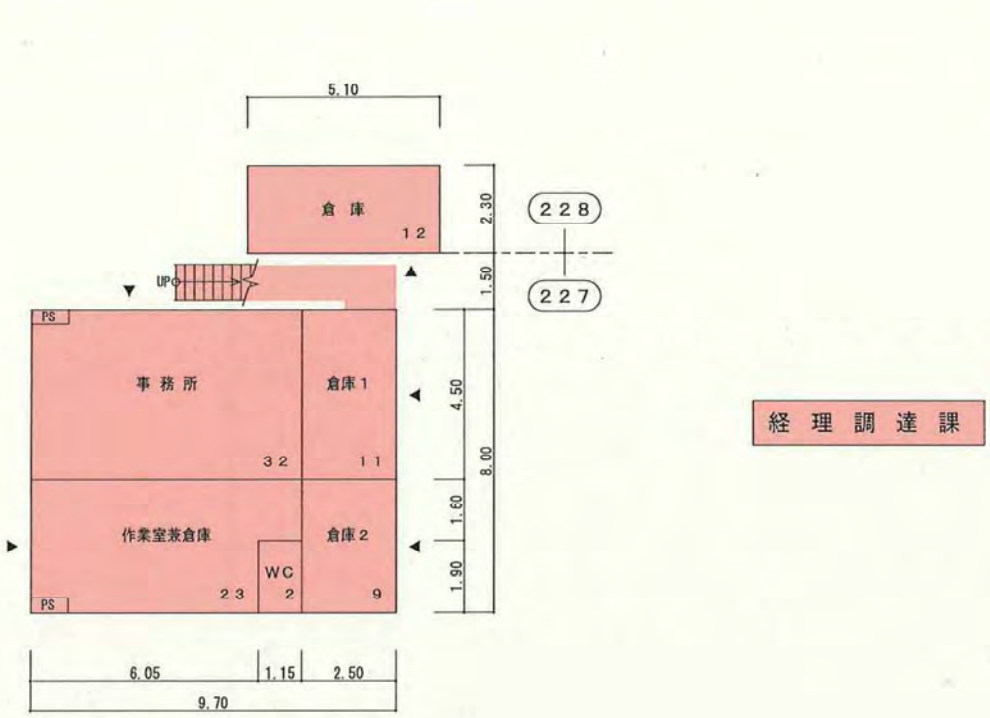



1階平面図　S＝1／200
(227- 77㎡)
(228- 12㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (227)駐車整理部事務所 | 2016 | S2 | 6020 | 一般管理施設 | | 143 |
| (228)駐車整理部倉庫 | 2016 | S1 | 6020 | 一般管理施設 | | 12 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 227･228 |

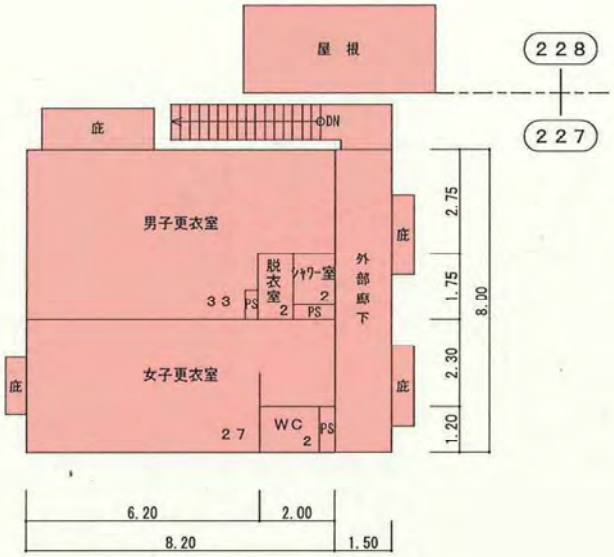


経　理　調　達　課


2 階 平 面 図　　S＝1／200

(227- 66㎡)

(228- 0㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 229 |

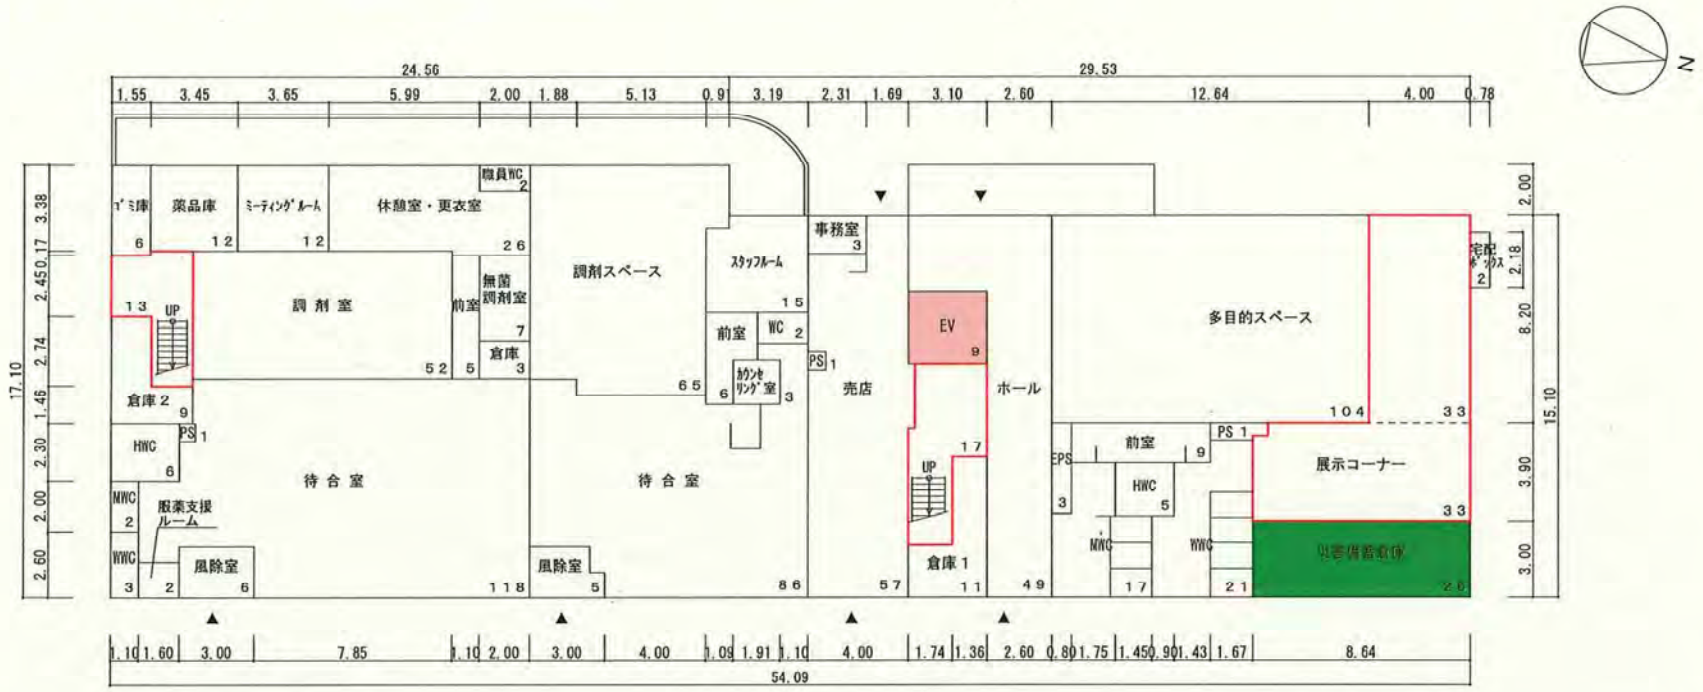


## 1階平面図　S＝1／300

(868㎡)


総　務　課

経理調達課

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯薬学共同利用棟 | 2020 | S3 | 1615 | 医学部（医学科） | | 913 |
| | | | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 839 |
| | | | 6410 | 大学福利施設 | | 772 |
| | | | 6810 | 学部等渡り廊下 | | 6 |
| | | | | 棟計 | | 2,530 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

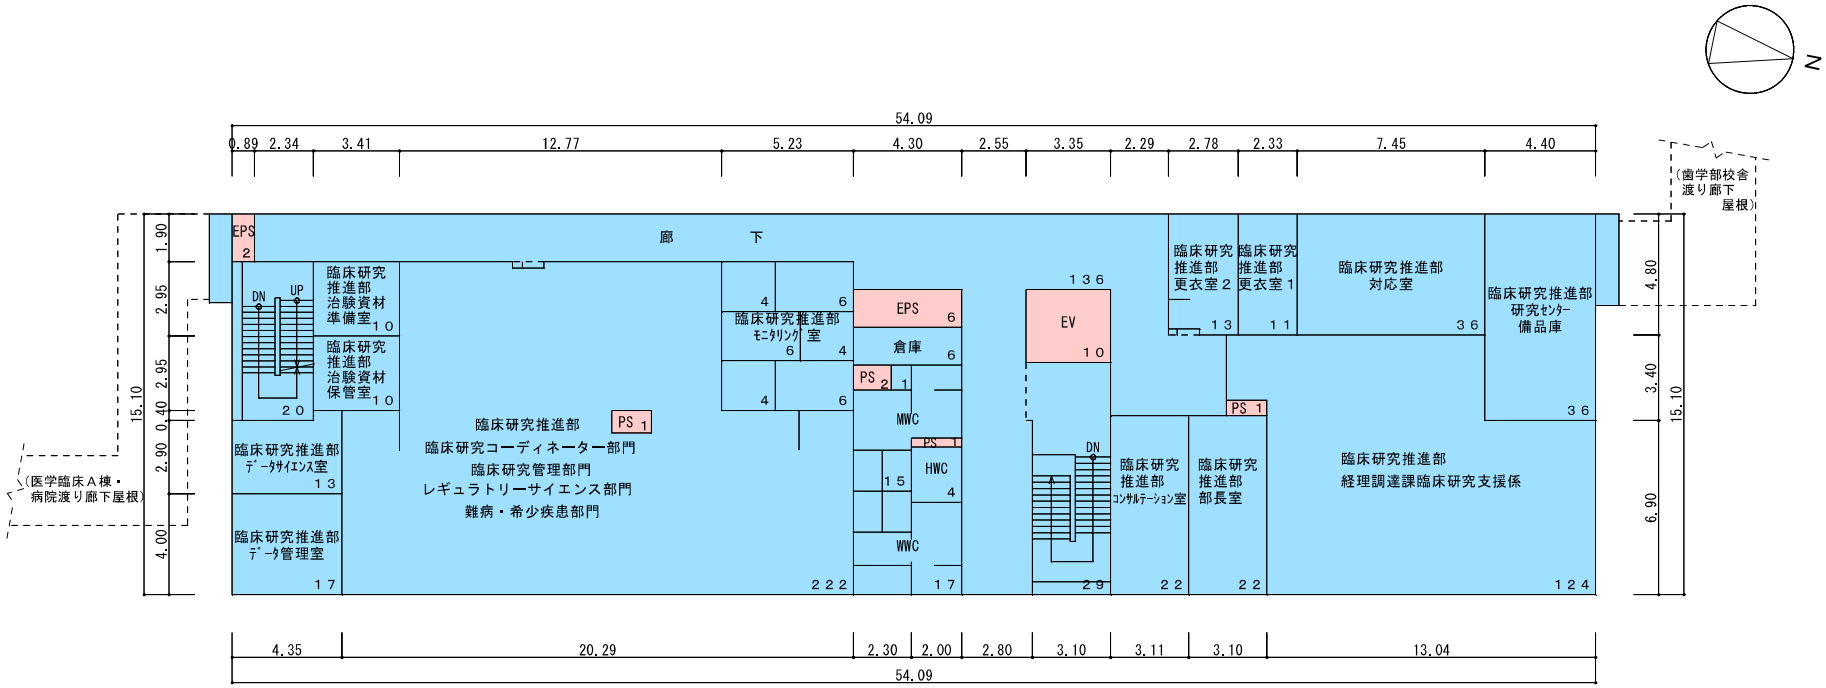


３階平面図　Ｓ＝１／３００


(817㎡)

臨床研究推進部

経理調達課

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 230 |

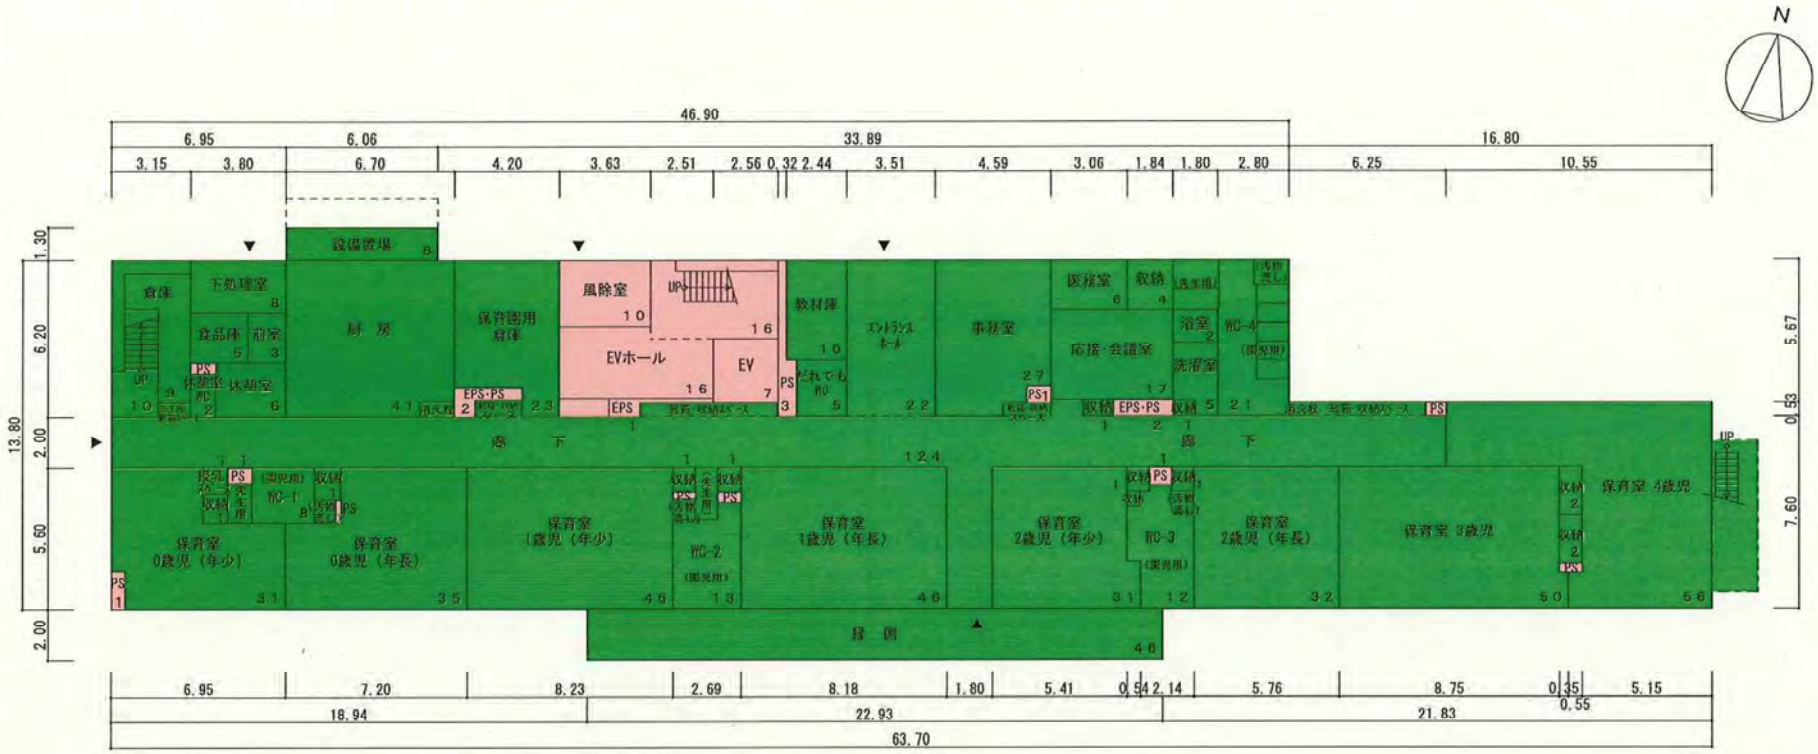


国際交流会館（4F）

| | 単身 | 夫婦 | 家族 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生 | 17 | 2 | — | 19 |
| 外国人研究者 | 4 | — | — | 4 |
| 計 | 21 | 2 | — | 23 |

## 1階平面図　S＝1／300

(838㎡)


総　務　課

経理調達課

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿舎棟 | 2020 | S4 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 390 |
| | | | 4610 | 看護師宿舎 | | 345 |
| | | | 6020 | 一般管理施設(保育施設) | | 838 |
| | | | 6501 | 国際交流会館(自己整備) | | 674 |
| | | | 6610 | 学生寄宿舎 | | 674 |
| | | | | 棟計 | | 2,921 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 230 |

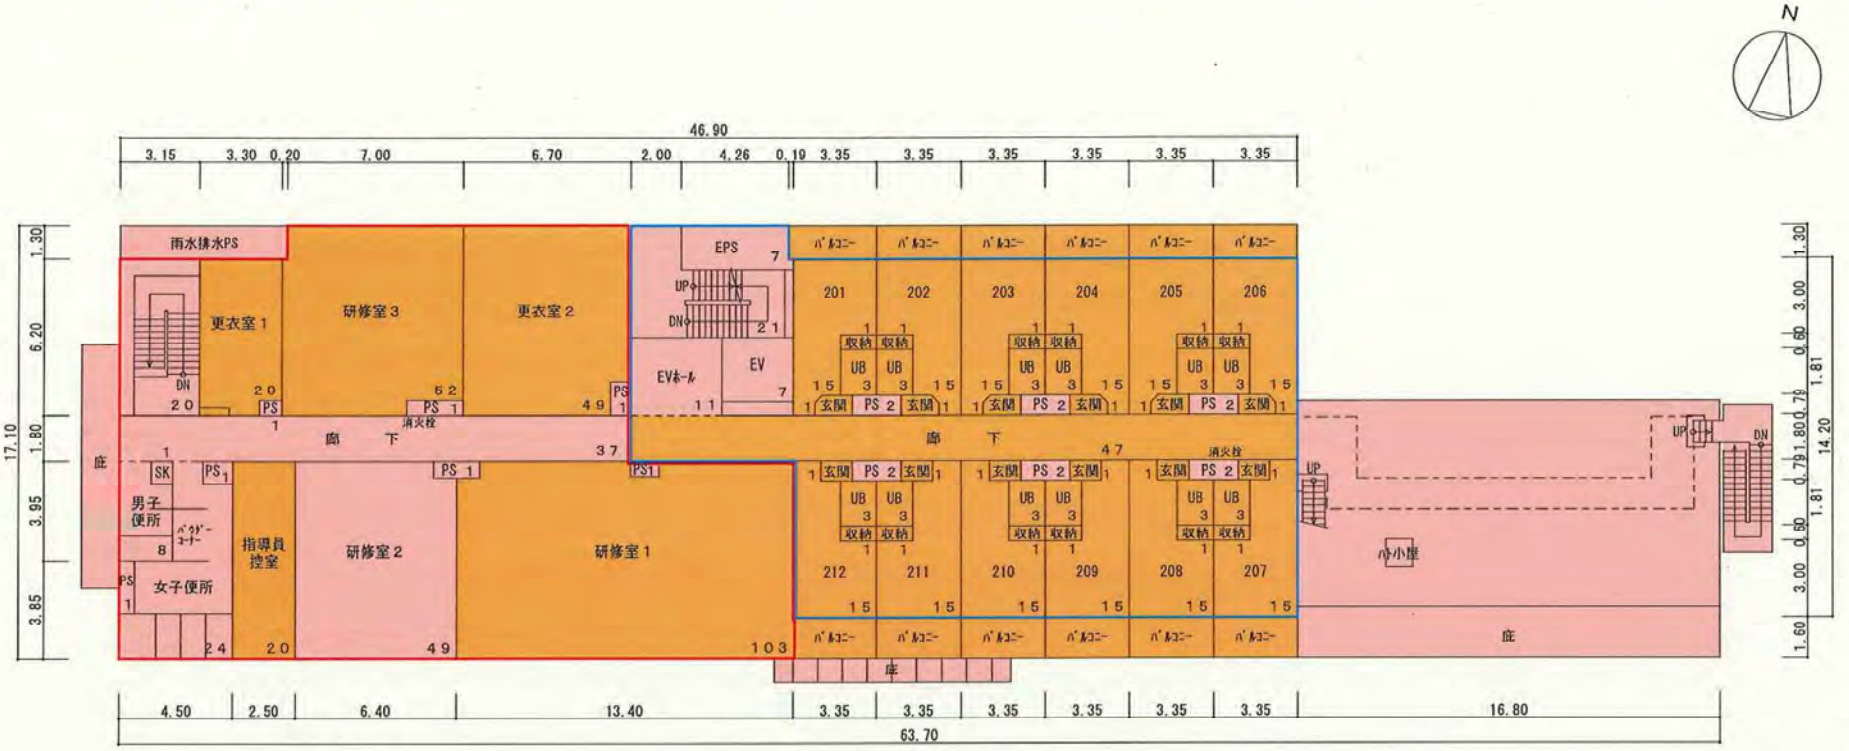


2階平面図　S＝1／300


(735㎡)

看　護　部

経理調達課

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

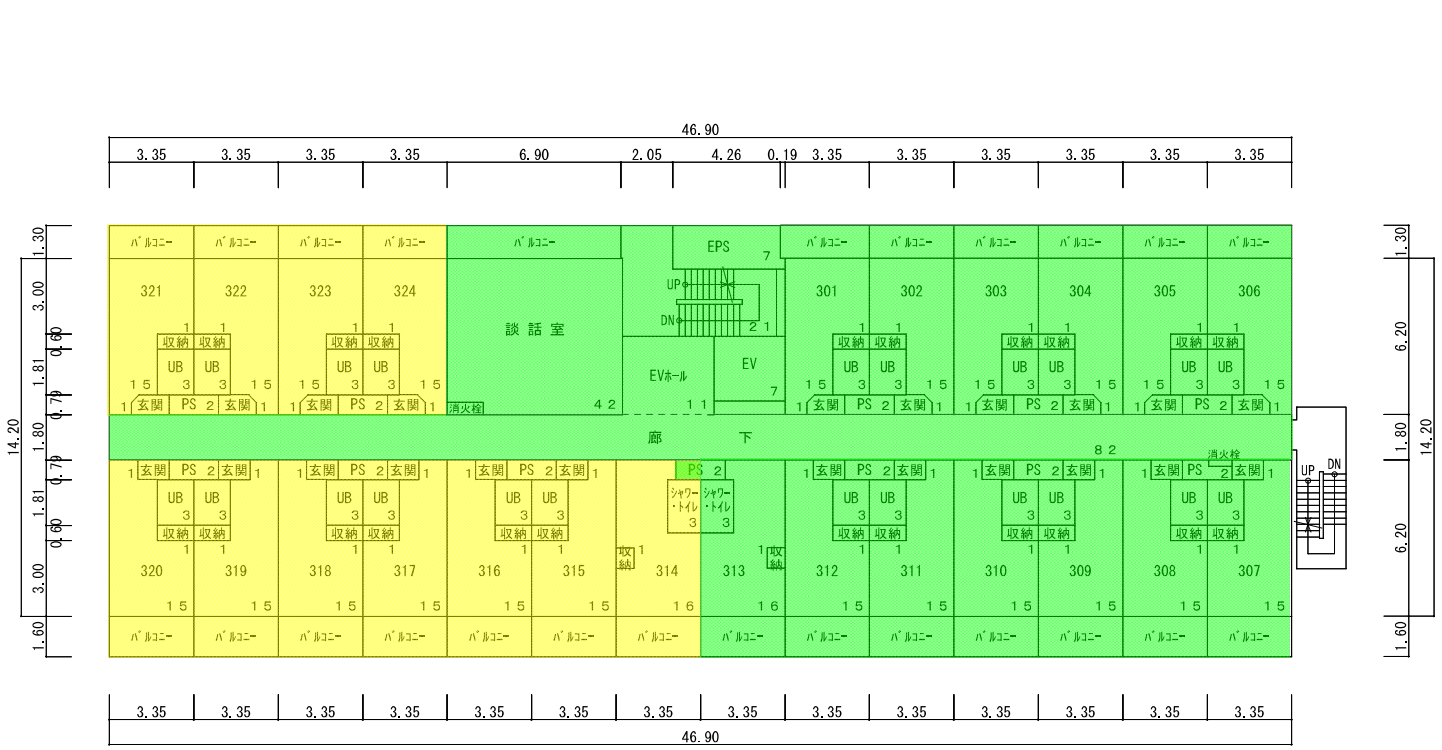



３階平面図　Ｓ＝１／３００

（674㎡）

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２３０ |

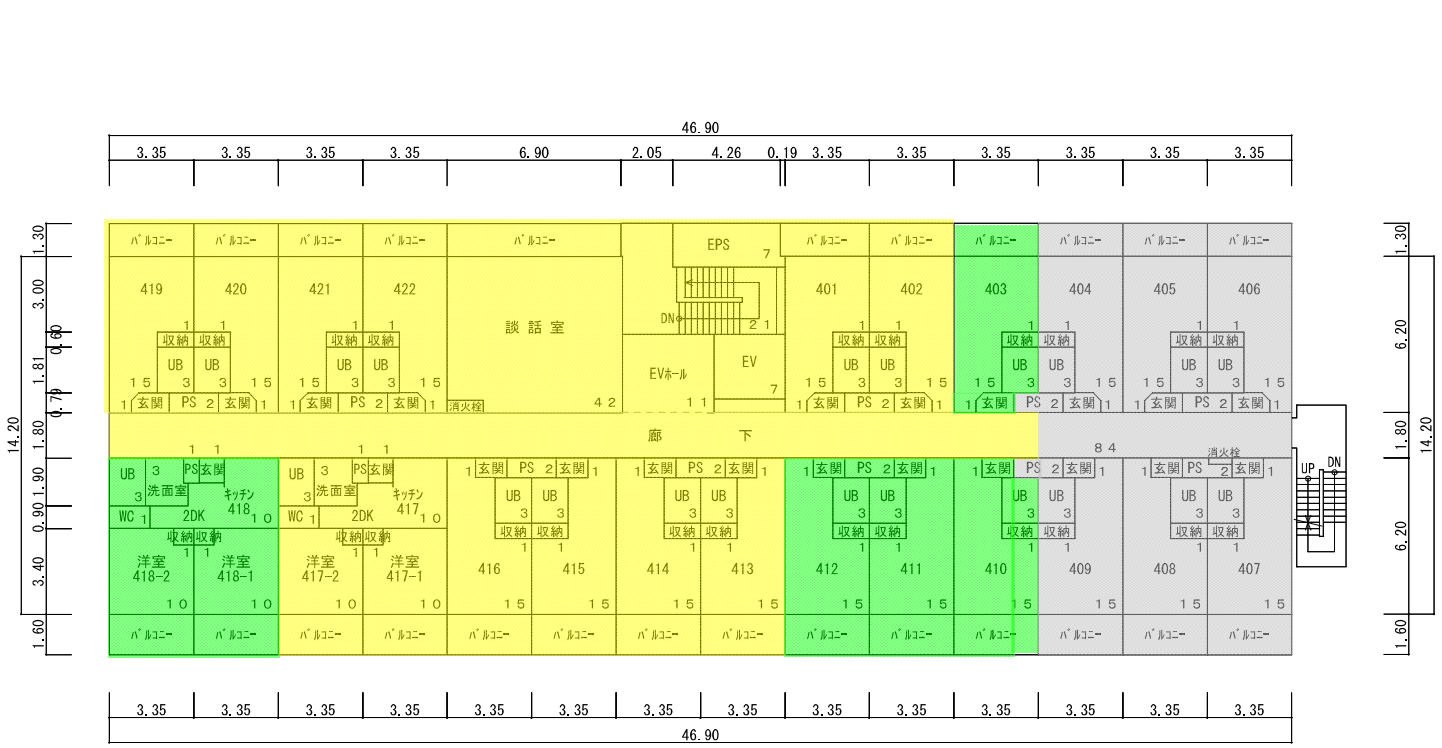


学生支援課

国際課


病院

４階平面図　Ｓ＝１／３００

（674㎡）

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 231 |

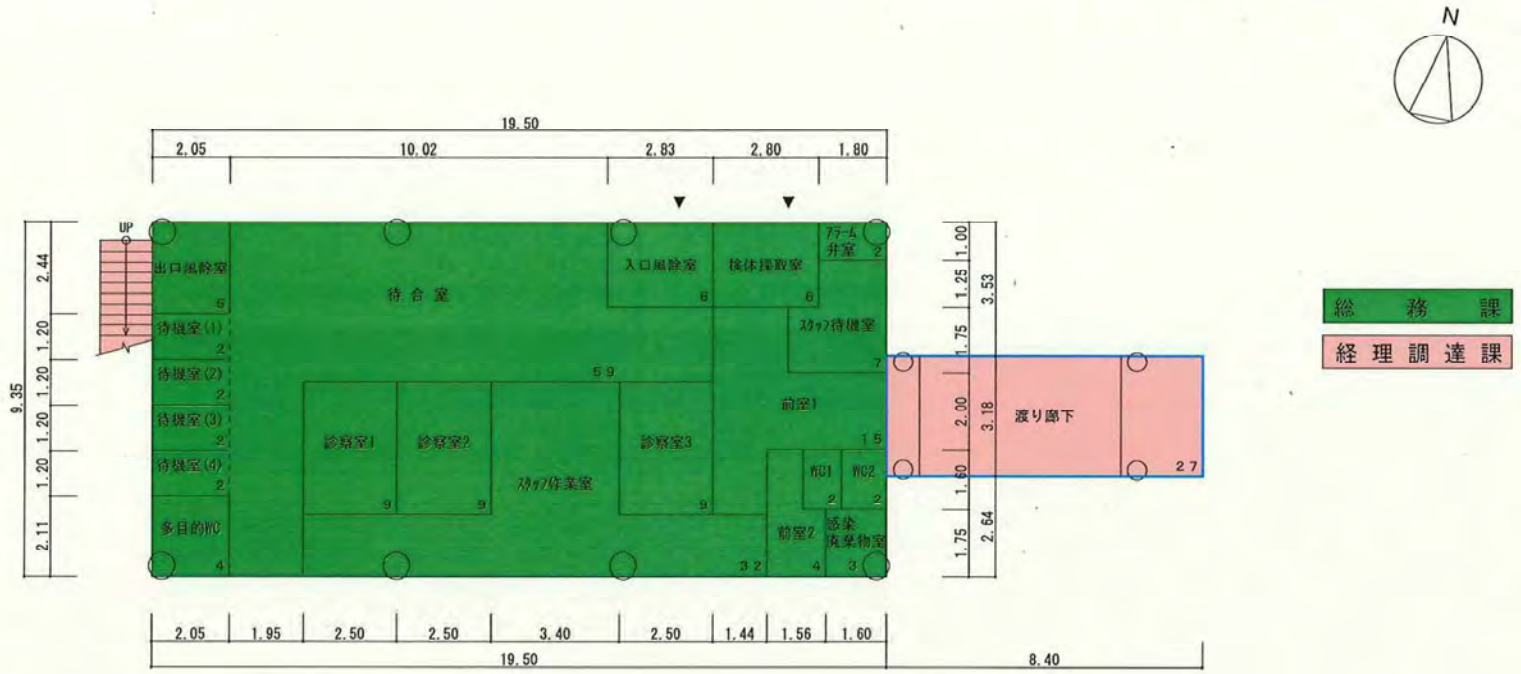



1階平面図　S＝1／200

(209㎡)

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 名称 | 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 災害・感染症トリアージ棟 | 2021 | R2 | 4010 | 医学部附属病院本院 | | 182 |
| | | | 6020 | 一般管理施設 | | 182 |
| | | | 6830 | 病院等渡り廊下 | | 54 |
| | | | | 棟計 | | 418 |

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 231 |

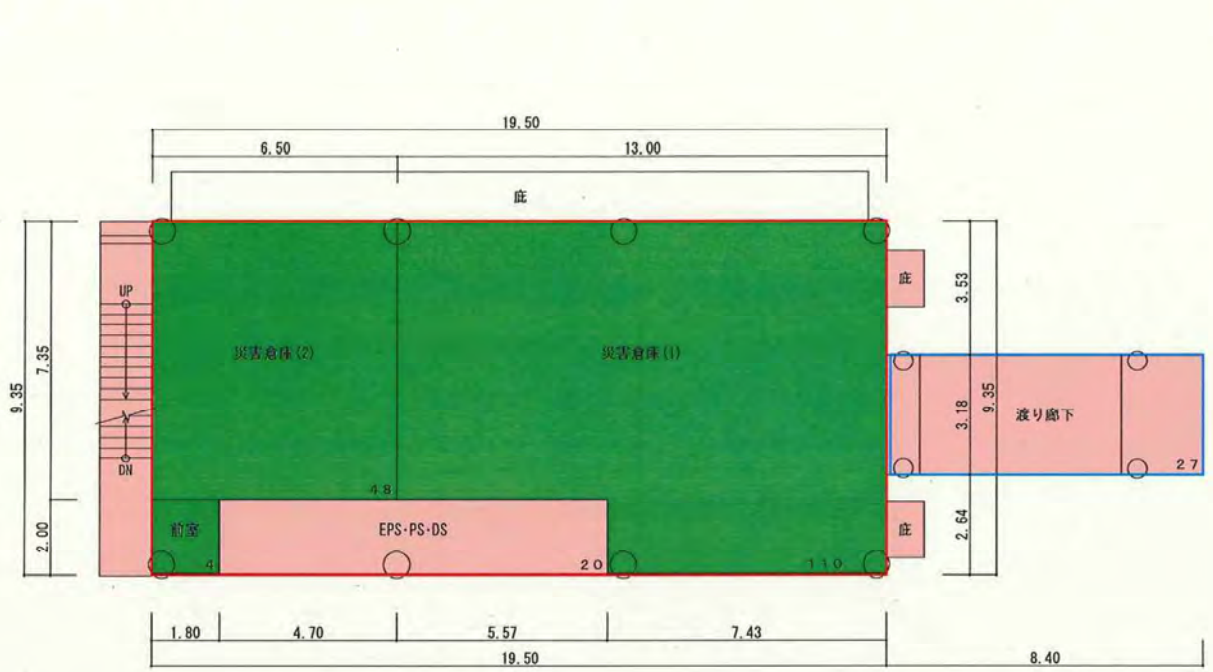



2 階 平 面 図　S＝1／200

(209㎡)

# 監　守　区　域　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | 徳島大学 | 013 | 蔵本団地 | 231 |

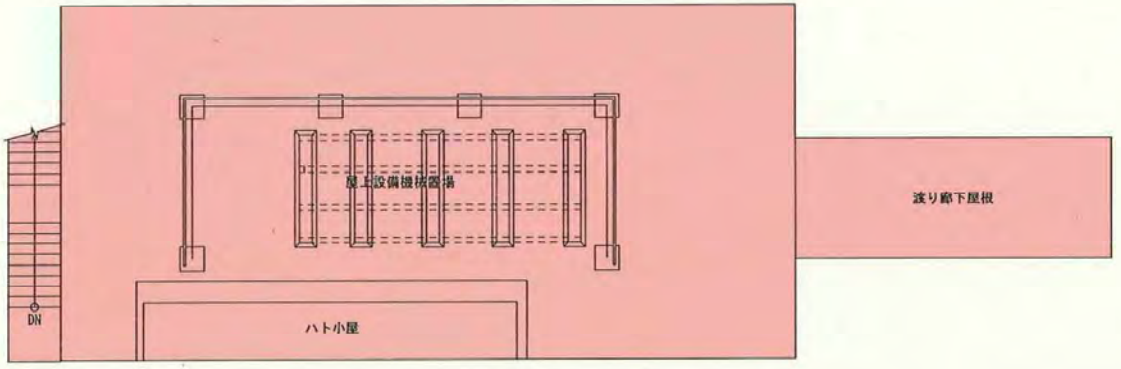


N


経　理　調　達　課

屋階平面図　S＝1／200

(0㎡)

# 棟　別　平　面　図

| 学校番号 | 学校名 | 団地番号 | 団地名 | 棟番号 |
|---|---|---|---|---|
| ０３４４ | 徳島大学 | ０１３ | 蔵本団地 | ２２９ |

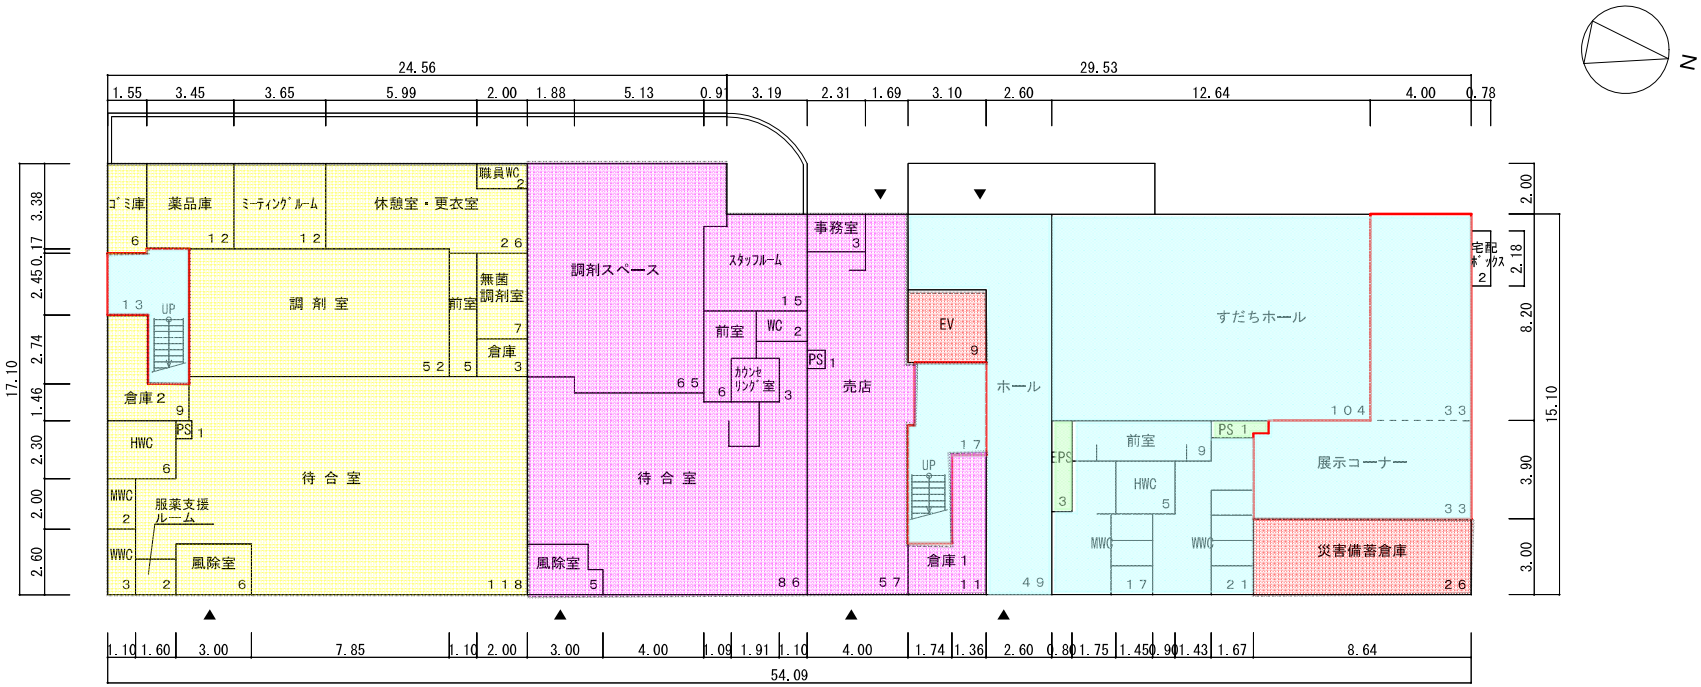


アインファーマシーズ
厚仁会
病院

蔵本事務部医学部総務課
施設マネジメント部蔵本施設課

## １階平面図　Ｓ＝１／３００

（868㎡）

| 棟名称 | 建築年 | 構造階数 | 施設調査単位 番号 | 施設調査単位 名称 | 施設調査単位 色区分 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医歯薬学共同利用棟 | 2020 | Ｓ３ | １６１５ | 医学部（医学科） | | ９６ |
| | | | ４０１０ | 医学部附属病院本院 | | ８３９ |
| | | | ６０２０ | 一般管理施設 | | ８１７ |
| | | | ６４１０ | 大学福利施設 | | ７７２ |
| | | | ６８１０ | 学部等渡り廊下 | | ６ |
| | | | | 棟計 | | ２，５３０ |

# ○徳島大学災害対策規則

平成２６年３月１８日

規則第９２号制定

## 第１章　総則

（目的）

第１条　この規則は、徳島大学（以下「本学」という。）における災害の発生を防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図るため、災害対策について必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)　災害　暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。

(2)　防災　災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(3)　地区　新蔵地区、常三島地区、蔵本地区（病院を除く。）及び病院をいう。

(4)　部局　各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳島大学学則（昭和３３年規則第９号）第４条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(5)　部局長　前号に規定する部局の長をいう。

（学長の責務）

第３条　学長は、職員、学生等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から保護するため、災害対策に関する必要な措置を講じなければならない。

（部局長の責務）

第４条　部局長は、当該部局の災害対策に関する業務を総括し、必要な措置を講じなければならない。

（職員の責務）

第５条　職員は、防災対策に努めるとともに、災害発生時においては、協力して事態に対処しなければならない。

（他の法令等との関係）

第６条　災害対策については、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

## 第２章　災害対策組織

（災害対策本部及び地区災害対策本部）

第７条　学長は、本学に重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、応急対策について万全の措置を講ずるため、徳島大学災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置し、必要と認めるときは、地区災害対策本部の設置を命ずる。ただし、新蔵地区にあっては、災害対策本部が地区災害対策本部を兼ねる。

２　地区災害対策本部長となる部局長は、当該地区に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、当該地区の応急対策について措置を講ずるため、地区災害対策本部を設置する。

３　災害対策本部及び地区災害対策本部の構成及び担当業務は別表のとおりとする。

４　災害対策本部長及び地区災害対策本部長は、各部局及び関係機関と連絡調整の上、災害対策業務を統括する。

５　職員は、第１８条に規定する徳島大学災害対策マニュアル及び地区災害対策マニュアルに従い、かつ、状況に応じて自ら臨機応変に判断し、被害を最小限にとどめるよう努め、災害対策本部長及び地区災害対策本部長の指示のもと、協力して事態に対処するものとする。

## 第３章　災害応急対策

（災害応急対策）

第８条　学長及び部局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1)　被災者の救難、救助その他保護に関する事項

(2)　施設及び設備の応急の復旧に関する事項

(3)　清掃その他の保健衛生に関する事項

(4)　その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

（避難の指示等）

第９条　学長及び部局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員、学生等の生命又は身体を保護し、その他の災害の拡大を防止するため、職員、学生等を避難させるものとする。

２　学長及び部局長は、被災した職員、学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り利用に供するものとする。

（避難住民の受入れ）

第１０条　学長は、地方公共団体からあらかじめ近隣の住民の緊急避難場所として指定された施設の提供の要請があったときは、協定に基づき、速やかにこれを提供するものとする。

２　学長は、地方公共団体から緊急避難場所として前項以外の施設の提供の要請があったときは、可能な限り当該施設を提供するものとする。

３　部局長は、近隣の住民が緊急避難してきた場合には、一時的に当該部局等の適当な施設を緊

急避難場所として提供することができる。

４　前項により緊急避難場所として提供した場合には、部局長は、直ちに学長に報告し、対応について指示を受けるものとする。

（学外への施設等の提供）

第１１条　学長は、関係機関から被災地域における人命救助その他の救援活動のため施設等の提供の要請があったときは、可能な限り当該施設等を提供するものとする。

（生命維持等に関する業務）

第１２条　学長及び部局長は、電気、ガス、水道その他のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。

## 第４章　災害復旧

（災害復旧）

第１３条　学長及び部局長は、速やかに本学の業務を回復させるため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。

(1)　教育、研究、診療等の環境の整備

(2)　施設、設備及び土地の復旧

(3)　備品等の調達及び修繕

(4)　その他災害復旧に必要な事項

（支援の要請）

第１４条　学長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、関係機関に支援を要請することができる。

（復旧時の二次災害の防止）

第１５条　学長及び部局長は、災害復旧に当たっては、崖崩れ及び建築物等の倒壊のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに、状況に応じて立入り禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。

## 第５章　災害予防

（防災思想の普及）

第１６条　学長及び部局長は、職員、学生等に対し、日頃から絶えず研修等により災害及び防災に関する知識を啓発するとともに、危機管理意識を醸成するものとする。

２　研修等においては、次の各号に掲げる事項について、行うものとする。

(1)　災害及び防災に関する基礎知識

(2)　災害及び防災に対する職員、学生等の役割

(3)　災害が発生した場合における具体的対策

(4)　危険物、遺伝子組換え生物、放射性同位元素、病原体、毒物、劇物等（以下「危険物等」という。）に関する防災対策

(5)　その他災害及び防災に関する必要な事項

（防災対策）

第１７条　学長及び部局長は、災害の発生を未然に防止するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1)　防災に関する訓練

(2)　防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検

(3)　施設、設備の整備及び点検

(4)　情報の収集及び伝達方法の整備

(5)　避難場所の整備その他の避難対策

(6)　土地及び危険物等の安全対策

(7)　飲料水、食料、医薬品等の災害時における必要な物資の調達対策

(8)　その他防災に関する必要な事項

## 第６章　災害対策マニュアル

（災害対策マニュアル）

第１８条　学長は、災害の発生に備え、徳島大学災害対策マニュアルを作成し、職員、学生等にこれを周知するものとする。

２　地区災害対策本部長となる部局長は、前項の徳島大学災害対策マニュアルに基づき、地区の実情に即した地区災害対策マニュアルを作成し、当該地区の職員、学生等にこれを周知するものとする。

３　前項において、常三島地区及び蔵本地区にあっては、各部局長は、地区災害対策本部長となる部局長に協力して地区災害対策マニュアルを作成しなければならない。

## 第７章　雑則

（雑則）

第１９条　本学における災害対策に関する重要な事項は、役員会の議を経なければならない。

附　則

１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２　徳島大学災害対策規則（平成９年規則第１２９０号）は、廃止する。

附　則（平成２８年３月１５日規則第６４号改正）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附　則（平成２８年９月１５日規則第１３号改正）

この規則は、平成２８年９月１５日から施行する。

附　則（平成２９年５月２４日規則第１２号改正）

この規則は、平成２９年６月１日から施行する。

附　則（平成３１年２月１９日規則第３９号改正）

この規則は、平成３１年３月１日から施行する。

附　則（平成３１年３月２８日規則第８９号改正）

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

附　則（平成３１年４月１日規則第１号改正）

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

附　則（令和２年３月２５日規則第８０号改正）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

附　則（令和３年３月３１日規則第９７号改正）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

附　則（令和４年３月３０日規則第８１号改正）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附　則（令和７年４月３０日規則第９号改正）

この規則は、令和７年５月１日から施行する。

別表（第７条関係）

災害対策本部及び地区災害対策本部の構成及び担当業務

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">構成</th><th>担当業務</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">災害対策本部</td><td>本部長</td><td>学長</td><td>統括</td></tr>
<tr><td>副本部長</td><td>理事</td><td>本部長補佐</td></tr>
<tr><td>本部員</td><td>事務局及びキャンパスライフ健康支援センター職員のうちから構成</td><td>本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事</td></tr>
<tr><td rowspan="3">地区災害対策本部</td><td rowspan="3">常三島地区</td><td>本部長</td><td>大学院社会産業理工学研究部長</td><td>常三島地区統括及び災害対策本部との連絡調整</td></tr>
<tr><td>副本部長</td><td>総合科学部長<br>理工学部長<br>生物資源産業学部長<br>ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者</td><td>本部長補佐</td></tr>
<tr><td>本部員</td><td>常三島地区に勤務する職員のうちから構成</td><td>本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 蔵本地区 | 本部長 | 大学院医歯薬学研究部長 | 蔵本地区（病院を除く。）統括及び災害対策本部との連絡調整 |
| | | 副本部長 | 医学部長<br>歯学部長<br>薬学部長<br>先端酵素学研究所長<br>放射線総合センター長 | 本部長補佐 |
| | | 本部員 | 蔵本地区に勤務する職員（病院職員を除く。）のうちから構成 | 本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事 |
| | 病院 | 本部長 | 病院長 | 病院統括及び災害対策本部との連絡調整 |
| | | 副本部長 | 副病院長 | 本部長補佐 |
| | | 本部員 | 病院職員のうちから構成 | 本部長の指揮のもとに災害応急対策に従事 |

# 徳島大学蔵本地区
# 災害対策マニュアル

令和７年６月

徳島大学医学部・歯学部・薬学部等

（病院を除く）

【目次】

目的
第１章　災害時における対応体制
　１．災害対策本部の設置
　２．災害対策本部の設置場所
　３．災害対策本部の構成
　　表１　蔵本地区災害対策本部（医学部・歯学部・薬学部等）の構成
　　表２　蔵本地区の巨大地震・津波災害対策班担当部門の構成
第２章　巨大地震・津波災害時における連絡・初動体制
　１．安否調査
　２．安否報告ルート
　３．教職員の初動行動と参集基準
　４．災害対策本部と災害対策班担当部門と一般教職員等の活動方針
第３章　その他の災害・火災・事故における対応体制
　１．医学部・歯学部・薬学部等総合自衛消防団の設置
　２．総合自衛消防団の構成
　３．総合自衛消防団の活動方針
第４章　災害への備え
　１．施設、設備の安全点検
　２．防災機能の整備
　３．災害時必要物資の備蓄及び調達対策
　４．土地、施設及び設備の安全対策
　５．安全教育の実施
　６．防災訓練の実施
　７．広報
第５章　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における防災対策

別紙１「教職員安否報告ルート」
別紙２「学生安否報告ルート」
別紙３「医学部・歯学部・薬学部等総合自衛消防団構成図」
別紙４「災害発生時の連絡系統」
別紙５「防災マップ」
別紙６「主な防災関係機関の連絡先」

目的

このマニュアルは、徳島大学災害対策規則及び徳島大学災害対策マニュアルに基づき蔵本地区災害対策マニュアルとして、徳島大学医学部、歯学部、薬学部、先端酵素学研究所、蔵本地区共同教育研究施設等、附属図書館蔵本分館及び蔵本地区に置く事務局の各課等（以下「医学部、歯学部、薬学部等」という。）において、南海トラフ地震等の巨大地震・津波災害をはじめその他の災害・火災・事故が発生した場合に、学生及び教職員の安全を確保するとともに、被害の拡大を防ぐため、災害対策について必要な事項を定めることを目的とする。

## 第１章　災害時における対応体制

### １．災害対策本部の設置

蔵本地区に重大な災害が発生し、又は発生することが予想される場合は、その対策について万全な措置を講ずるため、蔵本地区災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置する。

### ２．災害対策本部の設置場所

災害対策本部の設置場所は、医学基礎Ａ棟２階第１会議室とする。

### ３．災害対策本部の構成

災害対策本部は、本部長として医歯薬学研究部長、副本部長として医学部長、歯学部長、薬学部長、先端酵素学研究所長及び放射線総合センター長、災害対策本部員として蔵本地区の上記以外の部局長等で構成する。（表１）

災害対応・復旧活動の実行部隊となる下部組織の構成は、想定される被害の範囲と規模の違いを考慮し対策班を以下のとおり運用する。

（１）巨大地震発生時の対応であっても、初動活動（避難誘導、初期消火、通報連絡、救急救護、防護措置）は蔵本地区の「医学部・歯学部・薬学部等総合自衛消防団（以下「総合自衛消防団」という。）」が津波避難を前提にこれに当たる。（別紙３）

（２）避難後に安全を確保し、津波警報が解除された後の復旧活動は、被害の規模と範囲の状況に応じ、「巨大地震・津波災害対策班」を立ち上げ、復旧活動（学生・教職員の安否確認、被災者対策、施設復旧、医療・教育・研究業務復旧）のための行動に当たる。（表２）

（３）「巨大地震・津波災害対策班」の復旧業務従事中においても、通電火災、余震等の災害・事故発生に伴う救助・消火の必要がある事態に対しては、総合自衛消防団がこれに当たる。

表１　蔵本地区災害対策本部（医学部・歯学部・薬学部等）の構成

| 本部長 | 副本部長 | 本部員 |
|---|---|---|
| 大学院医歯薬学研究部長 | 医学部長<br>歯学部長<br>薬学部長<br>先端酵素学研究所長<br>放射線総合センター長 | AWA サポートセンター長<br>附属図書館蔵本分館長<br>蔵本事務部長<br>医学部総務課長<br>経理部蔵本会計課長<br>医学部学務課副課長<br>人事課副課長<br>救急集中治療科長 |

表２　蔵本地区の巨大地震・津波災害対策班担当部門の構成

| 本部災害対策班 | 蔵本地区災害対策本部<br>災害対策班担当部門 | 役　割 |
|---|---|---|
| 総務・外部連携班 | 医学部総務課総務係<br>歯学部事務課総務係<br>薬学部事務課総務係<br>先端酵素学研究所事務室 | 本部スタッフ、学外機関との窓口、広報 |
| 医療・救護対策班 | 医学部学務課<br>歯学部事務課学務係<br>薬学部事務課学務係<br>先端酵素学研究所事務室 | 避難負傷者の救急搬送 |
| | 病院にて応急処置 | 負傷者の応急処置 |
| 職員安否確認班 | 人事課蔵本人事係<br>人事課蔵本職員係 | 職員の安否確認、住居被災把握、安否不明職員の捜索 |
| 被災職員対策班 | | 住居被災職員の損傷状況調査、把握、民間住居の借り上げ斡旋等支援 |
| 人事・給与支給班 | | 職員の勤務実態把握、システム復旧活動 |
| 学生安否確認班 | 医学部学務課<br>歯学部事務課学務係<br>薬学部事務課学務係 | 学生の安否確認、居住被災把握、安否不明学生の捜索 |
| 被災学生対策班 | | 住居被災学生の損傷状況調査把握、学生の住居確保活動 |
| 留学生等対策班 | 国際課蔵本分室（国際課が支援） | 留学生、外国人研究者の安否確認、住居状況把握、居住確保活動、帰国支援 |
| 施設対策班 | 施設マネジメント部蔵本施設課 | 建物インフラ施設被災状況把握、建物危険度判定、インフラ応急復旧活動 |
| 資産被災状況調査班 | 蔵本研究・産学支援課研究・産学支援係<br>総合研究支援センター・技術職員 | 研究施設、設備、材料被災状況把握、修復、代替施設・設備の検討<br>RI汚染状況把握、実験動物状況把握、毒劇物の管理状況把握 |
| 情報システム対策班 | 情報センター蔵本分室 | 通信回路、情報システムサーバーの被災把握、災害時対応HPシステム立ち上げ |
| 教育環境班<br>入試対策班 | 医学部学務課<br>歯学部事務課学務係<br>薬学部事務課学務係 | 教室被災状況把握、教室清掃・代替教室確保<br>学部・大学院入試実施課題の把握、入試実施対策推進 |
| 物資対策班 | 経理部蔵本会計課 | 災害対策班員・被災者への水食料寝具準備、救援物資の受入、被害記録、義援金管理 |
| 避難住民対策班 | 図書情報課（蔵本分館）<br>医学部総務課管理係 | 避難所運営支援、自主運営化支援 |

注）災害対策班担当については、人命尊重を第一とし、他班からの要請があれば担当部門区分に関わらず協力を行うものとする。

## 第２章　巨大地震・津波災害時における連絡・初動体制

１．安否調査

安否確認 IT システムが機能する部分は、学生安否確認システム、教職員安否確認システムにより応答者を把握し、災害対策本部に報告するとともに応答のない学生・教職員を把握し、その所属学科長・所属上司に連絡し、上司を通じた調査を行うことにより把握率を上げていく。

なお、安否不明の学生・教職員は、職員安否確認班の指揮による捜索を行う。

２．安否報告ルート

IT システムが機能しない場合の安否の報告ルート

（別紙１）「教職員安否報告ルート」に記載

（別紙２）「学生安否報告ルート」に記載

３．教職員の初動行動と参集基準

勤務時間内に震度５強以上の地震が徳島市内に発生した場合と勤務時間外（夜間・休日）に震度５強以上の地震が徳島市内に発生した場合に大別し災害時の初動対応と参集に係る基準を記載する。

表 3　蔵本地区教職員の巨大地震（震度５強以上）発生時基本参集基準

| | | 災害対策本部員・対策班員<br>学科長以上の教員 | 一般教職員 |
|---|---|---|---|
| 勤務時間内に大規模災害発生<br>（徳島市震度5強以上） | 初動 | 大学で安全確保、救助、初期消火等 | |
| | 避難 | 大津波警報で2階以上へ避難し待機（6時間以上） | |
| | | ⇒災害対策本部設置・参集 | ⇒上司に安否報告 |
| | 帰宅 | 津波浸水が引き、大津波警報解除後の日中又は朝を待って、<br>地区本部ごとの判断・指示で帰宅（夜間停電中は動かない） | |
| | 確認 | 家族・自宅等の安全確認ができた後、再参集可否判断 | |
| | 再参集 | 浸水無し又は引いたら、参集可能な者は<br>休日・勤務日に関わらず蔵本地区に参集 | 浸水無し又は引いたら、参集可能な者は<br>通常勤務日に蔵本地区に参集 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夜間・休日に大規模災害発生<br>（徳島市震度5強以上） | 初動 | 自宅等で安全確保、自宅初期消火等 | |
| | 避難 | 大津波警報で3階以上の自宅・ビルへ避難し待機（6時間以上） | |
| | 確認 | 津波浸水が引き、大津波警報解除後の日中又は朝を待って、参集可否判断 | |
| | 参集 | 浸水無し又は引いたら、参集可能な者は<br>休日・勤務日に関わらず蔵本地区に参集 | 浸水無し又は引いたら、参集可能な者は<br>通常勤務日に蔵本地区に参集 |

注1）震度5弱以下であっても災害対策本部から参集要請があった場合は災害対策本部員は参集する。
注2）参集可能な者とは自宅が床上浸水・倒半壊から免れ、家族の安全を確保できた者で、交通機関がマヒしている場合、
徒歩、自転車で通勤ができる者（概ね通勤距離が徒歩で5km、自転車で15kmを目安とする）

参1）大災害で停電を想定しているため、夜間の参集は求めない。
参2）大津波警報は地震直後約10分で発令、津波が収まるまで6時間を想定している。
参3）津波は第2波、第3波の方が高くなる場合があり、蔵本地区でも第2波、第3波で浸水する可能性もある。
参4）大津波警報が解除され津波警報になるまで30時間、さらに津波警報が津波注意報になるまで11時間かかる
（東日本大震災仙台市）

表 4　蔵本地区災害対策本部員、教職員の参集場所

| | |
|---|---|
| 災害対策本部長<br>災害対策本部副本部長<br>災害対策本部員 | 医学基礎A棟2階第1会議室に参集し，災害対策本部を設置する |
| 蔵本各学部の学科長以上の教員 | 各学部で定めた災害対策検討場所に参集する |
| （参）災害対策班の班員でない一般教員・職員で、家族・自宅の安全が確認できた者は、蔵本地区の浸水が無し又は引き、<br>参集可能な場合、各自の勤務場所（勤務場所が不適切な場合は代替場所）を参集場所とする | |

４．災害対策本部と災害対策班担当部門と一般教職員等の活動方針

巨大地震・津波災害が発生した場合の対策・復旧活動は、被災等のため参集できない教職員を除く全員で当たるものとするが、徳島大学災害対策本部の各災害対策班と連携を取る地区災害対策本部の災害対策班担当は、災害時に優先すべき行動と事前準備事項をまとめた「アクションマニュアル」に基づき行動する。教職員は、自己の安全を確保した後、もしくは大学に参集した後、所属する学部長及び学科長又は部局長の指示に従い行動する。

（１）全教職員は、自己と家族の安全を確保した後、所属学部長及び学科長又は部局長の指示に従い、学生・職員の安否確認の支援を行う。教室・研究室等への入室安全を確認した後、自己研究室等の被災状況、研究設備の被害を把握し、地区災害対策本部長、並びに各災害対策班に連絡を行う。

（２）地区災害対策本部から徳島大学災害対策本部に集約された情報に基づき判断された緊急課題に対して、災害対策本部長の要請により支援活動を行うものとする。

（３）医学部・歯学部・薬学部等の教職員は、病院の医療継続と救急患者に対応する必要性から、病院災害対策本部長の要請により、災害時救急医療対応組織・班の下に応援派遣され、これに協力する。

（４）学生は、自己と家族の安全を確保した後、所属学部の学務担当係及び指導教員と連絡を取り、帰宅後の連絡先、大学への再登校等の情報把握方法を確認して帰宅・待機する。

（５）自己と家族の安全が確保でき心身共に不安無き学生がボランティア活動を申し出たときは、所属学部の学務担当係に届出をした上で、ボランティア活動（大学病院の支援、避難所運営の支援、近隣被災住民の支援等）への参加を認める。

（６）近隣住民・学生が避難してきた場合には、防災関係機関とも密接に連携し、避難場所として蔵本体育館又はグラウンドを提供する。また夜間休日の発災を踏まえ感震解錠装置を設置し、地域住民への建物開放に速やかに対応する。避難所開設以降、避難住民対策班は避難所運営にかかる支援を行う。

## 第３章　その他の災害・火災・事故における対応体制

１．　医学部・歯学部・薬学部等総合自衛消防団の設置

（１）医学部・歯学部・薬学部等は、自主防災体制として総合自衛消防団を設置する。

（２）総合自衛消防団は、地震、火災、事故等が発生した場合における初期消火及び被害拡大の防止を目的として、部局の枠組に関係なく一体となって消火、避難、救護活動等応急対策を行う。また、巨大地震・津波災害等の広域災害復旧業務従事中であっても、通電火災、余震等による災害・事故発生状況に応じて総合自衛消防団を召集し、初動対策活動を行うものとする。

（３）総合自衛消防団の長は、医歯薬学研究部長をもって充てる。

（４）総合自衛消防団は、災害発生の館内放送又は通報があった時点で団長の指示のもとに活動を開始するものとする。

２．総合自衛消防団の構成

（１）総合自衛消防団の構成及び担当業務等は別紙３のとおりとする。

３．総合自衛消防団の活動方針

（１）教職員等は、災害が発生した場合、直ちに業務を停止し、被害拡大防止のため、必要に応じて設備等の停止措置、 危険薬品類及び RI 施設の安全措置を速やかに行い、必要に応じて立入禁止、危険箇所の撤去措置を講じる。

（２）医学部・歯学部・薬学部等の各地区隊は、当該部局の施設・設備等の被災状況を速やかに調査して措置を行うともに、総合自衛消防団長へ報告する。総合自衛消防団長は各地区隊からの情報を集約し、学長（法人運営部総務課）へ報告する。

（３）徳島大学病院で災害が発生し、総合自衛消防団に出動要請があった場合は、応援に急行する。

## 第４章　災害への備え

１．施設、設備の安全点検

医学部・歯学部・薬学部等の長は、施設・設備の安全点検を行い、異状を発見した場合は、速やかに以下の処置・対策を講じる。

・建物の補強、補修等の応急処置
・施設、設備の防火、耐震等諸対策
・設備、備品の落下、転倒、破損等防止対策
・自家発電装置などライフラインの確保及び早期復旧対策
・構内の清掃、飲料水の浄化、便所確保など保健衛生対策

２．防災機能の整備

医学部・歯学部・薬学部等の長は、以下の措置により防災機能を整備する。

・災害発生時に迅速かつ適切な消火、避難、救護等に必要な防災設備、避難場所、放送設備等を整備し、関連施設に必要な表示を行う。
・廊下、階段、防災設備周辺には避難の妨げとなる物品を置かない。
・徳島大学蔵本地区防災マップ「別紙５」を作成し、防災機能の整備状況、避難経路及び避難場所を教職員等に周知徹底する。また、自室からの避難経路を複数確認するよう教職員及び学生等に周知する。

３．災害時必要物資の備蓄及び調達対策

医学部・歯学部・薬学部等の長は、災害時必要物資を防災用品庫または非常持出袋等に備蓄し、管理・点検を行う。

経理部蔵本会計課長は、災害発生時は通常の調達手段が機能しない恐れもあることから、緊急必要物資の調達対策を整備する。

各研究室、各課、係等においては、非常持出の重要書類及び保管場所も把握しておく。持ち出せない重要書類は耐火金庫などできるだけ安全な場所へ厳重に保管し、鍵の管理方法にも十分留意する。

４．土地、施設及び設備の安全対策

各部局、施設マネジメント部は、構内の安全点検を実施し、災害に対する安全性に留意して、適切な予防措置を講じる。

・施設、設備及び樹木等の地震、暴風雨対策
・資産の盗難、亡失防止対策
・電子データの落雷、停電、放水等による損壊等防止対策

５．安全教育の実施

医学部・歯学部・薬学部等の長は、災害及び防災に関する知識の涵養並びに消火設備、避難設備の取り扱い方や応急手当の技能の向上を図るとともに、災害発生時の教職員等の役割を認識させるために必要な安全教育を年 1 回行う。また、防災力向上のため徳島大学及び徳島県立防災センターが主催する「防災リーダー養成講座」等を積極的に活用するものとし、併せて学生に対しても、防災訓練等を通じて安全教育を実施する。

６．防災訓練の実施

医学部・歯学部・薬学部等の長は、災害発生時の応急対策に係る自主防災組織の実効性を検証するため、毎年実施する消火・避難訓練に合わせ、巨大地震・津波災害を想定した災害対策本部との連携訓練を年１回以上行うものとする。

７．広報

①教職員・学生等

災害発生時に迅速かつ適切に行動できるよう、携帯用マニュアルの配布や徳島大学災害対策規則、本マニュアル等を本学ホームページ上での公開を行い、防災設備の設置場所や使用方法、避難場所、避難経路等を周知徹底する。

②その他来学者等

災害発生時に迅速かつ適切に行動できるよう、建物内外における掲示、マニュアルの備え付け等により、防災設備の設置場所や使用方法、避難場所、避難経路等を周知徹底する。

## 第５章　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における防災対策

１．組織体制

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、災害対策本部を設置し、第２章に定める初動活動の準備と行動を行う。

２．南海トラフ地震臨時情報に因る対応策

①南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合

災害対策本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、臨時情報発表の原因となった地震の発生又は異常現象の観測から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。

また、当該期間の１週間の間、巨大地震の発生がない場合は、さらに１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合

災害対策本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、発表の日から１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

③南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合

災害対策本部は、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合、各建物の状況等から防災に関する業務の終了が適当と判断したときは、本部長の指示に基づき、防災に関する業務を終了する。

３．南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の措置

①情報収集

総務・外部連携班は、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集を行う。


②授業の実施・休講の判断による対応

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、各災害対策班は災害対策本部の指示により、大学の３日間の休業に伴う対応及びその間の情報での休業の延長となった場合の対応を行う。

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、各災害対策班は災害対策本部の指示により、当日の授業を休講とすることに伴う対応及び翌日以降の授業の継続等について対応を行う。


（別紙１）教職員安否報告ルート

①安否確認ITシステムが機能しない場合、各職員は緊急連絡網等で各自の安否状況を上司・部局長に報告する。
②安否確認ITシステムは機能したが、応答無き職員の情報を所属部局長に本ルートを通じて提供する。
③所属部局長は緊急連絡網、その他の連絡先、友人関係等の情報を通じて安否捕捉率を上げ、集計部門に報告する。
④連絡困難な行方不明職員の捜索は職員安否確認班の指揮の下、職員の協力を得て行う。

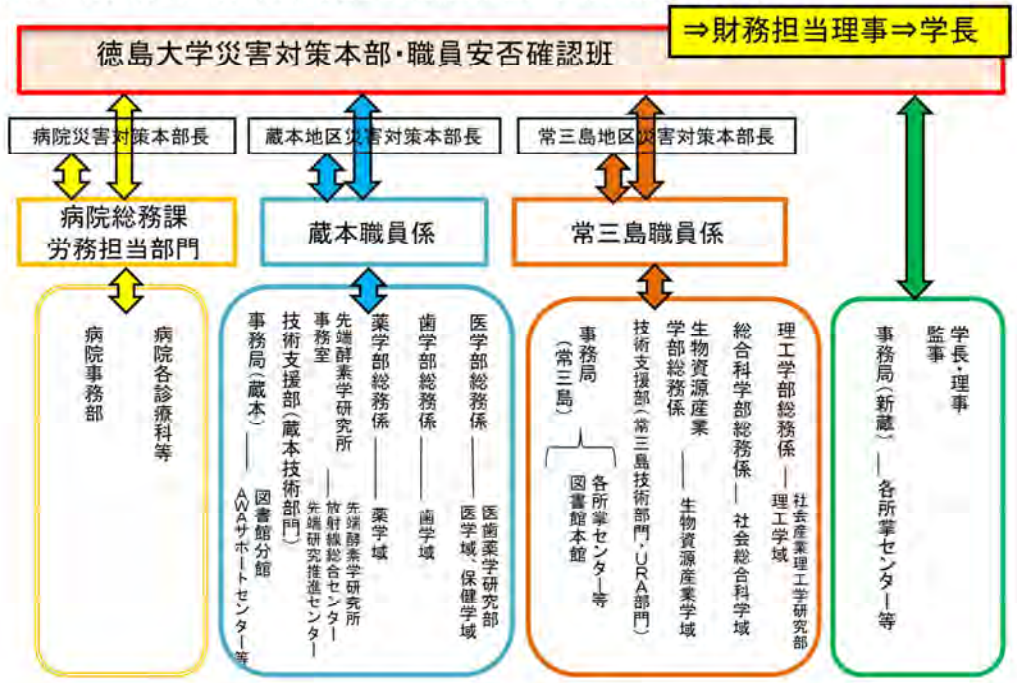


（別紙２）学生安否報告ルート

①安否確認ITシステムが機能しない場合、学生・院生は連絡網等で各自の安否状況を指導教員、担当事務等に報告する。
②安否確認ITシステムは機能したが、応答無き学生の情報を各学部長を通じ学科長等に本ルートを通じて提供する。
③学部長等は緊急連絡網、その他の連絡先、友人関係等の情報を通じて安否補足率を上げ、集計部門に報告させる。
④連絡困難な行方不明学生の捜索は学生安否確認班の指揮の下、担当事務、所属教員の協力を得て行う。

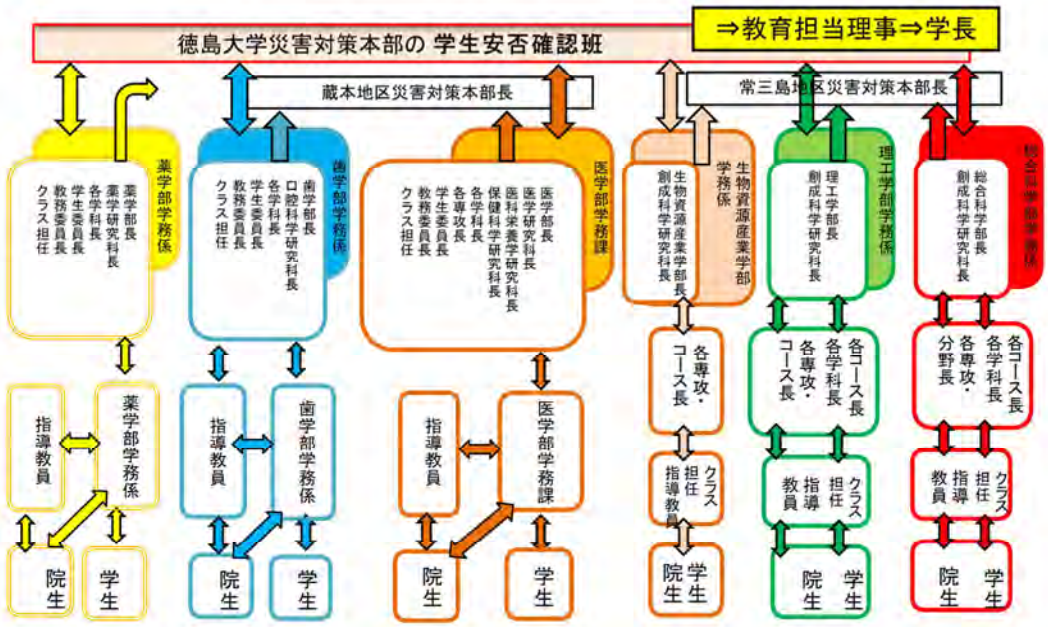

別紙3 医学部・歯学部・薬学部等総合自衛消防団構成図

災害対策本部

総合自衛消防団長（災害対策本部長・医歯薬学研究部長）

総合自衛消防団副団長（医学部長・歯学部長・薬学部長・先端酵素学研究所長・放射線総合センター長・先端研究推進センター長・附属図書館蔵本分館長）

指示↓　　報告↑

＜全部局統括＞

本部隊

本部隊長

本部隊副隊長

| | |
|---|---|
| 通報連絡（情報）班長 | ●総括，本部，部局，防災関係機関等通報連絡　●館内放送による総合自衛消防団の出動命令及び避難命令　●災害，防災情報教職員安否確認情報，被害状況等の分析，整理 |
| 初期消火班長 | ●火災発生と同時に初期消火　●逃げ遅れた者の捜索，確認　●災害の拡大防止措置 |
| 避難誘導班長 | ●建物外周から柱の損傷状況を調査　●避難命令による職員，学生の避難誘導　●逃げ遅れた者の捜索，確認 |
| 安全防護班長 | ●電気，ガス設備の安全措置　●避難設備の設営　●避難経路の確保及び障害物の除去　●保健衛生措置　●非常持出袋，指定重要書類及び備蓄物資等搬出 |
| 応急救護班長 | ●負傷者の手当　●負傷者を病院（徳大）へ搬送 |

指示↓　　報告↑

要請　協力・支援

大学病院

＜各部局統括＞

| 医学部地区隊 | 歯学部地区隊 | 薬学部地区隊 | 先端酵素学研究所<br>放射線総合センター<br>先端研究推進センター　地区隊 | 附属図書館蔵本分館地区隊 |
|---|---|---|---|---|
| 地区隊長 | 地区隊長 | 地区隊長 | 地区隊長 | 地区隊長 |
| 通報連絡（情報）班長・班員 | 通報連絡（情報）班長・班員 | 通報連絡（情報）班長・班員 | 通報連絡（情報）班長・班員 | 通報連絡（情報）班長・班員 |
| 初期消火班長・班員 | 初期消火班長・班員 | 初期消火班長・班員 | 初期消火班長・班員 | 初期消火班長・班員 |
| 避難誘導班長・班員 | 避難誘導班長・班員 | 避難誘導班長・班員 | 避難誘導班長・班員 | 避難誘導班長・班員 |
| 安全防護班長・班員 | 安全防護班長・班員 | 安全防護班長・班員 | 安全防護班長・班員 | 安全防護班長・班員 |
| 応急救護班長・班員 | 応急救護班長・班員 | 応急救護班長・班員 | 応急救護班長・班員 | 応急救護班長・班員 |

指示↓　　報告↑

＜各棟統括＞

医学部地区分隊

通報連絡（情報）班員


初期消火班員

避難誘導班員

安全防護班員

応急救護班員


別紙4　地震発生時の連絡系統

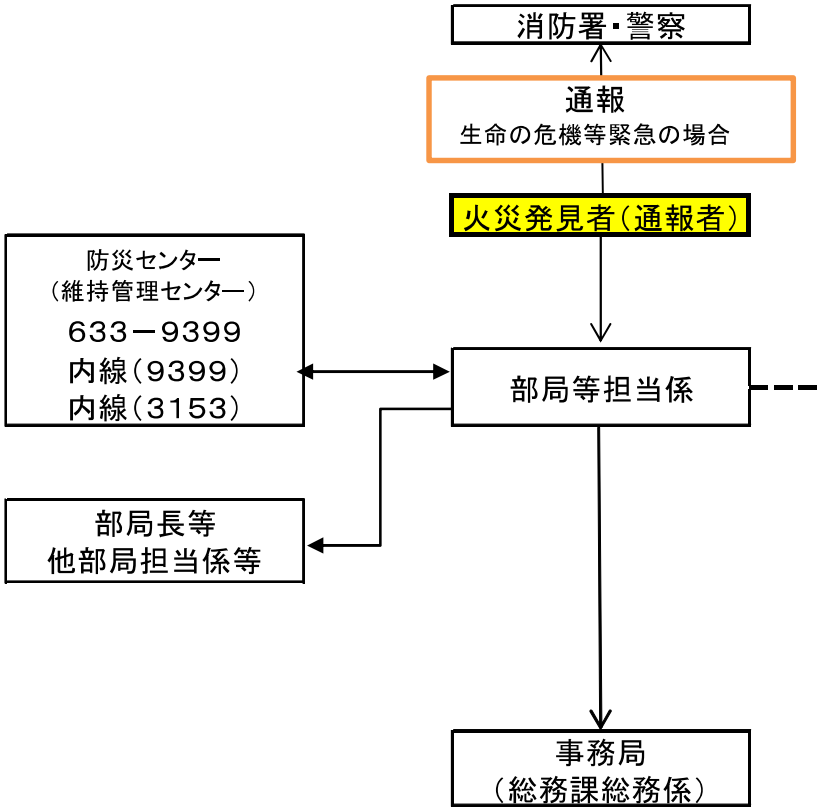


（市外局番　088）

| | | |
|---|---|---|
| 医学部（総務係） | 633－9986 | （9986） |
| | 633－9117 | （9117） |
| 歯学部（総務係） | 633－7304 | （5112） |
| | 633－7544 | （5113） |
| 薬学部（総務係） | 633－7246 | （6120） |
| | 633－7404 | （6112） |
| 先端酵素学研究所事務室 | 633－9420 | （9420） |
| | 633－7405 | （9619） |
| 附属図書館分館 | 633－9591 | （6511） |
| 人事課蔵本職員係 | 633－7019 | （7019） |
| 人事課蔵本人事係 | 633－7018 | （7018） |
| 研究・産学支援係 | 633－9421 | （9421） |
| 経理部蔵本会計課 | 633－9439 | （9439） |
| 青藍会館 | 633－7109 | （2601） |
| 蔵本会館 | 633－7417 | （2611） |
| 国際課蔵本分室 | 633－9109 | （9109） |

別紙５　防災マップ

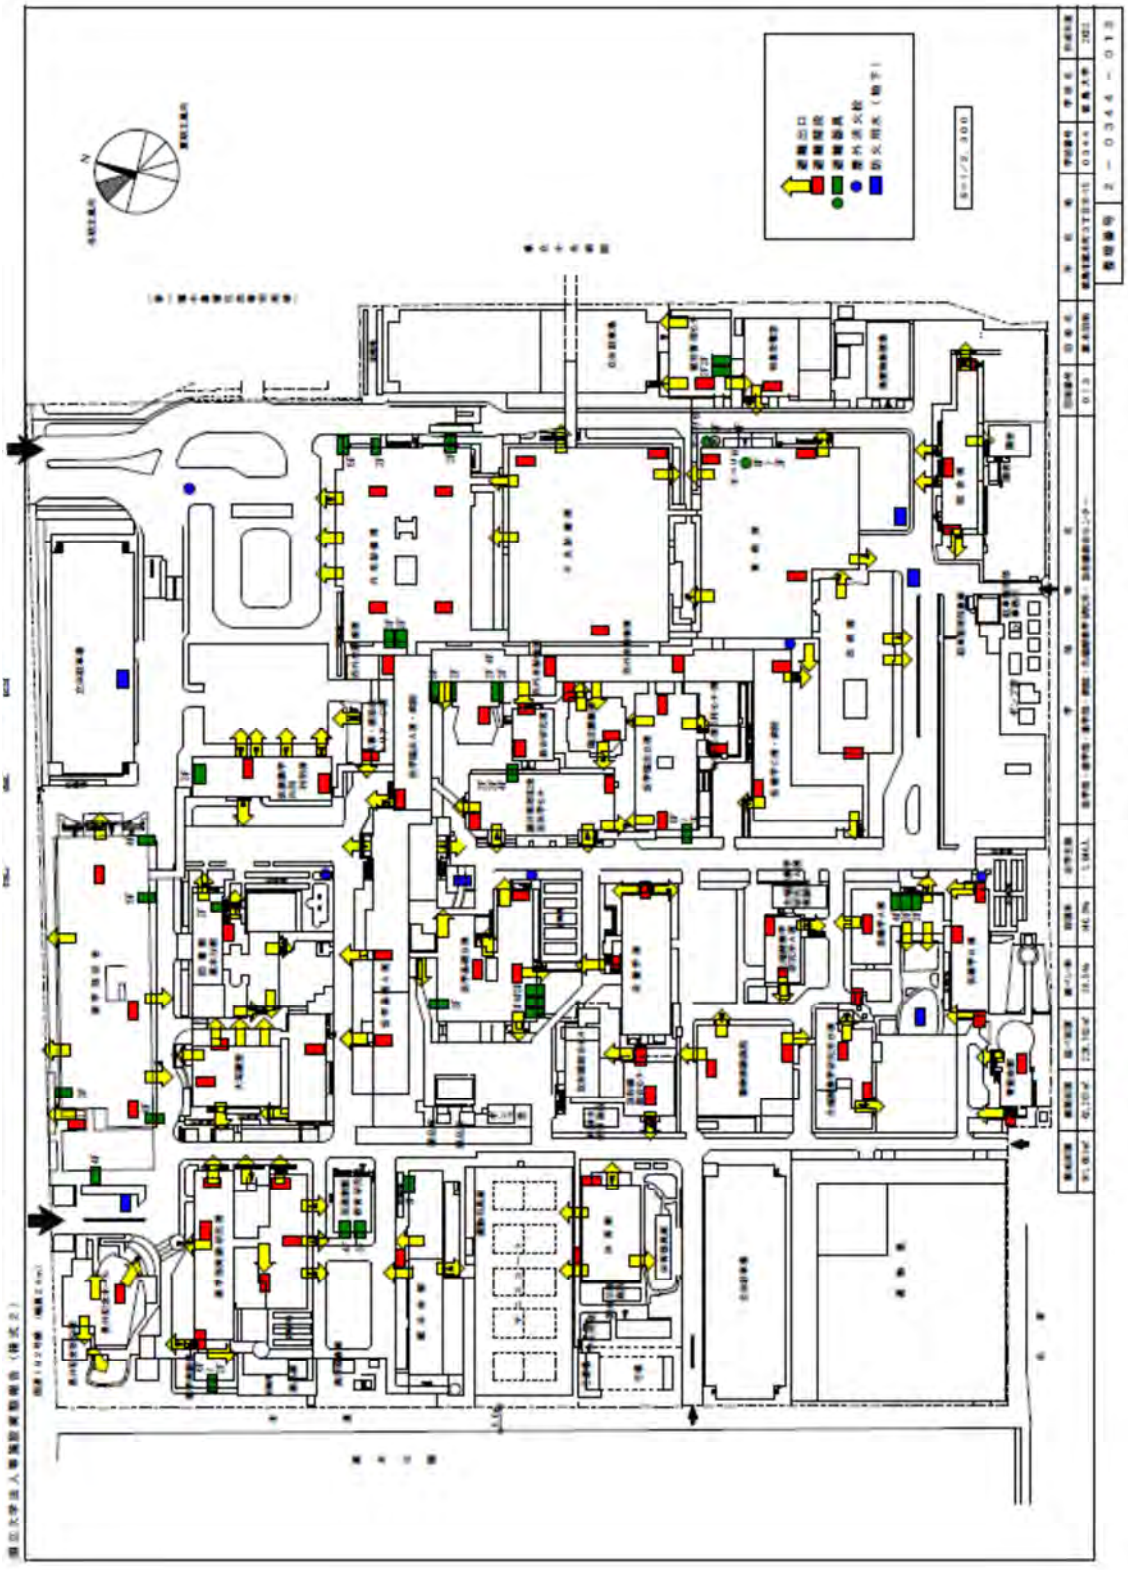

別紙6

# 主な防災関係機関の連絡先

（市外局番　088）

| | | |
|---|---|---|
| ・警察・消防・救急 | 徳島県警察本部 | 622－3101（代） |
| | 徳島中央警察署 | 624－0110（代） |
| | 徳島名西警察署 | 632－0110（代） |
| | 徳島市消防局 | 656－1191（代） |
| | 徳島市東消防署 | 656－1195（代） |
| | 徳島市西消防署 | 631－0119（代） |

| | | |
|---|---|---|
| ・官公庁等 | 徳島県危機管理部危機管理政策課 | 621－2280 |
| | 徳島県危機管理部防災対策推進課 | 621－2716 |
| | 徳島県危機管理部消防保安課 | 621－2284 |
| | 徳島市災害対策本部 | 621－5010（代） |
| | 徳島地方気象台防災管理室 | 626－0676 |
| | 徳島地方気象台天気予報 | 622－3857 |
| | 国土交通省徳島河川国道事務所 | 654－2211（代） |
| | 徳島保健所 | 652－5151（代） |
| | 徳島県立防災センター | 683－2000 |
| | 徳島労働基準監督署 | 622－8138（代） |

| | | |
|---|---|---|
| ・ライフライン | 四国電力㈱徳島支店 | 622－7121（代） |
| | 四国ガス㈱徳島支店 | 654－2171（代） |
| | 徳島市水道局 | 623－1187（代） |
| | NTT西日本徳島支店 | 113 |

| | | |
|---|---|---|
| ・交　通　機　関 | JR四国徳島企画部 | 652－7075 |
| | 徳島市交通局 | 623－2151 |
| | 徳島バス | 622－1811（代） |

| | | |
|---|---|---|
| ・報　道　機　関 | NHK徳島放送局（ニュース） | 626－5975 |
| | 四国放送（報道制作局） | 655－7557 |
| | FMとくしま | 656－2111（代） |
| | FMびざん | 656－5000（代） |
| | 徳島新聞社 | 655－7373（代） |
| | ケーブルテレビ徳島 | 655－4000 |

＜ホームページ＞

・徳島県安心とくしま（https://www.pref.tokushima.lg.jp/anshin/）

・徳島地方気象台　　（https://www.jma-net.go.jp/tokushima/）

・徳島河川国道事務所（https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/）

# 徳島大学病院
# 災害対策マニュアル




令和３年１１月改訂

徳島大学病院

# はじめに

## 南 海 地 震 に 備 え て

近年，大規模な地震が次のように発生しています。

| | | |
|---|---|---|
| １９９５年 | １月 | 阪神・淡路大震災（Ｍ７．３） |
| ２０００年 | １０月 | 鳥取西部地震（Ｍ７．３） |
| ２００４年 | １０月 | 新潟県中越地震（Ｍ６．８） |
| ２００５年 | ３月 | 福岡県西方沖地震（Ｍ７．０） |
| ２００７年 | ３月 | 能登半島地震（Ｍ６．９） |
| ２００７年 | ７月 | 新潟県中越沖地震（Ｍ６．８） |
| ２０１１年 | ３月 | 東日本大震災（Ｍ９．０） |
| ２０１６年 | ４月 | 熊本地震（Ｍ７．３） |

東日本大震災や熊本地震の発生による被災地の現状を目の当たりにし，巨大地震の脅威とともに過去に発生した地震の再現があることを思い知らされたところです。これらの災害においては，建物や橋・道路の崩壊，火災，津波、山や崖の崩落と土砂災害、交通網の遮断，ライフラインの停止，長期にわたる余震の発生と車内生活による深部静脈血栓症の発生等々甚大な被害が生じています。

徳島県においても，過去に１００～１５０年間隔でＭ８程度の地震が発生しており，東南海・南海地震が今世紀前半にも発生するおそれがあると予測されています。

そこで徳島大学病院の職員が災害発生時にまず何を行い，どのように行動し，災害医療や救護活動を行うべきであるかを本マニュアルで示しました。このマニュアルは災害の際に狼狽することなく，スムーズな対応を行うことを目的に作成したものです。

万一，災害が発生した際には，本院職員には総動員いただき，病棟においては入院患者様の応急処置・避難誘導，外来においてはトリアージを行い，地域からの救急患者を受入れ，救命救急処置や応急処置等を行う必要があります。

医師，歯科医師，コメディカル職員等の方々のご協力をお願いします。

なお本マニュアルのほか，初期対応については別途「防災ハンドブック」を参照の上，患者様の安否の確認および被害状況について，速やかに災害対策本部の情報収集・広報班（時間外は防災センター）へ報告をお願いいたします。

病院長　　香　美　祥　二

# もくじ

第１条　総則
１．目　的 …… 1
２．適　用 …… 1
３．災害救急医療体制の活動開始とその宣言 …… 2
第２条　災害対策本部の設置 …… 4
第３条　災害対策会議 …… 4
第４条　災害発生時の具体的な対応
１．緊急地震速報受信時の対応 …… 4
徳島市内において地震が発生した場合の報告体制 …… 5
２．台風・大雨等による災害の発生又は発生が予想される場合における対応 …… 7
３．大規模災害発生時における「職員の動員」 …… 8
４．緊急連絡（参集）の指示 …… 9
５．徳島大学災害対策本部との連絡体制 …… 9
６．災害への備え …… 9
７．災害発生時のフローチャート …… １１
８．大規模災害発生時における対応組織・班編制 …… １３
９．災害が発生したら …… １４
本院が被災した場合 …… １４
（１）．災害対策本部の場合（時間内） …… １５
（２）．　〃　（時間外） …… １６
（３）．西病棟・東病棟の場合（時間内） …… １７
（４）．　〃　（時間外） …… １９
ア．病棟で火災が発生した場合の初動手順 …… ２１
（５）．外来診療棟及び西外来診療棟の場合（時間内） …… ２３
（６）．中央診療棟の場合（時間内） …… ２５
（７）．中央診療棟・外来診療棟・サイクロトロン棟における放射線障害発生の対応フロー（時間内） …… ２７
（８）．　〃　（時間外） …… ２８
ア．核医学検査室におけるスタッフの緊急時対応 …… ２９
イ．サイクロトロン棟におけるスタッフの緊急時対応 …… ２９
１０．マスコミおよび患者家族への対応 …… ３０
１１．災害対策本部および各班の役割
（１）災害対策本部 …… ３１
（２）情報収集・広報班 …… ３３
（３）防災工作班 …… ３４
（４）薬剤班 …… ３６
（５）調達班 …… ３７
（６）病院情報システム班 …… ３８
（６）ボランティアセンター …… ３９
（７）栄養部班 …… ４０

（８）トリアージ（患者振り分け）センター
ア．トリアージチーム編成(1チーム単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
イ．トリアージ支援員構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
ウ．患者識別の色・誘導搬送先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
エ．トリアージタック（見本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２
（９）応急救護班・応急救護所
ア．災害治療チーム編成（１チーム単位）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
イ．災害治療支援チーム編成（１チーム単位）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
ウ．軽症患者の救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
エ．中等症患者の救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
オ．重症患者の救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
（１０）遺体安置（死体検案）班・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７
１２．災害時における患者食の確保・提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８
１３．災害用備蓄品
（１）食糧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４
（２）ＤＭＡＴ用薬品リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５
（３）医療支援用薬品リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
（４）ＤＭＡＴ用医療機器等リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８
（５）応急救護所用品調達リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
（６）緊急使用材料調達リスト（滅菌材料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
１４．災害時の在宅医療機器確保に係るホットライン一覧・・・・・・・・・・・・・・・・６４
１５．ライフラインの確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７
１６．各種様式（受付・報告）
（１）部署一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９
（２）被災状況チェックリスト（本部報告様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３
（３）被害状況集計表（患者・吏員者・職員等）
（様式２－１～２－６）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６
（４）被害状況集計表（ライフライン・設備等）
（様式２－７～２－１２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２
（５）病棟ベッドコントロール整理表
（様式２－１３～２－１４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
（６）手術室運用状況確認表（様式２－１５）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０
（７）トリアージセンター　来院負傷者整理表（様式３－１）・・・・・・・・・・・・・９１
（８）緑エリア　負傷者整理表（様式３－２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２
（９）黄エリア　負傷者整理表（様式３－３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３
（１０）赤エリア　負傷者整理表（様式３－４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４
（１１）黒エリア　負傷者整理表（様式３－５）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５
（１２）遺体安置リスト（様式４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６
（１３）ボランテイア登録リスト（様式５）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７
（１４）援助物品登録リスト（様式６）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８
（１５）応急救護班編成リスト（様式７）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９

（１６）災害時専用カルテ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００
（１７）アクションカード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１
１７．災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定（中国・四国地区）
（１）災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定 ・・・・・・・・・・・・１２１
１８．院内の関係要項
（１）災害対策本部に関する要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２
（２）徳島大学病院の災害救急医療受入れ体制に関する要項 ・・・・・・・・・・・・１２３
（３）徳島大学医学部・歯学部及び病院消防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４
１９．被災地へ医療支援の派遣
（１）ＤＭＡＴの派遣について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５
徳島大学病院ＤＭＡＴ出動に関する要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６
（２）医療スタッフの派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７
徳島大学病院災害救急医療チームの編成・派遣に関する要項・・・１２８
【参　考】
・主な防災関係機関の連絡先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９

# 徳島大学病院災害対策マニュアル

## Ⅰ総則

### １.目　的

このマニュアルは，徳島大学病院（以下「本院」という。）における災害対策に必要な事項を定め，本院またはその近隣地において地震等の大規模災害が発生した場合，または，上記以外の地域において医療支援行為を行う場合に，患者及び職員の安全と施設・医療設備の機能を確保するとともに，医療行為の迅速かつ適切な遂行を図ることを目的とする。

### ２.適　用

このマニュアルは，本院またはその近隣地において次の地震等の大規模災害が発生した場合，発生が予想される場合，または上記以外の地域において医療支援行為を行う場合に適用し，その適用は災害規模の基準に応じて病院長（又はその代理者）が決定する。

□ 震度５強以上の地震
□ 広域にわたる大火災
□ 大規模な風水害（津波，土砂災害等）
□ 大規模な交通機関の事故（自動車，列車，航空機，船舶等）
□ 化学工場の爆発，化学物質の流出等による事故（化学兵器・生物兵器等によるテロ行為によるものを含む。）
□ その他の大規模災害

○本院が被災した場合の災害規模の基準

本院の診療機能レベル基準

| | |
|---|---|
| **レベルＡ** | ・病院の損壊は軽微で，診療活動が継続可能<br>（自施設の建物および付帯設備等の機能を失っていない） |
| **レベルＢ** | ・ 地震・火災・津波などの災害で病院の診療機能に一部被害を受け，診療機能の一部に制限があるが，診療活動の継続が可能<br>（自施設の建物が一部損壊を受けているが，後方病院としての機能は失っていない） |
| **レベルＣ** | ・地震・火災・津波などの災害で病院の診療機能が停止した。<br>（自施設の建物が損壊，給水・電気・エネルギー設備の機能が停止し，後方病院としての機能なし） |

## ３.災害救急医療体制の活動開始とその宣言

本院の災害救急医療体制は，病院長（またはその代理者）が本院災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置を宣言した時点で活動を開始するものとし，当該設置宣言は全館放送等で本院各部署に伝えられる。以後，全ての診療部門等は災害対策本部の指揮下に置かれる。なお，ここでいう災害救急医療体制とは災害発生直後の「災害救急医療」に「一般外来診療及び入院診療」を含めたものとする。

### 災害発生時の災害救急医療方針

（１）救急外来患者，外来患者及び入院患者への対応

災害救急医療体制の宣言に伴い，災害対策本部は，各患者への診療について，次のいずれかの措置をとる。

<table>
<tr><td rowspan="2">診療機能レベル<br>（診察機能状況）</td><td rowspan="2">災害医療<br>対応ﾚﾍﾞﾙ</td><td colspan="3">徳島県下に大規模災害発生した場合の対応可能な医療レベルの選択</td></tr>
<tr><td>救急外来患者</td><td>外来患者</td><td>入院患者</td></tr>
<tr><td rowspan="4">レベルA<br>（診察継続可能）</td><td rowspan="2">ﾚﾍﾞﾙ1<br>対応</td><td>在院スタッフによる災害受入体制<br>・災害治療チーム（黄・赤）・・1～2<br>・災害救護チーム（緑）・・・・5<br>・患者搬送チーム・・・・・・・5</td><td rowspan="6">発災時から不急外来受付の中止，重症患者の受付と再診患者への調剤対応を行う</td><td>①不急医療の一部制限措置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ﾚﾍﾞﾙ2<br>対応</td><td rowspan="2">在院スタッフによる災害受入体制<br>・トリアージ対応スタッフ<br>・災害治療チーム（黄・赤）・・4<br>・災害救護チーム（緑）・・・・10<br>・災害治療支援チーム・・・・・1<br>・検死チーム・・・・・・・・・1<br>・患者搬送チーム・・・・・・・10</td><td rowspan="2">①不急医療の一部制限措置<br>②軽傷者の退院措置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">レベルB<br>（一部制限があるが自家発電等で医療継続可能）</td><td rowspan="2">ﾚﾍﾞﾙ1<br>対応</td><td rowspan="2">在院スタッフによる災害受入体制<br>・災害治療チーム（黄・赤）・・1～2<br>・災害救護チーム（緑）・・・・1<br>・患者搬送チーム・・・・・・・5</td></tr>
<tr><td>①不急医療の一部制限措置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ﾚﾍﾞﾙ2<br>対応</td><td rowspan="2">在院スタッフによる災害受入体制<br>・トリアージ対応スタッフ<br>・災害治療チーム（黄・赤）・・4<br>・災害救護チーム（緑）・・・・1<br>・災害治療支援チーム・・・・・1<br>・検死チーム・・・・・・・・・1<br>・患者搬送チーム・・・・・・・10</td><td rowspan="2">①不急医療の一部制限措置<br>②軽傷者の退院措置<br>③重傷者の転院措置（医療制限状況による）</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>レベルC<br>（建屋損傷・インフラ停止により医療継続不能）</td><td>ﾚﾍﾞﾙ3<br>対応</td><td>インフラ不全下では原則被災患者の受入体制はとらない</td><td>発災以降の外来の受付を中止，調剤対応を行う</td><td>①維持看護のみ<br>②軽傷者の退院措置<br>③重傷者の転院措置</td></tr>
<tr><td></td><td>発生時が時間外時（夜間又は休日等）での対応</td><td>時間外（夜間・休日等）の診療体制<br>・時間外対応職員＋職員の緊急招集にて災害医療体制を整える</td><td></td><td></td></tr>
</table>

※災害医療ﾚﾍﾞﾙ　（ﾚﾍﾞﾙ1：少数救護班で対応　ﾚﾍﾞﾙ2：最大救護班で対応　ﾚﾍﾞﾙ3：対応しない）

（２）災害医療体制のチーム編成基準（１チーム単位）

| |
|---|
| **１）トリアージセンターの対応スタッフ**<br><br>・医師（内科系）　１名<br>・看護師　１名<br>・事務員　１名 |
| **２）災害治療チーム（赤エリア）の対応スタッフ**<br><br>・医師（外科系）　２名<br>・看護師　２名<br>・事務員　１名 |
| **３）災害救護チーム（黄・緑エリア）の対応スタッフ**<br><br>・医師　１名<br>・看護師　２名<br>・事務員　１名 |
| **４）災害治療支援チームの対応スタッフ**<br><br>・ＭＥ（臨床工学技士）１名 |
| **５）検死チームの対応スタッフ**<br><br>・医師　１名<br>・歯科医師　１～２名<br>・看護師　１名<br>・事務員　１名 |
| **６）患者搬送チームの対応スタッフ**<br><br>・看護師　１名<br>・事務員　１名 |

（３）災害医療チームメンバーの招集及びチーム編成

災害対策本部からの招集指示に従い,各部門の責任者が在職職員から適任者を必要人数招集し，招集されたメンバーを災害対策本部へ報告する。

災害対策本部は招集されたメンバーを基に各チームを必要数編成し,配置場所への配置及び災害医療の開始を指示する。

（４）受付患者に関する報告

トリアージセンターに配置された事務職員は，トリアージタグによる患者受付情報を，災害対策本部に適宜報告する。また,来院患者の受付情報を掲示し患者家族等への情報提供を行う。

## Ⅱ災害対策本部の設置

病院長（またはその代理者）は，重大な災害が発生し，又は発生することが予想される場合は，早急に災害対策委員会委員をもって組織する災害対策本部を外来診療棟５階日亜ホールＷｈｉｔｅ大に設置し，災害対策本部長となり指揮・総括する。

※休日・夜間においては，本部長代理（ICU 当直責任者 Dr.）と連携し，宿日直看護師長が日亜ホール White 大を解錠し，設営の初動対応を行う。

１．　災害対策本部の構成員は次のとおりとする。

本部長・・・病院長またはその代理者
副本部長・・各担当副病院長
　　災害対策室長（病院長補佐（救急・災害担当））
　　救急集中治療部長
本部員・・・各担当病院長補佐
　　災害対策委員会委員

２．病院長が不在の場合の代理者の優先順位は次のとおりとする。
　優先順位１・・・　副病院長（総務担当）
　優先順位２・・・　副病院長（診療担当）
　優先順位３・・・　災害対策室長（病院長補佐（救急・災害担当））

## Ⅲ災害対策会議

病院長（またはその代理者）は，早急に災害対策会議を招集・開催し，患者および職員の安全確保と災害医療体制の業務について検討する。

## Ⅳ災害発生時の具体的な対応

### １．緊急地震速報受信時の対応

気象庁から警報として緊急地震速報が発表され，テレビやラジオなどの放送及び携帯電話等で情報を見聞きした場合は，揺れがこなくても１分程度は身を守る行動をとり続け，揺れが収まってから震度情報等を確認し，落ち着いて行動する。

１）自身及び身近な患者等の安全を確保し，揺れの発生に対応する。
２）揺れが収まってから震度情報等を確認し，職員，患者及び施設等の被害確認を実施する。
３）発生震度に応じ，「徳島市内において地震が発生した場合の報告体制」に準じて被害状況の把握及び報告を実施する。

# 徳島市内において地震が発生した場合の報告体制

## Ⅰ．連絡報告体制の基準

徳島市内において地震が発生した場合の報告体制の基準及び報告事項は以下とする。

| 震　度 | 対応部署及び報告事項 |
|---|---|
| 震度５強以上 | 全部署対応（災害対策マニュアル参照）<br>全ての職員は指示がなくとも自主的に速やかに出勤する。※１ |
| | **○第一報**<br>患者及び来院者の被害状況及び安否確認報告<br>職員の被害状況及び安否確認報告<br>**○第二報**<br>病院施設及び院内設備等の被害状況報告<br>放射線機器及び使用室の被害状況報告<br>**○第三報（適宜報告）**<br>医療機器の被害状況報告<br>医薬品の被害状況報告<br>その他の被害状況報告 |
| 震度５弱<br>～<br>震度４ | 看護部，放射線部，事務部，薬剤部，医療技術部，栄養部・病院情報センターによる報告<br>その他の部署は，各部署内の被害状況により部署長等から報告<br>※各部署長等は，部署内の被害状況を把握し報告をする |
| | **○第一報**<br>患者及び来院者の安否確認報告……看護部・守衛<br>職員の被害状況報告…全被害発生部署<br>**○第二報**<br>病院施設及び設備の被害状況報告……事務部（施設整備課），栄養部，守衛<br>放射線機器及び使用室の被害状況報告……放射線部<br>医薬品，医療機器，検査機器等の被害状況報告…薬剤部，診療支援部<br>**○第三報（適宜報告）**<br>重要及び指示を仰ぐ必要がある事案の報告……各部署長の判断により報告<br>職員の安否確認報告……病院長又は災害対策室長の指示により実施 |
| 震度３以下 | 被害の発生した部署長等による報告<br>※各部署長等は部署内の被害状況を把握し，重要な事案が発生した案件のみ報告する |
| | **○第一報**<br>患者及び職員等の負傷者が発生した場合<br>病院施設及び医療機器等に医療継続に支障が出るような被害が発生した場合<br>重要及び指示を仰ぐ必要がある事案の報告……各部署長の判断により報告 |


※１　ただし，自分および家族の安全確保を最優先とする。

## Ⅱ．経過報告

後日，報告内容を文書にして，災害対策室へ提出


## Ⅲ報告体制

地震よる被害状況報告体制のフロー図

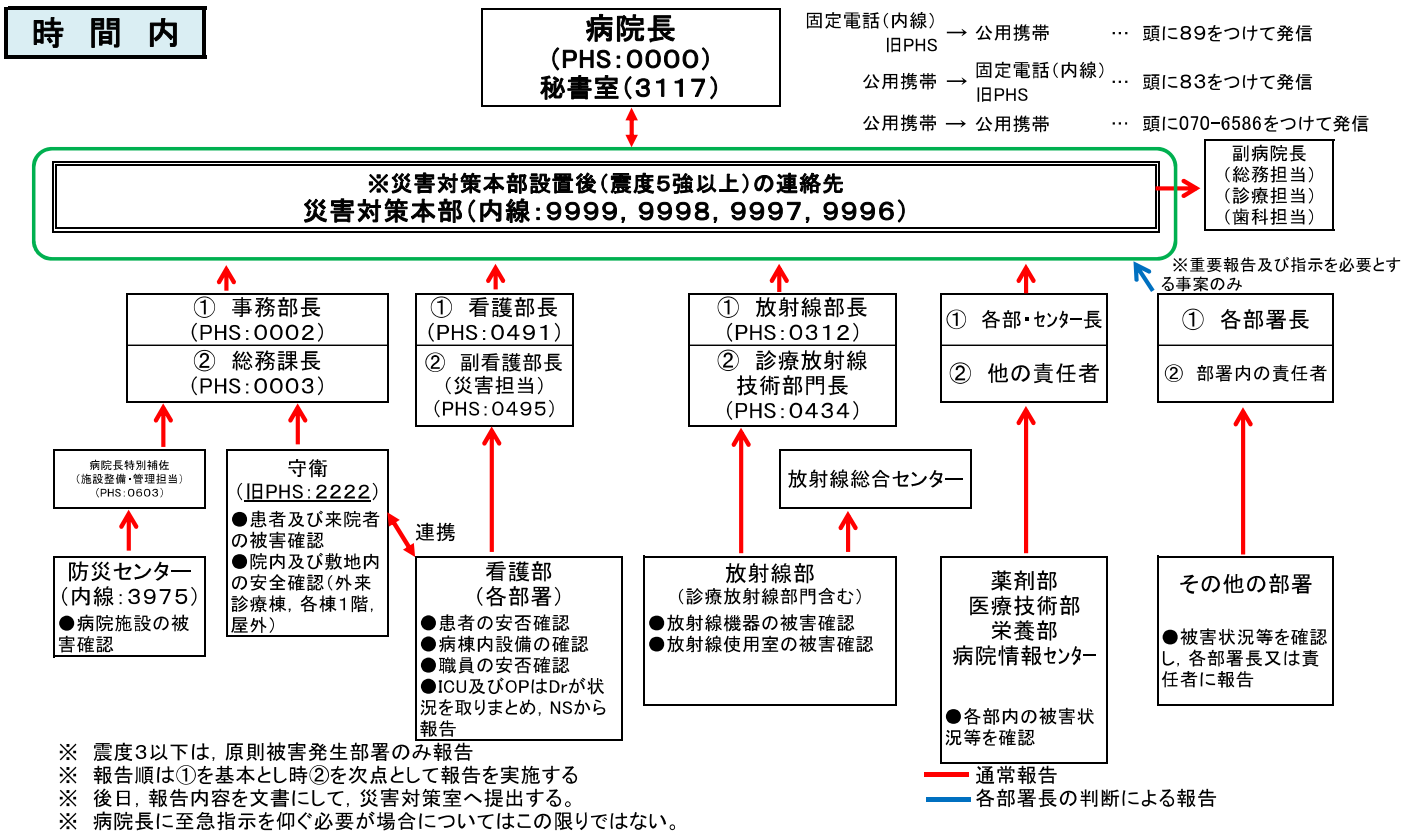


※　震度3以下は，原則被害発生部署のみ報告
※　報告順は①を基本とし時②を次点として報告を実施する
※　後日，報告内容を文書にして，災害対策室へ提出する。
※　病院長に至急指示を仰ぐ必要が場合についてはこの限りではない。


---

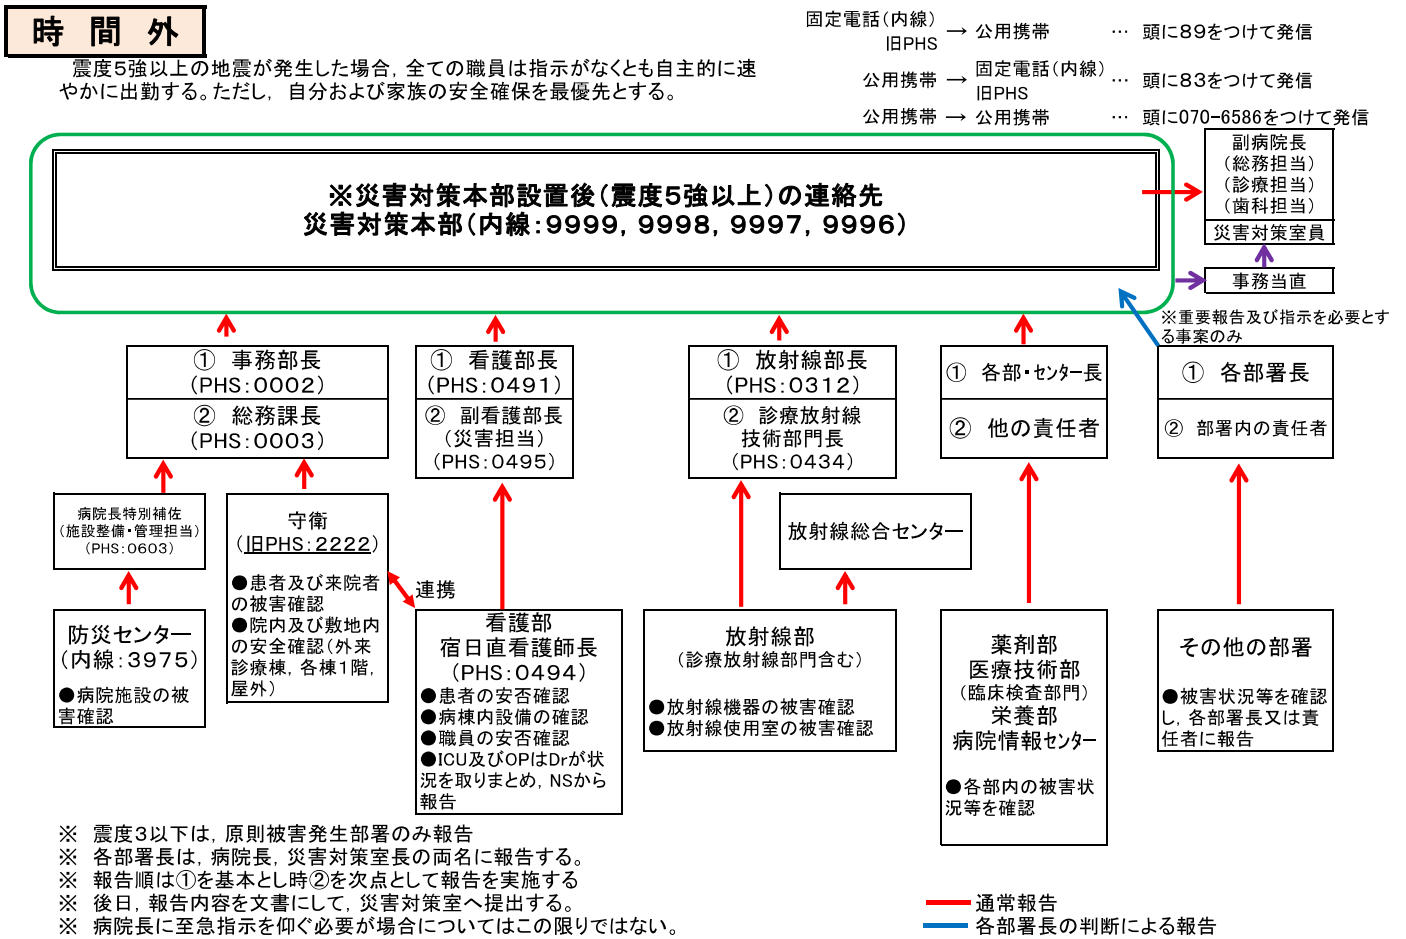


※　震度3以下は，原則被害発生部署のみ報告
※　各部署長は，病院長，災害対策室長の両名に報告する。
※　報告順は①を基本とし時②を次点として報告を実施する
※　後日，報告内容を文書にして，災害対策室へ提出する。
※　病院長に至急指示を仰ぐ必要が場合についてはこの限りではない。

# 台風・大雨等による災害の発生又は発生が想定される場合における対応フロー図

令和2年2月

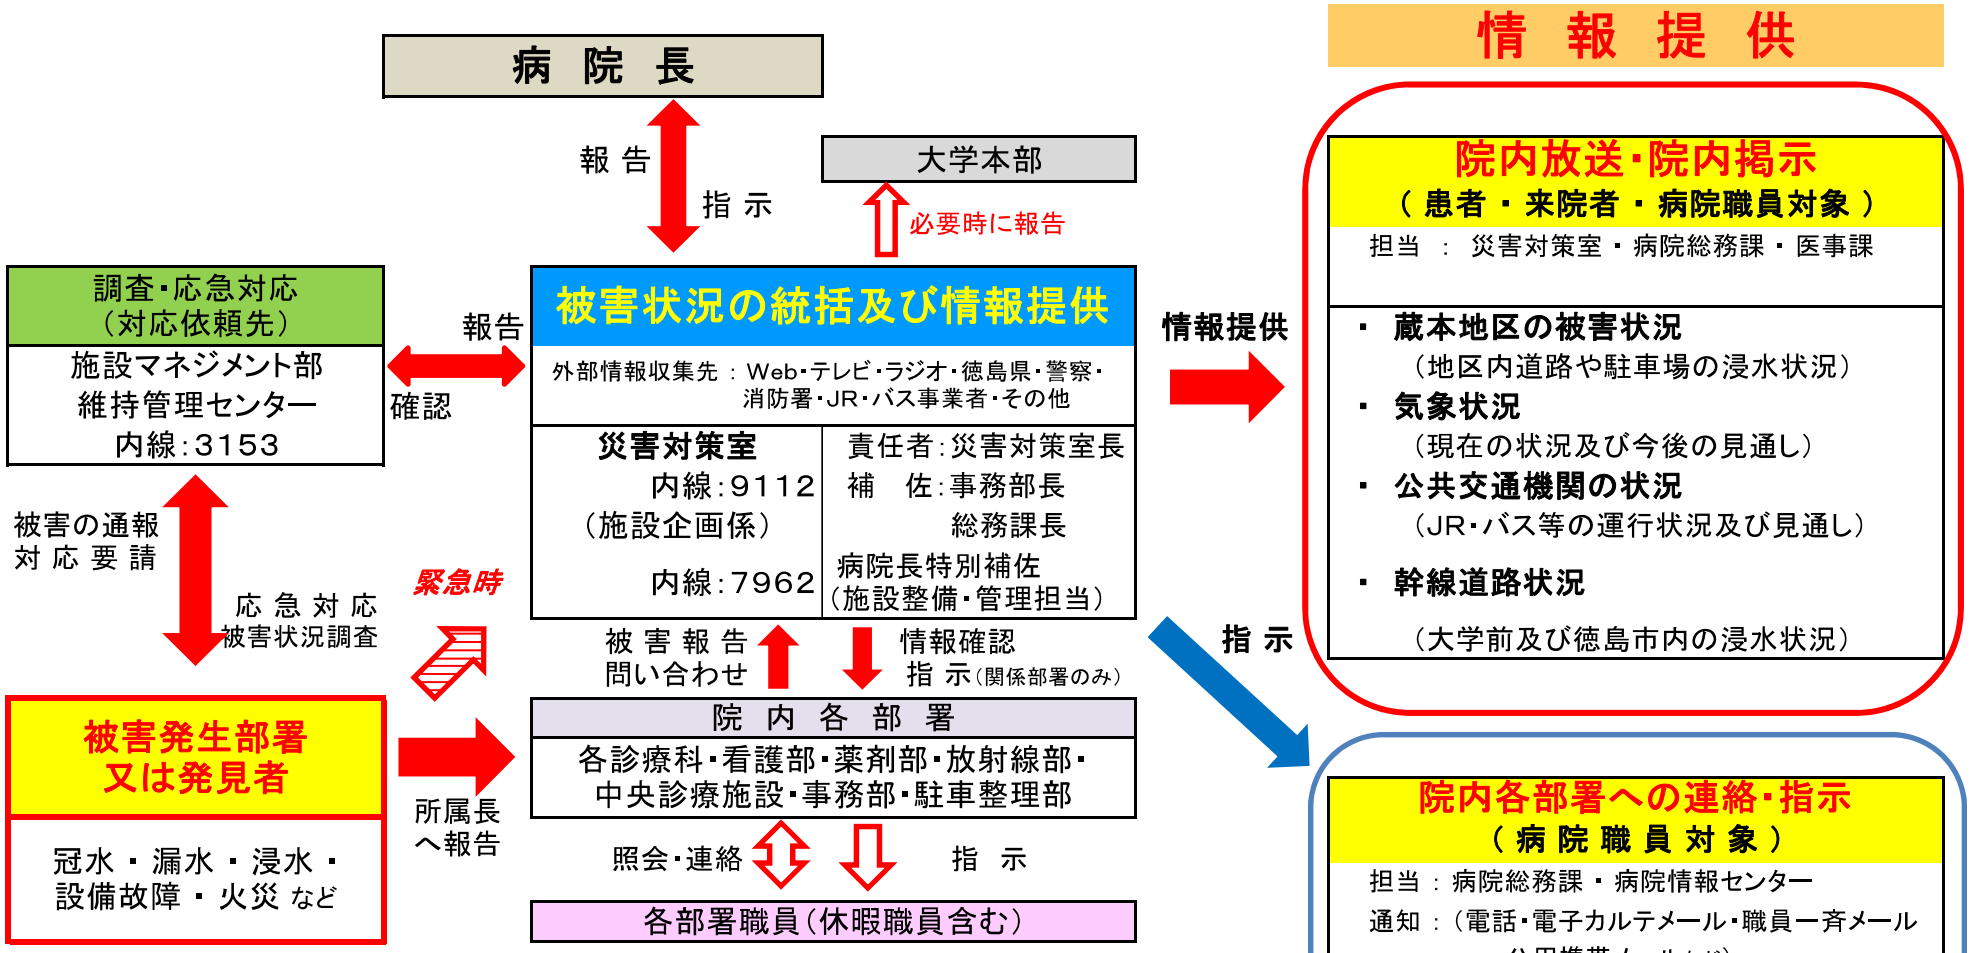


※　施設マネジメント部及び駐車整理部は，降雨による浸水被害が予想される気象条件の場合，過去の　浸水被害箇所については，事前に対応すること。（通行止め表示，土嚢の配置等）

※　被害発生部署職員は，速やかに修繕依頼及び部署長に報告をすること。

※　時間外の場合は，維持管理センターからの報告を受けた病院長特別補佐（施設整備・管理担当）が，災害対策室長　及び病院長に報告する。（必要に応じ，院内放送を維持管理センターから実施する。）

災害対策室作成

## 3. 大規模災害発生時における「職員の動員」

### 非常招集の発令

(1)災害対策本部が必要と判断した場合には非常招集を発令する。
(2)非常招集が発令されたときは，全ての職員は速やかに出勤する。

1）時間内における本院の職員参集レベル基準

| | |
|---|---|
| **レベル１** | ・一部関連職員の応援を要請する（救急集中治療部，麻酔科のスタッフ，その他必要に応じて各診療科に協力を依頼） |
| **レベル２** | ・各部署の半数程度の職員の災害対応を要する（災害医療要員，災害対策用員は各部署責任者を通じて協力を依頼 |
| **レベル３** | ・院内の全職員の災害時対応を要する<br>・動員可能な全職員に災害医療要員，災害対策要員として各部署責任者を通じて協力を依頼する<br>・災害状況に応じ，大学全職員（蔵本，新蔵，常三島），医歯薬学生に応援要請を行う |

その他，状況に応じ，蔵本地区全体の災害対策委員会の招集が必要と病院長が判断した場合は「医学部，歯学部，病院の災害対策本部」の設置を各部局長と協議の上，病院長が決定する。

### 勤務時間外発災時の職員出勤の基準

(1) 準夜勤・深夜勤・休日勤務者は，入院患者の維持看護に努める。
(2) 全ての職員は震度５強以上，ないしは同等以上の災害発生が明らかな場合は，指示がなくとも自主的に速やかに出勤する。ただし，津波警報が出ている場合は解除後速やかに出勤する。
(3) ただし，自分および家族の安全確保を最優先とし，参集に当たっては市内停電復旧（街灯・信号機）または夜明けを待って移動する。
(4) 出勤後の集合場所は，各診療科，中央診療施設各部，薬剤部，看護部，事務部各課等の所定集合場所とする。
(5) 出勤後，災害対策本部の指示を受け，速やかに災害医療活動を開始する。

１）時間外における本院職員の参集レベル基準

| | |
|---|---|
| レベル１ | ・参集できた各部署職員に災害医療応援を要請する（救急集中治療部，麻酔科のスタッフ，その他必要に応じて各診療科に協力を依頼） |
| レベル２ | ・参集できた各部署職員に災害時対応業務（災害医療要員，災害対策用員）について各部署責任者を通じて協力を依頼 |

| | |
|---|---|
| レベル３ | ・参集可能な全職員の災害時対応を要する<br>・参集できた職員に災害医療要員，災害対策要員として各部署責任者を通じて協力を依頼する<br>・災害状況に応じ，大学全職員（蔵本，新蔵，常三島），医歯薬学生に応援要請を行う |

＊参集方法

対策本部長の指示により，時間内は通常業務を調整しスタッフを集める。

時間外は参集レベルに応じたスタッフ数を各部署の緊急連絡網により伝達し招集する。

ただし，家族，家屋が重大なる被害を受けた場合等により，やむを得ず出勤が不可能な場合はその状況を緊急連絡網等により所属長に連絡・報告した後，状況が回復次第，可能な限り速やかに出勤する。

＊動員職員の報告

各部署の責任者は，第一報として招集３０分後に参集状況を災害対策本部に報告し，以降適宜参集状況を報告する。

この情報を基に災害対策本部は人員の配分や役割分担を指揮し，追加動員の必要性等について考慮する。

## ４．緊急連絡（参集）の指示

○勤務時間内・・・全館放送又はＰＨＳ・内線電話等により連絡を実施。

○勤務時間外・・・**徳島大学病院緊急連絡網（時間外）により連絡を実施。**

注，各診療科（部･室）にあっては，時間外の緊急連絡網を部署ごとに必ず作成しておくこと。

## ５．徳島大学災害対策本部との連絡体制

巨大地震，津波災害発生等の大災害が発生した場合，病院職員が医療活動の継続に注力できるよう，徳島大学災害対策マニュアルに基づき，徳島大学本部の災害対策各班との連絡体制を確立し，災害救急医療継続のための支援を要請する。

徳島大学災害対策本部への事務対応は，病院災害対策本部の情報収集・広報班（隊長：総務課長）が担当する。

## ６．災害への備え

（１）広報

大規模災害発生時に迅速かつ適切に行動できるよう，災害対策マニュアルのポケット版を職種毎に作成し職員に配布する。また，病院災害対策マニュアルを病院ホームページ上に公開し，災害への対応や避難場所，救急医療体制での動き等を周知徹底する。

（２）災害対策訓練の実施

大規模災害発生時の災害救急医療の実施及び医療継続の実効性を検証するため，防災上必要な訓練を年１回以上行う。また，巨大地震・津波災害を想定した地区災害対策本部との連携訓練を

年１回以上行う。

（３）教育の実施

災害時の傷病者対応や避難器具等の取扱方など知識及び技能の向上を図るとともに，災害発生時の教職員の役割を認識させるために必要な教育を年１回以上行う。

## 7. 災害発生時のフローチャート

**災　害　発　生**

**① 緊急連絡網により関係者へ連絡・招集**
**② 職員の動員**
**③ 災害対策本部の設置※**（外来診療棟5階日亜ホールWhite大　本部長：病院長）
**※休日・夜間においては，本部長代理（ICU当直責任者Dr.）と連携し，宿日直看護師長が日亜ホールWhite大を解錠し，設営の初動対応を行う。**
**④ 全館放送又は災害対策会議招集により災害救急医療体制の活動宣言**
**⑤ 各班の編成と業務の開始**

○トリアージセンター　○応急救護班　○遺体安置（死体検案）班　○ボランティアセンター
○薬剤班　○防災工作班　○調達班　○病院情報システム班
○栄養部班　○中央診療施設班
○情報収集・広報班
○通報・連絡班　○消火班　○非常持出班　○避難誘導班　○ＲＩ安全管理班

**院内発生**
**（病院施設被災）**

**現場における処置**

（ 被害が少ない部署）

**院外発生**
**（被災患者受入）**

**トリアージセンター**
**（救急患者の振り分け）**

応 援

**ボランティアセンター**
（ボランティアの受付・配置）

**応 急 救 護 所**

緑タック
**軽症者**
→ 応急措置後 落ち着けば帰宅

黄タック
**中等症者**

**赤タック**
**重症者**

→ 各病棟・集学治療病棟へ搬送 後方ベッドの確保と近隣病院へ搬送

**黒タック**
**死　者**
→ 遺体安置所 にて死体検案等

備　考（マニュアル）

1　徳島大学病院消防計画

2　徳島大学病院の災害救急医療受入れ体制に関する要項

3　徳島大学病院災害救急医療チームの編成・派遣に関する要項

4　災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定（中国・四国地区）

5　災害対策本部に関する要項

## 8. 大規模災害発生時における対応組織･班編制

対応組織・班編制は次の図のとおりとする。


【　災害発生時における対応組織・班編成図　】




注１．　■は災害時に組織する班を示す。

注２．　各班の役割等は３０ページを参照してください。

## ９．災害が発生したら

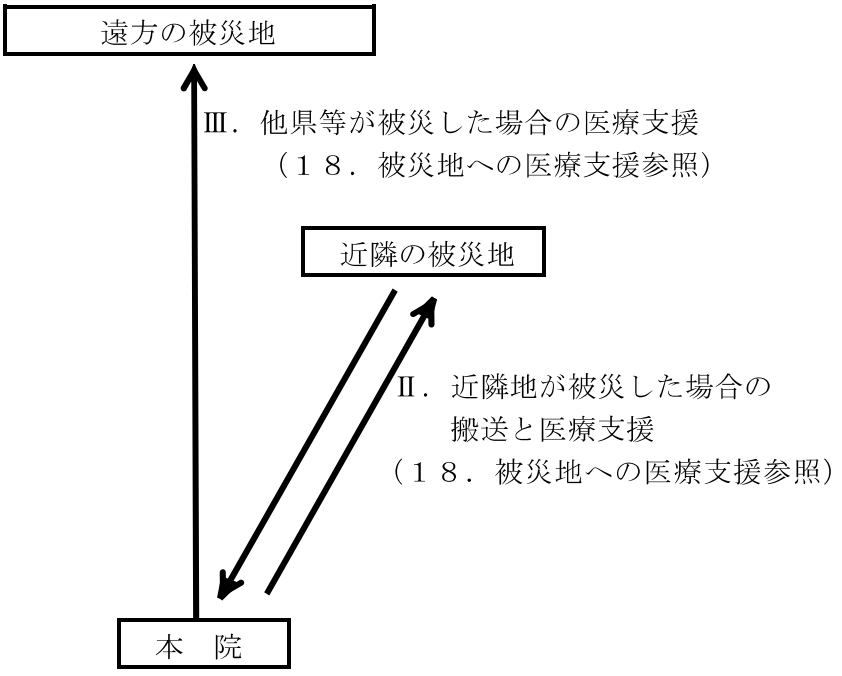


### Ⅰ．本院が被災した場合

１．災害レベルの設定

震災規模に応じて病院長が災害医療対応レベルを判断し,災害対策本部より各部署に災害医療対応レベルが通知されます。

各部署は緊急連絡網に従い全てのスタッフに情報伝達を行って下さい。

災害医療対応レベルが発令されるまでは，各部署の判断に基づき行動して下さい。

災害医療対応レベル発令後は，その段階に応じたマニュアルに従い行動して下さい。

＊災害医療対応レベルの想定はおおよそのものであり，災害の種類や時間的な経緯本院の被災状況等の状況により変更されます。

２．参集方法

対策本部長の指示により時間内は通常業務を一部制限又は停止させる。

また，時間外は必要なスタッフの人数を各部署の緊急連絡網により伝達し招集する。

３．動員報告

各部署の責任者は，第一報として招集３０分後に参集状況を災害対策本部に報告する。

以降，参集状況を適宜災害対策本部に報告する。

この情報を基に災害対策本部は人員の配分や役割分担を決定し指示を行う。また，追加動員の必要性等について考慮する。

**時間内**

全体のアクションカード（災害対策本部）

（１）災害対策本部の場合（時間内）

## 災　害　発　生

１．災害対策本部の設置（外来診療棟５階日亜ホールＷｈｉｔｅ大）

・災害対策本部設置の設置を宣言（防災センターによる全館放送）災害対策本部構成員を速やかに招集

▼

２．災害情報収集

・本部長は本部情報収集・広報班に院内の被害状況の情報収集を指示

▼

３．各部署リーダーは災害対策本部に患者及び職員の安否確認や建物の被害状況を報告

▼

４．報告をもとに災害対策本部長が病院の診療機能（災害医療対応レベル）の宣言，災害救急医療体制の活動宣言（全館放送）

▼

５．災害対策本部は災害救急医療体制の各班を編成，各班長に所定の位置につくこと　　を指示

▼

６．各班はそれぞれの持ち場で業務開始　（各班の業務内容は別途説明）

①トリアージセンター
②応急救護班
③遺体（死体検案）安置班
④ボランティアセンター
⑤中央診療施設班
⑥薬剤班
⑦防災工作班
⑧調達班
⑨病院情報システム班
⑩栄養部班
⑪情報収集・広報班
⑫通報・連絡班
⑬消火班
⑭非常持出班
⑮避難誘導班
⑯ＲＩ安全管理班

**時間外**

全体のアクションカード（災害対策本部）

（２）災害対策本部の場合（時間外）

**災　害　発　生**

１．災害対策本部の設置（外来診療棟５階日亜ホールＷｈｉｔｅ大）
- ※休日・夜間においては，本部長代理（ICU 当直責任者 Dr.）と連携し，宿日直看護師長が日亜ホール White 大を解錠し，設営の初動対応を行う。
- 緊急連絡網により災害対策本部構成員を速やかに招集
- 災害対策本部設置を宣言（防災情報センターから全館放送）

▼

２．災害情報収集
- 本部長は情報収集・広報班に院内の被害状況の情報収集を指示
- 本部長は各班リーダーに職員の招集連絡と各部署スタッフの連絡調整を指示

▼

３．各部署は災害対策本部に患者の安否確認や建物の被害状況を報告

▼

４．報告をもとに災害対策本部長が病院の診療機能（災害医療対応レベル）の宣言，災害救急医療体制の活動宣言（全館放送）

▼

５．各部署はそれぞれの緊急連絡網により，災害医療対応レベルに応じたスタッフを招集

▼

６．災害対策本部は災害救急医療体制の各班を編成

▼

７．各班はそれぞれの持ち場で業務開始　（各班の業務内容は別途説明）

①トリアージセンター
②応急救護班
③遺体（死体検案）安置班
④ボランティアセンター
⑤中央診療施設班
⑥薬剤班
⑦防災工作班
⑧調達班
⑨病院情報システム班
⑩栄養部班
⑪情報収集・広報班
⑫通報・連絡班
⑬消火班
⑭非常持出班
⑮避難誘導班
⑯ＲＩ安全管理

**時間内**

（３）西病棟・東病棟の場合（**時間内**）

**災　害　発　生**

１．各病棟看護師長（不在の場合は副看護師長）は

1）火気使用の確認，自己の安全確認，自己の安全確保

▼

2）一斉放送（又はメガホンで）

「患者さんは窓から離れ，靴を履いて各部屋の入口付近で待機してください。看護師が安全確認にまわります。看護師は，近くの患者さんの安全を確認しスタッフステーションまで報告してください」

▼

3）スタッフへ指示

患者の安否確認（下記参照）と関連施設の被害状況を確認

（アクションカード配付）

▼

4）二次災害の予防措置　（下記参照）

火気・危険薬品等の使用を停止する

建物倒壊，落下物による災害防止のため病室避難経路等病棟内を点検

▼

5）患者の安否確認，建物の被災状況を報告

○災害対策本部（内線：９９９９）…災害対策本部設置時のみ

○防災センター（内３９７５）

○看護部（内９２１２，（８７）０４９４）へ報告

▼

6）避難を指示する基準に従い**避難するか否かを判断**

**＜避難を指示する基準＞**

ア　防災機関からの避難命令又は災害対策本部から，院内放送で避難誘導の指示が出たとき。

イ　揺れが特に激しい地震で，窓枠が歪み，窓ガラスが次々に壊れる状況で，その場所では患者の安全が確保できないと病棟の責任者等が判断したとき。

ウ　火災が発生し，消火器による初期消火で対応できないとき。

【　状況判断は，各病棟の責任者（病棟医長又は看護師長）が行う。夜間・休日の場合は，各病棟の医師又は看護師が行う。　】

《避難誘導の方法》

ア．拡声器，メガホンで誘導する。（夜間は懐中電灯等を使用する。）
イ．入院患者名簿（又はそれに代わるもの）を携帯する。
ウ．エレベーターは使用させない。階段又はすべり台を使用し避難する。
エ．避難経路図に従い避難する。
オ．医師等の指示により，患者を落ち着かせて，団体行動をとる。
カ．地震のあとに，火災が発生し，煙が出ている場合は，タオルなどで口・鼻を覆い低い姿勢で避難するよう指示する。
キ．　軽症患者の独歩者から避難させる。独歩者は 10～12 人の小グループとして，１～２人の看護師又は医師が付き添う。
ク．重症患者は，厚手の毛布などで身をくるみ，慎重に移動させる。
（担架，車椅子，ストレッチャー等を状況に応じて使用する。）
● 護送・担架搬送患者は，ストレッチャー，車椅子に乗せ待機する。
ケ．身につけるものは，貴重品のみとさせる。
コ．その他，状況により柔軟・的確に対応する。

## 避難場所

| | |
|---|---|
| 第１次避難場所(集合場所) | ・・・各病棟各階エレベーターホール |
| 第２次避難場所 | ・・・中央診療棟２階･３階西側廊下 |
| 第３次避難場所 | ・・・医学部運動場 |
| 第４次避難場所 | ・・・蔵本公園 |

※　地震，大雨等による津波，洪水の発生が危惧される場合には，各棟２階以上に避難し，屋外への避難は行わない。

▼

避難終了を確認
災害対策本部（内線：９９９９）
看護部（内線：９２１２，（８７）０４９４）へ報告

▼

最終確認
・酸素シャトルバルブを閉める

▼

避難場所にて合流

**時間外**

（４）西病棟・東病棟の場合（時間外）

## 災　害　発　生

▼

夜勤帯リーダーナース及びそのスタッフは

1）火気使用の確認，自己の安全確認，自己の安全確保

▼

2）一斉放送（又はメガホンで）
「患者さんは窓から離れ，靴を履いて各部屋の入口付近で待機してください。看護師が安全確認にまわります。看護師は，近くの患者さんの安全を確認しスタッフステーションまで報告してください」

▼

3）スタッフへ指示
患者の安否確認（下記参照）と関連施設の被害状況を確認
（アクションカード配付）

▼

4）二次災害の予防措置　（下記参照）
火気・危険薬品等の使用を停止する
建物倒壊，落下物による災害防止のため病室避難経路等病棟内を点検

▼

5）患者の安否確認，建物の被災状況を報告する
○災害対策本部（内線：９９９９）…災害対策本部設置時のみ
○防災センター（３９７５）
○看護部（内９２１２，（８７）０４９４）へ報告

▼

6）避難を指示する基準に従い**避難するか否かを判断**

**＜避難を指示する基準＞**

ア　防災機関からの避難命令又は災害対策本部から，避難誘導の指示が出たとき。
イ　揺れが特に激しい地震で，窓枠が歪み，窓ガラスが次々に壊れる状況で，その場所では患者の安全が確保できないと病棟の責任者等が判断したとき。
ウ　火災が発生し，消火器による初期消火で対応できないとき。
【状況判断は，各病棟の責任者（病棟医長又は看護師長）が行う。夜間・休日の場合は，各病棟の医師又は看護師が行う。】

《避難誘導の方法》

ア．拡声器，メガホンで誘導する。（夜間は懐中電灯等を使用する。）
イ．入院患者名簿（又はそれに代わるもの）を携帯する。
ウ．エレベーターは使用させない。階段又はすべり台を使用し避難する。
エ．避難経路図に従い避難する。
オ．医師等の指示により，患者を落ち着かせて，団体行動をとる。
カ．地震のあとに，火災が発生し，煙が出ている場合は，タオルなどで口・鼻を覆い低い姿勢で避難するよう指示する。
キ．　軽症患者の独歩者から避難させる。独歩者は 10～12 人の小グループとして，１～２人の看護師又は医師が付き添う。
ク．重症患者は，厚手の毛布などで身をくるみ，慎重に移動させる。
（担架，車椅子，ストレッチャー等を状況に応じて使用する。）
○　護送・担架搬送患者は，ストレッチャー，車椅子に乗せ待機する。
ケ．身につけるものは，貴重品のみとさせる。
コ．その他，状況により柔軟・的確に対応する。

## 避難場所

第１次避難場所(集合場所)　・・・各病棟各階エレベーターホール
第２次避難場所　・・・中央診療棟２階･３階西側廊下
第３次避難場所　・・・医学部運動場
大地震の際の広域避難場所は，医学部運動場，蔵本公園とする。

※　地震，大雨等による津波，洪水の発生が危惧される場合には，各棟２階以上に避難し，屋外への避難は行わない。

▼

避難終了を確認
災害対策本部（内線：９９９９）
看護部（内９２１２，（８７）０４９４）へ報告

▼

最終確認
・酸素シャトルバルブを閉める

▼

第１次避難場所にて合流，災害対策本部からの指示を待って移動

## その他

○　各病棟毎の応援体制（看護部が別に定める）
医師・看護師の応援体制については，オンコール医師，研修医，仮眠室，寄宿舎，近隣居住の医療従事者を含め，各病棟毎に日頃から応援体制を構築する。
○　その他のスタッフは自宅にて待機し，災害対策本部から参集の指示を待って可能なかぎり参集する。ただし，すべての職員は震度５強以上又は同等以上の災害発生が明らかな場合は，指示がなくとも自主的に速やかに出勤する（津波警報が出ている場合は解除後速やかに出勤する）。

## ア．　病棟で「火災」が発生した場合の初動手順

以下の手順とする。

①　火災感知器が鳴った場合，病棟の医師・看護師は，感知器の鳴動場所を確認し，火災か否かの確認をする。

②　火災の場合は，近くに設置の消火器を使って初期消火を行い，大声で「火事だ，火事だ」と周囲の職員・患者に知らせるとともに，患者を「避難経路図」にしたがって，火の元とは反対の方向へ避難させる。

この場合，煙がある場合は，タオルなどで口・鼻を覆い低い姿勢で避難するよう指示する。エレベーターは使用させない。

③　病棟看護師は，病棟ナースステーションの赤電話（火災通報装置）を指で押し，消防署へ通報する。

（赤電話を指で押しっぱなしにする。消防署からの逆信の電話がその赤電話にかかってくるので状況を伝える。）

④　病棟の看護師は，防災センターへ火災が発生したことを大至急報告する。

これにより防災センターは火災現場急行すると同時に，非常放送を行い，患者および職員に火災発生を伝えるとともに，出火の位置を計器で確認の上，避難誘導を指示する。

⑤　病棟の看護師は，事務当直へ火災が発生したことを大至急報告する。事務当 直職員は総務課専門職員に報告し，総務課専門職員は病院長へ報告する。

注意１・・・火災発生時，出火現場近くにいる者は，消火器又は屋内消火栓を持ち，初期消火活動を行う。（惨事になるか否かの分岐点は初期消火できるか否かにかかっているので留意すること。）

注意２・・・スプリンクラーにより消火した場合，その後の処置として，各階に設置の「スプリンクラー制御弁」を閉じない限り，放水は止まらず下の階まで水浸しとなり二次災害の原因となるので災害対策本部は防災センターに止水を指示することを留意する。

## 患者の安否確認の方法

各病棟の看護師はリーダー格の看護師（看護師長・副看護師長・リーダー）の指示に従い全患者の安否を次により確認する。

| 手　順 | 内　容 |
|---|---|
| ①　病棟の全患者をラウンドし，安否状況を「防災情報センター」に報告する。 | ・名簿等により，全患者に声をかけ，安否の確認をまず行う。<br>・落着かせる。<br>・指示があるまで床上で待機させる。<br>・安否状況を口頭で「防災情報センター」に報告する。 |
| ②　重症患者の処置対応を行う。 | ・急変に応じ処置ケアを行う。<br>・医療機器は非常電源にする。<br>・機器類にストッパーを付ける。<br>・モニター類を固定する。<br>・アンビューバッグを設置する。 |
| ③　余震に関する注意 | ・ドアを開け，逃げ道を確保しておく。<br>・ガラスでけがをさせないよう，窓に近寄らせない。<br>・上からの落下物に注意させる。物は床に置く。 |

## 第二次災害の予防措置

異常があれば，施設マネジメント部運営係（内線３１６４）に連絡
時間外は防災センター（３９７５）に連絡する。

・・・災害時における予防措置・・・

①　火気，危険薬品等の使用を止め，ガスの元栓をしめる。
②　建物倒壊，落下物による災害を防止するため，病室・避難通路等を点検し，落下物，倒壊物，建物破損の確認と除去などの安全措置を講じる。
③　窓ガラスのひび割れ（付近に近寄らせない），壁の倒壊・破壊箇所を確認　し安全措置を講じる。
④　水道管の損壊による水漏れの確認を行い，転倒事故の防止を図る。
・配管の水漏れは，タオル等を巻き応急処置。
・床の漏水は，タオル，新聞，紙おむつ等でふく。吸引びんに吸引。
・下の階への水漏れ防止措置を行う。

・・・日頃からの予防措置・・・

①　備品などは，高所に物を置かない。二重積みを禁止する。
②　ロッカー，棚類が転倒して，事故の発生や避難通路を阻害しないよう固定する，あるいは避難通路には物を置かないなどの措置をとる。

**時間内**

（５）外来診療棟及び西外来診療棟の場合（時間内）

各外来師長および副師長は

**災　害　発　生**

（１）火気使用の確認，自己の安全確認，自己の安全確保

▼

（２）患者を誘導

「患者さんは窓から離れ，各部屋の通路付近で待機してください。看護師が安全確認にまわります。看護師は，近くの患者さんの安全を確認してください」

▼

（３）スタッフへ指示

○患者の安否確認（下記参照）と関連施設の被害状況を確認

（アクションカード配付）

（４）二次災害の予防措置　（下記参照）

火気・危険薬品等の使用を停止する

建物倒壊，落下物による災害防止のため避難経路等棟内を点検

▼

（５）患者の安否確認，建物の被災状況を報告する

○災害対策本部（内線：９９９９）…災害対策本部設置時のみ

○防災センター（内９３９９，３１５３）

○看護部（内９２１２，（８７）０４９４）

▼

（６）避難を指示する基準に従い**避難するか否かを判断**

**＜避難を指示する基準＞**

ア　防災機関からの避難命令又は災害対策本部から，避難誘導の指示が出たとき。

イ　揺れが特に激しい地震で，窓枠が歪み，窓ガラスが次々に壊れる状況で，その場所では患者の安全が確保できないと病棟の責任者等が判断したとき。

ウ　火災が発生し，消火器による初期消火では，対応できないとき。

【状況判断は，各診療科の責任者（外来医長又は看護師長）が行う。夜間・休日の場合は，各診療科の医師又は看護師が行う。】

▼

医師とともに避難の決定

## 各診療科等の避難経路を誘導し各階の一時避難所へ誘導及び搬送

各診療科等の避難場所

| | | 一次避難所 | 二次避難所 |
|---|---|---|---|
| 外来診療棟<br>１階 | 脳神経外科<br>患者支援センター | 外来診療棟１階<br>アメニティテラス | 外来診療棟１階<br>外来ロビー |
| ２階 | 眼科<br>耳鼻咽喉科・頭頸部外科<br>泌尿器科<br>産科婦人科<br>小児科<br>整形外科<br>麻酔科 | 外来診療棟２階<br>各ブロック前 | |
| ３階 | 外科<br>心臓血管外科<br>外来化学療法室<br>皮膚科<br>形成外科・美容外科<br>美容センター<br>内科 | 外来診療棟３階<br>各ブロック前 | |
| ４階 | 歯科<br>矯正歯科<br>小児歯科<br>歯科口腔外科<br>歯科麻酔科 | 外来診療棟４階<br>各ブロック前 | |
| 西外来診療棟<br>１階 | 臨床遺伝診療部<br>緩和ケアセンター<br>栄養部集団指導室<br>総合診療部外来 | 西外来診療棟１階<br>緩和ケアセンター<br>エレベーターホール前 | 外来診療棟１階<br>外来ロビー |
| ４階 | 精神科・心身症科 | 西外来診療棟４階<br>外来エレベーター<br>ホール前 | |
| ５階 | 精神科・心身症科 | 西外来診療棟５階<br>外来エレベーター<br>ホール前 | |

第３次避難場所・・・医学部運動場（建物外に避難する必要があるとき）

大地震の際の広域避難場所は，医学部運動場，蔵本公園とする。

※　地震，大雨等による津波，洪水の発生が危惧される場合には，各棟２階以上に避難し，屋外への避難は行わない。

**時間内**

（６）中央診療棟の場合（時間内）

## 災　害　発　生

１．中央診療棟スタッフは

1）火気使用の確認，自己の安全確認，自己の安全確保

▼

2）メガホンで患者さんに呼びかける

「患者さんは窓から離れてその場で待機してください。スタッフが安全確認にまわります。各部署のスタッフは，近くの患者さんの安全を確認し各受付まで報告してください」

▼

3）スタッフへ指示

患者の安否確認（下記参照）と関連施設の被害状況の確認

（アクションカード配付）

▼

4）二次災害の予防措置　（下記参照）

○火気・危険薬品等の使用を停止する

○建物倒壊，落下物による災害防止のため避難経路等棟内を点検

▼

5）患者の安否確認，建物の被災状況を報告する

○災害対策本部（内線：９９９９）…災害対策本部設置時のみ

○防災センター（内９３９９，３１５３）

○看護部（内９２１２，（８７）０４９４）

▼

6）避難を指示する基準に従い**避難するか否かを判断**

**＜避難を指示する基準＞**

ｱ　防災機関からの避難命令又は災害対策本部から，院内放送で避難誘導の指示が出たとき。

ｲ　揺れが特に激しい地震で，窓枠が歪み，窓ガラスが次々に壊れる状況で，その場所では患者の安全が確保できないと病棟の責任者等が判断したとき。

ｳ　火災が発生し，消火器による初期消火では，対応できないとき。

【状況判断は各部署の責任者が行う。夜間・休日の場合は各部署の当直者が行う。】

《避難誘導の方法》

ア. 拡声器，メガホンで誘導する。（夜間は懐中電灯等を使用する。）
イ. 入院患者名簿（又はそれに代わるもの）を携帯する。
ウ. エレベーターは使用させない。階段又はすべり台を使用し避難する。
エ. 避難経路図に従い避難する。
オ. 医師等の指示により，患者を落ち着かせて，団体行動をとる。
カ. 地震のあとに，火災が発生し，煙が出ている場合は，タオルなどで口・鼻を覆い低い姿勢で避難するよう指示する。
キ. 軽症患者の独歩者から避難させる。独歩者は 10～12 人の小グループとして，１～２人の看護師又は医師が付き添う。
ク. 重症患者は，厚手の毛布などで身をくるみ，慎重に移動させる。
（担架，車椅子，ストレッチャー等を状況に応じて使用する。）
護送・担架搬送患者は，ストレッチャー，車椅子に乗せ待機する。
ケ. 身につけるものは，貴重品のみとさせる。
コ. その他，状況により柔軟・的確に対応する。

## 避難場所

各診療科の避難経路を誘導し各階の一時避難所へ誘導及び搬送

| | | 第１次避難所 | 第２次避難所 |
|---|---|---|---|
| 中央診療棟<br>１階 | 放射線科<br>放射線部<br>高度画像診断ｾﾝﾀｰ<br>物流センター<br>ＭＥ管理センター | １階<br>放射線科受付前廊下 | １階<br>放射線部前廊下 |
| ２階 | 放射線部<br>内視鏡センター | ２階<br>放射線部受付前廊下 | |
| ３階 | 検査部<br>輸血・細胞治療部<br>病理部<br>超音波センター<br>高次脳センター | ３階<br>検査部受付前廊下 | |
| ４階 | 手術部 | ４階<br>手術部前廊下 | |
| ５階 | 病院情報センター | ５階<br>ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ前 | |

＊建物外に避難する必要があるとき
第３次避難場所　　・・・立体駐車場西道路付近
第４次避難場所　　・・・医学部運動場，蔵本公園

※　地震，大雨等による津波，洪水の発生が危惧される場合には，各棟２階以上に避難し，屋外への避難は行わない。


▼

避難終了を確認・・・災害対策本部（内線：９９９９）へ報告


▼

避難場所にて待機

## （７）中央診療棟・外来診療棟・サイクロトロン棟における災害による放射線障害発生時の対応フロー（時間内）

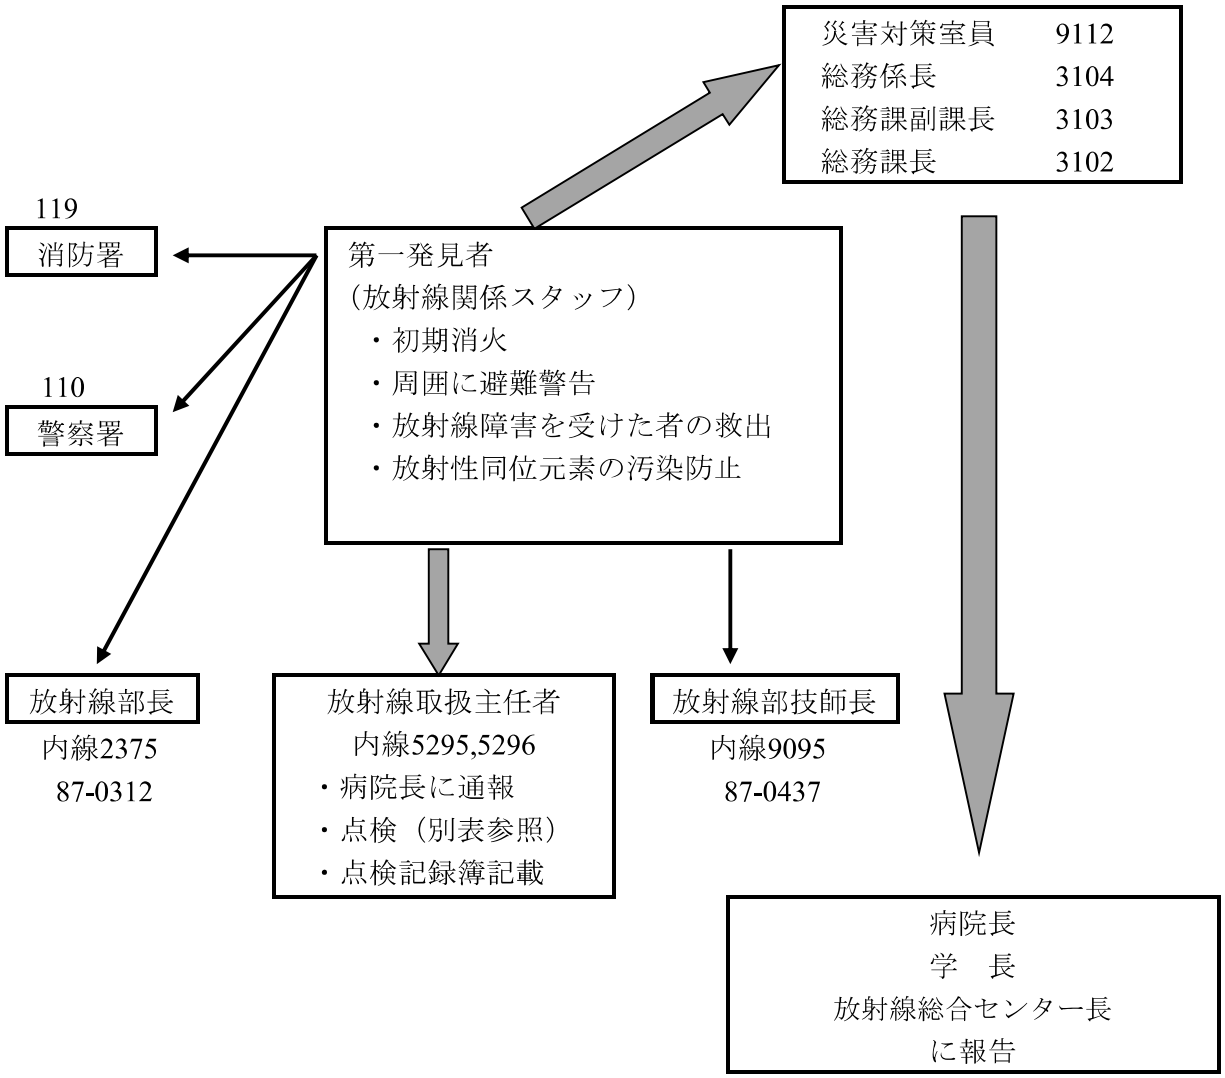

## （８）中央診療棟・外来診療棟・サイクロトロン棟における災害により放射線障害発生時の対応フロー（時間外）

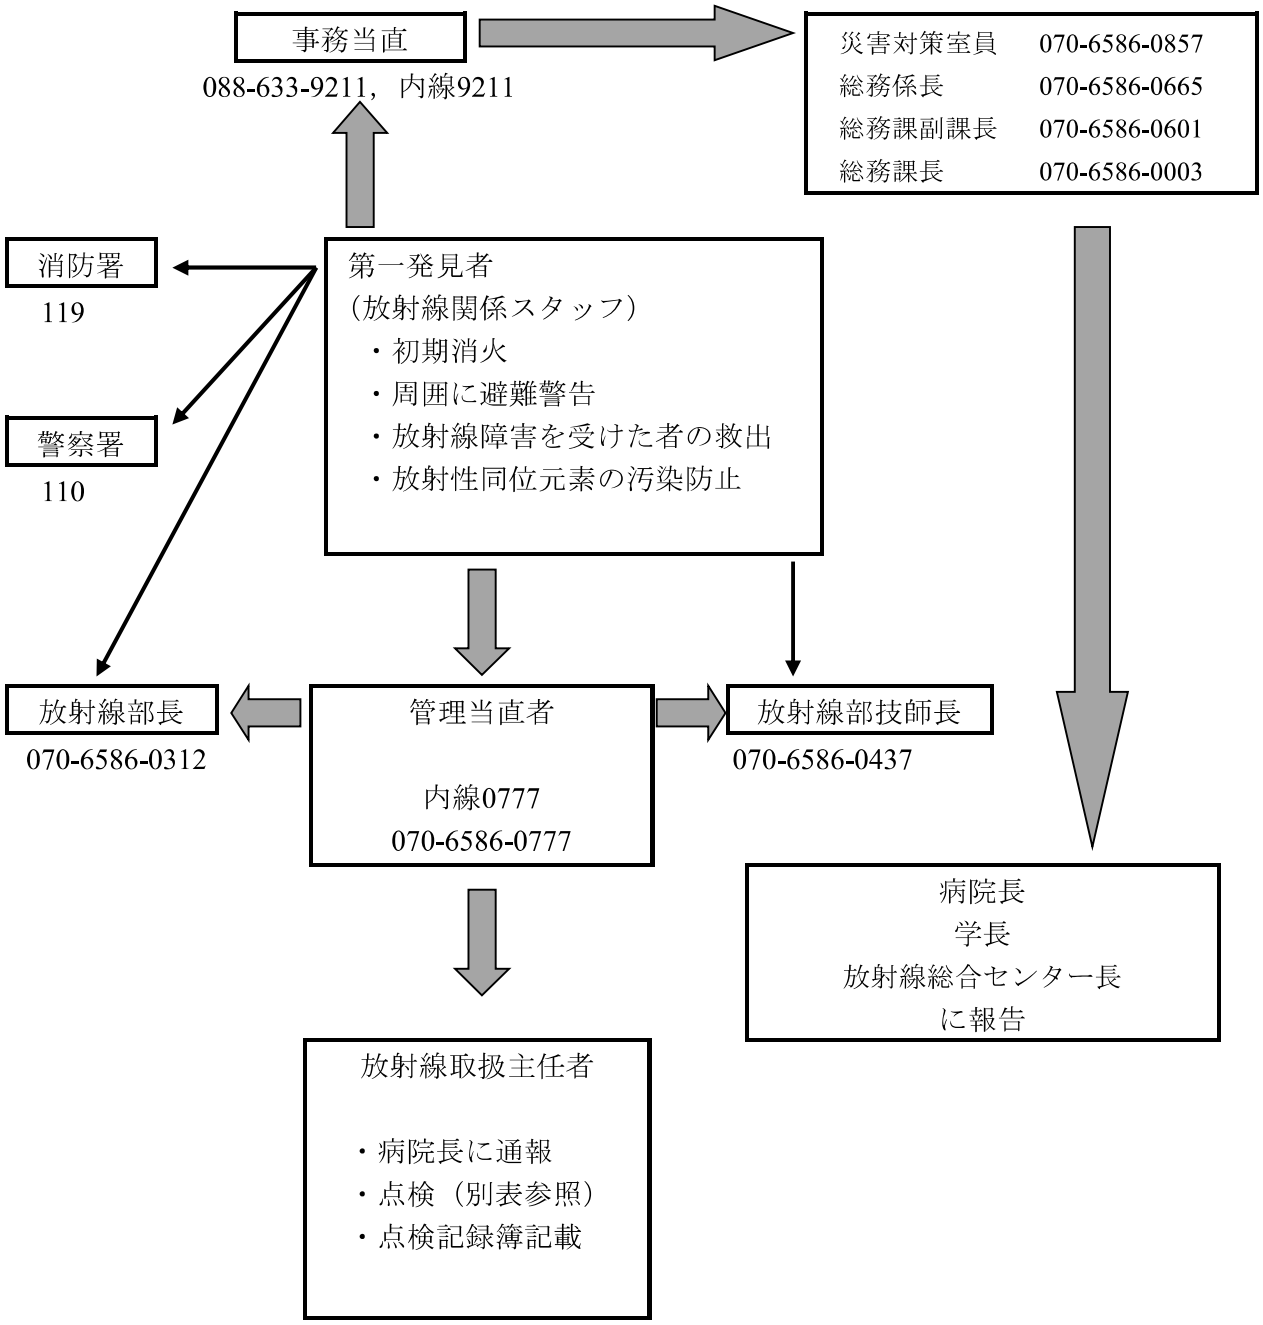

## ア．核医学検査室におけるスタッフの緊急時対策

○火災発生時

・付近にいる人に協力を求め初期消火の実施及び消防署への通報を行う。

・装置の中に患者がいる場合は速やかに下ろして安全な場所に避難させる。

・放射性医薬品による汚染等を防止するためこれらを安全な場所に移動させ人が立ち入らないように処置をして見張る。

○地震発生時

・装置の中に患者がいる場合は速やかに下ろして安全な場所に避難させる。

・装置の電源を落とし火災の発生を予防する。

・放射性医薬品収納容器の破損による放射線障害発生の危惧の有無を確認する。

## イ．サイクロトロン棟におけるスタッフの緊急時対策

○火災発生時

・付近にいる人に協力を求め初期消火の実施及び消防署への通報を行う。

・消火活動の際は酸欠と不完全燃焼に伴う有毒ガスに注意する。

・可能な限り放射性同位元素を耐火性貯蔵箱に収納する。

・速やかにサイクロトロン棟内の電源を遮断する。

・ホットセル，フードは窓を閉鎖し，給排気を止め，電源を遮断する。

・周辺の引火性溶剤，可燃物を遠ざける。

○地震発生時

・装置の電源を遮断し，火災発生を防ぐ措置を行った後ただちに退去する。

・地震が治まった後，放射性医薬品収納容器の破損による放射能障害発生の危惧の有無について確認する。

**放射性医薬品の移設は行わないのが原則！（保管庫が一番安全）**

# １０．マスコミおよび患者家族への対応

災害対策本部は報道機関及び患者家族の控え室を設置するとともに，本院広報担当者（総務課長）から正確な情報を提供する。

| | |
|---|---|
| 報道関係控え室 | 中央診療棟１階　VIP 診察室 |
| 患者家族控え室 | 病院西病棟玄関ホール |

# 11. 災害対策本部および各班の役割

## 災 害 対 策 本 部

□ **構成員**

本部長　：病院長またはその代理者

副本部長：副病院長（総務，診療，歯科，医療安全管理，看護担当）
災害対策室長（病院長補佐（救急・災害担当）
救急集中治療部長

本部員　：各担当病院長補佐
診療科長（医科系）２名（災害対策委員会委員）
診療科長（歯科系）１名（災害対策委員会委員）
病院情報センター部長（災害対策委員会委員）
薬剤部長（災害対策委員会委員）
医療技術部長（災害対策委員会委員）
その他病院長が必要と認める者

※病院長が不在の場合の代理者の優先順位は次のとおりとする。

優先順位１・・・副病院長（総務担当）

優先順位２・・・副病院長（診療担当）

優先順位３・・・災害対策室長（病院長補佐（救急・災害担当））

本部詰　（情報収集・広報班・・・総務課長）
・緊急連絡網により病院長等本部役員へ連絡・・・総務係長
・各診療科長へ連絡・・・事務部各課副課長
・情報収集その他・・・その他事務職員

□ **場　所**・・・外来診療棟５階日亜ホールＷｈｉｔｅ大

□ **役　割**・・・

1. 災害対策全般の指揮・班編制（状況により人員を配置）
2. 患者の安否および災害状況の把握
（様式１により病棟・外来等各部署から患者の安否確認および被害状況の第一報を報告させ，様式２－１～２－１２）により取りまとめる。）
（７３～８６ページ参照）
3. 災害情報を収集し，早急に避難の必要の有無について決定。
避難決定時には，避難経路，避難手順等を指示する。
4. 収集した災害の情報を教職員及び患者へ提供する。

5. 消防署，警察署，地方自治体及び文部科学省，他医療機関等と連絡を取り，協調して行動する。
6. 徳島大学本部の災害対策各班との連絡体制を確立し，災害救急医療継続のための支援を要請する。
7. 入院患者の搬送先，搬送手段の決定と後方病院への転送を決定する。
8. 災害救急医療受入れ体制をとり，応急救護所の設置，診療担当者，職員の業務分担及びローテーション等を決定する。
9. 不足物品を集計し，他機関等からの供与を依頼する。
   ※中国四国地区・国立大学と締結している「災害時における大学病院間の相互応援に関する協定」に基づき，医療機器，薬品類，食料その他応急物資の援助措置を行うことができる。
   ※一般財団法人厚仁会と締結している「災害時における救援物資提供に関する提供書」に基づき，不足物品の提供要請を依頼することができる。
10. 救援要請（人員・物資）又は被災地に対する災害救急医療チームの派遣決定をする。
11. 救援要請（人員・物資）又は被災地に対する災害救急医療チームの派遣決定をする。
12. 職員及び救急患者の食数の把握と食事の配布
13. その他，災害対策に関し必要な事項を決定する。

# 情報収集・広報班

## 【時間外】

□場　所・・・　防災センター

（災害対策本部が設置された場合は対策本部内に情報収集・広報班を置く。）

□構成員・・・防災センター職員

□役　割

災害発生初期,直ちに被害状況の情報収集・緊急放送・緊急連絡網による緊急連絡等に当たるものとし,その後,災害対策本部が設置された場合は,本部との連絡を密にし,以下の措置等に当たるものとする。

1.　地震等の災害が発生した場合は，非常の全館放送を行い，患者の安否と被害の状況を，口頭で防災センターに通報させ所定の様式1-1，1-2（防災ハンドブックに参照）に，とりまとめる。

2.　火気およびガスの使用の中止を放送し，万一，火災が発生した場合は，消火器・屋内消火栓による初期消火に努めるよう放送する。

3.　事務当直に緊急連絡網により関係職員に緊急連絡を指示する。念のため総務係長，総務課副課長にはセンターから確認の連絡をする。

4.　各部署からの，患者の安否と被害の状況は，速やかに病院長（又は災害対策本部）へ報告する。

5.　電気・ガス・水道等ライフラインの供給状況および電話受信の確認を防災工作班から，様式２「施設設備被害状況チェックリスト」により報告させる。

6.　中央監視盤監視の確認と異常が発生した場合の非常放送および事務当直・守衛への連絡を行う。

## 【時間内】

□場所・・・災害対策本部内

□構成員・・・総務課長ほか

□役　割

災害発生初期,直ちに被害状況の情報収集・緊急放送・緊急連絡網による病院長への報告を行い,必要な措置を講ずる。その後,災害対策本部が設置された場合は以下の措置等に当たるものとする。

1.　地震等の災害が発生した場合は，非常の全館放送を指示し，患者の安否と被害の状況を，所定の様式1-1，1-2（防災ハンドブックに参照）により，口頭で災害対策本部の情報収集・広報班（隊長：総務課長に報告させる）

2.　火気およびガスの使用の中止を放送し，万一，火災が発生した場合は，消火器・屋内消火栓による初期消火に努めるよう放送する。

3.　各部署からの患者の安否と被害の状況は，速やかに病院長へ報告する。

4.　電気・ガス・水道等ライフラインの供給状況および電話受信の確認を防災工作班から報告させ，状況を把握する。

5.　インターネット，テレビ，ラジオ等から逐次詳細な情報収集を行う。

6.　緊急電話回線等，連絡網のチェック。
（携帯電話及びPHSの確保）

7.　地区医師会との相互協力の為の情報交換および他病院の応受状況・被害状況の情報収集を行う。

8.　全国及び中国・四国地区の国立大学病院との連絡等を行う。

9.　患者食数の把握・食材の調達・調理配膳，および職員食の確保（栄養部）

10.　職員用食数の把握の情報収集を行う。

11.　徳島大学本部の災害対策各班との連絡体制を確立する

# 防災工作班

□場　所・・・防災センター

□構成員・・・防災センター職員，施設マネジメント部，経営企画課，病院長特別補佐（施設整備・管理担当）

□役　割・・・防災工作班は，ライフラインの確認と第二次災害防止の措置をとる。具体的には，災害対策本部の指揮の下にライフラインの確保に当たる。特に電気，水は業務遂行の最大限の生命線であることを念頭に置き，最大限の努力を払う。（「ライフラインの確保」参照）

また，災害時には，安全を確認のうえ，施設設備等の被害状況についてチェックを行い，異常がある場合は復旧の措置をとり，二次災害防止の措置をとる。

## Ａ 災害発生時

1. 様式２「施設設備被害状況チェックリスト」による，電話受信，電気，ガス，水道，壁・天井破損および避難経路の不具合の確認・記入とＦＡＸ（６３３－７００９）による情報収集・広報班への報告

2. 受水槽・高架水槽水位の確認（ 飲料水確保のため）

3. エレベーター点検復帰と取り残された人がいないかの確認

4. ガス供給全面停止およびボイラー停止の確認

5. 計器・外壁・窓ガラス・看板の落下防止の確認と安全措置

6. 防火扉・シャッターの機能点検（変形・破損および開閉）の確認

7. 自家発電の運転確認
   - Ａ重油確保の確認
   - 常用・非常用発電機のガス圧の状態確認

8. 共同溝配管損傷の確認

9, 特高室・サブ変室・各機械室の確認

10. 医療ガス圧・機械室の圧力真空度の確認

11. 冷凍機の外観確認

Ｂ　日　　常

1. 年２回の火災訓練にＡの項目の点検・実施
2. 日常における食料品等備蓄品の確保・点検
3. 消防用設備の点検(年２回)

(消防用設備：消火器，屋内消火栓，屋外消火栓，スプリンクラー設備，自動火災報知設備（煙感知器，熱感知器など），非常放送設備，ハロゲン化物消火設備，二酸化炭素消火設備，イナージェン消火設備，避難器具（緩降機，すべり台，救助袋），誘導灯，非常電源，凍結送水管，総合操作盤

# 薬　剤　班

□場　所・・・薬剤部内

□構成員・・・薬剤部職員

□役　割・・・災害時に必要な医薬品の払い出し，調剤，投薬等を行う。

## Ａ　災害発生時

1.　「医療支援用薬品リスト」により緊急医薬品を払い出す。
（５６ページ参照）

2.　緊急薬品の補給（緊急薬品の回収を含む。）

3.　破損した薬品を処理する。

4.　医薬品の在庫確保の確認と調達在庫不足数を「救急医薬品リスト」に記入して調達班に渡す。ただし，緊急の場合は薬剤部で直接調達することもある。

5.　調剤・投薬及び薬剤の情報提供

①　災害規模が大きい場合は，応急救護班へ薬品を搬入し，調剤を行う。

②　規模が小さい場合は，薬剤部で処方箋により調剤を行う。

③　患者への薬剤情報の提供を行う。

## Ｂ　日　　常

1. 医薬品の在庫確保の確認と調達

2. 各病棟，外来のストック薬品の交換と補充

## 調　達　班

□場　所・・・　経理調達課調達係（西外来診療棟１階）
災害倉庫（災害・感染症トリアージ棟２階）等

□構成員・・・　事務職員（経理調達課），その他関係部署の職員

□役　割・・・　災害時に必要な物資，医薬品，食料品の調達，搬送・配給，管理を行う。

※詳細は，別に定める「大規模災害時における物資の取扱いについて」を確認

# 病院情報システム班

□場　所・・・　病院情報センター

□構成員・・・　病院情報センター職員，システムエンジニア，
経営企画課（医療情報システム管理係）

□役　割・・・　災害時の病院情報システム（HIS）の管理・復旧等に関する対応を行う。

## A　災害発生時

1. 病院情報システムが稼働しているか確認をする。

2. システム及びネットワークに関する問い合わせに対応する。

3. 不具合の早期修正及び修繕依頼。

## B. 日　　常

1. 病院情報システム等のシステムに関する全般管理・運用。

# ボランティアセンター

□場　所・・・　外来玄関ホール

□構成員・・・　事務職員（医事課，総務課）

□役　割・・・　災害時に，学生あるいは外部からのボランティア活動を受け入れ，登録する。

登録後は，直ちに活動場所を決定・配置する。
院内の医師，看護師，学生の支援を行う。
近隣住民が避難してきた場合には,各学部に連絡し避難場所への誘導を依頼する。

1. 活動場所の決定・配置

2. ボランティアセンターの表示

3. ボランティアの登録受付とリストの作成

4. 救援物資供与の受付・配布

5. その他

# 栄養部班

□場　所・・・　栄養部内

□構成員・・・　栄養部職員および委託職員

□役　割・・・　災害時の入院患者の食材の確保及び食事の提供。

※詳細は４７ページを確認

# トリアージ（患者振り分け）センター

□場　所・・・　外来診療棟玄関

□構成員・・・　トリアージチーム（災害対策本部が指示した医師，看護師，薬剤師，事務職員等）

□役　割・・・　災害時の救急受入患者に対して，症状別に患者の振り分けを行い応急救護所へ案内する。
なお，ただし，救護所で死者が発生した場合は，黒のタックを付け，遺体安置（死体検案）所に搬送する。
なお，診療記録は，救急用診療記録又はトリアージタックを使用する。

**(1)トリアージチーム編成（1チーム単位）**・・・　次のとおりとする。

| 担　当 | 編　成　員 | 担　当 |
|---|---|---|
| 患者振り分け担当 | 災害対策本部が指示する医師（研修医含む）　２名 | 必要な場合は応急処置を行う。 |
| 看護担当 | 災害対策本部が指示する看護職員　４～５名 | |
| 受付担当 | 事務職員　２名 | カルテ管理，トリアージタッグ管理 |

**(2)トリアージ支援員編成**・・・　次のとおりとする。

| 担　当 | 編　成　員 | 担　当 |
|---|---|---|
| 連絡担当 | 事務職員　２名 | 災害対策本部等との連絡 |
| 患者搬送誘導担当 | 事務職員　５名<br>看護職員　５名<br>学生ボランティア　２０人 | ・中等症・重症者及び遺体の搬送<br>・軽症者及びその他の独歩者の誘導並びに　避難場所指示・後方搬送指示 |

**(3)患者識別の色・誘導搬送先**・・・次の場所とする。（状況により変更する。）


| 区　分 | 識別色（トリアージタッグの色） | 誘導・搬送先（応急救護所等） | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 軽処置群 | **緑** | 立体駐車場・屋外テント又は<br>外来診療棟１階待合コーナー | 軽 症 者 |
| 非緊急治療群 | **黄** | 外来診療棟１階<br>アメニティテラス | 中等症者 |
| 最優先治療群 | **赤** | 救急外来（西病棟１階）又は<br>集学治療病棟（東病棟４階） | 重 症 者 |
| 死　亡　群 | **黒** | 医学部解剖実習室（医学基礎Ｂ棟）<br>※実習期間中は大塚講堂へ | 死　者 |

注１．人工呼吸の必要な患者は，直接集学治療病棟へ搬送する。

注２．上記の配置人数は，大規模災害を想定したもので，中規模災害時・小規模災害時の人数配置は，それぞれの１／２，１／３の人数とする。


注３．トリアージセンターでは，死体の検案はせず，検案は遺体安置所にて行う。

## (4)トリアージタック（見本）

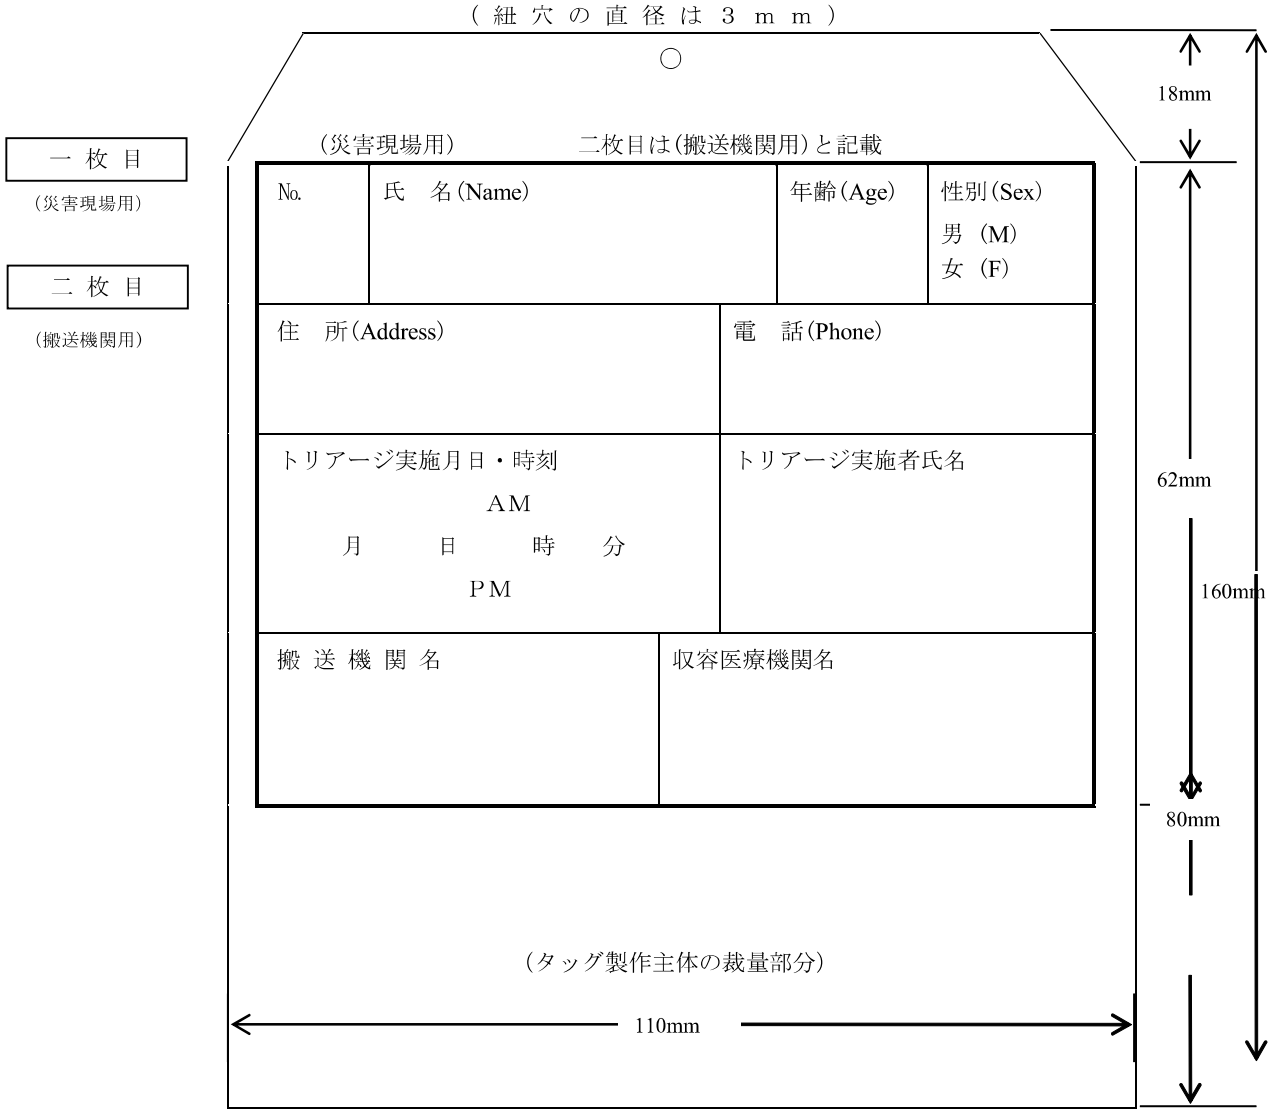


三 枚 目

（収容医療機関用）

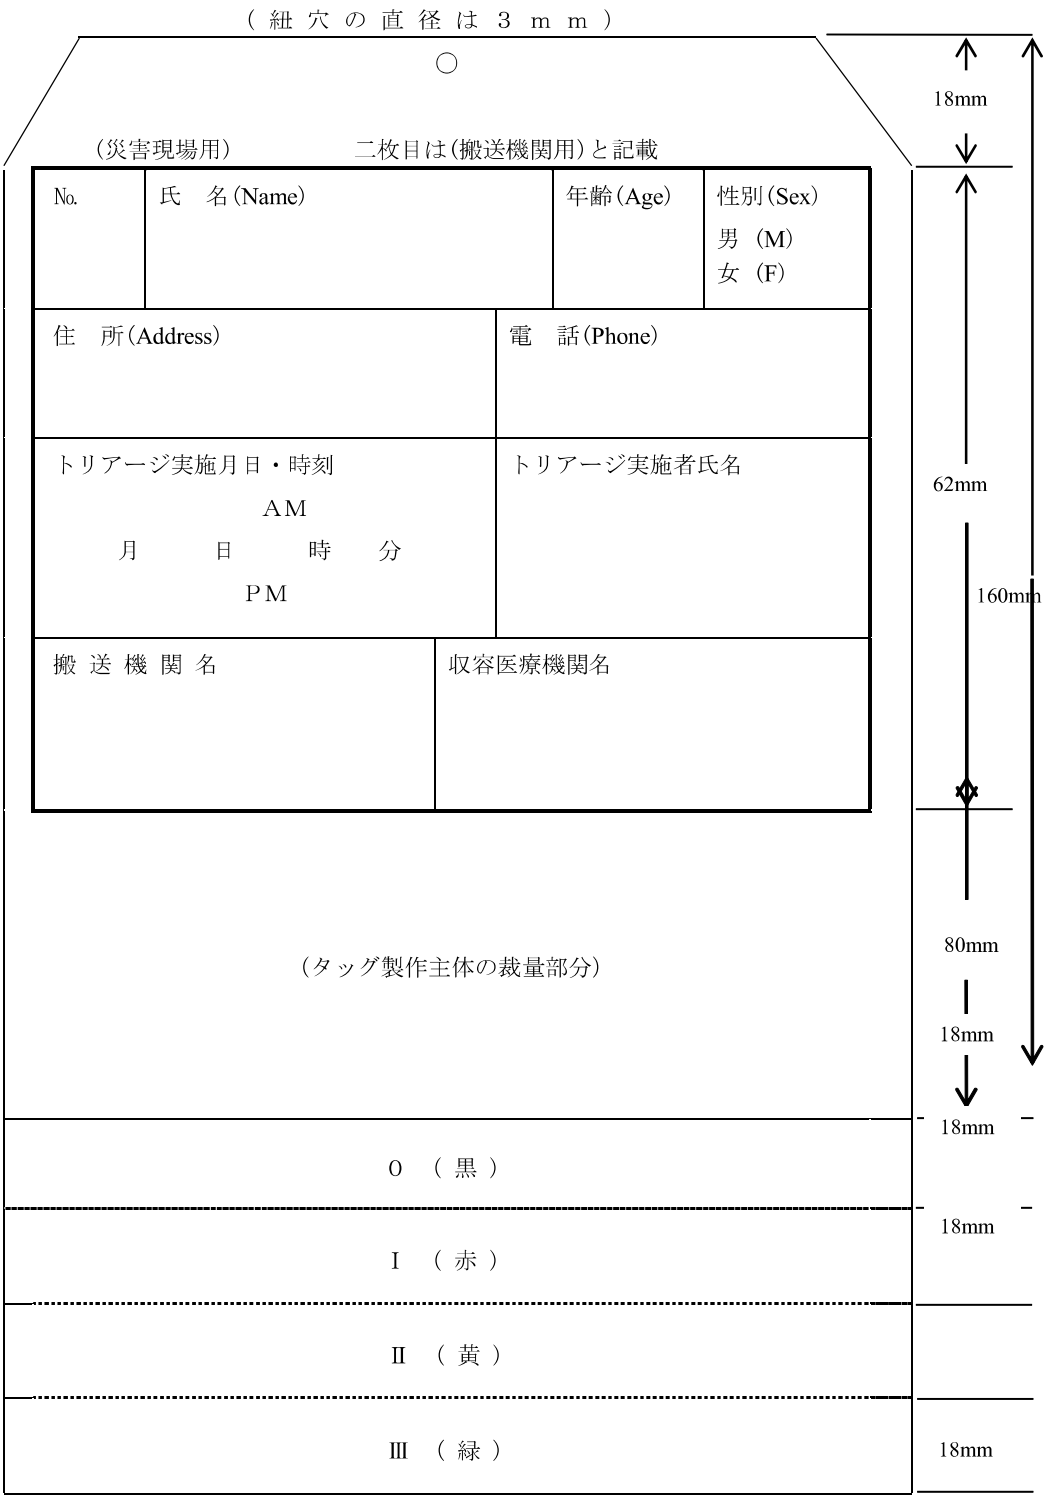
（紐穴の直径は３ｍｍ）
○
18mm
（災害現場用）　二枚目は(搬送機関用)と記載
№.
氏　名(Name)
年齢(Age)
性別(Sex)
男 (M)
女 (F)
住　所(Address)
電　話(Phone)
トリアージ実施月日・時刻
ＡＭ
月　日　時　分
ＰＭ
トリアージ実施者氏名
62mm
160mm
搬 送 機 関 名
収容医療機関名
80mm
（タッグ製作主体の裁量部分）
18mm
18mm
０ （ 黒 ）
18mm
Ⅰ （ 赤 ）
Ⅱ （ 黄 ）
Ⅲ （ 緑 ）
18mm

三枚目裏面

（収容医療機関用）

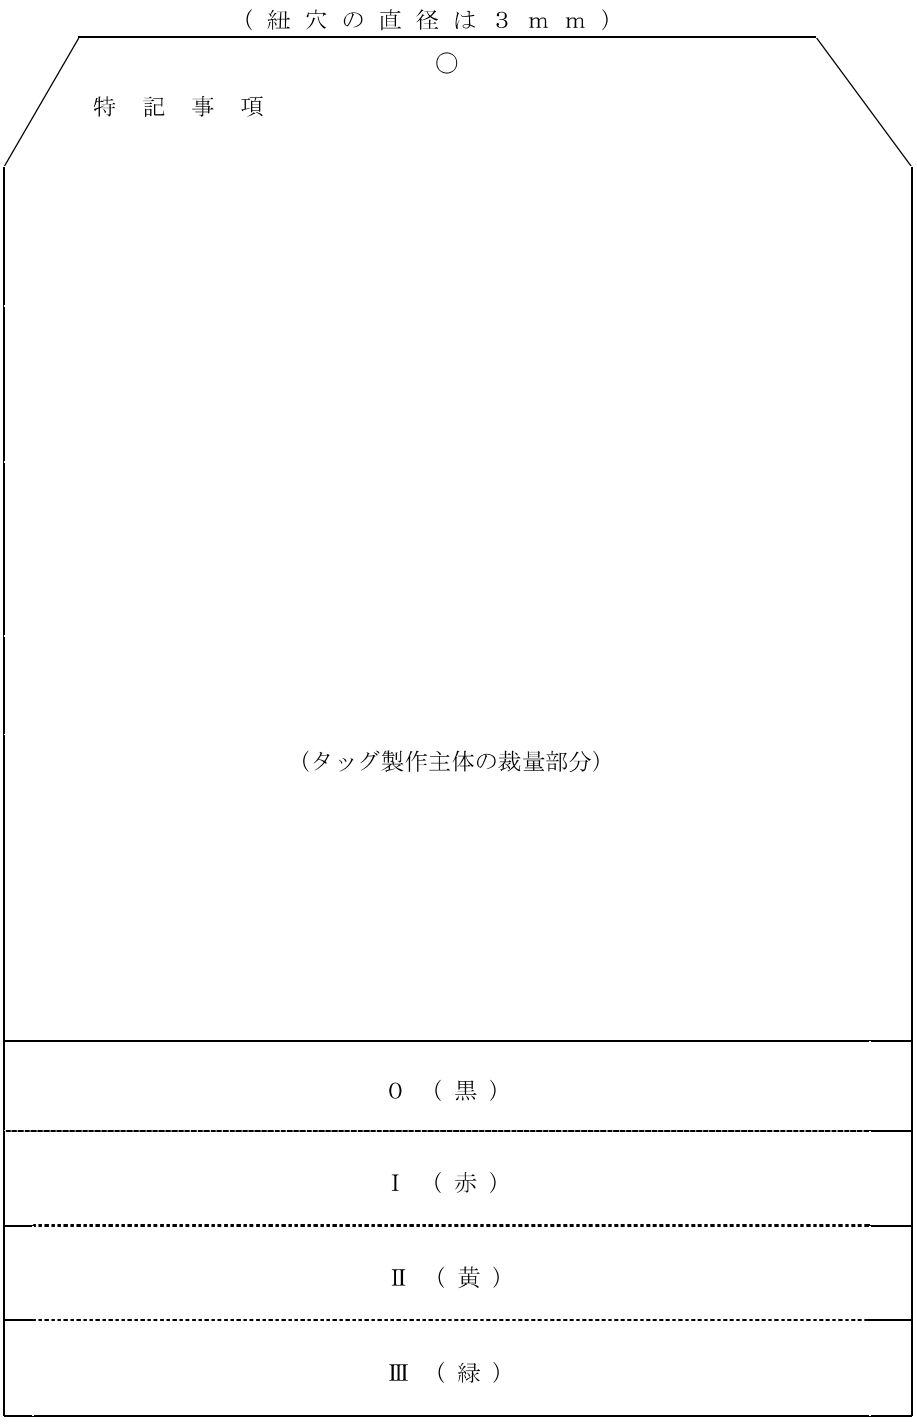

# 応急救護班･応急救護所

□場　所・・・　屋外テント，外来診療棟１階，救急外来，集学治療病棟

□構成員・・・　災害治療チーム（医師，看護師，薬剤師，事務職員等）

災害治療支援チーム（ＭＥ（臨床工学技士），麻酔医）

□役　割・・・　トリアージ（患者振り分け）センターから案内された患者の応急治療を行い，病棟への搬送および他病院等へ搬送する。

**（1）災害治療チーム編成（1チーム単位）**・・・　次のとおりとする。

年　月　日　　時　　分時点

| 職種 | 編　　成　　員 | 担　　当 |
|---|---|---|
| 医師 | 災害対策本部が指示する医師（研修医含む）<br>赤及び黄色エリア担当　　２名<br>緑エリア担当　　１名 | 必要な応急処置を行う。 |
| 看護師 | 災害対策本部が指示する看護職員　４～５名 | |
| 事務職員 | 事務職員　　２名 | カルテ管理・患者整理<br>資機材の確保・補給<br>各部署との連絡及び患者搬送 |

**（2）災害治療支援チーム編成（1チーム単位）**・・・　次のとおりとする。

| 担　　当 | 編　　成　　員 | 担　　当 |
|---|---|---|
| ＭＥ機器<br>操作担当 | 災害対策本部が指示する臨床工学技士　２名 | ＭＥ機器の操作を行う。 |

**（3）軽症患者の救護**　　（軽症患者群：緑）

場所・・・ 立体駐車場，屋外テントおよび外来診療棟１階待合コーナー

受入準備・処置

①入口に緑色の「軽症患者応急救護所」の看板を立てる。

②間仕切りにて最低限の患者のプライバシーを保護する。

③応急処置用カート・軽症者対策用医薬品を準備する。なお，投薬は最低限のものとする。

④カルテは必ず作成する。

⑤急処置後は，患者の安全を確認の上，速やかに帰宅させる。

### （4）中等症患者の救護　（非緊急治療群：黄）

場所・・・外来診療棟１階アメニティテラス

受入準備・処置

①入口に黄色の「中等症患者応急救護所」の看板を立てる。

②人工呼吸を必要とする患者は，集学治療病棟へ搬送する。

③応急処置用カートおよび医薬品を準備。

④カルテは必ず作成する。

⑤処置後は，速やかに患者を病棟・後方ベッドへ移動させる。

なお，後方ベッドの確保については，他病院（関連病院等）とも連絡を取り，受入の可否，搬送方法・手段等を打ち合わせて実施する。

⑥ベッドの代用について

・状況に応じ，診察台，保健学科実習ベッド，待合椅子等を利用する。

・点滴台（無ければ壁にフックを貼る）を用意。

### （5）重症患者の救護　（最優先治療群：赤）

場所・・・救急外来（西病棟１階）又は集学治療病棟（東病棟３階）

受入準備・処置

①入口に赤色の「重症患者応急救護所」の看板を立てる。

②人工呼吸を必要とする患者は，集学治療病棟へ搬送する。

③応急処置用カートおよび医薬品を準備する。

④カルテは必ず作成する。

⑤処置後は，速やかに患者を病棟・後方ベッドへ移動させる。なお，後方ベッドの確保については，他病院（関連病院等）とも連絡を取り，受入の可否，搬送方法・手段等を打ち合わせ，実施する。

⑥ベッドの代用について

・状況に応じ，診察台，保健学科実習ベッド，待合椅子等を利用する。

・点滴台（無ければ壁にフックを貼る）を用意する。

# 遺体安置(死体検案)班

□場　所・・・ 一次遺体安置場所：西外来診療棟　入札室
医学部解剖実習室（一階），ただし，実習期間中（４～７月）は大塚講堂とする。
災害により多数の死者が搬入される場合，災害対策本部は遺体安置所（医学部解剖実習室（一階））を指定，設置する。

□構成員・・・　検死チーム（医師，歯科医師，看護師，　事務職員等）

**検死チーム編成(1チーム単位)**・・・　次のとおりとする。

| 担　当 | 編　成　員 | 担　当 |
|---|---|---|
| 検死担当 | 災害対策本部が指示する医師（研修医含む）<br>医師　１名<br>歯科医師　１～２名 | 検死を行う。 |
| 看護担当 | 災害対策本部が指示する看護職員　１名 | 検死補助 |
| 事務担当 | 事務職員　１名 | 各部署との連絡及びカルテ保管 |

□役　割・・・　遺体の受入・搬送・検案等の業務に当たる。


１．災害発生時・・・
（１）仮設電話の設置をＮＴＴに依頼。
（１１６または６５６－５３５５へ，
ただし，時間外については，故障窓口（１１３）に連絡する。
（２）遺体搬入路の確保
（３）遺体の受入，安置及び引き渡し
（４）遺体安置リストによる災害対策本部への報告・連絡
（５）遺体に関する記録
（６）遺族への対応，照会に対する調査と連絡
（７）警察への通報，遺体の身元確認，検視の依頼
（８）遺体安置所の警備
（９）その他，遺体安置用品の調達および食料，飲料水，トイレの確保

注１　トリアージセンター（外来棟玄関ホール・西病棟玄関ホール ）では死体は検案せずに，遺体安置所へ搬送する。なお，死体検案は，法医学教室，病理部が中心となり実施する。

注２　医学部解剖実習室における遺体の収容数は，通常は約１５０体可能。

## 12. 災害時における患者食の確保・提供

図（栄-1）　　患者食における災害時等対応図

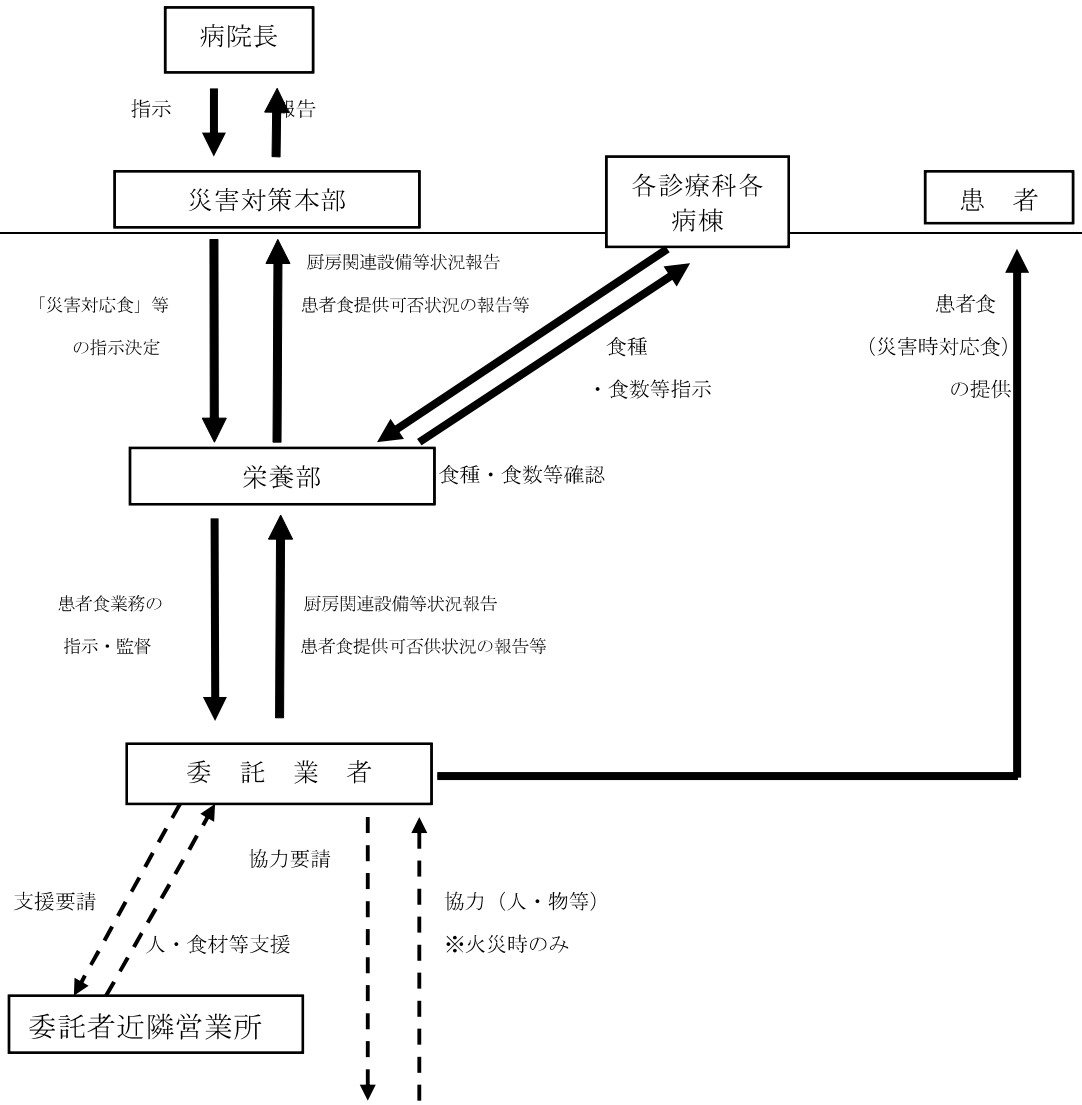


栄養部班と災害対策本部の役割分担

| 区　　分 | 食数の把握 | 食材の確保 | 食事の配布 |
|---|---|---|---|
| 入院患者 | 栄養部班 | 栄養部班 | 栄養部班 |
| 救急患者 | 災害対策本部 | 災害対策本部 | 災害対策本部 |
| 職　　員 | 災害対策本部 | 災害対策本部 | 災害対策本部 |

## １．大規模災害により病院機能に重大な支障のある場合

（１）災害時，栄養部は，スタッフおよび受託者従業員の就業（出勤）可能の状況並びに厨房等関連設備等の使用の可否について受託者とともに確認を行い，患者食提供可能な状況か否かについて速やかに災害対策本部に報告する。なお，時間外に災害遭遇の場合の職員等の動員については，職員等は家族の安全を確保の上，速やかに出勤すること。

（２）災害対策本部が必要と判断し，「災害時対応食」（ガス・蒸気を必要としない献立）の指示があった場合，栄養部は，委託業者責任者との連絡を密にし，患者食が滞ることのないよう業務に当たる。

（３）災害対策本部は，「災害時対応食」の適用を決定した時は，速やかに各病棟および関係部署に「災害時対応食」を支給する旨連絡するとともに，患者への周知と可能な範囲の協力を求め，状況に応じた機敏な対応を図る。（図（栄-1）参照）

（４）患者食受託者は，栄養部の指示を受け，自社のマニュアルに則り速やかに対応する。なお，長期間に渡り厨房内で調理不可能な場合には，お弁当対応を含めた患者食の手配に当たる。 また，患者食提供が困難と思われる場合には，速やかに代行保証協会（日本メディカル給食協会）へ依頼する。

（５）災害発生時の関連設備の使用可否の確認等は次による。

ア．総括，災害情報収集及び委託業者との連絡調整
・・・ 担当（副栄養部長･栄養管理部門長）、（委託業者）

イ．スタッフ及び委託業者従業員の出勤可能の有無の確認
（栄養部緊急連絡網による）
・・・ 担当（副栄養部長･栄養管理部門長）、（委託業者）

ウ．厨房等関連設備等の使用可否の状況確認
・・・・・ 担当（職員１･職員２）、（委託業者）

エ．設備等点検報告書（別紙）による調理システム及び配膳システムの動作確認
・・・・・ 担当（職員２･職員３）、（委託業者）

オ．ライフラインの確認担当・・（職員１･職員２・職員３）、（委託業者）
① 水の確認・・・水の供給が不可の場合には，通常の予定献立実施は，不能であるため，「災害時対応食」を支給する。
② ガスの確認・・・ガス停止時は，電気を利用し，可能な限り献立変更等により予定献立に沿って実施する。

③ 蒸気の確認・・・蒸気停止時は，電気を利用し可能な限り献立変更等により予定献立に沿って実施する。

④　電気の確認・・・非常用電源が確保された場合には，献立変更等により予定献立に沿って実施する。

⑤　全て不可の場合・・・「災害時対応食」を実施する。

⑥　配膳エレベータの運行確認・・・配膳は，搬送可能な限り人力で行い，不可能となった場合には，「災害時対応食」を申し入れる。なお，必要がある場合は，搬送要員の確保を災害対策本部へ依頼する。

⑦　病院情報システムの稼働確認・・・システムダウン時の食事オーダーは，食事箋（非常時用）（図（栄-3））による。
・・・・・　担当（職員４･職員５）

⑧　食材の調達状況の確認
・・・・・　担当（栄養管理部門長・職員３･職員５），（委託業者）
※受託者から，食材納入（契約）業者の調達状況について報告を受け，献立変更の指示確認を行う。

⑨　献立実施の確認・・・・・　担当（職員３･職員５）（委託業者）
※厨房等関連設備・ライフラインの状況，食材の確保状況等に応じ，献立変更の指示・確認を行う。
※災害対策本部において，「災害時対応食」の指示が決定された場合は，　速やかに受託者へ連絡・指示をする。なお，「災害時対応食」の献立内容は，受託者マニュアルによる。ただし，患者数の変動，食材の保有量及び職員の確保状況等により，献立内容は変更することがある。なお，「災害時対応食」の支給については，ライフラインが復活し，通常の業務が遂行出来る時点まで継続する。また，長期に渡り厨房の使用が不可能な場合には，お弁当を含めた食事内容の検討を行う。

⑩　食数の把握・確認
・・・・・担当（栄養管理部門長・職員３･職員４）（委託業者）
※災害により病院情報システムがシステムダウンした場合には，食事箋（ 非常時用）（図（栄-３））により対応することとし，配膳・下膳時に回収する。なお，ＦＡＸ（9203，3704）の使用が可能な場合には，ＦＡＸにより食事箋（非常時用）（図（栄-３））を受け付ける。また，復旧後の患者食情報は，食事オーダーにより収集する。
※食数の確認・把握は，次表（表（栄-2））の区分により確認・把握する。

表（栄-2）

| 通常の患者食 | | | 災害時対応食（病院機能に支障） |
|---|---|---|---|
| 流動・経腸栄養・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ・嚥下ﾍﾟｰｽﾄ | ➡ | A | 流動食 |
| 離乳・３分・5分嚥下ｿﾌﾄ・ﾐﾝﾁ | ➡ | B | ３分食 |
| 常食・妊産婦・幼児・眉山・すだち | ➡ | C | 常食 |
| ７分・胃腸・胃分割 | ➡ | D | ７分 |
| 腎臓・肝臓非代償・糖尿腎症 | ➡ | E | 蛋白質ｺﾝﾄﾛｰﾙ食 |
| 糖尿・高血圧・高脂血症・肝臓代償期・心臓・妊娠高血圧・貧血 | ➡ | F | ｴﾈﾙｷﾞｰ・塩分ｺﾝﾄﾛｰﾙ食 |
| 膵臓、低残渣 | | G | 脂肪ｺﾝﾄﾛｰﾙ食 |
| ミルク | | H | ミルク |

| | 災害時対応食（病院機能に重大な支障） |
|---|---|
| 1 | 流動食等 |
| 2 | 一般食等 |

＊１…A, B
＊２…C～H

注：食事箋（非常時用）（図（栄-３））発行後の食種の変更は，緊急時以外は認めない。

⑪　連絡調整その他

・・・・・　担当（副栄養部長･栄養管理部門長・職員５）

## ２．病院機能に一部支障のある場合

この場合，栄養部は，上記１に準じた対応とし，災害対策本部に報告するとともに，必要時には「災害時対応食」（ガス・蒸気を必要としない献立）の指示を受け委託業者責任者と連絡を密にし，患者食が滞ることのないよう業務にあたる。

なお，火災による被災時において，患者食提供が困難と思われる場合には，速やかに申し出て，代行保証協会（日本メディカル給食協会）へ依頼し，安全であることの確認を行い実施する。

正常な業務が遂行できない所がある場合は，１に則り対応する。

## ３．病院の機能が正常の場合

栄養部は，スタッフ及び受託者従業員の就業（出勤）可能の有無並びに厨房等関連設備等の使用可否の状況について，受託者とともに確認を行い，患者食提供可能な状況について速やかに災害対策本部に報告する。必要時には「災害時対応食」（ガス・蒸気を必要としない献立）の指示を受ける。この場合，栄養部は委託業者責任者と連絡を密にし，患者食が滞ることのないよう業務にあたる。　（図（栄-1））

正常な業務が遂行できない場合は，１または２に則り対応する。

# 食事箋（非常時用）

担当医又は記入（　　）

<table>
<tr><td>病　棟</td><td colspan="2">西　・　東　病棟　・　病棟外<br>（ 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11 階 ）</td><td>変更日</td><td>月　　日<br>(朝・昼・夕)～</td></tr>
<tr><td>部屋番号</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">変更<br>理由</td><td rowspan="3">入院・退院<br>外泊・外出<br>欠食（検査・手術・他）<br>食事変更</td></tr>
<tr><td>患者ＩＤ</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>患者氏名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>変更前</td><td colspan="4">食種名</td></tr>
<tr><td>変更内容</td><td colspan="4">食種名（食種区分は下記による）<br>（注）　食事提供状況等により、グレードⅢ（災害対応食）を支給することがありますので、予めご了承願います。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">食種区分</td><td>グレードⅠ</td><td>グレードⅡ</td><td colspan="2">グレードⅢ<br>（災害対応食）</td></tr>
<tr><td>流動・経腸栄養・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ・嚥下ﾍﾟｰｽﾄ</td><td>流動食</td><td colspan="2" rowspan="2">流動食等<br>（災害非常食）</td></tr>
<tr><td>離乳・３分・5分<br>嚥下ｿﾌﾄ・ﾐﾝﾁ</td><td>3分食</td></tr>
<tr><td>常食・妊産婦・幼児・眉山・すだち</td><td>常食</td><td colspan="2" rowspan="7">一般食等<br>（災害非常食）</td></tr>
<tr><td>７分・胃腸・胃分割</td><td>７分</td></tr>
<tr><td>腎臓・肝臓非代償・糖尿腎症</td><td>蛋白質ｺﾝﾄﾛｰﾙ食</td></tr>
<tr><td>糖尿・高血圧・高脂血症・肝臓代償期・心臓・妊娠高血圧・貧血</td><td>ｴﾈﾙｷﾞｰ・塩分ｺﾝﾄﾛｰﾙ食</td></tr>
<tr><td>膵臓、低残渣</td><td>脂肪ｺﾝﾄﾛｰﾙ食</td></tr>
<tr><td>ミルク</td><td>ミルク</td></tr>
<tr><td colspan="5">備　考<br><br>（9203、3704）＆　FAX （9203、3704）</td></tr>
</table>

４．食糧の備蓄について

（１）患者食の確保

①災害時非常食は，「各病棟のエレベーター前室及び栄養部倉庫」に確保する。

②入院患者用の災害時非常食として，患者５００人分前後を９食分（３日分）確保する。

③それ以降は，近隣業者等から支援を受け，滞ることなく供給する。

④火災の場合には，速やかに代行保証協会日本メディカル給食協会の支援を求める。

（２）備蓄用倉庫

・備蓄用倉庫は，厨房以外の場所（外部から取り出し可能）で，他の建物の崩壊の影響を受けにくく，搬送しやすい場所に設置し，総務課が管理する。

・備蓄品は，下記の物とし，食材については適宜賞味期間の確認を行うこと。

（３）患者食業務に必要な調理器具類・容器類等

（入院患者用）

| | 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| １ | ビニール袋（30L） | ８０個 | 配布用 |
| ２ | ビニール袋（45L） | ５０個 | ごみ袋 |
| ３ | 紙コップ | ７００個 | 飲水用 |

５．関係機関との「患者食における災害時相互援助体制」について

（１）本学の所有する厨房施設の借用依頼について

東病棟１階栄養部厨房が使用不可能になった場合には，患者食を優先するため，本学の所有する厨房施設の借用依頼する。

ア．栄養学科調理室の借用

イ．医学部学生食堂内厨房の借用

ウ．その他調理の可能な施設の借用

（２）関連病院との相互援助体制の検討

今後，関連病院と「患者食における災害時相互援助体制」について，検討する。

# 13. 災害用備蓄品

## ◇ 食料品

１．救急外来患者及び職員用

| 品　　名 | 賞味期限 | 保管場所 | 保管量 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 【食料】 | | | （食） | |
| FDﾋﾞｽｹｯﾄｼﾝｸﾞﾙ ﾌﾟﾚｰﾝ | 2022.02 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 240 | |
| 肉じゃが | 2022.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 950 | |
| 野菜ジュース | 2022.06 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 300 | |
| FDﾋﾞｽｹｯﾄｼﾝｸﾞﾙ ﾌﾟﾚｰﾝ | 2023.04 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 240 | |
| ドライカレー | 2023.04 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,500 | |
| 五目ごはん | 2023.04 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,500 | |
| チキンライス | 2023.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,500 | |
| そのままご飯カレー | 2024.08 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,350 | |
| そのままご飯チキンライス | 2024.08 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,350 | |
| そのままご飯五目ご飯 | 2024.08 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 1,350 | |
| そのままご飯ケチャップライス | 2025.07 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 90 | アレルギー物質不使用 |
| そのままご飯きのこご飯 | 2025.08 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 90 | アレルギー物質不使用 |
| そのままご飯ハヤシライス | 2025.08 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 90 | アレルギー物質不使用 |
| そのままご飯中華丼 | 2026.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 300 | |
| そのままご飯五目ご飯 | 2026.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 300 | |
| そのままご飯カレーライス | 2026.04 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 300 | |
| そのままご飯きのこご飯 | 2026.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 300 | アレルギー物質不使用 |
| サバイバルパン（チョコチップ） | 2026.06 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 600 | |
| サバイバルパン（ミックスフルーツ） | 2026.05 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 600 | |
| 【飲料水】 | | | （ℓ） | |
| 山梨の天然水 0.5ℓ | 2022.03 | 青藍講堂１Ｆ倉庫 | 4,200 | |
| 保存水 0.5ℓ | 2023.06 | 災害・感染症ﾄﾘｱｰｼﾞ棟２階 | 3,000 | |
| 保存水 0.5ℓ | 2024.07 | 青藍講堂１Ｆ倉庫 | 600 | |
| 高賀の森水（保存水）0.5ℓ | 2025.06 | 青藍講堂１Ｆ倉庫 | 1,200 | |
| 保存水 0.5ℓ | 2027.01 | 青藍講堂１Ｆ倉庫 | 3,000 | |

２．入院患者用

| 区　分 | 品　名 | 規　格 | 数　量 | 保管場所 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ５００人<br>前後<br>９食分 | （入院患者用食料品は，栄養部が準備する。） | － | － | 各病棟のエレベーター前室及び栄養部倉庫 | |

## ◇ ＤＭＡＴ用薬品リスト

### 注射薬

| 分　類 | 薬　品　名 | 本 数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 輸液類 | 生理食塩液（２０ｍｌ） | 10 | |
| | 生理食塩液（１００ｍｌ） | 5 | |
| | 生理食塩液（５００ｍｌ） | 3 | |
| | 注射用蒸留水（２０ｍｌ） | 10 | |
| | ５％ブドウ糖液（２０ｍｌ） | 5 | |
| | ５０％ブドウ糖液（２０ｍｌ） | 5 | |
| | 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍｌ（２０ｍｌ） | 5 | |
| | ソリューゲンＦ（５００ｍｌ） | 5 | |
| | グリセオール注（２００ｍｌ） | 1 | |
| | メイロン静注７％（２５０ｍｌ） | 2 | |
| 昇圧薬 | アドレナリン注０．１％シリンジ（１ｍｌ） | 5 | |
| | ノルアドレナリン注１ｍｇ | 5 | |
| | ドパミン塩酸塩点滴バッグ200mg/200ml（0.1%） | 1 | |
| 抗コリン薬 | アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ | 5 | |
| 利尿薬 | ラシックス注２０ｍｇ | 5 | |
| 降圧薬 | ニカルジピン注射液２ｍｇ | 5 | |
| 抗不整脈薬 | ワソラン静注５ｍｇ | 5 | |
| | 静注用キシロカイン２％（５ｍｌ） | 5 | |
| 気管支拡張薬 | ネオフィリン注２５０ｍｇ | 5 | |
| 副腎皮質ステロイド | ソルメドロール静注用１２５ｍｇ | 5 | |
| 鎮痛薬 | レペタン注０．２ｍｇ | 10 | 向精神薬，要管理 |
| 局所麻酔薬 | キシロカイン注ポリアンプ１％（１０ｍｌ） | 10 | |
| 抗凝固薬 | ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍｌシリンジ（１０ｍｌ） | 5 | |
| | ヘパリンナトリウム注Ｎ（5千単位／5ml）「AY」 | 5 | |
| 予防接種用薬 | 沈降破傷風トキソイドキット（０．５ｍｌ） | 1 | 冷所 |
| 筋弛緩薬 | ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５ｍＬ | 2 | 毒薬，要管理 |
| 催眠鎮静薬 | ミダゾラム注１０ｍｇ | 5 | 向精神薬，要管理 |

### 外用薬

| 分　類 | 薬　品　名 | 本 数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 消毒薬 | ポビドンヨード外用液１０％（２５０ｍｌ） | 1 | |
| 狭心症治療薬 | ミオコールスプレー０．３ｍｇ | 1 | |

## ◇ 医療支援用薬品リスト

### 内服薬

| 分　類 | 薬　品　名 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 降圧薬 | アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ | |
| | ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ | |
| | カンデサルタン錠８ｍｇ | |
| 抗菌薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ | |
| | レボフロキサシン錠５００ｍｇ | |
| | クラリスロマイシン錠２００ｍｇ | |
| | ビクシリンカプセル２５０ｍｇ | |
| 総合感冒薬 | ＰＬ配合顆粒（１包１ｇ） | |
| 去痰薬 | カルボシステイン錠２５０ｍｇ | |
| 鎮咳薬 | フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ | |
| トローチ | ＳＰトローチ０．２５ｍｇ | |
| 消炎鎮痛薬 | ロキソプロフェン錠６０ｍｇ | |
| | アセトアミノフェン錠２００ｍｇ | |
| 抗血小板薬 | クロピドグレル錠７５ｍｇ | |
| | バイアスピリン錠１００ｍｇ | |
| 抗凝固薬 | ワーファリン錠１ｍｇ | |
| 狭心症治療薬 | ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ | |
| | ニコランジル錠５ｍｇ | |
| 不整脈治療薬 | ベラパミル錠４０ｍｇ | |
| | アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ | 毒薬，要管理 |
| 血糖降下薬 | アマリール１ｍｇ錠 | |
| 鎮痙薬 | ブチルスコポラミン錠１０ｍｇ | |
| 胃粘膜保護薬 | レバミピド錠１００ｍｇ | |
| 消化管運動改善薬 | メトクロプラミド錠５ｍｇ | |
| 止瀉薬 | ロペラミドカプセル１ｍｇ | |
| 整腸薬 | ミヤＢＭ錠 | |
| ＰＰＩ | ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ | |
| Ｈ２ブロッカー | ファモチジンＤ錠１０ｍｇ | |
| 睡眠薬 | ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ | 向精神薬，要管理 |
| | ゾルピデム錠１０ｍｇ | 向精神薬，要管理 |
| 抗不安薬 | セルシン錠２ｍｇ | 向精神薬，要管理 |
| | エチゾラム錠０．５ｍｇ | 向精神薬，要管理 |
| 抗ヒスタミン薬 | ジルテック錠１０ | |
| 緩下剤 | センノシド錠１２ｍｇ | |
| 副腎皮質ステロイド | プレドニゾロン錠５ｍｇ | |
| 喘息治療薬 | テオドール錠１００ｍｇ | |
| 利尿薬 | フロセミド錠２０ｍｇ | |
| 抗めまい薬 | ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ | |

## 外用薬

| 分　類 | 薬　品　名 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 抗菌薬 | バラマイシン軟膏（２５０ｇ） | |
| | ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ | |
| | ゲンタシン軟膏０．１％（１０ｇ） | |
| 消炎鎮痛薬 | ボルタレンサポ２５ｍｇ | 冷所 |
| | アンヒバ坐薬小児用１００ｍｇ | 冷所 |
| | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ | |
| | インドメタシンパップ７０ｍｇ | |
| 狭心症治療薬 | ミオコールスプレー０．３ｍｇ | |
| | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ | |
| 消化管運動改善薬 | ナウゼリン坐薬３０ | |
| 副腎皮質ステロイド | リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％（５ｇ） | |
| 喘息治療薬 | アドエア２５０ディスカス６０吸入用 | |
| | メプチンエアー１０μg吸入１００回 | |
| | ホクナリンテープ２ｍｇ | |
| 抗けいれん薬 | ダイアップ坐薬１０ | 向精神薬, 要管理 |
| 点眼薬 | クラビット点眼液０．５％（５ｍｌ） | |
| | チモプトールＸＥ点眼液０．５％（2.5ml） | |
| 含嗽薬 | ポビドンヨードガーグル７％（３０ｍｌ） | |
| 消毒薬 | ポビドンヨード外用液１０％（２５０ｍｌ） | |
| | ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水（５００ｍｌ） | |
| | エコ消エタ消毒液（５００ｍｌ） | |
| 局所止血薬 | スポンゼル | |
| 局所麻酔薬 | リドカイン塩酸塩ゼリー２％ | |

## 注射薬

| 分　類 | 薬　品　名 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 輸液類 | 生理食塩液（２０ｍｌ） | |
| | 生理食塩液（１００ｍｌ） | |
| | 生理食塩液（５００ｍｌ） | |
| | ５％ブドウ糖液（５００ｍｌ） | |
| | ソリューゲンＦ（５００ｍｌ） | |
| | ソルデム３Ａ（５００ｍｌ） | |
| インスリン製剤 | ヒューマリンＲ注１００単位／ｍｌ（１０ｍｌ） | 冷所 |
| 抗菌薬 | セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ | |
| | セファゾリンＮａ注射用１ｇ | |
| 昇圧薬 | アドレナリン注０．１％シリンジ1ｍｌ | |
| 抗コリン薬 | アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ | |
| 鎮痙薬 | ブスコパン注２０ｍｇ | |
| 利尿薬 | ラシックス注２０ｍｇ | |
| 降圧薬 | ニカルジピン注射液２ｍｇ | |
| 気管支拡張薬 | ネオフィリン注２５０ｍｇ | |
| 副腎皮質ステロイド | ソルメドロール静注用１２５ｍｇ | |
| 鎮痛薬 | レペタン注０．２ｍｇ | 向精神薬, 要管理 |
| 局所麻酔薬 | キシロカイン注ポリアンプ１％（１０ｍｌ） | |
| 抗凝固薬 | ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍｌシリンジ（１０ｍｌ） | |
| | ヘパリンナトリウム注Ｎ（5千単位／5ml）「AY」 | |
| 予防接種用薬 | 沈降破傷風トキソイドキット（０．５ｍｌ） | 冷所 |
| 催眠鎮静薬 | ミダゾラム注１０ｍｇ | 向精神薬, 要管理 |

## ◇ ＤＭＡＴ派遣用等医療機器等リスト

| 銘　柄 | 規格 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 心電図モニター | 日本光電（株）<br>BSM-2301 | |
| 超音波診断装置<br>（電子ｾｸﾀ，ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾌﾟﾛｰﾌﾟ2本入り） | 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）<br>Viamo | 現在、キャノン(株) |
| 携帯用輸液ポンプ | ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ（株）<br>CADD Legacy PLUS | |
| 携帯型充電式吸引器ﾊﾟﾜｰﾐﾆｯｸVL-60 | 日本船舶薬品（株）<br>DR-1004-171 | |
| パルスオキシメーター | ﾏｼﾓｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）<br>Rad-5 | |
| ＤＭＡＴ携帯用医療資機材3点セット | 日本船舶薬品（株）<br>DR-4004-001 | |
| ｲﾘｼﾞｳﾑ衛星携帯電話 | 日本船舶薬品（株）<br>DR-1004-081 | |
| 衛星携帯電話ﾜｲﾄﾞｽﾀｰⅡ | 日本船舶薬品（株）<br>DR-1004-100 | |
| 特定小電力トランシーバー | ミドリ安全徳島（株）<br>IC-4110D | |
| ハイテクバックボード（患者搬送用） | 日本船舶薬品(株)<br>FW-1901-078 | |
| ｴｱｰｽﾄﾚｯﾁｬｰｸｲｯｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 日本船舶薬品（株）<br>CYW-08Q | |
| 携帯用輸液ポンプ | スミスメディカル(株)<br>CADD Legacy PLUS | |
| 携帯型充電式吸引器ﾊﾟﾜｰﾐﾆｯｸVL-60 | 日本船舶薬品(株)<br>DR-1004-171 | |
| 携帯型超音波診断装置 | GEﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）<br>Vscan | |
| 自動外式除細動器（ＡＥＤ） | 日本光電（株）<br>AED-2100 | |
| イバーター式発電機 | ﾔﾏﾊ発動機<br>EF2500i | |
| プリンター | 日本電子機器（株）<br>ｷｬﾉﾝ　IP100 | |

## ◇ 応急救護所用品リスト備品等

| 品　　名 | 数量 | 調達数量 | 調　達　場　所 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 超音波画像診断装置 | 6 | | 西病棟7階(処置室)<br>外来診療棟3階<br>(心臓血管外科外来)<br>東病棟6階(処置室)<br>外来診療棟2階<br>(整形外科外来)<br>中央診療棟4階(手術部) | 必要に応じ，複数箇所から調達する |
| 携帯用超音波診断装置 | 1 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 移動式Ｘ線装置 | 1 | | 中央診療棟4階<br>手術部(画像処置室) | |
| シリコンレサシテータ（成人用・小児用） | 9 | | 災害･感染症トリアージ棟２階倉庫 | シリコンレサシテータ<br>（成人用，４個）<br>（小児用，５個） |
| 搬送用モニター<br>（心電図モニター） | １０ | | 内視鏡センター，ICU，<br>外来（貸出中5台）<br>災害･感染症トリアージ棟２階倉庫 5台 | |
| 搬送用人工呼吸器 | 3 | | 災害･感染症トリアージ棟２階倉庫 | ＤＭＡＴ派遣用等医療機器としても使用 |
| ディスポーザブル<br>呼吸回路（成人用、オキシログ） | 4 | | 東病棟4階(MEセンター) | |
| 携帯用吸引器 | 7 | | 災害･感染症トリアージ棟２階倉庫　6台<br>ICU　1台 | |
| ビデオ喉頭鏡 | 2 | | 東病棟4階<br>(救急集中治療部)<br>災害･感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| エマージェンシーベッド | ５０ | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | 担架兼ベッド |
| 合板台車 | 2 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾍﾞｯﾄﾞ搬送用 |
| 大型ｴｱｰﾃﾝﾄ一式 | 2 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | 発電機，空調機，暖房設備含む |
| 投光器（バルーン） | 4 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 小型自家発電機 | 5 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| コードリール(30m) | 5 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| ポータブル<br>ワイヤレスアンプ | 1 | | 外来診療棟５階<br>（総務課倉庫） | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ストレッチャー | ２５ | | E-2（3）<br>E-3（2）<br>E-4（1）<br>E-6（2）<br>E-7（2）<br>E-8（3）<br>W-3（2）<br>W-4（1）<br>W-5（2）<br>W-6（1）<br>W-7（2）<br>W-8（2）<br>W-9（1）<br>救急外来（1） | |
| 衝立 | １０ | | 内科外来（6）<br>外科外来(2)<br>整形（2） | |
| 応急処置用包交車 | 5 | | 外科外来（3）<br>整形（2） | |
| 点滴台 | １０ | | 内科外来(6)<br>外科外来(4) | |
| 担架 | 5 | | E－３<br>E－５～E－８ | |
| 机 | 2 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 椅子(パイプ椅子) | 9 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 懐中電灯 | １５ | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 自動対外式除細動器（ＡＥＤ） | ３１ | | 救急外来(1)<br>各科外来<br>各病棟<br>災害･感染症トリアージ棟２階倉庫 | |
| 小型自家発電器 | 3 | | 維持管理センター（３） | |
| ガソリン | | | 〃 | |
| ハンマー | 3 | | 〃 | 金槌 |
| 金てこ | 3 | | 〃 | |
| スコップ | 5 | | 〃 | |
| つるはし | 3 | | 〃 | |
| 斧 | 1 | | 〃 | |
| 鋸 | 3 | | 〃 | |
| 鉄パイプ | 2 | | 〃 | |
| 梯子 | 5 | | 〃 | 梯子・脚立 |
| ロープ | 2 | | 災害・感染症トリアージ棟２階倉庫 | トラロープ200m |

## ◇ 緊急使用材料調達リスト(滅菌材料)

| 品　　名 | 数量 | 調達数量 | 保管場所 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 持針器ヘガール | 10本 | | 物流ｾﾝﾀｰ | |
| ﾃﾞｨｽﾎﾟせっし（無鉤）23cm | 50本 | | SPD室 | |
| 外科用セッシ | 50本 | | 物流ｾﾝﾀｰ | |
| 外科剪刀14cm曲 | 20本 | | 〃 | 眼科用剪刀(曲)20本 |
| JMS輸液ｾｯﾄ | 3箱 | | SPD室 | 1箱＝50個 |
| ﾃﾙﾌｭｰｼﾞｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ用輸液ｾｯﾄ | 2箱 | | 〃 | 1箱＝20個 |
| ﾃﾙﾌｭｰｼﾞｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ用定量輸液ｾｯﾄ | 1箱 | | 〃 | 1箱＝10個 |
| 三方活栓 | 5箱 | | 〃 | Ｌ型ロック　1箱＝50個 |
| ｴｸｽﾃﾝｼﾞｮﾝﾁｭｰﾌﾞＸ1-50 | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50個 |
| ｴｸｽﾃﾝｼﾞｮﾝﾁｭｰﾌﾞＸ2-50 | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50個 |
| 注射針 18G（フローマックス） | 7箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| 注射針 22G（フローマックス） | 2箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| 注射針 23G（フローマックス） | 3箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| 注射針 27G（フローマックス） | 2箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| ｽｰﾊﾟｰｷｬｽ 18G | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50本 |
| ｽｰﾊﾟｰｷｬｽ 20G | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50本 |
| ｽｰﾊﾟｰｷｬｽ 22G | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50本 |
| ｽｰﾊﾟｰｷｬｽ 24G | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50本 |
| 静注用翼状針（ｾｰﾌﾃｯﾁ）21G | 1箱 | | 〃 | 1箱＝50個 |
| 静注用翼状針（ｾｰﾌﾃｯﾁ）23G | 1箱 | | 〃 | 1箱＝50個 |
| 静注用翼状針 23G（トップ） | 1箱 | | 〃 | 1箱＝50個 |
| 縫合糸 2-0 絹糸 | 1箱 | | 〃 | 1箱＝100袋 |
| 縫合糸 3-0 絹糸 | 1箱 | | 〃 | 1箱＝100袋 |
| 縫合糸 3-0 ﾅｲﾛﾝ 針付 | 4箱 | | 〃 | ２４本 |
| 縫合糸 4-0 ﾅｲﾛﾝ 針付 | 4箱 | | 〃 | ２４本 |
| 縫合針（外科用)ｾｯﾄ（角4，丸1） | 1箱 | | 〃 | 1箱＝50ｾｯﾄ |
| メス尖刀 | 3箱 | | 〃 | ﾃﾞｨｽﾎﾟｽｶﾙﾍﾟﾙ<br>No. 11　　1箱＝20本 |
| メス円刀 | 2箱 | | 〃 | ﾃﾞｨｽﾎﾟｽｶﾙﾍﾟﾙ<br>No. 10　　1箱＝20本 |
| 綿球（カップ入り） | 3箱 | | 〃 | ＃20 1箱＝10個(20球入り) |
| メディアルコット | 1箱 | | 〃 | 1箱＝72個 |
| 四つ折りガーゼ | 2ｹｰｽ | | 〃 | 1ｹｰｽ＝６箱(5枚×30袋) |
| シリンジ　　1ml | 2箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| シリンジ　　2.5ml | 2箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| シリンジ　　5ml | 3箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| シリンジ　　10ml | 3箱 | | 〃 | 1箱＝100本 |
| シリンジ　　20ml | 5箱 | | 〃 | 1箱＝50本 |
| シリンジ　　50ml | 2箱 | | 〃 | 1箱＝20本 |
| ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾌﾞﾙ手術用手袋　6.0 | 1箱 | | 〃 | 1箱＝40個 |
| ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾌﾞﾙ手術用手袋　6.5 | 3箱 | | 〃 | 1箱＝40個 |

| 品　　名 | 数量 | 調達数量 | 保管場所 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾌﾞﾙ手術用手袋　7.0 | 5箱 | | SPD室 | 1箱＝40個<br>5箱＝ダンボール１箱 |
| ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾌﾞﾙ手術用手袋　7.5 | 5箱 | | 〃 | 1箱＝40個<br>5箱＝ダンボール１箱 |
| ﾛｲｺﾒﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ付不織布ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　5×7 | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50枚 |
| ﾛｲｺﾒﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ付不織布ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ8×10 | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50枚 |
| ﾛｲｺﾒﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ付不織布ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ10×12 | 2箱 | | 〃 | 1箱＝50枚 |
| ｽﾃﾘｰｽﾄﾘｯﾌﾟ　３M | 1箱 | | 〃 | R1547　6mm×75mm<br>1箱＝50枚 |
| ﾄﾗﾝｽﾎﾟｱ　2.5 | 10箱 | | 〃 | 2.5cm　1箱＝12個 |
| ﾄﾗﾝｽﾎﾟｱ　5 | 10箱 | | 〃 | 5cm　1箱＝6個 |
| スキナゲートスパット | 5箱 | | 〃 | 1箱＝24巻 |
| 穴あきﾄﾞﾚｰﾌﾞ7×10cm | ２箱 | | 〃 | 1箱＝50枚 |
| 滅菌シーツ　90×90 | 3箱 | | 〃 | 1箱＝50枚 |
| ネイザルエアウェイ | 各5本 | | 〃 | 7mm, 8mm |
| 膿盆 | 50個 | | 〃 | ペーパー膿盆 |
| ハイスパン　　5cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| ハイスパン　　7.5cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| ハイスパン　　10cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| 弾力包帯　　7.5cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| 弾力包帯　　10cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| 弾力包帯　　15cm | 2箱 | | 〃 | 1箱＝10巻 |
| ノンラテックスネット包帯　2 | 1巻 | | 〃 | |
| 〃　　3 | 1巻 | | 〃 | |
| 〃　　5 | 1巻 | | 〃 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ　S | 10箱 | | 〃 | １箱＝５０組 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ　M | 10箱 | | 〃 | |
| ホームエイド（カットバン） | 8箱 | | 〃 | １箱＝110枚 |
| ｷﾞﾌﾟｽ用綿包帯 3裂２組（ｵﾙﾃｯｸｽ） | 1箱 | | 〃 | １箱＝18本 |
| ｷﾞﾌﾟｽ用綿包帯 2裂２組（ｵﾙﾃｯｸｽ） | 1箱 | | 〃 | １箱＝12本 |
| ｷｬｽﾄﾗｲﾄ3号　３列 | 2箱 | | 〃 | |
| ｷｬｽﾄﾗｲﾄ5号　５列 | 2箱 | | 〃 | |
| サージカルマスク | 20箱 | | 〃 | １ｹｰｽ＝１０箱 |
| レンジ対応ウェットタオル | 36ﾊﾟｯｸ/1ｹｰｽ | | 〃 | １ﾊﾟｯｸ＝３０枚入り |
| 三角巾 | 1箱 | | 〃 | １箱＝６０枚 |
| ﾌﾗﾜｰｺｯﾌﾟ | 10箱 | | 〃 | １箱＝100個 |
| メンディップ綿棒 | ３箱 | | 〃 | ２本入＝１袋<br>１箱＝１２０袋 |
| ゴミ袋　　黄色 | ５袋 | | 〃 | １袋＝１０枚 |
| ゴミ袋　　緑色 | ５袋 | | 〃 | １袋＝１０枚 |
| BDｼｬｰﾌﾟｽｺﾚｸﾀｰ　36L | | | 各病棟1箱 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CVｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙ) 16G　30cm | 1箱 | | SPD室 | １箱＝20個 |
| CVｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙ) 16G　60cm | 1箱 | | 〃 | １箱＝20個 |
| ﾄﾛｯｶｰﾙｶﾃｰﾃﾙ　18G | 5本 | | 〃 | |
| ﾄﾛｯｶｰﾙｶﾃｰﾃﾙ　22G | 5本 | | 〃 | |
| ﾁｪｽﾄﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞｯｸ　1.5L | 1箱 | | 〃 | １箱＝5個 |
| ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾞｯｸ　2.0L | 1箱 | | 〃 | １箱＝10個 |
| ICﾌｫｰﾘﾄﾚｲ　14Fr（尿留置ｾｯﾄ） | 1箱 | | 〃 | １箱＝10個 |
| ﾊﾞﾙﾝｶﾃｰﾃﾙ　8Fr | 1箱 | | 〃 | １箱＝10本 |
| 胃管チューブ　14Fr | 1箱 | | 〃 | １箱＝50本 |
| 滅菌ガウン（マスク無し）　LL | 1箱 | | 〃 | １箱＝25個 |
| アイソレーションガウン | 1箱 | | 〃 | １箱＝50枚 |
| メディカルキャップ | 1箱 | | 〃 | １箱＝100枚 |
| 尺角ガーゼ（既滅菌） | 1箱 | | 〃 | １箱＝15袋　１袋＝100枚 |
| 眼科用角折ｶﾞｰｾﾞ（既滅菌） | 1箱 | | 〃 | １箱＝300袋　１袋＝2枚 |
| 挿入ガーゼ（既滅菌） | 1箱 | | 〃 | １箱＝100袋 |
| キュアレット　４×４<br>（既滅菌ドライ綿） | 1箱 | | 〃 | １箱＝50袋　１袋＝20g |

# １４．災害時の在宅医療機器確保に係るホットライン一覧

| 賃貸借業者（卸） | 機器名 | 取扱メーカー | 代表者（営業所長等） | 営業担当者 | TEL | mail | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松帝酸(株)<br>徳島営業所 | 酸素濃縮装置<br>・オキシウェル5F,3A,5A<br>携帯用酸素ボンベ<br>・オキシライト，グッドラン<br>呼吸同調式デマンドバルブ<br>・タッチワンデュオ | 大陽日酸 | 小川　賢一 | 大村　洋平 | 088-<br>699-<br>6636 | y-omura.<br>@takatei.co.jp | 徳島営業所が対応<br>不可の場合<br>⇒本社（高松市）<br>に自動転送 |
| | 酸素濃縮装置<br>・O2グリーン小春3，小春3SP，いぶき5SP<br>・小夏3SP<br>在宅中心静脈栄養注入ポンプ<br>・ZP－101H　カフティーポンプ<br>・ZP－102H　カフティーポンプS | エア・ウォーター・メディカル | | | | | |
| | 呼吸同調式デマンドバルブ<br>・ライトテックDS13，DS15 | ダイキン工業 | | | | | |
| | 高流量酸素システム<br>・オプティフロー | フィッシャー＆パイケルヘルスケア | | | | | |
| | 持続陽圧呼吸療法装置<br>・REMstar Auto A-Flex　System One　60シリーズ<br>・ドリームステーション　Auto，BiPAP Auto<br>・加温加湿器（System One，ドリームステーション用）<br>人工呼吸器<br>・Trilogy100 plus<br>（マスク仕様，気管切開仕様，無線警報ｼｽﾃﾑ仕様）<br>・BiPAP autoSV Advanced System One 60<br>・System One専用外部バッテリー<br>・BiPAP A40<br>・V60ベンチレーター（本体及び架台） | 米国レスピロニクス | | | | | |
| | 在宅経腸栄養注入ポンプ<br>・アプリックススマート | ジェイ・エム・エス | | | | | |
| | 人工呼吸器<br>・vivo40，vivo50<br>・クリックオンバッテリー，酸素センサー，バルスオキシメーター | チェスト | | | | | |
| | 人工呼吸器<br>・LTV1200 | 米国ケアフュージョン | | | | | |
| | 人工呼吸器<br>・PB560（加湿器回路，人工鼻回路） | 米国コヴィディエン | | | | | |
| | 人工呼吸器<br>・RTXレスピレータ<br>・キュイラス　胸当て　NO3 | 英国ユナイテッドハイエックインダストリーズ | | | | | |
| | 人工呼吸器<br>・Monnal T50　ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ（人工鼻仕様，加温加湿器仕様）<br>・Monnal T60　ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ（加温加湿器仕様） | 仏国エアリキッド | | | | | |
| | 排痰補助装置<br>・ｶﾌｱｼｽﾄE70 | フィリップス・レスピロニクス | | | | | |

# １４．災害時の在宅医療機器確保に係るホットライン一覧

| 賃貸借業者（卸） | 機器名 | 取扱メーカー | 代表者（営業所長等） | 営業担当者 | TEL | mail | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)カワニシ | パラダイムインスリンポンプ　７２２ | 日本メドトロニック㈱ | 萩野　宏城 | 赤木　友信 | 090-5701-6282 | akaki@kawanishi-md.co.jp | |
| | ミニメイド６２０Ｇインスリンポンプ | | | | | | |
| | ミニメイド６４０Ｇインスリンポンプ | | | | | | |
| | クーデックシリンジポンプ　ＣＳＰ－１１０ | 大研医器㈱ | | | | | |
| フィリップス・レスピロニクス合同会社 | 携帯型精密ネブライザー　I-neb AADネブライザー | 米国レスピロニクス社 | 長島圭一 | 長島圭一 | 0120-48-4159（22時まで）<br>0120-633-881（終日）<br>088-657-7591 | keiichi.nagashima@philips.com | |
| フクダライフテック四国(株)徳島営業所 | 持続的自動気道陽圧ユニット<br>・S9レスポンド<br>・AieSense 10レスポンド<br>人工呼吸器<br>・クリーンエアVELIA（鼻マスク仕様，気管切開仕様）<br>・クリーンエアASTRAL（鼻マスク仕様，気管切開仕様）<br>・VPAPアダプトSV-A<br>・ﾚｽﾒﾄﾞ AirCurve 10 CS-A | 豪州レスメド | 天羽　努 | 吉成　哲也 | 088-631-9329 | tetsuya.yoshinari@fukuda.co.jp | 徳島営業所が対応不可の場合<br>⇒四国内の他営業所で対応 |
| | 持続的自動気道陽圧ユニット<br>・ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝAuto | フィリップス・レスピロニクス | | | | | |
| | 在宅酸素療法用吸着型酸素濃縮装置<br>・クリーンサンソ<br>（FH-30/3L，FH-100/5L，FH-310，FH-710）<br>・ﾌｸﾀﾞﾎｰﾑｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ　（FHM-02，ATP-03）<br>携帯型酸素濃縮器<br>・AIR WALK LIGHT AW-L | フクダ電子 | | | | | |
| | 在宅酸素療法用吸着型酸素濃縮装置<br>・エアウォークウィズ　AW-110<br>呼吸同調器<br>・Oxy Cube | メトラン | | | | | |
| | パルスオキシメーター<br>・マシモSET Rad-8 | マシモジャパン | | | | | |
| | パルスオキシメーター<br>・ベッドサイドSpO2モニタリングシステム　　N-BSJP | 米国コヴィディエン | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ<br>・ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾎﾞﾝﾍﾞ（ｶｰﾎﾞﾝ）1.1L，2.8L，（FRP）1.9L | 大東バルブ製作所 | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ<br>・ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾎﾞﾝﾍﾞ（ｱﾙﾐ）150Ｌ，300L | 伊藤忠工業ガス | | | | | |
| | 呼吸同調器<br>・ライトテック　DS22 | ダイキン工業 | | | | | |

# １４．災害時の在宅医療機器確保に係るホットライン一覧

| 賃貸借業者（卸） | 機器名 | 取扱メーカー | 代表者（営業所長等） | 営業担当者 | TEL | mail | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝人在宅医療(株) | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　2U | 帝人ファーマ㈱ | 岡野　有紘 | 町田　耕一 | 088 - 634 - 5959 | koi.machida @teijin.co.jp | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　３R | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　３S | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　５S | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　7R | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソポータブルα　（HP-ALPHA） | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソポータブルαⅡ | | | | | | |
| | 吸着型酸素濃縮装置　ハイサンソ　5Fx | 日本特殊陶業㈱ | | | | | |
| | パルスオキシメータ　Masimo Rad-8 | マシモジャパン㈱ | | | | | |
| | パルスオキシメータ　パームサット2500A | スタープロダクト㈱ | | | | | |
| | メモリ付きパルスオキシメータ　PULSOX-Me300 | コニカミノルタ㈱ | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ　ウルトレッサ | 帝人ファーマ㈱ | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ　ライトテック | ダイキン工業㈱ | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ　ＡＳＡＨＩ | ㈱旭製作所 | | | | | |
| | 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ　Ｌ７Ｘ | ｴｽｹｲｼｽﾃﾑｻﾞｰ㈱ | | | | | |
| | 呼吸同調器式デマンドバルブ　サンソセーバーⅡ | 帝人ファーマ㈱ | | | | | |
| | 呼吸同調器式デマンドバルブ　サンソセーバー５ | | | | | | |
| | 在宅持続陽圧呼吸療法装置　オートセットＣ　標準セット | 豪州ResMed Ｌｉｍｉｔｅｄ社 | | | | | |
| | 在宅持続陽圧呼吸療法装置　スリープメイトＳ９ Ａｕｔｏ 標準セット | | | | | | |
| | 在宅持続陽圧呼吸療法装置　スリープメイト１０ Ａｕｔｏ 標準セット | | | | | | |
| | 在宅持続陽圧呼吸療法装置　スリープメイトAirmini Ａｕｔｏ 標準セット | | | | | | |
| | CPAP療法データ管理システム　（ネムリンク） | 帝人在宅医療(株) | | | | | |
| | （オプション）小型バッテリー標準セット　レスメド | 豪州ResMed Ｌｉｍｉｔｅｄ社 | | | | | |
| | 人工呼吸器　NIPネーザルＶ（内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰ） | | | | | | |
| | 人工呼吸器　オートセットＣＳ-Ａ | | | | | | |
| | 人工呼吸器　AirCurve TJ | | | | | | |
| | 【超音波骨折治療器【超音波骨折治療法】　セーフスexogen | 米国Bioventus,LLC社 | | 野村　正治 | 089 - 998 - 3351 | m.nomura @teijin.co.jp | |
| | 【超音波骨折治療器【難治性骨折超音波治療法】　セーフスexogen | | | | | | |

# 15. ライフラインの確保

※ 大規模災害では生活基盤となる「水・電気・ガス・通信機能」等の確保が重要である。

| 区　分 | 通　常　の　供　給　源 | 災害時において外部からの供給源が停止した場合の対応 |
|---|---|---|
| 電　　気 | ・四国電力(株)より６万Ｖ受電 | ○自家発電設備及び無停電電源設備が正常な場合非常電源で対応する。<br><br>・自家発電設備<br>①　1,500KVA(1,000KW)<br>②　1,500KVA(1,200KW)<br>③　1,750KVA(1,400KW)<br>72時間運転可能<br><br>・無停電電源設備<br>負荷によって変わるが10～30分程度の送電が可能<br>①　東病棟　　100KVA－１台<br>②　西病棟　　75KVA－１台<br>③　中央診療棟　100KVA－１台<br><br>※自家発電設備及び無停電電源設備が被害を受けた場合は非常電源の対応ができない。 |
| 水　　道 | ・上水道<br>徳島市水道局及び構内井戸(井水浄化)により供給<br>受水槽　２１０ｔ<br><br>・トイレ洗浄水<br>構内井戸より供給<br>受水槽　２００ｔ | ○自家発電機が正常な場合<br>満水時は２４時間程度給水可能<br><br>※自家発電機が被害を受けた場合は供給停止 |
| ガ　　ス | ・四国瓦斯㈱の大学専用都市ガス中圧管より供給<br><br>中圧系－東病棟の熱源用<br>低圧系－上記以外の一般用 | ○対応できない。 |
| 医療用ガス | ・液体酸素（パイピング設備）<br>（予備ボンベ　7,000ℓ　×44本）<br>４，９００kg－２基 | ○液体酸素のパイピング設備に損傷がない限り，１０日程度の供給が可能 |
| 通信機能 | ・電話回線 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | ○電話回線が不通になった場合は次の手段により通信を行う。<br><br>①　衛星携帯電話利用（計３台）<br>ワイドスターⅡ　　２台<br>イリジウム９５５５　１台<br>②　院内ＰＨＳ<br>③　携帯電話の利用（公用又は個人）<br>④　職員による無線<br>⑤　徳島市地域防災無線 |
| そ　の　他 | | ○小型発電機（ガソリン駆動）<br><br>３KVA－５台（運転時間３時間）<br>２KVA－６台（　　〃　　） |

# １６．各種様式（受付・報告）

災害対策本部への報告は，様式１を使用し適宜報告するものとする。
なお，各棟の部署一覧は以下の表に分類する。

西病棟

| | | |
|---|---|---|
| １階 | Ａ－１ | 総合リハビリテーションセンター |
| | Ａ－２ | 救急外来 |
| | Ａ－３ | １種感染症病床 |
| | Ａ－４ | 事務当直室 |
| ２階 | Ａ－５ | 放射線科，婦人科，消化器内科，麻酔科 |
| ３階 | Ａ－６ | 小児医療センター |
| ４階 | Ａ－７ | 循環器内科，腎臓内科，心臓血管外科，人工透析室 |
| ５階 | Ａ－８ | 腎臓内科，皮膚科，神経内科 |
| ６階 | Ａ－９ | 呼吸器・膠原病内科 |
| ７階 | Ａ－１０ | 消化器内科，内分泌・代謝内科 |
| ８階 | Ａ－１１ | 泌尿器科，耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
| ９階 | Ａ－１２ | 形成外科，血液内科，歯科，総合診療部 |
| １０階 | Ａ－１３ | 細胞治療センター，血液内科，小児科（血液） |
| １１階 | Ａ－１４ | 特別病室 |

東病棟

| | | |
|---|---|---|
| １階 | Ｂ－１ | 栄養部，入院栄養指導室，栄養研修室，NST 室 |
| | Ｂ－２ | 厨房，厨房事務室 |
| | Ｂ－３ | リネン室 |
| ２階 | Ｂ－４ | 精神科・神経科 |
| | Ｂ－５ | 卒後臨床研修センター，卒後臨床研修係 |
| ３階 | Ｂ－６ | 産科 |
| | Ｂ－７ | MFICU |
| | Ｂ－８ | NICU |
| | Ｂ－９ | GCU |
| ４階 | Ｂ－１０ | 集学治療病棟 |
| | Ｂ－１１ | 救急集中治療部 |
| ５階 | Ｂ－１２ | 脳神経外科，脳神経内科，腎臓内科 |

| | | |
|---|---|---|
| ６階 | Ｂ－１３ | 食道・乳腺甲状腺外科，呼吸器外科，消化器外科 |
| ７階 | Ｂ－１４ | 消化器・移植外科 |
| ８階 | Ｂ－１５ | 整形外科，泌尿器科 |

中央診療棟

| | | |
|---|---|---|
| １階 | Ｃ－１ | 放射線部（放射線技師），サイクロトロン棟・リニアック含む |
| | Ｃ－２ | 放射線部（看護師） |
| | Ｃ－３ | 放射線科（医師） |
| | Ｃ－４ | ME 管理センター |
| | Ｃ－５ | 物流センター |
| ２階 | Ｃ－６ | 内視鏡センター |
| ３階 | Ｃ－７ | 検査部 |
| | Ｃ－８ | 輸血・細胞治療部 |
| | Ｃ－９ | 病理部 |
| | Ｃ－１０ | 超音波センター |
| | Ｃ－１１ | 高次脳センター |
| ４階 | Ｃ－１２ | 手術部 |
| ５階 | Ｃ－１３ | 病院情報センター，医療情報システム管理係 |
| | Ｃ－１４ | 安全管理部，感染制御部，医療安全管理係 |
| | Ｃ－１５ | キャリア形成支援センター，徳島県地域医療支援センター，専門研修係 |

外来診療棟

| | | |
|---|---|---|
| １階 | Ｄ－１ | 脳神経外科外来 |
| | Ｄ－２ | 医事課（医事係，診療報酬請求係，収入係，診療録管理係） |
| | Ｄ－３ | 医事課（患者支援係）患者支援センター，がん診療連携センター |
| ２階 | Ｄ－４ | 眼科外来 |
| | Ｄ－５ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来 |
| | Ｄ－６ | 泌尿器科外来 |
| | Ｄ－７ | 産科婦人科外来 |
| | Ｄ－８ | 小児科外来 |
| | Ｄ－９ | 整形外科・麻酔科外来 |
| ３階 | Ｄ－１０ | 外科外来，心臓血管外科外来 |
| | Ｄ－１１ | 皮膚・形成・美容外科外来，美容センター |
| | Ｄ－１２ | 外来化学療法室 |
| | Ｄ－１３ | 内科外来・アンチエイジング医療センター |
| | Ｄ－１４ | 治験外来 |
| ４階 | Ｄ－１５ | J:歯科<br>K:小児矯正歯科<br>L:口腔外科（M と技巧室含む）<br>歯科放射線科外来 |
| | Ｄ－１６ | 歯科技工室 |
| ５階 | Ｄ－１７ | 看護部，医療技術部長室 |
| | Ｄ－１８ | 総務課（病院長室，事務部長室，総務係，広報・企画係，労務係） |
| | Ｄ－１９ | 経営企画課（経営企画係，予算管理係，施設企画係） |

西外来診療棟

| | | |
|---|---|---|
| １階 | Ｅ－１ | 薬剤部（西外来診療棟２階含む） |
| | Ｅ－２ | 緩和ケアセンター |
| | Ｅ－３ | 臨床遺伝診療部（遺伝カウンセリング外来） |
| | Ｅ－４ | 総合診療部（外来） |
| | Ｅ－５ | 栄養部集団指導室 |
| | Ｅ－６ | 経理調達課（経理・管理係，検収センター，調達係） |
| | Ｅ－７ | ＳＰＤセンター |
| ２階 | Ｅ－８ | 医療支援センター，医事課（医療支援係） |
| ３階 | Ｅ－９ | 褥瘡対策室 |
| | Ｅ－１０ | 人工膵臓室 |

| | | |
|---|---|---|
| | Ｅ－１１ | 集団指導室（産科婦人科） |
| ４階 | Ｅ－１２ | キャリア形成支援センター，ＷＬＢ支援センター |
| | Ｅ－１３ | 精神科神経科・心身症科外来（デイケア・作業療法室含む） |
| ５階 | Ｅ－１４ | 精神科神経科・心身症科外来 |

その他の棟

| | | |
|---|---|---|
| ２階 | Ｆ－１ | 糖尿病対策センター，総合診療部（医学臨床Ａ棟） |
| ２階 | Ｆ－２ | 歯科技工室（歯学部校舎） |
| ３階 | Ｆ－３ | 総合臨床研究センター，経理調達課臨床研究支援係（医歯薬学共同利用棟） |

災害対策本部報告様式

# 被　災　状　況　チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト（病棟・外来以外）

| 部署番号　　－ | 部署名： |
|---|---|

| １次報告 | ２次報告 | その他報告 |
|---|---|---|
| | | |

報告日時：　　年　　月　　日　　時　　分

報 告 者：

## ●１次報告（安否確認）

### １．患者等の被災状況

（災害による被災者数）

| 負傷者数 | うち<br>入院患者数<br>（うち歩行不可者数） | うち<br>来院者数<br>（うち歩行不可者数） |
|---|---|---|
| 名 | 名<br>（　　名） | 名<br>（　　名） |

特記事項

### ２．職員安否確認及び被災状況

（災害による被災者数）

| 職　種 | 勤務者数 | 確認者数 | うち<br>負傷者数 | うち歩行<br>不可能者 | 不明者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医　師 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 歯科医師 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 看護師 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 歯科衛生士 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 薬剤師 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 技師・技士・技工士・療法士・言語聴覚士・視能訓練士 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 事務職員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| その他職員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| その他（学生等） | | 名 | 名 | 名 | |
| 合　　計 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |

※患者及び職員に関する追加報告があった場合は適宜追加報告をする。

## ●２次報告（施設設備等の被害確認）

| | 損壊場所等 | 被　害　レ　ベ　ル | 室名・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 各部署破損状況 | 壁・天井の損壊 | な　し　・　一部あり　・　多数あり | |
| | 窓ガラスの損壊 | な　し　・　一部あり　・　多数あり | |
| | 避難経路の確保 | 可　・　困　難　・　不　可 | |
| | 電気 | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | 電話 | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | 水道 | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | 医療ガス | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | 排水（トイレ等） | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | ＨＩＳ | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |
| | その他 | 使用可　・　一　部　可　・　不　可 | |

## ●その他の報告事項

※ 室　・　センター等の破損状況，使用（保管）機器及び薬品等の状況，機器使用の可否（稼働可能台数），酸素ボンベ数，手術実施の可否，実施可能検査項目，血液製剤の在庫状況，医療システムの状況等，業務継続の判断に影響のあると思われる事項を記載すること。

様式 1

# 災害発生時看護部報告チェックリスト（外来）

診療科名：

報告日時：　　年　　月　　日　　時　　分

報告者

＊被災状況は、以下の項目記載し報告（時間内は担当副部長、時間外は当直師長）

＊PHSが繋がらない場合は、各科責任者から指示を受けた看護師がﾁｪｯｸﾘｽﾄを直接届ける

## ●1次報告

### ①患者の安否確認

**＊①診察中患者、②処置室内患者、③廊下で待ち患者を確認**

（被災による負傷患者　上記①②③の確認数）

| 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽傷 | 負傷なし | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**（特殊処置中の患者数）**

| 処置名 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災前 | 名 | | 名 | | 名 | | 名 | |
| 被災後 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 |
| | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| 処置名 | | | | | | | | |
| 被災前 | 名 | | 名 | | 名 | | 名 | |
| 被災後 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 | 問題なし | 不具合 |
| | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |

### ②職員の安否確認（出勤者確認）

職種別職員数

| | 医師 | 看護師 | ｸﾗｰｸ | 学生 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災前 | | | | | | | |
| 被災後 | | | | | | | |

負傷職員数（**学生含む**）

| 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽傷 | 負傷なし | 負傷職員職種内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## ●2次報告

### ③外来設備の確認

| | | | | 部屋名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 破損状況 | 壁・天井の損壊 | □　なし | □　一部あり | □　多数あり | |
| | 窓ガラスの損壊 | □　なし | □　一部あり | □　多数あり | |
| | 避難経路の確保 | □　可能 | □一部可能 | □　困難 | |
| | 電気 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 電話 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 水道 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 医療ガス | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 吸引システム | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 排水（トイレ等） | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 医療システム | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 備考 | | | | |

様式 1

# 災害発生時看護部報告チェックリスト（病棟）

部署名：　病棟　階

報告日時：　年　月　日　時　分

報告者

＊被災状況は、以下の項目記載し報告（時間内は担当副部長、時間外は当直師長）
＊PHSが繋がらない場合は、各部署ﾘｰﾀﾞｰから指示を受けた看護師がチェックリストを直接届ける。

## ●1次報告

### ①患者の安否確認（受け入れ可能人数を含む）

（被災前後の患者状態）

| 定床数 | 定床数 | 入院患者総数 | 坦送者数 | 護送者数 | 独歩者数 | 外出泊者数 | 不明者数（OP・検査中含む） | 空病床数 | 受け入れ可能数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前 | | | | | | | | |
| | 被災後 | | | | | | | | |
| | | 男性 | | | | | | 男部屋 | |
| | | 女性 | | | | | | 女部屋 | |
| | | | | | | | | 個室 | |

（被災による負傷患者）

| 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽傷 | 不明（OP・検査中含む | 負傷なし | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**（ME機器装着患者数）**

| | 人工呼吸器 | | 輸液ポンプ | | シリンジポンプ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災前 | 名 | | 名 | | 名 | | 名 | | 名 | |
| 被災後 | 作動中 | 不具合 | 作動中 | 不具合 | 作動中 | 不具合 | 作動中 | 不具合 | 作動中 | 不具合 |
| | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |

### ②職員の安否確認（出勤者確認）

職種別職員数

| | 医師 | 看護師 | 薬剤師 | 看護助手 | クラーク | その他職員 | | | **学生** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災前 | | | | | | | | | | |
| 被災後 | | | | | | | | | | |

負傷職員数（**学生含む**）

| 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽傷 | 不明 | 負傷なし | 合計 | 負傷職員職種内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## ●2次報告

### ③病棟内設備の確認

| | | | | | 部屋名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破損状況 | 壁・天井の損壊 | □　なし | □　一部あり | □　多数あり | |
| | 窓ガラスの損壊 | □　なし | □　一部あり | □　多数あり | |
| | 避難経路の確保 | □　可能 | □　一部可能 | □　困難 | |
| | 電気 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 電話 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 水道 | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 医療ガス | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 吸引システム | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 排水（トイレ等） | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 医療システム | □　使用可能 | □　一部可能 | □　不能 | |
| | 備考 | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－１　　災害対策本部用

**西　病　棟**

| 各階 部署番号 診療科・部・室・センター ＼ 被災状況 | | | 患者・来院者被災状況 | | | | | | 職員等被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 定床数 | 入院患者総数 | 負傷者 | | | 不明入院患者 | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者数 | 職員外（学生含む）負傷者数 |
| | | | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | | 負傷職員数 | うち不可歩行者数 | | |
| １階 | Ａ－１ | 総合リハビリテーションセンター | | | | | | | | | | | | |
| | Ａ－２ | 救急外来 | | | | | | | | | | | | |
| | Ａ－３ | １種感染症病床 | ２ | | | | | | | | | | | |
| | Ａ－４ | 事務当直室 | | | | | | | | | | | | |
| ２階 | Ａ－５ | 放射線科<br>婦人科<br>消化器内科<br>麻酔科 | ４０ | | | | | | | | | | | |
| ３階 | Ａ－６ | 小児医療<br>センター | ４２ | | | | | | | | | | | |
| ４階 | Ａ－７ | 循環器内科<br>腎臓内科<br>心臓血管外科<br>人工透析室 | ３２ | | | | | | | | | | | |
| ５階 | Ａ－８ | 腎臓内科<br>皮膚科<br>神経内科 | ４４ | | | | | | | | | | | |
| ６階 | Ａ－９ | 呼吸器・<br>膠原病内科 | ３９ | | | | | | | | | | | |
| ７階 | Ａ－１０ | 消化器内科<br>内分泌・<br>代謝内科 | ４４ | | | | | | | | | | | |
| ８階 | Ａ－１１ | 泌尿器科<br>耳鼻咽喉・頭頸部<br>外科 | ４４ | | | | | | | | | | | |
| ９階 | Ａ－１２ | 形成外科<br>歯科<br>血液内科<br>総合診療部 | ４２ | | | | | | | | | | | |
| １０階 | Ａ－１３ | 細胞治療<br>センター<br>血液内科<br>小児科（血液） | ２８ | | | | | | | | | | | |
| １１階 | Ａ－１４ | 特別病室 | ４ | | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | 361<br>休 12) | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－２　　災害対策本部用

**東　病　棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | 患者・来院者被災状況 | | | | | | 職員等被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 定床数 | 入院患者総数 | 負傷者 | | | 不明入院患者 | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者 | 負傷者（職員外（学生含む）） |
| | | | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | | 負傷職員数 | うち不可歩行者数 | | |
| １階 | Ｂ－１ | 栄養部<br>入院栄養指導室<br>栄養研修室<br>ＮＳＴ室<br>外来栄養指導室含む | | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－２ | 厨房<br>厨房事務室 | | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－３ | リネン室 | | | | | | | | | | | | |
| ２階 | Ｂ－４ | 精神科神経科 | ４１ | | | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｂ－６ | 産科 | ２６ | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－７ | ＭＦＩＣＵ | ６ | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－８ | ＮＩＣＵ | ９ | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－９ | ＧＣＵ | １２ | | | | | | | | | | | |
| ４階 | Ｂ－１０ | 集学治療病棟 | ３１ | | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－１１ | 救急集中治療部 | | | | | | | | | | | | |
| ５階 | Ｂ－１２ | 脳神経外科<br>脳神経内科<br>腎臓内科 | ４６ | | | | | | | | | | | |
| ６階 | Ｂ－１３ | 食道・乳腺甲状腺外科<br>呼吸器外科<br>消化器外科 | ４９ | | | | | | | | | | | |
| ７階 | Ｂ－１４ | 消化器・<br>移植外科 | ４９ | | | | | | | | | | | |
| ８階 | Ｂ－１５ | 整形外科<br>泌尿器科 | ５０ | | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | 319<br>休 12) | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－３　　災害対策本部用

**中 央 診 療 棟**

| 各階 部署番号 診療科・部・室・センター ＼ 被災状況 | | | 患者・来院者被災状況 | | | 職員等被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 負傷者 | | | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者数 | 負傷者（職員外（学生含む）） |
| | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | 負傷職員数 | うち不可歩行者数 | | |
| １階 | Ｃ－１ | 放射線部（技師）<br>ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ棟・リニアック含む | | | | | | | | | |
| | Ｃ－２ | 放射線部<br>（看護師） | | | | | | | | | |
| | Ｃ－３ | 放射線科（医師） | | | | | | | | | |
| | Ｃ－４ | ME 管理センター | | | | | | | | | |
| | Ｃ－５ | 物流センター | | | | | | | | | |
| ２階 | Ｃ－６ | 内視鏡センター | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｃ－７ | 検査部 | | | | | | | | | |
| | Ｃ－８ | 輸血･細胞治療部 | | | | | | | | | |
| | Ｃ－９ | 病理部 | | | | | | | | | |
| | Ｃ－１０ | 超音波センター | | | | | | | | | |
| | Ｃ－１１ | 高次脳センター | | | | | | | | | |
| ４階 | Ｃ－１２ | 手術部 | | | | | | | | | |
| ５階 | Ｃ－１３ | 病院情報センター<br>医療情報システム管理係 | | | | | | | | | |
| | Ｃ－１４ | 安全管理部<br>感染制御部<br>医療安全管理係 | | | | | | | | | |
| | Ｃ－１５ | キャリア形成支援センター<br>徳島県地域医療支援センター<br>専門研修係 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－４　　災害対策本部用

## 外来診療棟

| 各階 部署番号 診療科・部・室・センター ＼ 被災状況 | | | 患者・来院者被災状況 | | | 職員等被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 負傷者 | | | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者数 | 職員外（学生含む）負傷者数 |
| | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | 負傷職員数 | うち不可歩行能者数 | | |
| １階 | Ｄ－１ | 脳神経外科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－２ | 医事課（医事係・診療報酬連携係・収入係・診療録管理係） | | | | | | | | | |
| | Ｄ－３ | 医事課（患者支援係）患者支援センター・がん診療連携センター | | | | | | | | | |
| ２階 | Ｄ－４ | 眼科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－５ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－６ | 泌尿器科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－７ | 産婦人科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－８ | 小児科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－９ | 整形外科・麻酔科外来 | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｄ－１０ | 外科外来<br>心臓血管外科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１１ | 皮膚科・形成・美容外科外来，美容センター | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１２ | 外来化学療法室 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１３ | 内科外来・アンチエイジング医療センター | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１４ | 治験外来 | | | | | | | | | |
| ４階 | Ｄ－１５ | J:歯科<br>K:小児矯正歯科<br>L:口腔外科（M と技巧室含む）<br>歯科放射線科外来 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１６ | 歯科技工士室 | | | | | | | | | |
| ５階 | Ｄ－１７ | 看護部<br>医療技術部長室 | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１８ | 総務課（病院長室，事務部長室，総務係，広報・企画係，労務係） | | | | | | | | | |
| | Ｄ－１９ | 経営企画課（経営企画係・予算管理係・施設企画係） | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－５　　災害対策本部用

**西外来診療棟**

| 各階 部署番号 診療科・部・室・センター ＼ 被災状況 | | | 患者・来院者被災状況 | | | 職員被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 負傷者 | | | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者数 | 職員外（学生含む）負傷者数 |
| | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | 負傷職員数 | うち不可歩行者数 | | |
| １階 | Ｅ－１ | 薬剤部（西外来診療棟２階含む） | | | | | | | | | |
| | Ｅ－２ | 緩和ケアセンター | | | | | | | | | |
| | Ｅ－３ | 臨床遺伝診療部（遺伝カウンセリング外来） | | | | | | | | | |
| | Ｅ－４ | 総合診療部（外来） | | | | | | | | | |
| | Ｅ－５ | 栄養部集団指導室 | | | | | | | | | |
| | Ｅ－６ | 経理調達課（経理・管理係，検収センター，調達係） | | | | | | | | | |
| | Ｅ－７ | ＳＰＤセンター | | | | | | | | | |
| ２階 | Ｅ－８ | 医療支援センター，医事課（医療支援係） | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｅ－９ | 褥瘡対策室 | | | | | | | | | |
| | Ｅ－10 | 人工膵臓室 | | | | | | | | | |
| | Ｅ－11 | 集団指導室（産科婦人科） | | | | | | | | | |
| ４階 | Ｅ－12 | キャリア形成支援センター，ＷＬＢ支援センター | | | | | | | | | |
| | Ｅ－13 | 精神科・心身症科（デイケア・作業療法室含む） | | | | | | | | | |
| ５階 | Ｅ－14 | 精神科・心身症科 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（患者・来院者・職員等）

様式２－６　　災害対策本部用

**その他の棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | 患者・来院者被災状況 | | | 職員被災状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 負傷者 | | | 勤務者数 | 確認者数 | 負傷者 | | 不明者数 | 職員外（学生含む）負傷者数 |
| | | | 入院患者数 | 来院者数 | うち不可歩行者数 | | | 負傷職員数 | うち不可歩行能者数 | | |
| ２階 | Ｆ－１ | 糖尿病対策センター，総合診療部（医学臨床Ａ棟） | | | | | | | | | |
| ２階 | Ｆ－２ | 歯科技工室（歯学部校舎） | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｆ－３ | 総合臨床研究センター，経理調達課臨床研究支援係（医歯薬学共同利用棟） | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－７　　災害対策本部用

**西　病　棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | ライフライン・設備被害状況<br>壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，その他（　　）<br>**損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
|---|---|---|---|
| １階 | Ａ－１ | 総合リハビリテーションセンター | |
| | Ａ－２ | 救急外来 | |
| | Ａ－３ | １種感染症病床 | |
| | Ａ－４ | 事務当直室 | |
| ２階 | Ａ－５ | 放射線科<br>婦人科<br>消化器内科<br>麻酔科 | |
| ３階 | Ａ－６ | 小児医療センター | |
| ４階 | Ａ－７ | 循環器内科<br>腎臓内科<br>心臓血管外科<br>人工透析室 | |
| ５階 | Ａ－８ | 腎臓内科<br>皮膚科<br>神経内科 | |
| ６階 | Ａ－９ | 呼吸器・<br>膠原病内科 | |
| ７階 | Ａ－１０ | 消化器内科<br>内分泌・<br>代謝内科 | |
| ８階 | Ａ－１１ | 泌尿器科<br>耳鼻咽喉･頭頸部外科 | |
| ９階 | Ａ－１２ | 形成外科<br>歯科<br>血液内科<br>総合診療部 | |
| １０階 | Ａ－１３ | 細胞治療ｾﾝﾀｰ<br>血液内科<br>小児科（血液） | |
| １１階 | Ａ－１４ | 特別病室 | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－８　　災害対策本部用

**東　病　棟**

| 被災状況 ＼ 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | ライフライン・設備被害状況<br>壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，その他（　　）<br>**損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
|---|---|---|---|
| １階 | Ｂ－１ | 栄養部<br>入院栄養指導室<br>栄養研修室<br>ＮＳＴ室<br>外来栄養指導室 | |
| | Ｂ－２ | 厨房<br>厨房事務室 | |
| | Ｂ－３ | リネン室 | |
| ２階 | Ｂ－４ | 精神科神経科 | |
| | Ｂ－５ | 卒後臨床研修センター<br>卒後臨床研修係 | |
| ３階 | Ｂ－６ | 産科 | |
| | Ｂ－７ | ＭＦＩＣＵ | |
| | Ｂ－８ | ＮＩＣＵ | |
| | Ｂ－９ | ＧＣＵ | |
| ４階 | Ｂ－１０ | 集学治療病棟 | |
| | Ｂ－１１ | 救急集中治療部 | |
| ５階 | Ｂ－１２ | 脳神経外科<br>脳神経内科<br>腎臓内科 | |
| ６階 | Ｂ－１３ | 食道・乳腺甲状腺外科<br>呼吸器外科<br>消火器外科 | |
| ７階 | Ｂ－１４ | 消化器・<br>移植外科 | |
| ８階 | Ｂ－１５ | 泌尿器科<br>整形外科 | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－９　　災害対策本部用

**中 央 診 療 棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | ライフライン・設備被害状況<br>壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，その他（　　）<br>**損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
|---|---|---|---|
| １階 | Ｃ－１ | 放射線部，サイクロトロン棟・リニアック含む（技師） | |
| | Ｃ－２ | 放射線部（看護師） | |
| | Ｃ－３ | 放射線科（医師） | |
| | Ｃ－４ | ME 管理センター | |
| | Ｃ－５ | 物流センター | |
| ２階 | Ｃ－６ | 内視鏡センター | |
| ３階 | Ｃ－７ | 検査部 | |
| | Ｃ－８ | 輸血･細胞治療部 | |
| | Ｃ－９ | 病理部 | |
| | Ｃ－１０ | 超音波センター | |
| | Ｃ－１１ | 高次脳センター | |
| ４階 | Ｃ－１２ | 手術部 | |
| ５階 | Ｃ－１３ | 病院情報センター，医療情報システム管理係 | |
| | Ｃ－１４ | 安全管理部<br>感染制御部<br>医療安全管理係 | |
| | Ｃ－１５ | キャリア形成支援センター<br>徳島県地域医療支援センター<br>専門研修係 | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－１０　　災害対策本部用

**外来診療棟**

| 各階 部署番号 診療科・部・室・センター ＼ 被災状況 | | | ライフライン・設備被害状況<br>壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，その他（　　）<br>**損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
|---|---|---|---|
| １階 | Ｄ－１ | 脳神経外科外来 | |
| | Ｄ－２ | 医事課（医事係，診療報酬請求係，収入係） | |
| | Ｄ－３ | 医事課（患者支援係）患者支援センター，がん診療連携センター | |
| ２階 | Ｄ－４ | 眼科外来 | |
| | Ｄ－５ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来 | |
| | Ｄ－６ | 泌尿器科外来 | |
| | Ｄ－７ | 産科婦人科外来 | |
| | Ｄ－８ | 小児科外来 | |
| | Ｄ－９ | 整形外科外来 | |
| ３階 | Ｄ－１０ | 外科外来<br>心臓血管外科外来 | |
| | Ｄ－１１ | 皮膚・形成・美容外科外来，美容センター | |
| | Ｄ－１２ | 外来化学療法室 | |
| | Ｄ－１３ | 内科外来・アンチエイジング医療センター | |
| | Ｄ－１４ | 治験外来 | |
| ４階 | Ｄ－１５ | J:歯科<br>K:小児矯正歯科<br>L:口腔外科（Ｍと技巧室含む）<br>歯科放射線外来 | |
| | Ｄ－１６ | 歯科技工室 | |
| ５階 | Ｄ－１７ | 看護部<br>医療技術部長室 | |
| | Ｄ－１８ | 総務課（病院長室，事務部長室，総務係，広報・企画係・労務係） | |
| | Ｄ－１９ | 経営企画課（経営企画係，予算管理係，施設企画係） | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－１１　　災害対策本部用

**西外来診療棟**

| 被　災　状　況 ＼ 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | ライフライン・設備被害状況 |
|---|---|---|---|
| | | | 壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，その他（　　） |
| | | | **損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
| １階 | Ｅ－１ | 薬剤部（西外来診療棟２階含む） | |
| | Ｅ－２ | 緩和ケアセンター | |
| | Ｅ－３ | 臨床遺伝診療部（遺伝カウンセリング外来） | |
| | Ｅ－４ | 総合診療部（外来） | |
| | Ｅ－５ | 栄養部集団指導室 | |
| | Ｅ－６ | 経理調達課（経理・管理係，検収センター，調達係） | |
| | Ｅ－７ | ＳＰＤセンター | |
| ２階 | Ｅ－８ | 医療支援センター，医事課（医療支援係） | |
| ３階 | Ｅ－９ | 褥瘡対策室 | |
| | Ｅ－１０ | 人工膵臓室 | |
| | Ｅ－１１ | 集団指導室（産科婦人科） | |
| ４階 | Ｅ－１２ | キャリア形成支援センター，ＷＬＢ支援センター | |
| | Ｅ－１３ | 精神科神経科・心身症科外来（デイケア・作業療法室含む） | |
| ５階 | Ｅ－１４ | 精神科神経科・心身症科外来 | |

# 被害状況集計表（ライフライン・設備等）

様式２－１２　　災害対策本部用

**その他の棟**

| 被　災　状　況<br>各階<br>部署番号<br>診療科部・部・室・センター | | | ライフライン・設備被害状況<br>壁・天井の損壊，窓ガラスの損壊，避難経路の確保，電気，電話，<br>水道，医療ガス，吸引システム，排水（トイレ等），ＨＩＳ，<br>その他（　　）<br>**損壊状態**<br>損壊なし又は使用可能・一部損壊又は一部使用可能・損壊多数又は使用不能 |
|---|---|---|---|
| ２階 | Ｆ－１ | 糖尿病対策センター，総合診療部（医学臨床Ａ棟） | |
| ２階 | Ｆ－２ | 歯科技工室（歯学部校舎） | |
| ３階 | Ｆ－３ | 総合臨床研究センター，経理調達課臨床研究支援係（医歯薬学共同利用棟） | |

# 病棟ベッドコントロール整理表

様式２－１３　　災害対策本部用

**西　病　棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | 定床数 | 入院患者総数 | 内訳 | | | | | 空病床数 | | | 受入可能病床数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 担送者数 | 護送者数 | 独歩者数 | 外出泊者数 | 不明者数 | 男性 | 女性 | 個室 | |
| １階 | Ａ－３ | １種感染症病床 | ２ | | | | | | | | | | |
| ２階 | Ａ－５ | 放射線科<br>婦人科<br>消化器内科<br>麻酔科 | ４０ | | | | | | | | | | |
| ３階 | Ａ－６ | 小児医療<br>センター | ４２ | | | | | | | | | | |
| ４階 | Ａ－７ | 循環器内科<br>腎臓内科<br>心臓血管外科<br>人工透析室 | ３２ | | | | | | | | | | |
| ５階 | Ａ－８ | 腎臓内科<br>皮膚科<br>神経内科 | ４４ | | | | | | | | | | |
| ６階 | Ａ－９ | 呼吸器･膠原病内科 | ３９ | | | | | | | | | | |
| ７階 | Ａ－１０ | 消化器内科<br>内分泌･代謝内科 | ４４ | | | | | | | | | | |
| ８階 | Ａ－１１ | 泌尿器科<br>耳鼻咽喉･頭頸部外科 | ４４ | | | | | | | | | | |
| ９階 | Ａ－１２ | 形成外科<br>歯科<br>血液内科<br>総合診療部 | ４２ | | | | | | | | | | |
| １０階 | Ａ－１３ | 細胞治療<br>センター<br>血液内科<br>小児科（血液） | ２８ | | | | | | | | | | |
| １１階 | Ａ－１４ | 特別病室 | ４ | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | 361<br>(休 12) | | | | | | | | | | |

# 病棟ベッドコントロール整理表

様式２－１４　　災害対策本部用

**東　病　棟**

| 被災状況 / 各階 部署番号 診療科・部・室・センター | | | 定床数 | 入院患者総数 | 内訳 | | | | | 空病床数 | | | 受入可能病床数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 担送者数 | 護送者数 | 独歩者数 | 外出泊者数 | 不明者数 | 男性 | 女性 | 個室 | |
| ２階 | Ｂ－４ | 精神科神経科 | ４３ | | | | | | | | | | |
| ３階 | Ｂ－５ | 産科 | ２６ | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－６ | ＭＦＩＣＵ | ６ | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－７ | ＮＩＣＵ | ９ | | | | | | | | | | |
| | Ｂ－８ | ＧＣＵ | １２ | | | | | | | | | | |
| ４階 | Ｂ－９ | 集学治療病棟 | ３１ | | | | | | | | | | |
| ５階 | Ｂ－１０ | 脳神経外科<br>神経内科 | ４６ | | | | | | | | | | |
| ６階 | Ｂ－１１ | 食道･乳腺甲状腺外科<br>呼吸器外科<br>循環器内科 | ４９ | | | | | | | | | | |
| ７階 | Ｂ－１２ | 消化器・<br>移植外科 | ４９ | | | | | | | | | | |
| ８階 | Ｂ－１３ | 整形外科<br>泌尿器科 | ５０ | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | ３２１<br>(休2) | | | | | | | | | | |

# 手術室運用状況確認表

様式２－１５　　災害対策本部用

| 手　術　室 |
|---|

| 運用状況 / オペ室番号 | 手術室の状況 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 被災直後の状況 | 被災後の手術継続等の状況 | 手術受入可否 | 特記事項 |
| ＯＰ－１ | | | | |
| ＯＰ－２ | | | | |
| ＯＰ－３ | | | | |
| ＯＰ－４ | | | | |
| ＯＰ－５ | | | | |
| ＯＰ－６ | | | | |
| ＯＰ－７ | | | | |
| ＯＰ－８ | | | | |
| ＯＰ－９ | | | | |
| ＯＰ－１０ | | | | |
| ＯＰ－１１<br>ＯＰ－１２ | | | | |
| ＯＰ－１３ | | | | |
| ＯＰ－１４ | | | | |
| ＯＰ－１５ | | | | |

# トリアージセンター　来院負傷者整理表

年　　月　　日　（　　枚目）

| 通し番号 | トリアージタグ番号 | 受入時間 | 性　別 | トリアージ搬送区分 |
|---|---|---|---|---|
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| | | : | 男・女 | 0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |

# 緑エリア　負傷者整理表

月　　日　（　　枚目）

| タグ番号 | 受入時間 | 氏　名 | 年齢<br>（生年月日） | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |
| | ： | | Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ<br>（　．　．　） | 男・女 |

男（　　人）
女（　　人）

# 黄エリア　負傷者整理表

年　　月　　日　（　　枚目）

| タグ番号 | 受入時間 | 氏　名 | 年齢 | 性別 | 住　所 | 患者の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | : | | | 男・女 | | |
| | : | | | 男・女 | | |
| | : | | | 男・女 | | |
| | : | | | 男・女 | | |
| | : | | | 男・女 | | |

# 赤エリア　負傷者整理表

年　　月　　日　　（　　枚目 ）

| タグ番号 | 受入時間 | 氏　　名 | 年齢 | 性別 | 住　　所 | 患者の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ： | | | 男 ・ 女 | | |
| | ： | | | 男 ・ 女 | | |
| | ： | | | 男 ・ 女 | | |
| | ： | | | 男 ・ 女 | | |
| | ： | | | 男 ・ 女 | | |

# 黒エリア　負傷者整理表

年　　月　　日　（　　枚目）

| タグ番号 | 受入時間 | 氏　名 | 年齢 | 性別 | 住　所 | 患者の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ： | | | 男・女 | | |
| | ： | | | 男・女 | | |
| | ： | | | 男・女 | | |
| | ： | | | 男・女 | | |
| | ： | | | 男・女 | | |

様式４

# 遺 体 安 置 リ ス ト

NO.

| 遺体搬入<br>日　時 | 搬入者<br>氏　名 | 受 付 者 | 遺体氏名 | 年 齢 | 性 別 | CODE.NO | 身元確認<br>の有無 | 身　元 | 備　考<br>（身体の特徴） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

様式５

# ボランティア登録リスト

NO.

| No. | 氏　　名 | 年齢 | 性別 | 住　　所 | 電話・ＦＡＸ | 援助の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

様式６

# 援 助 物 品 登 録 リ ス ト

NO.

| No. | 援 助 物 品 | 数量 | 保管場所 | 分配先 | 援助者氏名 | 住　　所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | TEL |
| 2 | | | | | | TEL |
| 3 | | | | | | TEL |
| 4 | | | | | | TEL |
| 5 | | | | | | TEL |
| 6 | | | | | | TEL |
| 7 | | | | | | TEL |
| 8 | | | | | | TEL |
| 9 | | | | | | TEL |
| 10 | | | | | | TEL |
| 11 | | | | | | TEL |
| 12 | | | | | | TEL |

様式７

# 応 急 救 護 班 編 成 リ ス ト

| 区分 | 医師<br>（研修医含む。） | 歯科医師<br>（研修医含む。） | 薬剤師 | 看護師<br>（看護学生含む。） | 技師等コメディカル | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽症患者 | | | | | | |
| 中等症<br>患　者 | | | | | | |
| 重症患者 | | | | | | |

# 災害時専用カルテ

トリアージ
タグ番号

氏名

生年月日　M　T　S　H　　.　　.


性別　男　・　女


受付時間　　年　月　日　時　分

トリアージ区分　赤　・　黄　・　緑

担当医師氏名

（JCS　　）

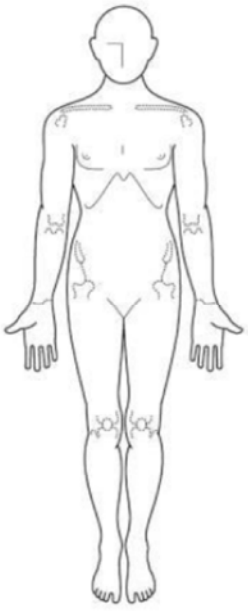

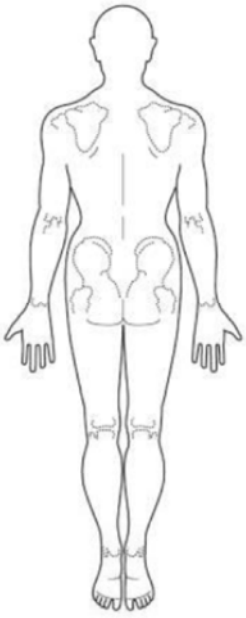

時　分 BP　／　, HR　, $SpO_2$　%

時　分 BP　／　, HR　, $SpO_2$　%

挿管チューブ　　Fr　　cm固定

血管確保　　G（部位　　）

G（部位　　）

尿道カテーテル　　Fr　　cm固定

FAST（エコー）

その他の処置

所持品
衣類 ・ 靴 ・ 時計 ・ 眼鏡 ・ 義歯
その他（　　）
所持品所在

診療経過

□採血　　□X－P　頭部・胸部

# 統括リーダー
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟<br>救急外来等 | 集合したスタッフの各部署への配置・調整<br>医療救護活動の現場リーダーとして、災害対策本部との連絡調整を行う。<br>トリアージを受けた患者の配置及び各エリアの救護活動の調整，指示を行う。 |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、災害対策本部で副本部長（災害対策担当）より以下の事項を確認の上、可能な範囲で記入し，各エリアリーダー等に周知してください。

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 集合した職員を各部署に配置してください。

●徳島県立中央病院派遣チーム（計２０名）……徳島県立中央病院において，トリアージ・搬送等

●赤エリア（医師２・看護師３～４・薬剤師１(適宜)・事務２ /１チーム）……外来診療棟アメニティテラスにて重症患者の処置

●黄エリア（医師２・看護師３～４・薬剤師１(適宜)・事務２ /１チーム）……外来診療棟アメニティテラスにて中等度患者の処置

●緑エリア(医師１・看護師２・薬剤師１(適宜)・事務１ /１チーム)……脳神経外科外来にて軽症患者の処置

●患者搬送係（２～３名 /１チーム）……各エリアの要望で，患者を適切な場所に搬送

### 3. 医療救護活動の統括リーダーとなってください。

トリアージセンターで診断された患者の各エリアへの移動を指示してください。

その他は特定の持ち場は決まっていません。各エリアの救護活動を確認し適宜指示をしてください。

各エリアのスタッフからの要請に対し，災害対策本部と調整を行ってください。

本部の指示に従ってスタッフの足りないエリアに配置してください。

### 4. スタッフが足りない場合、その他トラブルが生じた場合、本部に連絡ください。

### 5. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は災害対策本部に許可を得てください。

# 赤エリアリーダー
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 救急外来 | トリアージ，重症患者の処置，<br>転送のマネジメント |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認及び記入をし，赤エリアスタッフに周知してください。（可能な範囲内で）

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 赤エリアのリーダーになってください。

赤エリア内のスタッフの配置を指示してください。

災対本部からの指示があれば、他エリアの処置の補助を指示してください

入院患者・手術患者の連絡を災対本部に行ってください

### 3. ２次トリアージ、重症患者のマネージメントをする

緑エリアの患者が急変し、緊急処置が必要になった場合に赤エリアにて処置をする。

緊急処置の必要な患者を処置し、ＩＣＵ・手術室への搬送準備をする。

初期治療終了後に速やかに搬送（転送）手続きを行ってください。

救急搬送された患者の2次トリアージを行う

### 4. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は，災対本部に許可を得てください。

### 5. その他、トラブルが生じた場合、統括リーダーに相談してください。

# 赤エリアＤｒ.
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 救急外来 | 重症患者のマネージメント |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、赤エリアリーダーＤｒ.より以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 2次トリアージ、重傷患者のマネージメントをする**

緑エリアで急変した患者、救急隊により搬送された赤の患者を引き継いでください。

緊急処置の必要な患者に対応し、ＩＣＵ・手術室への搬送準備をする。

救急搬送された患者の2次トリアージを行う

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は赤エリアリーダーに許可を得てください。

**4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合、赤ｴﾘｱﾘｰﾀﾞｰに相談してください。**

# 黄エリアリーダー
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 中等度患者の処置<br>黄色エリアの医師の配置、調整<br>病態変化患者の搬送指示 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認及び記入をし，黄エリアスタッフに周知してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 黄エリアのリーダーになってください。**

黄エリア内のスタッフの配置を指示してください。

救急搬送された患者の2次トリアージ、黄患者の処置を指示してください

赤エリア、緑エリアへの患者の転送時の指示、または黄エリアでの処置の補助を行います。

本部からの依頼があれば、黄エリアの医師を医師の足りないエリアに配置してください。

入院患者・手術患者の連絡を災対本部に行ってください

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は、災対本部に許可を得てください。

**4. その他、トラブルが生じた場合、統括リーダーに相談してください。**

# 黄エリアＤｒ.
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 中等症患者のマネージメント |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、黄エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）
・災害の種類・震源地など　（　　）
・災害の場所　（　　）
・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）
・被災者の到着推定時刻　（　　）
・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 中等症の患者のマネージメントをする。**

中等症（経過観察の必要な患者）、検査待ちの患者を黄エリアにてマネージメントする。
診断、初期治療が終了したら、黄色リーダーDr.と相談の上、搬送手続きを取ってください。
バイタルを頻回にチェックし、重症と判断されれば赤エリア又はＩＣＵに移動させてください。

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は黄エリアリーダーに許可を得てください。

**4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は黄エリアリーダーに相談してください。**

# 緑エリアリーダーＤｒ.
## アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 外来診療棟<br>玄関・待合付近 | 外科系軽症患者の処置<br>緑エリア医師の指揮<br>病態変化患者の搬送指示 |

内容

**1.大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認及び記入をし，緑エリアスタッフに周知してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**２.緑エリアの医師のリーダーになってください。**

緑エリア内のスタッフの配置を指示してください。

赤エリア、緑エリアへの患者の転送時の指示、または黄エリアでの処置の補助を行います。

本部からの依頼があれば、黄エリアの医師を医師の足りないエリアに配置してください。

**３.軽症とトリアージを受けた患者の処置をしてください。**

基本的に帰宅できる患者を診ることになりますが、その限りではありません。

精査あるいは入院加療が必要と思われたら、黄エリア又は赤エリアへの転送手続きを取ってください。

待合室にいる患者、家族の急変に留意し、必要時には対処をお願いします。

**４.基本的に緑エリアを離れないでください。**

離れる場合は、災害対策本部に許可を得てください。

緑エリアに自分しかいない場合は「緑エリアDr.アクションカード」にも目を通してください。

**５.その他、トラブルが生じた場合、災害対策本部に相談してください。**

# 緑エリアＤｒ.
# アクションカード

| 医　師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 外来診療棟<br>玄関・待合付近 | 外科系軽症患者の処置 |

内容

**1.大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、緑エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**２.軽症とトリアージを受けた患者の処置をしてください。**

基本的に帰宅できる患者を診ることになりますが、その限りではありません。
精査あるいは入院加療が必要と思われたら、緑エリアリーダーと相談の上、黄エリア又は赤エリアへの転送手続きを取ってください。
待合室にいる患者、家族の急変に留意し、必要時には対処をお願いします。

**３.基本的に緑エリアを離れないでください。**

離れる場合は、災害対策本部に許可を得てください。
緑エリアに自分しかいない場合は「緑エリアDr.アクションカード」にも目を通してください。

**４.その他、トラブルが生じた場合、災害対策本部に相談してください。**

# 看護リーダー
## アクションカード

| 看護師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟<br>救急外来等 | 集合したNsの各部署への配置・調整<br>看護師のリーダーとして、災害対策本部との連絡調整を行う。<br>トリアージを受けた患者の受け入れ及び検査時、搬送時の調整を指示。 |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認の上、可能な範囲で記入し，トリアージセンター職員及び各エリアの看護師に周知してください。

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 集合したナースを各部署に配置してください。

●徳島県立中央病院へ派遣看護師（５人）

……徳島県立中央病院の指示に従い、メディカルゾーンで傷病者のトリアージ又は患者搬送を行う。

●赤エリア看護師（１０人）……外来診療棟アメニティテラスにて重症患者の処置にあたる。

●黄エリア看護師（１０人）……外来診療棟アメニティテラスにて中等度患者の処置にあたる。

検査時、搬送時の患者搬送の付き添いをする。

●緑エリア看護師（１２名）……脳神経外科外来にて軽症患者の処置を行う。

### 3. 看護師のリーダーとなってください。

トリアージセンターで中等症と診断された患者の各エリアへの移動を指示してください。

その他は特定の持ち場は決まっていません。各エリアの患者の検査などの移動または処置の補助を行います。

各エリアの看護師からの要請に対し，災害対策本部と調整を行ってください。

本部の指示に従って看護師の足りないエリアに配置してください。

状況の応じて，災害対策本部でベッドコントロール等の業務を行ってください。

### 4. 看護師の不足、その他ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は統括リーダーに相談してください。

### 5. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は，統括リーダーに許可を得てください。

# 赤エリアＮｓ.
# アクションカード

| 看護師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 救急外来 | 重体，重症患者のマネージメント<br>患者搬送の準備 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、赤エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 重体、重傷患者のマネージメントをする**

トリアージセンターで重症と診断された患者を引き継ぎ、赤エリアに移動させてください。
多発外傷、バイタル不安定、意識消失、呼吸停止等、緊急処置の必要な患者を処置する。
初期治療終了後には速やかにＯＰ室又はＩＣＵへの転送準備を行ってください。

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は赤エリアリーダー又は看護リーダーに許可を得てください。

**4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は赤ｴﾘｱﾘｰﾀﾞｰ又は看護ﾘｰﾀﾞｰに相談してください。**

# 黄エリアＮｓ.
# アクションカード

| 看護師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 中等症患者の処置<br>患者の検査，搬送の付き添い<br>赤エリアにおける処置の応援 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、黄エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 患者の搬送・処置**

トリアージセンターで治療が必要と判定された傷病者が搬送されます。

黄エリアにて処置、医師の補助を行います。

必要に応じ，赤エリアの患者の検査などの移動補助を行います。

看護リーダーＮｓの指示に従って配置につき、各部署のリーダーの指示に従ってください。

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は黄エリアリーダー又は看護リーダーに許可を得てください。

**4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は黄ｴﾘｱﾘｰﾀﾞｰ又は看護ﾘｰﾀﾞｰに相談してください。**

# 緑エリアＮｓ.
# アクションカード

| 看護師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 外来診療棟<br>玄関・待合付近 | 軽症患者の処置<br>患者の検査，搬送の付き添い<br>赤エリアにおける処置の応援 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、緑エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 軽症とトリアージを受けた患者が来るので、その処置をしてください。**

基本的に帰宅できる患者を診ることになりますが、その限りではありません。

負傷者で精査あるいは入院加療が必要と思われたら、Drと相談の上、赤又は黄エリアに患者を送る手続きを取ってください。

待合室にいる患者、家族の急変に留意し、必要時には対処をお願いします。

**3. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は，緑エリアリーダー又は看護リーダーに許可を得てください。

**4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた緑ｴﾘｱﾘｰﾀﾞｰ又は看護ﾘｰﾀﾞｰに相談してください。**

# 災害治療支援チーム
## アクションカード

| 臨床工学技士 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟<br>救急外来等 | 黄エリア・赤エリアの医療救護活動の補助をしてください。<br>各エリアリーダ医師の指示に従い，ＭＥ機器の配置，管理及び麻酔処置を行ってください。 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認し、可能な範囲で記入しチーム員に周知してください。**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 黄エリア及び赤エリアのＭＥ器機管理及び麻酔マネージメントをしてください。**

各エリアで治療中の患者について各医師の指示により救護活動をしてください。

緊急処置の必要な患者について，ＭＥ機器の接続及び器機管理をしてください。

麻酔処置が必要な患者について，リーダー医師の指示の下麻酔処置をしてください。

**3. スタッフの不足、その他ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合、災害対策本部に連絡してください。**

**4. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は、災害対策本部に許可を得てください。

# 赤エリア薬剤師
## アクションカード

| 薬剤師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 救急外来 | 負傷者の投薬に関するマネージメント<br>負傷者症状等について取りまとめる |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、赤エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）
・災害の種類・震源地など　（　　）
・災害の場所　（　　）
・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）
・被災者の到着推定時刻　（　　）
・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 重体、重傷患者の投薬に関するマネージメントをする

緑エリアで急変した患者、救急隊により搬送された患者の投薬マネジメントをしてください。
医師の指示に基づき，薬剤種類・投薬量を薬務室等に連絡し必要量を確保してください。
医師から指定された薬剤がない場合は，代替薬剤について医師と検討を行ってください。

### 3. 事務職員と連携し，ホワイトボードに患者状況等を記入する

負傷患者の病状，負傷箇所等について記入してください。

### 4. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は赤エリアリーダーに許可を得てください。

### 5. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は赤エリアリーダーに相談してください。

# 黄エリア薬剤師.
## アクションカード

| 薬剤師 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 負傷者の投薬に関するマネージメント<br>負傷者症状等について取りまとめる |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、黄エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）
・災害の種類・震源地など　（　　）
・災害の場所　（　　）
・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）
・被災者の到着推定時刻　（　　）
・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 中等症患者の投薬に関するマネージメントをする

緑エリアで急変した患者、救急隊により搬送された患者の投薬マネジメントをしてください。
医師の指示に基づき，薬剤種類・投薬量を薬務室等に連絡し必要量を確保してください。
医師から指定された薬剤がない場合は，代替薬剤について医師と検討を行ってください。

### 3. 事務職員と連携し，ホワイトボードに患者状況等を記入する

負傷患者の病状，負傷箇所等について記入してください。

### 4. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は黄エリアリーダーに許可を得てください。

### 5. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は黄エリアリーダーに相談してください。

# 緑エリア薬剤師
## アクションカード

| 薬剤師 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 外来診療棟<br>玄関・待合付近 | 負傷者の投薬に関するマネージメント |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、緑エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）
・災害の種類・震源地など　（　　）
・災害の場所　（　　）
・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）
・被災者の到着推定時刻　（　　）
・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 軽症とトリアージを受けた患者が来るので、その処方をしてください。

基本的に帰宅できる患者に対する処方をしてください。
医師の指示する処方箋に基づき，薬務室等に連絡してください。
負傷患者に対して処方された薬について説明をしてください。
待合室にいる患者、家族の急変に留意し、必要時には医師，看護師に連絡をお願いします。

### 3. 基本的に持ち場を離れないでください。

離れる場合は緑エリアリーダーに許可を得てください。

### 4. その他、ﾄﾗﾌﾞﾙが生じた場合は緑エリアリーダーに相談してください。

# 赤エリア事務
## アクションカード

| 事務職員 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 救急外来 | 重体，重症患者の受入搬送補助<br>患者リスト作成及び本部への報告<br>患者情報の更新及び整理 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、赤エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 赤エリアの患者情報把握のための準備をしてください。**

ホワイトボードをエリア内に設置する。

●準備するもの：　ホワイトボード，マーカー，記録用紙等

**3. 患者情報を整理してください。**

医師，看護師と協力し，災害用カルテを作成してください。

災害用カルテ又はトリアージタグを確認し，記録証紙又はホワイトボードに患者情報を記載する。

患者リストを作成（通過時刻、患者容態，転送先等）してください。

患者情報報告書により，適宜災害対策本部へ報告してください。

**4. 効率よい医療救護活動の補助をしてください。**

レントゲン撮影，各種検査のための搬送補助をしてください。

患者情報を適宜修正し，最新情報を掲示してください。

**5. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は赤エリアリーダーに許可を得てください。

# 黄エリア事務
## アクションカード

| 事務職員 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 中等症患者の受入・搬送補助<br>患者リスト作成及び本部への報告<br>患者情報の更新及び整理 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、黄エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 黄エリアの患者情報把握のための準備をしてください。**

ホワイトボードをエリア内に設置する。

●準備するもの：　ホワイトボード，マーカー，記録用紙等

**3. 患者情報を整理してください。**

医師，看護師と協力し，災害用カルテを作成してください。

災害用カルテ・トリアージタグを確認し，整理票又はホワイトボードに患者情報を記載してください。

患者リストを作成（通過時刻、患者容態，転送先等）してください。

患者情報報告書により，適宜災害対策本部へ報告してください。

**4. 効率よい医療救護活動の補助をしてください。**

レントゲン撮影，各種検査のための搬送補助をしてください。

患者情報を適宜修正し，最新情報を掲示してください。

**5. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は黄エリアリーダーに許可を得てください。

# 緑エリア事務
## アクションカード

| 事務職員 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟<br>玄関・待合付近 | 軽傷患者の受入・搬送補助<br>患者リスト作成及び本部への報告<br>患者情報の更新及び整理 |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、緑エリアリーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 緑エリアの患者情報把握のための準備をしてください。**

ホワイトボードをエリア内に設置する。

●準備するもの：　ホワイトボード，マーカー，記録用紙等

**3. 患者情報を整理してください。**

医師，看護師と協力し，災害用カルテを作成してください。

災害用カルテ・トリアージタグを確認し，整理票又はホワイトボードに患者情報を記載してください。

患者リストを作成（通過時刻、患者容態，転送先等）してください。

患者情報報告書により，適宜災害対策本部へ報告してください。

**4. 効率よい医療救護活動の補助をしてください。**

レントゲン撮影，各種検査のための搬送補助をしてください。

患者情報を適宜修正し，最新情報を掲示してください。

**5. 基本的に持ち場を離れないでください。**

離れる場合は緑エリアリーダーに許可を得てください。

# 患者情報提供エリア
## アクションカード

| 事務職員 | 場　所 | 業　務 |
| --- | --- | --- |
| | 外来診療棟<br>患者支援センター付近 | 患者、家族への問い合わせに応じる |

内容

**1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、統括リーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）**

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

**2. 本部と連絡を密にとり最新の情報を把握してください。**

患者・家族の問い合わせに対し，災害対策本部に確認し，対応してください。

**3. その他トラブルが発生した場合は，本部に連絡してください。**

離れる場合は本部に許可を得てください。

**4. 基本的にエリアを離れないでください。**

離れる場合は，本部に許可を得てください。

# 患者搬送係
## アクションカード

| 各職種 | 場　所 | 業　務 |
|---|---|---|
| | 外来診療棟 | 重体，重症患者の各部署への搬送<br>（ICU，手術室，東病棟３階エレベーターホール付近等） |

内容

### 1. 大規模災害が発生しました。このアクションカードを受け取ったら、リーダーより以下の事項を確認の上、記入してください。（可能な範囲内で）

確認事項（内容は随時更新されます）を確認してください。

・発生時刻　（　　）

・災害の種類・震源地など　（　　）

・災害の場所　（　　）

・病院に搬送される予想被災者の数　（　　）

・被災者の到着推定時刻　（　　）

・到着方法（トリアージエリアより誘導・救急車・ヘリなど）

### 2. 各エリアから患者搬送の依頼があるため，訓練エリア付近で待機する。

●リーダーは基本的に，搬送は行わず，差配を行う。

●事前に簡単にグループを決めておく。

### 3. 搬送要領

●各エリアから災害対策本部を通して，依頼がある。

●各エリアの看護師１名に同行してもらう。（受入先に申し送りが必要なため。）

●ストレッチャーの場合，３名以上，車椅子の場合，２名以上で搬送する。

●エレベーターは使用できる想定。外来診療棟スタッフ用エレベーターを使用。

●メディカルブリッジからの搬送依頼があった場合には，メディカルブリッジ徳島大学病院側に出向き，徳島県立中央病院担当者から患者の引き渡しを受け，徳大のストレッチャーに載せ替える。（ストレッチャーは必ず持参）

●メディカルブリッジからICU・手術室に搬送を行う場合は，中央診療棟のエレベーターを使用する。

### 4. 基本的に搬送時以外は，持ち場を離れないでください。

離れる場合はリーダーに許可を得てください。

## １７．災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定
## （中国・四国地区）

### 災害時等における大学病院間の相互支援に関する協定

（平成２０年４月１日締結）

（趣旨）

第１条　この協定は，中国・四国地区における各国立大学法人の医学部附属病院及び医学部・歯学部附属病院（医科，「大学病院」という。）の病院長の協議により，地震・台風等による災害に伴い，被災した大学病院独自では十分に患者の身体，生命の安全等の応急措置が出来ない場合，及び不慮の事故等の場合（以下「災害等」という。）に，他の協定大学病院から被災大学病院に対する支援及び大学病院が被災地において医療支援活動を円滑に遂行するために必要な事項について定めるものとする。

（相互連絡窓口）

第２条　協定大学病院は，あらかじめ災害支援に関する連絡担当課を定め，災害等が発生した場合は，速やかに相互に連絡を行うものとする。

（支援の内容）

第３条　支援の内容は，次のとおりとする。

(1) 医療機器，薬品類，食料その他応急物資の援助措置
(2) 医師，看護師，医療技術職員，その他の応急要員の派遣
(3) 重症患者の移送，代替診療
(4) 復旧のための技術者等の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか，特に要請のあった事項

（支援要請の手続）

第４条　支援を受けようとする大学病院は，次の事項を明らかにして，第７条に定める幹事大学病院（幹事大学病院が被災した場合は副幹事大学病院）に電話，ファックス等により支援の要請を行い，後に文書 を速やかに提出するものとする。

(1) 被害の状況
(2) 前条に掲げるものの品名，数量，職種別人数等
(3) 支援の場所及び支援場所への経路等
(4) 支援の期間
(5) 前各号に定めるもののほか必要な事項

（輸送方法等の確保）

第５条　輸送方法等は，それぞれ支援の要請を受けた大学において確保するものとする。

（支援経費の負担）

第６条　支援に要する費用は，原則として支援する大学の負担とする。

（幹事大学病院等）

第７条　この協定の円滑な運用を期するため，幹事大学病院と副幹事大学病院を置く。

２　幹事大学は岡山大学病院とし，協定大学を代表して必要な事務を行う。

３　副幹事大学病院は広島大学病院と徳島大学病院とし，幹事大学病院が被災した場合に必要な事務を代行する。

（連絡会議）

第８条　協定大学病院は，この協定に基づく支援が円滑に行われるよう，定期的に連絡会議を開催するものとする。

（その他）

第９条　この協定に定めのない事項で，必要が生じた場合は，その都度，協議して定めるものとする。

２　この協定の実施に関し必要な事項は，第２条に定める連絡担当課が協議して定めるものとする。

# 18. 院内の関係要項

## 災害対策本部に関する要項

第１　病院長又はその代理者は，災害が発生した場合に，災害の規模等状況を判断し，必要と認めたときは，災害対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。

第２　対策本部の構成員は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　本部長：病院長

(2)　副本部長：各担当副病院長，災害対策室長（病院長補佐（救急・災害担当）），救急集中治療部長

(3)　本部員：各担当病院長補佐，災害対策委員会委員である診療科長から医科系２人，歯科系１人，病院情報センター部長，薬剤部長，医療技術部長，その他病院長が必要と認める者

第３　対策本部の任務は，次のとおりとする。

(1) 災害対策全般の指揮をとる。

(2) 災害の情報を収集し，早急に避難の必要の有無について決定する。

(3) 避難決定時には，予定の避難経路。順序，搬送手段により実行を指示する。

(4) 収集した災害の情報を教職員及び患者へ提供する。

(5) 消防，警察，地方自治体及び国と連絡を取り，協調して行動する。

(6) 入院患者の後方病院への転送を決定する。

(7) 被害状況を把握する。

(8) 災害救急医療受入れ体制をとり，応急救護所の設置，診療担当者，職員の業務配分及びローテーション等を決定する。

(9) 不足物品を集計し，他機関等からの供与を依頼する。

(10) 被災地に対する災害救急医療チームの派遣決定をする。

(11) その他災害対策に関し必要な事項を決定する。

第４　勤務時間外に災害が発生した時は，本院における災害対策本部が設置されるまでの間は，医師，看護師，事務当直者，防災センター職員等が協力し，対応するものとする。

第５　この要項に定めるもののほか，徳島大学病院の災害救急医療受入れ体制に関する要項，　徳島大学病院 DMAT 出動に関する要項，災害救急医療チームの編成・派遣に関する要項及び徳島大学医学部・歯学部及　び病院消防計画により対応する。

## 徳島大学病院の災害救急医療受入れ体制に関する要項

第１　徳島大学病院における災害地からの負傷者等の受入れ体制（以下「救急医療体制」という。）については，この要項によるものとする。

第２　負傷者等の受入れは，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文部科学省，地方自治体等からの要請があったとき

(2) その他災害対策本部長が必要と判断したとき

第３　救急医療体制のための職員の動員については，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間内については対策本部において，災害の規模に応じ各診療科に動員を要請する。

(2) 時間外，休日等については，対策本部長が，在宅中の職員等に出勤を要請するものとし，出勤要請の順序は次のとおりとする。

ア　災害発生時に病院内に勤務中の職員

イ　看護師宿舎に居住する職員

ウ　病院周辺に居住する職員

エ　上記以外の職員

オ　学生にも協力要請することがある。

(3) 動員の要請は，「徳島大学病院緊急連絡網」による。

第４　救急医療体制の役割分担は，別に定めるとおりとし，指揮者の指示に従うものとする。

第５　災害救急医療体制下における院内病床の確保は，次の次号に掲げるとおりとする。

(1) 空き病床

(2) 予約病床の解除

(3) 外来診療棟の診察用ベッド

(4) 保健学科の実習用ベッド

## 徳島大学病院消防計画


別冊の徳島大学病院消防計画を参照

## 19. 被災地への医療支援の派遣

（１）ＤＭＡＴの派遣について

ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）とは災害発生後に被災地に駆けつけ，発災から概ね４８時間の急性期に救急医療を提供する専門医療チームのことをいう。

出動までのフロー図

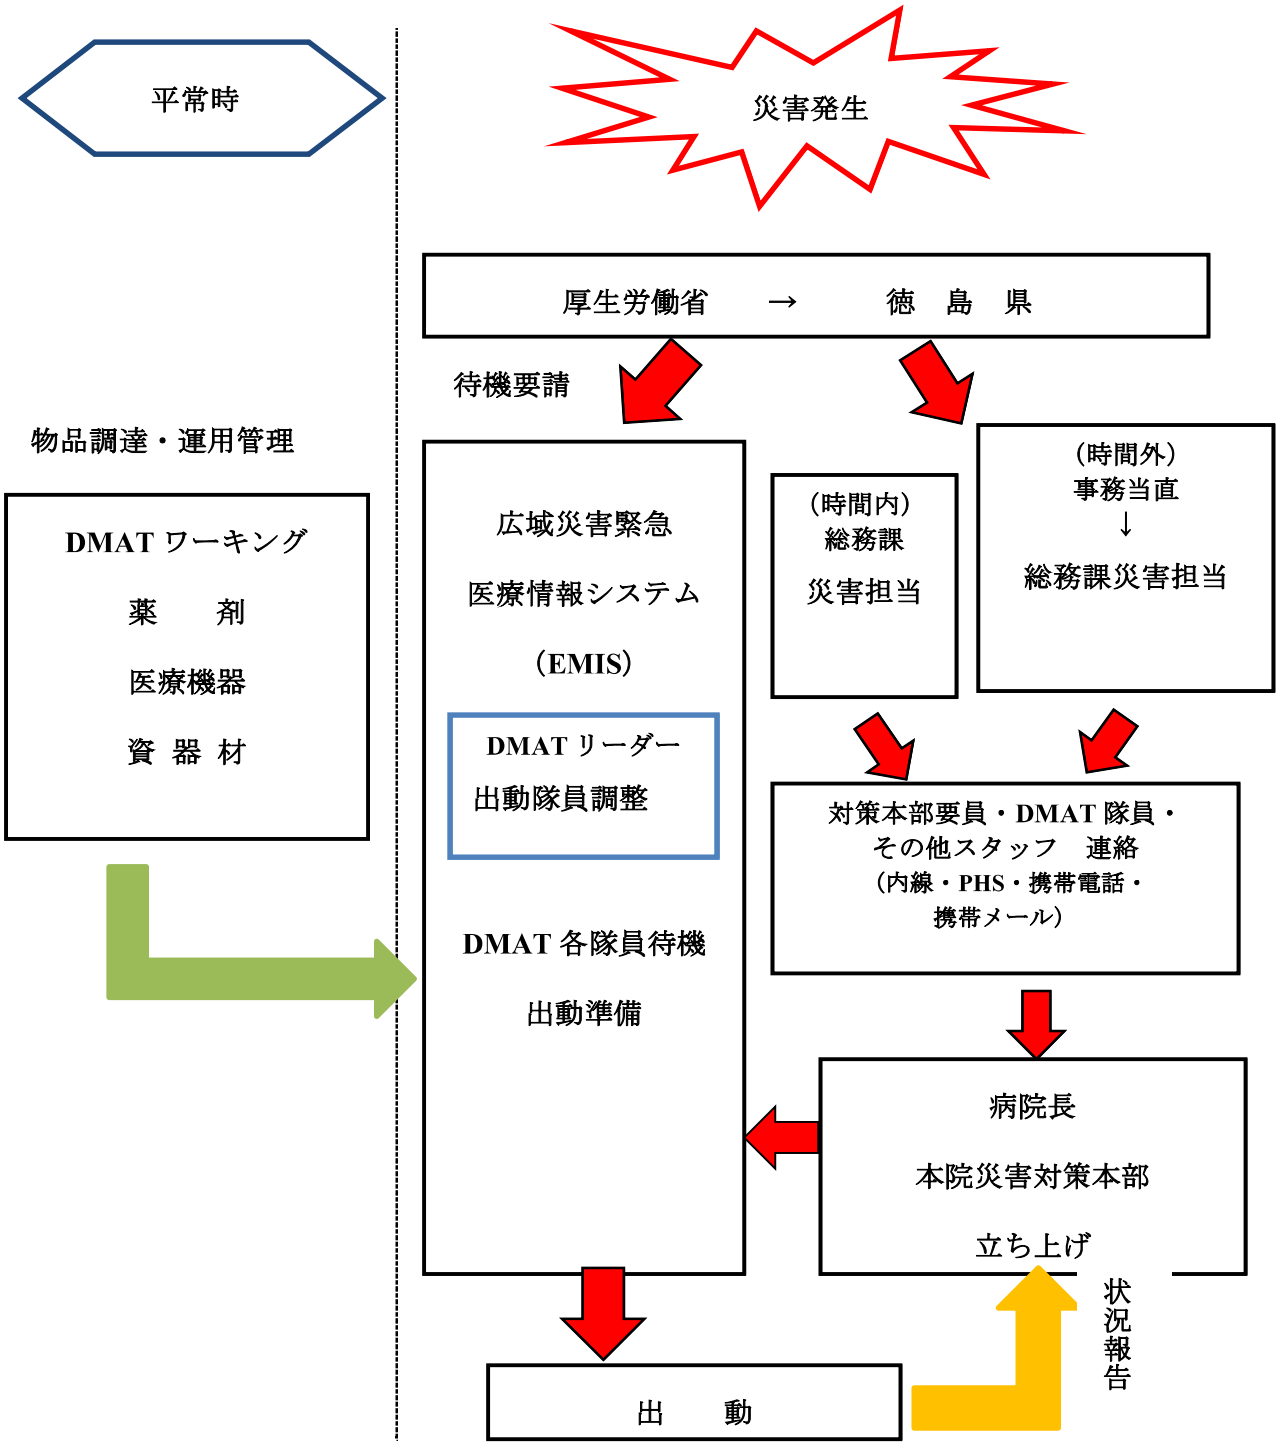

## 徳島大学病院DMAT出動に関する要項

第１ 徳島大学病院が被災地に派遣する DMAT 出動については，この要項によるものとする。

第２ 本院に災害等発生及び平常時の対応を円滑に進めるため, DMAT 隊を組織し, DMAT 隊に DAMT リーダーを置く。

第３ DMAT リーダーは，病院長が指名し，出動する DMAT 隊員の調整及び平時の管理等を行う。

第４ 徳島 DMAT 運用計画に基づく徳島県から病院長への派遣または待機要請の基準については, 次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 厚生労働省から広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を通じて出動要請があった場合

⑵ 徳島県から派遣要請があった場合

⑶ その他，病院長が派遣を認めた場合

第５ 病院長は，DMAT 班の出動の判断を行う。

第６ DMAT 班出動に当たり，院内に災害対策本部を置く。

第７ DMAT 隊員の所属長は，病院長の DMAT 班出動判断により，DMAT 隊員の勤務状況を確認し，勤務調整を指示する。

第８ DAMT 班出動指揮は次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ DMAT 班の総指揮者は DMAT リーダーとする。

⑵ DMAT 班ごとに班長を決める。

⑶ 班長は，現地責任者の指示に従うものとする。

第９ 班長は，可能な限り１日１回は，災害対策本部に状況を報告するものする。


第１０ DMAT 班出動を支援するため，DMAT 隊員他，薬剤部，看護部，物流センター，ME 管理センター，事務部，SPD 室が協力し，DMAT ワーキンググループを構成し，ワーキンググループの長を DAMT リーダーとする。

第１１ DMAT 班出動に関する必要な装備品目は，定期的に DMAT ワーキンググループによる点検管理を行い，品目については別に定める。

（２）医療スタッフの派遣

被災地への災害救急医療チームの派遣は「徳島大学病院災害救急医療チームの編成・派遣に関する要項」により下図の要領で行う。

**派遣までのフロー図**

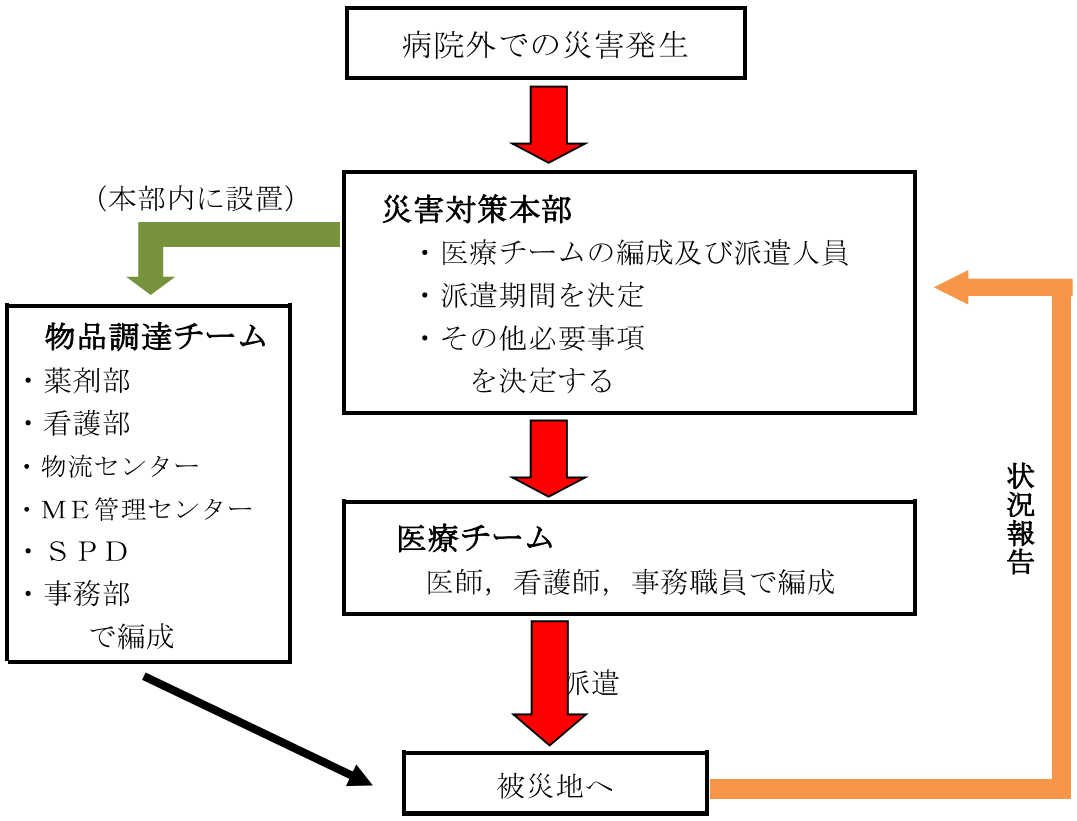

## 徳島大学病院災害救急医療チームの編成･派遣に関する要項

第１ 徳島大学病院が被災地に派遣する災害救急医療チーム（以下「医療チーム」という。）の編成及び派遣については，この要項によるものとする。

第２ 災害対策本部は，医療チーム派遣の必要が生じたときは，次の各号に掲げる事項を決定する。

(1) 医療チームの編成及び派遣人員

(2) 派遣期間

(3) その他派遣に必要な事項

第３ 医療チームの派遣は，次の次号に掲げるとおりとする。

(1) 文部科学省，地方自治体等からの要請があったとき

(2) 協定大学からの要請があったとき

(3) その他災害対策本部長が必要と判断したとき

第４ 医療チームは，医師，看護師及び事務職員等で編成し，派遣要員は災害の規模及び被災地までの距離等を勘案して，決定する。特に近隣の災害時には，本院に受け入れる被災患者等の対応も念頭に入れ，派遣人員を決定する。

第５ 医療チームは必要に応じメンバーを交替させる。

第６ 医療チームの指揮は次の次号に掲げるとおりとする。

(1) 医療チームの総指揮者は災害対策本部長とする。

(2) 医療チームごとに指揮者を決める。

(3) 指揮者は，現地責任者の指示に従うものとする。

第７ 医療チームの指揮者は，可能な限り１日１回は，災害対策本部に状況を報告するものとする。

第８ 医療チームに必要な標準装備品目は，可能な限り自己完結型とし，別に定める。

第９ 医療チームを支援するため，災害対策本部に薬剤部，看護部，物流センター，ME 管理センター，事務部で物品調達チームを設置する。

# 参　　考

## 主な防災関係機関の連絡先

| | | |
|---|---|---|
| ・防　災　機　関 | 徳島県危機管理部危機管理政策課 | ６２１－２２８０ |
| | 〃　　南海地震防災課 | ６２１－２２９７ |
| | 徳島県保健福祉部広域医療課 | ６２１－２１８６ |
| | 〃　　健康増進課 | ６２１－２２２５ |
| | 徳島市災害対策本部 | ６２１－５０１０（代） |
| | 徳島地方気象台防災管理官室 | ６２６－０６７６ |
| | 〃　　天気予報 | ６２２－３８５７ |
| | 〃　　テレホンサービス | ６５６－９５４９ |
| | 国土交通省徳島河川国道事務所 | ６５４－２２１１（代） |
| | 徳島県警察本部 | ６２２－３１０１（代） |
| | 徳島名西警察署 | ６３２－０１１０（代） |
| | 徳島市消防局 | ６５６－１１９０（代） |
| | 徳島市西消防署 | ６３１－０１１９（代） |
| | 徳島保健所 | ６５２－５１５１（代） |
| | 徳島県立防災センター | ６８３－２０００ |
| ・ライフライン | 四国電力徳島支店 | ６２２－７１２１（代） |
| | 四国ガス徳島支店 | ６５４－２１７１（代） |
| | 徳島市水道局 | ６２３－１１８７（代） |
| | ＮＴＴ西日本徳島支店 | １１３ |
| | （株）日立ビルシステム徳島営業所（エレベータ） | ６２３－２４９６ |
| ・交　通　機　関 | ＪＲ四国徳島企画部 | ６５２－７０７５ |
| | 徳島市交通局 | ６２３－２１５１ |
| | 徳島バス | ６２２－１８１１（代） |
| ・報　道　機　関 | ＮＨＫ徳島放送局（ニュース） | ６２６－５９７５ |
| | 四国放送（報道部） | ６５５－７５５７ |
| | ＦＭとくしま | ６５６－２１１１（代） |
| | ＦＭびざん | ６５６－５０００（代） |
| | 徳島新聞社 | ６５５－７３７３（代） |
| | ケーブルテレビ徳島 | ６５５－４０００ |

＜ホームページ＞

・徳島県防災気象情報
　http://bousai. pref. tokushima. jp/kisyou/
・徳島県の被害状況
　http://www. pref. tokushima. jp/Disaster. nsf/MainFrame?OpenFrameSet
・徳島地方気象台
　http://www. osaka-jma. go. jp/tokushima/
・徳島河川国道事務所
　http://www.toku-mlit.go.jp/

・徳島市交通局
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/bus/
・JR 四国
http://www.jr-shikoku.co.jp/
・日本道路交通情報
http://www.jartic.or.jp/
・徳島県土防災状況
http://www1.road.pref.tokushima.jp/

附則

このマニュアルは，平成１０年９月１日より施行する。

附則

このマニュアルは，平成１４年７月１８日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成１７年７月２１日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成１８年１０月１３日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成２４年１０月１８日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成２５年１０月１７日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成２６年１０月１６日より改正する。

附則

このマニュアルは，平成２８年７月２１日より改正する。

附則

このマニュアルは，令和２年２月１９日より改正する。

附則

このマニュアルは，令和３年１１月１７日より改正する。